HITACHI

日立業務用•産業用除湿機

総合カタログ | 2026.1

新価格掲載版

積算見積価格表を 2026年1月より変更いたします。 空調管理システム CS-NET セントラルステーション適温適所EX 除湿機の制御が可能になりました。





R410A 小型床置タイプ(インバーター型)





R410A 床置タイプ(インバーター型)





注目製品

キープドライマイスターシリーズ

ラインアップ充実。

充実した品揃え。

広範囲の設置条件にも対応できます。

従来の機種では導入が難しかった 限られたスペースへの設置や、小空間への設置にも 満足いただけるラインアップです。

R410A 小型床置タイプ

(インバーター型)再熱専用機



RK-NP08PV2 RK-NP12PV2 (ナチュラルグレー) RK-NP08PV2-B RK-NP12PV2-B (メタリックブラック) 据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)による 制御性能充実。

小型の本体寸法に加え、電源が単相100Vなので、200Vの電気配線工事が不要で据付性に配慮しています。

■製品ラインアップ

型	式		RK-NP08PV2	RK-NP08PV2-B	RK-NP12PV2 RK-NP12PV2-I		
製品	色	_	ナチュラルグレー	メタリックブラック	ナチュラルグレー	メタリックブラック	
圧縮機出	カ	kW	0.	.6	0.9		
相当馬力	相当馬力			.8	1.2		
添出北土	定格			.3	3.2		
除湿能力	最大	L/h	2	.9	3.	.8	



R410A 小型天吊タイプ

(インバーター型)再熱専用機



RK-NP08CV1 RK-NP12CV1

小型天吊タイプの一体型除湿機。

天吊タイプにより、床面スペースを使わず、スペースを有効に活用でき、室外ユニットのない一体型なので冷媒配管工事は不要です。

■製品ラインアップ

型	式		RK-NP08CV1	RK-NP12CV1			
外	装	_	ステンレス				
圧縮機出	 h力	kW	0.6	0.9			
相当馬	 ታ	_	0.8	1.2			
除泪牝土	定格	1 /h	2.3	3.2			
除湿能力	最大	L/h	2.9	3.8			



フルドット液晶の多機能リモコン が使えます

多機能リモコン PC-RKF(オプション部品)

R32 天井埋込セパレートタイプ

(インバーター型)冷却機能付機



RK-GP3CT RK-GP5CT

再熱能力の強化

再熱能力を強化するため、室外に排熱しない再熱運転を採用しました。



RAS-GP3T(室外ユニット)



RAS-GP5T(室外ユニット)

遠隔監視により、安定稼働と計画的な保守整備をサポートします。



exiida 遠隔監視

「exiida」は日立の空調IoTソリューションの総称です。

「exiida遠隔監視」は冷凍・空調機器をインターネット上の当社クラウドサーバーへ接続し、膨大なデータを蓄積・分析することで様々なサービスを提供します。これらのサービスは、お客さまの設備に関する維持管理の省力化をサポートします。


遠隔監視の効果

迅速な対応

運転状態を24時間監視し、故障発生時はすぐにお客さま へ通知します。また、直前の運転データを確認し訪問する ことで迅速な修理を実現します。

設備管理の省力化

運転データをデータベース化します。 運転状態の記録管理など、設備管理の 省力化が図れます。

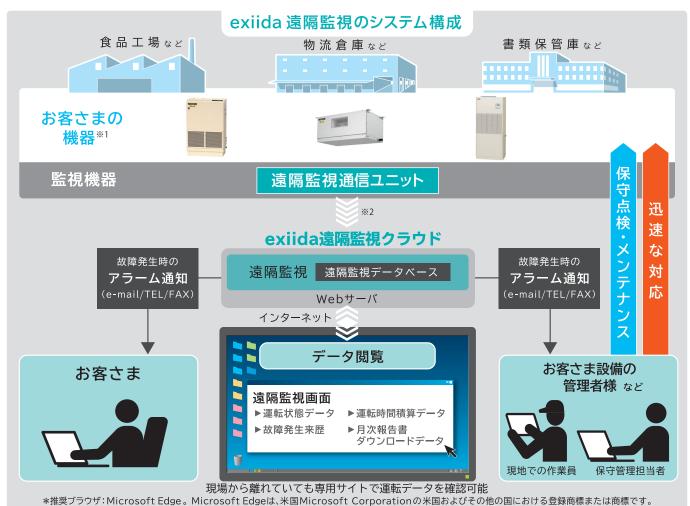

※1 除湿機の遠隔監視には、除湿機本体にオプション部品 (別売品)通信基板:RK-HLINK (-C) が必要です。 ※2 セキュリティ対策として閉域網通信を利用。

「exiida遠隔監視」の利用に際しては、事前契約(有償)が必要となります。サービス料金は遠隔監視通信ユニットの台数、 監視対象機器の種類や数量により異なります。機器の補償内容、接続台数などの詳細については、当社営業担当窓口まで お問い合わせください。

exiida遠隔監視対応機種は P.9~10の機種一覧表を ご確認ください。 最新の対応機種情報に関しては、 日立販促支援サイト「検索の達人」でも検索可能です。

日立販促支援サイト「検索の達人」 https://www.hitachi-gls.co.jp/kentatsu/



フロン排出抑制法についてのお知らせ

フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の

管理者様(所有者様など)**が対象です!!**

※このカタログに記載のフロン類を使用した空調機器はフロン排出抑制法の第一種特定製品です。

義務に違反した場合、直罰規定があります

⚠️ 行政指導などを経ることなく即座に罰則が科せられること

- ①点検整備記録簿を機器廃棄後:充填回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務があります。
- ②フロン類を回収せずに機器を廃棄した場合 … 50万円以下の罰金 ➡ 法第104条第二号
- ③行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反 … 30万円以下の罰金 ➡ 法第105条第二号~四号
- ④廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務 …未交付の場合は30万円以下の罰金 ➡ 法第105条第五号
- ⑤特定製品のフロン類のみだり放出禁止 … 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 ➡ 法第103条第十三号

管理者様(所有者様など)に求められる点検内容

点検は、「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。両方の点検を社外の業者に委託した場合 でも、委託を行った所有者様が管理者であることには変わりません。なお、2022年の法律改正 により、業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン (JRA GL-17) に対応するシステムであれば「簡易点検」の代替が可能となりました。

点検は当社に お任せください。

フロン排出抑制法 「簡易点検」代替の 対象機種はこちら



1.簡易点検

すべての業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)

日常的な温度点検、製品からの異音、 製品外観の損傷・腐食・さびの検査など

3か月に1回以上

※「定期点検」を行うことで兼ねることができます。

実施者

実施者の具体的な制限はありません ※資格は不要です。

+

2.定期点検

-定規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力7.5kW)以上の業務用冷凍空調機器

- ■漏えい検知器を用いた方法、あるいは発泡液を使用した直接法や機器の 運転状況の記録などから判断する間接法でのフロン類漏えい検査
- 都道府県による勧告などの対象となる義務的点検

- 7.5~50kW未満の空調機器 (ビル用マルチエアコンなど) /3年に1回以上
- 50kW以上の空調機器 (中央方式エアコンなど) /1年に1回以上
- 7.5kW以上の冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵ユニットなど)/1年に1回以上

機器管理に関する資格など、十分な知見を有する者が実施 (社外・社内を問いません)

機器を使用中に、管理者様(所有者様など)に義務付けられている内容

点検

修理

記録

算定・報告

機器の点検の実施

- ●漏えい防止措置
- ●未修理の機器へのフロン類充填*の原則禁止

点検などの履歴の記録と保存

フロン類算定漏えい量の算定・報告 (1年間 1,000t-CO2以上の場合)

※ フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。

上記以外で管理者様に義務付けられている内容(抜粋)

機器を使用しているとき

- ●保有する機器の点検を実施してください。
- ●点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存し
- ●フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン 類充填回収業者のみ行うことができます。
- ●フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の 充填は原則禁止です。
- ●年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。 (フロン類算定漏えい量報告・公表制度)

機器を廃棄するとき

- ●フロン類をみだりに大気中に放出することは禁止されています。
- ●製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- ●冷媒が未回収の製品を廃棄物処理業者へ引き渡してはいけません。
- ●フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
- ●引取証明書(原本)は3年間保存してください。
- ●廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを 作成し、機器と一緒に渡してください。
- ●解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存 してください。

「フロン排出抑制法」について詳しくは環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」をご参照ください。

日立業務用•産業用除湿機

さまざまな分野で除湿・乾燥用途の お役に立ちます

浴室・プール・ロッカー室

- 温水プール・ロッカー室などの除湿
- 銭湯やホテルの浴室などの除湿・乾燥

食品加工場•倉庫

- ●食品・加工品(乾物)の乾燥・保管
- 食品加工場の水清掃後の乾燥


作業室•保管施設

- ●精密機械加工室・写真製版室などの除湿
- ●図書館・博物館などの保管室の除湿・保管

工場、建築•建設関連

- 金属製品、精密機器・部品などの保管
- ●コンクリートの乾燥


食品加工工場のイメージ図

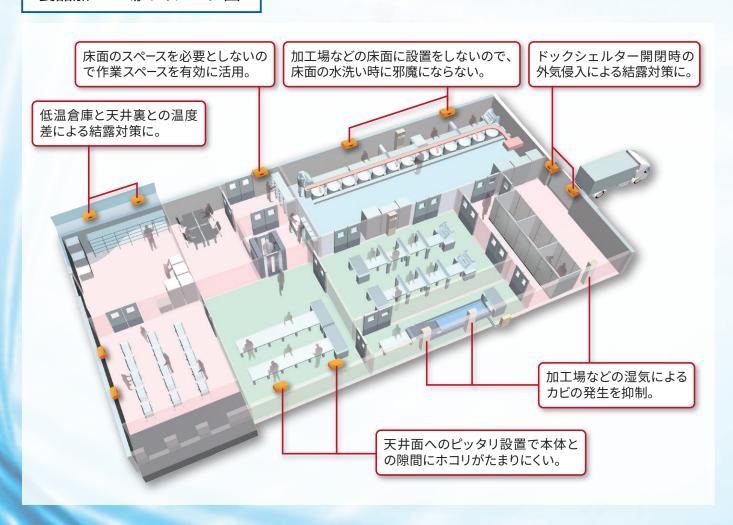

■注目製品
■用途一覧表 7.8
■機種一覧表 9.10
■ 主な特長 ●小型床置タイプ(インバーター型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 仕様表・寸法図・電気配線図ほか 「再熱専用機> 小型床置タイプ(インバーター型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<冷却機能付機> ●床置タイプ(インバーター型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ オプション部品・改造 ●小型天吊タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ その他

除湿機の原理(再熱専用機の場合)

- 冷凍サイクルを利用しています。
- ■湿った空気は、冷却器により冷却され、 飽和状態になった水分をドレン水として 回収し除湿します。
- ●冷却された空気は、再熱器により加熱され 湿度の低い空気となり送風機にて 吹出されます。



分野	食品•畜産 農業•水産	運輸·倉庫	研究所·化学品	病院•医療製薬•医薬品
除湿(保管など)	●加室 ●加包装・梱包室 ●植物では、保庫 ●倉地製ででは、保庫 ●地製でで、大板で、大大大でで、大大大でで、大大大でで、大大大でで、大大大大でで、大大大で、大大大で、大大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大・大大	●倉庫・保管庫 ●地下倉庫 ●冷凍・冷蔵庫 ●作業室 (作業中・水洗浄後の除湿)	 ●展示室 ●研究・開発室 ●機械室 (サーバールームなど) ●作業場 ●倉庫・保管庫 ●地下倉庫 ●製造ライン ●充てん室 ●外気処理用 ●包装室 	 ●処置室 ●検査室 ●製造ライン ●薬局内 ●給湯室 ●CT室・MRI室 ●機械室・サーバールーム ●厨房
乾燥 (保管など)	製造ライン乾燥室作業室 (洗浄後の室内乾燥など)乾燥室 (製品・衣類)	●乾燥室 (製品·衣類) ●倉庫·保管庫	●製造ライン ●作業室 (洗浄後の室内乾燥) ●乾燥室	●乾燥室 (製品·衣類)
湿度調整(空調など)	●ビニールハウス●店舗内空調●設備室・機械室●更衣室●製造ライン	●倉庫·保管庫 ●地下倉庫	●研究室 ●倉庫・保管庫 ●地下倉庫	●検査室
その他(結露防止など)	●冷凍·冷蔵庫周辺 (結露防止)			

	学校•官公庁	通信•電力	機械•電子	施設
分野				
	●機械室	●地下電気室	●作業場	●機械室
	●地下室	●水力発電所	●配電室	●事務所
	●図書館・図書室	●火力発電所	●製品保管室	●和室
	●給食室・厨房	●変電所	●サーバー室	●スケートリンク
	●研究•試験室	●電算室	●検収室	●金庫室
7公公日	●音楽室・楽器保管庫	●通信機器製造室	●製品出荷室	●保管室
除湿(保管など)	●体育館 (室内・器具庫)		●測定室 (精密機械など)	●展示室 ●地下室
(休日なこ)	(工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		●研究室	●
	┃ ●武道場		●品質管理室	●音楽室
	●ロッカー室		●加工ライン	●日水里
	●ポンプ室		●書庫室	
	●書庫			
	●美術室			
	●乾燥室(衣類)			●洗濯·乾燥室
乾燥				
(保管など)				
	│ │ ● 標本室	 ●発電所制御盤室	●製造ライン	
	●研究室	●実験室		
湿度調整(空調など)	●野菜栽培施設			
(上別なし)				
			●機械室	●コンクリート乾燥用
3 - 41			(配管の結露防止)	
その他(結露防止など)			●製品保管室 (金属の防錆)	
(和路 勿止なる)			●製造ライン	
			(塗装ムラの抑制)	

豊富なラインアップ

主な機種の外観








※室内直吹用プレナムチャンバーはオプション部品です。

●型式記号のご案内(室内ユニット)


■小型床置タイプ

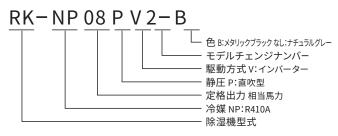

■小型天吊タイプ



■床置タイプ

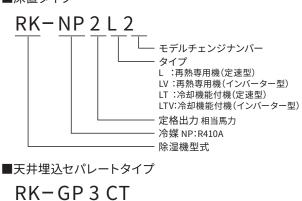

タイプ CT:冷却機能付機

定格出力 相当馬力

· 冷媒 GP:R32

除湿機型式

exiida対応マークについて

遠隔 予兆 「exiida遠隔監視」のみが対象の機種です。

除湿機本体にオプション部品 (別売品)通信基板:RK-HLINK(-C) が必要です。

●再熱専用機

exiida 遠隔 予兆 ■小型床置タイプ(インバーター型) R410A Mediate

型式		圧縮機出力(kW)	相当馬力	除湿能力	J(L/h) ^{※1}	詳細記載ページ		
室内ユニット	室外ユニット	江柏(茂山/J(KVV)	相当馬刀	定 格	最大	仕様表·寸法図	オプション部品	
RK-NP08PV2 538,000円	-	0.6	0.0	2.3	2.9			
RK-NP08PV2-B 538,000円	ı	0.6	0.8	2.3	2.9	P.28•29	D 20	
RK-NP12PV2 664,000円	-	0.0	1.2	2.2	2.0	P.20*29	P.30	
RK-NP12PV2-B 664,000円	_	0.9	1.2	3.2	3.8			

exiida 遠隔 予兆 ■小型天吊タイプ(インバーター型) R410A Medster

型 式		上 上 上 上 に 上 に に に に に に に に に に に に に り に り	相当馬力	除湿能力	(L/h) ^{※1}	詳細記載ページ		
室内ユニット		室外ユニット	江柏(茂山/J(KVV)	相当馬刀	定 格	最 大	仕様表·寸法図	オプション部品
RK-NP08CV1	714,000円	_	0.6	0.8	2.3	2.9	D 21, 22	D C7 - 70
RK-NP12CV1	882,000円	_	0.9	1.2	3.2	3.8	P.31•32	P.67~70

exiidə ■床置タイプ(インバーター型) R410A Mediates

	型 式		「烷機山土(い)	和水焦土	除湿能力	ı (L/h) ^{※1}	詳細記載ページ						
室内ユ	ニット	室外ユニット	圧縮機出力(kW)	相当馬力	定格	最 大	仕様表•寸法図	オプション部品					
RK-NP2LV	1,114,000円	_	1.3	2~3	5.5	8.7	P.33•34						
RK-NP4LV1	1,591,000円	_	2.5	4~5	10.6	16.5	P.35•36	P.71∼76					
RK-NP8LV1	2,662,000円	_	5.8	8~10	20.1	26.3	P.37•38						

■床置タイプ(定速型) R410A

(50/60Hz)

	(55) 66112)										
	型 式		圧縮機出力(kW)	相当馬力	除湿能力(L/h)	詳細記載ページ					
室内ユ	ニット	室外ユニット	圧縮機面刀(KVV)	相当馬刀	Pホ 本化/J(L/II)	仕様表·寸法図	オプション部品				
RK-NP2L2	928,000円	_	1.5	2	5.5/6.3	P.39•40					
RK-NP3L2	1,143,000円	_	2.2	3	7.6/8.7	P.39*40					
RK-NP5L2	1,611,000円	_	3.75	5	14.0/16.0	P.41•42	P.72∼76				
RK-NP8L2	2,330,000円	_	5.5	8	20.1/22.5	P.43•44					
RK-NP10L2	2,879,000円	_	7.5	10	26.1/29.0	P.45•46					

●冷却機能付機

exiidə ■床置タイプ(インバーター型) R410A

	型,式		圧縮機出力(kW)	相当馬力	除湿能力(L/h)*1*2		冷却能力(kW)*3		詳細記載ページ		
室内ユニット 室外ユニット		/工相(成山/J(KVV)	相当馬刀	定格	最 大	定格	最 大	仕様表•寸法図	オプション部品		
RK-NP2LTV	1,173,000円	RCR-NP2TV	288,000円	1.3	2~3	5.5	8.7	6.4	10.3	P.47•48	
RK-NP4LTV	1,544,000円	RCR-NP4TV	327,000円	2.5	4~5	10.6	16.5	11.9	16.2	P.49~51	P.71~77
RK-NP8LTV	2,810,000円	RCR-NP8TV	543,000円	5.8	8~10	20.1	26.3	24.9	33.5	P.52~54	

■床置タイプ(定速型) R410A

(50/60Hz)

					相当馬力	除湿能力(L/h)※2	>>+□+k++ (LM)	詳細記載ページ	
室内ユニ	ウユニット 室外ユニット		圧縮機出力(kW)	相ヨ馬刀	陈亚肥刀(L/N) ^{~~}	冷却能力(kW)	仕様表•寸法図	オプション部品	
RK-NP2LT2	978,000円	RCR-NP2T	240,000円	1.5	2	5.5/6.3	6.1/7.0	P.55•56	
RK-NP3LT2	1,292,000円	00円 RCR-NP3T 261,000P		2.2	3	7.6/8.7	9.0/10.0	P.55*56	
RK-NP5LT2	1,562,000円	D円 RCR-NP5T 335,000円		3.75	5	13.7/15.6	15.3/16.2	P.57•58	P.72~77
RK-NP8LT2	IP8LT2 2,431,000円 RCR-NP8T 467,00		467,000円	5.5	8	20.1/22.5	22.1/23.7	P.59•60	
RK-NP10LT2	3,024,000円	RCR-NP10T	553,000円	7.5	10	26.1/29.0	29.4/32.4	P.61•62	

■天井埋込セパレートタイプ(インバーター型) R32 Moister

型式			圧縮機出力(kW)	相当馬力	除湿能力(L/h)**2		冷却能力(kW)※3		詳細記載ページ		
室内ユニット 室外ユニット		定格			最大	定格	最大	仕様表·寸法図	オプション部品		
RK-GP3CT	929,000円	RAS-GP3T	1,090,000円	2.1	3	8.8	9.8	10.3	12.0	P.63•64	P.78~80
RK-GP5CT	1,387,000円	RAS-GP5T	1,886,000円	3.0	5	15.0	16.7	16.7	19.0	P.65•66	P.767~60

^{※1.} 定格運転時の除湿能力およびインバーター制御による最大除湿能力を示します。

^{※2.} 再熟運転時の能力になります。冷却運転時の能力とは異なります。 ※3. 定格運転時の冷却能力およびインバーター制御による最大冷却能力を示します。

[●]掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

小型床置タイプ(インバーター型)

〈再熱専用機〉

据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。

■製品ラインアップ

型 式		RK-NP08PV2	RK-NP08PV2-B	RK-NP12PV2	RK-NP12PV2-B		
製品色 -		_	ナチュラルグレー	メタリックブラック	ナチュラルグレー	メタリックブラック	
圧縮機出力		kW	0.6		0.9		
相当馬	相当馬力		0.8		1.2		
险油地	定格	L/h	2	2.3		3.2	
除湿能力	最大	L/II	2	.9	3	.8	



RK-NP08PV2 RK-NP12PV2 (ナチュラルグレー) RK-NP12PV2-B (メタリックブラック)

125V 15A

(H)

125V 20A アイエル (IL) 形

(IL)

据付性に配慮した小型床置タイプ

小型の本体に加えて、電源に単相100Vの採用で、200V等 の電気配線工事が不要です。また、排水タンク付のキャス ターワゴン (オプション部品) を利用すれば、ドレン配管 の接続は不要で、必要な場所に簡単に移動してお使いいた

※RK-NP12PV2 (-B) の電源プラグは、アイエル (IL) 形となります (右イラスト)。

●ドレン接続□

ドレン配管を左右どちらで も取り出すことが可能とな り施工性が向上しました。

左配管取出し(追加)



(キャスターワゴン取り付け時のイメージ図)

●転倒防止金具(オプション部品)

転倒防止金具を、固定位置により壁面用または床面用で選択することができます。

(壁面固定の場合)



イメージ図

(床面固定の場合)





2 制御機能の充実化

多機能リモコン(オプション部品)を利用することで、さまざまな機能に対応できます。

※下記の機能は多機能リモコン(オプション部品)が必要となります。

※キャスターワゴン(オプション部品)を併用する場合は、 製品側面に取り付けてご使用ください。

●複数台制御機能

最大10台までの除湿機(小型床置 タイプ)を同時に運転制御することが できます。



●ペアリモコン機能

多機能リモコン(オプション部品)を接続することで、離れた 場所でも運転/停止、風量切替、湿度設定などの操作が可能です。 また、異常表示などの表示も確認ができます。

※多機能リモコン(オプション部品)は、見やすいフルドット液晶を採用し、 簡単タイマー機能などの豊富な応用機能も利用できます。



●かんたんタイマー機能

除湿機の運転・停止が簡単に設定できます。タイマー動作は、『1回』『毎回』の 2パターンで選択ができます。さらに細かく設定したい場合は、スケジュール 機能をご利用ください。

かんたんタイマー 設定画面




3 使い勝手の向上

パワフルスイッチを押すと、設定湿度に到達するまでインバーター制御により圧縮機の回転数を最大にして運転します。 一時的な除湿負荷の増加に素早く対応することができます。

●操作パネル

パワフル表示LED (新規追加)



運転表示LED (新規追加)

運転表示LEDの追加により、運転中を確認でき、視認性 を向上

小型天吊タイプ(インバーター型)

〈再熱専用機〉

0.6kW(0.8馬力相当)・0.9kW(1.2馬力相当)の 2機種をラインアップ。

天吊タイプにより、床面スペースを使わず、 スペースを有効に活用できます。室外ユニットの ない一体型なので冷媒配管工事は不要です。

■製品ラインアップ

型式			RK-NP08CV1	RK-NP12CV1
圧縮機出力 k		kW	0.6	0.9
相当馬力		_	0.8	1.2
除湿能力	定格	L/h	2.3	3.2
	最大	L/II	2.9	3.8



RK-NP08CV1 RK-NP12CV1



フルドット液晶の 多機能リモコン が使えます

多機能リモコン PC-RKF (オプション部品)

※運転には多機能リモコンのご購入が 必要です。

1 天井面ヘピッタリ設置の天吊タイプ

外装ボディ面はサビにくいステンレス (ヘアライン 仕上げ)を採用。

さらに凸凹のないフラットな外装で天井面へもピッタリ設置できるので、衛生面を気にする食品加工工場などでも、ホコリがたまりにくく簡単なお手入れで快適環境が保てます。

また、プレナムチャンバー(オプション部品)を取り付ければ、上下の風向き調整も可能です。



イメージ図 (プレナムチャンバー取付時)


2 薄型・横吹きだから、天井裏への設置(天井埋込タイプとして使用)も可能

本体の高さが380mmなので狭い天井裏でも設置が可能。

また、横吹き化により天井裏などの対象空間を効果的に除湿できます。



(プレナムチャンバー取付時)

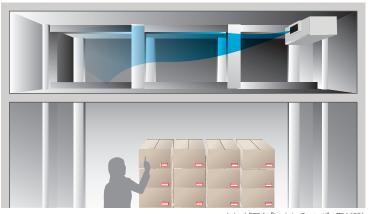

イメージ図 (プレナムチャンバー取付時)



3 取付金具の位置を変えて直接設置(床置タイプとして使用)にも対応

取付金具の位置を変更することで、強度のあるプレハブ冷蔵庫の天板上面や架台の上などに直接設置が可能です。





イメージ図 (プレナムチャンバー取付時)

4 優れた施工性

●電源は単相100V —

電源コード(オプション部品)を使えば、コンセントへの接続もできます。

●圧縮機を搭載した一体型 -

製品内部に圧縮機を搭載した一体型のため、冷却機能付機のような冷媒配管工事が不要です。(ドレン配管工事・電気配線工事は必要です)

●複数台制御機能 -

1つの多機能リモコン(オプション部品)で最大10台まで、一括で設定,運転/停止操作などができます。 ゾーン毎のグループ分けにより効率的な運転ができます。



- ※運転には最低限1台の多機能 リモコン(オプション部品)が 必要です。
- ※さらに多機能リモコン(オプション部品)を付けることで、遠隔操作も可能になります。

5 オプション部品 (オプション部品の詳細はP.67~70をご覧ください)

●プレナムチャンバー、ダクトチャンバー

プレナムチャンバーを使用した直吹きタイプに加え、空気の吹き分けが可能なダクトチャンバーもご用意しています。



(プレナムチャンバー取付時)

(ダクトチャンバー取付時)

●ドレンアップメカ

吊り設置や除湿機本体設置などさまざまな設置方法に対応し、ドレン揚程は、ドレンアップメカ下面より最大1,000mmまで可能です。



●フィルターボックス(背面吸込用・下面吸込用)

フィルターボックスは、背面吸込用と下面吸込用 の2種類をラインアップ。下面吸込用を利用すると、 製品下面からのフィルター清掃が可能です。



下面吸込用フィルターボックス ※写真は下面吸込用フィルターボックス付き

床置タイプ(インバーター型)

〈再熱専用機〉

インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、 省エネ性も向上*1しています。

また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。

※1. 年間消費電力量(円立基準による試算値)を指標値として、円立定速型との比較によるものです。(インパーター型:RK-NP2LV[60Hz] 5.488kWh/年、定速型:RK-NP2L2[60Hz] 6.474kWh/年)



■製品ラインアップ

型	式		RK-NP2LV	RK-NP4LV1	RK-NP8LV1
圧縮機出	カ	kW	1.3	2.5	5.8
相当馬力	ל	_	2	4	8
定格		1 /h	5.5	10.6	20.1
除湿能力	最大	L/h	8.7	16.5	26.3

1ランク上の馬力相当除湿能力を発揮

圧縮機の回転数をインバーター制御することにより、1ランク上の馬力相当の除湿能力を発揮します。そのため、新設時にも リニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用することができます。RK-NP2LVでは2~3馬力相当の除湿能力、 RK-NP4LV1では4~5馬力相当の除湿能力、RK-NP8LV1では8~10馬力*3相当の除湿能力に対応します。

●RK-NP2LVの場合(2~3馬力相当)

	型式	除湿能力**4	(L/h)	
	,	0.0 5.0	10.0	
インバーター型	RK-NP2LV 床置タイプ(インパーター型)		8.7 周波数時)	
定速型	RK-NP2L2 床置タイプ(定速型)	5.5 6.3 (50Hz)(60Hz)		
た 歴主	RK-NP3L2 床置タイプ(定速型)	7.6 (50Hz)	8.7 (60Hz)	
₩ ₩5	RK-2L2 床置タイプ(定速型)	4.8 5.7 (50Hz) (60Hz)		
従来定速型**5	RK-3L2 床置タイプ(定速型)	6.8 7.6 (50Hz) (60Hz)		

●RK-NP4LV1の場合(4~5馬力相当)

	型式	除湿能力**4			
		10.0	15.0	20.0	
インバーター型	RK-NP4LV1 床置タイプ(インバーター型)	10.6 (定格時)	16.5 (最大周波数時)		
定速型	RK-NP5L2 床置タイプ(定速型)		14.0 16.0 (50Hz) (60Hz)		
従来定速型^{※5}	RK-5L2 床置タイプ(定速型)	12.9 (50Hz)	14.9 (60Hz)		

●RK-NP8LV1の場合(8~10馬力相当)

	型式		 除湿能力 ^{**4}			
	± 10	20.0		25.0	30.0	
4	RK-NP8LV1					
インバーター型	床置タイプ(インパーター型)	20.1 (定格時)		26.3 (最大周波数時)		
定速型	RK-NP8L2 床置タイプ(定速型)	20.1 (50Hz)	22.5 (60Hz)			
正述空	RK-NP10L2 床置タイプ(定速型)			26.1 (50Hz)	29.0 (60Hz)	
従来定速型 ^{※5}	RK-8L2 床置タイプ(定速型)	18.0 20.1 (50Hz) (60Hz)				
	RK-10L2 床置タイプ(定速型)		24.2 (50Hz)	25.5 (60Hz)		

- ※3. 定速型RK-NP10L2(60Hz)の除湿能力は除く。
- ※4. 各除湿能力は、吸込空気温度25℃、相対湿度80%で運転した 場合を示します。
- ※5.2002年製の日立従来定速型を示します。




2 省エネ性の向上

室内の除湿負荷の変動に応じて、圧縮機の回転数をインバーター制御し、除湿能力を調整します。 そのため、定速機と比較して、設定湿度に対して効率的な運転を行うため、消費電力量を低減することができます。


■省エネ試算例(年間消費電力量)


●RK-NP2LV -







●RK-NP4LV1





●RK-NP8LV1





【試算条件】 設定湿度: 45%

対象空間: 倉庫

広さ: 2~ 3馬力の場合:600m³ 広さ: 2~ 3馬カル場合: 0001119 4~ 5馬力の場合: 1,500m³ 8~10馬力の場合: 2,070m³ 外気条件: 2013年 気象庁データ東京地区(50Hz)、大阪地区(60Hz)

換気回数: 0.35回/時間

除湿負荷: 倉庫内発生負荷なし、倉庫内外へ出入りする水分量を外気条件と換気回数より計算し、負荷とする。

除湿機運転時間: 24時間/日

【試算方法】・倉庫内空気条件に応じて除湿能力・消費電力・排熱量・インバーター周波数を計算し、電力量と倉庫内の温湿度変化を3分ごとに計算。 (2回目のサーモオフまで/相対湿度50%以上:サーモオン、45%以下でサーモオフ、ただし、初回のサーモオンはパワフル除湿運転になります。) ・上記で計算した電力量を1日分に換算し、日数を掛けて年間消費電力量を試算

床置**タイ**プ(インバーター型)

〈冷却機能付機〉

インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、 省エネ性も向上**1しています。

また、冷却機能付機なので、室内の温度上昇を抑制することができます。

※1. 年間消費電力量(日立基準による試算値)を指標値として、日立定速型との比較によるものです。(インバーター型:RK-NP8LTV[50Hz] 21,495kWh/年、 定速型:RK-NP8LT2[50Hz] 26,287kWh/年)







(室外ユニット)

※2. プレナムチャンバーは、オプション部品になります。

■製品ラインアップ

型	式		RK-NP2LTV	RK-NP4LTV	RK-NP8LTV
圧縮機出	力	kW	1.3	2.5	5.8
相当馬力	カ	_	2~3	4~5	8~10
冷却能力	定格	kW	6.4	11.9	24.9
冲색服儿	最大	KVV	10.3	16.2	33.5
除湿能力※1	定格	L/h	5.5	10.6	20.1
	最大	L/II	8.7	16.5	26.3

※1. 再熱運転時の能力になります。冷却運転時の能力は異なります。

1 1ランク上の馬力相当能力を発揮

圧縮機の回転数をインバーター制御することにより、1ランク上の馬力相当の除湿能力・冷却能力を発揮します。そのため、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用することができます。RK-NP2LTVでは2 ~ 3馬力相当の除湿能力・冷却能力、RK-NP4LTVでは4 ~ 5馬力相当の除湿能力・冷却能力、RK-NP8LTVでは8 ~ 10馬力*3相当の除湿能力・冷却能力に対応します。

■再熱除湿運転時

●RK-NP2LTVの場合(2~3馬力相当)

•				
	型式		除湿能力**4	(L/h)
		0.0	5.0	10.0
インバーター型	RK-NP2LTV 床置タイプ(インバーター型)		5.5 (定格時) (最为	8.7 (周波数時)
	RK-NP2LT2 床置タイプ(定速型)		5.5 6.3 (50Hz) (60Hz)	
定速型	RK-NP3LT2 床置タイプ(定速型)		7.6 (50Hz)	8.7 (60Hz)
従来定速型 ^{#5}	RK-2LT2 床置タイプ(定速型)		4.8 5.7 (50Hz) (60Hz)	
	RK-3LT2 床置タイプ(定速型)		6.8 7.6 (50Hz) (60H	z)

- ※3. 定速型RK-NP10LT2 (60Hz) の除湿能力は除く。
- ※4. 除湿能力は、吸込空気温度25℃、相対湿度80% (外気温度30℃)で 運転した場合。
- ※5.2002年製の日立従来定速型を示します。

●RK-NP4LTVの場合(4~5馬力相当)

	型式	除湿能	(L/h)	
	=	10.0	15.0	20.0
インバーター型	RK-NP4LTV			
	床置タイプ(インバーター型)	10.6 (定格時)	16.5 (最大周波数時)	
定速型	RK-NP5LT2 床置タイプ(定速型)	13.7 (50Hz)	15.6 (60Hz)	
従来定速型**5	RK-5LT2 床置タイプ (定速型)	12.9 1 (50Hz)(6		

●RK-NP8LTVの場合(8~10馬力相当)

	型式	除温	(L/h)	
	= 10	20.0	25.0	30.0
	RK-NP8LTV			
インバーター型	床置タイプ(インバーター型)	20.1 (定格時)	26.3 (最大周波数時)	
定速型	RK-NP8LT2 床置タイプ(定速型)	20.1 22.5 (50Hz) (60Hz)		
	RK-NP10LT2 床置タイプ(定速型)		26.1 (50Hz)	29.0 (60Hz)



■冷却除湿運転時

■RK-NP2LTVの場合(2~3馬力相当)

• 101 (111	ZLI V V)-331 LI (Z			
	型式		冷却能力**6	(kW)
		0.0	5.0	10.0
インバーター型	RK-NP2LTV 床置タイプ(インバーター型)		6.4 (定格時)	10.3 (最大周波数時)
	RK-NP2LT2 床置タイプ(定速型)		6.1 7	7.0 60Hz)
定速型	RK-NP3LT2 床置タイプ(定速型)			9.0 10.0 (50Hz) (60Hz)
従来定速型^約	RK-2LT2 床置タイプ(定速型)		5.5 6.3 (50Hz) (60Hz)	
	RK-3LT2 床置タイプ(定速型)		(50)	8.1 8.3 Hz) (60Hz)

※6. 冷却能力は、吸込空気温度25℃、相対湿度80% (外気温度30℃)で 運転した場合。

※7.2002年製の日立従来定速型を示します。

●RK-NP4LTVの場合(4~5馬力相当)

	型式	冷劫	(kW)			
	<u> </u>	10.0	15.0	20.0		
インバーター型	RK-NP4LTV					
	床置タイプ(インバーター型)	11.9 (定格時)	16.2 (最大周波数時)			
定速型	RK-NP5LT2 床置タイプ(定速型)		15.3 16.2 (50Hz) (60Hz)			
従来定速型**7	RK-5LT2 床置タイプ(定速型)		.5 14.9 Hz)(60Hz)			

●RK-NP8LTVの場合(8~10馬力相当)


	型式	冷却能力	J ^{**6} (kW)
		20.0 30	0.0 40.0
	RK-NP8LTV		
インバーター型	床置タイプ(インバーター型)	24.9 (定格時) (j	33.5 最大周波数時)
定读型	RK-NP8LT2 床置タイプ(定速型)	22.1 23.7 (50Hz) (60Hz)	
正迷型	RK-NP10LT2 床置タイプ(定速型)	29.4 (50H:	32.4 z) (60Hz)

省エネ性の向上

室内の除湿負荷の変動に応じて、圧縮機の回転数をインバーター制御し、除湿能力を調整します。 そのため、定速型と比較して、設定湿度に対して効率的な運転を行うため、消費電力量を低減することができます。


■省エネ試算例(年間消費電力量)(再熱除湿運転時)

RK-NP2LTV




年間消費雷力量(kWh/年) ▶ 約15%低減 5,000 0 定速型^{※8} RK-NP2LT2 インバーター型 RK-NP2LTV

●RK-NP4LTV 年間消費電力量(kWh/年) (50Hz) 15,000-約25%低減 10,000 5,000 インバーター型 RK-NP4LTV 定速型^{※8} RK-NP5LT2



RK-NP8LTV





※8. 定速機は現行機となります。

【試算条件】設定湿度: 45% 対象空間: 倉庫

広さ: 2~ 3馬力の場合:600m3 4~ 5馬力の場合:1,500m³ 8~10馬力の場合:2,070m3

外気条件: 2013年

気象庁データ東京地区(50Hz)、

大阪地区(60Hz) 換気回数: 0.35回/時間

除湿負荷: 倉庫内発生負荷なし、倉庫内外へ 出入りする水分量を外気条件と

換気回数より計算し、負荷とする。

除湿機運転時間: 24時間/日

【試算方法】・倉庫内空気条件に応じて除湿能力・消費電力・ 排熱量・インバーター周波数を計算し、電力量 と倉庫内の温湿度変化を3分ごとに計算。 (2回目のサーモオフまで/相対湿度50%以上 :サーモオン、45%以下でサーモオフ、ただし、 初回のサーモオンはパワフル除湿運転になり ます。)

・上記で計算した電力量を1日分に換算し、 日数を掛けて年間消費電力量を試算。

転モード

『自動除湿』『再熱除湿』『冷却除湿』の3モードから、用途や温湿度条件に合わせた運転モードを選ぶことができます。 (注) 1. 定速型RK-NP2~10LT2は「湿度優先(再熱除湿運転/冷却除湿運転/送風運転)」 『温度優先(冷却除湿運転/送風運転)』 の2モードとなります。

■『白新院泪』エ』じ	設定した温度/湿度に向けて、インバーター制御により除湿能力を調整しながら、再熱除湿運転、冷却除湿運転または送風運転を自動で行います。 (注) 2. 本除湿機に暖房機能や加湿機能はありません。また、再熱除湿運転時には、再熱抑制機能を追加し、室温の変動を抑えます。
■『自動除湿』モード	室温の上昇を抑制 (注)3.室内吸込空気温度25℃、相対湿度80%、室外吸込空気温度30℃の目安です。 温度上昇の目安は、新製品(マイスターシリーズ):約5~10 (℃)、定速型(RK-NP2~10LT2):約10~20 (℃)
■『再熱除湿』モード	設定湿度に下がるまで再熱除湿運転し、設定湿度になると送風運転をします。 (注)4. 本除湿機に加湿機能はありません。定速機RK-NP2~10LT2には本機能はありません。
■『冷却除湿』モード	設定温度に下がるまで冷却除湿運転し、設定温度になると送風運転をします。 (注)5. 本除湿機に暖房機能はありません。

床置タイプ(インバーター型)

大胆行反 *-プドライ Meister

〈再熱専用機・冷却機能付機〉

1 オプション部品の充実

正面吸込み用のフィルターボックスや背面吸込み用のダクトセット、高性能フィルターなどの豊富なオプション部品をラインアップ。(詳細については、P.71~77をご参照ください。)

2 施工・サービス性の向上

(1)プレナムチャンバーの施工性向上

プレナムチャンバー (オプション部品) の改良により、従来必要だった現地での組み立て作業が不要となり、取付作業の みとなりました。



(2)Vベルトの張り調整·交換作業不要

送風機とモーターの直結化により、Vベルトを使用しない構造としました。

今まで実施してきたVベルトの張り調整や交換作業、プーリー間の 芯合わせ点検作業が不要となります。

(3)ドレンパン清掃の容易化

奥まで見やすい構造としたことで、ドレンパンの清掃が容易になりました。

(4)ドレントラップの施工


ドレン配管の接続位置を高くしたため、 ドレントラップの施工が容易です。

(5)施工後の廃棄物削減

フォークリフト用の角穴の採用により、 施工時に排出する梱包材を削減しました。



プレナムチャンバー(オプション部品)

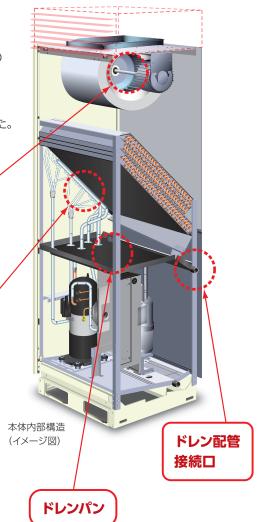

熱交換器(蒸発器)

フィンの間に詰まったホコリや配管に付着した腐食 成分を洗い流す*ことにより、性能低下やガス 漏れを軽減することができます。

※洗浄作業は、専門の知識が必要です。 各サービス拠点までお問い合わせください。

床置タイプ(定速型)

〈再熱専用機・冷却機能付機〉

大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を 抑制することもできます。

R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の 向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を 実現しました。

■製品ラインアップ

●再熱専用機

(50/60Hz)

型 式		RK-NP2L2	RK-NP3L2	RK-NP5L2	RK-NP8L2	RK-NP10L2
圧縮機出力	kW	1.5	2.2	3.75	5.5	7.5
相当馬力	_	2	3	5	8	10
除湿能力	L/h	5.5/6.3	7.6/8.7	14.0/16.0	20.1/22.5	26.1/29.0

●冷却機能付機

(50/60Hz)

#II 	室内	RK-NP2LT2	RK-NP3LT2	RK-NP5LT2	RK-NP8LT2	RK-NP10LT2
型式	室外	RCR-NP2T	RCR-NP3T	RCR-NP5T	RCR-NP8T	RCR-NP10T
圧縮機出力	kW	1.5	2.2	3.75	5.5	7.5
相当馬力	_	2	3	5	8	10
冷却能力	kW	6.1/7.0	9.0/10.0	15.3/16.2	22.1/23.7	29.4/32.4
除湿能力**1	L/h	5.5/6.3	7.6/8.7	13.7/15.6	20.1/22.5	26.1/29.0



※プレナムチャンバーは、オプション部品になります。

※1. 再熱運転時の能力になります。冷却運転時の能力は異なります。

1 オプション部品の充実

背面吸込みや高性能フィルターなど、豊富なオプション部品を準備しました。 (詳細については、P.72~77をご参照ください。)

サービス性の向上

蒸発器と凝縮器の間にスペースを設けたことにより、フィン (熱交換器部) の清掃と、製品正面からの熱交換器 (蒸発器) の 取り外しが可能です。

多様な機能・制御(操作パネル)

(1)主な機能・制御

- 遠方発停(サーモ+送風ON)信号入力
- 外部ヒューミ・サーモ信号入力
- 冷却/再熱切替信号入力
- 異常信号出力

- 複数台運転制御
- ファン残留運転制御
- 異常時ファン運転制御(強制送風運転)
- 手元操作禁止(リモコン操作禁止)
- 温湿度補正機能
- 除霜時間変更
- フィルターサイン表示機能

(2)室内吸込空気温湿度表示機能


操作パネルで室内ユニットの吸込空気温度や湿度を確認することができます。 ※「再熱専用機」では湿度を、「冷却機能付機」では温度・湿度を確認することができます。

確認方法詳細は、製品に付属の取扱説明書をご参照ください。

【再熱専用機】



【冷却機能付機】



設定表示部

『温度/湿度』を長押しすると設定表示部に吸込 空気温度を表示します。 『温度/湿度』を押すごとに 吸込空気温度 ↔ 吸込空気湿度を切り替える ことができます。

R32 天井埋込セパレートタイプ

(インバーター型)(冷却機能付機)

冷媒R32を採用し、環境影響度に配慮。 また、再熱能力を強化するため 室外に排熱しない再熱運転を採用しました。

■製品ラインアップ

型式	室内	-	RK-GP3CT	RK-GP5CT
	室外	_	RAS-GP3T	RAS-GP5T
圧縮機出力		kW	2.1	3.0
相当馬力		_	3	5
冷却能力	定格	kW	10.3	16.7
ᄁᄱᆘᇎᄼ	最大	kW	12.0	19.0
除湿能力**1	定格	L/h	8.8	15.0
陈湴能力	最大	L/h	9.8	16.7

※1. 再熱除湿運転時の能力になります。 冷却運転時の能力は異なります。



RK-GP3CT/RK-GP5CT



多機能リモコン PC-RKF (オプション部品) フルドット液晶の 多機能リモコン が使えます

※運転には多機能リモコンのご購入が 必要です。

1 冷媒R32の採用

冷媒R32を採用。

冷媒R32は、従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数*2を約67%低減した冷媒です。

- ※2. 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。数値が大きいほど 温暖化への影響が大きいことを示します。
- ※3. 出典「IPCC第4次評価報告書」地球温暖化係数 (GWP) 100年值。

地球温暖化係数(GWP)*3



2 再熱除湿運転方式の拡充


新冷凍サイクルの採用により、室外ユニットで一部排熱を行い、室内への熱負荷を抑制する現状の制御に加え 室外ユニットで排熱制御を行わず、室内へ高温・低湿の空気を吹き出す制御を追加しました。

当社2019年度製品 の機能



再熱運転時、吹出空気温度は吸込空気温度より、±5℃変化します (運転条件により異なります)。

新型機 に追加の機能

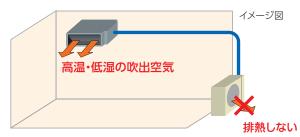

吹出空気温度は、吸込空気温度より約10~25℃上昇します。

吸込空気温度や外気温度が低い条件で、再熱除湿運転を行うと、吹出空気温度が吸込空気温度よりも低下し、相対湿度が高い空気を吹き出す場合があります。



3 室外ユニットの施工性を向上

2.1kW機・3.0kW機のいずれも、従来機より軽量化を実現しました。

また、3.0kW機は高さ寸法を240mm低減させることで施工性の向上をより図っています。

	2.1kV	V機種	3.0kW機種		
	従来機 RAS-NP3T	新型機 RAS-GP3T	従来機 RAS-NP5T	新型機 RAS-GP5T	
製品質量(kg)	85	65	133	96	
高さ寸法(mm)	800	800	1,380	1,140	

〈2.1kW機の例〉



〈3.0kW機の比較例〉




R32 天井埋込セパレートタイプ (インバーター型)〈冷却機能付機〉


4 運転温度範囲の拡大

運転可能な吸込空気温度の上限を40℃から45℃に拡大しました。

※現行の日立床置タイプ(定速型)の上限温度は、40℃です。

そのため、高温高湿な部屋の除湿用途にもご使用できます。





【冷媒R32 注意事項】

R32 天井埋込セパレートタイプ除湿機をご採用いただくにあたって 狭小スペースへの設置はできません。詳細は、当社営業窓口までご連絡ください。

5 優れた施工性

●複数台制御機能

1つの多機能リモコン(オプション部品)で最大10台まで、設定・運転/停止などの操作ができます。 ゾーン毎のグループ分けにより効率的な運転ができます。



- ※多機能リモコンはオプション部品です。
- ※運転には最低1台の多機能リモコン(オプション部品)が必要です。
- ※ペアリモコン(オプション部品)をつけることで、遠隔操作が可能になります。
- ※セントラルステーション適温適所EX(P.87に掲載)には本機は接続できません。

床置タイプ(インバーター型) 小型床置タイプ(インバーター型) 小型天吊タイプ(インバーター型) R32 天井埋込セパレートタイプ(インバーター型)




1 セルフデマンド機能

圧縮機の運転電流を自己検出してデマンド制御を行います。


電力設定値を超える範囲の消費電力をカットし、最大電力の抑制に貢献します。

※小型床置タイプ・小型天吊タイプは、多機能リモコン(オプション部品)が必要となります。

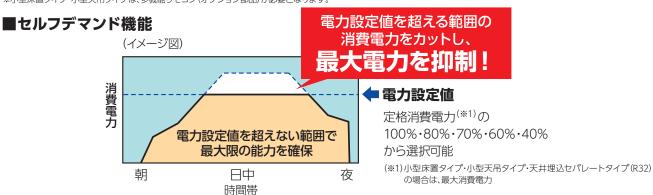

■ウェーブモード

約20分と約10分間隔で、交互にデマンド制御のONとOFFを繰り返すウェーブモードを搭載しています。 消費電力量を低減しながら、湿度変化を最小限に抑えることが可能です。

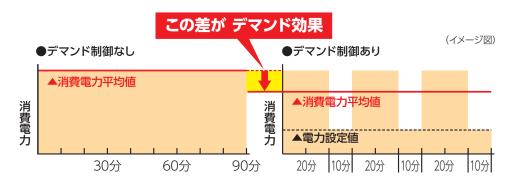

【注意事項】


- (注) 1. セルフデマンド機能・ウェーブモードはお客様では設定できません。販売店にご依頼ください。
 - 2. 電力設定値(%表示)は、あくまでも目安値です。本制御で使用する値は電流からの演算値を使用しているため、電力計の値とは精度が異なります。最大電力を 精度良く管理する必要がある場合や、電力会社との契約電力をデマンドコントロールする場合には、専用のデマンドコントローラー (市販品)をご使用ください。
 - 3. 上記デマンド設定をした場合、圧縮機の回転数を強制的に下げるため、能力は設定値に応じて低下します。
 - 4. 運転制御状態(保護制御など)によっては、一時的に表示値よりも高くなる場合があります。
 - 5. 本機能は最大電力(30分平均)を抑制する制御です。漏電遮断器、トランスなどの電源回路・電源配線の容量を小さくする目的でのご使用はできません。遮断器作動・機器故障の原因となりますのでご注意ください。

2 | 運転温度範囲の拡大

運転可能な吸込空気温度の上限を40℃から 45℃まで拡大しました。**

そのため、高温高湿な部屋の除湿用途にもで使用できます。

※ 現行の日立床置タイプ (定速型) の上限温度は、40℃です。

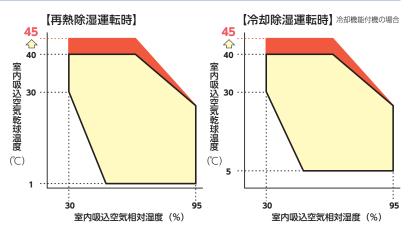

床置タイプ(インバーター型)

<u>小型床置タイプ(インバーター型)</u> 小型天吊タイプ(インバーター型)






3 操作パネルの多機能化

操作パネルに多機能リモコン (PC-RKF) を採用。簡単操作でさまざまな設定が可能です。 ※小型床置タイプ、小型天吊タイプ、「R32」天井埋込セパレートタイプは、多機能リモコン (オプション部品) が必要となります。

■パワフル除湿(急速除湿)

パワフル除湿スイッチ**を押すと、設定湿度に到達するまでインバーター制御により圧縮機の回転数を最大にして運転します。搬入・搬出時で継続的に扉が開いているときなどの、室内の除湿負荷変動が大きい場合に対応することができます。

●設定湿度までの到達時間(RK-NP4LV1、50Hz)[試算値]

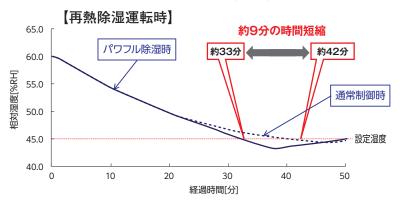

パワフル除湿スイッチ(**1)

試算条件および試算方法

【試算条件】

設定湿度: 45% 対象空間: 1,500m3の倉庫、

換気回数: 0.35回/時間

外気条件: 2013年 気象庁データ 東京地区(50Hz)

除湿負荷: 倉庫内発生負荷なし、倉庫内外へ出入りする水分量 を外気条件と換気回数より計算し、負荷とする

【試算方法】

・倉庫内空気条件に応じて除湿能力・消費電力・排熱量・インバーター 周波数を計算し、倉庫内の温湿度変化を3分ごとに計算。

※1. パワフル除湿は、外部入力端子を使用して遠方からの入/切も可能です。

■操作パネルにフルドット液晶を採用

- ●フルドット液晶の採用により、数字・文字・マークが読み取りやすく、運転・操作状態がひと目でわかります。
- ●操作ボタンを押すとバックライトが点灯。操作時の画面がより見やすくなります。特に、暗い室内での操作に便利です。
- ●運転ボタン全面が緑色に発光するので、運転中か停止中かがひと目で分かります。



●かんたんタイマー機能

除湿機の運転・停止が簡単にできます。タイマー動作は、『1回』『毎回』の2パターンから選択ができます。さらに細かく設定したい場合は、スケジュール機能をご利用ください。

運転停止

■節電サポート機能

●運転スケジュールの管理に対応


運転・停止・設定温湿度について、曜日ごとに1日最大2パターンの時間帯でスケジュール管理ができます。また、節電サポート機能もスケジュール管理ができます。

●使用量表示

操作パネル画面に除湿機の使用電力量・CO₂排出量を表示します。表示は1日・1週間・1年単位でグラフ/リストの表示が可能です。



スケジュール設定画面



使用電力量表示(前日比較)



CO2排出量表示(週ごとの比較)

床置タイプ(インバーター型) 小型床置タイプ(インバーター型) 小型天吊タイプ(インバーター型)

R32 天井埋込セパレートタイプ (インバーター型)



■豊富な節電機能


※以下の3つの制御は同時に使用できません。設定湿度・温度(冷却機能付機)までの到達時間が長くなります。

除湿能力制御

2つの節電モードが可能に。

●ピークカットモード


電力設定値を超える範囲の消費電力をカットし、最大電力の抑制に貢献します。

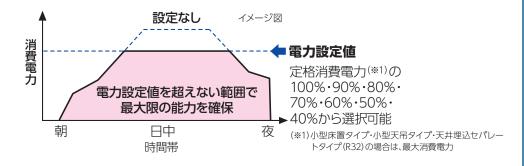

- (注) 1. 電力設定値(%表示)は、あくまでも目安値です。本制御で使用する値は電流からの演算値を使用しているため、電力計の値とは精度が異なります。
 - 2. 上記ピークカットモードを設定した場合、圧縮機の回転数を強制的に下げるため、能力は設定値に応じて低下します。
 - 3. 運転制御状態(保護制御)などによっては一時的に表示値よりも高くなることがあります。
 - 4. 本機能は最大電力 (30分平均)を抑制する機能です。漏電遮断器、トランスなどの電源回路・電源配線の容量を小さくする目的でのご使用はできません。

●おさえめモード


除湿能力を常に設定値に抑えて運転し、節電に貢献します。



- (注)1. おさえめモードの設定値は、設定しない状態の能力の100%から40%まで10%刻みで設定可能です。
- 2. 設定値は、あくまでも目安です。実際の使用条件・運転状態により変動することがあります。

間欠運転制御

除湿運転と送風運転(サーモオフ)を一定間隔で繰り返す制御で、消費電力を抑制します。

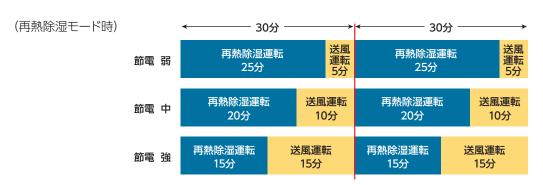


床置タイプ(インバーター型/定速型)



小型天吊タイプ、小型床置タイプ(インバーター型)

1 複数台運転制御


操作パネル(1台)で、最大10台までの除湿機を同時に複数台運転・制御することができます。 以下の配線要領に従って、正しく配線を行ってください。

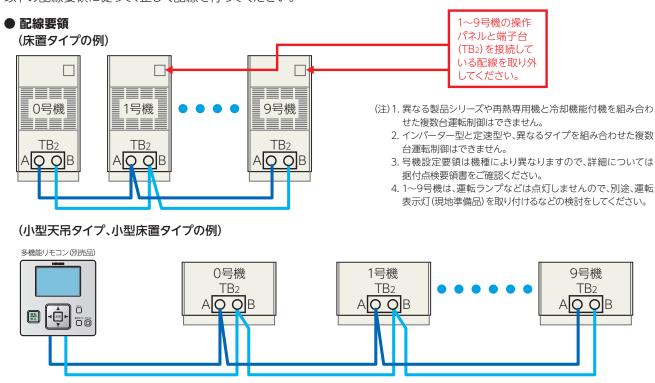

2ペアリモコン機能

リモコン (オプション部品) と除湿機を接続することにより、離れた場所でも運転/停止、温度設定などの操作が可能です。 また、異常表示などの表示も確認ができます。

● 配線要領(床置タイプの例)




- (注) 1. 異なる製品シリーズや再熱専用機と冷却機能付機を組み合わせたペアリモコン接続制御はできません。
 - 2. インバーター型と定速型や、異なるタイプを組み合わせた複数台運転制御はできません。
 - 3. 号機設定要領は機種により異なりますので、詳細については据付点検要領書をご確認ください。
 - 4. リモコンの基板上にあるディップスイッチにて、「親」「子」リモコンを設定してください。設定方法の詳細は、リモコン(ペアリモコン用)に付属の取扱説明書をご参照ください。リモコン(ペアリモコン用)は、工場出荷時「子」リモコンに設定されています。(定速型のみ)


仕様表										(50/60Hz)
		型式	RK-NP08	BPV2	RK-NP()8PV2-B	RK-NP	12PV2	RK-NP12PV2-B	
項目(単	位)		定格	最大	定格	最大	定格	最大	定格	最大
法 定	冷凍能力	トン		0.	.3			0	.5	
電	源	_				単相 100V	50/60Hz			
再	除湿能力	L/h	2.3	2.9	2.3	2.9	3.2	3.8	3.2	3.8
熱除	消費電力	kW	0.64/0.67	0.86/0.89	0.64/0.67	0.86/0.89	1.20/1.25	1.54/1.59	1.20/1.25	1.54/1.59
再熱除湿性能	運転電流	А	6.6/6.9	8.9/9.2	6.6/6.9	8.9/9.2	12.4/12.9	15.9/16.4	12.4/12.9	15.9/16.4
能	力 率	%				97	/97			
運転	電 流 最 大	А		1	3		18			
運	転 音	dB(A)				4	0			
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm				550 × 29	95 × 825			
	型 式	_			全容	密閉型スクロー/	レDC インバー:	ター		
圧 縮 機	電動機出力	kW		0.	.6			0	.9	
	クランクケースヒーター	W		-	-			-	-	
	風 量	m³/min				15(急)-12	(強)-6(弱)			
送風装置	機外静圧	Pa				()			
	電動機出力×台数	kW	0.08 × 1							
出荷時	冷媒封入量	kg	0.55							
ドレ	ン 配 管	_				R1	/2			
製品	品 質 量	kg				4	5			

- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80%・強風・定格周波数で運転した場合を示します。
 - また、最大はインバーターによる最大値を示します。
 - 2. 電気工事の際は電気特性の1.2倍程度を見込んでください。 3. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、約10~25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は別途冷房や換気を考慮してください。
 - 4. 運転音は反響の少ない無響室で、吹出正面1.0m・地上高さ1.0mの測定位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。なお、 運転音は弱風時の1/3オクターブバンド運転音を示します。1/1オクターブバンドの場合は47dB(A)となります。 また、本製品はインバーター型です。定速の製品と比較してインバーター特有の高周波音が発生しますがユニットの異常ではありません。定速の製品の音色とは異なりますので、据付環境や設置場所は
 - 十分注意して選定してください。 5. 本製品は、ユニット正面の温・湿度センサーの検知温・湿度により、運転制御を行なうものであり、周囲湿度や熱交換器吸込部の温・湿度とは異なる場合があります。
 - 6. 丸ダクトセットや中性能フィルターを取り付けた場合、圧力損失により風量が低下し、除湿能力が約10%ほど低下します。

運転範囲

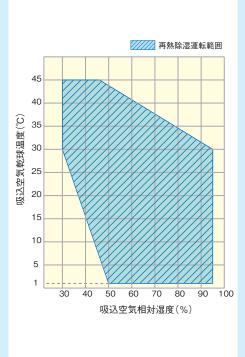



除湿能力特性

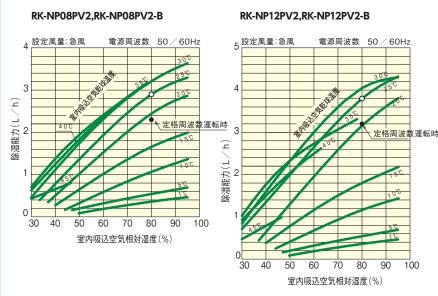



- (注)1.本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中○は標準条件 (吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%)において運転した場合の最大能力を示します。
 - 2.図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
 - 3.吸込空気温度が約20℃以下になると除霜運転を行うため、除湿能力が低下する場合があります。

標準寸法図

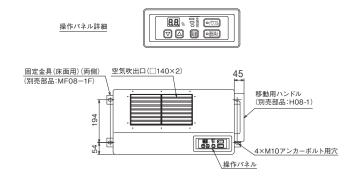




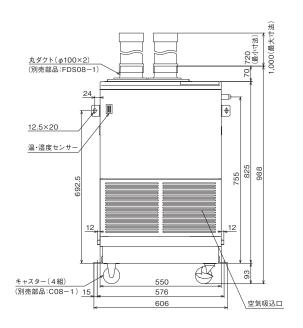





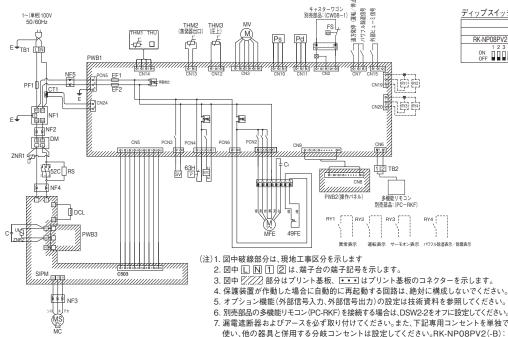


<u>アイッノスイッナの出何時設定(■かスイッナの位直を示します)</u>								
PWB1								
DS	DSW2							
RK-NP08PV2(-B)	RK-NP12PV2(-B)							
0N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3 4 ON	0N						

記号表		
記号	名 称	備考
MC	電動機	DCインバーター圧縮機用
MFE	電動機	送風機用
49FE	インターナルサーモスタット	MFE内蔵
PF1	ヒューズ	動力用
EF1,2	ヒューズ	制御回路用
52C	電磁接触器	圧縮機用
SV	電磁弁	除霜用
MV	電子膨張弁	
PWB1~3	プリント基板	
NF1	ノイズフィルター	
NF2~5	ノイズフィルター	リングコア
63H	高圧遮断装置	保護用
DCL	リアクトル	
Pd	圧力センサー	高圧用
Ps	圧力センサー	低圧用
FS	フロートスイッチ	
DSW1,2	ディップスイッチ	
SIPM	インバーターモジュール	
DM	ダイオードモジュール	
ZNR1,2	サージアブソーバー	
RS	抵抗器	
C,C1	コンデンサー	
CT1	カレントトランス	
THM1,THU	温湿度センサー	
THM2	サーミスター	蒸発器出口
THM3	サーミスター	圧縮機上
TB1	端子台	電源用
TB2	端子台	リモコン用
RY1~4	補助継電器	不付(DC12V)


- 5. オプション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を参照してください。 6. 別売部品の多機能リモコン(PC-RKF)を接続する場合は、DSW2-2をオフに設定してください。
- 7. 漏電遮断器およびアースを必ず取り付けてください。また、下記専用コンセントを単独で 使い、他の器具と併用する分岐コンセントは設定してください。RK-NP08PV2(-B): 定格15A以上、交流100V/RK-NP12PV2(-B):定格20A以上、交流100V


オプション 品 名 式 額 キャスターワゴン CW08-1 92.000円 移動用ハンドル H08-1 7.400円 キャスター C08-1 9,500円 中性能フィルター F08-1 14,700円 丸ダクトセット FDS08-1 22,000円 多機能リモコン PC-RKF 31,000円 床面用 MF08-1F 3,700円 転倒防止金具 壁面用 MF08-1B 3,700円 ドレンアップ接続用コード K-08FSCP 3,200円


キャスターワゴン (オプション部品) 付寸法図

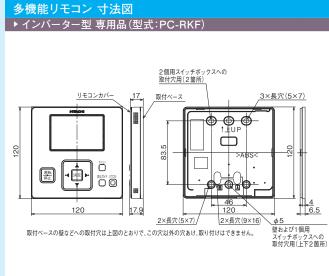

■ キャスターワゴン型式: CWO8-1 空気吹出口 325 操作パネル 除湿機本体電気品箱 除湿機本体 取っ手 温・湿度 センサー サービスカバー (ドレンパン清掃用) 空気吸込口 , センサーコード接続口 電源コード (1.2馬力の場合) (2P アース極付(M4) 20A 2.5mm) 空気吸 センサーコード <u>コネクタ</u>ー 継ぎ手 電源コード (0.8馬力の場合) (2P アース付(M4) (15A 2.5mm) 取っ手 センサーコード キャスターワゴン (CW08-1) フロートセンサ 0 (ストッパーなし) キャスター (ストッパー付)

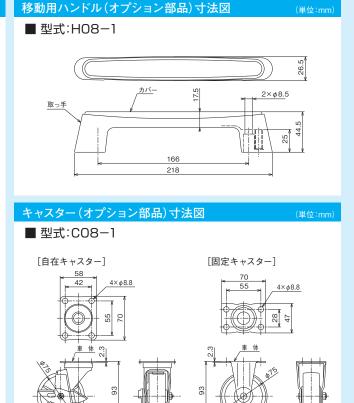

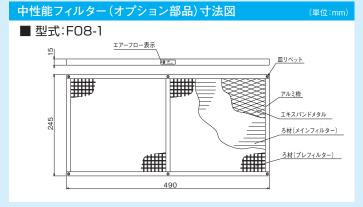

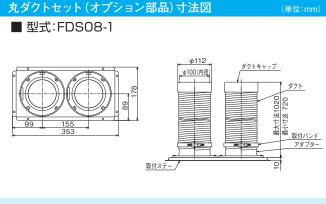


●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

─ 仕様表									(50/60Hz)
			_	型	型 式	RK-NP	08CV1	RK-NP	12CV1
項目(単	位)			_		定格	最大	定格	最大
法 定	冷	凍	能	カ	トン	0.3	35	0.	53
電				源	_		単相 100V	50/60Hz	
吾	除	湿	能	カ	L/h	2.3	2.9	3.2	3.8
再熱除湿性能	消	費	電	カ	kW	0.64/0.67	0.86/0.89	1.00/1.05	1.54/1.59
湿性	運	転	電	流	Α	6.6/6.9	8.9/9.2	10.3/10.8	15.69/16.4
能	カ			率	%		97/	/97	
運転	電	流	最	大	Α	13		18	
運転	音 () は	弱	風	dB(A)	47(39)		53(50)	
外形寸法	(幅>	《奥行	×高	さ)	mm	830 × 550 × 380			
	型			式	_	全密閉型スクロール DC インバーター			バーター
圧 縮 機	電	動材	幾出	カ	kW	0.	.6	0.9	
	クラ	ンクケー	-スヒ-	-ター	W	-	_	-	-
	風			量	m³/min	13(強)-	6.6(弱)	15(強)	-13(弱)
送風装置	機	外	静	圧	Pa	0			
電動機出力×台数 kW			kW	0.08 × 1					
出荷時	持冷	媒圭	寸 入	量	kg	0.55			
ドレン配管一					_	R1			
製	品	質		量	kg		4	9	

- (注)1. 再熱除湿性能は室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で、定格周波数・強風で運 転した場合を示します。また、最大はインバーターによる最大値を示します。 2. 電気工事の際は電気特性の1.2 倍程度を見込んでください。


 - る。連転音は、製品正面1m、下方1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるの が普通です
 - 4. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態に よっても異なりますが、約10~25℃上昇します。

運転範囲

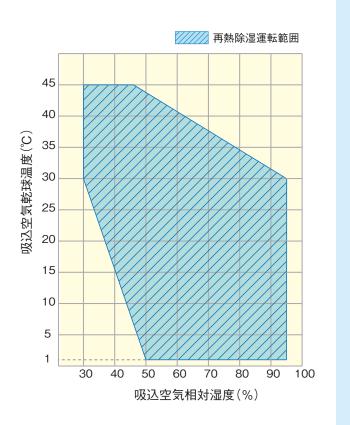


除湿能力特性

RK-NP08CV1

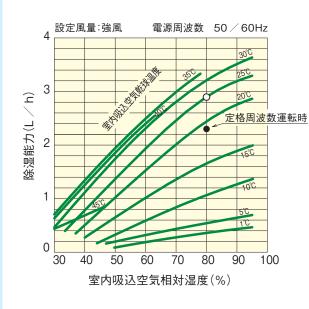



RK-NP12CV1

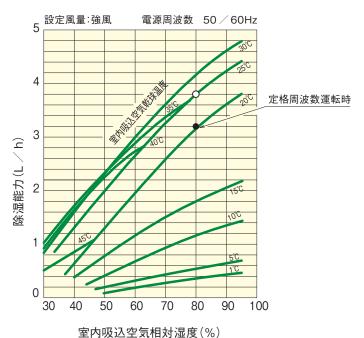

- (注)1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中○は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%)において運転した場
 - 合の最大能力を示します。 2. 図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
 - 3. 吸込空気温度が約20℃以下になると除霜運転を行うため、除湿能力が低下する場合があります。

標準寸法図 (単位:mm)

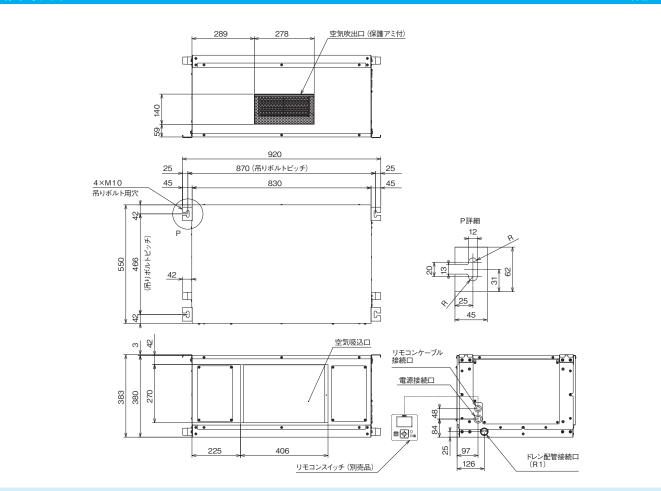


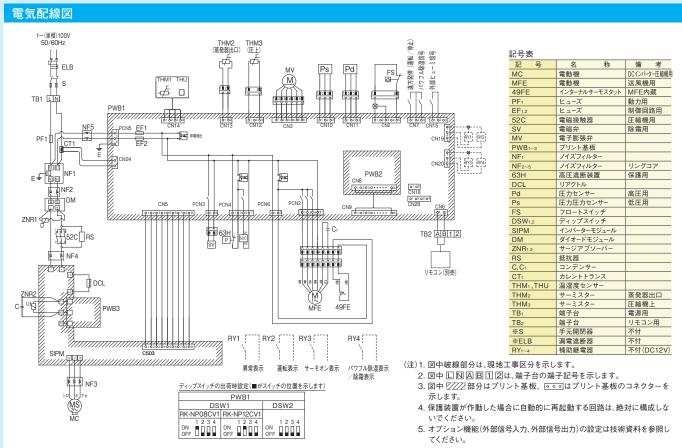

仕様表				(50/60Hz)	
		型式	RK-NP2LV		
項目(単	位)		定格	最大	
法 定	冷凍能力	トン	1.0	08	
電	源	_	三相 200V	50/60Hz	
再	除湿能力	L/h	5.5	8.7	
再熱除湿性能	消費電力	kW	1.4/1.5	2.5/2.6	
湿性	運転電流	Α	4.3/4.7	7.8/8.1	
能	カ 率	%	9	3	
運転	電 流 最 大	Α	11.2		
運	転 音	dB(A)	55		
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	$650 \times 500 \times 1,650$		
	型式	_	全密閉型スクロール DC インバーター		
圧 縮 機	電動機出力	kW	1.	3	
	クランクケースヒーター	W	_	-	
	風 量	m³/min	3	0	
送風装置	機外静圧	Pa	20/	′20	
電動機出力×台数			0.27	× 1	
出荷時冷媒封入量kg			1.5	75	
ドレ	ン 配 管	_	R	1	
エマージ	ェンシードレン配管	_	R1/2		
製。	品 質 量	kg	12	20	


- (注)1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で、定格周波数で運転
 - した場合を示します。また、最大はインバーターによる最大値を示します。 2. 運転音は、製品正面1m、高さ1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を 示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるの が普通です。
 - 3. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっ ても異なりますが、約10~25°C上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

除湿能力特性

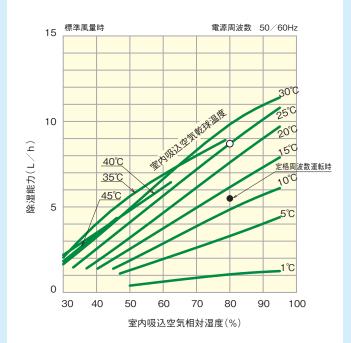


- (注)1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合 の値を示します。図中○は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%) において運転した場合の最大能力を示します。
 - 2. 図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
 - 3. 本図は着霜による影響を含まない値を示します。

運転範囲

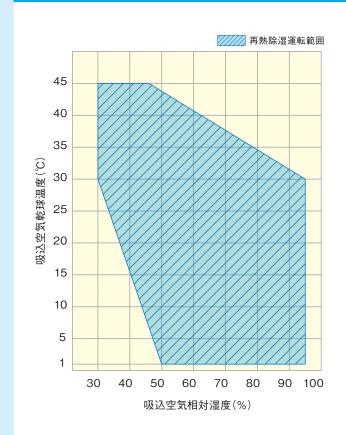


送風機特性曲線

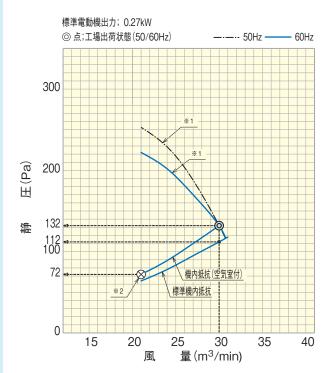


- (注)1. RK-NP2L(T)Vは、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が特性 曲線(※1)上で変化します。
 - 2. オプション部品のファンモータタップ切替用コード(K-2MC)を使用することで風量 を21m³ / min(※2)に変更することができます。

標準寸法図 (単位:mm) 3×100=300 A-A断面 683 <u>4×M10アンカーボルト用穴</u> (取外し可能) 16.5 650 運転操作部 區 空気吸込口 369 電気品箱 電源端子台 電源配線端子ねじ(M5) ドレン配管接続口 (R1 (PT1おす)) アース線接続端子(M5) ,650 54.4 619 端子台 1.5 オブション配線接続端子ねじ (M3.5) FA 木台用転倒防止金具 (オプション部品) 床面 (インション即品) (連搬用角穴 アンカーボルト(現地準備品)で (前側化粧カバー) 床面に固定してください。 (付属品) <u>木台</u> (オプション部品) 148 室内外渡り電源配線接続口/ (φ26ノックアウト穴) サービススペース 電源配線接続口 (φ42ノックアウト穴) (Φ42ノックアウドハ) 室内外渡り連絡配線接続口 (Φ26ノックアウト穴) エマージェンシードレン配管接続口 (R½(PT½ おす))

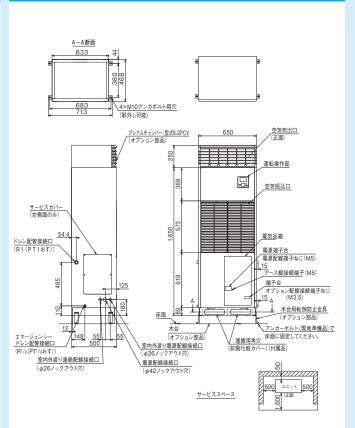

プレナムチャンバー(オプション部品)付寸法図

電気配線図

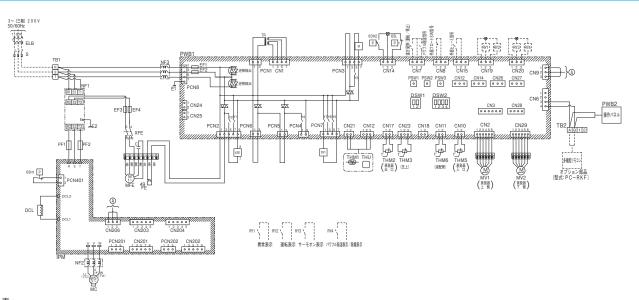

記号表					
記 号	名 称	備考	記 号	名 称	備考
MC	電動機	DCインバーター圧縮機用	63H1	高圧遮断装置	保護用
MFE	電動機	室内送風機用	63H2	高圧圧力スイッチ	制御用
49FE	インターナルサーモスタット		63L	低圧圧力スイッチ	制御用
PF1,2	ヒューズ	動力用	DCL	リアクトル	
EF1,2	ヒューズ	制御回路用	TR	トランス	
EF3, 4	ヒューズ	送風機用	M	送風機	フィン冷却用
XFE	補助継電器	送風機用	THM1,THU	温湿度センサー	
IPM	インバーターモジュール		THM2	サーミスター	蒸発器出口
NF1	ノイズフィルター		THM3	サーミスター	圧縮機上
NF2,3	ノイズフィルター	リングコア	THM5	サーミスター	蒸発器入口
SV1	電磁弁	除霜用	THM6	サーミスター	液配管
MV1,2	電子膨張弁		E1,2	アース	
TB1	端子台	電源用	ELB	漏電遮断器	不付
TB2	端子台	伝送用	S	手元開閉器	不付
PWB1	プリント基板	ユニット制御用	RY1~4	補助継電器	不付
PWB2	プリント基板	操作パネル用			

ディップスイッチの出荷時設定(■がスイッチの位置を示します)

	PWB1		
DS	W1	DSW2	
機能	設定	機種設定	
ON OFF	12	0N 0FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	


- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。 2. 図中 🛛 🖫 🖺 🖺 🖺 🗎 包は、端子台の端子記号を示します。
 - 3. 図中 [////] 部分はプリント基板、 000はプリント基板のコネクターを 示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成し ないでください。
 - 5. オプション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を参照してください。

(インバーター型/再熱専用機) **RK-NP4LV1** 2.5kW 4~5馬力相当

仕様表 (50/60Hz)								
			型式	RK-NP4LV1				
項目(単位	立)			定格 最大				
法 定 冷 凍 能 力			トン	1.89				
電源			_	三相 200V 50/60Hz				
再	除湿	能力	L/h	10.6	16.5			
再熱除湿性能	消費	電力	kW	2.8/3.0	5.2/5.4			
湿性	運転	電流	Α	8.7/9.3	16.1/16.7			
能	カ	率	%	93				
運転	電流:	最 大	Α	22.9				
運 転 音		dB(A)	60					
外形寸法 (幅×奥行×高さ)			mm	800 × 500 × 1,800				
	型 式		_	全密閉型スクロール DC インバーター				
圧 縮 機	電動機出力		kW	2.5				
	クランクケースヒーター		W	_				
	風 量		m³/min	44				
送風装置	機外静圧		Pa	20/20				
	電動機出力×台数		kW	0.45 × 1				
出荷時冷媒封入量			kg	2.8				
ドレン配管			_	R1				
エマージェンシードレン配管			_	R1/2				
製 品 質 量		kg	160					


- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で、定格周波数で運転した場合を示します。また、最大はインバーターによる最大値を示します。
 - 2. 運転音は、製品正面1m、高さ1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 3. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、約10~25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

除湿能力特性

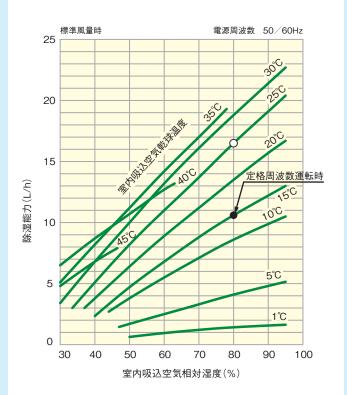


- (注) 1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合 の値を示します。
 - 図中○は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%)において運転した場合の最大能力を示します。
 - 2. 図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。


運転範囲

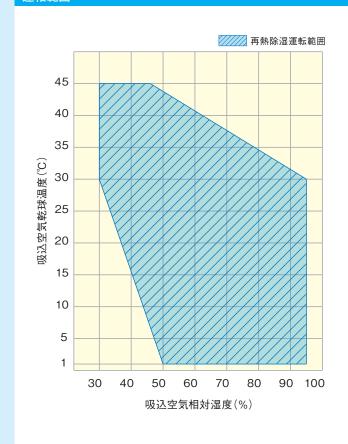



送風機特性曲線

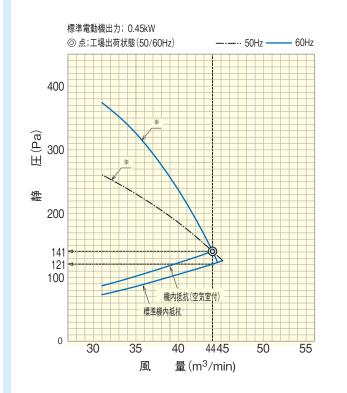

(注) RK-NP4LV1は、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が 特性曲線(※)上で変化します。※以外の風量、静圧でご使用いただく 場合は高静圧改造が必要です。

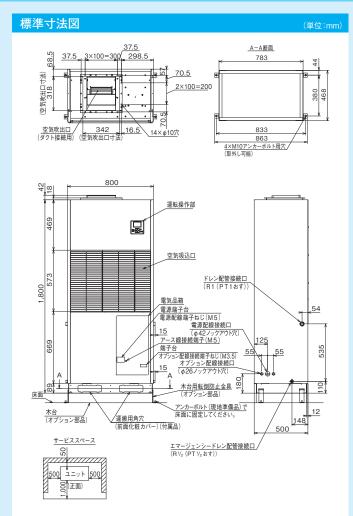

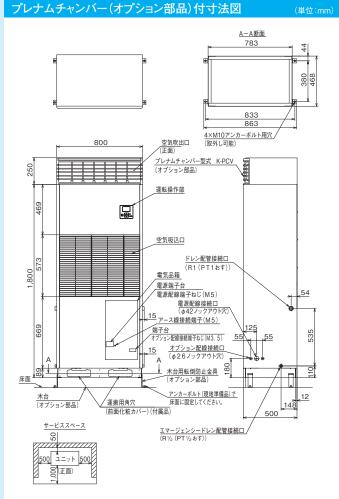

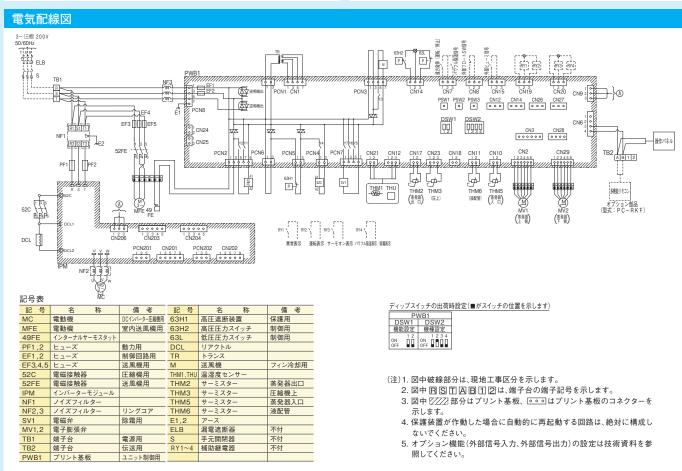


(インバーター型/再熱専用機) **RK-NP8LV1** 5.8kW 8~10馬力相当

仕様表						(50/60Hz)	
4					RK-NP8LV1		
項目(単	位)		_		定格	最大	
法 定	冷凍	能	カ	トン	3.6	69	
電			源	_	三相 200V	50/60Hz	
再	除法	記 能	カ	L/h	20.1	26.3	
再熱除湿性能	消費	車 電	カ	kW	5.6/6.0	10.5/10.9	
湿性	運車	元 電	流	Α	17.4/18.6	32.5/33.7	
能	カ		率	%	9	3	
運転	電流	. 最	大	Α	40.5		
運	転		音	dB(A)	63		
外形寸法	(幅×奥	行×高	5さ)	mm	$1,100 \times 500 \times 1,800$		
	型		式	_	全密閉型スクロール DC インバーター		
圧 縮 機	電動	電動機出力			5.8		
	クランクケースヒーター			W	_		
	風		量	m³/min	80		
送風装置	機タ	┡ 静	圧	Pa	20/	'20	
	電動機	出力×	台数	kW	0.7 × 1		
出荷時	出荷時冷媒封入量 kg			kg	3.7		
ドレ	ン	配	管	_	R1		
エマージェンシードレン配管 -			_	R1/2			
製。	B	質	量	kg	215		


- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で、定格周波数で運転した場合を示します。また、最大はインバーターによる最大値を示します。
 - 2. 運転音は、製品正面1m、高さ1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 3. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、約10~25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。

除湿能力特性

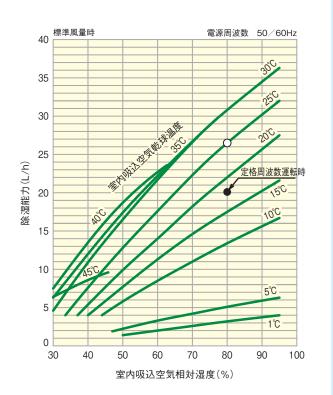


- (注)1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。
 - 図中〇は標準条件(吸込空気乾球温度25°C、相対湿度80%)において運転した場合の最大能力を示します。
 - 2. 図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。


運転範囲

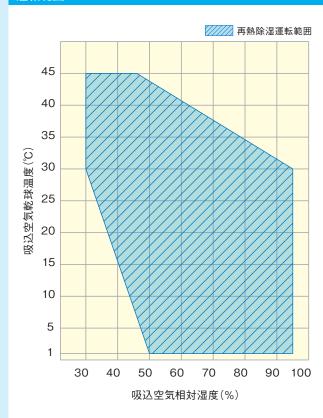

送風機特性曲線

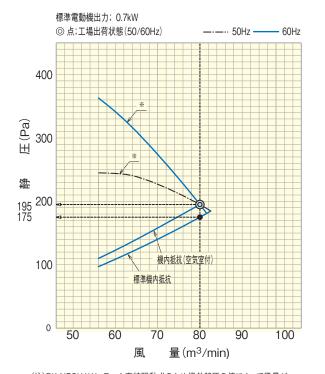

(注) RK-NP8LV1は、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が特性曲線(※)上で変化します。※以外の風量、静圧でご使用いただく場合は高静圧改造が必要です。

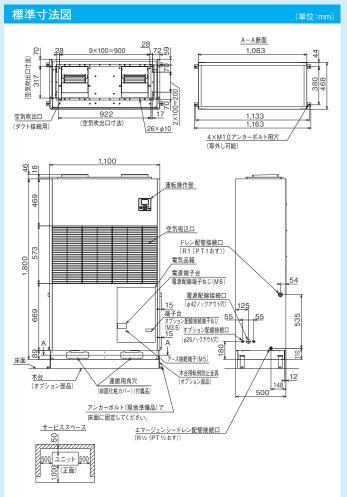


リングコア


除霜用

SV1,2 電磁弁

E1,2

アース

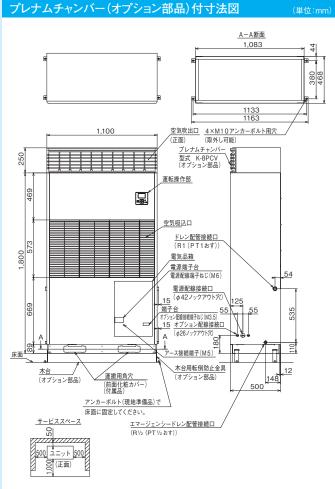

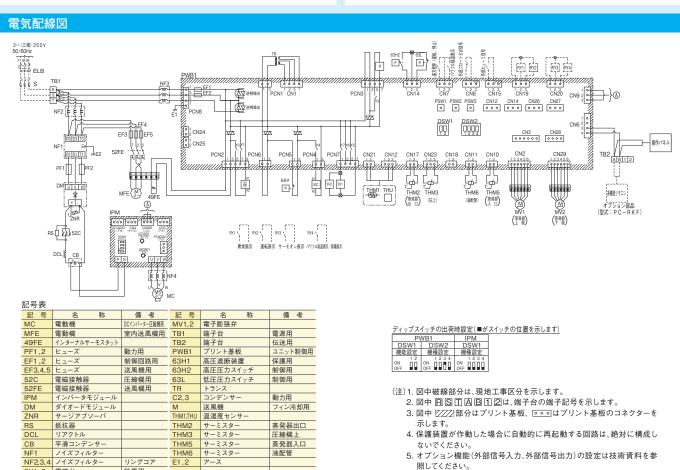


照してください。

RK-NP2L2 1.5kW 2馬力相当 RK-NP3L2 2.2kW 3馬力相当


仕様表	仕様表 (50/60Hz)							
項目(単	i位)	型式	RK-NP2L2	RK-NP3L2				
法 定	冷凍能力	トン	0.68/0.82	1.00/1.21				
電	源	_	三相 200V	50/60Hz				
再	除湿能力	L/h	5.5/6.3	7.6/8.7				
再熱除湿性能	消費電力	kW	1.5/1.8	2.3/3.0				
湿性	運転電流	Α	5.8/5.9	9.1/9.7				
能	力 率	%	75/88	73/89				
始	動 電 流	Α	35/32	63/55				
運	転 音	dB(A)	53	54				
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	650 × 400 × 1,500					
	型 式	_	全密閉型ロータリー					
圧 縮 機	電動機出力	kW	1.5	2.2				
	クランクケースヒーター	W	30	40				
	風 量	m³/min	21	30				
送風装置	機外静圧	Pa	60/80	60/60				
	電動機出力×台数	kW	0.15 × 1	0.27 × 1				
出荷時	持冷 媒 封 入 量	kg	1.25	1.5				
ドレ	ン配管	_	R1					
製	品 質 量	kg	105	110				

- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合を示します。
 2. 運転音は反響の少ない無響室で製品正面 1.0m・地上高さ 1.0mの測定位置における値(A スケール)を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
 - 3. 再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10~25℃上昇します。 温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。
 - 4. 本製品は送風機用電動機が直結駆動式のため、機外静圧の値により風量が変化します。


除湿能力特性

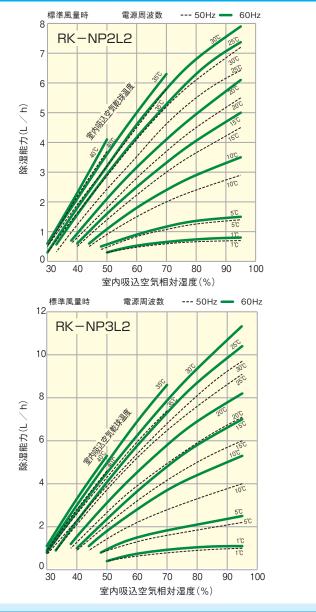


運転範囲

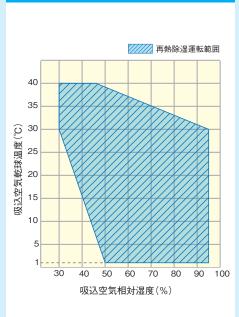



送風機特性曲線

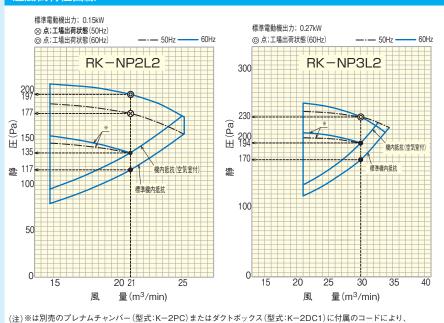

(注)※は別売のプレナムチャンバー(型式:K-2PC)またはダクトボックス(型式:K-2DC1)に付属のコードにより、 送風機回転数を調整した場合を示します。

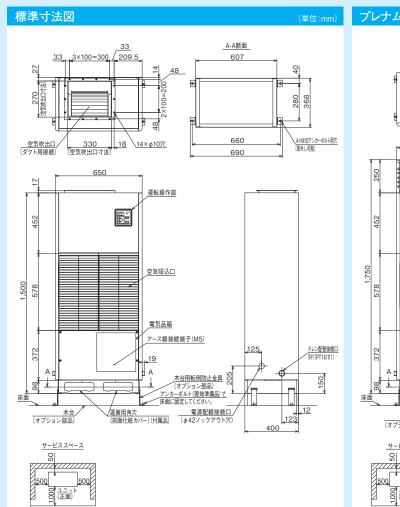

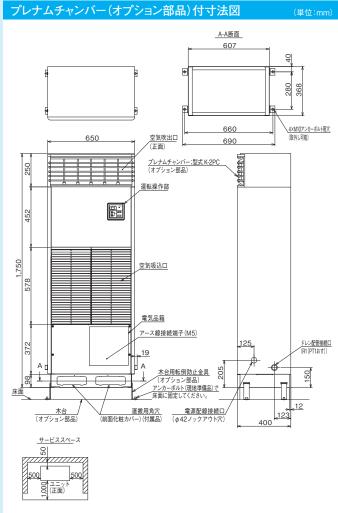

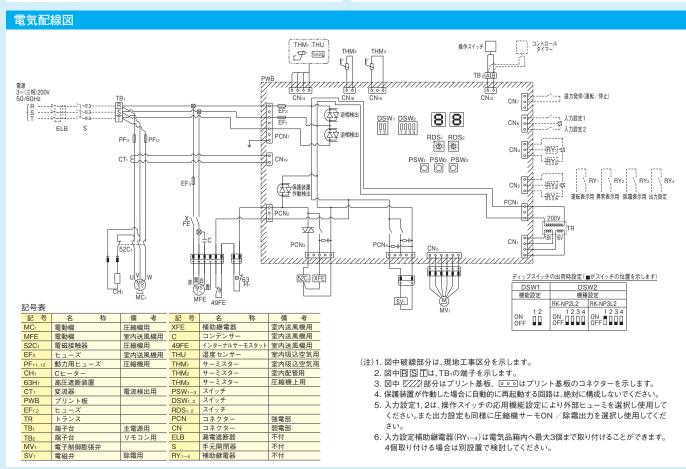


RK-NP5L2 3.75kW 5馬力相当


仕様表		(50/60Hz)	
項目(単位)	型式	RK-NP5L2	
法 定 冷 凍 能 力	トン	1.49/1.79	
電源	_	三相 200V 50/60Hz	
再 除湿能力	L/h	14.0/16.0	
烈 消費電力	kW	3.7/4.8	
R	Α	13.1/15.1	
能力率	%	82/92	
始 動 電 流	Α	138/124	
運 転 音	dB(A)	59	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	800 × 500 × 1,700	
型式	_	全密閉型スクロール	
圧縮機 電動機出力	kW	3.75	
クランクケースヒーター	W	40	
風 量	m³/min	44	
送風装置 機 外 静 圧	Pa	20/120	
電動機出力×台数	kW	0.55 × 1	
出荷時冷媒封入量	kg	2.8	
ドレン配管	_	R1	
製 品 質 量	kg	165	

- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合を示します。
 2. 運転音は反響の少ない無響室で製品正面 1.0m・地上高さ 1.0mの測定位置における値(A スケール)を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
 - 再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10~25℃上昇します。 温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。


除湿能力特性

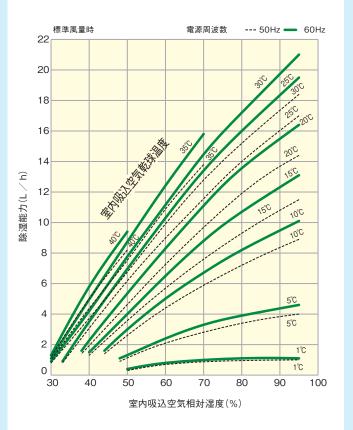



運転範囲

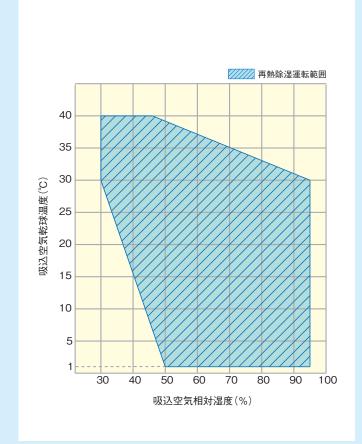


送風機特性曲線

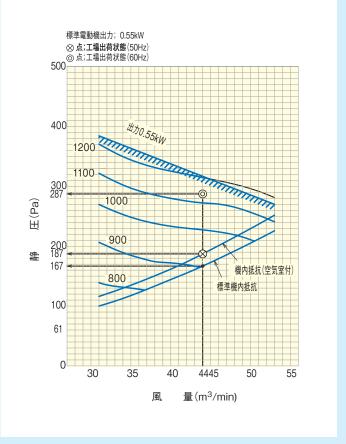

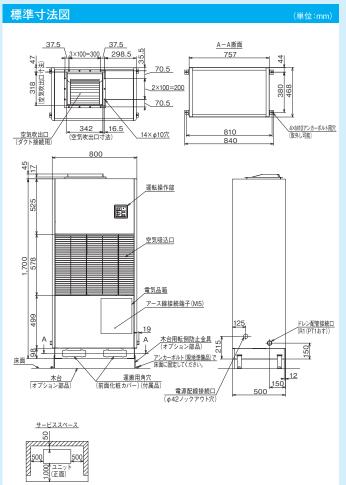

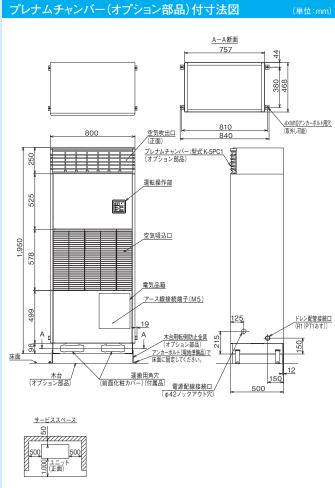

電気配線図

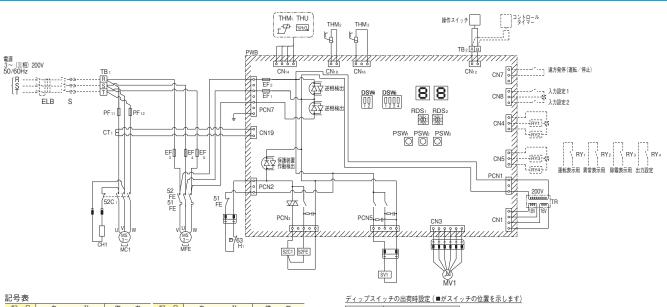

記号表					
記 号	名 称	備考	記 号	名 称	備考
MC ₁	電動機	圧縮機用	52FE	電磁接触器	室内送風機用
MFE	電動機	室内送風機用	51FE	過電流継電器	室内送風機用
52C ₁	電磁接触器	圧縮機用	THU	湿度センサー	室内送風機用
EF3~5	ヒューズ	室内送風機用	THM ₁	サーミスター	室内吸込空気用
PF11, 12	動力用ヒューズ	圧縮機用	THM ₂	サーミスター	室内配管用
CH ₁	Cヒーター		ТНМз	サーミスター	圧縮機上用
63H ₁	高圧遮断装置		PSW _{1~3}	スイッチ	
CT ₁	変流器	電流検出用	DSW _{1,2}	スイッチ	
PWB	プリント板		RDS _{1, 2}	スイッチ	
EF _{1,2}	ヒューズ		PCN	コネクター	強電部
TR	トランス		CN	コネクター	弱電部
TB ₁	端子台	主電源用	ELB	漏電遮断器	不付
TB ₂	端子台	リモコン用	S	手元開閉器	不付
MV ₁	電子制御膨張弁		RY1~4	補助継電器	不付
SV ₁	電磁弁	除霜用			

DSW1	DSW2	
機能設定	機種設定	
ON 1 2	ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。


 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
 - 5. 入力設定1,2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用して
 - ください。また出力設定も同様に圧縮機サーモON/除霜出力を選択し使用してくだ
 - 6. 入力設定補助継電器 $(RY_{1\sim 4})$ は電気品箱内へ最大3個まで取り付けることができます。 4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

RK-NP8L2 5.5kW 8馬力相当


仕様表			(50/60Hz)	
項目(単	位)	型式	RK-NP8L2	
法 定	冷凍能力	トン	2.40/2.89	
電	源	_	三相 200V 50/60Hz	
再	除湿能力	L/h	20.1/22.5	
再熱除湿性能	消費電力	kW	5.8/7.0	
湿性	運転電流	Α	22.5/23.1	
能	カ 率	%	74/87	
始	始 動 電 流		196/177	
運	転 音	dB(A)	64	
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	$1,100 \times 500 \times 1,700$	
	型 式	_	全密閉型スクロール	
圧 縮 機	電動機出力	kW	5.5	
	クランクケースヒーター	W	40	
	風 量	m³/min	80	
送風装置	機外静圧	Pa	20/170	
	電動機出力×台数	kW	1.5 × 1	
出荷時	持冷媒封入量	kg	3.4	
ドレ	ン 配 管	_	R1	
製	品 質 量	kg	225	

- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合を示します。
 2. 運転音は反響の少ない無響室で製品正面 1.0m・地上高さ 1.0m の測定位置における値(A スケール) を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなります。
 - 再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10~25℃上昇します。 温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。


除湿能力特性

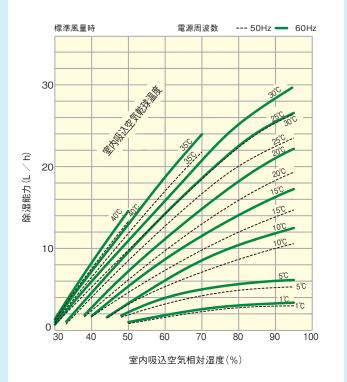



運転範囲

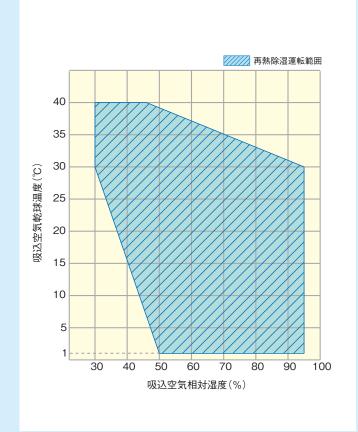


送風機特性曲線

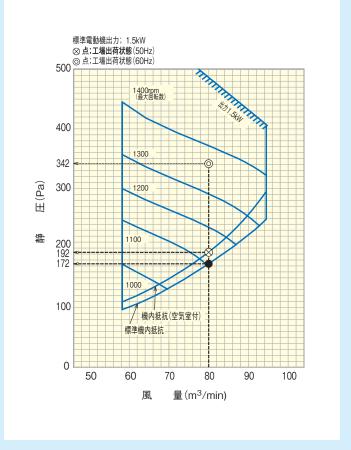

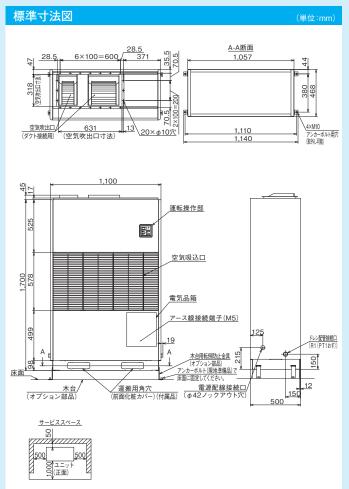

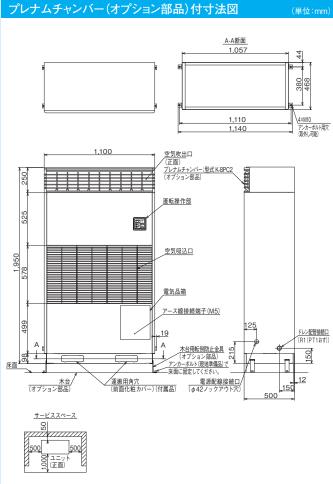

電気配線図

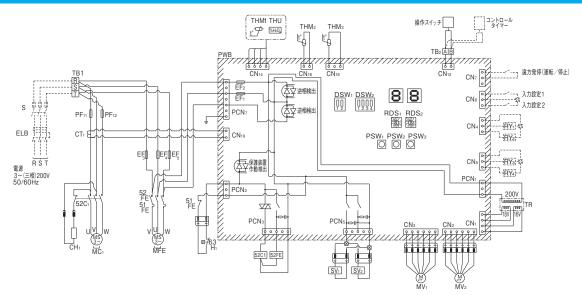

記号表					
記 号	名 称	備考	記 号	名 称	備考
MC ₁	電動機	圧縮機用	52FE	電磁接触器	室内送風機用
MFE	電動機	室内送風機用	51FE	過電流継電器	室内送風機用
52C ₁	電磁接触器	圧縮機用	THU	湿度センサー	室内吸込空気用
EF3~5	ヒューズ	室内送風機用	THM ₁	サーミスター	室内吸込空気用
PF _{11, 12}	動力用ヒューズ	圧縮機用	THM ₂	サーミスター	室内配管用
CH ₁	Cヒーター		ТНМз	サーミスター	圧縮機上用
63H ₁	高圧遮断装置		PSW _{1~3}	スイッチ	
CT ₁	変流器	電流検出用	DSW _{1,2}	スイッチ	
PWB	プリント板		RDS _{1, 2}	スイッチ	
EF _{1,2}	ヒューズ		PCN	コネクター	強電部
TR	トランス		CN	コネクター	弱電部
TB ₁	端子台	主電源用	ELB	漏電遮断器	不付
TB ₂	端子台	リモコン用	S	手元開閉器	不付
MV _{1,2}	電子制御膨張弁		RY1~4	補助継電器	不付
SV _{1,2}	電磁弁	除霜用			

- ディップスイッチの出荷時設定(■がスイッチの位置を示します) DSW1 機能設定 DSW2 機種設定 RK-NP8 ON 12 OFF 1234 ON 0FF
- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。


 - 2. 図中旧 図 団は、TB:の端子を示します。 3. 図中 『/// 部分はブリント基板、 oooはプリント基板のコネクターを示します。 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
 - 5. 入力設定1,2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミを選択し使用して ください。また出力設定も同様に圧縮機サーモON/除霜出力を選択し使用してくだ
 - 6. 入力設定補助継電器(RY $_{1\sim4}$)は電気品箱内へ最大3個まで取り付けることができます。 4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

RK-NP10L2 7.5kW 10馬力相当


仕様表		(50/60Hz)	
11休式	we to	(30/00112)	
	型式	RK-NP10L2	
項目(単位)		NK-INF TULZ	
法 定 冷 凍 能 力	トン	3.03/3.65	
電源	_	三相 200V 50/60Hz	
再 除湿能力	L/h	26.1/29.0	
烈 消費電力	kW	7.8/9.6	
R	Α	31.6/32.0	
能力率	%	71/87	
始 動 電 流	Α	277/251	
運 転 音	dB(A)	64	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	1,400 × 500 × 1,700	
型式	_	全密閉型スクロール	
圧縮機電動機出力	kW	7.5	
クランクケースヒーター	W	40	
風 量	m³/min	97	
送風装置 機 外 静 圧	Pa	20/190	
電動機出力×台数	kW	2.2 × 1	
出荷時冷媒封入量	kg	4.8	
ドレン配管	_	R1	
製 品 質 量	kg	295	

- (注) 1. 再熱除湿性能は、室内吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80% で運転した場合を示します。 2. 運転音は反響の少ない無響室で製品正面 1.0m・地上高さ 1.0m の測定位置における値(A スケール)を示します。実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくな ります。
 - 再熱除湿運転を行なうと、吹出空気温度は吸込空気温度より、約10~25℃上昇します。 温度上昇が問題となる場合には、別途冷房や換気に考慮してください。


除湿能力特性

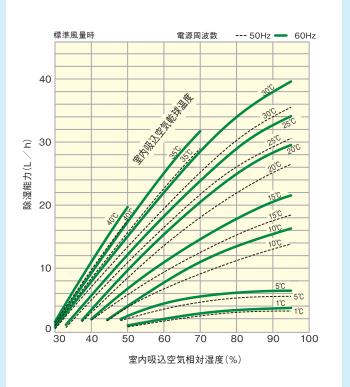



運転範囲

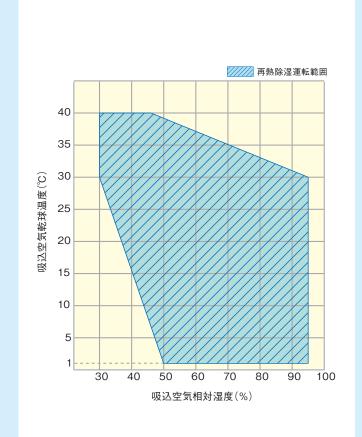

送風機特性曲線

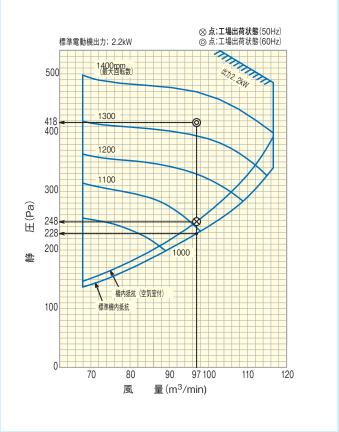

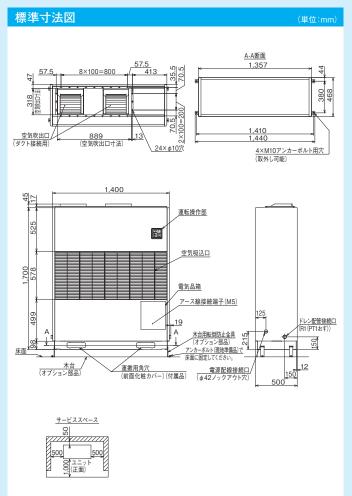


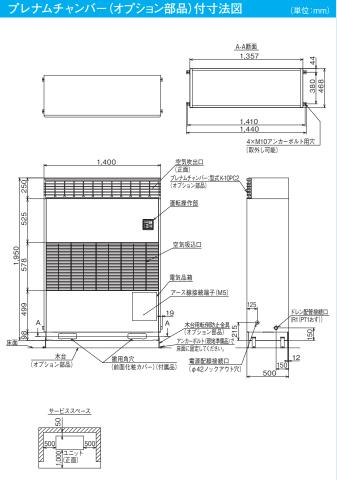

電気配線図

電磁弁

除霜用

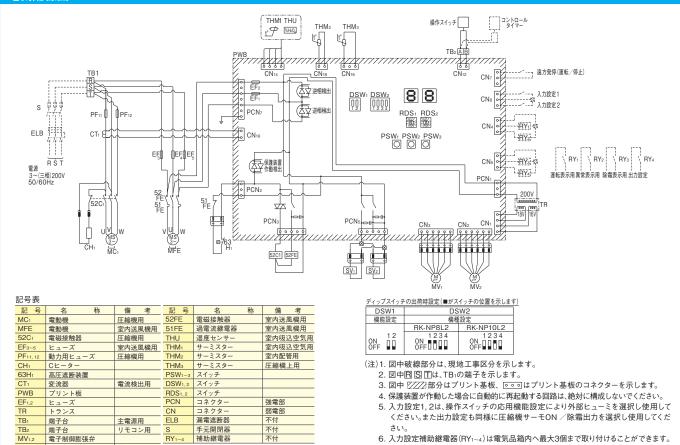


4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

RK-NP2LTV+RCR-NP2TV 1.3kW 2~3馬力相当

室内ユニット仕様表 (50/60Hz)							
		_		型式	RK-NP2LTV		
項目(単	位)		_		定格	最大	
法 定	冷凍	能	カ	ィ	1.0	08	
電			源		三相 200V	50/60Hz	
再	除湿	能	カ	L/h	5.5	8.7	
熱除湿性能	消費	電	カ	kW	1.4/1.5	2.5/2.6	
湿性	運転	電	流	Α	4.3/4.7	7.8/8.1	
能	カ		率	%	9	3	
冷	冷却	能	カ	kW	6.4	10.3	
却	除湿	能	カ	L/h	5.3	8.2	
除 湿	消費	電	カ	kW	1.5/1.6	2.7/2.8	
性	運転	電	流	Α	4.7/5.0	8.4/8.7	
能	カ		率	%	93		
運転	電流	最	大	Α	11	.2	
運	転		音	dB(A)	55		
外形寸法	(幅×奥行	J×高	さ)	mm	650 × 500	0 × 1,650	
	型		式	_	全密閉型スクロール DC インバーター		
圧縮機	電動	機出	カ	kW	1.	3	
	クランクケ	ースヒ-	ター	W	_		
	風		量	m³/min	3	0	
送風装置	機外	静	圧	Pa	20/	20	
	電動機出	力×:	台数	kW	0.27	× 1	
冷媒配管	ガス	配	管	mm	Φ 12.7(フレフ	アナット接続)	
, h We Ho	液	配	管	mm	Φ 9.52(フレフ	アナット接続)	
出荷時	冷媒	封 入	量	kg	2.3		
ドレ	ン	配	管	_	R1		
エマージェンシードレン配管 一					R1/2		
製。	品質	Ī	量	kg	12	25	


- (注) 1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃、相対湿度 80%で運転した場合を示します。
 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃、相対湿度 80%、室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 最大はインバーターによる最大値を示します。
 - 4. 運転音は、製品正面1m、高さ1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、約10~25℃上昇します。 温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。
 - 6. 室内-室外ユニット間の接続配管長は、片道 5m を標準としています。本表に表示の性
 - 能(除湿能力等)は接続配管長片道 5m(水平配管時)のものです。 7. 本機を負荷の小さい場所(小さな温室等)で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転 が頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える 等切り換え頻度が 2 回/h以下となるようご配慮ください。
 - 8. 送風機用モーターは直結駆動式のため、機外静圧の値によって風量が変化します。
 - 9. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。

室外ユニット仕様表 (50/60Hz) 型式 RCR-NP2TV 項目(単位) 定格 最大 電 源 単相 200V 50/60Hz 運 転 音 dB(A) 外形寸法(幅×奥行×高さ) 950 × 370 × 800 mm m³/min 81 風 量 送風装置 電動機出力×台数 kW 0.2×1 ガ 管 mm Φ 12.7(口-付接続) 冷媒配管 液 管 Φ 9.52(ロー付接続) 配 mm 製 品 質 量 38 kg

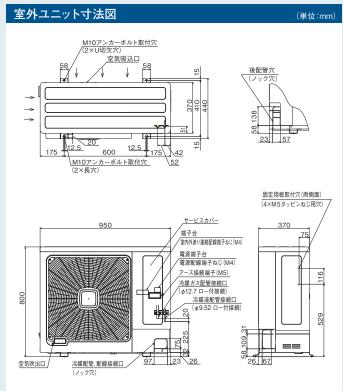


運転範囲


///// 再熱除湿運転範囲 ※※※ 冷却除湿運転範囲 45 40 空気乾球温度(°C) 35 30 25 20 20 il H 15 【 倒 10 30 40 50 60 70 80 90 室内ユニット吸込空気相対湿度(%)




送風機特性曲線




- (注) 1. RK-NP2L (T) Vは、モータ直結駆動式のため機外静圧の値によって風量が特性曲線(※1)上で変化します。
 - ブション部品のファンモータタップ切替用コード(K-2MC) を使用することで風量を21m³/min(※2)に変更すること ができます。

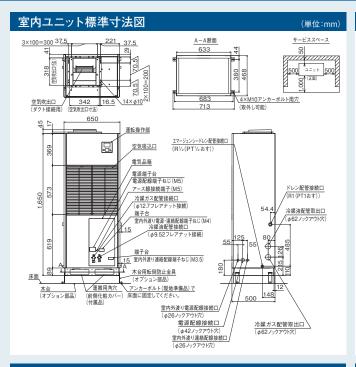

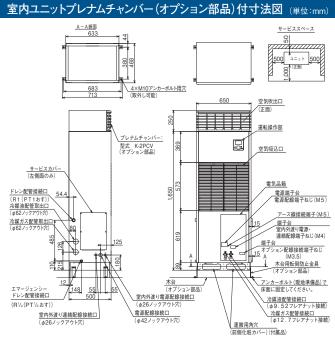

冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時)




RK-NP2LTV+RCR-NP2TV

(注) 1. 本図は上記容量の除湿機用イン バーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。 2. 本図は着霜による能力低下を含まな


い値を示します。

3、本図の除湿能力は、外気30℃の場合 を示します。その他の外気温度にお ける除湿能力は本図の値に下表の 補正係数を乗じた値となります。図 中●は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%、外気温度 30℃)において運転した場合の最大 能力を示します。

除湿能力特性曲線(再熱運転時)

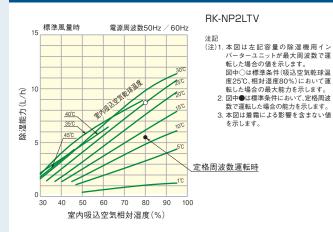

電気配線図

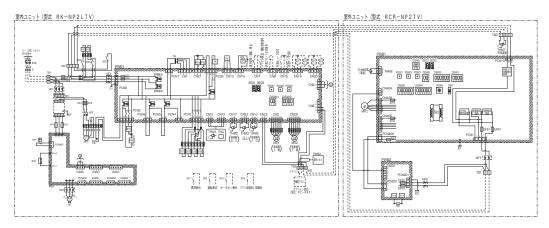

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。

 - を示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成 しないでください。
 - 5. オプション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を参 照してください。

<u>ディップスイッチの出荷時設定(■がスイッチの位置を示します)</u>								
	ユニット		室外ユニット					
DSW1	DSW2	DSW1	DSW2	DSW3	DSW4	DSW5	DSW6	
機能設定	機種設定	機種設定	馬力設定	ファン設定	冷媒系統設定	終端抵抗設定	補助機能設定	
ON 1 2 OFF	ON 0FF 0 0 0 0	ON 0FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6 ON 0FF 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6 ON 0FF 0 0 0 0 0 0	1 2 3 4 5 6 ON 0FF 0000000	ON 1 2 OFF	ON 12 OFF	


記号表(室内記号表)	名	称	備	老
NAC 5	電動機	10	DCインバータ	
MC			室内送風	
MFE	電動機		至內达風	機用
49FE	インターナルサー	モスタット		
PF1,2	ヒューズ		動力用	
PF3.4	ヒューズ		室外ユニ	ット用
EF1.2	ヒューズ		制御回路	
EF3.4	ヒューズ		室内送風	機用
XFE	補助継電器		室内送風	
IPM	インバーターモ	ジュール	The state of	100710
NF1	インバーターモ ノイズフィルタ	_		
NF2~4	ノイズフィルタ		リングコフ	7
	電磁弁		除霜用	
SV1				m
SV2	電磁弁		冷却運転	
SV3	電磁弁		再熱運転	
SV4	電磁弁		再熟運転冷	
SV5	電磁弁		冷却運転冷	媒回収用
SV6	電磁弁		室外戻り	#
MV1, 2	電子膨張弁			
TB1	端子台		電源用	
TB2	端子台		伝送用	
TB3	端子台		室外渡り	Ŧ
PWB1	プリント基板		ユニット特	
PWB2	プリント基板		操作バネ	ル用
Pd	圧力センサー		高圧用	
63H1	高圧遮断装置		保護用	
63L	低圧圧力スイッ	チ	制御用	
DCL	リアクトル			
TR	トランス			
М	送風機		フィン冷ま	п⊞
XFC	補助継電器		室外送風	
RYa	補助継電器		SV4用	100,713
RYb	補助継電器		SV5用	
			3 V 3 HI	
THM1, THU	温湿度センサー		** 25 00 cts	
THM2	サーミスター		蒸発器出	
ТНМЗ	サーミスター		圧縮機上	
THM5	サーミスター		蒸発器入	
E1.2	アース			
ELB	漏電遮断器		不付	
S	手元開閉器		不付	
RY1~4	補助継電器		不付	
記号表(室外				
記 号	名	称	備	
MFC	電動機		室外送風	機用
TB1	端子台		電源用	
TB2	端子台		室内渡り	P線用
TR1	トランス		- TAK 75	4U-000-7-13
EFR1 . EFS1	レープ		動力用 P	MD 1 L
	ヒューズ			
EF1~3	ヒューズ ヒューズ		制御回路	
EFR1, EFS1	ニュー人		PWB2_	
THM7	サーミスターサーミスター		外気温度	Ħ
THM8	サーミスター		液温用	
PWB1	プリント基板		ユニット制	御用
PWB2	プリント基板		電源用	
NF1,2	ノイズフィルタ	-	リングコフ	7
RS	抵抗器		,-,	
	20~275日日			

RK-NP4LTV+RCR-NP4TV 2.5kW 4~5馬力相当


室内ユ	.二·	ット	仕様	表			(50/60Hz)	
	_	_			型式	RK-NF	P4LTV	
項目(単	位)			_		定格	最大	
法 定	冷	凍	能	カ	トン	1.8	39	
電				源	_	三相 200V	50/60Hz	
再	除	湿	能	カ	L/h	10.6	16.5	
再熱除湿性能	消	費	電	カ	kW	2.8/3.0	5.2/5.4	
湿性	運	転	電	流	Α	8.7/9.3	16.1/16.7	
能	カ			率	%	9	3	
冷	冷	却	能	カ	kW	11.9	16.2	
却	除	湿	能	カ	L/h	9.5	13.3	
除 湿	消	費	電	カ	kW	3.1/3.2	5.0/5.1	
性	運	転	電	流	Α	9.8/10.1	15.6/15.8	
能	カ			率	%	93		
運転	電	流	最	大	Α	22	.9	
運	4	Ī		音	dB(A)	6	0	
外形寸法	(幅)	×奥行	J×高	さ)	mm	800 × 500 × 1,800		
	型			式	_	全密閉型スクロール	DC インバーター	
圧 縮 機	電	動札	幾 出	カ	kW	2.	5	
	クラ	ンクケー	ースヒー	ター	W	_	-	
	風			量	m³/min	4	4	
送風装置	機	外	静	圧	Pa	20/	′20	
	電重	力機出	力×i	台数	kW	0.45	× 1	
冷媒配管	ガ	ス	配	管	mm	Ф 15.88(フレ	アナット接続)	
液 配 管			mm	Φ 12.7(フレ	アナット接続)			
出荷時	冷	媒	封入	量	kg	3.	6	
ド レ ン 配 管 -					_	R1		
エマージ	ェン	シード	レン	記管	_	R1/2		
製品	品 品	質	į	量	kg	165		

- (注)1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃、相対湿度 80%で運転した場合を示します。
 - 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃、相対湿度 80%、室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 最大はインバーターによる最大値を示します。
 - 4. 運転音は、製品正面1m、高さ1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっても異なりますが、約10~25℃上昇します。
 - 温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。 6. 室内一室外ユニット間の接続配管長は、片道5mを標準としています。 本表に表示の性能除
 - 湿能力等)は接続配管長片道 5m (水平配管時) のものです。 7. 本機を負荷の小さい場所 (小さな温室等) で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が
 - 7. 本機を負荷の小さい場所(小さな温室等)で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える等切り 換え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください。
 - 8. 送風機用モーターは直結駆動式のため、機外静圧の値によって風量が変化します。
 - 9. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。


室外ユニット仕様表 (50/60Hz) 型式 RCR-NP4TV 項目(単位) 定格 電 単相 200V 50/60Hz 源 運 転 音 dB(A) 外形寸法(幅×奥行×高さ) mm 950 × 370 × 1,140 風 量 m³/min 83 送風装置 電動機出力×台数 kW 02×1 Φ 15.88 (ロー付接続) 管 mm 冷媒配管 液 配 管 Φ 12.7 (ロー付接続) 製 量 品 質 kg 50

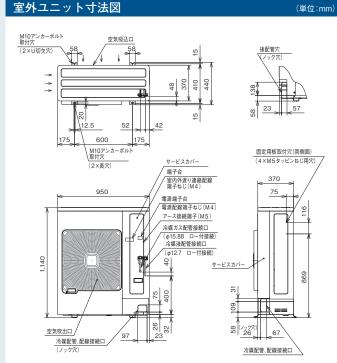

運転範囲

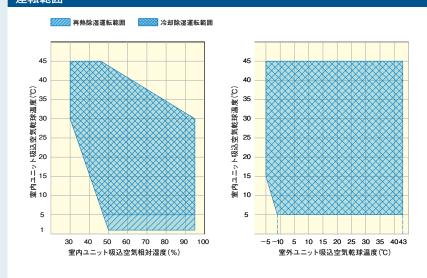

送風機特性曲線





※RK-NP4LTVは、モーター直結駆動式のため機外静圧の値によって 風量が特性曲線(※)上で変化します。※以外の風量、静圧でご 使用いただく場合は高静圧改造が必要です。


室内ユニット標準寸法図

(単位:mm)

室内ユニットプレナムチャンバー(オプション部品)付寸法図 (単位:mm)



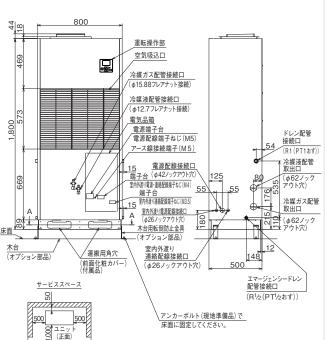

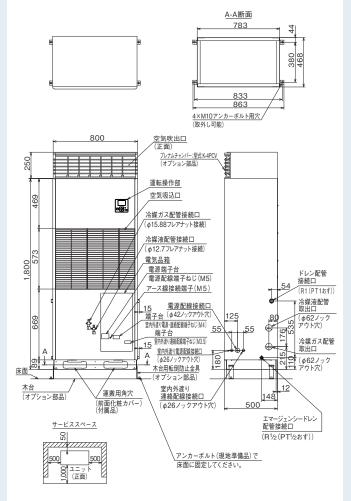


冷却能力·除湿能力 特性曲線(冷却運転時)

標準風量時 電源周波数50/60Hz 26 24 22 冷却能力(kW) 20 18 16 14 12 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 除湿能力(L/h) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 5 湿球温度 (℃) 10 35 40

- (注)1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中●は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%、外気温度30℃)において運転した場合の最大能力を示します。
 - 2. 本図は着霜による能力低下を含まない値を示します。
 - 3. 本図の除湿能力は、外気30℃の場合を示します。その他の外気温度における 除湿能力は本図の値に下表の補正係数を乗じた値となります。


外気温度	10°C	20℃	30℃	40°C
補正係数	1.10	1.06	1.00	0.80


除湿能力特性曲線(再熱運転時)

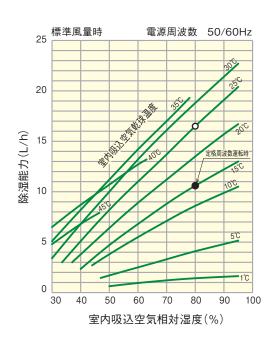

- (注) 1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中○は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%)において運転した場合の最大能力を示します。
 - 2. 図中●は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
 - 3. 本図は再熱抑制機能が作動していない場合の値を示します。

電気配線図

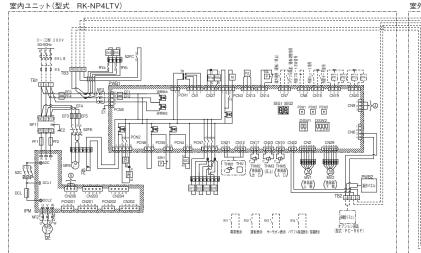



記号表(室内ユニット)					記号表(3	室外ユニット)
記号	名 称	備考	記号	名 称	備考	記号	名 称
MC	電動機	DCインバーター圧縮機用	TB3	端子台	室外渡り用	MFC	電動機
MFE	電動機	室内送風機用	PWB1	プリント基板	ユニット制御用	TB1	端子台
49FE	インターナルサーモスタット		PWB2	プリント基板	操作パネル用	TB2	端子台
PF1,2	ヒューズ	動力用	Pd	圧力センサー	高圧用	TR1	トランス
PF3,4	ヒューズ	室外ユニット用	63H1	高圧遮断装置	保護用	EFR1, EFS1	ヒューズ
EF1,2	ヒューズ	制御回路用	63L	低圧圧力スイッチ	制御用	EF1~3	ヒューズ
EF3,4,5	ヒューズ	送風機用	DCL	リアクトル		EFR1, EFS1	ヒューズ
52C	電磁接触器	圧縮機用	TR	トランス		THM7	サーミスター
52FE	電磁接触器	送風機用	M	送風機	フィン冷却用	THM8	サーミスター
IPM	インバーターモジュール		52FC	補助継電器	室外送風機用	PWB1	プリント基板
NF1	ノイズフィルター		RYa	補助継電器	SV4用	PWB2	プリント基板
NF2,3	ノイズフィルター	リングコア	RYb	補助継電器	SV5用	NF1,2	ノイズフィルター
SV1	電磁弁	除霜用	THM1,THU	温湿度センサー		RS	抵抗器
SV2	電磁弁	冷却運転用	THM2	サーミスター	蒸発器出口		
SV3	電磁弁	再熱運転用	THM3	サーミスター	圧縮機上		
SV4	電磁弁	再熟運転冷媒回収用	THM5	サーミスター	蒸発器入口		
SV5	電磁弁	冷却運転冷媒回収用	E1,2	アース			
SV6	電磁弁	室外戻り用	ELB	漏電遮断器	不付		
MV1,2	電子膨張弁		S	手元開閉器	不付		
TB1	端子台	電源用	RY1~4	補助継電器	不付		
TB2	端子台	伝送用					

ディップスイッチの出荷時設定(■がスイッチの位置を示します)									
	室内	ユニット			室外ユニ	y ト			
DS		DSW2	DSW1	DSW2	DSW3	DSW4	DSW5	DSW6	
機能	設定	機種設定	機種設定	馬力設定	ファン設定	冷媒系統設定	終端抵抗設定	補助機能設定	
	1 2	1234	1234	123456	123456	123456	1.2	1 2	
ON OFF	00	ON THOU	ON TOO	ON DODO	OFF DATEDDD	OFF DDDDDD	OFF D	ON OFF	

(注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。

備 考 室外送風機用 電源用 室内渡り配線用

動力用PWB1上 制御回路用 PWB2上 外気温度用 液温用 ユニット制御用 電源用

- を示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成 しないでください。
 - 5. オプション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を 参照してください。

「インバーター型/冷却機能付機) RK-NP8LTV+RCR-NP8TV 5.8kW 8~10馬力相当

室内ユ	ニッ	/ 1	仕様	表			(50/60Hz)
	_				型式	RK-NF	P8LTV
項目(単	位)			_	_	定格	最大
法 定	冷	凍	能	カ	トン	3.6	69
電				源	_	三相 200V	′ 50/60Hz
再	除	湿	能	カ	L/h	20.1	26.3
再熱除湿性能	消	費	電	カ	kW	5.6/6.0	10.5/10.9
湿性	運	転	電	流	Α	17.4/18.6	32.5/33.7
能	カ			率	%	9	3
冷	冷	却	能	カ	kW	24.9	33.5
却	除	湿	能	カ	L/h	18.4	25.0
除 湿	消	費	電	カ	kW	6.1/6.5	12.0/12.4
性	運	転	電	流	Α	19.0/20.1	37.2/38.5
能	カ			率	%	9	3
運転	電	流	最	大	Α	45	5.3
運	転			音	dB(A)	6	3
外形寸法	(幅×	奥行	×高	さ)	mm	1,100 × 50	00 × 1,800
	型			式	_	全密閉型スクロール	νDC インバーター
圧 縮 機	電	動格	幾出	カ	kW	5.	.8
	クラン	クケー	-スヒ-	ター	W		-
	風			量	m³/min	8	0
送風装置	機	外	静	圧	Pa	20/	/20
	電動	機出	カ×i	台数	kW	0.7	× 1
冷媒配管	ガ	ス	配	管	mm	Ф 19.05(フレ	アナット接続)
/77%末比吕	液	酉	5	管	mm	Ф 15.88(フレ	アナット接続)
出荷時	冷	媒 彗	討 入	量	kg	5.	.8
ドレ	ン		配	管	_	R	1
エマージ	ェンシ	– К	レン	配管	_	R1	/2
製	B	質		量	kg	22	20


- (注)1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃、相対湿度 80%で運転した場合を示します。 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃、相対湿度 80%、室外吸込空気乾球温度
 - 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 最大はインバーターによる最大値を示します。
 - 4. 運転音は、製品正面1m、高さ1mで反響の少ない場所で測定した値(Aスケール)を示し ます。実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通
 - 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっ ても異なりますが、約10~25℃上昇します。
 - 温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や換気を考慮してください。
 - 6. 室内-室外ユニット間の接続配管長は、片道 5m を標準としています。 本表に表示の性能(除
 - 湿能力等) は接続配管長片道 5m (水平配管時) のものです。 7. 本機を負荷の小さい場所 (小さな温室等) で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える等切り 換え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください。
 - 8. 送風機用モーターは直結駆動式のため、機外静圧の値によって風量が変化します。
 - 9. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。


運転範囲


5

40 50 60


10. 本製品は「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。 回路種別番号・換算係数は機種により異なりますので当社営業窓口までお問い合わせください。

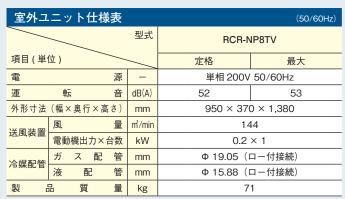


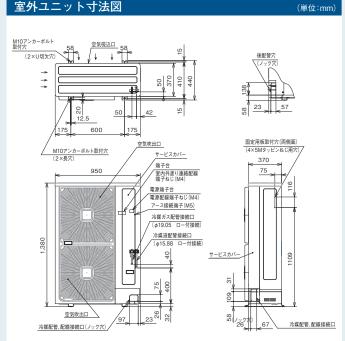



室内ユニット吸込空気相対湿度(%)






室内ユニット標準寸法図 (単位:mm) A-A断面 72 ၉ 1.083 380 922 (空気吹出口寸法) ___17 26×φ10 空気吹出口 4×M10アンカーボルト用穴 (取外し可能) 1,100 運転操作部 空気吸込口 , 冷媒ガス配管接続口 (p19.05フレアナット接続) <u>冷媒液配管接続口</u> (φ15.887レアナット接続) 電気品箱 電源端子台 電源配線端子ねじ(M6) ドレン配管 接続口 電源配線編子ね以(M6) アース接続端子 (M5) 端子台 15 室内外波川電源連絡配線 端子台 室内外波川連絡配線 端子台 室内外波川連絡配線 (R1(PT1おす)) 冷媒液配管 取出口 125 80 (φ62ノック アウト穴) 冷媒ガス配管 取出口 木台用転倒 (φ62ノック アウト穴) 防止金具 (オプション部品) (オプション部品) 148 運搬用角穴 (前面化粧カバー) (付属品) (R½(PT½おす)) サービススペース アンカーボルト (現地準備品)で 床面に固定 してください。 室内外渡り連絡配線接続口 20 (ø26ノックアウト穴) 電源配線接続口 (φ42ノックアウト穴) 500 室内外渡り電源配線接続口 (φ26ノックアウト穴) 000 (正面)

室内ユニットプレナムチャンバー(オプション部品)付寸法図 (単位:mm) A-A断面 1,083 380 1,133 1,163 4×M10アンカーボルト用穴 (取外し可能) 空気吹出口(正面) 1,100 プレナムチャンバー;型式 K-8PCV (オプション部品) 運転操作部 空気吸込口 冷媒ガス配管接続口 (φ19.05フレアナット接続) 冷媒液配管接続口 (φ15.887レアナット接続) 1.800 電気品箱 電気品種 電源端子台 電源監線第子はU(M6) アース接続端子(M5) 端子台 電子なU(M4) 端子台 第子なU(M4) 端子台 電外波り連絡配線 第子台 第子とが(M4) ドレン配管 (R1(PT1おす)) 冷媒液配管 取出口 125 80 (φ62ノック アウト穴) 冷媒ガス配管 取出口 (φ62ノック アウト穴) → 木台用転倒 防止金具 (オプション部品) (オプション部品) 148 500 運搬用角穴 エマージェンシードレン 配管接続口 (前面化粧カバー) (付属品) (R½(PT½おす)) サービススペース アンカーボルト (現地準備品)で 床面に固定 してください。 室内外渡り連絡配線接続口 20 (626ノックアウト穴) 500 500 (正面) プログラップ (φ42ノックアウト穴)

室内外渡り電源配線接続口 (φ26ノックアウト穴)


冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時)

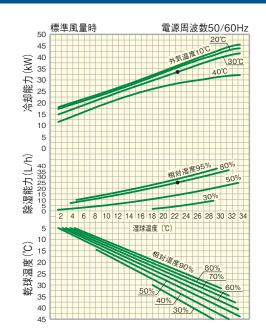

- (注) 1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中●は標準条件(吸込空気乾球温度25°C、相対湿度80%、外気温度30°C)において運転した場合の最大能力を示します。
 2. 本図は着霜による能力低下を含まない値を示します。
 3. 本図の除湿能力は、外気30°Cの場合を示します。
 その他の外気温度における除湿能力は本図の値に下表の補正係数を乗じた値となります。


外気温度	10℃	20°C	30℃	40°C
補正係数	1.10	1.06	1.00	0.80


除湿能力特性曲線(再熱運転時)

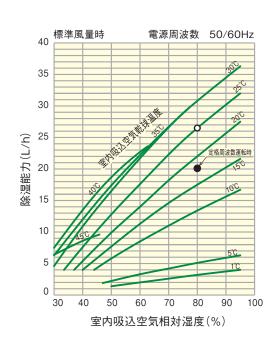

- (注)1. 本図は上記容量の除湿機用インバーターユニットが最大周波数で運転した場合の値を示します。図中○は標準条件(吸込空気乾球温度25℃、相対湿度80%)において運転した場合の最大能力を示します。
 2. 図中値は標準条件において、定格周波数で運転した場合の能力を示します。
 3. 本図は再熱抑制機能が作動していない場合の値を示します。

電気配線図

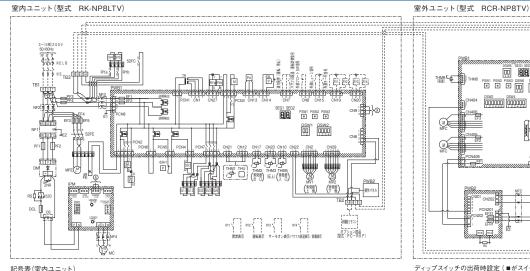



記号表(3	室内ユニット)									
記号	名 称	備考	記号	名 称	備考	記号	名	称	備	考
MC	電動機	DCインバーター圧縮機用	SV6	電磁弁	室外戻り用	E1,2	アース			
MFE	電動機	室内送風機用	MV1,2	電子膨張弁		ELB	漏電遮断器		不付	
49FE	インターナルサーモスタット		TB1	端子台	電源用	S	手元開閉器		不付	
PF1,2	ヒューズ	動力用	TB2	端子台	伝送用	RY1~4	補助継電器		不付	
PF3,4	ヒューズ	室外ユニット用	TB3	端子台	室外渡り用					
EF1,2	ヒューズ	制御回路用	PWB1	プリント基板	ユニット制御用					
EF3,4,5	ヒューズ	送風機用	PWB2	プリント基板	操作パネル用	記号表(3	室外ユニット)			
52C	電磁接触器	圧縮機用	Pd	圧力センサー	高圧用	記号		称	備	考
52FE	電磁接触器	送風機用	63H1	高圧遮断装置	保護用	MFC	電動機		室外送	風機用
IPM	インバーターモジュール		63L	低圧圧力スイッチ	制御用	TB1	端子台		電源用]
DM	ダイオードモジュール		DCL	リアクトル		TB2	端子台		室内渡り	配線用
ZNR	サージアブソーバ		TR	トランス		TR1	トランス			
RS	抵抗器		C23	コンデンサー	動力用	EFR1, EFS1	ヒューズ		動力用,P	WB1上
CB	平滑コンデンサー		M	送風機	フィン冷却用	EF1~3	ヒューズ		制御回]路用
NF1	ノイズフィルター		52FC	補助継電器	室外送風機用	EFR1, EFS1	ヒューズ		PWB	2上
NF2,3,4		リングコア	RYa	補助継電器	SV4用	THM7	サーミスター		外気温	度用
SV1-1,2	電磁弁	除霜用	RYb	補助継電器	SV5用	THM8	サーミスター		液温用]
SV2	電磁弁	冷却運転用	THM1, THU	温湿度センサー		PWB1	プリント基板		ユニット	制御用
SV3	電磁弁	再熱運転用	THM2	サーミスター	蒸発器出口	PWB2	プリント基板		電源用]
SV4	電磁弁	再熟運転冷媒回収用	THM3	サーミスター	圧縮機上	NF1,2	ノイズフィル:	ター	リング	コア
SV5	電磁弁	冷却運転冷媒回収用	THM5	サーミスター	蒸発器入口	RS	抵抗器			

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 - 2. 図中 RSTAB1234は、端子台の端子記号を示します。
 - 3. 図中 <a>ZZZZ 部分はプリント基板、<a>区 <a>回 <a>ロ <a>ロ <a>フ <a>フ <a>レ <a>トラット <a>レ <a>トラット <a>レ <a>トラット <a>
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
 - 5. オプション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を 参照してください。


R410A

室内コ		ソト	仕様	表			(50/60Hz)	
項目(単	_	_	_		型式	RK-NP2LT2	RK-NP3LT2	
法 定	冷	凍	能	カ	トン	0.68/0.82	1.00/1.21	
電				源	_	三相 200V	50/60Hz	
吾	除	湿	能	カ	L/h	5.5/6.3	7.6/8.7	
除	消	費	電	カ	kW	1.5/1.8	2.3/3.0	
再熱除湿性能	運	転	電	流	Α	5.8/5.9	9.1/9.7	
能	カ			率	%	75/88	73/89	
冷	冷	却	能	カ	kW	6.1/7.0	9.0/10.0	
却	除	湿	能	カ	L/h	5.3/6.1	7.1/8.2	
除 湿	消	費	電	カ	kW	1.7/2.2	2.8/3.5	
性	運	転	電	流	Α	6.7/7.2	11.0/11.7	
能	カ			率	%	73/88	74/86	
始	動	電		流	Α	35/32	63/55	
運	車	Ī		音	dB(A)	53	54	
外形寸法	(幅>	〈奥行	×高	さ)	mm	650 × 400 × 1,500		
	型			式	_	全密閉型ス	スクロール	
圧 縮 機	電	動格	幾出	カ	kW	1.5	2.2	
	クラ:	ンクケー	-スヒ-	ター	W	30	40	
	風			量	m³/min	21	30	
送風装置	機	外	静	圧	Pa	60/80	60/60	
	電動	機出	カ×i	台数	kW	0.15 × 1	0.27 × 1	
冷媒配管	ガ	ス	配	管	mm	Φ12.7(フレアナット接続)	Φ12.7(フレアナット接続)	
/市殊田 唱	液	酉	2	管	mm	Φ9.52(フレアナット接続)	Φ9.52(フレアナット接続)	
出荷時	冷	媒生	対 入	量	kg	1.9	2.1	
ドレ	۲	/	配	管	_	R1	R1	
製	品	質		量	kg	110	115	


(注)1. 再熱除湿性能は、	吸込空気乾球温度 25℃、	相対湿度 80%で運	転した場合を示します。
2. 冷却除湿性能は、	吸込空気乾球温度 25℃	、相対湿度80%、	室外吸込空気乾球温度
30℃で運転した場	場合の値を示します。		


- 3. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。
- 4. 運転音は、製品正面 1m・高さ 1m で反響の少ない無響室で測定した値 (A スケール) を示 します。
- 実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気より高くなります。運転状態によっても
- 異なりますが、約10~25℃上昇します。 6. 室内-室外ユニット間の接続配管長は、片道5mを標準としています。 本表に表示の性能除 湿能力等) は接続配管長片道5m(水平配管時)のものです。
- 7. 本機を負荷の小さい場所(小さな温室等)で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える等切り
- 換え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください。 8. モーター直結駆動式のため、機外静圧の値によって風量が変化します。


室外ユ	رد تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ノト	仕桟	表			(50/60Hz)
項目(単	位)	_	_		型式	RCR-NP2T	RCR-NP3T
電				源	_	単相 200V	50/60Hz
運	朝	<u>_</u>		音	dB(A)	42	45/46
外形寸法	(幅×	(奥行	×高	(さ	mm	850 × 31	5 × 800
送風装置	風			量	m³/min	51.3	56.3
达风表但	電動	機出	カ×	台数	kW	0.08 × 1	0.095 × 1
冷媒配管	ガ	ス	配	管	mm	Φ 12.7(ロー付接続)	Φ 12.7(ロー付接続)
/中烁距语	液	酉	5	管	mm	Φ 9.52 (ロー付接続)	Φ 9.52(ロー付接続)
製品	品	質		量	kg	23	23

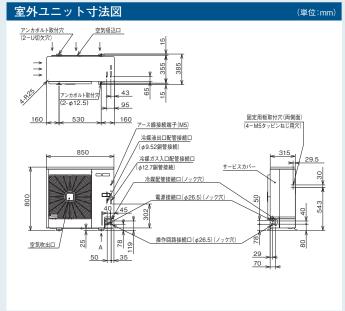


運転範囲




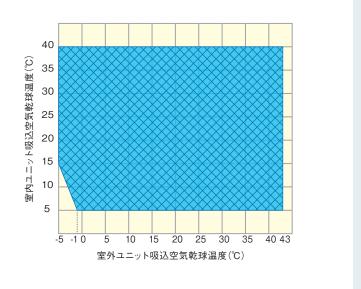

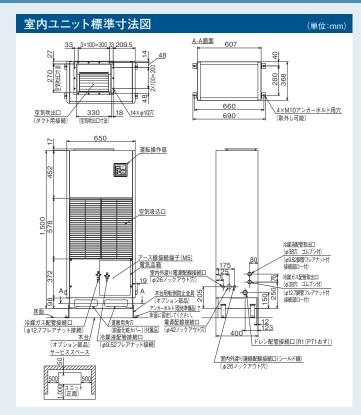


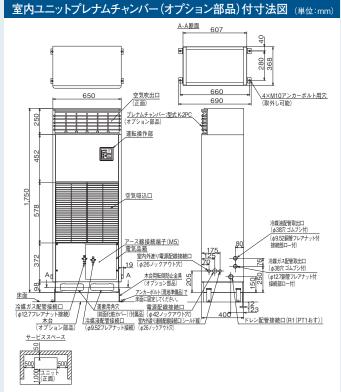

冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時) RK-NP2LT2 RK-NP3LT2 標準風量時 電源周波数 .-- 50Hz -- 60Hz 標準風量時 電源周波数 --- 50Hz --- 60Hz 12 冷却能力(kW) 冷却能力(kW) 10°C 30°C 4 2 0 6 4 2 0 10 除湿能力(L/h) 8 6 4 2 除湿能力(L/h) 8 6 4 0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 12 14 16 18 20 22 24 26 28 湿球温度(℃) 5 湿球温度(℃) 10 15 20 25 30 30 ව 15 放温度(25 25 30 40 40

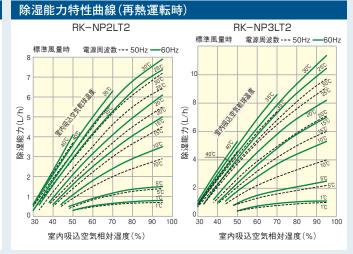

電気配線図

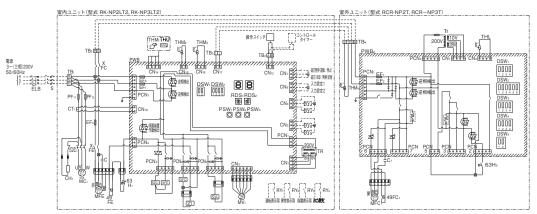

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。

 - ターを示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成 しないでください。
- 5. 入力設定1,2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミ/ サーモを選択し使用してください。また出力設定も同様に圧縮機 サーモON/除霜出力を選択し使用してください。
- 6. 補助継電器(RY1~4)は電気品箱内へ最大3個まで取り付けることが できます。4個取り付ける場合は別設置で検討してください。


記 号	名 称	備考
MC ₁	電動機	圧縮機用
MFE	電動機	室内送風機用
MFC ₁	電動機	室外送風機用
52C1	電磁接触器	圧縮機用
EF3	ヒューズ	室内送風機用
PF11, 12	動力用ヒューズ	圧縮機用
CH ₁	Cヒーター	
63H₁	高圧遮断装置	
63H2	圧力スイッチ	
CT ₁	変流器	電流検出用
PWB _{1, 2}	プリント板	
EF1, 2	ヒューズ	
TR, Tr	トランス	N
TB ₁	端子台	主電源用
TB ₂	端子台	リモコン、室内外連絡配線用
ТВз	端子台	室内外連絡配線用
TB4	端子台	室内外連絡配線用
MV ₁	電子制御膨張弁	
SV ₁	電磁弁	除霜用
XFE	補助継電器	室内送風機用
С	コンデンサー	室内送風機用
C ₁	コンデンサー	室外送風機用
49FE	インターナルサーモスタット	室内送風機用 室外送風機用
49FC ₁	インターナルサーモスタット	
XFC	補助継電器	室外送風機用
21	四方弁	
THU	湿度センサー	室内吸込空気用
THM₁	サーミスター	室内吸込空気用
THM2	サーミスターサーミスター	室内配管用
ТНМз	サーミスター	圧縮機上用
THM ₄	サーミスター	外気温度検知用
THL	サーミスター	室外配管用
PSW _{1~3}	スイッチ	
DSW _{1, 2}	スイッチ	
RDS _{1, 2}	スイッチ	70.00.40
PCN	コネクター	強電部
CN	コネクター	弱電部
ELB	漏電遮断器	不付
S	手元開閉器	不付
RY1~4	補助継電器	不付

RK-NP5LT2 + RCR-NP5T 3.75kW 5馬力相当


		/ I I I I I			
室内그	ニット	仕様	表		(50/60Hz)
				型式	DK NDSLTO
項目(単	(∀)	_	_	_	RK-NP5LT2
法 定		能	 カ	 	1.49/1.79
電	7T /A	HE	源	_	三相 200V 50/60Hz
再	除湿	能	力	L/h	13.7/15.6
	消費	雷	<u>カ</u>	kW	3.7/4.8
除湿	運転	電	流	A	13.1/15.1
熱除湿性能		电	率	%	82/92
HE.	力	4t.	<u></u> 力	- 1	15.3/16.2
冷却		能		kW	
却 除	除湿	能	カ	L/h	12.5/14.7
湿	消費	電	カ	kW	4.2/5.1
性能	運転	電	流	Α	15.6/16.6
	カ		率	%	78/89
	動 電		流	Α	139/125
運	転		音	dB(A)	59
外形寸法	(幅×奥利	J×高	さ)	mm	800 × 500 × 1,700
	型		式	_	全密閉型スクロール
圧 縮 機	電動	幾出	カ	kW	3.75
	クランクケ	ースヒー	ター	W	40
	風		量	m³/min	44
送風装置	機外	静	圧	Pa	20/120
	電動機出	カ×i	台数	kW	0.55 × 1
心脏而竺	ガス	配	管	mm	Φ 15.88(フレアナット接続)
冷媒配管	液	1 2	管	mm	Φ 12.7(フレアナット接続)
出荷時	冷媒	封 入	量	kg	3.8
ドレ	ン	配	管	_	R1
製品		Í	量	kg	170


- (注) 1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合の値を示します。 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%・室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。
 - 4. 運転音は、製品正面 1m・高さ 1m で反響の少ない無響室で測定した値 (A スケール) を示します。 実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気より高くなります。運転状態によっても 異なりますが、約10~25℃上昇します。
 - 6. 室内一室外ユニット間の接続配管長は、片道 5m を標準としています。本表に表示の性能 (除湿能力等)は接続配管長片道 5m (水平配管時) のものです。
 - 7. 本機を負荷の小さい場所 (小さな温室等) で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える等切り 換え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください。

室外ユ	ニット仕	様表		(50/60Hz)
項目(単	位)	_	型式	RCR-NP5T
電		源	_	単相 200V 50/60Hz
運	転	音	dB(A)	46
外形寸法	(幅×奥行×	高さ)	mm	850 × 315 × 1,240
送風装置	風	量	m³/min	95
达黑表直	医風袋直 電動機出力×台数			0.06 × 1+0.08 × 1
心柑和竺	ガ ス 酉	il 管	mm	Φ 15.88(ロー付接続)
冷媒配管	液 配	管	mm	Φ 12.7(ロー付接続)
製品	品 質	量	kg	36

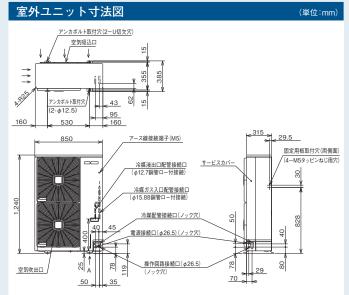


運転範囲

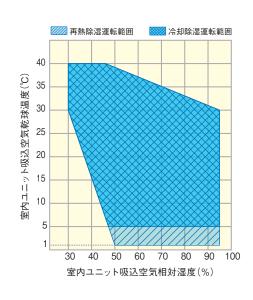


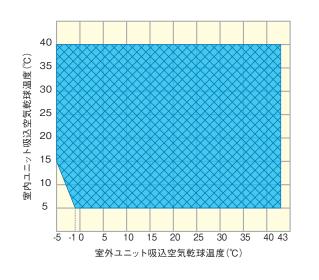


室内ユニット標準寸法図 (単位:mm) A-A断面 298.5 757 70.5 2×100=200 70.5 4×M10アンカーボルト用穴 (取外し可能) .14×φ10穴 (空気吹出口寸法) 800 運転操作部 525 :00 :00 空気吸込口 ,700 578 冷媒液配管取出口 (φ42ノックアウト穴) (φ12.7銅管フレアナット付 接続部ロー付) 電気品箱 冷媒ガス配管取出口 アース線接続端子(M5) 499 (φ42ノックアウト穴) (φ15.88銅管フレアナット付接続部ロー付) 19 木台用転倒防止金具 (オプション部品) アンカーボルト(現地準備品)で 床面に固定してください。 運搬用角穴 室内外渡り電源 空内外渡り電源 配線接続口 (φ26/ックアウト穴) 冷媒ガス配管接続口 (φ15.88フレアナット接続) サービススペース 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 冷媒液配管接続口 (φ12.7フレアナット接続) <u>木台</u> (オプション部品) 電源配線接続口 (φ42ノックアウト穴) ドレン配管接続口 (R1 (PT1おす)) 室内外渡り連絡配線接続口 (シールド線) (φ26ノックアウト穴)

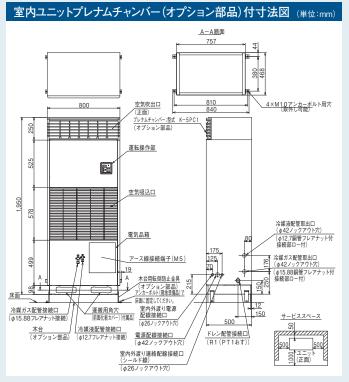


冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時)



除湿能力特性曲線(再熱運転時)



電気配線図

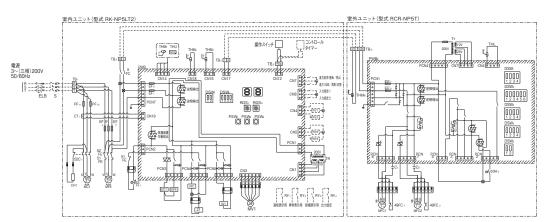

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。

 - ターを示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成 しないでください。
- 5. 入力設定1,2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミ/ サーモを選択し使用してください。また出力設定も同様に圧縮機 サーモON/除霜出力を選択し使用してください。
- 6. 補助継電器(RY1~4)は電気品箱内へ最大3個まで取り付けることが できます。4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

記号		備考
MC ₁	電動機	圧縮機用
MFE	電動機	室内送風機用
MFC ₁	電動機	室外送風機用
52C1	電磁接触器	圧縮機用
EF3	ヒューズ	室内送風機用
PF11, 12	動力用ヒューズ	圧縮機用
CH ₁	Cヒーター	
63H ₁	高圧遮断装置	
63H ₂	圧力スイッチ	
CT ₁	変流器	電流検出用
PWB _{1, 2}	プリント板	
EF _{1, 2}	ヒューズ	
TR, Tr	トランス	
TB ₁	端子台	主電源用
TB ₂	端子台	リモコン、室内外連絡配線用
ТВ₃	端子台	室内外連絡配線用
TB ₄	端子台	室内外連絡配線用
MV ₁	電子制御膨張弁	
SV ₁	電磁弁	除霜用
52FE	電磁接触器	室内送風機用
51FE	過電流継電器	室内送風機用
C _{1,2}	コンデンサー	室外送風機用
49FC _{1,2}		室外送風機用
XFC	補助継電器	室外送風機用
21	四方弁	
THU	湿度センサー	室内吸込空気用
THM ₁	サーミスター	室内吸込空気用
THM2	サーミスターサーミスター	室内配管用
ТНМз	サーミスター	圧縮機上用
THM4	サーミスター	外気温度検知用
THL	サーミスター	室外配管用
	スイッチ	
DSW _{1,2}	スイッチ	
RSW _{1,2}	スイッチ	
PCN	コネクター	強電部
CN	コネクター	弱電部
ELB	漏電遮断器	不付
S	手元開閉器	不付
RY1~4	補助継電器	不付


記是表

RK-NP8LT2 + RCR-NP8T 5.5kW 8馬力相当


室内ユ	室内ユニット仕様表 (50/60Hz)							
項目(単位)					型式	RK-NP8LT2		
法定	一 冷	凍	能	カ	トン	2.40/2.89		
電	- 15	1714	1,0	源	_	三相 200V 50/60Hz		
	除	湿	能	カ	L/h	20.1/22.5		
熱除	消	費	電	カ	kW	5.8/7.0		
再熱除湿性能	運	転	電	流	Α	22.5/23.1		
能	カ			率	%	74/87		
冷	冷	却	能	カ	kW	22.1/23.7		
却	除	湿	能	カ	L/h	16.9/19.2		
除湿	消	費	電	カ	kW	6.9/8.6		
性	運	転	電	流	Α	26.2/28.2		
能	カ			率	%	76/88		
始	助	電		流	Α	203/184		
運	較	<u> </u>		音	dB(A)	64		
外形寸法	(幅×	奥行	×高	さ)	mm	1,100 × 500 × 1,700		
	型			式	_	全密閉型スクロール		
圧 縮 機	電	動格	幾出	カ	kW	5.5		
	クラン	/クケ-	-スヒー	ター	W	40		
	風			量	m³/min	80		
送風装置	機	外	静	圧	Pa	20/170		
	電動	機出	力×t	台数	kW	1.5 × 1		
冷媒配管	ガ	ス	配	管	mm	Φ 19.05(フレアナット接続)		
, h MARC E	液	酉	5	管	mm	Φ 15.88(フレアナット接続)		
出荷時	冷	媒 卦	討 入		kg	6.8		
ドレ	ン	,	配	管	_	R1		
製品	12	質		量	kg	240		


- (注) 1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合の値を示します。 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%・室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。
 - 4. 運転音は、製品正面 1m・高さ 1m で反響の少ない無響室で測定した値 (A スケール) を示します。
 - 実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気より高くなります。 運転状態によっても 異なりますが、約 $10\sim25$ で上昇します。
 - 6. 室内-室外ユニット間の接続配管長は、片道 5m を標準としています。本表に表示の性能 (除湿能力等)は接続配管長片道 5m (水平配管時) のものです。
 - 7. 本機を負荷の小さい場所 (小さな温室等) で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える等切り 換え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください。

室外ユ	ニット仕様表		(50/60Hz)		
項目(単	位)	型式	RCR-NP8T		
電	源	_	単相 200V 50/60Hz		
運	転 音	dB(A)	51/52		
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	950 × 790 × 1,645		
送風装置	風 量	m³/min	95		
达風表直	電動機出力×台数	kW	0.275 × 1		
冷媒配管	ガス配管	mm	Φ 19.05(ロー付接続)		
/7 殊郎'官'	液 配 管	mm	Φ 15.88(ロー付接続)		
製品	品 質 量	kg	96		

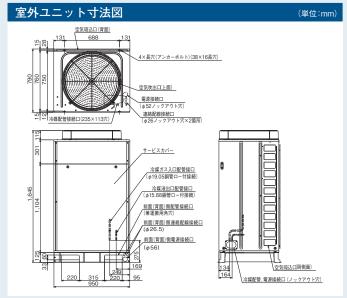


運転範囲




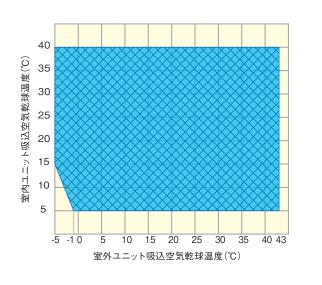


室内ユニット標準寸法図 (単位:mm) A-A 断面 28.5 1,057 631 1,100 運転操作部 ドレン配管接続口 (R1(PT1おす)) 空気吸込口 冷媒液配管取出口 (φ42ノックアウト穴) (φ15.88銅管 フレアナット付 接続部ロー付) 電気品箱 アース線接続端子(M5) H 木台用転倒防止金具 (オプション部品) 冷媒ガス配管取出口 (φ 42ノックアウト穴) (φ 19.05銅管 フレアナット付 接続部ロー付) アンカーボルト(現地準備品)で 「床面に固定してください。 室内外渡り電源 配線接続口 (φ26ノックアウト穴) / 冷媒液配管接続口 (φ15.88フレアナット接続) 冷媒ガス配管接続口 (φ19.05フレアナット接続) サービススペース 電源配線接続口 (φ42ノックアウト穴) 室内外渡り連絡配線 接続口(シールド線) (φ26ノックアウト穴) 0 0 0 0 0 (正面)

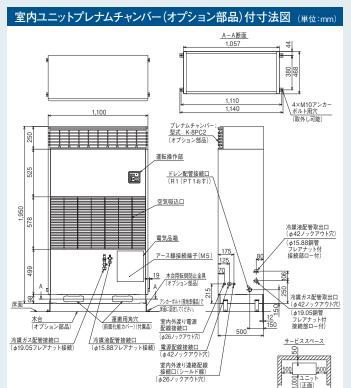


冷却能力·除湿能力 特性曲線(冷却運転時)



除湿能力特性曲線(再熱運転時)



電気配線図

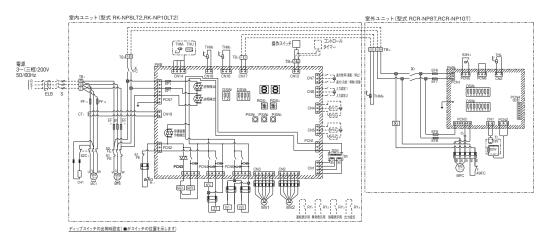

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 - 2. 図中 RSTAB12は、TB1~4の端子を示します。
 - 3. 図中 2///2 部分はブリント基板、 0 0 はブリント基板のコネクターを示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
- 5. 入力設定1,2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミ/ サーモを選択し使用してください。また出力設定も同様に圧縮機 サーモON / 除霜出力を選択し使用してください。
- 6. 補助継電器(RY1~4)は電気品箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

記 号	名 称	備考
MC ₁	電動機	圧縮機用
MFE	電動機	室内送風機用
MFC ₁	雷動機	室外送風機用
52C ₁	電磁接触器	圧縮機用
EF3	ヒューズ	室内送風機用
PF11, 12	動力用ヒューズ	圧縮機用
CH ₁	Cヒーター	
63H ₁	高圧遮断装置	
63H ₂	圧力スイッチ	
CT ₁	変流器	電流検出用
PWB _{1, 2}	プリント板	
EF _{1, 2}	ヒューズ	
TR, Tr	トランス	
TB ₁	端子台	主電源用
TB ₂	端子台	リモコン、室内外連絡配線用
ТВз	端子台	室内外連絡配線用
TB ₄	端子台	室内外連絡配線用
MV ₁	電子制御膨張弁	
SV ₁	電磁弁	除霜用
52FE	電磁接触器	室内送風機用
51FE	過電流継電器	室内送風機用
C _{1.2}	コンデンサー	室外送風機用
49FC _{1,2}	インターナルサーモスタット	室外送風機用
XFC	補助継電器	室外送風機用
EF6~9	ヒューズ	室外送風機用
X1	補助継電器	室外送風機用
21	四方弁	
THU	湿度センサー	室内吸込空気用
THM ₁	サーミスター	室内吸込空気用
THM ₂	サーミスター	室内配管用
ТНМз	サーミスター	圧縮機上用
THM ₄	サーミスター	外気温度検知用
THL	サーミスター	室外配管用
PSW _{1~3}	スイッチ	
DSW _{1, 2}	スイッチ	
RSW _{1,2}	スイッチ	
PCN	コネクター	強電部
CN	コネクター	弱電部
ELB	漏電遮断器	不付
S	手元開閉器	不付
RY1~4	補助継電器	不付


RK-NP10LT2 + RCR-NP10T 7.5kW 10馬力相当

室内ユ	室内ユニット仕様表 (50/60Hz)							
項目(単位)			型式	RK-NP10LT2				
法定		能 力	トン	3.03/3.65				
電		源	_	三相 200V 50/60Hz				
再	除湿	能力	L/h	26.1/29.0				
再熱除湿性能	消費	電力	kW	7.8/9.6				
湿	運転	電 流	Α	31.6/32.0				
能	カ	率	%	71/87				
冷	冷却	能力	kW	29.4/32.4				
却	除湿	能力	L/h	22.2/25.0				
除 湿	消費	電力	kW	9.8/11.9				
性	性 運 転		Α	36.9/38.0				
能	カ	率	%	77/90				
始	動 電	流	Α	284/258				
運	転	音	dB(A)	64				
外形寸法	(幅×奥行	×高さ)	mm	1,400 × 500 × 1,700				
	型	式	_	全密閉型スクロール				
圧 縮 機	電動機	幾 出 力	kW	7.5				
	クランクケ-	フランクケースヒーター		40				
	風	量	m³/min	97				
送風装置	機外	静 圧	Pa	20/190				
	電動機出力×台数		kW	2.2 × 1				
冷媒配管	ガス	配管	mm	Φ 19.05(フレアナット接続)				
/ 17 外 日 日	液 酉	管	mm	Φ 15.88(フレアナット接続)				
出荷時	冷媒	対入 量	kg	8.8				
ドレ	ン	配管	_	R1				
製	品質	量	kg	310				


- (注)1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合の値を示します。 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%・室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。 3. 電気工事の際は電気特性の 1.2 倍程度を見込んでください。


 - 4. 運転音は、製品正面 1m・高さ 1m で反響の少ない無響室で測定した値 (A スケール) を示 します。
 - 実際の据付状態では周囲の騒音や反響の影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気より高くなります。運転状態によっても 異なりますが、約 10 \sim 25°C上昇します。
 - 6. 室内-室外ユニット間の接続配管長は、片道 5m を標準としています。本表に表示の性能
 - 0. 生行 エア・エア・同の接触に自転送、用温 同様を操手とのいます。本数に数小の住宅 (除湿能力等) は接続配管長片道 5m (水平配管時) のものです。 7. 本機を負荷の小さい場所 (小さな温室等) で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合は、換気や負荷を与える等切り 換え頻度が 2 回/ h 以下となるようご配慮ください。

室外ユ	ニット仕様表		(50/60Hz)		
項目(単	位)	型式	RCR-NP10T		
電	源	_	単相 200V 50/60Hz		
運	転 音	dB(A)	53/54		
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	950 × 790 × 1,645		
送風装置	風 量	m³/min	138		
达風表直	電動機出力×台数	kW	0.275 × 1		
冷带型签	ガス配管	mm	Φ 19.05(ロー付接続)		
冷媒配管	液 配 管	mm	Φ 15.88(ロー付接続)		
製品	品質量	kg	99		

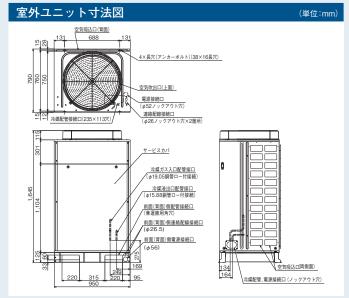

運転範囲




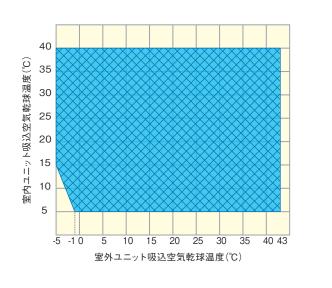


室内ユニット標準寸法図 (単位:mm) A-A断面 8×100=800 57.5 380 _24×φ10穴 1,400 運転操作部 525 <u>ドレン配管接続口</u> (R1(PT1おす)) 空気吸込口 578 冷雄液配管取出口 電気品箱 φ42ノックアウト穴) φ15.88銅管 アース線接続端子(M5) 室内外波り電源配線接続口 (φ26ノックアウト穴) 90 木台用転倒防止金具 (オプション部品) 8 冷媒ガス配管取出口 (φ42/ックアウト穴) (φ19.05銅管 フレアナ… L4+ アンカーボルト(現地準備品) 床面に固定してください。 運搬用角穴 (前面化粧カバー) (付属品) 電源配線接続口 (φ42ノックアウト穴) フレアナット付 接続部ロー付) / 冷媒液配管接続口 (φ15.88フレアナット接続) 冷媒ガス配管接続口 (619.05フレアナット接続) 室内外渡り連絡配線 接続口(シールド線) (φ26ノックアウト穴) サービススペース 500

室内ユニットプレナムチャンバー(オプション部品)付寸法図 (単位:mm) 380 4×M10 アンカー ボルト用穴 (取外し可能) 空気吹出口(正面) プレナムチャンバー:型式 K-10PC2 (オプション部品) 運転操作部 ドレン配管接続口 (R1(PT1おす)) 깶 空気吸込口 冷媒液配管取出口 電気品箱 (φ42ノックアウト (φ15.88銅管 フレアナット付 接続部ロー付) アース線接続端子(M5) 室内外波り電源配線接続口 (626ノックアウト穴) 499 19 90 - ** 冷媒ガス配管取出ロ (φ42ノックアウト穴) (φ19.05銅管 フレアナット付 接続部ロー付) 運搬用角穴 (前面化粧カバー)(付属品) 電源配線接続口 (φ42ノックアウト穴) 冷媒ガス配管接続口 (φ19.05フレアナット接続) / 冷媒液配管接続口 (φ15.88フレアナット接続) 室内外渡り連絡配線 接続口(シールド線) (φ26ノックアウト穴) 500


冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時)



除湿能力特性曲線(再熱運転時)



電気配線図

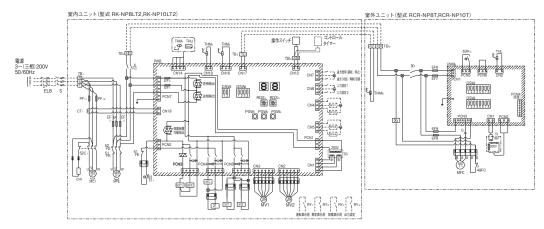

- (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 - 2. 図中 [R]S|T|A|B|1|2|は、TB_{1~4}の端子を示します。
 - 3. 図中 2/2/部分はプリント基板、 000 はプリント基板のコネクターを示します。
 - 4. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。
- 5. 入力設定1,2は、操作スイッチの応用機能設定により外部ヒューミ/ サーモを選択し使用してください。また出力設定も同様に圧縮機 サーモON / 除霜出力を選択し使用してください。
- 6. 補助継電器 $(RY_{1\sim4})$ は電気品箱内へ最大3個まで取り付けることができます。4個取り付ける場合は別設置で検討してください。

名 称 電動機 電動機	備
電動機	+ 級機 由
	室内送風機用
電動機	室外送風機用
電磁接触器	圧縮機用
ヒューズ	室内送風機用
動力用ヒューズ	圧縮機用
高圧遮断装置	
	電流検出用
プリント板	
ヒューズ	
トランス	
端子台	主電源用
端子台	リモコン、室内外連絡配線用
端子台	室内外連絡配線用
端子台	室内外連絡配線用
電子制御膨張弁	
電磁弁	除霜用
電磁接触器	室内送風機用
過電流継電器	室内送風機用
コンデンサー	室外送風機用
インターナルサーモスタ・	ット室外送風機用
補助継電器	室外送風機用
ヒューズ	室外送風機用
補助継電器	室外送風機用
四方弁	
湿度センサー	室内吸込空気用
サーミスター	室内吸込空気用
サーミスター	室内配管用
サーミスター	圧縮機上用
サーミスター	外気温度検知用
サーミスター	室外配管用
スイッチ	
スイッチ	
	強雷部
	弱電部
	不付
	不付
	不付
	Cヒーター 高圧力 に正進所と では、イッチ 変え器 プリント板 ドランと トランと トランと 大型 では、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンス のでは、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーがである。 では、アンカーができな。 アンカーできな。 アンカーでを、 アンカーでを、 アンカーでを、 アンカーでを、 アンカーでを、 ア


R32 天井埋込セパレートタイプ (インバーター型) RK-GP3CT + RAS-GP3T 2.1kW 3馬力相当


室	内ユ	二 ·:	ソト	仕様	表			(50/60Hz)
型式							RK-GI	P3CT
項目	(単1	立)			_		定格	最大
法	定	冷	凍	能	カ	トン	1.2	29
電					源	_	単相 200V	50/60Hz
再	Ī	除	湿	能	カ	L/h	8.8	9.8
再熱除湿性能		消	費	電	カ	kW	2.7/2.8	3.5/3.6
湿性	2	運	転	電	流	Α	8.9/9.2	11.0/11.3
能		カ			率	%	88	92
冷	.,	冷	却	能	カ	kW	10.3	12.0
却]	除	湿	能	カ	L/h	7.6	9.1
除湿	<u> </u>	消	費	電	カ	kW	2.5/2.6	3.4/3.5
性		運	転	電	流	Α	8.2/8.5	10.7/11.0
能		カ			率	%	88	92
運	転	電	流	最	大	Α	17	.0
運		車	Ā		音	dB(A)	42	
外形	寸法	(幅>	奥行	×高	iさ)	mm	1,240 × 9	00 × 470
		風			量	m³/min	3:	3
送風	装置	機	外	静	圧	Pa	100	/85
		電動	機出	カ×	台数	kW	0.27	× 1
冷媒	日告	ガ	ス	配	管	mm	Ф 15.88(フレ	アナット接続)
/市烁目	北官	液	Į.	5	管	mm	Ф 12.7(フレ	アナット接続)
ド	レ	٤		配	管	_	R	1
製	-	ii ii	質		量	kg	8	7

室外ユ	ニット仕様表		(50/60Hz)
		型式	
-E-D () W	(+)		RAS-GP3T
項目(単	м)		
電	源	_	三相 200V 50/60Hz
運	転 音	dB(A)	54
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	950 × 370 × 800
	型 式	_	全密閉型スクロール DC インバーター
圧 縮 機	電動機出力	kW	2.1
	クランクケースヒーター	W	30
送風装置	風 量	m³/min	80.0
达風装直	電動機出力×台数	kW	0.2 × 1
冷媒配管	ガ ス 配 管	mm	Φ 15.88(フレアナット接続)
/7 妖能信	液 配 管	mm	Φ 12.7(フレアナット接続)
出荷時	冷媒封入量	kg	2.7
製	品 質 量	kg	65

運転条件 室内吸込空気 乾球温度:25℃ 相対湿度:80% 室外吸込空気 乾球温度:30℃


- (注)1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合の値を示します。 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%・室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 運転音は、室内ユニットが製品下方 1.5m、室外ユニットが製品正面 1m・高さ 1.5m で反響 の少ない無響室で測定した値 (A スケール) を示します。実際の据付状態では周囲の反響 を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 4. ダクト圧力損失は機外静圧と等しくなるように調整してください。過大ですと風速が大きく なり、運転音大・水飛びの原因となります。
 - 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっ ても異なりますが、約10~25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や 換気を考慮してください。
- 6. 本機を負荷の小さい場所(小さな温室等)で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合、換気や負荷を与える等切り換 え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください
- 7. 送風機用電動機は直結駆動式のため、機外静圧によって風量が変化します。 8. 本機にはエアーフィルターは標準付属していませんので、吸込側ダクト系内に必ず装着、 もしくは、別売のフィルターボックスおよび各種フィルターをご利用ください。
- 9. 性能は、適用室内ユニットと組み合わせ、室内外ユニット間の冷媒配管長さを片道水平5 mとし、上表の運転条件で運転した場合を示します。 10. 室内外ユニット間の冷媒配管長さが片道 20mを超える場合は、現地にて冷媒(R32)の
- 追加封入が必要となります。

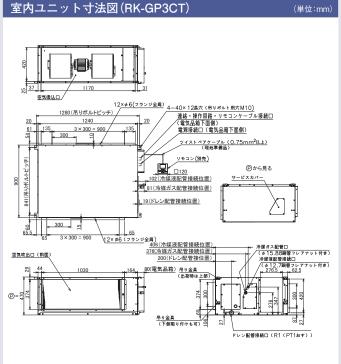

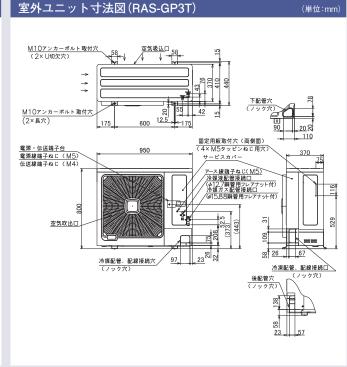

運転範囲 ///// 再熱除湿運転範囲 > 冷却除湿運転範囲 45 45 ト吸込空気乾球温度(°C) 室内ユニット吸込空気乾球温度(°C) 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 30 40 50 60 70 80 90 100 -5 -10 5 10 15 20 25 30 35 4043 室内ユニット吸込空気相対湿度(%) 室外ユニット吸込空気乾球温度(℃)

冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時)



送風機特性曲線

ディップスイッチの出荷時設定(■がスイッチの位置を示します) 家内ユニット

- 本図は、左記容量の除湿 機用インバーターユニット が最大周波数で運転した 場合の値を示します
- 図中●は、標準条件(吸込 空気乾球温度25℃、相対 湿度80%、外気温度30 ℃)において運転した場合の最大能力を示します。 2. 本図は、着霜による能力低
- 下を含まない値を示します。 3. 本図の除湿能力は、外気 30℃の場合を示します。 その他の外気温度におけ る除湿能力は本図の値に 下表の補正係数を乗じた 値となります。

外気温度 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 補正係数 1.10 1.06 1.00 0.80

除湿能力特性曲線(再熱運転時) 14標準風量時 12 10 祭温能力(L/h) (注)1. 本図は、左記容量の除湿 機用インバーターユニット が最大周波数で運転した 場合の値を示します。 図中●は、標準条件(吸込 空気乾球温度25℃、相対 湿度80%)において運転し た場合の最大能力を示し

70 80 90

50 60

室内吸込空気相対湿度(%)

40

300 250 Œ(Pa) 200 電源周波数 150 上限風量 138 123 华 100

セングライフフィルター 機内抵抗

30 323334 36

量(m³/min)

38


28

26

38

記무惠

電気配線図 **RK-GP3CT**

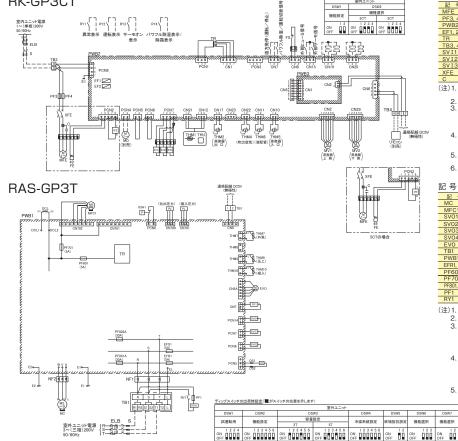

ます。

2. 本図は、着霜による影響を

含まない値を示します。

記号表			
記 号	名 称	記 号	名 称
MFE	電動機	49FE	インターナルサーモスタット
PF3, 4	ヒューズ(送風機用)	FS	フロートスイッチ
PWB2, 3	プリント基板	MV1, 2	電子制御膨張弁
EF1, 2	ヒューズ(制御回路用)	THU	湿度センサー
TR	トランス	THM1,2,4~6	サーミスター
TB3, 4	端子台	DSW1, 2	スイッチ
SVI1	電磁弁(冷却運転制御用)	MD	ドレンポンプ(別売部品)
SVI2	電磁弁(再熱運転制御用)	RY1~4	補助継電器(現地準備品)
SVI3	電磁弁(冷媒回収用)	S	手元開閉器(現地準備品)
XFE	補助継電器	ELB	漏電遮断器(現地準備品)
C	コンデンサー	E1	アース

- (注)1、図中級解除のは、現地工事区分を示します。
 またリモコン(別所)スイッチの接続も現地にて行ってください。
 2 図中グググは、プリント板を示します。
 3 室内、室外ユニット間接作回路連絡配線は、0.75mm² ~1.25mm² 2芯ケーブル(型式: NCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)またはツイストペアケーブル(型式: NCPE・VFEV・S)を使用してください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線を長は、1000m以下の上後でまた。とったがりますので必ずアースを取り付けてください。実施は接地抵抗100以下のD極接地工事でなければなりません。5、保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。6、オープション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を参照してください。

記亏茲			
記 号	名 称	記号	名 称
MC	電動機(圧縮用)	THM7	サーミスター(外気用)
MFC1	電動機(送風機用)	THM9	サーミスター(圧上用)
SV01	電磁弁(冷却運転用)	THM10	サーミスター(吸入用)
SV02	電磁弁(再熱運転用)	63H1	高圧遮断装置(保護用)
SV03	電磁弁(冷却回収用)	Pd	圧力センサー(吐出用)
SV04	電磁弁(ガスバイパス用)	Ps	圧力センサー(吸入用)
EVO	電子制御膨張弁	TR	トランス
TB1	端子台	DCL	リアクトル
PWB1	プリント基板	NF1,2	ノイズフィルター
EFR1, EFS1	ヒューズ(制御回路用)	DSW1~7	スイッチ
PF601	ヒューズ(トランス用)	CH	クランクケースヒーター
PF701	ヒューズ(送風機用)	E1. 2	アース
PF801, 802A	ヒューズ(動力回路用)	S	手元開閉器(現地準備品)
PF1	ヒューズ(電磁弁用)	ELB	漏電遮断器(現地準備品)
RY1	補助継電器(電磁弁用)		

- RYI 補助整盤会優級弁別

 (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 2. 図中でZZZ部分は、現地工事区分を示します。
 3. 室内・室外ユニット間操作回路連絡配線は、0.75mm²~1.25mm²
 の2芯ケーブル(型式:VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)またはツイストペアケーブル(型式:KPEV-KPEV-S)を使用してください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。
 4. 室内外ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。接地は接地抵抗100の以下のD種接地工事でなければなりません。接地は電気工事・カニが行ってください。

 - ま立の方が行ってください。 5. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。


R32 天井埋込セパレートタイプ (インバーター型) RK-GP5CT + RAS-GP5T 3.0kW 5馬力相当


室内ユニット仕様表 (50/60Hz)									
型式							RK-GP5CT		
項目	(単1	立)			_		定格	最大	
法	定	冷	凍	能	カ	トン	1.9	94	
電					源	_	単相 200V	50/60Hz	
Ī	Ę	除	湿	能	カ	L/h	15.0	16.7	
祭	% 余	消	費	電	カ	kW	3.7/3.9	4.7/4.9	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	耳热余显生	運	転	電	流	Α	12.0/12.6	15.1/15.7	
	i i	カ			率	%	89	90	
7	라	冷	却	能	カ	kW	16.7	19.0	
去	į)	除	湿	能	カ	L/h	12.3	14.5	
S	余 記	消	費	電	カ	kW	3.8/4.0	5.0/5.2	
性	±	運	転	電	流	Α	12.2/12.8	15.7/16.3	
育	Ė	カ			率	%	90	92	
運	転	電	流	最	大	Α	23	.0	
運		車	Ā		音	dB(A)	43		
外形	付法	(幅>	奥行	·高×	iさ)	mm	1,240 × 900 × 470		
		風			量	m³/min	4:	5	
送風	装置	機	外	静	圧	Pa	100/	100	
		電動	機出	力×	台数	kW	0.6	× 1	
冷媒	和答	ガ	ス	配	管	mm	Ф 19.05(フレ	アナット接続)	
/市烁	HC.E.	液	2	12	管	mm	Ф 12.7(フレ	アナット接続)	
ド	レ	٤		配	管	_	R1		
製	į.	ii.	質		量	kg	11	6	

室外ユ	.ニット仕様表		(50/60Hz)
項目(単位)			RAS-GP5T
電	源	_	三相 200V 50/60Hz
運	転 音	dB(A)	57
外形寸法	(幅×奥行×高さ)	mm	$950 \times 370 \times 1,140$
	型 式	_	全密閉型スクロール DC インバーター
圧 縮 機	電動機出力	kW	3.0
	クランクケースヒーター	W	52
送風装置	風	m³/min	82.5
达风表直	電動機出力×台数	t kW	0.2 × 1
冷媒配管	ガス配管	mm	Φ 19.05(フレアナット接続)
/市殊能官	液 配 管	mm	Φ 12.7(フレアナット接続)
出荷時	冷媒 封入量	kg	4.0
製品	品 質 量	kg	96
·	·		

運転条件		
室内吸込空気	乾球温度:25℃	相対湿度:80%
室外吸込空気	乾球温度:30℃	


- (注)1. 再熱除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%で運転した場合の値を示します。 2. 冷却除湿性能は、吸込空気乾球温度 25℃・相対湿度 80%・室外吸込空気乾球温度 30℃で運転した場合の値を示します。
 - 3. 運転音は、室内ユニットが製品下方 1.5m、室外ユニットが製品正面 1m・高さ 1.5m で反響 の少ない無響室で測定した値 (A スケール) を示します。実際の据付状態では周囲の反響 を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - 4. ダクト圧力損失は機外静圧と等しくなるように調整してください。過大ですと風速が大きく なり、運転音大・水飛びの原因となります。
 - 5. 再熱除湿運転を行なうと吹出空気温度が吸込空気温度より高くなります。運転状態によっ ても異なりますが、約10~25℃上昇します。温度上昇が問題となる場合は、別途冷房や 換気を考慮してください。
- 6. 本機を負荷の小さい場所(小さな温室等)で使用すると、再熱除湿運転と冷却除湿運転が 頻繁に切り換わり、故障の原因となります。このような場合、換気や負荷を与える等切り換 え頻度が2回/h以下となるようご配慮ください
- 7. 送風機用電動機は直結駆動式のため、機外静圧によって風量が変化します。8. 本機にはエアーフィルターは標準付属していませんが、吸込側ダクト系内に必ず装着、もしくは、別売のフィルターボックスおよび各種フィルターをご利用ください。
- 9. 性能は、適用室内ユニットと組み合わせ、室内外ユニット間の冷媒配管長さを片道水平5 m とし、上表の運転条件で運転した場合を示します。 10. 室内外ユニット間の冷媒配管長さが片道 20mを超える場合は、現地にて冷媒(R32)の
- 追加封入が必要となります。

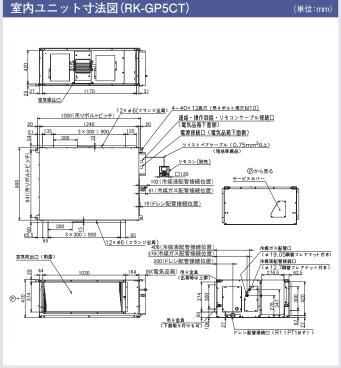

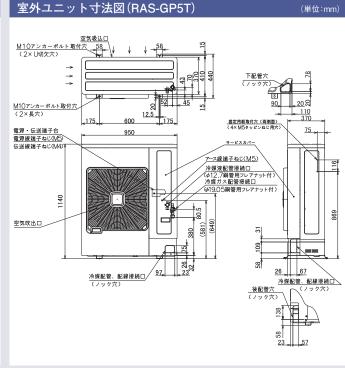

運転範囲 ///// 再熱除湿運転範囲 > 冷却除湿運転範囲 45 45 ト吸込空気乾球温度(°C) 室内ユニット吸込空気乾球温度(°C) 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 30 40 50 60 70 80 90 100 -5 -10 5 10 15 20 25 30 35 4043

冷却能力・除湿能力 特性曲線(冷却運転時)




- 本図は、左記容量の除湿 機用インバーターユニット が最大周波数で運転した 場合の値を示します
- 図中●は、標準条件(吸込 空気乾球温度25℃、相対 湿度80%、外気温度30 ℃)において運転した場合の最大能力を示します。 2. 本図は、着霜による能力低
- 下を含まない値を示します。 3. 本図の除湿能力は、外気 30℃の場合を示します。 その他の外気温度における除湿能力は本図の値に 下表の補正係数を乗じた 値となります。

外気温度 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 補正係数 1.10 1.06 1.00 0.80

除湿能力特性曲線(再熱運転時)

室内ユニット吸込空気相対湿度(%)




(注)1. 本図は、左記容量の除湿 機用インバーターユニット が最大周波数で運転した 場合の値を示します。

室外ユニット吸込空気乾球温度(℃)


- 図中●は、標準条件(吸込 空気乾球温度25℃、相対 湿度80%)において運転し た場合の最大能力を示し ます。
- 2. 本図は、着霜による影響を 含まない値を示します。

送風機特性曲線

ディップスイッチの出荷時限定(■ がスイッチの位置を示します) 奪内ユニット



電気配線図

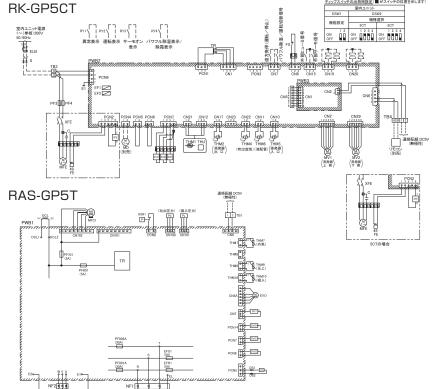

ディップスイッチの出荷時設定(■

P量設定

- 記号表 電動機
- (注)1、図中級解除のは、現地工事区分を示します。
 またリモコン(別所)スイッチの接続も現地にて行ってください。
 2 図中グググは、プリント板を示します。
 3 室内、室外ユニット間接作回路連絡配線は、0.75mm² ~1.25mm² 2芯ケーブル(型式: NCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)またはツイストペアケーブル(型式: NCPE・VFEV・S)を使用してください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。また渡り配線を長は、1000m以下の上後でまた。とったがりますので必ずアースを取り付けてください。実施は接地抵抗100以下のD極接地工事でなければなりません。5、保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。6、オープション機能(外部信号入力、外部信号出力)の設定は技術資料を参照してください。

記号表

記 号	名 称	記号	名 称
MC	電動機(圧縮用)	THM7	サーミスター(外気用)
MFC1	電動機(送風機用)	THM9	サーミスター(圧上用)
SV01	電磁弁(冷却運転用)	THM10	サーミスター(吸入用)
SV02	電磁弁(再熱運転用)	63H1	高圧遮断装置(保護用)
SV03	電磁弁(冷却回収用)	Pd	圧力センサー(吐出用)
SVO4	電磁弁(ガスバイパス用)	Ps	圧力センサー(吸入用)
EV0	電子制御膨張弁	TR	トランス
TB1	端子台	DCL	リアクトル
PWB1	プリント基板	NF1,2	ノイズフィルター
EFR1, EFS1	ヒューズ(制御回路用)	DSW1~7	スイッチ
PF601	ヒューズ(トランス用)	CH	クランクケースヒーター
PF701	ヒューズ(送風機用)	E1. 2	アース
PF801, 802A	ヒューズ(動力回路用)	S	手元開閉器(現地準備品)
PF1	ヒューズ(電磁弁用)	ELB	漏電遮断器(現地準備品)
RY1	補助継電器(電磁弁用)		

- RYI 補助整盤会優級弁別

 (注)1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 2. 図中でZZZ部分は、現地工事区分を示します。
 3. 室内・室外ユニット間操作回路連絡配線は、0.75mm²~1.25mm²
 の2芯ケーブル(型式:VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)またはツイストペアケーブル(型式:KPEV-KPEV-S)を使用してください。また渡り配線総長は、1000m以下としてください。
 4. 室内外ユニットのアースを取り付けないと、感電など思わぬ事故につながりますので必ずアースを取り付けてください。接地は接地抵抗100の以下のD種接地工事でなければなりません。接地は電気工事・カカが行ってください。

 - ま立の方が行ってください。 5. 保護装置が作動した場合に自動的に再起動する回路は、絶対に構成しないでください。

オプション部品


小型天吊タイプ

オプション部品 一覧表

種類	RK-NP08CV1			RK-NP	12CV1
多機能リモコン		PC-RKF	31,000円		
プレナムチャンバー		K-08PCV	39,000円		
ダクトチャンバー		K-08DCV	39,000円		
フィルターボックス(下面吸込用) ^{*3*6}		SP-08CV-FBU	J 42,000円		
フィルターボックス(背面吸込用)**3**6		SP-08CV-FBF	42,000円		
ロングライフフィルター(フィルターボックス用) ^{※4}		F-08CV-F	10,500円		
中性能フィルター(フィルターボックス用)		F-08CV-M1	14,700円		
15Aコンセントコード*1**7	K-08CVC 10,500円			_	_
20Aコンセントコード ^{*2*7}	_			K-12CVC	10,500円
ドレンアップ接続用コード**5		K-08FSC	3,200円		
ドレンアップメカ ^{*5*6*7}		DURK-08C	58,000円		


- ※1. 15Aコンセントコードの電源プラグは、平行形となります。 ※2. 20Aコンセントコードの電源プラグは、アイエル(IL)形となります。
- ※3. フィルターは付属していませんので、別途手配してください。
- ※4. メンテナンスは2,500時間を目安に行ってください。(使用条件により期間は異なります。) ※5. ドレンポンプ(現地準備品)の異常信号(無電圧b接点)を除湿機のプリント基板に接続する
- ためのコードです。オプション部品のドレンアップメカ(DURK-08C)には付属されています。 ※6. ドレンアップメカとフィルターボックスを併用する場合、ドレンアップメカは除湿機本体に設
- 置できませんので、ドレンアップメカは単独で設置してください。
- ※7. ドレンアップメカとコンセントコードを併用する場合、除湿機からドレンアップメカの電源を 供給できませんので、ドレンアップメカの電源は別電源としてください。

オプション構成図

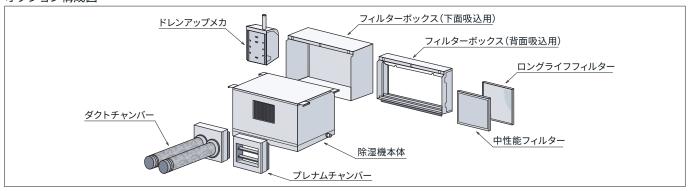


多機能リモコン 寸法図

(単位:mm)

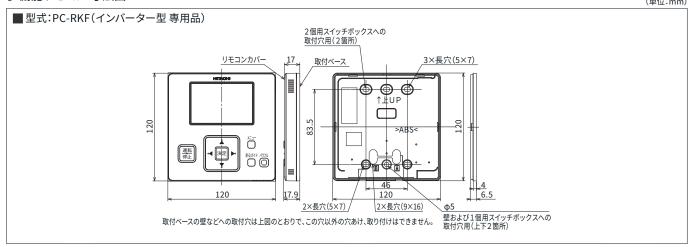

プレナムチャンバー(オプション部品)寸法図

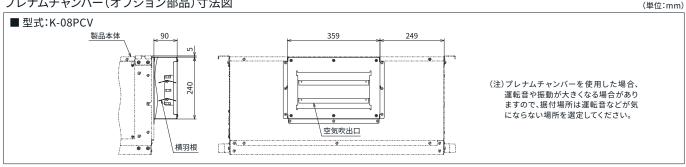



●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

ダクトチャンバー(オプション部品)寸法図

(単位:mm)

■ 型式:K-08DCV



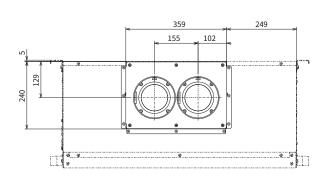


- (注)1. ダクトチャンバーを使用した場合、運転音や振動が大きくなる場合がありますので、据付場所は運転音などが気にならない場所を選定してください。
 - 2. ダクトは自己保持力がなく自重で垂れ下がる場合があります。
 - 3. ダクトチャンバーを取り付けた場合、風量が低下し除湿能力が約10%ほど低下します。

フィルターボックス(下面吸込用)(オプション部品)寸法図

(単位:mm)

■型式:SP-08CV-FBU

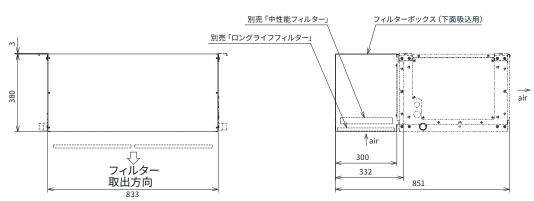


- (注)1. 本図の除湿機(室内ユニット)および各種フィルターは別売になりますのでおのおのご注文願います。
 - 2. フィルターボックス(下面吸込用)取り付けの詳細は付属の据付点検要領書を参照してください。


 - 3. 別売のロングライフフィルターと中性能フィルターは併設設置することが可能です。 4. ロングライフフィルターと中性能フィルターを取り付けた場合、風量が低下し、除湿能力が約10%ほど低下します。 5. 除湿機本体およびフィルターボックスは気密性を有しておりません。隙間から微少ですが風を吸い込みますので問題とならぬようあらかじめお客様へご説明ください。

フィルターボックス(背面吸込用)(オプション部品)寸法図

(単位:mm)

■ 型式:SP-08CV-FBF



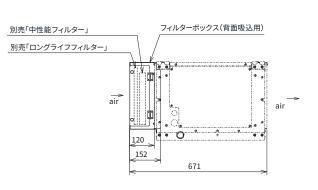

- (注)1. 本図の除湿機(室内ユニット)および各種フィルターは別売になりますのでおのおのご注文願います。
 2. フィルターボックス (背面吸込用)取り付けの詳細は付属の据付点検要領書を参照してください。
 3. 別売のロングライフフィルターと中性能フィルターは併設設置することが可能です。
 4. ロングライフフィルターと中性能フィルターを取り付けた場合、風量が低下し、除湿能力が約10%ほど低下します。

 - 5. 各種フィルターは、フィルターボックスの左右両側面より取り付けおよび取り外しができます。 6. 除湿機本体およびフィルターボックスは気密性を有しておりません。隙間から微少ですが風を吸い込みますので問題とならぬようあらかじめお客様へご説明ください。
 - 7. フィルターボックスへのダクト接続はできません。

小型天吊タイプ

ロングライフフィルター 仕様表


ロンプラープラーには大						
型式		F-08CV-F				
適用除湿機型式		RK-NP08CV1	RK-NP12CV1			
使用数量(各ユニット毎)		1セット(2枚)				
じん挨捕集効率 %		%	50(質量法)*1			
初期圧力損失Pa		Pa	5	6		
耐用時間			2,500時間			
再利用			可			
洗浄			可			
	幅	mm	40)2		
寸法	高さ	mm	27	'9		
	厚さ	mm	1	5		
フィルターボックス(背面吸込用)(別売品)		売品)	SP-08CV-FBF			
フィルターボックス(下面吸込用)(別売品)		SP-08CV-FBU				

- %1. じん埃捕集効率は、一般浮遊じん挨(じん挨濃度0.15mg/m 3)によるものです。
- (注)1.耐用時間は目安であり、使用環境によって異なります。 2. 本フィルターを使用する場合は、ユニット組込のフィルターを取り外してください。


中性能フィルター 仕様表


1 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
型式		F-08CV-M1				
適用除湿機型式		RK-NP08CV1	RK-NP12CV1			
使用数量(各ユニット毎)		1セット(2枚)				
捕集効率			比色法65%相当**2			
風量		m³/min	13(強)-6.6(弱)	15(強)-13(弱)		
初期圧力損失		Pa	14(強)-6(弱)	17(強)-14(弱)		
耐用時間			2,500時間**2			
再利用			不可			
洗浄			不可			
使用ろ材			合成繊維不織布			
	幅	mm	396			
寸法	高さ mm		253			
	厚さ	mm	30			
フィルターボックス(背面吸込用)(別売品)		SP-08CV-FBF				
フィルターボックス	フィルターボックス(下面吸込用)(別売品)		SP-08CV-FBU			

- ※2. 効率表記は、JIS B 9908:2011 形式2に基づきます。
- (注)1. 耐用時間は目安であり、使用環境によって異なります。 2. フィルターの圧力損失により風量が低下し、除湿能力が10%ほど低下します。
 - 3. フィルターの圧力損失を考慮し、風量設定は強風にしてください。

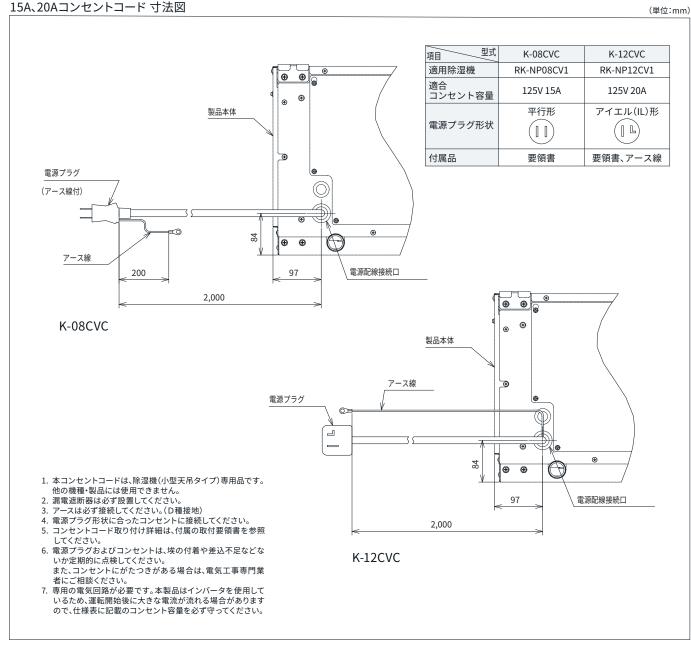

ドレンアップメカ寸法図 ım)

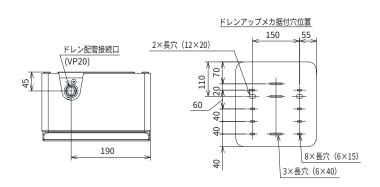

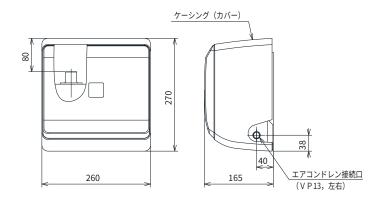

- 1. 本ドレンアップメカは、日立除湿機に装着して使用するものです。ドレンアップメカ以外の詳細寸法は、
- 本ドレンアップメカは、日立除湿液に装着して使用するものです。ドレンアップメカ以外の評細寸法は、各寸法図を参照してください。
 油雰囲気などドレン水中に不純物が混入する恐れのある場所に設置した場合、ポンプ能力低下により水漏れやアラーム停止の原因となります。
 本ドレンアップメカの取り付け、ご使用に際しての詳細はドレンアップメカに付属の据付点検要領書に従ってください。

	(単位:n
項目 型式	DURK-08C
最大ドレン アップ高さ	ドレンアップメカ下面より1,000mm
取付位置	壁面設置:壁面に垂直取り付け(ねじ固定4カ所) 吊り設置:固定金具を使用して吊りボルトに固定 本体設置:固定金具を除湿機本体に設置して固定
配線 「ドレンアップ メカ結線済」	電源:AC1~100V 50/60Hz 制御:DC12V }(除湿機に接続)
消費電力	7.0W (50/60Hz)
ドレン配管 接続口	PVC管,VP20接続
ケーシング (カバー) 材質	PS樹脂
質 量	3.4kg
付属品	ポンプ組品、ドレンホース、クランプ、断熱材、ねじ、 中継配線、接続配線、固定金具、サービスカバー、据付 点検要領書
保護装置	フロートスイッチ、操作回路ヒューズ、インターナルサーモ スタット (ポンプ内蔵)
抗菌剤	ガラス製抗菌剤(銀イオン系)
据付注意点	ださい。(傾斜設置した場合、水漏れ,異常停止の原因になることがあります。) ・ドレン配管接続口には、必ず付属のドレンホースを使用し、ドレンアップメカを取り付けてください。 ・ドレン配管外周には断熱材を施工し結露がないようにしてください。 ・ドレンアップメカを除湿機本体設置する場合、除湿機本体の振動を受け、ドレンアップメカの振動が大きくなる場合があります。
据付制限	・ドレンアップメカは除湿機下面より50mm下げた位置に設置してください。正しく設置されない場合、水漏れ、異常停止の原因となることがあります。 ・除湿機端子台2次側からドレンアップメカの電源を供給する場合は付属配線を取り付けてください。・最大ドレンアップ高さは、必ず1,000mm以下としてください。1,000mmを超えた場合、ドレンポンプ性能を越えるため、ドレンが排水できず、異常停止する場合があります。・ドレン立上げ用配管で現地準備品)は、ドレンアップ高さに合わせ施工してください。(ドレンアップ高さの調節はドレン立上げ用配管で行なってください。)・ドレン配管は逆勾配(上り勾配)の部分や立上がり部を作らず、1/100以上の下り勾配で施工してください。(ドレン水逆流防止)・コンセントコード(別売)を併用する場合は、ドレンアップメカ電源配線を除湿機本体電源端子台2次側に接続することができません。・ドレンアップメカは除湿機本体に設置できませんので、単独で設置してください。・ドレンアップメカ接続配線は不要です。
保守点検	・水槽の清掃・・・1回/年 ・ドレンボンブの清掃・・・1回/年 ・フロートスイッチの清掃・・・1回/年 ・・抗菌剤の交換時期・・・運転10,000時間(約5年)

床置タイプ(インバーター型・定速型)室内ユニット

オプション部品 一覧表

▶インバーター型

種類		RK-NP2LV•RK-NP2LTV		RK-NP4LV1•RK-NP4LTV		RK-NP8LV1•RK-NP8LTV		掲載 ページ	
プレナムチャンバー**1,**2		K-2PCV	58,000円	K-4PCV	71,000円	K-8PCV	74,000円		
丸彡	丸ダクト接続用ダクトチャンバー ^{※1,※2,※17}		K-2DCV	49,000円	K-4DCV	62,000円	K-8DCV	66,000円	P.73
ビニ	ビニールダクト ^{※3}		K-30BD(30m×2本)	12,000円	K-50BD(50m×3本)	28,000円	K-80BD(50m×4本)	38,000円	
īF	フィルターボックス ^{※5,※6,※9}		SP-2LV-SCP	39,000円	SP-4LV-SCP	55,000円	SP-8LV-SCP	83,000円	
蘆	ロングライフフィルター*5,*10		F-2LV-LCP	16,000円	F-4LV-LCP	19,000円	F-NP280LCP-B	25,400円	P.74
正面吸込用	高性能フィルター(抗菌加工・比色法6	55%相当)※4,※5,※11	F-2LV-MCP1	38,000円	F-4LV-MCP1	58,000円	F-NP280MCP-K1	76,000円	F.14
用	用 脱臭フィルター ^{※4,※5,※12}		F-2LV-DCP	51,000円	F-4LV-DCP	77,000円	F-8LV-DCP	139,000円	
担	ダクトセット(遮蔽板付)*6,*7,*9		SP-2LV-RCB	40,000円	SP-4LV-RCB	56,000円	SP-8LV-RCB	84,000円	
面	ロングライフフィルター ^{※8,※10}		F-2L-L	16,000円	F-5L-L	19,400円	F-8L-L	35,000円	P.75 ~76
背面吸込用	高性能フィルター(比色法65%相当) ^{※4,※8}		F-2L-M	38,000円	F-5L-M	58,000円	F-8L-M	103,000円	
用	脱臭フィルター**4,**8,**12		F-2L-D	51,000円	F-5L-D	77,000円	F-8L-D	138,000円	
木台	合(ゴムシート付)	90mm	PW-NP2LV90M1	9,300円	PW-NP4LV90M1	9,900円	PW-NP280C90M1	11,400円	
木台	台転倒防止金具 ^{※13}				PWTB-90MCA	12,600円			
操作	「 「たスイッチ塞ぎカバー ^{※14,※}	15			K-SC	6,400円			
~~-	ベースカバー ^{※16}		K-2BC	5,800円	K-5BC	6,700円	K-8BC	8,600円	
多榜	多機能リモコン(ペアリモコン用)				PC-RKF	31,000円			P.76
コキ	コネクター付コード ^{※18} 3ピン/4ピン				PCC-1A/U-CC4	2,300円/3	,200円		
風量	風量調節コード		K−2MC 3,200円 −		_		_		
アク	アクティブフィルター		不要			AF-50N1(屋内設置)			


- ※1. 直吹用プレナムチャンバーおよび丸ダクト接続用ダクトチャンバーは、組み立て済品です。 ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となる場合があります。
- 直吹用プレナムチャンバーおよび丸ダクト接続用ダクトチャンバー(フレキダクト部は除 く)装着時は、製品高さが250mm高くなりますので、ご注意ください。
- ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となる場合があります。 高性能フィルターと脱臭フィルターの併用はできません。
- **%4**.
- ※5. 各種フィルターを使用する場合は、フィルターボックスが必要ですので別途手配してください。
- 合権ノイルターを使用する場合はノイルターホックスが必要です フィルターは付属していませんので、別途手配してください。 正面を塞ぐ遮へい板が付属されています。
- 各種フィルターを使用する場合は、ダクトセット(遮蔽板付)が必要ですので別途手配してくださ
- 室内ユニットおよび正面吸込用フィルターボックス、背面吸込用ダクトセットは気密性 を有しておりません。隙間から微少ですが空気を吸い込みます。
- ※10.メンテナンスは2,500時間を目安に行なってください。(図書館・美術館などの場合。ただし、 使用条件により期間は異なります。)
- ※11. 抗菌加工 ○試験依頼先: 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ○試験報告書: 029718 試験方法: JIS L 1902に基づく 〇抗菌活性値: 5.4 高性能フィルター 〇試験結果: 効果 あり(JIS Z 2801)

- ※12. 脱臭フィルター: ① 酢酸・アセトアルデヒド・アンモニア等に効果
 - ② 集じん効果質量法50%

○試験方法:テドラーバッグに試験片(100×100mm)を入れ各臭気成分による脱臭性能 試験。(ニオイそのものの発生を抑える効果はありません。また、タバコに含まれる有害物 質(一酸化炭素)は除去できません。)

- ※13.木台用転倒防止金具を使用する場合は、アンカーボルト(現地準備品)などで床面へ確実 に固定してください。
- ※14.室内フェット本体から操作部を取り外して遠方操作する場合に使用します。 また、ケーブルは現地準備品となります。0.75mm²以上のツイストペアケーブル(KPEV・ KEPV-S相当)を使用してください。
- ※15.標準操作スイッチを別に取り付ける場合に室内ユニットに開いた穴を塞ぐためのカバー部 品です。
- ※16. 室内ユニットのベース部分を板金で保護するカバー部品です。
- ※17. 丸ダクト接続用ダクトチャンバーには200フレキダクト(長さ600mm)および取付用バンドを付属しています。 (本フレキダクトには自己保持力がなく、自重で垂れ下がる場合が ありますので、ご注意ください。)
- ※18、室内ユニットのプリント基板から各種入出力信号を取り出す場合に使用します。
- ●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション部品 構成図

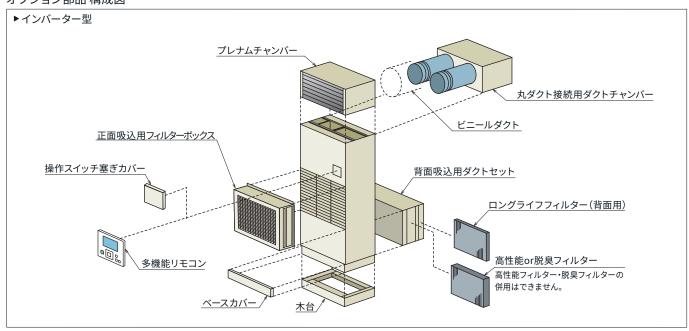

オプション部品 一覧表


▶定谏型

種類	型式	RK-NP2L(T)2	RK-NP3L(T)2	RK-NP5L	_(T)2	RK-NP8L	_(T)2	RK-NP10	L(T)2	掲載ページ
プレナムチャンバー ^{※1,※3}		K-2PC	58,000円	K-5PC1	71,000円	K-8PC2	74,000円	K-10PC2	78,000円	
丸ダクト接続用ダクトチャンバー ^{※2,※3}		K-2DC1	49,000円	K-5DC1 62,000円		_		_		P.73
ビニールダクト**4	30m×2本	K-30BD	12,000円	_		_		1		F.13
[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [50m×3本	_	-	K-50BD 28,000円		_		-		
コネクター付コード ^{※6}	3ピン				PCC-1A	2,300円				_
背面吸込ダクトセット ^{※7,※8,※16}		SP-2L-RCB	40,000円	SP-5L-RCB	56,000円	SP-8L-RCB	84,000円	SP-10L-RCB	95,000円	
ロングライフフィルター(背面用)**8,**13		F-2L-L	16,000円	F-5L-L	19,400円	F-8L-L	35,000円	F-10L-L	39,000円	P.75
高性能フィルター(比色法65%相当)**8,**11		F-2L-M	38,000円	F-5L-M	58,000円	F-8L-M	103,000円	F-10L-M	115,000円	~76
脱臭フィルター**8,**11,**12		F-2L-D	51,000円	F-5L-D	77,000円	F-8L-D	138,000円	F-10L-D	154,000円	
コントロールタイマー*9,*17					PSC -	- A80T				P.76
木台(ゴムシート付)	90mm	PW-NP70K90M	1 8,700円	PW-NP140D90M1	9,000円	PW-NP280D90M1	11,400円	PW-NP280R90M1	14,400円	
木台用転倒防止金具※10		PWTB-90MCA 12,600円								
操作スイッチ塞ぎカバー※5,※14		K-SC 6,400円					-			
ベースカバー ^{※15}	-スカバー ^{※15}			K-5BC	6,700円	K-8BC	8,600円	K-10BC	9,900円	
リモコン(ペアリモコン用)			再熱専用機用	:PC-RKL1 31,0	00円、冷却	機能付機用:PC	-RKT1 31,0	000円		


- ※1. 直吹用プレナムチャンバーは現地組立品です。ご使用の際、風量調節が必要な場合もありますの で、詳しくはP.82「風量調整作業について」をご参照ください。なお、K-2PCには静圧調整用コード付属、K-5PC1、8~10PC2には静圧調整用プーリおよびVベルトを付属しています。
- ※2. 丸ダクトチャンバーは現地組立品です。ご使用の際、風量調節が必要な場合もありますの で、詳しくはP.82「風量調整作業について」をご参照ください。なお、K-2DC1には静圧調整用コード付属、K-5DC1には静圧調整用プーリおよびVベルトを付属しています。 また、丸ダクトには200フレキダクト(長さ600mm)および取付用バンドが付属しています。 (本フレキダクトには自己保持力がなく自重で垂れ下がる場合がありますので、ご注意く ださい。)
- ※3. 直吹用プレナムチャンバーおよび丸ダクトチャンバー(フレキダクト部は除く)装着時は、製品
- 高さが250mm高くなりますので、ご注意ください。 ご使用の際、風量調節が必要な場合もありますので、詳しくはP.82「風量調整作業について」を
- ご参照ください。なお、ビニールダクトの他に、取付用バンドが付属しています。 ※5. 室内ユニット本体から操作部を取り外して遠方操作する場合に使用します。 また、ケーブルは現地準備品となります。0.75mm²以上のツイストペアケーブル(KPEV・ KEPV-S相当)を使用してください。
- ※6. 応用機能として室内ユニットのプリント基板から各種入出力信号を取り出す場合に使用します。
 ※7. 正面を塞ぐ遮へい板が付属しています。なお、フィルターは付属しておりませんので別途
- 手配してください。
- ※8. 各種フィルターをご使用する場合は、背面吸込ダクトセットが必要ですので、別途手配してく ださい。


- ※9. コントロールタイマーの詳細はパッケージエアコンのカタログやテクニカルハンドブック などでご確認ください。また、接続する場合は機能設定する必要があります。※10. 木台用転倒防止金具を使用する場合は、アンカーボルト(現地準備品)などで床面へ確実に
- 固定してください。
- ※11. 高性能フィルターと脱臭フィルターの併用はできません。 ※12. 脱臭フィルター: ① 酢酸・アセトアルデヒド・アンモニア等に効果 ② 集じん効果質量法50%
 - ○試験方法:テドラーバッグに試験片(100×100mm)を入れ各臭気成分による脱臭性 能試験。(ニオイそのものの発生を抑える効果はありません。また、タバコに含まれる有害
- 物質(一酸化炭素)は除去できません。)
- ※13. メンテナンスは2,500時間を目安に行ってください。 (図書館・美術館等の場合。ただし、使用条件により期間は異なります。)
- ※14. 標準操作スイッチを別に取り付ける場合に室内ユニットに開いた穴を塞ぐためのカバー部 品です。 ※15. 室内ユニットのベース部分を板金で保護するカバー部品です。
- ※16. 室内ユニットおよび背面吸込ダクトセットは気密性を有しておりません。隙間から微少です
- が空気を吸い込みます。 ※17.コントロールタイマーの切替時リモコン禁止機能は利用できません。
- ●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。


オプション部品 構成図

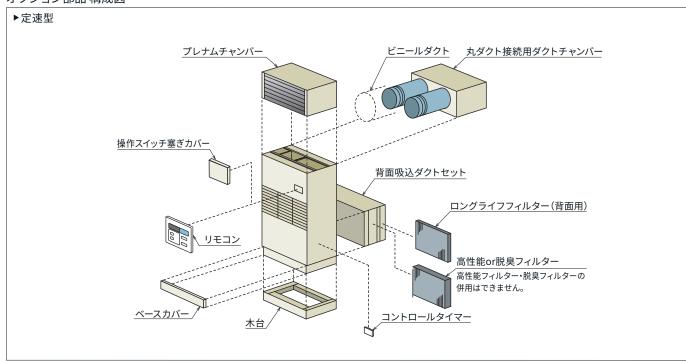

床置タイプ(インバーター型・定速型)室内ユニット

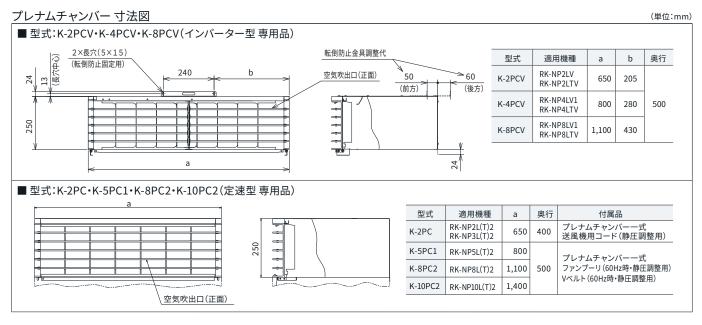

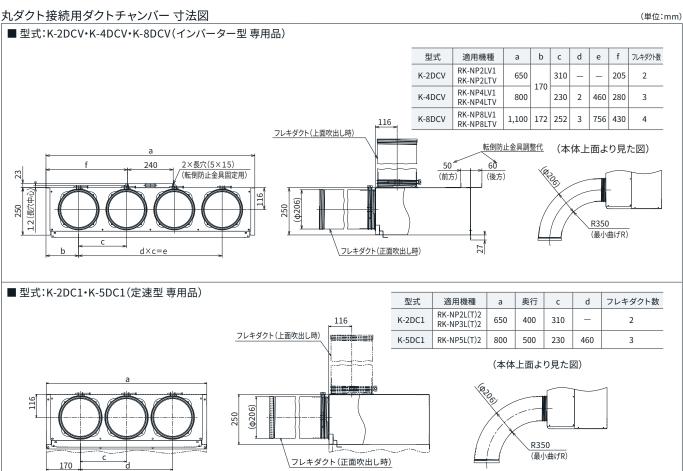

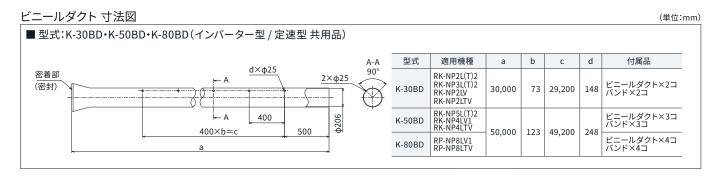


正面吸込用フィルターボックス 仕様表

▶インバーター型 専用品

. 12/1	> _						
型式		SP-2LV-SCP	SP-8LV-SCP				
適用除湿	₩Ⅲ廿	RK-NP2LV	RK-NP4LV1	RK-NP8LV1			
週用陈河	(機型式 RK-NP2LTV RK-NP4LTV					
使用材料		亜鉛鋼板					
付属部品		据付要領書、取付用ネジ					
	ロングライフフィルター	F-2LV- L CP	F-4LV- L CP	F-NP280 L CP-B			
フィルター	高性能フィルター	F-2LV-MCP1	F-4LV-MCP1	F-NP280MCP-K1			
主式	脱臭フィルター	F-2LV-DCP	F-4LV-DCP	F-8LV-DCP			

正面吸込用フィルターボックス 寸法図

(単位:mm)

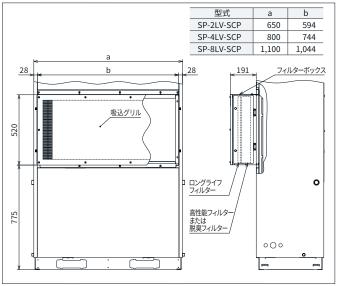


- (注)1.各種フィルターは付属されていません。
 - 2. 各種フィルターを取り付けた場合、ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となる場合があります。
 - 3. 高静圧改造を行なわない場合、風量の低下に伴い、除湿能力が低下しますので、機種選定時ご注意ください。
 - 4. 高性能フィルターと脱臭フィルターは併用できません。
 - 5. 各種フィルターはフィルターボックスの左右両側面より取り付け、および取り外しができます。 室内ユニットの右または左側面に、600mm以上のサービススペースを設けてください。

高性能フィルター(正面吸込用) 仕様表

▶インバーター型 専用品

	1271 2 Z 070H									
項目	型	!式	F-2LV-MCP1	F-4LV-MCP1	F-NP280MCP-K1					
使用数量(各ユニット	毎)		1セット(2枚)						
じん挨捕	集効率	%	65(比色法相当)**2							
風量 m¾mi			30	44	75					
初期圧力損失 Pa			29	38	48					
耐用時間			1,200	· 時間 ^{※2}	3,000時間※2					
再利用			不可							
洗浄			不可							
使用ろね	d			合成繊維不織布						
	幅	mm	591	741	1,041					
寸法	高さ	mm		490						
厚さ mm				50	-					
正面吸込用フィルター ボックス(別売品)			SP-2LV-SCP	SP-4LV-SCP	SP-8LV-SCP					

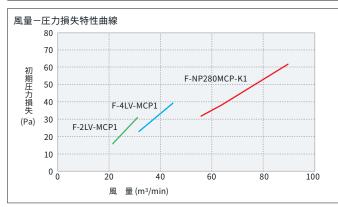


- ※2. 効率表記は、JIS B 9908:2011形式2に基づきます。
- (注)1. 耐用時間は目安であり、使用環境によって異なります。
 - 2. 本フィルターを使用する場合は、室内ユニットに組み込みのロングライフフィルターを取り外してください。
 - 3. ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となります。

ロングライフフィルター(正面吸込用) 仕様表

▶インバーター型 専用品

- 12/1	=		חוד בו					
項目	型	!式	F-2LV-LCP	F-4LV-LCP	F-NP280LCP-B			
使用数量	各ユニット	毎)		1セット(2枚)				
じん挨拍	#集効率	%	50(質量法)*1					
初期圧ス	り損失	Pa	7.0	8.0	10.0			
耐用時間	9	1,200時間						
再利用			可					
洗浄			可					
	幅	mm	591	741	1,041			
寸法	高さ	mm		490	1,041			
	厚さ	mm		20				
	面吸込用フィルター ックス(別売品) SP-2LV-SCP SP-4LV-SCP SP-8LV-		SP-8LV-SCP					

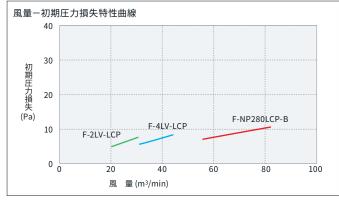


- $*1.じん埃の捕集効率は、一般浮遊じん挨(じん挨濃度<math>0.15mg/m^3$)によるものです。
- (注)1. 耐用時間は目安であり、使用環境によって異なります。
 - 2. 本フィルターを使用する場合は、室内ユニットに組み込みのロングライフフィルターを取り外してください。
 - 3. ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となります。

脱臭フィルター(正面吸込用) 仕様表

▶インバーター型 専用品

- 12/1	インハーダー室 寺用品									
項目	型	式	F-2LV-DCP	F-4LV-DCP	F-8LV-DCP					
使用数量(各ユニット	毎)	:	L	1セット(2枚)					
じん挨拵	集効率	%		50(質量法)**3						
初期圧力	力損失	Pa	34.0	44.0	65.0					
耐用時間	1		1,200時間							
再利用			可(天日干し)**4							
洗浄	争 可(水洗い) ^{※5}									
脱臭性能	Ł L		一般生活臭を吸着 [®]	6(例アンモニア・酢酸	·アセトアルデヒド)					
使用ろれ	,		アクリレート繊維1(塩基性ガス吸着繊維)・							
区用づり	d .		アクリレー	ト繊維2(酢酸ガス	吸着繊維)					
	幅	mm	591	741	1,041					
寸法	高さ	mm		490						
	厚さ	mm	45							
正面吸込用フィルター ボックス (別売品) SP-2LV-SCP SP-4LV-SCP SP-8LV-Sc				SP-8LV-SCP						

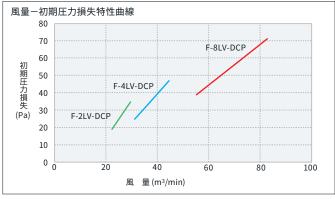

- %3. じん埃の捕集効率は、一般浮遊じん挨(じん挨濃度 $0.15 mg/m^3$)に対するもので、臭気吸着効率を示すものではありません。
- ${
 m **4.}$ 再利用は、約 ${
 m 1}$ 日天日干しさせ、吸着した臭気を大気放出することで可能となります。
- ※5.洗浄は、すすぎ洗いを行なってください。(洗剤使用は吸着性能を低下させるため、使用できません) ※6.テドラーバックに試験片(100×100mm)を入れ臭気成分による脱臭性能試験。ニオイそのもの
- ※6.チャノラーバックに試験力(LUU)へいり間間が定人が主義が成力によるが実は形試験。→4つていらいの発生を抑える効果はありません。また、タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素)は除去できません。 (注)1.耐用時間は目安であり、使用環境によって異なります。
 - 71. 耐用時間は日女 とのり、使用環境によって異なります。 2. 本フィルターを使用する場合は、室内ユニットに組み込みのロングライフフィルターを取り外してください。
 - 3. ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となります。

床置タイプ(インバーター型・定速型)室内ユニット


背面吸込用ダクトセット 仕様表

▶インバーター型 専用品

型式		SP-2LV-RCB	SP-4LV-RCB	SP-8LV-RCB			
適用除湿機	型式	RK-NP2LV•RK-NP2LTV	RK-NP2LV•RK-NP2LTV RK-NP4LV1•RK-NP4LTV RK-NP8LV1•RF				
使用材料 亜鉛鋼板							
付属部品		据付要領書、取付用ネジ					
別売品	①ロングライフフィルター	F-2L-L	F-5L-L	F-8L-L			
フィルター	②高性能フィルター	F-2L-M	F-5L-M	F-8L-M			
型式	③脱臭フィルター	F-2L-D	F-5L-D	F-8L-D			

背面吸込用ダクトセット 寸法図

(単位:mm)

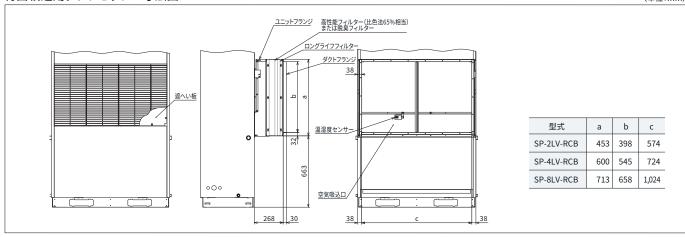


- (注)1. 吸込ダクトはキャンバスダクトなどを利用して直線部を設けて接続してください。
 - 2. 各種フィルターは付属されていません。
 - 3. 各種フィルターを取り付けた場合、ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となる場合があります。
 - 4. 高静圧改造を行なわない場合、風量の低下に伴い、除湿能力が低下しますので、機種選定時ご注意ください。
 - 5. 別売の脱臭フィルター・高性能フィルターは併用できません。
 - 6. 各種フィルターは背面吸込用ダクトセットの左右両側面より取り付け、および取り外しができます。 室内ユニットの右または左側面に、900mm以上のサービススペースを設けてください。

背面吸込用ダクトセット 仕様表

▶ 定速型 專	· 定速型 専用品										
型式		SP-2L-RCB	SP-2L-RCB SP-5L-RCB SP-8L-RCB								
適用除湿機	型式	RK-NP2L(T)2•RK-NP3L(T)2	K-NP3L(T)2 RK-NP5L(T)2 RK-NP8L(T)2 RK-N								
使用材料		亜鉛鋼板									
付属部品		据付要領書、取付用ネジ									
別売品	①ロングライフフィルター	F-2L-L	F-5L-L	F-8L-L	F-10L-L						
フィルター	②高性能フィルター	F-2L-M	F-5L-M	F-8L-M	F-10L-M						
型式	③脱臭フィルター	F-2L-D	F-5L-D	F-8L-D	F-10L-D						

背面吸込用ダクトセット 寸法図

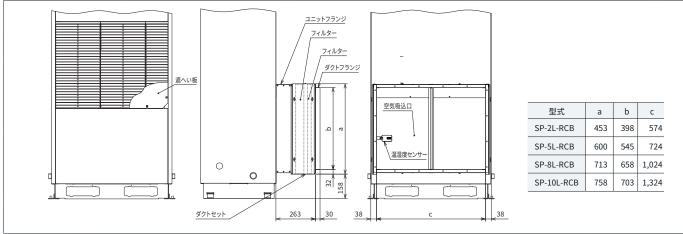


- (注)1. 吸込ダクトはキャンバスダクトなどを利用して直線部を設けて接続してください。
 - 2. 各種フィルターは付属されていません。
 - 3. 各種フィルターを取り付けた場合、ご要求の風量によっては、高静圧改造が必要となる場合があります。
 - 4. 高静圧改造を行なわない場合、風量の低下に伴い、除湿能力が低下しますので、機種選定時ご注意ください。
 - 5. 別売の脱臭フィルター・高性能フィルターは併用できません。
 - 6. 各種フィルターは背面吸込用ダクトセットの左右両側面より取り付け、および取り外しができます。 室内ユニットの右または左側面に、900mm以上のサービススペースを設けてください。

ロングライフフィルター (背面吸込用) 仕様表

▶ インバーター型 / 定凍型 共田品

▶ インバーダー型 / 走迷型 共用品									
項目		形式	F-2L-L		F-5L-L	F-8L-L	F-10L-L		
使用数量 (各ユニッ				1		1 セット (2 枚 / 台)			
じん埃捕	集効率	%		50)(質量法)	₩ 3			
風量		m³/min	21	30 * 2	44	80	97		
初期圧力	損失	Pa	6.7	9.5 ^{*2} 8.4		8.7	7.6		
耐用時間				2	,500 時間*	1			
再利用			可						
洗浄			可※4						
	幅	mm	61	L6	766	535 (1枚)	685 (1枚)		
寸法	高さ	mm	43	34	581	694	739		
	厚さ	mm			20				
質量		kg	0.	.6	0.8	0.9 (1枚)	1.2 (1枚)		
使用ろ材	材質		P.P						




据付注意点

- -----(注). 本フィルターを使用する場合は、室内ユニットに組込みのロングライフフィルターを取り 外してください。
- ※ 1. 使用条件により期間は異なります。
- ※ 2. 適用除湿機型式 RK-NP3L(T)2
- ※3. じん埃捕集効率は、一般浮遊じん埃(じん埃濃度 0.15mg/m³)に対するもので、 一般細菌・カビの捕集効率を示すものではありません。
- ※ 4. 洗浄方法は、水または中性洗剤ですすぎ洗いを行なってください。

高性能フィルター (背面吸込用) 仕様表

▶ インバーター型 / 定读型 共田品

12/1	アインバーダー型 / 足速型 共用品									
項目		形式	F-2	L-M	F-5L-M	F-8L-M	F-10L-M			
使用数量 (各ユニッ				1		1セット (2枚/台)	1セット (3枚/台)			
じん埃捕	集効率	%			比色法相当	i) * 5				
風量		m³/min	21	30 **6	44	80	97			
初期圧力	損失	Pa	19	29 ^{*6}	25	37	29			
終期圧力	終期圧力損失 Pa			91 **6	78	101	85			
耐用時間				2	,500 時間*	5				
再利用			不可							
洗浄			不可							
	幅	mm	6.	16	766	531 (1枚)	453 (1枚)			
寸法	高さ	mm	43	34	581	694	739			
	厚さ	mm			50					
質量		kg	1	.2	1.6	3.3	4.5			
使用ろ材	材質		合成繊維布織布(静電フィルター)							
使 用										




- ※ 5. 効率表記は、JIS B 9908: 2001 形式 2 に基づきます。
- ※ 6. 適用除湿機型式 RK-NP3L(T)2

脱臭フィルター (背面吸込用) 仕様表

▶ インバーター型 / 定速型 共用品

- 1- 1	_	_	1 /4	T / (/ 1) HH					
項目	_		形式	F-2	L-D	F-5L-D	F-8L-D	F-10L-D	
使用数		毎)		1			1セット (2枚/台)	1セット (3枚/台)	
じん埃	甫集	効率	%) (質量法)	* 7		
風量			m³/min	21	30 **6	44	80	97	
初期圧:	力損	失	Pa	22	37 **6	32	40	32	
終期圧力損失 Pa				37	60 ^{*6}	52	65	53	
耐用時間	間				3年(1,	250 時間毎			
再利用					可	(天日干し)	* 8		
洗浄					可 (水洗い) **9				
	幅 mm			61	16	766	535 (1枚)	458 (1枚)	
寸法	高	さ	mm	434		581	694	739	
	厚	さ	mm	45					
質量			kg	0.8		1.2	1.7 (1枚)	1.5 (1枚)	
脱臭機	能			一般生活臭を吸着 ^{** 10} (例:アンモニア・酢酸・アセトアルデヒド)					
使用ろ材 脱臭繊維 材質			!繊維	アクリレート繊維 1 (塩基性ガス吸着繊維) アクリレート繊維 2 (酢酸ガス吸着繊維)					
		補強	ネット	ネット P.P/P.E					
使用	111111111111111111111111111111111111111				洗剤による洗浄不可(脱臭性能低下のため)別売品の高性能フィルターとの併用はできません				




- ※ 7. じん埃捕集効率は、一般浮遊じん埃 (じん埃濃度 0.15mg/m³) に対するもので、臭気 吸着効率を示すものではありません。
- 8. 再利用は、約1日天日干しさせ、吸着した臭気を大気放出することで可能となります。 9. 洗浄は、水によるすすぎ洗いを行なってください。
 - (洗剤使用は吸着性能を低下させるため使用できません)
- ※10.テドラーバッグに試験片(100×100mm)を入れ各臭気成分による脱臭性能試験。 ニオイそのものの発生を抑える効果はありません。


また、タバコに含まれる有害物質 (一酸化炭素) は除去できません。

多機能リモコン 寸法図

(単位:mm)

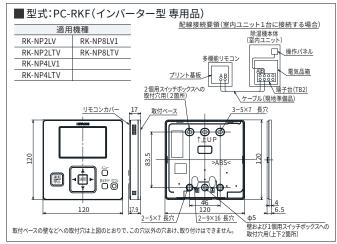

コントロールタイマー 寸法図

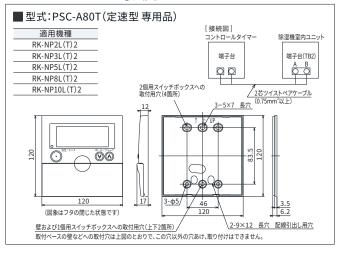

オプション部品

床置タイプ(インバーター型・定速型)室外ユニット

オプション部品 一覧表(室外ユニット)

▶インバーター型 専用品

区分	> 五 4 4 4 1 1	RCR-NP2TV		RCR-NP4TV		RCR-NP8TV			
風向ガイ	イド			AG-335A			12,600円	AG-335A×2	12,600円×2
防風セッ	ット ^{※1}		WSP-SP10	В	22,100円	WSP-SP10B×2	22,100円×2		
吸込網※2				PSN-SP10B	8,500円	PSN-SP10E	10,000円	PSN-SP10C	10,500円
防護ネット ^{※3}				PN-SP10B1	50,700円	PN-SP10E1	62,800円	PN-SP10C1	68,900円
防護ネッ	ット (学校空調用) **4	PN-SP11B2	75,600円	PN-SP11E1	95,600円	PN-SP11C2	105,000円		
耐風用補強ネット						THS-335A			21,000円
		浅形フード	吹出口	ASG-SP10FB1			25,900円	ASG-SP10FB1×2	25,900円×2
			背面吸込口	ASG-SP10BB1	25,900円	ASG-SP10BE2	45,000円	ASG-SP10BC1	34,100円
	亜鉛めっき鋼板製		左吸込口	ASG-SP10LB1	17,700円	ASG-SP10LE2	23,900円	ASG-SP10LC1	21,800円
	(塗装品)	深形フード	吹出口	ASG-SP11FB2		B2	41,000円	ASG-SP11FC2	71,000円
n+			背面吸込口	ASG-SP10BB1	25,900円	ASG-SP10BE2	45,000円	ASG-SP11BA2	46,400円
防雪フ			左吸込口	ASG-SP10LB1	17,700円	ASG-SP10LE2	23,900円	ASG-SP11LA2	24,600円
ラ			吹出口	Δ	SG-SP10F	BS2	32,300円	ASG-SP10FBS2×2	32,300円×2
ド		浅形フード	背面吸込口	ASG-SP10BBS2	32,300円	ASG-SP10BES4	47,900円	ASG-SP10BCS2	42,700円
1.	ステンレス製		左吸込口	ASG-SP10LBS2	21,900円	ASG-SP10LES5	27,500円	ASG-SP10LCS2	27,700円
	ヘノノレ人 袋		吹出口	А	SG-SP11F	BS4	45,000円	ASG-SP11FCS4	78,000円
		深形フード	背面吸込口	ASG-SP10BBS2	32,300円	ASG-SP10BES4	47,900円	ASG-SP11BAS4	50,000円
			左吸込口	ASG-SP10LBS2	21,900円	ASG-SP10LES5	27,500円	ASG-SP11LAS5	30,200円
防雪フ-	-ド用転倒防止金具(ワ	7イヤー式) **5				ASG-SW20A			11,000円

- ※1. 外気温度10℃以下で運転する場合、防風セットの取り付けを推奨します。
- ※2. 除雪地域では、「吸込網」を取り付けないでください。 ※3. 防護ネットは、ボールなどの外的障害から室外ユニット吹出グリル・熱交換器を保護する場合にご使用ください。(本製品は人の手の侵入を防止するものではありません)
- ※4. 防護ネット(学校空調用)は、学校・幼稚園などで児童の手が室外ユニット吹出グリル・熱交換器へ容易に触れないようにする場合にご使用ください。(※3の設置目的にも対応しています)
- ※5. 防雪フード用転倒防止金具は、吹出フード1台に対し一式取り付けてください。
- (注)1. 防雪フードはユニット型式ごとに吹出口、吸込口などを各々型式設定しましたので必要に応じてご使用ください。

 - 2. サイドフロー用吹出ロフードは、吹出口1 ヵ所に対し1個必要となります。 3. 各防雪フードの開口部は、網不付です。網付防雪フードは特注対応していますので当社営業窓口までご相談ください。 4. 防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境(強酸、弱アルカリおよび腐食性物質が常時潤湿している場所や、ふりかかる場所など)では腐食しやすくなります。

 - 耐塩害仕様品は特注対応していますので、当社窓口までお問い合わせください。 5. 防雪フード用転倒防止金具は吹出口フード1台に対し一式取り付けてください。 6. 室外ユニットへのねじ取付部および防雪フード組立ねじ部は、防錆のためにタッチアップまたはコーキングを行ってください。(現地準備品)

オプション部品一覧表(室外ユニット)

▶定速型 専用品

区分	適用機種 区分		RCR-NP2T•RCR-NP3T		RCR-NP5T		RCR-NP8T		RCR-NP10T	
風向ガイ	風向ガイド			10,000円	AG-264×2	10,000円×2	_	_	_	_
防風セッ	防風セット		WSP-SP10A	18,900円	WSP-SP10A×2	18,900円×2	ı	_	_	_
	亜鉛めっき鋼板製防 (塗装品)	吹出口	ASG-NP80F2	20,500円	ASG-NP80F2×2	20,500円×2	ASG-BP280FA2	66,900円	ASG-BP280FA2	66,900円
		背面吸込口	ASG-P80B3	25,900円	ASG-P160B3	34,100円	ASG-BP280BA2	47,800円	ASG-BP280BA2	47,800円
防雪		左吸込口	ASG-P80L3	17,700円	ASG-P160L3	21,800円	ı	_	_	_
雪		左右吸込口	_	_	_	_	ASG-BP224LRA2×2	30,000円×2	ASG-BP280LRA2×2	34,100円×2
ĺĺ		吹出口	ASG-P80FS5	23,000円	ASG-P80FS5×2	46,000円	ASG-BP280FAS5	64,000円	ASG-BP280FAS5	64,000円
ド	ステンレス製	背面吸込口	ASG-P80BS5	29,000円	ASG-P160BS5	39,000円	ASG-BP280BAS5	50,000円	ASG-BP280BAS5	50,000円
	人ノフレ人表	左吸込口	ASG-P80LS5	20,000円	ASG-P160LS5	25,000円	-	_	_	_
		左右吸込口	_	_	_	_	ASG-BP224LRAS5×2	56,000円	ASG-BP280LRAS5×2	66,000円
防雪フ-	-ド用転倒防止金具(ワ	ASG-SW20A						11,000円		

- (注)1. 防雪フードはユニット型式ごとに吹出口、吸込口などを各々型式設定しましたので必要に応じてご使用ください。
 - 2. サイドフロー用吹出口フードは、吹出口1ヵ所に対し1個必要となります。

 - 3. 各防雪フードの開口部は、網不付です。網付防雪フードは特注対応していますので当社営業窓口までご相談ください。 4. 防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境(強酸、弱アルカリおよび腐食性物質が常時潤湿している場所や、ふりかかる場所など)では腐食しやすくなります。 耐塩害仕様品は特注対応していますので、当社窓口までお問い合わせください。
 - 5. 防雪フード用転倒防止金具は吹出口フード1台に対し一式取り付けてください
 - 6. 室外ユニットへのねじ取付部および防雪フード組立ねじ部は、防錆のためにタッチアップまたはコーキングを行ってください。(現地準備品)
- ●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。


オプション部品

天井埋込セパレートタイプ(インバーター型)室内ユニット

オプション部品 一覧表

種類	型式	RK-GP3CT RK-GP5CT	
プレナムチャンバー(直吹用)	K-3PC	164,000円	•
フィルターボックス	BRK-3C1	38,000円	•
ロングライフフィルター	F-3L-L1	22,000円	•
高性能フィルター(比色法65%相当)	F-3L-M	69,000円	•
高性能フィルター(比色法90%相当)	F-3L-H	72,000円	•
脱臭フィルター	F-3L-D	76,000円	•
ドレンアップメカ	DURK-3C1	64,000円	•
コネクター付コード	PCC-1A	2,300円	•
リモコン	PC-RKF	31,000円	•


オプション部品 構成図

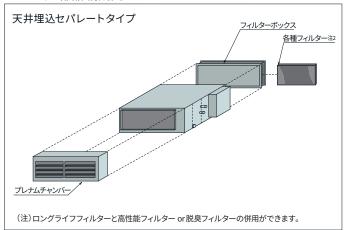

- ●掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- (注)1.「フィルター」は、室内ユニット本体に標準で付属しておりませんので、別途手配の上、吸込側ダクト系内に必ず装着、もしくは別売りのフィルターボックスおよびフィルターを室内ユニットに必ず装着してください。(「フィルター」を装着しないで運転した場合、熱交換器の目詰まり、ドレン水の詰りを起こし、水漏れの原因となる恐れがあります)。
 2.各種フィルターを使用する場合、別売「フィルターボックス」が必要です。なお、高性能、脱臭フィルターを併用することはできません。

プレナムチャンバー 仕様表・寸法図

(単位:mm)

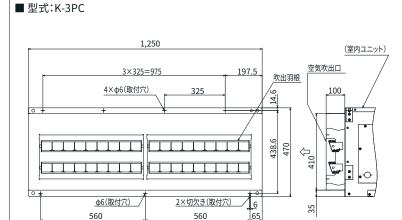


材質	ステンレス
製品質量	7kg
形状	組立済品
構成部品	プレナムチャンバー組品×1 (結露防止用ダンネツ材組込)

- (注)1. 本プレナムチャンバーは、日立除湿機(室内ユニット)に装着して使用 する部品です。
 - 2. 本品は、暗騒音の大きいところでご使用ください。
 - 取付により室内ユニットの表示値より約2dB大きくなります。
 3.取付の際は、プレナムチャンバーに同梱されている要領書をご参照ください。吹出口のダクトフランジを取り外した後、取り外したネジを使用し取り付けてください。
 - も、設置環境により吹出羽根が腐食し、メッキが剥れる場合がありますので、設置環境には十分注意してください。

ドレンアップメカ 仕様表・寸法図

■型式:DURK-3C1


(単位:mm)

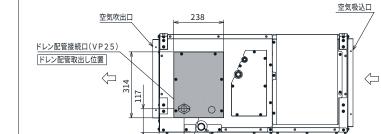

121

電気配線図

(サービスカバーとドレンポンプ一体化品)

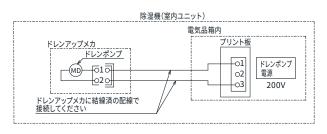

ドレン配管接続口(R1 (PT1おす)) 除湿機標準位置(自然排水)

※1ゴム栓で塞いでください。

項目型式	DURK-3C1
適用除湿機型式	RK-GP3CT RK-GP5CT
最大ドレンアップ高さ	除湿機(室内ユニット)下面より600mm
配 線 [ドレンアップメカに結線済]	電源:単相200V 50/60Hz(室内ユニットに接続)
消費電力	10.5/9W(50/60Hz)
ドレン配管接続口	PVC管•VP25接続
質 量	2.5kg
付属品	ポンプ組品・ドレンホース・平バンド・ ゴム栓・断熱材・バンタイ・据付点検要領書
据付注意点	・最大ドレンアップ高さは、必ず600mm以下としてください。 600mmを超えた場合、ドレンポンプ性能を越えるため、 ドレン排水できず、機器停止(「01」アラーム)する場合があります。

- (注)1. 本ドレンアップメカは、日立除湿機(室内ユニット)に装着して使用されるものです。本図は、除湿機(室内ユニット)と組み合せた図象を示します。ドレンアップメカ以外の詳細寸法は、各寸法図を参照してください。 [図中 ■■■ 部はドレンアップメカを示します。]
 - 2. ドレンアップメカは、除湿機(室内ユニット)に取り付いているサービスカバーを取り外して、取り付けます。また、ドレン配管接続口には、必ずフレキホース(付属品)を使用して現地配管と接続してください(サービスカバー取り外し時作業を容易にするためです)。
 - 3. ドレン配管は逆勾配(上り勾配)の部分や立ち上り部を作らず、1/25~1/100の下り勾配で施工してください(ドレン水逆流防止)。
 - 4. ドレン配管外周には断熱材を施工し結露がないようにしてください。
 - 5. 本ドレンアップメカの取り付け、ご使用に際しての詳細はドレンアップメカに付属の据付点検要領書に従ってください。

天井埋込セパレートタイプ(インバーター型)室内ユニット

フィルターボックス 仕様表

■ 型式:BRK-3C1

	亜鉛鋼板	
i i		要領書・取付用ねじ
	8.5kg	
ロングライフフィルター (交換用)		F-3L-L1
高性能	比色法65%相当	F-3L-M
フィルター	比色法90%相当	F-3L-H
脱臭フィルタ-	-	F-3L-D
	ロングライス (交換用) 高性能 フィルター	ロングライフフィルター (交換用) 高性能 比色法65%相当

- (注)1. 本フィルターボックスは、日立除湿機(室内ユニッ ト)に装着して使用されるものです。
 - 2. BRK-3C1は、ロングライフフィルターとその他フィ ルターの併設ができます。
 - 3. 接続フランジは、除湿機(室内ユニット)本体に接続 しているものを取り外してご使用ください。

1,242 1,170 (接続フランジ外寸 30 接続フランジ サービスカバー 取出方向 チョウボルト (両側) ロングライフフィルタ 高性能フィルター は脱臭フィルター

ロングライフフィルター 什様表

型式	F-3L-L1
	1セット(2枚/台)
	合成繊維不織布エアフィルター
	2,500時間
	可(水洗い)
mm	600
mm	411
	型 式 mm

- (注)1. 本フィルターは日立除湿機に装着して、一般空調用にご使用いただくものです。
 - 油雰囲気など特殊環境下でのご使用は避けてください。 2. 本フィルターは、水洗いによる再利用が可能です。ろ材に目詰まり等が起きましたら水 洗いをしてほこり等のじん埃を除去してください。
 - 3. 耐用時間は目安であり、使用環境により変化します。
 - 4. 室内ユニット1台分の使用数量を1セットとして工場出荷いたします。


高性能フィルター 仕様表

項目	F-3L-M	F-3L-H	
じん埃捕集効率		比色法65%相当	比色法90%相当
使用数量(各ユニット毎)	1セット	(2枚/台)	
材質	高分子繊維不織布エアフィルター		
耐用時間	2,500時間		
再利用	不	可	
幅寸法	600		
高さ寸法	4	11	

- (注)1. 本フィルターは、日立除湿機にフィルターボックス(別売品)と併せてご使用いただくものです。 油雰囲気など特殊環境下でのご使用は避けてください。
 - 2. 効率表記は、JIS B 9908:2001形式2に基づきます。
 - 3. 耐用時間は目安であり、使用環境により変化します。
 - 4. 耐用時間を経過したフィルターは交換してください。(高性能フィルターを洗浄することは出来ません。)
 - 5. 室内ユニット1台分の使用数量を1セットとして工場出荷いたします。

脱臭フィルター 仕様表


加夫ノイルス は似衣				
項目型式		型式	F-3L-D	
使用数量(各コ	レニット	毎)	1セット(2枚/台)	
じん埃捕集効果	率	%	50(質量法) ^{※1}	
耐用年数			3年(1,250時間毎メンテ)	
再利用			可(天日干し)※2	
洗浄			可(水洗い) ^{※3}	
幅寸法		mm	600	
高さ寸法		mm	411	
質量		kg	0.7	
脱臭性能			一般生活臭を吸着 (例:アンモニア・酢酸・アセトアルデヒド)	
使用ろ材材質	抗菌加工繊維		アクリレート繊維1(塩基性ガス吸着繊維) アクリレート繊維2(酢酸ガス吸着繊維)	
区用の例例貝	神強ネット		P.P/P.E	
	補強シート		P.P	
使 用 制 [限		・洗剤による洗浄不可(脱臭性能低下のため)	
<u> </u>				



- %1: じん埃捕集効率は、一般浮遊塵埃(塵埃濃度0.15mg / m^3)に対するもので、臭気吸着効率を
- 示すものではありません。 ※2:再利用は、約1日天日干しさせ、吸着した臭気を大気放出することで可能となります。
- ※3:洗浄は、水によるすすぎ洗いを行なってください。(洗剤使用は吸着性能を低下させるため使用 できません)
- (注)1. 本フィルターは、日立除湿機にフィルターボックス(別売品)と併せてご使用いただくものです。 油雰囲気など特殊環境下でのご使用は避けてください。
 - Amが担以ると、10/Aが表現・10/Aが表現・20/CUCがあるは、20/CUCがある。 Amが開発数は自安であり使用環境により変化します。なお、塵埃がフィルター表面に堆積しますと脱臭効果が 得られない場合がありますので、洗浄等(水道水によるすすぎ洗い等)定期的なお手入れを行なってください。
 - 3. 耐用年数を経過した本フィルターは交換してください。
 - 4. 本フィルターは、タバコ臭、一般生活臭などを吸着するもので、特殊臭気(溶剤系又は硫化水素等)は吸着できません。
 - 5. 「脱臭フィルター」は、タバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例:飲食店や喫茶店などの喫煙ス ベースの空調)での使用には適しません。また、フィルター目詰まり等の要因となり、耐用年数が短くなります。 6. 本フィルターは、ろ材の水濡れ等及び通風停止時は脱臭効果がありませんのでご注意ください。

多機能リモコン 寸法図

(単位:mm)

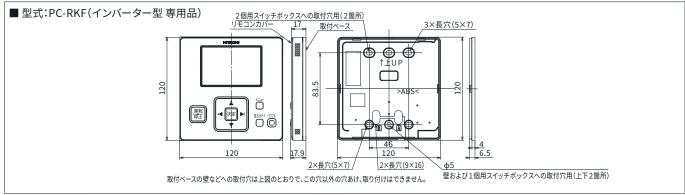

天井埋込セパレートタイプ(インバーター型)室外ユニット

オプション部品 一覧表

適用機種 種 類			適用機種	RAS-GP3T		RAS-GP5T	
風	ー 向ガイド				AG-335A		12,600円
防	風セット				WSP-SP10	В	22,100円
吸	込網			PSN-SP10B	8,500円	PSN-SP10E	10,000円
防	護ネット ^{※1}			PN-SP10B1	50,700円	PN-SP10E1	62,800円
防	護ネット(学校空調用))		PN-SP11B2	75,600円	PN-SP11E1	95,600円
耐	風用補強セット				THS-335A		21,000円
			吹出口		ASG-SP10F	FB1	25,900円
		浅形フード	背面吸込口	ASG-SP10BB1	25,900円	ASG-SP10BE2	45,000円
	亜鉛めっき鋼板製		左吸込口	ASG-SP10LB1	17,700円	ASG-SP10LE2	23,900円
	(塗装品)	(塗装品)	吹出口		41,000円		
防雪フ		深形フード	背面吸込口	ASG-SP10BB1	25,900円	ASG-SP10BE2	45,000円
🧖			左吸込口	ASG-SP10LB1	17,700円	ASG-SP10LE2	23,900円
I ド			吹出口		ASG-SP10F	BS2	32,300円
×2		浅形フード	背面吸込口	ASG-SP10BBS2	32,300円	ASG-SP10BES4	47,900円
	 ステンレス製		左吸込口	ASG-SP10LBS2	21,900円	ASG-SP10LES5	27,500円
	人 ノ ノ レ 人 表	ペテクレス製 吹		ASG-SP11FBS4			45,000円
		深形フード	背面吸込口	ASG-SP10BBS2	32,300円	ASG-SP10BES4	47,900円
			左吸込口	ASG-SP10LBS2	21,900円	ASG-SP10LES5	27,500円
防'	雪フード用転倒防止金	シ具 (ワイヤー	式)※3		ASG-SW20A		

⁽注)1. 防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境(強酸、弱アルカリおよび腐食性物質が常時湿潤している場所や、ふりかかる場所など)では腐食しやすくなります。 耐塩害仕様品は特注対応していますので、当社窓口までお問い合わせください。
(注)2. 室外ユニットへのねじ取付部および防雪フード組立ねじ部は、防錆のためにタッチアップま

たはコーキングを行ってください。(現地準備品)

^{※1.} 防護ネットは、ボールなどの外的障害から室外ユニット吹出グリル・熱交換器を保護する場合 にご使用ください。(本製品は人の手の進入を防止するものではありません)。

^{※3.} 防雪フード用転倒防止金具は吹出口フード1台に対し一式取り付けてください。

[●]掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。 なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

小型ター	イプ / 天井埋込セパレートタイプ		●:対応可能 ○:標準機に取り付け済み	△:現地対応 -:対応不可/該当なし			
項目		RK-NP08PV2(-B) RK-NP12PV2(-B)	RK-NP08CV1 RK-NP12CV1	RK-GP3CT RK-GP5CT			
	各種表示用端子取出し(警報・圧縮機運転など)		Δ				
電気	停電復帰回路		○※4				
	各種入力用端子取出し(遠方発停、デマンドなど)	Δ					
サイクル	圧力計取付(高圧・低圧)	-					
吸込吹出	直吹型改造	-	-	△**8			
	ドレンパン(ステンレス製)	● ※9	小型天吊はSUSドレンパンが標準になります	● *9			
筐体	防食仕様1(蒸発器:カチオン仕様)	-	-	● *10			
	防食仕様2(蒸発器・凝縮器:カチオン仕様)	● *10					

床置タイプ

●:対応可能	○:標準機に取り	つ付け済み	△:∃	現地対応	-:対応不可/該当なし
	2L(T)2	RK-NP5L(T)2		K-NP8L(T)2


項目		RK-NP2LV RK-NP2LTV	RK-NP4LV1 RK-NP4LTV		RK-NP2L(T)2 RK-NP3L(T)2	RK-NP5L(T)2	RK-NP8L(T)2 RK-NP10L(T)2	
送風機	プーリー・ベルト交換			_			●*1	
达風險	高静圧改造	_		*2		_		
	室内送風機用電動機(容量1アップ)			_		*12	_	
	各種表示用端子取出し(警報・圧縮機運転など)		●*3			Δ		
元 左	停電復帰回路				○ **4			
電気	各種入力用端子取出し(遠方発停、デマンドなど)	●**3				Δ		
	アクティブフィルター取付			Δ	_			
	圧縮機容量制御(4-20mA)対応	₩5		_				
サイクル	圧力計取付(高圧・低圧)	● ※6						
吸込	背面吸込み変更(背面フィルターボックス付)	(1) \(\times **_1						
吹出	直吹型改造	△*8						
	ドレンパン(ステンレス製)	● *9						
筐体	防食仕様1(蒸発器:カチオン仕様)	● *10						
	防食仕様2(蒸発器・凝縮器:カチオン仕様)				● *10		_	

- ※1. 送風機特性曲線で示す範囲内で、風量・機外静圧・室内ファン用電動機出力をご指定ください。ご指定の風量・機外静圧に合わせてプーリを変更し室内ファンの回転数をセットしま す。特殊モータを使用されたい場合は、別途当社支店、営業所へお問い合わせください。
- ※2. 送風機はVベルト駆動方式になります。また、高静圧改造は空気吹出口寸法(ダクト接続 用)が標準仕様と異なりますので、ダクト接続にあたりご注意ください。(下図参照)
- ユニット電気品箱内に現地配線接続用の端子台を設けます。 デマンド入力は床置タイプインバーター型のみとなります。
- ※4. 操作スイッチの機能選択により対応可能です。
 ※5. ユニット電気品箱内にアナログ入力(4-20mA)用の端子台・基板を設けます。アナログ入力により 圧縮機容量制御が可能となりますが、運転状態により容量制御できない場合もあります。
 ※6. 高圧圧力と低圧圧力を示す連成計を取り付けます。
- 覗き窓(透明アクリル板)付です。

- ※7. 静圧が多くなりますと、ユニット内が負圧となり、隙間から空気の吸い込み音が発生したり、気密性の高い場所などに設置した場合、扉の開閉が重くなるなどの弊害を生じます。
 ※8. プレナムチャンバー(オプション部品)を取り付けることで対応可能です。
 ※9. 室内ユニットのドレンパンおよびドレン配管接続ポス部の材質をステンレスに変更します。

- (ステンレス部の塗装はありません) ※10.室内ユニットの熱交換器(蒸発器、凝縮器)をカチオン電着塗装します。 なお、防食仕様といえ、とも方をではありませんので、定期的なメンテナンスを行なってください。 室外ユニット耐塩害仕様については、受注生産対応とします。 ※11. ユニット側面に取り付けの機側盤内に現地配線接続用の端子台を設けます。
- ※12.モータアップ時の空気吹出口位置は標準仕様と異なります。

●高静圧改造時の空気吹出口寸法

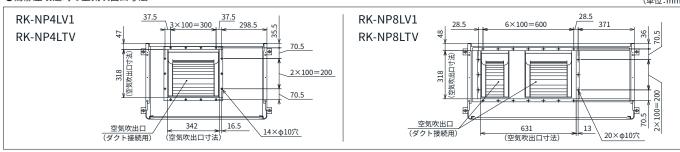

風量調整作業•耐塩害仕様(受注生産品)

風量調整作業について


- RK-NP4LV1・RK-NP4LTV・NP8LV1・NP8LTV 風量および機外静圧を変更する場合には、高静圧改造が必要となります。当社営業窓口までお問い合わせください。
- RK-NP2L(T)2・NP3L(T)2の場合


取付する	チャンバー	電源周波数	風量調節作業
直吹用	K-2PC	50Hz	パンタイ コード(付属品)を接続する
直外用	K-ZPC	60Hz	モーター配線のコネクター
丸ダクト	V 2DC1*	50Hz	を取り外し,付属のコードを モーター サーチャー 接続します。 これから おいかり アンドウ アンドウ アンドウ アンドウ アンドウ アンドウ アンドウ アンドウ
接続用	K-2DC1*	60Hz	コネクター


※ビニールダクトを使用する場合は,風量調節作業は必要ありません。

■ RK-NP5L(T)2・NP8L(T)2・NP10L(T)2の場合

□ □ /	フェ・ン・バ	電源周波数		風量調節作業								
4又1小 9	取付するチャンバー		モータープーリ	ファンプーリ	Vベルト							
	K-5PC1	50Hz	_	_	_							
		60Hz	_	〔付属品〕プーリに交換〔図A〕	A-27(レッドラベル) [付属品] に交換							
直吹用	K-8PC2	50Hz	_	_	_							
	K-10PC2	60Hz	_	〔付属品〕プーリに交換〔図A〕	A-29(レッドラベル) 〔付属品〕 に交換							
丸ダクト	ビニールダクトを	50Hz	_	_	_							
	使用しない場合	60Hz	_	〔付属品〕プーリに交換〔図A〕	A-27(レッドラベル) (付属品) に交換							
接続用	ビニールダクトを	50Hz ^(注1)	_	ファンプーリを交換(図B・現地準備品)	A-24(レッドラベル) (現地準備品) に交換							
K5DC1	K5DC1 使用する場合		_	_	-							








- (注)1. 丸ダクト接続用(K-5DC1)を電源周波 数50Hzで使用する場合は,図Bを参照 のうえ現地にてファンブーリ,Vベルトを 準備してください(ビニールダクト使用 時のみ)。
 - 2.表中の「一」は調整·交換の必要はありません。
 - 3. RK-NP8L(T)2・NP10L(T)2は丸ダクトチャンバーを接続することはできません。

耐塩害仕様

■ 据付場所について

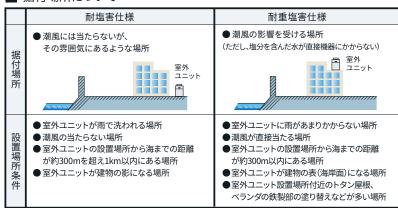

■ 海岸からの設置距離目安(設置環境により条件が変わります)

1. 直接潮風の当たるところ

①内海に面する地域

②外洋に面する地域

沖縄、離鳥

※瀬戸内海など

- 1. 耐塩害ユニットは一般社団法人日本冷凍空調工業会「空調機器の耐塩 害試験基準 JRA9002」に基づいています。
- 2.据付時の注意(維持管理について)
- JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果高める必要があります。
- (1)海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
- 機器の設置は建物の風下にしてください。
- ◆やむを得ず海岸面に機器を設置する場合でも、防風板を設けて直接 潮風が当たることを避けてください。
- 据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります。)
- (2)外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- (3)室外ユニットソコベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ソコベース内の水抜け性を損わないよう傾きなどに注意してください。
- (4)海岸地域への据付品については、付着した塩分などを除去するため に定期的に水洗いを行ってください。
- (5)水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- (6)据付、メンテナンスなどにて付いた傷は、必ず補修してください。
- (7)機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処置 や部品交換などを実施してください。)

3.メンテナンス時の留意事項

- 機器のメンテナンスを十分に行ってください。(水をはじくグリスやワックスなどの防錆塗装を据付時、および3ヶ月ごとに塗布する)
- シーズンオフなど長期間機器を停止する時は、機器にカバーをかける などの処置をしてください。なお、特殊な雰囲気に機器を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

タイプ別選定の目安

設置スペースの条件や負荷に応じて選定してください。

- ●100V電源で使用したい。
- ●室内の設置工事ができない。
- ●小型で軽量なものを選びたい。
- ●小空間(天井裏など)を除湿したい。
- ●季節ごとに収納したい*1
- ●用途に応じて移動させたい*1



- ●施工やメンテナンスがしやすい場所 に設置したい。
- ●室内の温度上昇も抑制したい。※2
- ●室内への排熱を抑えたい。※3



●天井裏を除湿したい。 ●室内への排熱を抑えたい。

●床面を有効活用したい。

●床面に設置スペースがない。

●室内スペースを確保したい。



天井埋込セパレートタイプ



小型タイプ

床置タイプ

- ※1. キャスター・キャスターワゴン(別売品)を取り付ける必要があります。
- ※2.冷却機能付機のみの性能です。
- ※3.冷却機能付機(インバーター型)のみの性能です。

機種選定上のご注意

機種選定にあたっては、下表を参考にして検討してください。

項 目 対象製品(●印が該当)	再熱専用機	冷却機能付機
(1)湿度制御の精度 湿度調整器本体の誤差は相対湿度45%の設定値の時で±5%、ON/OFFのデファレンシャルで5~8%あります。 さらに、除湿機本体への組み込み具合などを含めると精密な湿度制御は難かしいので、湿度設定値は一応の目安程度とお考えください。	•	•
(2)低温限度 10℃以下での連続運転は2時間程度としてください。長時間の低温連続運転を行いますと、熱交換器へ異常に霜が付着する 場合があります。	•	•
(3)運転切り換え頻度 必要負荷に対して大きい機種選定をしますと、冷却除湿運転と再熱除湿運転が頻繁に繰り返され、故障の原因となります。このような場合は、換気や熱負荷を与えるなどの方法で切り換え頻度を30分に1回程度となるようご配慮願います。切り換えが短時間に頻繁に行われると、冷凍サイクルが安定せず、除湿量が低下して湿度制御が困難になることがあります。		•
(4)現地冷媒配管長さ 室内ユニットと室外ユニットをつなぐ冷媒配管長さには制限があります。 また、配管太さ、冷媒量なども条件により異なります。		•
(5) 冷却除湿能力 室内ユニットと室外ユニットを水平5m(片道) で配管接続した時の標準吸込空気条件での能力をカタログ値としています。配管長さ、高低差などにより能力の減少が生じてきますので、減少分を考慮してお選びください。		•
(6)ドレン配管 必ずドレン用の配管を行ってください。配管施工時、ドレンには容易に水の排水ができるような傾きを付けてください。 また、設置場所は、水平あるいはドレン配管側が低いかを確認して作業してください。	•	•
(7)除霜領域での除湿量 本機は吸込空気温度が低下すると着霜することがあります。この場合、除霜運転と除湿運転を交互に行いますので、除湿運転時間が減少し、除湿量が低下しますのでご使用に際し注意してください。	•	•
(8)特殊な雰囲気での使用 木材、薬品など、特殊な雰囲気でのご使用に際しては、事前にご相談願います。 (標準品をそのまま酸性の雰囲気で使用することはできません)高温・高湿の雰囲気にて長時間運転されますと、キャビネットへの結露や露落下する場合があります。 また梅雨時期に新築された建物などでは、天井内が高湿となりキャビネット外表面に結露が生じやすくなります。このような場合は外表面に断熱材の追加などが必要です。また、本除湿機は恒温恒湿用途での使用はご遠慮ください。	•	•
(9)機外静圧の調整 RK-NP2L(T)2・NP3L(T)2、RK-NP2LV・NP2LTV、RK-NP4LV1・NP8LV1・NP4LTV・NP8LTV、RK-GP3CT・GP5CTはモーター直結駆動式のため、機外静圧の調整はできません。現地のダクト抵抗により風量が変化しますので、ご注意ください。なお、RK-NP5L(T)2・NP8L(T)2・NP10L(T)2はプーリーやVベルトの交換により機外静圧の調整が可能です。また、NP4LV1・NP8LV1・NP4LTV・NP8LTVは、改造対応が可能です。(詳細は、当社各支店にお問い合わせください。)	•	•
(10)除湿能力 吸込空気相対湿度が低下すると除湿能力が低下し効率が悪くなります。	•	•
(11) コンセント容量(小型シリーズ) 専用の電気回路が必要です。特にインバーターを採用しているため、運転開始後に大きな電流が流れることがありますので、 仕様表に表示しているコンセント容量を必ず守るようにしてください。 なおコンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。	•	


選定の目安

下表記載の型式・適用容積を参考に選定してください。 適用容積範囲外の場合、湿度調整が困難となる場合があります。 (設定条件)室内:温度25°C相対湿度60%、室外:温度25°C相対湿度80% 換気回数1回/h、室内での水分発生なしの場合を示します。 定速型(50Hz)の場合は、上記の80%を目安としてください。 また、適用容積は使用風量(m³/min)の10倍以上を目安としてください。

		RK-NP12PV2(-B) RK-NP12CV1	RK-NP2L(T)2	RK-NP2L(T)V RK-NP3L(T)2 RK-GP3CT	RK-NP4LV1 RK-NP4LTV RK-NP5L(T)2 RK-GP5CT	RK-NP8LV1 RK-NP8LTV RK-NP8L(T)2	RK-NP10L(T)2	
適用容積(m³)	100~250	100~300	300~900	400~1,300	760~2,000	900~3,000	1,200~4,000	

空気侵入量からの機種および台数選定 ※簡易的な機種選定ですので、実際のご使用条件とは異なる場合があります。


- ① 室外からの空気侵入量を算出します。
 - 室外からの侵入水分量を算出するにあたり、まず換気扇の有無や窓の大きさなど建物の仕様をご確認ください。
 - 室外からの侵入水分量は、換気扇による侵入量とその他(窓や扉など)の侵入量の大きい値を使用します。

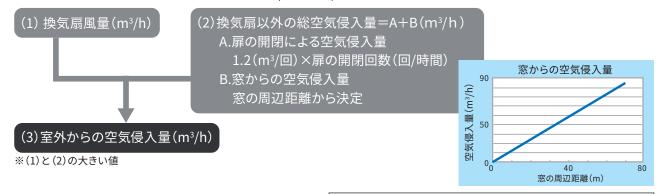

② 次に①で算出した室外からの空気侵入量(3)をもとに、下図により除湿機台数を決定します。

(設定条件)室内:温度25℃・相対湿度80%、室外:温度25℃を示します。 (注)1. その他の条件にて選定する場合は、各営業所へお問合せください。 2. 陰湿対象空間が大きい場合は、除湿機台数を増やしたほうが効率良く降湿が可能でき

2. 除湿対象空間が大きい場合は、除湿機台数を増やしたほうが効率良く除湿が可能です。 3. インバーター型の機種は、最大周波数で運転した場合を示します。

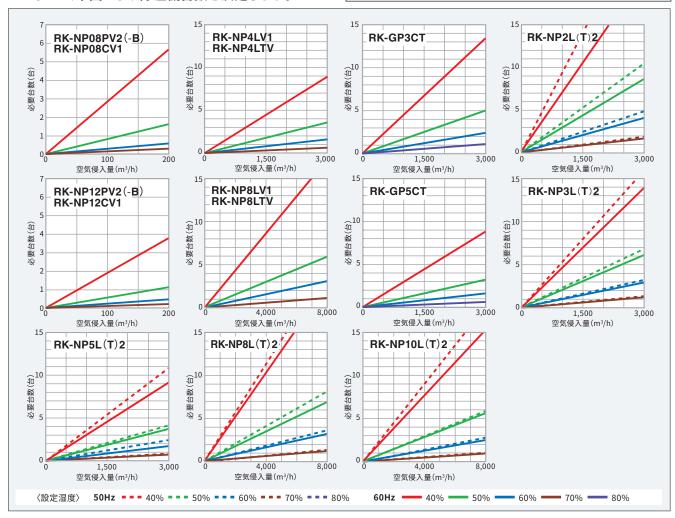

配管工事

■冷媒配管(床置タイプ)

項目	冷媒配管外形	×肉厚(mm)	冷媒	配管	室内外高低差	製品の冷媒		配管長さと追加冷媒量(kg)
型式	ガス側	液側	実長	相当長	(室外上/下)	封入量(kg)	5m	5m超え
RK-NP2LTV + RCR-NP2TV	φ12.7×0.8	ф9.52×0.8	50m 以内	70m 以内	20m/5m 以内	2.3	0	 冷媒配管が5mを超える場合は、1m当り64gの 冷媒(R410A)を追加チャージしてください。 [例:20mの場合] 20m − 5m=15m分の追加チャージが必要。 よって、64g×15m=960gの追加
RK-NP4LTV + RCR-NP4TV	φ15.88×1.0	φ12.7×0.8	50m 以内	70m 以内	20m/5m 以内	3.6	0	冷媒配管が5mを超える場合は、1m当り108gの 冷媒(R410A)を追加チャージしてください。 [例:20mの場合] 20m - 5m=15m分の追加チャージが必要。 よって、108g×15m=1,620gの追加
RK-NP8LTV + RCR-NP8TV	φ19.05×1.0	ф15.88×1.0	50m 以内	70m 以内	20m/5m 以内	5.8	0	 冷媒配管が5mを超える場合は、1m当り180gの 冷媒(R410A)を追加チャージしてください。 [例:20mの場合] 20m − 5m=15m分の追加チャージが必要。 よって、180g×15m=2,700gの追加
RK-NP2LT2 + RCR-NP2T	ф12.7×0.8	ф9.52×0.8	30m 以内	40m 以内	20m/5m 以内	1.9	0	冷媒配管が5mを超える場合は、1m当り64gの 冷媒(R410A)を追加チャージしてください。 - [例:20mの場合]
RK-NP3LT2 + RCR-NP3T	φ12.7×0.8	ф9.52×0.8	30m 以内	40m 以内	20m/5m 以内	2.1	0	20m — 5m=15m分の追加チャージが必要。 よって、64g×15m=960gの追加
RK-NP5LT2 + RCR-NP5T	ф15.88×1.0	φ12.7×0.8	30m 以内	40m 以内	20m/5m 以内	3.8	0	 冷媒配管が5mを超える場合は、1m当り108gの 冷媒(R410A)を追加チャージしてください。 [例:20mの場合] 20m − 5m=15m分の追加チャージが必要。 よって、108g×15m=1,620gの追加
RK-NP8LT2 + RCR-NP8T	ф19.05×1.0	ф15.88×1.0	30m 以内	40m 以内	20m/5m 以内	6.8	0	冷媒配管が5mを超える場合は、1m当り180gの 冷媒 (R410A) を追加チャージしてください。 - 「例:20mの場合」
RK-NP10LT2 + RCR-NP10T	φ19.05×1.0	ф15.88×1.0	30m 以内	40m 以内	20m/5m 以内	8.8	0	[m]、2011の場合] 20m — 5m=15m分の追加チャージが必要。 よって、180g×15m=2,700gの追加

- (注)1. 上表に示す配管長さを超えて使用することはできません。
 - 2. 封入量の誤差は±0.1kg程度に抑えてください。
 - 3. 冷媒量に過不足があると、液圧縮や高圧カットを繰り返し、圧縮機が故障する恐れがあります。

■冷媒配管(天井埋込セパレートタイプ)

項目	冷媒配管外形	×肉厚(mm)	冷媒	配管	室内外高低差	製品の冷媒		配管長さと追加冷媒量(kg)
型式	ガス側	液側	実長	相当長	(室外上/下)	封入量(kg)	20m	20m超え
RK-GP3CT + RAS-GP3T	ф15.88×1.0	ф12.7×0.8	50m 以内	70m 以内	30m/20m 以内	2.7	0	冷媒配管が20mを超える場合は、1m当り40gの 冷媒(R32)を追加チャージしてください。
RK-GP5CT + RAS-GP5T	φ19.05×1.0	ф12.7×0.8	50m 以内	70m 以内	30m/20m 以内	4.0	0	[例:50mの場合] 50m — 20m=30m分の追加チャージが必要。 よって、40g×30m=1,200gの追加

- (注)1. 上表に示す配管長さを超えて使用することはできません。
 - 2. 封入量の誤差は ± 0.1 kg程度に抑えてください。
 - 3. 冷媒量に過不足があると、液圧縮や高圧カットを繰り返し、圧縮機が故障する恐れがあります。

その他

- 配線太さは配線方法により異なりますので、内線規程に従って決めてください。
- 配線による電圧降下は標準電圧の2%以下としてください。また、運転中は±10%、始動時の最低で定格の85%以上を確保してください。
- 必ずユニット専用の手元開閉器・漏電遮断器(高速形 動作時間0.1秒以内)を設けてください。 インバータ型の製品には、高調波対応品を選定してください。

■ 小型床置タイプ

型式	電源	電線太さ(mm²)	過電流継電器(A)	開閉器容量(A)	接地線太さ(mm)	漏電遮断器
RK-NP08PV2(-B)	単相100V 50/60Hz	2.0 *1	15	20	1.6 *3	**4
RK-NP12PV2(-B)	半相1007 20/60HZ	3.5 *2	20	30	2.0 ×3	_

- ※1. RK-NP08PV2(-B)の電源コードは標準装備です。2.0mm²ビニール絶縁2.5mプラグ付ですので、コンセントは125V 15A平行形をご使用ください。 ※2. RK-NP12PV2(-B)の電源コードは標準装備です。3.5mm²ビニール絶縁2.5mプラグ付ですので、コンセントは125V 20Aアイエル(IL)形をご使用ください。 ※3. 接地工事はD種接地工事を施行してください。詳細は内線規定により施行してください。
- ※4. 水気のある場所に設置する場合は、必ず漏電遮断器を設けてください。

■ 小型天吊タイプ

項目	電源配線	漏	電遮断器	手元開閉	器の仕様	アース線太さ	リモコン 配線
型式	単線の直径(mm)	定格電流(A) 定格感度電流(m		スイッチ容量(A)	ヒューズ容量(A)	(mm²)	(mm²)
RK-NP08CV1	1.6	15	20	20	20	2.0	0.75
RK-NP12CV1	2.0	20	30	30	30	2.0	0.75

- (注)1. 配線容量は除湿機の使用範囲を考慮して、内線規程により決めたものです。 2. 動力配線や操作回路などの制御配線は150mm以上離してください。

 - 3. 電源トランス容量は定格再熱除湿運転時の1.5倍以上を見込んで選定してください。(本機はインバーターを搭載し除湿負荷に応じて運転容量を増減させるため、最 大消費電力は定格消費電力を上回ります。)
 - 4. 多機能リモコン(別売)を使用する場合の配線はツイストペアケーブル(型式KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。

■ 床置タイプ(インバーター型・定速型)

型	式	最小電源 配線太さ	漏電道	生新器	手元開閉	器の仕様	アース (m		室内外連絡配線 (mm²)	
室内ユニット	室外ユニット	(mm²)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	スイッチ容量 (A)	ヒューズ容量 (A)	室内	室外	電源	操作回路
RK-NP2LV	_	2.0	15	30	30	20	2.0			
RK-NP4LV1	_	5.5	30	30	60	50	2.0			
RK-NP8LV1	_	14.0	60	100	75	75	5.5			
RK-NP2L2	_	2.0	15		30	20	2.0			
RK-NP3L2	_	2.0	20	30	30	30	2.0	_		_
RK-NP5L2	_	3.5/5.5	30	30	60	50	3.5			
RK-NP8L2	_	8.0	50		100	75	3.5			
RK-NP10L2	_	14.0	60	100		100	5.5			
RK-NP2LTV	RCR-NP2TV	2.0	15	30	30	20	2.0			
RK-NP4LTV	RCR-NP4TV	5.5	30	30	60	50	2.0			
RK-NP8LTV	RCR-NP8TV	14.0	75	100	100	75	5.5			
RK-NP2LT2	RCR-NP2T	2.0	15		30	20	2.0	2.0	2.0	0.75
RK-NP3LT2	RCR-NP3T	2.0	20	30	30	30	2.0	2.0	2.0	0.75
RK-NP5LT2	RCR-NP5T	3.5/5.5	30	30	60	50	3.5			
RK-NP8LT2	RCR-NP8T	8.0	50		100	75	3.3			
RK-NP10LT2	RCR-NP10T	14.0	60	100	100	100	5.5			

- (注)1. 配線容量は除湿機の使用範囲を考慮して、内線規程により決めたものです。
 - 長い配線の場合、電圧低下が過度となりますので、この表に示した太さの配線よりも太い配線を必要とする場合があります。
 - 2. 最小電源配線太さは金属管(線び・合成樹脂・フロアダクトおよびケーブル配線の場合を示します。 3. 操作回路の室内外連絡配線はシールドツイストペアケーブルを使用し、30cm以上他の配線と離してください。(冷却機能付機のみ)

■ 天井埋込セパレート型 B方式:室外ユニットだけに電源をとる場合 C方式:室外ユニットと室内ユニットに電源をとる場合

				漏電遮断器 手元開閉器			配線容量(mm²)										
		定村	官流	(A)	定村	各電流	(A)	ヒュー	ズ容	量(A)	電源	配線		室内外渡り線	操 B	ア	ケリ
型式	電源	В	<u>S</u>	<u>S</u>	В	<u>S</u>	<u>S</u>	В	Ç	<u>S</u>	В	C 室	Ç	B動力	作C	l	ーモー
			室外	室内		室外	室内		室外	室内	20mまで	至外	室内	50mまで	操 B 作 C 回 路	線	ルジ
RK-GP3CT+RAS-GP3T	(室内)単相200V	30	30	10	30	30	30	30	30	10	5.5	5.5	2.0	2.0	0.75以上	2.0	0.75
RK-GP5CT+RAS-GP5T	(室外)三相200V	30	30	10	60	30	30	40	30	10	5.5	5.5	2.0	2.0	0.75以上	2.0	0.75

- ●漏電遮断機の選定について
- 上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。 右の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。
- (注)1. 配線容量は除湿機の使用範囲を考慮して、内線規程により決めたものです 2. 操作回路の配線およびリモコンケーブルは、ツイストペアケーブルを使用し てください。

定格電流値(A)	ELBフレーム番号(遮断電流)	定格感度電流(mA)		
10 15 20 30	EX-30(5kA) または、EX-50B(10kA) または、EX-50C(35kA)	30		
40 50	EX-50B(10kA)または、EX-50C(35kA)	30 100		

空調管理システムのご紹介

セントラルステーション適温適所EXから、スクリュー冷凍機を含む クーリングシステム、除湿機の制御が可能になりました。 食品工場

食品工場などの中・大規模施設の空調、 冷凍・冷蔵設備、除湿機を管理。 大画面パネルで、見やすくて使いやすい。

空調管理システム CS-NET セントラルステーション適温適所EX

中・大規模施設向け

受注対応



道温適所 EX

PSC-A128EX5

電源 AC100V AC200Vにも対応可能)

本製品の紹介で掲載して いる画面はイメージです。

(注)画面は開発中のもので変 更となる場合があります。



室内ユニット最大160(2,560)台*1 最大128(2,048)グループ*1

H-LINK II対応 Web対応

※1.()内は、拡張アダプター15台接続時


- ●見やすくて使いやすい大画面液晶カラータッチパネル(12.1インチ)を採用。
- ●さまざまなデータの見える化ができるため、省エネ管理に役立ちます。 (SDカード※2・USB※3メモリーに対応)
 - ※2.SD、SDロゴ、SDHC、SDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。 ※3. USB、USB-C®、USB Type-C®は、USB Implementers Forumの商標登録です。
- ●パソコンによる遠隔地からの空調管理に対応(Web対応)。 パソコンはWindows® 10 Pro日本語版 64bit、32bitをご使用ください。
 - * Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです
- * Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 (注)クーリングシステム、除湿機は、遠隔監視制御の対象外です。
- ●スケジュール機能やデマンド機能、料金按分(オプション)など、便利な 機能も充実しています。

新機能 スクリュー冷凍機を含むクーリングシステム、除湿機の接続が可能(低温機器対応)になりました。

●低温機器モード画面



低温機器パネル表示



●除湿機(再熱専用機)パネル表示 部屋名称 —•加工室 製造1 アイコン 設定湿度-→40%RH ─・再熱除湿 🛂 運転モードー 吸込空気-→R\$50%RH 現在状態 アイコン

●除湿機(冷却機能付)パネル表示 部屋名称 —•保管室 製造1 設定温度 アイゴン 運転モードー 吸込空気 --я828°C 現在狀態 温度 アイコン

ビル用マルチエアコンR32冷媒漏えい検知対応として

冷媒漏えい検知時のアラーム表示、ブザー音発報および外部出力が可能になりました。

基本機能一覧


*機能名の文字色はクーリングシステム用を青、除湿機用を緑にしています。 *詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

項目	管理数	操作単位	設定機能	監視機能	スケジュール機能		その他の機能	
目	日社奴	沐叶丰匠	DXACTIXHE	MI TATUALIE	A 7 7 T TV IX HE	使用実績表示項目	外部入力機能**8**12	外部出力機能**12
仕様	空調機モード (グループ数) ・適温適所EX 1台あたり 128グループ*・ 17ダブターあたり 128グループ*・ 4本格および15台の 拡張アダブターで 被大2048グループ (ブロック数)*2 ・システム全体で 512ブロック (レイアウト数) ・システム全体で 128レイアウト 〈エリア数)*2 ・システム全体で 512エリア 佐温機器モード ・2H-LINKまで使用可能 内除湿機は 1H-LINKまで使用 可能	空調機モード ・ユニットごと**13 ・グルーブごと ・ブロックごと ・エリアごと ・レイアウトごと ・一括 低温機器モード ・ユニットごと ・一括	空間機モード ■空間機 ・運転/停止・運転モード ・設定温度・原血・風量・風血・リモコンターサインリセット ・換気モード ・空調力・機能選択®3 ・空外ユニット機能選択®3 ・室外ユニット能力制御®384 ・リモコンチをがした。 ・投気・地が、を変別・ない。 ・変を発発 ・運転を低減・制御8384 ・リモコン時が、制御8384 ・リモコン時が、側量 佐温機器モード ■クーリングシステム ・護転/ボフグウン停止/除電・設定温度・影定温度・影定温度・影定温度・影定温度・影定温度・ルでフフル除湿 ・ブイルクサインリセット・現霜リセット・リモコン操作 ・現たモード・表	空期機モード ・運転/停止・運転モード・設定温度・吸込温度®6・周囲・リモンル操作許可/禁止・アラームコード・オンが発表で温度・原因・リモンル操気モード・フ・ルチー・	《設定数》 [通常期用] ・曜日別/特異日1~5/休日1*11 (1日16回) 「寝期用] ・曜日別/特異日1~5/休日1*11 (1日16回) 「寒期用] ・曜日別/特異日1~5/休日1*11 (1日16回) 「後期別/特異日1~5/休日1*11 (1日16回) 「後定内容〉 空調機モード ・選転三度・風 ・・選転三度・風 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	空調機モード ・運転モニド ・運転モオリー (名 ・ サーム)	〈点数〉 [本体おび拡張アダプター] ・4点(レベンレ/ハンス) [PLC:拡張入出力装置 ・128点(レベンレ/バルス) ** ・運転/停止 ・リモコン操作禁止 ・設定上度シアト ・運転子ドシアト*10 ・室外出ニット 能力制御**3*44*10 ・室外出ニット 能力制御**3*44*10 ・電力量信号入力 ・緊急停止(一括/個別) 佐温機器モード ・外部警警報 ・外部警警報 ・外部警警報 ・緊急停止(個別) ・ポンプダウン停止 ■ 除湿機 ・停止	(点数) [本体および拡張アダブター] ・2点(有電圧) [PLC:拡点無電圧の) ・128点(無電圧のみ) 〈出力条件〉 空間機モード ・運転 ・サーモオン ・アラーム ・冷媒漏えれの検知時のアラメムを冷線漏えれ、検知時のアラボニを報象が部出力・冷媒漏えれ、を対した。 アラーム ・冷球漏えれ、センサ交換サイン表示 低温機器モード ・アラーム

- ※1.グループは、H-LINK内のみで管理可能です。
- ※2.ブロック・エリアは、H-LINKの制限に関係なく管理可能です。 ※3.対応ユニットのみ有効です。
- ※4.「能力制御」と「運転音低減制御」で設定する値は目標設定値であり、電力 量や運転音低減値を指定値に制限することを保証するものではありません。 ※5.対応室内ユニットおよびリモコンが接続されている場合のみ有効です。
- ※6.室内ユニット停止中は表示しません。
- ※7.リモコンの設定内容により表示できない場合があります。 ※8.レベル信号とパルス信号の混在設定はできません。
- ※9.24V DCが必要です
- ※3.24 V DOが必要とす。 ※10.レベル信号のみ対応可能です。 ※11.休日設定をした日は、スケジュール機能が動作しません。
- ※12.遠隔地からは、この機能は使用できません。
- ※13.室内ユニットごとに運転/停止の設定は可能ですが、実際の動作は 当該室内ユニットを含むリモコングループごとになります。アラームコード などの監視機能や機能選択については、ユニットごとに設定可能です。 ※14.エコノフレッシュのGP○○K型以降のみ対応。
- ※15.設定数は通常期の曜日別のみです

システム構成例

適温適所EX本体には、空調機器のシステム、低温機器(クーリングシステム、除湿機)のシステムどちらも接続可能です。

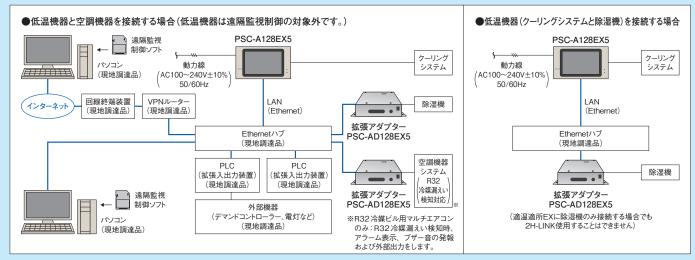

- (注1) 拡張アダプター(PSC-AD128EX5)は1システムにつき最大15台接続可能です。 (注2) 拡張アダプターについても本体(PSC-A128EX5)同様パルス発信式電力量計・パルス積算器・
- 外部機器・PLCが接続できます。 (注3) 本体および拡張アダプターに対し、H-LINKおよびH-LINKIに対応したシステムフリーZまたは、 ガスヒートポンプエアコン 室外ユニット64台、室内ユニット160台まで接続可能です。 詳細は製品ガイドブックに記載の接続機器仕様を参照してください。
- (注4) PLC(拡張入出力装置)は1システムにつき最大16台接続可能です。 (注5) 本体および1台の拡張アダプターで、最大2台のPLCの監視・制御が可能です。
- (注6) 本体および複数台の拡張アダプターで1台のPLCは制御(外部出力)できません。 (注7) PLCは本システム専用としてください。 (注8) Ethernet**は富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

- (注9) LAN(Ethernet®ケーブル)は必ずストレートケーブルを使用し、本体と拡張アダプターはEthernet®ハブを経由して接続してください。

- を経由して接続してくたさい。 (注10) Ethernet*ハブを使用する場合は、Auto-Negotiation機能付きのものを使用してください。 (注11) 遠隔監視制御用パソコンは1システムにつき最大5台接続可能です。 (注12) 空調機器と低温機器はH-LINKを分けてください。 (クーリングシステムと除湿機もH-LINKを分けてください。スクリュー冷凍機と他冷凍機の1H-LINK 内の混在接続はできません。) 同一H-LINK内で空調機器と低温機器は同時に接続できません。
- (注13) 低温機器のシステムは、システム内に2H-LINK(内除湿機はTH-LINKのみ)まで使用できます。 (注14) 産業用中温エアコンは空調機器のH-LINKに接続してください。
- (注15) 本体には空調機器のシステム、低温機器のシステムどちらも接続可能です。 (注16) 1H-LINKの低温機器のシステムのみ接続する場合、拡張アダプターは不要です。

仕様表

		低温機器モード						
		H-LINK数(空調機+クーリングシステム+除湿機):16H-LINK						
管理	里数	冷凍機32台、クーリングシステムコントローラー32台 (低温機器のシステムは、2H-LINKまで使用可能) または 冷凍機16台、クーリングシステムコントローラー16台+除湿機16台 (クーリングシステム、除湿機のシステムは各1H-LINK使用可能)						
スケジュー	ール機能	1日の設定回数:16回						
アラー.	ム履歴	10,000件(開始5,000件、終了5,000件)(警報も含む)						
インター	フェース	SD/USB(メモリー)						
メモリーカート	の記録項目	・日報ユニット温度ログ ・月報ユニット温度ログ ・点検データ						
料金	按分	対象外						
遠隔監視制御		対象外						
クーリング 使用実績 システム		·設定温度平均 ·吸込温度平均* ※ 吸込温度は庫内温度の値を表示						
表示項目	除湿機	·設定温度平均 ·設定湿度平均 ·吸込温度平均 ·吸込湿度平均						

表示画面



スケジュール機能画面(低温機器モード)



点検データ表示画面

接続対象除湿機機種一覧

	区分		製品型式	通信基板型式
	床置タイプ	インバーター型	RK-NP2LV、RK-NP4LV1、 RK-NP8LV1	RK-HLINK
再熱専用機	小型床置タイプ	インバーター型	RK-NP08PV2, RK-NP08PV2-B RK-NP12PV2, RK-NP12PV2-B	RK-HLINK-C
	小型天吊タイプ	インバーター型	RK-NP08CV1、RK-NP12CV1	
冷却機能付機	床置タイプ	インバーター型	RK-NP2LTV、RK-NP4LTV、 RK-NP8LTV	RK-HLINK

※適温適所EXへの接続には、除湿機本体に通信基板(別売品)が必要になります。

■接続対象·対象外冷凍機、除湿機 機種一覧

詳細はWebをご確認ください。

接続対象外除湿機機種

	区 分		製品型式
再熱専用機	床置タイプ	定速機	RK-NP2L2, RK-NP3L2, RK-NP5L2 RK-NP8L2, RK-NP10L2
冷却機能付機	床置タイプ 定速機	RK-NP2LT2、RK-NP3LT2、RK-NP5LT2 RK-NP8LT2、RK-NP10LT2	
	天井埋込 セパレートタイプ	インバーター型	RK-GP3CT、RK-GP5CT





冷媒に関わる施工概要

■冷媒接続配管肉厚の選定

設計圧力の変更に伴い、冷媒接続配管肉厚が変更とな ります。変更となる冷媒接続配管肉厚を右表に示しま す。銅配管の場合、材質によって配管肉厚が異なってき ますのでご注意ください。1/2H材の場合、配管曲げ作 業ができなくなりますので、曲がり部にはエルボを使用 してろう付け接続を行ってください。また、フレアナット寸 法が一部変更となります。これはJIS B 8607 「冷媒用フ レアおよびろう付管継手」により規定された右表のよう に変更になります。

冷媒配管用銅管の肉厚(mm)				
冷媒	R22		R32 •	R410A
銅管外径		銅管材質		銅管材質
ф6.35	0.6	0材	0.8	O材
ф9.52	0.8	0材	0.8	O材
ф12.7	0.8	0材	0.8	O材
ф15.88	1.0	0材	1.0	O材
ф19.05	1.0	0材	1.0	1/2H材
ф22.2	1.2	0材	1.0	1/2H材
ф25.4	1.2	0材	1.0	1/2H材
ф28.58	1.4	O材	_	_
ф31.75	1.4	0材	_	_
ф38.1	1.65	0材	_	_
(JIS B 8607)				

	(JIS	B 8607
以外の薄肉配管は絶対に使用しない	いでくた	ごさい。


フレアナット寸法B(mm)				
		フレアナッ	ト二面幅B	
呼称	銅管外径	R22	R32 R410A	
1/4	6.35	17	17	
3/8	9.52	22	22	
1/2	12.70	24	26	
5/8	15.88	27	29	
3/4	19.05	36	36	





■据付工事の流れと施工上の留意点〈冷媒配管工事・気密試験・真空乾燥・冷媒追加封入〉

(注)上記以

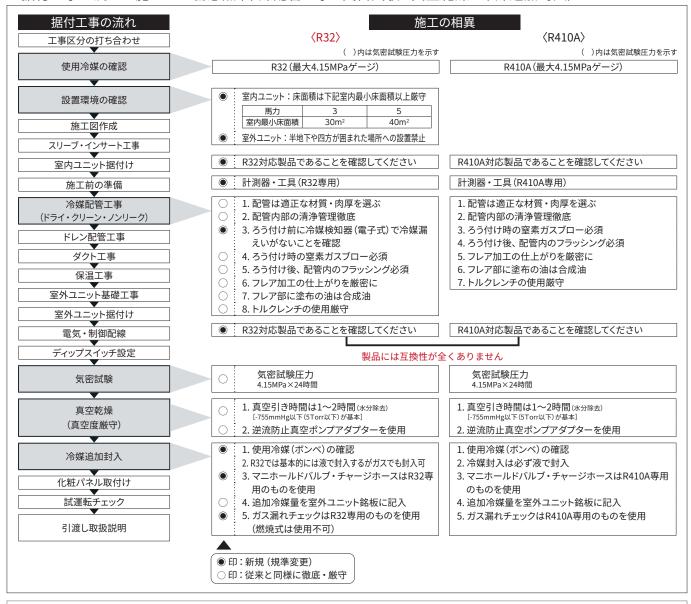

据付工事・サービス時のご注意

◎重点ポイント

め、燃焼濃度に至る可能性があります。酸欠の回避、燃焼濃度の回避のためにも適切な換気を行って作業環境を保つようにしてください。

①冷媒が漏れた場合は換気する。

②火元になるものは遠ざける。 ③指定以外の冷媒を使用しない。 フロンガスは空気より重いので、漏えいした場合には床面付近に溜まる傾向があります。室内に充満すると窒息などの危険があります。また、冷媒R32の場合はわずかに燃える性質があるた

- ・地下室や密閉された部屋で据付工事や修理などを行う場合は、局所排気装置での換気を行ってください。
- ・据え付け・修理・移設・撤去などの作業を行う場所では、ファンヒーター・ストーブ・コンロ・電気ヒーターなどの火元となるものは十分に遠ざけ、喫煙はしないでください。
- ・据え付け・修理・移設・撤去などの作業を実施する場合は、作業前と作業後に冷媒漏れチェックを実施して冷媒漏れまたは残留冷媒のないことを確認してください。作業中も冷媒ガス漏れ 検知器を携行し、周囲に冷媒漏れがないことを確認しながら作業してください。
- ・ろう付け作業前には必ず周囲の可燃物を排除し、冷媒漏れチェックを実施して冷媒漏れまたは残留冷媒のないことを確認してから、ろう付け作業を実施してください。ろう付け作業中も冷 媒ガス漏れ検知器を携行し、周囲に冷媒漏れがないことを確認しながら作業してください。また、冷媒漏れを検知した場合は、ただちに溶接機の火を消して十分な換気を行ってください。
- ・万一、作業中に冷媒漏れが確認された場合は、安全のため、適切な換気が行われて作業環境が改善されるまでは火気を使用しないでください。
- ・工事や修理が終了した後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
- ●冷媒に関する注意事項

指定された冷媒以外の物質を混入させないでください。事故や故障の原因となります。 冷媒の種類は、機器に付属の取扱説明書、および機器本体の銘板に記載されています。

据付時のご注意

除湿機を据え付ける部屋は、万一、ガス漏れしても、冷媒ガスの濃度は限界濃度を超えないようにする必要があります。

冷媒R32使用機種

冷媒R32は空気より重く下層部にたまる傾向があります。

密閉した部屋で冷媒が漏えいした場合、床面付近に充満すると、燃焼濃度に至る可能性があります。

・室内ユニットの据付場所は下記室内最小床面積以上を厳守してください。(パーテーションなどで仕切られた狭いスペースへの設置禁止)

型	式	RK-GP3CT	RK-GP5CT
室内最小	床面積	30m ²	40m ²

- ・室外ユニットは半地下・地下室などの冷媒漏洩時に冷媒が滞留する恐れのある場所には据え付けないでください。
- ・据付作業時は冷媒漏えいセンサーを携行し、冷媒漏えいがないか、必ず確認してください。


冷媒R410A使用機種

R410Aは、それ自体は無毒不燃性の冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息などの危険があり許容値を超えない対策が必要です。日本冷凍空調工業会では、「マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン」(JRA GL-13:2012)の中で冷媒の限界濃度を定めています。地下の最下層以外の場合、限界濃度の算定は次式によります。

システムに充てんされた全冷媒量 居室容積

≤ 0.42kg/m³(冷媒R410A機種)

この条件を満足しない場合は、対策(警報・換気・安全遮断弁)の内二つを設置するか、システムの見直しが必要となります。ただし、地下の最下層の場合や冷媒の種類によっては、限界濃度や対策処置の必要数が異なります。詳細内容については技術資料、JRA GL-13:2012をご覧になるか、または当社問合わせ窓口へお問い合わせください。

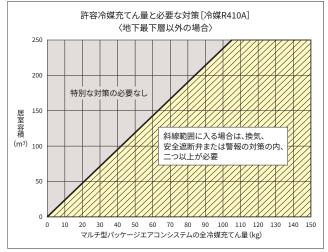

フィルターの粒子捕集率について

高性能フィルターの測定方法はJIS改正のため、比色法から計数法に変更しました。

比色法:フィルター上流と下流に設けたそれぞれのろ紙の汚れ具合を光の透過具合で比較する方法。

計数法:フィルター上流の空気と下流の空気に含まれる粒子の数を数えその比によって粒子捕集率を求める。

●比色法と計数法(粒径別粒子捕集率)の集じん効率比較表(目安)

(新)		
JIS B 9908 2011		
計数法(粒径)	粒子捕集率	
0.4µm	0.7μm	
80%	90%	
70%	80%	
40%	50%	
	JIS B 99 計数法 (粒径及 0.4µm 80% 70%	

- お買い求めに際して —

■酸性またはアルカリ性雰囲気でのご使用

酸性またはアルカリ性雰囲気(温泉地帯の硫化ガスの多い場所、海 岸地帯などの塩分の多い場所)など、一般の雰囲気と異なる場合 には熱交換器などに腐食を起こす恐れがありますので設置は避け てください。

■高湿度でのご使用

相対湿度80%を超える高温高湿度の雰囲気で長時間運転されま すと、製品本体への結露や露が落下する場合があります。また、梅 雨時期は天井が高湿となり、結露が生じやすくなりますので、製品 表面に断熱材の追加などが必要です。

■機種選定のご注意

本除湿機は、恒温恒湿運転はできません。また、外気低温・低湿の 条件では、除湿運転時に冷たい空気を吹き出す場合がありますが、 異常ではありません。

■油雰囲気でのご使用

油(機械油も含む)の飛散、蒸気の多い場所でご使用されますと、熱交換器の腐食、断熱材の剥離などを引き起こすことがあります。また、プラスチック部品は変形・破損することがありますので設置は避けてください。

■防食仕様の選定について

発生する腐食ガスが熱交換器を傷め、機器寿命を大幅に縮めることがあります。このような環境でご使用される場合は、熱交換器の耐久

性が高いカチオン電着塗装仕様(特注対応)をご使用ください。 ※防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。 設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。

■運転音について

運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で測定した定格運転時の値(Aスケール)を示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通ですので据付けの時には十分ご注意ください。

■国内仕様

本カタログに掲載の製品は国内仕様です。日本国内でのみご使用 ください。日本国以外でご使用いただいても、当社としては一切 その責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用上の注意

- ●用途によっては腐食性ガスを発生し、熱交換器などから冷媒漏れが起こる場合があります。主な代表例を記載しますのでご使用にあたっては、防食仕様やメンテナンス計画を事前に検討してください。 硫黄系ガス (例) 卵加工品の乾燥など / 塩分(塩水) 関係 (例) 塩干物の乾燥など / 酸関係 (例) 木材乾燥など
- ●生ごみは非常に強い腐食性ガスを発生させますので、保管や乾燥用途で使用しないでください。
- ●粉物などの除湿乾燥用途にご使用されますと、フィルターおよび熱交換器への目詰り、ドレン水の詰りを起こし、水漏れや機器故障の原因となることがあります。
- ●本製品は、除湿乾燥用途の産業用除湿機です。恒温恒湿用としては使用できません。

冷媒回収について

●除湿機(冷凍サイクル)を廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロン回収・運搬・破壊費用が必要です。



安全に関するご注意

■使用対象について

- ●このカタログに掲載の商品は、国内向け除湿乾燥用途の業務用・ 産業用除湿機です。そのため、海外への販売およびアフターサー ビスは受けかねますのでご了承ください。
- ○血清・ワクチン・医療品や動植物・精密機械および美術品の保管など、 特殊用途の除湿乾燥用途には絶対に使用しないでください。また、 生命や財産に関わる用途、高度な安全性や信頼性を要する用途には 使用しないでください。
- ◎揮発性・引火性のある薬品および類似品(たとえば、ベンジン・エー テル・接着剤・LPGなど) の貯蔵用途には絶対に使用しないでくださ い。引火、爆発する危険があります。
- ◎車両・船舶の空調用などとしては使用しないでください。水漏れ・漏 電の原因となります。

■ご使用に際して

- ●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●低温・低湿の条件では、定期的に除霜運転を繰り返し、連続的な除湿 運転や冷却運転はできません。

■据付けに際して

●漏雷遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基 準を定める省令) により設置が定められています。 設置しないと地絡 により火災や感電の原因になります。

- ●据え付けは販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付 工事をされ、不備があると、施工不良・感電・火災の原因になります。
- ●小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏えい時の限界濃度を超えない対 策が必要です。このカタログに掲載の除湿機に使用している冷媒 (R32・R410A)は、それ自体は無毒の冷媒ですが、万が一、室内に 漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、冷媒R32で は窒息や火災など、冷媒 R410A では窒息などの危険があり許容値を 超えない対策が必要です。また、冷媒 R32 を使用している機種は室内 最小床面積などの制約事項を厳守してください。
- ●冷媒R32を使用している機種は運搬の際、ミニバン等の荷台と運転席 が一体となっている輸送車、またはコンテナ等の密閉空間で万が一 輸送中のユニットから冷媒が漏れた場合、換気が少ないと高濃度で 充満する恐れがありますので、火気に注意してください。
- ●据え付けは、強度が十分で平らな所に水平になるよう設置してくださ い。床面が軟弱であったり、傾斜・凹凸があると、本体が傾き、転倒・ 水漏れの原因になります。
- ●室内ユニットは屋内仕様です。風雨が浸入するような場所または屋外 で使用されますと、漏電・感電の原因になります。また、法的な規制 もありますので、専門業者にご相談ください。
- ●電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および、据付 点検要領書に従って施工し、必ず専用回路にし、第3種接地工事を
- ●除湿機は封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異な る冷媒を除湿機に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因 となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあ ります。 特に、 プロパンなどハイドロカーボン (HC) 系を成分とした冷 媒は漏れ等が生じた際、強い燃焼性があり、火災や爆発など重大 災害に至るおそれがあり大変危険です。封入冷媒は、機器付属の取扱 説明書や機器本体の銘板などに記載されています。必ず指定され た冷媒を封入してください。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・ 誤作動などの不具合や事故などについては、機器メーカーやそれら 冷媒の封入作業に関与していない設置業者は、一切その責任を負

■ご使用場所について

- ●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え付けないでくだ さい。可燃性ガスの発生・流入・滞留の恐れがある場所やカーボン繊 維や金属粉が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。
- ●食品の微細粉(小麦粉・うどん粉・そば粉など)や繊維・ホコリなど が浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器の目詰まり、ドレン水 の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります。また、微細粉が 熱交換器に付着した場合、水飛びの原因となることがあります。

■移設について

●移設または、増設は販売店または専門業者に依頼してください。工事 に不備があると、施工不良・感電・火災の原因になります。

ISO 9000シリーズ

当事業所の設計・製造体制の品質が認められました。



当事業所は、業務用冷凍空調機器を設計・ 製造する国内事業所で品質マネジメント システムに関する国際規格ISO 9001の 認証を取得しています。

> 日立空調清水株式会社 清水事業所 JOA-1084 1995年12月取得

JQA-1084

ISO 14000シリーズ 当事業所の環境保全活動が認められました



当事業所は、業務用冷凍空調機器を設計・ 製造する国内事業所で環境マネジメント システムに関する国際規格 ISO14001の 認証を取得しています。

> 日立空調清水株式会社 清水事業所 EC97J1107 1997年10月取得

ISO 45000シリーズ

当事業所の安全衛生活動が認められました



当事業所は、業務用冷凍空調機器を設計・ 製造する国内事業所で労働安全衛生 マネジメントシステムに関する国際規格 ISO45001の認証を取得しています。

> 日立空調清水株式会社 清水事業所 WC18J0002 2018年7月取得

業務用・産業用除湿機保証期間のお知らせ

日立業務用・産業用除湿機の保証期間は、お買い上げ日または据付日または試運転完了日から起算して1年間です。

保証期間1年

*本カタログに記載の製造元表記について 製造元の社名が変更となっております。本カタログの各認証マーク記載の社名は変更手続き後に順次差し替えてまいります。

技術的なお問い合わせはこちらへご連絡ください。

技術相談センター

TEL:0120-578-011

携帯電話からの場合 TEL:0570-078-078 (有料) 〈受付時間:平日9:00~18:00 土日·祝日·当社休日9:00~17:00〉

○○○ FAX:0120-578-012〈365日·24時間受付〉

修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。 お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター

TEL:0120-649-020〈365日·24時間受付〉

びび FAX:0120-649-021〈365日·24時間受付〉

- ・お客さまが当社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、当社のグループ会社や協力会社にお客さまの個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

会社の詳細はこちら▶

https://corp.hitachi-gls.co.jp/



製品の特長はこちら▶ https://www.hitachi-gls.co.jp/ business/



製品の図面検索などはこちら ▶ https://www.hitachi-gls.co.jp/kentatsu/



日立グローバルライフソリューションズ株式会社

◯ 360°/Iピオス ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

〈営業拠点〉

●北日本支社(022)266-1321 北海道営業所 050-3142-0621

●中部支社 050-3144-9820

北陸営業所 (076) 429-4051

●関東支社 050-3154-3973

●西日本支社 050-3181-8205 中国支店(082)240-6154

●九州支社 050-3142-0629

四国営業所 (087)833-8701

信用と行きとどいたサービスの当社へ

■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。 このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

印刷·発行:2025年10月 SR-513Z