

HITACHI

ガス焚・油焚

日立高効率・高期間効率吸収冷温水機

EXRシリーズ

422 ~ 1,125kW (120 ~ 320USRT)

EX-Bシリーズ

985 ~ 5,274kW (280 ~ 1,500USRT)

一般空調から産業用途まで
幅広いラインナップで省エネルギーを実現する
日立吸収冷温水機



グリーン購入法適合機種

カタログ掲載全機種

(グリーン購入法 令和5年12月基本方針)

高期間効率機の特長

■ 溶液循環量の最適化

二段蒸発吸収サイクルを採用した日立高効率機に対し、溶液ポンプのインバータ制御を追加し、変動する負荷に応じた溶液循環量を最適化することにより、部分負荷効率を大幅にアップしました。


高効率機の特長

■ 二段蒸発吸収サイクル

吸収器から再生器に送られる希薄吸収溶液の濃度を従来サイクルよりも低下させることができ、サイクル全体の溶液循環量が低減できます。溶液の循環量を減らすことで内部サイクルロスを低減し、サイクルの高効率化が図れます。

■ ヘビーロード運転対応

二段蒸発吸収サイクルの採用により、うすい溶液濃度のサイクルとすることで耐久性を大幅に向上しました。溶液の低濃度サイクル化により、ヘビーロード運転（年間冷房運転4,000時間以上）が標準対応可能となりました。

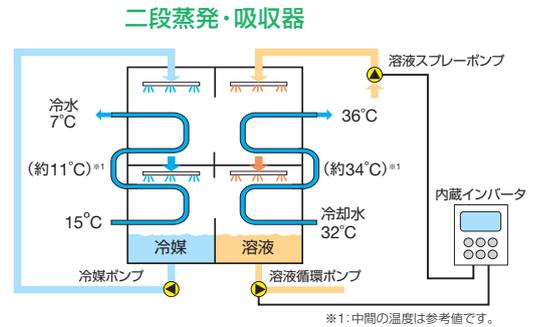


信頼性

■ パラレルフローの採用

高温再生器の圧力は、低温再生器の溶液濃度により決まります。パラレルフローは、吸収器からの希薄吸収溶液を2つの再生器（高温・低温再生器）に別々に圧送する方式です。これにより、低温再生器には吸収器からの最も薄い溶液が送らるので、高温再生器の圧力が低く、低濃度サイクルとなり、高い信頼性を持っております。

- ① 冷却水伝熱管に汚れが付着した際にも高圧故障に至るリスクが小さい
- ② 吸収器入口の溶液濃度が薄いので、溶液結晶し難い

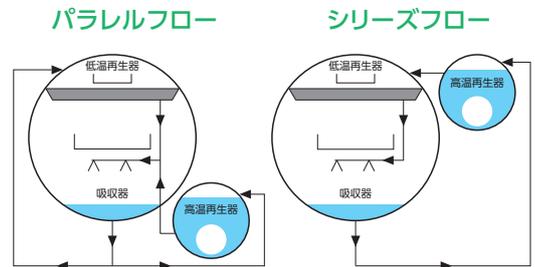

日立吸収冷温水機のラインナップ

シリーズ	COP ^{*1} 定格点 (JIS B8622-2016 基準)						燃料種類		容量範囲	掲載ページ
	標準温度差仕様			冷大温度差仕様			13ガス	灯油 A重油		
	13ガス	灯油	A重油	13ガス	灯油	A重油				
EXR(P)型	1.44	—	—	1.46	—	—	○	—	ガス炎: 120 ~ 320USRT P5 ~ 6 P7 ~ 8 P9 ~ 10	
EXRH(P)型	1.37	1.37	1.33	1.39	1.39	1.35	○	○		
EXRS(P)型	1.35	1.35	1.31	1.37	1.37	1.33	○	○		
EX(P)-B型	1.44	—	—	1.46	—	—	○	—	ガス炎: 280 ~ 1,500USRT P11 ~ 14, P23 ~ 24	
EXZ(P)-B型	1.39	1.39	1.33	1.41	1.41	1.34	○	○	ガス炎: 280 ~ 1,500USRT 灯油・A重油炎: 280 ~ 1,150USRT P15 ~ 24	


※1: COPはカタログ仕様における代表機種の場合を示します。

10.4インチタッチパネル搭載制御盤

タッチパネル方式カラー液晶採用により、運転状態やサイクル状態を表示し、視認性・操作性が向上

● 運転状態表示

運転状態、サイクル温度等の状態確認が行えます。

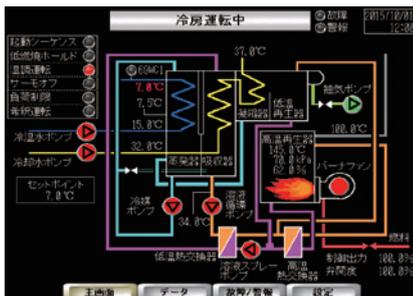

■ 制御盤表示機能

- ・ 運転状態、サイクル温度等の状態を表示
- ・ 各運転情報および運転データを表示
- ・ 運転中のトレンドグラフを表示


● データ表示

取り込んでいる温度・圧力や制御弁開度などを表示。



●トレンドグラフ表示

測定値のトレンドグラフを表示。

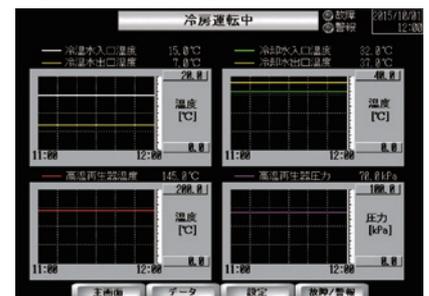

■ 各予防保全・異常予知機能の充実

- ・ 過去12時間分（毎時更新）の運転履歴を表示・保存
- ・ 故障および警報履歴を各6点分表示・保存
- ・ 冷却水伝熱管汚れ
- ・ 高温再生器伝熱管汚れ
- ・ 冷却水入口温度低
- ・ 冷却水入口温度高
- ・ 他

日立吸収冷温水機のオプション対応

○：標準対応、△：オプション対応、－：対応不可


主なオプション	EXRシリーズ		EX-Bシリーズ		備考
	ガス焚	油焚	ガス焚	油焚	
屋外設置外装カバー付き		△		△	120～240EXR、280～750EX-Bが対応可能
保温・保冷（屋内設置機）				△	一体搬入機のみ対応可能
暖房能力	暖房増加型（1ランクアップ）		△		280～1150EX-Bが対応可能
	特別暖房能力増加型（2ランクアップ）		△		500～1000EX-Bが対応可能
バーナ関連	バーナ比例制御		○	△	油焚の標準制御方式は三位置制御
	低NOx対応		○	△	ガス焚：45ppm以下（O2=5%換算）、灯油焚：80ppm以下（O2=0%換算）
	超低NOx対応		△	－	30ppm以下（O2=5%換算）
	ガス・油切替専焼型			△	EXRH、EXRS、EXZ-B型のみ対応可能
搬入方法	液込一体搬入		○		
	液抜き一体搬入		△		
	2分割搬入		△		
	3分割搬入		△		1000～1500EX-Bは3分割搬入が標準
	4分割搬入		△		
冷温水・冷却水変流量運転	冷温水・冷却水変流量運転		○		
	冷温水ポンプインバータ制御信号出力		△		
	冷却水ポンプインバータ制御信号出力		△		
冷温水同時取出し対応				△	
遠隔監視システム				△	弊社メンテナンス会社である（株）日立ビルシステムとの別途保守契約が必要です。

分割搬入形態（オプション対応）

※分割イメージ図です。

分割搬入とすることにより、搬入時の質量低減や搬入幅寸法、搬入高さ寸法を抑えることが可能です。また、全ての搬入形態において、横倒し搬入や縦吊り搬入にも対応可能です。


■ 一体搬入（標準）

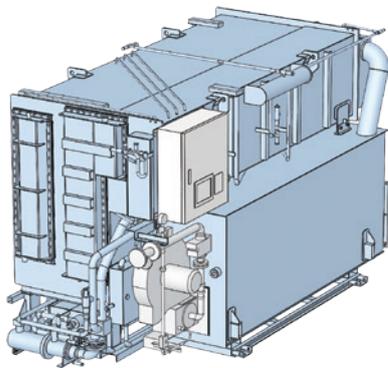

■ 2分割搬入

最大幅寸法及び質量を低減

低温シェル・熱交換器
ブロック

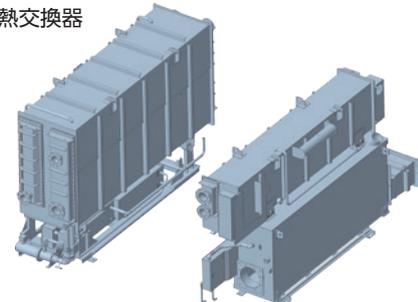


高温シェル・高温再生器
ブロック

■ 3分割搬入

最大高さ寸法及び質量を低減

低温・高温シェル
ブロック

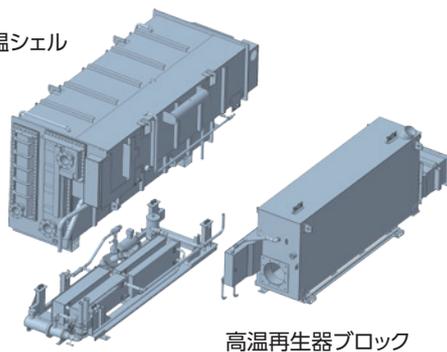

熱交換器ブロック


高温再生器ブロック

■ 4分割搬入

最大高さ寸法と幅寸法及び質量を低減

低温シェルブロック

高温シェルブロック

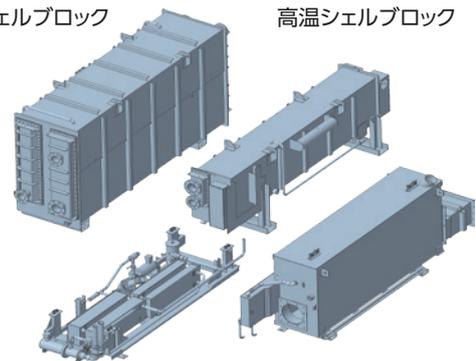

熱交換器ブロック

高温再生器ブロック

部分負荷効率を大幅に向上した 日立高効率・高期間効率吸収冷温水機

リプレイス対応吸収冷温水機 EXRシリーズ

IPLV **1.63** COP **1.46** ※1

高効率・高期間効率

※1: EXR 型の冷水大温度差仕様の場合

高効率と小型化を両立し、リプレイスにも適したコンパクトなナチュラルカラー。

高効率と小型化を両立

現流機^{※1}に比べ、搬入幅寸法および高さ寸法を低減しました。これまでの高効率化は、主に伝熱面積増加などにより、効率向上を図っていましたが、その反面、従来より寸法過大となるため、リプレイス時の搬入が困難でした。EXRシリーズは、搬入寸法を低減（自社比較）したことにより、既設機から入れ替え時の搬入が容易に行えます。現流機^{※1}に比べ、平均で体積比：約**81%**^{※2}を達成しました。

体積比較^{※2}



搬入寸法比較^{※2}



※2: 現流機 (EXH 型) と EXRH 型の比較の平均値です。

現流機に比べ暖房容量を増加


高効率機（現流機）は、冷房時の定格消費量が低減し効率向上する反面、標準暖房容量は、消費量の低減に比例し、従来機に比べ容量が小さく、暖房容量の不足がリプレイス時の課題となっておりました。EXRシリーズは、現流機（EXシリーズ）に比べ暖房容量を約18～9%^{※3}増加し、従来機^{※4}（Vシリーズ）相当の暖房容量とすることで暖房容量不足を解消します。

※3: 機種により暖房容量が異なります。

※4: 従来機（Vシリーズ）は、1997年～発売機です。


※5: 冷房容量 120USRT の場合の標準暖房容量の比較です。

標準暖房容量比較例^{※5}

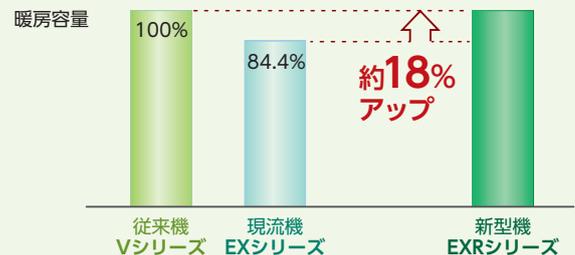


日立吸収冷温水機のサイクリフロー

冷房運転

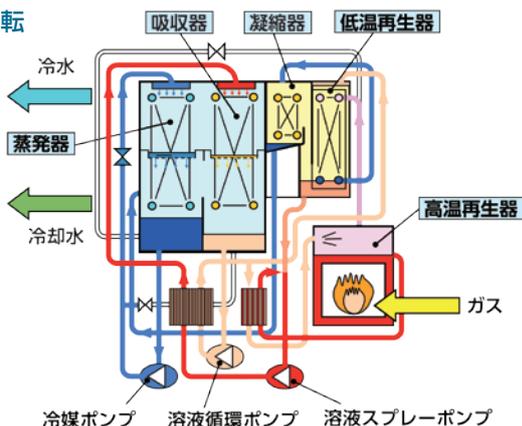

暖房運転

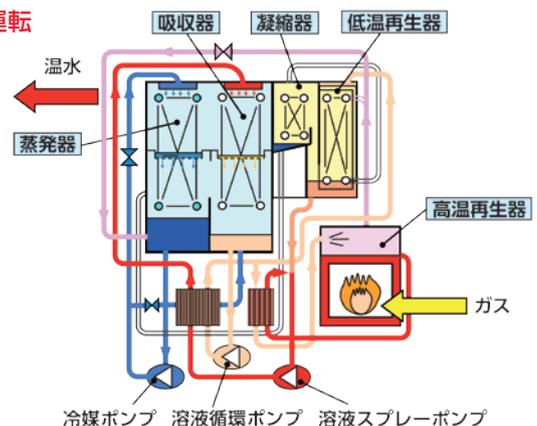

ステンレス伝熱管採用吸収冷温水機 EX-Bシリーズ

高効率・高期間効率

実績のある二段蒸発吸収サイクルとパレレルフロー技術にステンレス伝熱管を融合したEX-Bシリーズ。信頼性・耐久性、効率、機器サイズ・質量のベストバランスを追求しました。

冷(温)水・冷却水系へステンレス伝熱管を採用
従来の銅伝熱管の利用に比べて大幅に耐食性・耐久が向上。

二段蒸発吸収サイクルとパレレルフローを採用
ステンレス伝熱管による熱交換器伝熱性能低下を補います。高効率を維持してコンパクト・軽量を実現。



高効率と質量の軽減を両立

ステンレス伝熱管に適した蒸発器・吸収器シェルの開発により、高効率はそのまま^{※1}、銅伝熱管を採用している従来機(2002年発売EXシリーズ)よりも運転質量^{※2}を軽減しました。屋上や中間階設置では更新の際、高効率機化による質量の増加で建物耐荷重上の懸念がありますが、EX-Bシリーズは、当社の既設機(1997年発売Vシリーズ)とほぼ同等の質量まで軽減します。




冷水・冷却水大温度差仕様による節電運転にも対応

標準温度差仕様に対して、定格運転時の冷水・冷却水流量を37%削減できる冷水・冷却水大温度差仕様に対応します。冷水・冷却水の搬送動力が大きくなる大容量機では、大温度差仕様に適したEX3-Bシリーズ(450~1500)のラインナップにより、標準温度差仕様と同一の機器サイズで節電運転が可能となりました。



各種暖房容量の要求に対応

EX-Bシリーズは、暖房能力を低暖房能力型~特別暖房増加型^{※4}4タイプと豊富なバリエーションをラインナップし、寒冷地での高暖房負荷にも対応します。また、EXZ-B型は温水器による85℃温水供給に対応可能です(オプション)。

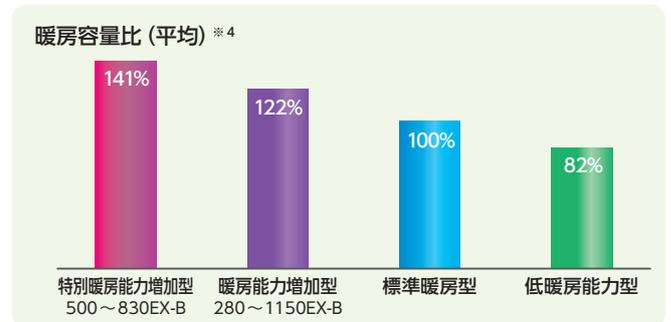

※1: COPは、JIS基準でEX-Bシリーズ(冷水大温度差仕様:ガス焚)での代表機種値です。
 ※2: 一部、機種によっては、運転質量が軽減されないものがあります。
 ※3: 500usRTでの冷水・冷却水標準温度差仕様と大温度差仕様との冷水及び冷却水ポンプの搬送動力(出力)の比較の一例です。
 【比較条件】冷水ポンプ:揚程10m, 冷却水ポンプ:揚程20m
 ※4: 暖房標準型とのシリーズ平均容量の対比ですので、実際の暖房容量の増加比は、機種により異なります。


冷温水・冷却水変流量システム (オプション)

冷温水変流量システム

吸収冷温水機の冷水・温水入口温度の計測値に対し、仕様入口温度となるよう、冷温水ポンプのインバータへ適正な変流量信号を出力します。部分負荷時に搬送動力を低減することが可能です。

冷却水変流量システム

吸収冷温水機の内部サイクル(高温再生器の温度・圧力・濃度)を監視し、適正な運転状態を確保しながら冷却水ポンプのインバータへ変流量信号を出力します。高期間効率機での部分負荷効率の向上に加えて、冷却水変流量により、トータルで空調設備の省エネルギー化を図ることが可能です。

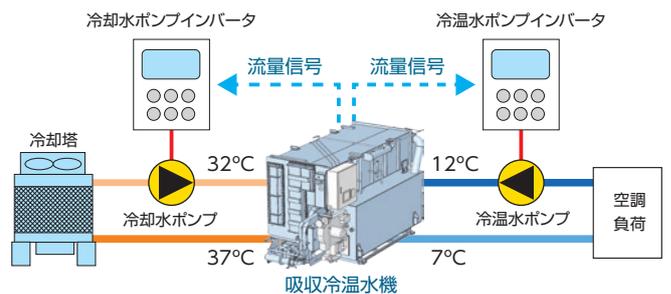

ガス焚 EXR 型 (低暖房能力型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.0°C (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.42 ~ 1.44

形 式	H A U - B / C G L	—	120EXR (P)	150EXR (P)	180EXR (P)	210EXR (P)	240EXR (P)	280EXR (P)	300EXR (P)	320EXR (P)	
冷 房 能 力	USRT	—	120	150	180	210	240	280	300	320	
	kW	—	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2	
暖 房 能 力	kW	—	386	386	500	644	644	779	779	779	
冷 房 定 格	COP (JIS基準) : 13Aガス	—	1.42	1.43	1.43	1.42	1.43	1.43	1.43	1.44	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55.4 - 60	56.3 - 60	56.1 - 60	55.6 - 60	56.2 - 60	56 - 60	56.3 - 60	56.5 - 60	
	流 量	m³/h	72.6	90.7	108.9	127.0	145.2	169.3	181.4	193.5	
	圧 力 損 失	kPa	72	110	62	45	58	94	107	44	
	接 続 口 径	A	100	100	125	125	125	150	150	150	
冷 却 水	パ ー ス 数	—	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数	奇数	偶数	
	流 量	m³/h	120.0	150.0	180.0	210.0	240.0	280.0	300.0	320.0	
	圧 力 損 失	kPa	54	81	50	79	100	71	81	100	
	接 続 口 径	A	125	125	150	200	200	200	200	200	
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m³/h	25.7	32.1	38.5	45.0	51.4	60.0	64.2	68.5
		暖 房	m³/h	35.9	35.9	46.5	59.9	59.9	72.4	72.4	72.4
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	290	362	435	507	580	676	725	773
		暖 房	kW	405	405	524	675	675	817	817	817
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	1 3 A ガス	電 源 容 量	kVA	9.6 / 9.1	9.6 / 9.1	10.0 / 9.4	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2
		消 費 電 力	kW	7.7 / 7.3	7.7 / 7.3	8.0 / 7.5	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa	2.0								
		接 続 口 径	A	50	50	50	65	65	65	65	65
排 気 ガ ス 接 続	mm	440 × 172		440 × 216		440 × 304					
排 気 ガ ス 温 度	°C	120									
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m²	8.07	8.07	9.06	11.24	11.24	12.41	12.41	12.41		
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	3,570	3,570	3,870	4,470	4,470	5,250	5,250	5,750	
	幅 (W)	mm	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	高 さ (H)	mm	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
チ ュ ー ブ	引 き 抜 き 寸 法	mm	2,000	2,000	2,550	3,200	3,200	4,000	4,000	4,500	
質 量	運 転 質 量	ton	7.3	7.3	8.9	10.3	10.3	12.0	12.0	13.1	
	搬 入 質 量	ton	6.8	6.8	8.3	9.6	9.6	11.2	11.2	12.2	
断 熱	搬 入 方 法	—	液込み、一体搬入								
	保 冷 面 積	m²	8	8	10	12	12	13	13	14	
保 有 水 量	保 温 面 積	m²	18	18	19	23	23	26	26	27	
	冷 温 水	m³	0.17	0.17	0.21	0.25	0.25	0.30	0.30	0.33	
保 有 水 量	冷 却 水	m³	0.30	0.30	0.35	0.41	0.41	0.49	0.49	0.53	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.0°C (冷水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.44 ~ 1.46

形 式	H A U - B / C G L	—	120EXR (P) A	150EXR (P) A	180EXR (P) A	210EXR (P) A	240EXR (P) A	280EXR (P) A	300EXR (P) A	320EXR (P) A
冷 房 能 力	kW	—	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
冷 房 定 格	COP (JIS基準) : 13Aガス	—	1.44	1.45	1.45	1.45	1.45	1.46	1.46	1.46
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m³/h	25.3	31.6	37.9	44.2	50.6	59.0	63.2	67.4
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱	kW	285	356	428	499	570	665	713	760

※：加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

- 1 冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
- 2 冷水温度・温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
- 3 スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m²K/W(0.0001m²h°C/kcal)です。
- 4 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
- 5 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・ガス：100%～約25%(比例制御)
- 6 ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
- 7 COPおよびIPLVは、JIS基準(JIS B8622-2016)とし、IPLVは代表機種値を示します。
- 8 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
- 9 高期間効率タイプは、形式に「P」が付きます。
- 10 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

● IPLV : JIS基準 (JIS B8622-2016)

冷房時	ガス
EXRP	1.61
EXR	1.54
EXRPA	1.63
EXRA	1.56

ガス焚 EXR 型 (標準暖房能力型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.0°C (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.42 ~ 1.44

形式	H A U - B / C G N		—	120EXR (P)	150EXR (P)	180EXR (P)	210EXR (P)	240EXR (P)	280EXR (P)	300EXR (P)	320EXR (P)
冷房能力	USRT		—	120	150	180	210	240	280	300	320
	kW		—	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
暖房能力	kW		—	500	500	644	779	779	1,000	1,000	1,000
冷房定格 COP (JIS基準) : 13Aガス	—		—	1.42	1.43	1.43	1.42	1.43	1.43	1.43	1.44
冷温水	温水温度	°C	—	54.1 - 60	55.3 - 60	54.9 - 60	54.7 - 60	55.4 - 60	54.9 - 60	55.3 - 60	55.6 - 60
	流量	m ³ /h	—	72.6	90.7	108.9	127.0	145.2	169.3	181.4	193.5
	圧力損失	kPa	—	72	110	62	45	58	94	107	44
	接続口径	A	—	100	100	125	125	125	150	150	150
冷却水	パス数	—	—	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数	奇数	偶数
	流量	m ³ /h	—	120.0	150.0	180.0	210.0	240.0	280.0	300.0	320.0
	圧力損失	kPa	—	54	81	50	79	100	71	81	100
	接続口径	A	—	125	125	150	200	200	200	200	200
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	燃料消費量	冷房	m ³ /h	25.7	32.1	38.5	45.0	51.4	60.0	64.2	68.5
		暖房	m ³ /h	45.6	45.6	58.7	71.1	71.1	91.2	91.2	91.2
	加熱源消費熱量 (真発熱量ベース)	冷房	kW	290	362	435	507	580	676	725	773
		暖房	kW	514	514	663	801	801	1,029	1,029	1,029
電源 : 200V (50/60Hz 3φ)	13Aガス	電源容量	kVA	9.6 / 9.1	9.6 / 9.1	10.0 / 9.4	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2
		消費電力	kW	7.7 / 7.3	7.7 / 7.3	8.0 / 7.5	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6
燃料	ガス圧力	kPa	2.0								
		接続口径	A	50	50	50	65	65	65	65	65
排気ガス接続	mm	440 × 172			440 × 216			440 × 304			
排気ガス温度	°C	120									
高温再生器伝熱面積	m ²	8.07	8.07	9.06	11.24	11.24	12.41	12.41	12.41	12.41	
本体寸法 (屋内)	長さ (L)	mm	3,570	3,570	3,870	4,470	4,470	5,250	5,250	5,750	
	幅 (W)	mm	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	高さ (H)	mm	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
チューブ引き抜き寸法	mm	2,000	2,000	2,550	3,200	3,200	4,000	4,000	4,000	4,500	
質量	運転質量	ton	7.4	7.4	9.0	10.7	10.7	12.2	12.2	13.3	
	搬入方法	—	液込み、一体搬入								
断熱	保冷面積	m ²	8	8	10	12	12	13	13	14	
	保温面積	m ²	18	18	19	23	23	26	26	27	
保有水量	冷温水	m ³	0.17	0.17	0.21	0.25	0.25	0.30	0.30	0.33	
	冷却水	m ³	0.30	0.30	0.35	0.41	0.41	0.49	0.49	0.53	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.0°C (冷水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.44 ~ 1.46

形式	H A U - B / C G N		—	120EXR (P) A	150EXR (P) A	180EXR (P) A	210EXR (P) A	240EXR (P) A	280EXR (P) A	300EXR (P) A	320EXR (P) A
冷房能力	kW		—	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
冷房定格 COP (JIS基準) : 13Aガス	—		—	1.44	1.45	1.45	1.45	1.45	1.46	1.46	1.46
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	冷房燃料消費量	m ³ /h	—	25.3	31.6	37.9	44.2	50.6	59.0	63.2	67.4
	冷房加熱源消費熱	kW	—	285	356	428	499	570	665	713	760

※ : 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

ガス・灯油・A重油焚 EXRH型 (低暖房能力型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.36 ~ 1.38
A重油焚 1.32 ~ 1.33

形式	HAU-B/C G/K/A L	—	120EXRH(P)	150EXRH(P)	180EXRH(P)	210EXRH(P)	240EXRH(P)	280EXRH(P)	300EXRH(P)	320EXRH(P)
冷房能力	USRT	—	120	150	180	210	240	280	300	320
	kW	—	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
暖房能力	kW	—	386	386	500	644	644	779	779	779
	13Aガス	—	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
冷房定格COP (JIS基準)	灯油	—	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38
	A重油	—	1.32	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33
冷温水	温水温度	°C	55.4-60	56.3-60	56.1-60	55.6-60	56.2-60	56-60	56.3-60	56.5-60
	流量	m³/h	72.6	90.7	108.9	127.0	145.2	169.3	181.4	193.5
	圧力損失	kPa	72	110	62	45	58	94	107	44
	接続口径	A	100	100	125	125	125	150	150	150
冷却水	圧力損失	kPa	54	81	50	79	100	71	81	100
	接続口径	A	125	125	150	200	200	200	200	200
	パルス数	—	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数	奇数	偶数
	流量	m³/h	120.0	150.0	180.0	210.0	240.0	280.0	300.0	320.0
13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃料消費量	冷房 m³N/h	26.9	33.6	40.3	47.0	53.7	62.7	67.1	71.6
	暖房 m³N/h	—	35.9	35.9	46.5	59.9	59.9	72.4	72.4	72.4
	加熱源消費熱量 (真発熱量ベース)	冷房 kW	303	379	454	530	606	707	757	808
	暖房 kW	—	405	405	524	675	675	817	817	817
灯油 (34.8MJ/L)	燃料消費量	冷房 L/h	31.3	39.2	47.0	54.8	62.7	73.1	78.3	83.6
	暖房 L/h	—	41.9	41.9	54.2	69.8	69.8	84.5	84.5	84.5
	加熱源消費熱量 (真発熱量ベース)	冷房 kW	303	379	454	530	606	707	757	808
	暖房 kW	—	405	405	524	675	675	817	817	817
A重油 (36.3MJ/L)	燃料消費量	冷房 L/h	31.0	38.7	46.5	54.2	62.0	72.3	77.4	82.6
	暖房 L/h	—	41.0	41.0	53.2	68.5	68.5	82.8	82.8	82.8
	加熱源消費熱量 (真発熱量ベース)	冷房 kW	312	390	468	547	625	729	781	833
	暖房 kW	—	414	414	536	690	690	835	835	835
電源: 200V (50/60Hz 3φ)	13Aガス	電源容量 kVA	9.7/9.1	9.7/9.1	10.0/9.3	12.9/12.4	12.9/12.4	13.9/13.2	13.9/13.2	13.9/13.2
	消費電力 kW	—	7.7/7.3	7.7/7.3	8.0/7.5	10.3/9.9	10.3/9.9	11.1/10.6	11.1/10.6	11.1/10.6
	灯油	電源容量 kVA	8.6/8.1	8.6/8.1	9.2/8.6	13.0/12.3	13.0/12.3	13.0/12.3	13.0/12.3	13.0/12.3
	消費電力 kW	—	6.9/6.5	6.9/6.5	7.4/6.9	10.4/9.9	10.4/9.9	10.4/9.9	10.4/9.9	10.4/9.9
燃料	A重油	電源容量 kVA	9.1/8.6	9.1/8.6	9.7/9.1	13.5/12.7	13.5/12.7	13.5/12.8	13.5/12.8	13.5/12.8
	消費電力 kW	—	7.3/6.9	7.3/6.9	7.8/7.3	10.8/10.2	10.8/10.2	10.8/10.2	10.8/10.2	10.8/10.3
	13Aガス	ガス圧力 kPa	—	—	—	2.0	—	—	—	—
	接続口径 A	—	50	50	50	65	65	65	65	65
排気ガス	灯油・A重油	接続口径 A	—	—	—	10×8	10×8	15×10	15×10	15×10
	接続口径 mm	—	—	—	478×528	—	—	—	—	
高温再生器伝熱面積	13Aガス・灯油	m²	7.28	7.28	8.07	9.06	9.06	11.24	11.24	11.24
	A重油	m²	7.47	7.47	8.46	11.13	11.13	12.18	12.18	12.18
本体寸法 (一体搬入時)	長さ (L)	mm	3,070	3,070	3,500	4,210	4,210	5,250	5,250	5,750
	幅 (W)	mm	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	高さ (H)	mm	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	引き抜き寸法	mm	2,000	2,000	2,550	3,200	3,200	4,000	4,000	4,500
質量	運転質量	ton	7.2	7.2	8.8	10.2	10.2	11.9	11.9	12.9
	搬入質量	ton	6.7	6.7	8.2	9.5	9.5	11.1	11.1	12.0
	搬入方法	—	—	—	—	液込み, 一体搬入	—	—	—	—
断熱	保冷面積	m²	8	8	10	12	12	13	13	14
	保温面積	m²	17	17	18	22	22	25	25	26
保有水量	冷温水	m³	0.17	0.17	0.21	0.25	0.25	0.30	0.30	0.33
	冷却水	m³	0.30	0.30	0.35	0.41	0.41	0.49	0.49	0.53

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (冷水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.37 ~ 1.39
A重油焚 1.34 ~ 1.35

形式	HAU-B/C G/K/A L	—	120EXRH(P)A	150EXRH(P)A	180EXRH(P)A	210EXRH(P)A	240EXRH(P)A	280EXRH(P)A	300EXRH(P)A	320EXRH(P)A
冷房能力	kW	—	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
	13Aガス	—	1.37	1.38	1.39	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39
冷房定格COP (JIS基準)	灯油	—	1.38	1.38	1.39	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39
	A重油	—	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35
13Aガス (40.6MJ/m³N)	冷房燃料消費量	m³N/h	26.5	33.2	39.8	46.4	53.1	61.9	66.3	70.8
	冷房加熱源消費熱量	kW	299	374	449	524	599	698	748	798
灯油 (34.8MJ/L)	冷房燃料消費量	L/h	31.0	38.7	46.4	54.2	61.9	72.2	77.4	82.6
	冷房加熱源消費熱量	kW	299	374	449	524	599	698	748	798
A重油 (36.3MJ/L)	冷房燃料消費量	L/h	30.6	38.3	45.9	53.6	61.2	71.4	76.5	81.6
	冷房加熱源消費熱量	kW	309	386	463	540	617	720	772	823

※: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

●注記

- 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
- 冷水温度: 温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
- スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m³KW(0.0001m³h°C/kcal)です。
- 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
- 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
 - ・ガス: 100%~約25%(比例制御)
 - ・灯油: 100%~約30%(三位置制御)
 - ・A重油: 100%~約40%(三位置制御)
- ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
- 灯油焚・A重油の場合、仕様により燃料配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
- COPおよびIPLVは、JIS基準(JIS B8622-2016)とし、IPLVは代表機種値を示します。
- 灯油焚・A重油のIPLVは、比例制御(オプション対応)での値となります。
- 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
- 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●IPLV: JIS基準 (JIS B8622-2016)

冷房時	ガス・灯油*
EXRH	1.57
EXRH	1.54
EXRHPA	1.59
EXRHA	1.55

ガス・灯油・A重油焚 EXRH型 (標準暖房能力型)

高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.36 ~ 1.38
A重油焚 1.32 ~ 1.33

形 式	HAU-B/C G/K/A N	—	120EXRH(P)	150EXRH(P)	180EXRH(P)	210EXRH(P)	240EXRH(P)	280EXRH(P)	300EXRH(P)	320EXRH(P)	
冷 房 能 力	USRT		120	150	180	210	240	280	300	320	
	kW		422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2	
暖 房 能 力	kW		500	500	644	779	779	1,000	1,000	1,000	
	1 3 A ガス	—	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	
冷房定格COP (JIS基準)	灯油	—	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	
	A重油	—	1.32	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	54.1 - 60	55.3 - 60	54.9 - 60	54.7 - 60	55.4 - 60	54.9 - 60	55.3 - 60	55.6 - 60	
	流 量	m³/h	72.6	90.7	108.9	127.0	145.2	169.3	181.4	193.5	
	圧 力 損 失	kPa	72	110	62	45	58	94	107	44	
	接 続 口 径	A	100	100	125	125	125	150	150	150	
冷 却 水	パ ス 数	—	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数	奇数	偶数	
	流 量	m³/h	120.0	150.0	180.0	210.0	240.0	280.0	300.0	320.0	
	圧 力 損 失	kPa	54	81	50	79	100	71	81	100	
	接 続 口 径	A	125	125	150	200	200	200	200	200	
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房 m³N/h	26.9	33.6	40.3	47.0	53.7	62.7	67.1	71.6	
	暖 房 m³N/h	46.5	46.5	59.9	72.4	72.4	92.9	92.9	92.9	92.9	
灯 油 (34.8MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房 L/h	31.3	39.2	47.0	54.8	62.7	73.1	78.3	83.6	
	暖 房 L/h	54.2	54.2	69.8	84.5	84.5	108.4	108.4	108.4		
A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房 L/h	31.0	38.7	46.5	54.2	62.0	72.3	77.4	82.6	
	暖 房 L/h	53.2	53.2	68.5	82.8	82.8	106.3	106.3	106.3		
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	1 3 A ガス	電 源 容 量	kVA	9.7 / 9.1	9.7 / 9.1	10.0 / 9.3	12.9 / 12.4	12.9 / 12.4	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2
		消 費 電 力	kW	7.7 / 7.3	7.7 / 7.3	8.0 / 7.5	10.3 / 9.9	10.3 / 9.9	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6
	灯 油	電 源 容 量	kVA	8.6 / 8.1	8.6 / 8.1	9.2 / 8.6	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3
		消 費 電 力	kW	6.9 / 6.5	6.9 / 6.5	7.4 / 6.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9
A 重 油	電 源 容 量	kVA	9.1 / 8.6	9.1 / 8.6	9.7 / 9.1	13.5 / 12.7	13.5 / 12.7	13.5 / 12.8	13.5 / 12.8	13.5 / 12.8	
	消 費 電 力	kW	7.3 / 6.9	7.3 / 6.9	7.8 / 7.3	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	10.8 / 10.3	
燃 料	1 3 A ガス	ガ ス 圧 力	kPa	2.0							
	灯 油・A重油	接 続 口 径	A	50	50	50	65	65	65	65	65
排 気	ガ ス 接 続 口 径	mm	478 × 528								
排 気	ガ ス 温 度	°C	220 (ガス・灯油) / 250 (A重油)								
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	1 3 A ガス・灯油	m²	8.07	8.07	9.06	11.24	11.24	12.41	12.41	12.41	
	A 重 油	m²	7.47	7.47	8.46	11.13	11.13	12.18	12.18	12.18	
本 体 寸 法 (一 体 搬 入 時)	長 さ (L)	mm	3,070	3,070	3,500	4,210	4,210	5,250	5,250	5,750	
	幅 (W)	mm	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	高 さ (H)	mm	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
チ ュ ー ブ	引 き 抜 き 寸 法	mm	2,000	2,000	2,550	3,200	3,200	4,000	4,000	4,500	
	運 転 質 量	ton	7.3	7.3	8.9	10.6	10.6	12.1	12.1	13.1	
質 量	搬 入 質 量	ton	6.8	6.8	7.3	9.9	9.9	11.3	11.3	12.2	
	搬 入 方 法	—	液込み, 一体搬入								
断 熱	保 冷 面 積	m²	8	8	10	12	12	13	13	14	
	保 温 面 積	m²	17	17	18	22	22	25	25	26	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	0.17	0.17	0.21	0.25	0.25	0.30	0.30	0.33	
	冷 却 水	m³	0.30	0.30	0.35	0.41	0.41	0.49	0.49	0.53	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (冷水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.37 ~ 1.39
A重油焚 1.34 ~ 1.35

形 式	HAU-B/C G/K/A N	—	120EXRH(P)A	150EXRH(P)A	180EXRH(P)A	210EXRH(P)A	240EXRH(P)A	280EXRH(P)A	300EXRH(P)A	320EXRH(P)A
冷 房 能 力	kW		422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
冷房定格COP (JIS基準)	1 3 A ガス	—	1.37	1.38	1.39	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39
	灯油	—	1.38	1.38	1.39	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	A 重 油	—	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35
	冷 房 燃 料 消 費 量	m³N/h	26.5	33.2	39.8	46.4	53.1	61.9	66.3	70.8
灯 油 (34.8MJ/L)	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	299	374	449	524	599	698	748	798
	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	31.0	38.7	46.4	54.2	61.9	72.2	77.4	82.6
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	299	374	449	524	599	698	748	798
	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	30.6	38.3	45.9	53.6	61.2	71.4	76.5	81.6
保 有 水 量	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	309	386	463	540	617	720	772	823

※: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

ガス・灯油・A重油焚 EXRS 型 (低暖房能力型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.34 ~ 1.35
A重油焚 1.3 ~ 1.31

形 式	HAU-B/C G/K/A L	—	120EXRS (P)	150EXRS (P)	180EXRS (P)	210EXRS (P)	240EXRS (P)	280EXRS (P)	300EXRS (P)	320EXRS (P)		
冷 房 能 力	USRT	kW	120	150	180	210	240	280	300	320		
		kW	422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2		
暖 房 能 力	kW		386	386	500	644	644	779	779	779		
			386	386	500	644	644	779	779	779		
冷房定格COP (JIS基準)	1 3 A ガス	—	1.34	1.34	1.35	1.34	1.35	1.35	1.35	1.35		
		灯油	—	1.34	1.35	1.35	1.34	1.35	1.35	1.35		
		A重油	—	1.30	1.31	1.31	1.30	1.31	1.31	1.31		
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55.4 - 60	56.3 - 60	56.1 - 60	55.6 - 60	56.2 - 60	56 - 60	56.3 - 60	56.5 - 60		
	流 量	m³/h	72.6	90.7	108.9	127.0	145.2	169.3	181.4	193.5		
	圧 力 損 失	kPa	72	110	62	45	58	94	107	44		
	接 続 口 径	A	100	100	125	125	125	150	150	150		
	バ ス 数	—	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数	奇数	偶数		
冷 却 水	流 量	m³/h	120.0	150.0	180.0	210.0	240.0	280.0	300.0	320.0		
	圧 力 損 失	kPa	54	81	50	79	100	71	81	100		
	接 続 口 径	A	125	125	150	200	200	200	200	200		
	バ ス 数	—	偶数	偶数	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数		
	1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m³/h	27.3	34.1	41.0	47.8	54.6	63.7	68.3	72.8
暖 房			m³/h	35.9	35.9	46.5	59.9	59.9	72.4	72.4	72.4	
加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)		冷 房	kW	308	385	462	539	616	719	770	821	
		暖 房	kW	405	405	524	675	675	817	817	817	
灯 油 (34.8MJ/L)		燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	31.9	39.8	47.8	55.8	63.7	74.3	79.7	85.0
			暖 房	L/h	41.9	41.9	54.2	69.8	69.8	84.5	84.5	84.5
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	308	385	462	539	616	719	770	821	
		暖 房	kW	405	405	524	675	675	817	817	817	
	A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	31.5	39.3	47.2	55.1	62.9	73.4	78.7	83.9
			暖 房	L/h	41.0	41.0	53.2	68.5	68.5	82.8	82.8	82.8
加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)		冷 房	kW	317	397	476	555	635	740	793	846	
		暖 房	kW	414	414	536	690	691	835	835	835	
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)		1 3 A ガス	電 源 容 量	kVA	9.7 / 9.1	9.7 / 9.1	10.0 / 9.3	12.9 / 12.4	12.9 / 12.4	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2
			消 費 電 力	kW	7.7 / 7.3	7.7 / 7.3	8.0 / 7.5	10.3 / 9.9	10.3 / 9.9	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6
	灯 油	電 源 容 量	kVA	8.6 / 8.1	8.6 / 8.1	9.2 / 8.6	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	
		消 費 電 力	kW	6.9 / 6.5	6.9 / 6.5	7.4 / 6.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	10.4 / 9.9	
	A 重 油	電 源 容 量	kVA	9.1 / 8.6	9.1 / 8.6	9.7 / 9.1	13.5 / 12.7	13.5 / 12.7	13.5 / 12.8	13.5 / 12.8	13.5 / 12.8	
		消 費 電 力	kW	7.3 / 6.9	7.3 / 6.9	7.8 / 7.3	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	10.8 / 10.3	
燃 料	1 3 A ガス	ガ ス 圧 力	kPa	2.0								
		接 続 口 径	A	50	50	50	50	50	65	65	65	
		灯 油・A重油	接 続 口 径	A	10 × 8	10 × 8	10 × 8	15 × 10	15 × 10	15 × 10	15 × 10	15 × 10
排 気	ガ ス 接 続 口 径	mm	478 × 528									
排 気	ガ ス 温 度	°C	220 (ガス・灯油) / 250 (A重油)									
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	1 3 A ガス・灯油	m²	7.28	7.28	8.07	9.06	9.06	11.24	11.24	11.24		
		A 重油	m²	7.47	7.47	8.46	11.13	11.13	12.18	12.18	12.18	
本 体 寸 法 (一 体 搬 入 時)	長 さ (L)	mm	3,070	3,070	3,500	4,210	4,210	5,250	5,250	5,750		
	幅 (W)	mm	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
	高 さ (H)	mm	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
	引 き 抜 き 寸 法	mm	2,000	2,000	2,550	3,200	3,200	4,000	4,000	4,500		
質 量	運 転 質 量	ton	6.8	6.8	8.4	9.7	9.7	11.2	11.2	12.2		
	搬 入 質 量	ton	6.3	6.3	7.8	9.0	9.0	10.4	10.4	11.3		
	搬 入 方 法	—	液込み, 一体搬入									
断 熱	保 冷 面 積	m²	8	8	10	12	12	13	13	14		
	保 温 面 積	m²	17	17	18	22	22	25	25	26		
保 有 水 量	冷 温 水	m³	0.17	0.17	0.21	0.25	0.25	0.30	0.30	0.33		
	冷 却 水	m³	0.30	0.30	0.35	0.41	0.41	0.49	0.49	0.53		

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (冷水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.35 ~ 1.37
A重油焚 1.32 ~ 1.33

形 式	HAU-B/C G/K/A L	—	120EXRS (P)A	150EXRS (P)A	180EXRS (P)A	210EXRS (P)A	240EXRS (P)A	280EXRS (P)A	300EXRS (P)A	320EXRS (P)A
冷 房 能 力	kW		422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
冷房定格COP (JIS基準)	1 3 A ガス	—	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37
		灯油	—	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37
		A重油	—	1.32	1.32	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m³/h	27.0	33.7	40.5	47.2	54.0	62.9	67.4	71.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	304	380	456	532	608	710	761	811
灯 油 (34.8MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	31.5	39.3	47.2	55.1	62.9	73.4	78.7	83.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	304	380	456	532	608	710	761	811
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	31.1	38.9	46.6	54.4	62.2	72.6	77.7	82.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	313	392	470	549	627	731	784	836

※: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

- 1 冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
- 2 冷水温度: 温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
- 3 スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m³KW(0.0001m³h°C/kcal)です。
- 4 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
- 5 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
 - ・ガス: 100% ~ 約25% (比例制御)
 - ・灯油: 100% ~ 約30% (三位置制御)
 - ・A重油: 100% ~ 約40% (三位置制御)
- 6 ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
- 7 灯油焚・A重油の場合、仕様により燃料配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
- 8 COPおよびIPLVは、JIS基準(JIS B8622-2016)とし、IPLVは代表機種値を示します。
- 9 灯油焚・A重油のIPLVは、比例制御(オプション対応)での値となります。
- 10 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
- 11 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

● IPLV : JIS基準 (JIS B8622-2016)

冷房時	ガス・灯油 [※]
EXRSP	1.51
EXRS	1.48
EXRSPA	1.53
EXRSA	1.49

ガス・灯油・A重油焚 EXRS 型 (標準暖房能力型)

高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.34 ~ 1.35
A重油焚 1.3 ~ 1.31

形 式	HAU-B/C G/K/A N	—	120EXRS (P)	150EXRS (P)	180EXRS (P)	210EXRS (P)	240EXRS (P)	280EXRS (P)	300EXRS (P)	320EXRS (P)	
冷 房 能 力	USRT		120	150	180	210	240	280	300	320	
	kW		422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2	
暖 房 能 力	kW		500	500	644	779	779	1,000	1,000	1,000	
	冷房定格COP (JIS基準)	1 3 A ガス	—	1.34	1.34	1.35	1.34	1.35	1.35	1.35	1.35
灯油		—	1.34	1.34	1.35	1.34	1.35	1.35	1.35	1.35	
A重油		—	1.30	1.30	1.31	1.30	1.31	1.31	1.31	1.31	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	54.1 - 60	55.3 - 60	54.9 - 60	54.7 - 60	55.4 - 60	54.9 - 60	55.3 - 60	55.6 - 60	
	流 量	m³/h	72.6	90.7	108.9	127.0	145.2	169.3	181.4	193.5	
	圧 力 損 失	kPa	72	110	62	45	58	94	107	44	
	接 続 口 径	A	100	100	125	125	125	150	150	150	
冷 却 水	パ ス 数	—	偶数	偶数	偶数	奇数	奇数	奇数	奇数	偶数	
	流 量	m³/h	120.0	150.0	180.0	210.0	240.0	280.0	300.0	320.0	
	圧 力 損 失	kPa	54	81	50	79	100	71	81	100	
	接 続 口 径	A	125	125	150	200	200	200	200	200	
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷房 m³/h	27.3	34.1	41.0	47.8	54.6	63.7	68.3	72.8	
	暖房 m³/h	46.5	46.5	59.9	72.4	72.4	92.9	92.9	92.9		
加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷房 kW	308	385	462	539	616	719	770	821		
	暖房 kW	524	524	675	817	817	1,048	1,048	1,048		
灯 油 (34.8MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷房 L/h	31.9	39.8	47.8	55.8	63.7	74.3	79.7	85.0	
	暖房 L/h	54.2	54.2	69.8	84.5	84.5	108.4	108.4	108.4		
加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷房 kW	308	385	462	539	616	719	770	821		
	暖房 kW	524	524	675	817	817	1,048	1,048	1,048		
A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷房 L/h	31.5	39.3	47.2	55.1	62.9	73.4	78.7	83.9	
	暖房 L/h	53.2	53.2	68.5	82.8	82.8	106.3	106.3	106.3		
加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷房 kW	317	397	476	555	635	740	793	846		
	暖房 kW	536	536	690	835	835	1,072	1,072	1,072		
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	1 3 A ガス	電 源 容 量	kVA	9.7 / 9.1	9.7 / 9.1	10.0 / 9.3	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2	13.9 / 13.2
		消 費 電 力	kW	7.7 / 7.3	7.7 / 7.3	8.0 / 7.5	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6	11.1 / 10.6
	灯 油	電 源 容 量	kVA	9.0 / 8.4	9.0 / 8.4	10.0 / 9.3	13.0 / 12.3	13.0 / 12.3	15.6 / 13.1	15.6 / 13.1	15.6 / 13.1
		消 費 電 力	kW	7.2 / 6.7	7.2 / 6.7	8.0 / 7.5	10.4 / 9.9	10.4 / 9.8	12.5 / 10.5	12.5 / 10.5	12.5 / 10.5
	A 重 油	電 源 容 量	kVA	9.5 / 8.9	9.5 / 8.9	10.5 / 9.7	13.5 / 12.7	13.5 / 12.7	16.1 / 13.6	16.1 / 13.6	16.1 / 13.6
		消 費 電 力	kW	7.6 / 7.1	7.6 / 7.1	8.4 / 7.8	10.8 / 10.2	10.8 / 10.2	12.9 / 10.9	12.9 / 10.9	12.9 / 10.9
燃 料	1 3 A ガス	ガ ス 圧 力	kPa	2.0							
	灯 油・A重油	接 続 口 径	A	50	50	50	65	65	65	65	65
排 気	ガ ス 接 続 口 径	mm	478 × 528								
排 気	ガ ス 温 度	°C	220 (ガス・灯油) / 250 (A重油)								
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	1 3 A ガス・灯油	m²	8.07	8.07	9.06	11.24	11.24	12.41	12.41	12.41	
	A 重 油	m²	7.47	7.47	8.46	11.13	11.13	12.18	12.18	12.18	
本 体 寸 法 (一 体 搬 入 時)	長 さ (L)	mm	3,070	3,070	3,500	4,210	4,210	5,250	5,250	5,750	
	幅 (W)	mm	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	高 さ (H)	mm	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
チ ュ ー ブ	引 き 抜 き 寸 法	mm	2,000	2,000	2,550	3,200	3,200	4,000	4,000	4,500	
	運 転 質 量	ton	6.9	6.9	8.5	10.1	10.1	11.4	11.4	12.4	
質 量	搬 入 質 量	ton	6.4	6.4	7.9	9.4	9.4	10.6	10.6	11.5	
	搬 入 方 法	—	液込み、一体搬入								
断 熱	保 冷 面 積	m²	8	8	10	12	12	13	13	14	
	保 温 面 積	m²	17	17	18	22	22	25	25	26	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	0.17	0.17	0.21	0.25	0.25	0.30	0.30	0.33	
	冷 却 水	m³	0.30	0.30	0.35	0.41	0.41	0.49	0.49	0.53	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (ガス/灯油) / 37.2 (A重油) (冷水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : ガス・灯油焚 1.35 ~ 1.37
A重油焚 1.31 ~ 1.33

形 式	HAU-B/C G/K/A N	—	120EXRS (P)A	150EXRS (P)A	180EXRS (P)A	210EXRS (P)A	240EXRS (P)A	280EXRS (P)A	300EXRS (P)A	320EXRS (P)A
冷 房 能 力	kW		422.0	527.4	632.9	738.4	843.9	984.6	1,054.9	1,125.2
冷房定格COP (JIS基準)	1 3 A ガス	—	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37
	灯油	—	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37
	A重油	—	1.31	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.33
1 3 A ガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m³/h	27.0	33.7	40.5	47.2	54.0	62.9	67.4	71.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	304	380	456	532	608	710	761	811
灯 油 (34.8MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	31.5	39.3	47.2	55.1	62.9	73.4	78.7	83.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	304	380	456	532	608	710	761	811
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	31.1	38.9	46.6	54.4	62.2	72.6	77.7	82.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	313	392	470	549	627	731	784	836

※ : 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

ガス焚 EX-B型 (標準暖房能力型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.0°C※1 (標準温度差仕様)

形 式	H A U - C G N		—	280EX(P)-B	320EX(P)-B	360EX(P)-B	400EX(P)-B	450EX(P)-B	500EX(P)-B	560EX(P)-B
冷 凍 能 力	USRT			280	320	360	400	450	500	560
	kW			984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
暖 房 能 力	kW			792.4	1,015.6	1,015.6	1,311.4	1,311.4	1,639.3	1,639.3
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—			1.42	1.42	1.42	1.42	1.44	1.44	1.44
冷 温 水	温 水 温 度	°C		56 - 60	55.5 - 60	56 - 60	55.3 - 60	55.9 - 60	55.3 - 60	55.8 - 60
	流 量	m³/h		169.3	193.5	217.7	241.9	272.2	302.4	338.7
	圧 力 損 失	kPa		103	79	107	72	93	124	82
	接 続 口 径	A		150	150	150	200	200	200	200
	バ ス 数	—		奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
冷 却 水	流 量	m³/h		280.0	320.0	360.0	400.0	450.0	500.0	560.0
	圧 力 損 失	kPa		116	90	121	82	94	126	82
	接 続 口 径	A		200	200	200	200	250	250	250
	バ ス 数	—		奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
	13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m³/h	60.6	69.3	77.9	86.6	96.1	106.8
暖 房			m³/h	72.5	92.9	92.9	119.9	119.9	149.9	149.9
加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)		冷 房	kW	683	782	879	977	1,084	1,204	1,349
		暖 房	kW	818	1,048	1,048	1,352	1,352	1,691	1,691
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量	kVA		14.6	16.3	18.7	18.7	21.0	21.0	21.0
	消 費 電 力	kW		11.7	13.0	15.0	15.0	16.8	16.8	16.8
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa		2.0				100		
	接 続 口 径	A		65	80		100		40	
排 気 ガ ス 接 続	管 径	mm		257 × 542		338 × 542		297 × 790		378 × 790
排 気 ガ ス 温 度	°C			120						
排 気 ガ ス 量	m³/h			1,648	2,112	2,112	2,725	2,725	3,407	3,407
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m²			11.24	12.41	12.41	16.17	16.17	20.69	20.69
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm		4,680	4,950	4,950	6,000	5,650	5,750	6,300
	幅 (W)	mm		2,340	2,400	2,400	2,280	2,290	2,390	2,350
	高 さ (H)	mm		2,600	2,600	2,600	2,600	3,300	3,300	3,300
チ ャ ー プ	引 き 抜 き 寸 法	mm		3,200	3,600	4,000	5,000	4,000	4,500	5,300
質 量	運 転 質 量	ton		11.5	12.8	13.7	15.8	18.4	19.8	22.1
	搬 入 質 量	ton		10.2	11.4	12.2	14.0	16.2	17.3	19.3
	搬 入 方 法	—		液込み一体						
断 熱	保 冷 面 積	m²		11	12	13	15	17	19	21
	保 温 面 積	m²		27	29	31	35	37	42	43
保 有 水 量	冷 温 水	m³		0.49	0.53	0.56	0.66	0.86	0.93	1.04
	冷 却 水	m³		0.73	0.79	0.85	1.00	1.38	1.48	1.65

冷水15-7°C / 冷却水32-37.0°C (冷水大温度差仕様)

形 式	H A U - C G N		—	280EX(P)-B	320EX(P)-B	360EX(P)-B	400EX(P)-B	450EX(P)-B	500EX(P)-B	560EX(P)-B
冷 房 能 力	kW			984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—			1.44	1.44	1.44	1.44	1.46	1.46	1.46
13Aガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m³/h		59.8	68.3	76.9	85.4	94.8	105.3	118.0
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量※2	kW		674	771	867	963	1,069	1,188	1,330

※1: 280EX-B ~ 400EX-Bは、冷却水出口温度が37.1°Cになります。

※2: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度・温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷水、冷却水とも0.000086m²K/W(0.0001m²h°C/kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷水、冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・ガス: 100% ~ 約25% (比例制御)
6. ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
8. 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
9. 高期間効率タイプは、形式に「P」が付きます。
10. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

COP (JIS基準) : 1.42 ~ 1.44

形 式	H A U - C G N		—	660EX (P)-B	750EX (P)-B	830EX (P)-B	1000EX (P)-B	1150EX (P)-B	1350EX (P)-B	1500EX (P)-B
冷 凍 能 力	USRT		—	660	750	830	1,000	1,150	1,350	1,500
	kW		—	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	4,747.0	5,274.4
暖 房 能 力	kW		—	1,967.2	1,967.2	2,301.9	2,739.3	3,308.7	3,825.7	3,825.7
冷 房 定 格 COP (JIS 基準)	—		—	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
冷 温 水	温 水 温 度		°C	55.8 - 60	56.3 - 60	56.1 - 60	56.1 - 60	55.9 - 60	56 - 60	56.4 - 60
	流 量		m ³ /h	399.2	453.6	502.0	604.8	695.5	816.5	907.2
	圧 力 損 失		kPa	121	58	75	85	123	64	84
	接 続 口 径		A	200	250	250	250	300	300	350
	バ ス 数		—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	偶数	偶数
冷 却 水	流 量		m ³ /h	660.0	750.0	830.0	1000.0	1150.0	1350.0	1500.0
	圧 力 損 失		kPa	122	57	75	84	124	66	89
	接 続 口 径		A	300	300	300	350	400	400	450
	バ ス 数		—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	偶数	偶数
13A ガス (40.6MJ/m ³ N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m ³ /h	140.9	160.2	177.2	213.6	245.6	288.3	320.3
		暖 房	m ³ /h	179.9	179.9	210.5	250.5	302.5	349.8	349.8
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベース)	冷 房	kW	1,589	1,807	1,998	2,409	2,770	3,251	3,612
		暖 房	kW	2,029	2,029	2,374	2,825	3,412	3,945	3,945
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量	kVA	24.9	25.6	28.3	35.2	39.6	50.7	50.7	
	消 費 電 力	kW	19.9	20.5	22.6	28.1	31.7	40.6	40.6	
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa	100							
	接 続 口 径	A	40							
排 気 ガ ス 接 続	mm	500 × 790		581 × 790		663 × 790		783 × 790		864 × 790
排 気 ガ ス 温 度	°C	120								
排 気 ガ ス 量	m ³ /h	4,089	4,089	4,784	5,694	6,876	7,951	7,951	7,951	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m ²	24.14	24.14	27.80	37.70	44.20	46.15	46.15	46.15	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	7,000	7,600	8,300	6,500	7,400	8,300	9,200	
	幅 (W)	mm	2,430	2,430	2,500	3,250	3,250	3,250	3,250	
	高 さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	3,850	3,850	
チ ュ ー プ 引 き 抜 き 寸 法	mm	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200	7,100	8,000		
質 量	運 転 質 量	ton	24.7	26.4	28.4	37.1	41.7	47.0	50.4	
	搬 入 質 量	ton	21.6	23.1	24.8	21.2	23.7	26.4	28.8	
	搬 入 方 法	—	液込み一体				液抜き 3 分割			
断 熱	保 冷 面 積	m ²	23	26	28	26	31	34	38	
	保 温 面 積	m ²	47	48	54	66	73	84	88	
保 有 水 量	冷 温 水	m ³	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	2.17	2.38	
	冷 却 水	m ³	1.80	1.92	2.07	3.03	3.37	3.72	4.06	

COP (JIS基準) : 1.44 ~ 1.46

形 式	H A U - C G N		—	660EX (P)-B	750EX (P)-B	830EX (P)-B	1000EX (P)-B	1150EX (P)-B	1350EX (P)-B	1500EX (P)-B
冷 房 能 力	kW		—	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	4,747.0	5,274.4
冷 房 定 格 COP (JIS 基準)	—		—	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
13A ガス (40.6MJ/m ³ N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m ³ /h	139.0	158.0	174.9	210.7	242.3	284.4	316.0	
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量 ^{※2}	kW	1,568	1,782	1,972	2,376	2,732	3,207	3,564	

ガス焚 EX-B型 (暖房能力増加型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.0°C※1 (標準温度差仕様)

形 式	H A U - C G H		—	280EX(P)-B	320EX(P)-B	360EX(P)-B	400EX(P)-B	450EX(P)-B	500EX(P)-B	560EX(P)-B
冷 凍 能 力	USRT		—	280	320	360	400	450	500	560
	kW		—	984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
暖 房 能 力	kW		—	1,015.6	1,311.4	1,311.4	1,639.3	1,639.3	1,967.2	1,967.2
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—		—	1.41	1.42	1.42	1.42	1.44	1.44	1.44
冷 温 水	温 水 温 度	°C	—	54.8 - 60	54.2 - 60	54.8 - 60	54.2 - 60	54.8 - 60	54.4 - 60	55 - 60
	流 量	m ³ /h	—	169.3	193.5	217.7	241.9	272.2	302.4	338.7
	圧 力 損 失	kPa	—	103	79	107	72	93	124	82
	接 続 口 径	A	—	150	150	150	200	200	200	200
	バ ス 数	—	—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
冷 却 水	流 量	m ³ /h	—	280.0	320.0	360.0	400.0	450.0	500.0	560.0
	圧 力 損 失	kPa	—	116	90	121	82	94	126	82
	接 続 口 径	A	—	200	200	200	200	250	250	250
	バ ス 数	—	—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m ³ /h	60.6	69.3	77.9	86.6	96.1	106.8	119.6
		暖 房	m ³ /h	92.9	119.9	119.9	149.9	149.9	179.9	179.9
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	683	782	879	977	1,084	1,204	1,349
		暖 房	kW	1,048	1,352	1,352	1,691	1,691	2,029	2,029
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量	kVA	—	16.3	16.3	18.7	18.7	21.0	23.4	23.4
	消 費 電 力	kW	—	13.0	13.0	15.0	15.0	16.8	18.7	18.7
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa	—	2.0			100			
	接 続 口 径	A	—	80	100		40			
排 気 ガ ス 接 続	mm	—	338 × 542	297 × 790		378 × 790		500 × 790		
排 気 ガ ス 温 度	°C	—	120							
排 気 ガ ス 量	m ³ /h	—	2,112	2,725	2,725	3,407	3,407	4,089	4,089	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m ²	—	12.41	16.17	16.17	20.69	20.69	24.14	24.14	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	4,950	5,120	5,130	6,000	5,650	6,000	6,300	
	幅 (W)	mm	2,400	2,400	2,400	2,390	2,390	2,500	2,450	
	高 さ (H)	mm	2,600	2,600	2,600	2,600	3,300	3,300	3,300	
チ ャ ー プ	引 き 抜 き 寸 法	mm	3,200	3,600	4,000	5,000	4,000	4,500	5,300	
質 量	運 転 質 量	ton	11.7	13.1	14.1	16.8	19.1	20.6	22.9	
	搬 入 質 量	ton	10.4	11.7	12.5	14.7	16.9	18.1	20.1	
	搬 入 方 法	—	液込み一体							
断 熱	保 冷 面 積	m ²	11	12	13	15	17	19	21	
	保 温 面 積	m ²	28	32	33	37	39	45	46	
保 有 水 量	冷 温 水	m ³	0.49	0.53	0.56	0.66	0.86	0.93	1.04	
	冷 却 水	m ³	0.73	0.79	0.85	1.00	1.38	1.48	1.65	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.0°C (冷水大温度差仕様)

形 式	H A U - C G H		—	280EX(P)-B	320EX(P)-B	360EX(P)-B	400EX(P)-B	450EX(P)-B	500EX(P)-B	560EX(P)-B
冷 房 能 力	kW		—	984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—		—	1.43	1.44	1.44	1.44	1.46	1.46	1.46
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m ³ /h	—	59.8	68.3	76.9	85.4	94.8	105.3	118.0
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量※2	kW	—	674	771	867	963	1,069	1,188	1,330

※1: 280EX-B ~ 400EX-Bは、冷却水出口温度が37.1°Cになります。

※2: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度・温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m²K/W(0.0001m²h²/kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・ガス: 100% ~ 約25% (比例制御)
6. ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
8. 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
9. 高期間効率タイプは、形式に"P"が付きます。
10. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

COP (JIS基準) : 1.41 ~ 1.44

形 式	H A U - C G H	—	660EX(P)-B	750EX(P)-B	830EX(P)-B	1000EX(P)-B	1150EX(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	660	750	830	1,000	1,150	
		kW	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	
暖 房 能 力	kW	—	2,301.9	2,301.9	2,739.3	3,308.7	3,825.7	
冷 房 定 格 COP (JIS 基 準)	—	—	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55 - 60	55.6 - 60	55.3 - 60	55.3 - 60	55.3 - 60	
	流 量	m ³ /h	399.2	453.6	502.0	604.8	695.5	
	圧 力 損 失	kPa	121	58	75	85	123	
	接 続 口 径	A	200	250	250	250	300	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	偶数	奇数	
冷 却 水	流 量	m ³ /h	660.0	750.0	830.0	1000.0	1150.0	
	圧 力 損 失	kPa	122	57	75	84	124	
	接 続 口 径	A	300	300	300	350	400	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m ³ /h	140.9	160.2	177.2	213.6	245.6
		暖 房	m ³ /h	210.5	210.5	250.5	302.5	349.8
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベー ス)	冷 房	kW	1,589	1,807	1,998	2,409	2,770
		暖 房	kW	2,374	2,374	2,825	3,412	3,945
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量	kVA	27.6	28.3	28.3	39.6	44.8	
	消 費 電 力	kW	22.1	22.6	22.6	31.7	35.8	
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa	100					
	接 続 口 径	A	40					
排 気 ガ ス 接 続	mm	581 × 790		663 × 790	783 × 790	864 × 790		
排 気 ガ ス 温 度	°C	120						
排 気 ガ ス 量	m ³ /h	4,784	4,784	5,694	6,876	7,951		
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m ²	27.80	27.80	37.70	44.20	46.15		
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	7,000	7,600	8,300	7,400	8,300	
	幅 (W)	mm	2,450	2,450	2,750	3,250	3,250	
	高 さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	
チ ュ ー ブ 引 き 抜 き 寸 法	mm	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200		
質 量	運 転 質 量	ton	25.0	26.7	30.6	38.1	42.9	
	搬 入 質 量	ton	21.9	23.4	27.0	21.2	23.7	
	搬 入 方 法	—	液 込 み 一 体			液 抜 き 3 分 割		
断 熱	保 冷 面 積	m ²	23	26	28	26	31	
	保 温 面 積	m ²	50	51	61	69	76	
保 有 水 量	冷 温 水	m ³	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	
	冷 却 水	m ³	1.80	1.92	2.07	3.03	3.37	

COP (JIS基準) : 1.43 ~ 1.46

形 式	H A U - C G H	—	660EX(P)-B	750EX(P)-B	830EX(P)-B	1000EX(P)-B	1150EX(P)-B
冷 房 能 力	kW	—	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7
冷 房 定 格 COP (JIS 基 準)	—	—	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m ³ /h	139.0	158.0	174.9	210.7	242.3
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量 ^{※2}	kW	1,568	1,782	1,972	2,376	2,732

ガス焚 EXZ-B型 (標準暖房能力型)

高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (標準温度差仕様)

形式	H A U - C G N		—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B	560EXZ(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT			280	320	360	400	450	500	560	
	kW			984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1	
暖 房 能 力	kW			779.4	998.8	998.8	1,289.8	1,289.8	1,612.2	1,612.2	
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—			1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	
冷 温 水	温 水 温 度		°C	56 - 60	55.6 - 60	56.1 - 60	55.4 - 60	55.9 - 60	55.4 - 60	55.9 - 60	
	流 量		m³/h	169.3	193.5	217.7	241.9	272.2	302.4	338.7	
	圧 力 損 失		kPa	103	79	107	72	93	124	82	
	接 続 口 径		A	150	150	150	200	200	200	200	
	バ ス 数		—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数	
冷 却 水	流 量		m³/h	280.0	320.0	360.0	400.0	450.0	500.0	560.0	
	圧 力 損 失		kPa	116	90	121	82	94	126	82	
	接 続 口 径		A	200	200	200	200	250	250	250	
	バ ス 数		—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数	
13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m³/h	62.4	71.3	80.2	89.1	99.5	110.6	123.8	
		暖 房	m³/h	72.5	92.9	92.9	119.9	119.9	149.9	149.9	
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	704	804	904	1,005	1,122	1,247	1,396	
		暖 房	kW	818	1,048	1,048	1,352	1,352	1,691	1,691	
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量		kVA	14.6	14.6	17.0	18.7	21.0	21.0	21.0	
	消 費 電 力		kW	11.7	11.7	13.6	15.0	16.8	16.8	16.8	
燃 料	ガ ス 圧 力		kPa	2.0						100	
	接 続 口 径		A	65	80			100		40	
排 気 ガ ス 接 続	mm		478 × 528			592 × 592			740 × 740		
排 気 ガ ス 温 度	°C		220								
排 気 ガ ス 量	m³/h		2,067	2,649	2,649	3,419	3,419	4,274	4,274		
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m²		11.24	12.41	12.41	16.17	16.17	20.69	20.69		
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)		mm	4,050	4,450	4,850	6,000	5,300	5,500	6,300	
	幅 (W)		mm	2,340	2,400	2,400	2,280	2,290	2,390	2,350	
	高 さ (H)		mm	2,600	2,600	2,600	2,600	3,300	3,300	3,300	
チ ュ ー プ	引 き 抜 き 寸 法		mm	3,200	3,600	4,000	5,000	4,000	4,500	5,300	
質 量	運 転 質 量		ton	11.3	12.6	13.5	15.5	18.1	19.5	21.8	
	搬 入 質 量		ton	10.0	11.1	11.9	13.7	15.9	17.0	19.0	
	搬 入 方 法		—	液込み一体							
断 熱	保 冷 面 積		m²	11	12	13	15	17	19	21	
	保 温 面 積		m²	27	29	31	35	37	42	43	
保 有 水 量	冷 温 水		m³	0.49	0.53	0.56	0.66	0.86	0.93	1.04	
	冷 却 水		m³	0.73	0.79	0.85	1.00	1.38	1.48	1.65	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (冷水大温度差仕様)

形式	H A U - C G N		—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B	560EXZ(P)-B
冷 房 能 力	kW			984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—			1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41
13Aガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量		m³/h	61.5	70.3	79.0	87.8	98.1	109.0	122.1
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量		kW	693	792	891	991	1,107	1,229	1,377

*: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度・温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷温水・冷却水とも0.000086m²K/W(0.0001m²h°C/kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷温水・冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・ガス: 100%~約25%(比例制御)
6. ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
8. 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
9. 高期間効率タイプは、形式に"P"が付きます。
10. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

COP (JIS基準) : 1.38 ~ 1.4

形 式	H A U - C G N	—	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B	1000EXZ(P)-B	1150EXZ(P)-B	1350EXZ(P)-B	1500EXZ(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	660	750	830	1,000	1,150	1,350	1,500	
	kW	—	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	4,747.0	5,274.4	
暖 房 能 力	kW	—	1,934.8	1,934.8	2,263.8	2,694.1	3,254.1	3,762.6	3,762.6	
冷 房 定 格 COP (JIS 基準)	—	—	1.39	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.39	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55.8 - 60	56.3 - 60	56.1 - 60	56.2 - 60	56 - 60	56 - 60	56.4 - 60	
	流 量	m³/h	399.2	453.6	502.0	604.8	695.5	816.5	907.2	
	圧 力 損 失	kPa	121	58	75	85	123	64	84	
	接 続 口 径	A	200	250	250	250	300	300	350	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	偶数	偶数	
冷 却 水	流 量	m³/h	660.0	750.0	830.0	1000.0	1150.0	1350.0	1500.0	
	圧 力 損 失	kPa	122	57	75	84	124	66	89	
	接 続 口 径	A	300	300	300	350	400	400	450	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	偶数	偶数	
13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m³/h	145.9	165.8	183.5	221.1	254.3	298.5	331.7
		暖 房	m³/h	179.9	179.9	210.5	250.5	302.5	349.8	349.8
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	1,645	1,870	2,069	2,494	2,868	3,366	3,741
		暖 房	kW	2,029	2,029	2,374	2,825	3,412	3,945	3,945
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量	kVA	24.9	25.6	25.6	35.2	39.6	50.7	50.7	
	消 費 電 力	kW	19.9	20.5	20.5	28.1	31.7	40.6	40.6	
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa	100							
	接 続 口 径	A	40							
排 気 ガ ス 接 続	mm	776 × 776				780 × 960				
排 気 ガ ス 温 度	°C	220								
排 気 ガ ス 量	m³/h	5,129	5,129	6,002	7,142	8,625	9,974	9,974		
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m²	24.14	24.14	27.80	37.70	44.20	46.15	46.15		
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	7,000	7,600	8,300	6,500	7,400	8,300	9,200	
	幅 (W)	mm	2,430	2,430	2,500	3,250	3,250	3,250	3,250	
	高 さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	3,850	3,850	
チ ュ ー プ	引 き 抜 き 寸 法	mm	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200	7,100	8,000	
質 量	運 転 質 量	ton	24.3	26.0	27.9	36.7	41.1	46.4	49.8	
	搬 入 質 量	ton	21.2	22.7	24.3	21.2	23.7	26.4	28.8	
	搬 入 方 法	—	液込み一体				液抜き 3分割			
断 熱	保 冷 面 積	m²	23	26	28	26	31	34	38	
	保 温 面 積	m²	47	48	54	66	73	84	88	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	2.17	2.38	
	冷 却 水	m³	1.80	1.92	2.07	3.03	3.37	3.72	4.06	

COP (JIS基準) : 1.40 ~ 1.41

形 式	H A U - C G N	—	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B	1000EXZ(P)-B	1150EXZ(P)-B	1350EXZ(P)-B	1500EXZ(P)-B
冷 房 能 力	kW	—	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	4,747.0	5,274.4
冷 房 定 格 COP (JIS 基準)	—	—	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
13Aガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m³/h	143.9	163.5	181.0	218.0	250.7	294.3	327.1
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	1,623	1,844	2,041	2,459	2,828	3,320	3,688

ガス焚 EXZ-B型 (暖房能力増加型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (標準温度差仕様)

形式	H A U - C G H		—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B	560EXZ(P)-B
冷 凍 能 力	USRT			280	320	360	400	450	500	560
	kW			984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
暖 房 能 力	kW			998.8	1,289.8	1,289.8	1,612.2	1,612.2	1,934.8	1,934.8
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—			1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39
冷 温 水	温 水 温 度		°C	54.9 - 60	54.3 - 60	54.9 - 60	54.3 - 60	54.9 - 60	54.5 - 60	55.1 - 60
	流 量		m³/h	169.3	193.5	217.7	241.9	272.2	302.4	338.7
	圧 力 損 失		kPa	103	79	107	72	93	124	82
	接 続 口 径		A	150	150	150	200	200	200	200
	バ ス 数		—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
冷 却 水	流 量		m³/h	280.0	320.0	360.0	400.0	450.0	500.0	560.0
	圧 力 損 失		kPa	116	90	121	82	94	126	82
	接 続 口 径		A	200	200	200	200	250	250	250
	バ ス 数		—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m³/h	62.4	71.3	80.2	89.1	99.5	110.6	123.8
		暖 房	m³/h	92.9	119.9	119.9	149.9	149.9	179.9	179.9
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	704	804	904	1,005	1,122	1,247	1,396
		暖 房	kW	1,048	1,352	1,352	1,691	1,691	2,029	2,029
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量		kVA	14.6	16.3	18.7	18.7	21.0	23.4	23.4
	消 費 電 力		kW	11.7	13.0	15.0	15.0	16.8	18.7	18.7
燃 料	ガ ス 圧 力		kPa	2.0			100			
	接 続 口 径		A	80	100			40		
排 気 ガ ス 接 続	mm		478 × 528	592 × 592			740 × 740		776 × 776	
排 気 ガ ス 温 度	°C		220							
排 気 ガ ス 量	m³/h		2,649	3,419	3,419	4,274	4,274	5,129	5,129	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m²		12.41	16.17	16.17	20.69	20.69	24.14	24.14	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)		mm	4,140	4,780	4,960	6,000	5,300	5,600	6,300
	幅 (W)		mm	2,400	2,400	2,400	2,390	2,390	2,500	2,450
	高 さ (H)		mm	2,600	2,600	2,600	2,600	3,300	3,300	3,300
チ ュ ー プ	引 き 抜 き 寸 法		mm	3,200	3,600	4,000	5,000	4,000	4,500	5,300
質 量	運 転 質 量		ton	11.5	12.8	13.8	16.5	18.8	20.2	22.5
	搬 入 質 量		ton	10.2	11.4	12.2	14.4	16.6	17.7	19.7
	搬 入 方 法		—	液込み一体						
断 熱	保 冷 面 積		m²	11	12	13	15	17	19	21
	保 温 面 積		m²	28	32	33	37	39	45	46
保 有 水 量	冷 温 水		m³	0.49	0.53	0.56	0.66	0.86	0.93	1.04
	冷 却 水		m³	0.73	0.79	0.85	1.00	1.38	1.48	1.65

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (冷水大温度差仕様)

形式	H A U - C G H		—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B	560EXZ(P)-B
冷 房 能 力	kW			984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	1,969.1
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)	—			1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41
13Aガス (40.6MJ/m³N)	冷 房 燃 料 消 費 量		m³/h	61.5	70.3	79.0	87.8	98.1	109.0	122.1
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量		kW	693	792	891	991	1,107	1,229	1,377

*: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度・温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m²K/W(0.0001m²h°C/kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・ガス: 100%~約25%(比例制御)
6. ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
8. 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
9. 高期間効率タイプは、形式に"P"が付きます。
10. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

COP (JIS基準) : 1.38 ~ 1.4

形 式	H A U - C G H	—	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B	1000EXZ(P)-B	1150EXZ(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	660	750	830	1,000	1,150	
		kW	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	
暖 房 能 力		kW	2,263.8	2,263.8	2,694.1	3,254.1	3,762.6	
冷 房 定 格 COP (JIS 基 準)		—	1.39	1.40	1.40	1.39	1.39	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55.1 - 60	55.7 - 60	55.4 - 60	55.4 - 60	55.3 - 60	
	流 量	m ³ /h	399.2	453.6	502.0	604.8	695.5	
	圧 力 損 失	kPa	121	58	75	85	123	
	接 続 口 径	A	200	250	250	250	300	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	
冷 却 水	流 量	m ³ /h	660.0	750.0	830.0	1000.0	1150.0	
	圧 力 損 失	kPa	122	57	75	84	124	
	接 続 口 径	A	300	300	300	350	400	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	燃 料 消 費 量	冷 房	m ³ /h	145.9	165.8	183.5	221.1	254.3
		暖 房	m ³ /h	210.5	210.5	250.5	302.5	349.8
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベー ス)	冷 房	kW	1,645	1,870	2,069	2,494	2,868
		暖 房	kW	2,374	2,374	2,825	3,412	3,945
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量	kVA	24.9	25.6	28.3	39.6	44.8	
	消 費 電 力	kW	19.9	20.5	22.6	31.7	35.8	
燃 料	ガ ス 圧 力	kPa	100					
	接 続 口 径	A	40					
排 気 ガ ス 接 続	mm	776 × 776			780 × 960			
排 気 ガ ス 温 度	°C	220						
排 気 ガ ス 量	m ³ /h	6,002	6,002	7,142	8,625	9,974		
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	m ²	27.80	27.80	37.70	44.20	46.15		
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	7,000	7,600	8,300	6,550	7,550	
	幅 (W)	mm	2,450	2,450	2,750	3,250	3,250	
	高 さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	
チ ュ ー ブ 引 き 抜 き 寸 法	mm	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200		
質 量	運 転 質 量	ton	24.5	26.2	30.1	37.5	42.3	
	搬 入 質 量	ton	21.4	22.9	26.5	21.2	23.7	
	搬 入 方 法	—	液込み一体			液抜き 3 分割		
断 熱	保 冷 面 積	m ²	23	26	28	26	31	
	保 温 面 積	m ²	50	51	61	69	76	
保 有 水 量	冷 温 水	m ³	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	
	冷 却 水	m ³	1.80	1.92	2.07	3.03	3.37	

COP (JIS基準) : 1.40 ~ 1.41

形 式	H A U - C G H	—	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B	1000EXZ(P)-B	1150EXZ(P)-B
冷 房 能 力		kW	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7
冷 房 定 格 COP (JIS 基 準)		—	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
13Aガス (40.6MJ/m ³ N)	冷 房 燃 料 消 費 量	m ³ /h	143.9	163.5	181.0	218.0	250.7
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	1,623	1,844	2,041	2,459	2,828

灯油・A重油焚 EXZ-B型 (標準暖房能力型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (標準温度差仕様)

形 式	HAU-CKN/CAN	—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	280	320	360	400	450	500	
		kW	984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	
暖 房 能 力	kW	—	762.2	976.9	976.9	1,261.4	1,261.4	1,576.7	
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	
		A 重 油	—	1.32	1.32	1.32	1.32	1.33	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	56.1-60	55.7-60	56.1-60	55.5-60	56-60	55.5-60	
	流 量	m³/h	169.3	193.5	217.7	241.9	272.2	302.4	
	圧 力 損 失	kPa	103	79	107	72	93	124	
	接 続 口 径	A	150	150	150	200	200	200	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	
冷 却 水	流 量	m³/h	280.0	320.0	360.0	400.0	450.0	500.0	
	圧 力 損 失	kPa	116	90	121	82	94	126	
	接 続 口 径	A	200	200	200	200	250	250	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	
灯 油 (34.8MkJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	72.8	83.1	93.5	103.9	116.1	129.0
		暖 房	L/h	82.7	105.9	105.9	136.8	136.8	171.0
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	704	804	904	1,005	1,122	1,247
		暖 房	kW	799	1,024	1,024	1,322	1,322	1,653
A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	72.9	83.3	93.7	104.1	116.2	129.2
		暖 房	L/h	81.0	103.8	103.8	134.1	134.1	167.6
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	735	840	945	1,050	1,172	1,303
		暖 房	kW	817	1,047	1,047	1,352	1,352	1,690
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	灯 油	電 源 容 量	kVA	13.3	15.9	18.3	18.3	20.6	23.6
		消 費 電 力	kW	10.6	12.7	14.6	14.6	16.4	18.9
	A 重 油	電 源 容 量	kVA	14.2	16.8	19.2	20.2	22.5	25.5
		消 費 電 力	kW	11.4	13.4	15.4	16.2	18.0	20.4
燃 料 接 続 口 径	A	10 × 15			15 × 20				
排 気 ガ ス 接 続	mm	478 × 528			592 × 592			740 × 740	
排 気 ガ ス 温 度	°C	灯油 : 220 / A重油 : 250							
排 気 ガ ス 量	灯 油	m³/h	2,437	3,121	3,121	4,032	4,032	5,040	
	A 重 油	m³/h	2,439	3,126	3,126	4,039	4,039	5,047	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	灯 油	m²	11.24	12.41	12.41	16.17	16.17	20.69	
	A 重 油	m²	11.13	12.18	12.18	15.85	15.85	20.24	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	4,050	4,450	4,850	6,000	5,300	5,500	
	幅 (W)	mm	2,340	2,400	2,400	2,280	2,290	2,390	
	高 さ (H)	mm	2,600	2,600	2,600	2,600	3,300	3,300	
チ ャ ー プ 引 き 抜 き 寸 法	mm	3,200	3,600	4,000	5,000	4,000	4,500		
質 量	運 転 質 量	ton	11.3	12.6	13.5	15.5	18.1	19.5	
	搬 入 質 量	ton	10.0	11.1	11.9	13.7	15.9	17.0	
	搬 入 方 法	—	液込み一体						
断 熱	保 冷 面 積	m²	11	12	13	15	17	19	
	保 温 面 積	m²	27	29	31	35	37	42	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	0.49	0.53	0.56	0.66	0.86	0.93	
	冷 却 水	m³	0.73	0.79	0.85	1.00	1.38	1.48	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (冷水大温度差仕様)

形 式	HAU-CKN/CAN	—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B
冷 房 能 力	kW	—	984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41
		A 重 油	—	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34
灯 油 (34.8MkJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	71.7	82.0	92.2	102.5	114.5	127.2
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	693	792	891	991	1,107	1,229
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	72.3	82.7	93.0	103.3	115.4	128.2
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	729	833	938	1,042	1,163	1,293

※：加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3,516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度：温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m³/KW(0.0001m³/h°C/kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・灯油：100～約30% (三位置制御)
・A重油：100～約40% (三位置制御)
6. 灯油・A重油焚の場合、仕様により燃料配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
8. 屋外仕様の場合は、寸法：質量が異なります。その都度お問い合わせください。
9. 高期間効率タイプは、形式に"P"が付きます。
10. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

COP (JIS基準) : 灯油焚 1.38 ~ 1.39
A重油焚 1.32 ~ 1.34

形 式	HAU - CKN / CAN	—	560EXZ (P)-B	660EXZ (P)-B	750EXZ (P)-B	830EXZ (P)-B	1000EXZ (P)-B	1150EXZ (P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	560	660	750	830	1,000	1,150	
		kW	1,969.1	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	
暖 房 能 力	kW	—	1,576.7	1,892.1	1,892.1	2,214.0	2,634.8	3,028.5	
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	
		A 重 油	—	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	56 - 60	55.9 - 60	56.4 - 60	56.2 - 60	56.3 - 60	56.3 - 60	
	流 量	m³/h	338.7	399.2	453.6	502.0	604.8	695.5	
	压 力 損 失	kPa	82	121	58	75	85	123	
	接 続 口 径	A	200	200	250	250	250	300	
	バ ス 数	—	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	
冷 却 水	流 量	m³/h	560.0	660.0	750.0	830.0	1000.0	1150.0	
	压 力 損 失	kPa	82	122	57	75	84	124	
	接 続 口 径	A	250	300	300	300	350	400	
	バ ス 数	—	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	
灯 油 (34.8MkJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	144.5	170.3	193.5	214.1	258.0	296.7
		暖 房	L/h	171.0	205.2	205.2	240.1	285.7	328.4
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベース)	冷 房	kW	1,397	1,646	1,871	2,070	2,494	2,868
		暖 房	kW	1,653	1,984	1,984	2,321	2,762	3,175
A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	144.7	170.5	193.7	214.4	258.3	297.1
		暖 房	L/h	167.6	201.1	201.1	235.3	280.1	321.9
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベース)	冷 房	kW	1,459	1,719	1,953	2,162	2,605	2,996
		暖 房	kW	1,690	2,028	2,028	2,373	2,824	3,246
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	灯 油	電 源 容 量	kVA	23.6	28.2	28.9	28.9	39.9	39.9
		消 費 電 力	kW	18.9	22.6	23.1	23.1	31.9	31.9
	A 重 油	電 源 容 量	kVA	25.5	30.1	30.8	30.8	39.9	39.9
		消 費 電 力	kW	20.4	24.1	24.6	24.6	31.9	31.9
燃 料 接 続 口 径	A	20 × 15					25 × 25		
排 気 ガ ス 接 続	mm	740 × 740	776 × 776			780 × 960			
排 気 ガ ス 温 度	°C	灯油 : 220 / A重油 : 250							
排 気 ガ ス 量	灯 油	m³/h	5,040	6,048	6,048	7,076	8,420	9,678	
	A 重 油	m³/h	5,047	6,056	6,056	7,086	8,435	9,694	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	灯 油	m²	20.69	24.14	24.14	27.80	37.70	44.20	
	A 重 油	m²	20.24	23.61	23.61	27.19	37.70	44.20	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	6,300	7,000	7,600	8,300	6,500	7,400	
	幅 (W)	mm	2,350	2,430	2,430	2,500	3,250	3,250	
	高 さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	
チ ュ ー プ 引 き 抜 き 寸 法	mm	5,300	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200		
質 量	運 転 質 量	ton	21.8	24.3	26.0	27.9	36.7	41.1	
	搬 入 質 量	ton	19.0	21.2	22.7	24.3	21.2	23.7	
	搬 入 方 法	—	液込み一体			液抜き 3分割			
断 熱	保 冷 面 積	m²	21	23	26	28	26	31	
	保 温 面 積	m²	43	47	48	54	66	73	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	1.04	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	
	冷 却 水	m³	1.65	1.80	1.92	2.07	3.03	3.37	

COP (JIS基準) : 灯油焚 1.40 ~ 1.41
A重油焚 1.33 ~ 1.34

形 式	HAU - CKN / CAN	—	560EXZ (P)-B	660EXZ (P)-B	750EXZ (P)-B	830EXZ (P)-B	1000EXZ (P)-B	1150EXZ (P)-B
冷 房 能 力	kW	—	1,969.1	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
		A 重 油	—	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
灯 油 (34.8MkJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	142.4	167.9	190.8	211.1	254.4	292.5
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	1,377	1,623	1,844	2,041	2,459	2,828
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	143.6	169.2	192.3	212.8	256.4	294.9
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	1,488	1,706	1,939	2,146	2,585	2,973

灯油・A重油焚 EXZ-B型 (暖房能力増加型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (標準温度差仕様)

形 式	HAU-CKH/CAH	—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	280	320	360	400	450	500	
		kW	984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1	
暖 房 能 力	kW	—	976.9	1,261.4	1,261.4	1,576.7	1,576.7	1,892.1	
		—	1.37	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	
冷房定格COP (JIS基準)	—	油	1.32	1.32	1.32	1.32	1.33	1.33	
		A重油	—	1.32	1.32	1.32	1.33	1.33	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55-60	54.4-60	55-60	54.4-60	55-60	54.6-60	
	流 量	m³/h	169.3	193.5	217.7	241.9	272.2	302.4	
	圧 力 損 失	kPa	103	79	107	72	93	124	
	接 続 口 径	A	150	150	150	200	200	200	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	
冷 却 水	流 量	m³/h	280.0	320.0	360.0	400.0	450.0	500.0	
	圧 力 損 失	kPa	116	90	121	82	94	126	
	接 続 口 径	A	200	200	200	200	250	250	
	バ ス 数	—	奇数	偶数	偶数	奇数	偶数	偶数	
灯 油 (34.8MkJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	72.8	83.1	93.5	103.9	116.1	129.0
		暖 房	L/h	105.9	136.8	136.8	171.0	171.0	205.2
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	704	804	904	1,005	1,122	1,247
		暖 房	kW	1,024	1,322	1,322	1,653	1,653	1,984
A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	72.9	83.3	93.7	104.1	116.2	129.2
		暖 房	L/h	103.9	134.1	134.1	167.7	167.7	201.2
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真発熱量ベース)	冷 房	kW	735	840	945	1,050	1,172	1,303
		暖 房	kW	1,048	1,352	1,352	1,691	1,691	2,029
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	灯 油	電 源 容 量	kVA	15.9	15.9	18.3	21.3	23.6	26.7
		消 費 電 力	kW	12.7	12.7	14.6	17.0	18.9	21.4
	A 重 油	電 源 容 量	kVA	16.8	17.8	20.2	23.2	25.5	28.6
		消 費 電 力	kW	13.4	14.2	16.2	18.6	20.4	22.9
燃 料 接 続 口 径	A	15 × 10	20 × 15						
排 気 ガ ス 接 続	mm	478 × 528	592 × 592			740 × 740		776 × 776	
排 気 ガ ス 温 度	°C	灯油 : 220 / A重油 : 250							
排 気 ガ ス 量	灯 油	m³/h	3,121	4,032	4,032	5,040	5,040	6,048	
	A 重 油	m³/h	3,129	4,039	4,039	5,050	5,050	6,059	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	灯 油	m²	12.41	16.17	16.17	20.69	20.69	24.14	
	A 重 油	m²	12.18	15.85	15.85	20.24	20.24	23.61	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	4,140	4,620	4,800	6,000	5,300	5,600	
	幅 (W)	mm	2,400	2,400	2,400	2,390	2,390	2,500	
	高 さ (H)	mm	2,600	2,600	2,600	2,600	3,300	3,300	
チ ャ ー プ 引 き 抜 き 寸 法	mm	3,200	3,600	4,000	5,000	4,000	4,500		
質 量	運 転 質 量	ton	11.5	12.8	13.8	16.5	18.8	20.2	
	搬 入 質 量	ton	10.2	11.4	12.2	14.4	16.6	17.7	
	搬 入 方 法	—	液込み一体						
断 熱	保 冷 面 積	m²	11	12	13	15	17	19	
	保 温 面 積	m²	28	32	33	37	39	45	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	0.49	0.53	0.56	0.66	0.86	0.93	
	冷 却 水	m³	0.73	0.79	0.85	1.00	1.38	1.48	

冷水15-7°C / 冷却水32-37.1°C (冷水大温度差仕様)

形 式	HAU-CKH/CAH	—	280EXZ(P)-B	320EXZ(P)-B	360EXZ(P)-B	400EXZ(P)-B	450EXZ(P)-B	500EXZ(P)-B
冷 房 能 力	kW	—	984.6	1,125.2	1,265.9	1,406.5	1,582.3	1,758.1
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.39	1.40	1.40	1.39	1.40	1.40
	A 重 油	—	1.32	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34
灯 油 (34.8MkJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	71.7	82.0	92.2	102.5	114.5	127.2
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	693	792	891	991	1,107	1,229
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	72.3	82.7	93.0	103.3	115.4	128.2
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	729	833	938	1,042	1,163	1,293

※：加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

● 注記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度：温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m³/KW(0.0001m³/h°C/kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
・灯油：100～約30% (三位置制御)
・A重油：100～約40% (三位置制御)
6. 灯油・A重油焚の場合、仕様により燃料配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
8. 屋外仕様の場合は、寸法：質量が異なります。その都度お問い合わせください。
9. 高期間効率タイプは、形式に「P」が付きます。
10. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

COP (JIS基準) : 灯油焚 1.38 ~ 1.39
A重油焚 1.32 ~ 1.34

形 式	HAU-CKH/CAH	—	560EXZ(P)-B	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B	1000EXZ(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT	—	560	660	750	830	1,000	
		kW	1,969.1	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	
暖 房 能 力	kW	—	1,892.1	2,214.0	2,214.0	2,634.8	3,028.5	
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	
	A 重 油	—	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	
冷 温 水	温 水 温 度	°C	55.2 - 60	55.2 - 60	55.8 - 60	55.5 - 60	55.7 - 60	
	流 量	m³/h	338.7	399.2	453.6	502.0	604.8	
	压 力 損 失	kPa	82	121	58	75	85	
	接 続 口 径	A	200	200	250	250	250	
	パ ス 数	—	奇数	奇数	偶数	偶数	偶数	
冷 却 水	流 量	m³/h	560.0	660.0	750.0	830.0	1000.0	
	压 力 損 失	kPa	82	122	57	75	84	
	接 続 口 径	A	250	300	300	300	350	
	パ ス 数	—	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	
灯 (34.8MkJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	144.5	170.3	193.5	214.1	258.0
		暖 房	L/h	205.2	240.1	240.1	285.7	328.4
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベース)	冷 房	kW	1,396	1,645	1,870	2,069	2,494
		暖 房	kW	1,984	2,321	2,321	2,762	3,175
A 重 油 (36.3MJ/L)	燃 料 消 費 量	冷 房	L/h	144.7	170.5	193.7	214.4	258.3
		暖 房	L/h	201.2	235.4	235.4	280.1	322.0
	加 熱 源 消 費 熱 量 (真 発 熱 量 ベース)	冷 房	kW	1,459	1,719	1,953	2,162	2,605
		暖 房	kW	2,029	2,374	2,374	2,824	3,247
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	灯 油	電 源 容 量	kVA	26.7	28.2	28.9	33.2	39.9
		消 費 電 力	kW	21.4	22.6	23.1	26.6	31.9
	A 重 油	電 源 容 量	kVA	28.6	30.1	30.8	33.2	39.9
		消 費 電 力	kW	22.9	24.1	24.6	26.6	31.9
燃 料 接 続 口 径	A	20 × 15	25 × 25					
排 気 ガ ス 接 続	mm	776 × 776				780 × 960		
排 気 ガ ス 温 度	°C	灯油 : 220 / A重油 : 250						
排 気 ガ ス 量	灯 油	m³/h	6,048	7,076	7,076	8,420	9,678	
	A 重 油	m³/h	6,059	7,089	7,089	8,435	9,697	
高 温 再 生 器 伝 熱 面 積	灯 油	m²	24.14	27.80	27.80	37.70	44.20	
	A 重 油	m²	23.61	27.19	27.19	37.70	44.20	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)	mm	6,300	7,000	7,600	8,300	6,550	
	幅 (W)	mm	2,450	2,450	2,450	2,750	3,250	
	高 さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,850	
チ ュ ー プ	引 き 抜 き 寸 法	mm	5,300	6,000	6,600	7,300	5,300	
質 量	運 転 質 量	ton	22.5	24.5	26.2	30.1	37.5	
	搬 入 質 量	ton	19.7	21.4	22.9	26.5	21.2	
	搬 入 方 法	—	液込み一体				液抜き3分割	
断 熱	保 冷 面 積	m²	21	23	26	28	26	
	保 温 面 積	m²	46	50	51	61	69	
保 有 水 量	冷 温 水	m³	1.04	1.13	1.21	1.31	1.74	
	冷 却 水	m³	1.65	1.80	1.92	2.07	3.03	

COP (JIS基準) : 灯油焚 1.39 ~ 1.41
A重油焚 1.32 ~ 1.34

形 式	HAU-CKH/CAH	—	560EXZ(P)-B	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)A-B	1000EXZ(P)A-B
冷 房 能 力	kW	—	1,969.1	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3
冷房定格COP (JIS基準)	灯 油	—	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
	A 重 油	—	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
灯 (34.8MkJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	142.4	167.9	190.8	211.1	254.4
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	1,377	1,623	1,844	2,041	2,459
A 重 油 (36.3MJ/L)	冷 房 燃 料 消 費 量	L/h	143.6	169.2	192.3	212.8	256.4
	冷 房 加 熱 源 消 費 熱 量	kW	1,488	1,706	1,939	2,146	2,585

ガス焚 EX-B型 (特別暖房能力増加型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.0°C (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.43~1.44

形式	HAU-CGS	—	500EX(P)-B	560EX(P)-B	660EX(P)-B	750EX(P)-B	830EX(P)-B	1000EX(P)-B
暖房能力		kW	2,301.9	2,301.9	2,739.3	2,739.3	3,308.7	3,825.7
冷房定格COP (JIS基準)		—	1.43	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
冷温水	水温	°C	53.5-60	54.2-60	54.1-60	54.8-60	54.3-60	54.6-60
	流量	m³/h	302.4	338.7	399.2	453.6	502.0	604.8
13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃料消費量	冷房/暖房 m³N/h	106.8/210.5	119.6/210.5	140.9/250.5	160.2/250.5	177.2/302.5	213.6/349.8
	加熱源消費熱量	冷房/暖房 kW	1,204/2,374	1,349/2,374	1,589/2,825	1,807/2,825	1,998/3,412	2,409/3,945
電源: 200V	電源容量/消費電力	kVA/kW	26.1/20.9	26.1/20.9	27.6/22.1	28.3/22.6	32.7/26.2	44.8/35.8
排気ガス接続		mm	581×790		663×790		783×790	864×790
排気ガス温度		°C	120					
排気ガス量		m³/h	4,784	4,784	5,694	5,694	6,876	7,951
高温再生器伝熱面積		m²	27.80	27.80	37.70	37.70	44.20	46.15
本体寸法 (屋内)	長さ (L)	mm	6,300	6,300	7,000	7,600	8,300	7,900
	幅 (W)	mm	2,500	2,550	2,700	2,700	2,750	3,250
	高さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,850
チューブ引き抜き寸法		mm	4,500	5,300	6,000	6,600	7,300	5,300
質量	運転質量/搬入質量	ton	20.8/18.4	23.2/20.3	27.2/24.1	29/25.7	31.7/28.1	39.3/21.2
	搬入方法	—	液込み一体					液抜き3分割
断熱	保冷面積/保温面積	m²	19/47	21/49	23/57	26/58	28/65	26/73
保有水量	冷温水/冷却水	m³	0.93/1.48	1.04/1.65	1.13/1.8	1.21/1.92	1.31/2.07	1.74/3.03

*: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

ガス焚 EXZ-B型 (特別暖房能力増加型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.39

形式	HAU-CGS	—	500EXZ(P)-B	560EXZ(P)-B	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B	1000EXZ(P)-B
暖房能力		kW	2,263.8	2,263.8	2,694.1	2,694.1	3,254.1	3,762.6
冷房定格COP (JIS基準)		—	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
冷温水	水温	°C	53.6-60	54.3-60	54.2-60	54.9-60	54.4-60	54.6-60
	流量	m³/h	302.4	338.7	399.2	453.6	502.0	604.8
13Aガス (40.6MJ/m³N)	燃料消費量	冷房/暖房 m³N/h	110.6/210.5	123.8/210.5	145.9/250.5	165.8/250.5	183.5/302.5	221.1/349.8
	加熱源消費熱量	冷房/暖房 kW	1,247/2,374	1,396/2,374	1,645/2,825	1,870/2,825	2,069/3,412	2,494/3,945
電源: 200V	電源容量/消費電力	kVA/kW	23.4/18.7	23.4/18.7	27.6/22.1	28.3/22.6	32.7/26.2	44.8/35.8
排気ガス接続		mm	776×776			780×960		
排気ガス温度		°C	220					
排気ガス量		m³/h	6,002	6,002	7,142	7,142	8,625	9,974
高温再生器伝熱面積		m²	27.80	27.80	37.70	37.70	44.20	46.15
本体寸法 (屋内)	長さ (L)	mm	6,200	6,300	7,000	7,600	8,300	7,400
	幅 (W)	mm	2,500	2,550	2,700	2,700	2,750	3,250
	高さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,850
チューブ引き抜き寸法		mm	4,500	5,300	6,000	6,600	7,300	5,300
質量	運転質量/搬入質量	ton	20.4/17.9	22.7/19.9	26.7/23.6	28.5/25.2	31.2/27.6	38.6/21.2
	搬入方法	—	液込み一体					液抜き3分割
断熱	保冷面積/保温面積	m²	19/47	21/49	23/57	26/58	28/65	26/73
保有水量	冷温水/冷却水	m³	0.93/1.48	1.04/1.65	1.13/1.8	1.21/1.92	1.31/2.07	1.74/3.03

*: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

灯油・A重油焚 EXZ-B型 (特別暖房能力増加型) 高効率・高期間効率吸収冷温水機

冷水12-7°C / 冷却水32-37.1°C (標準温度差仕様)

COP (JIS基準) : 灯油焚 1.39
A重油焚 1.33

形式	HAU-CKS/CAS	—	500EXZ(P)-B	560EXZ(P)-B	660EXZ(P)-B	750EXZ(P)-B	830EXZ(P)-B
暖房能力		kW	2,214.0	2,214.0	2,634.8	2,634.8	3,028.5
冷房定格COP (JIS基準)	灯油	—	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
	A重油	—	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
冷温水	水温	°C	53.7-60	54.4-60	54.3-60	55-60	54.8-60
	流量	m³/h	302.4	338.7	399.2	453.6	502.0
灯油 (34.8MkJ/L)	燃料消費量	冷房/暖房 L/h	129/240.1	144.5/240.1	170.3/285.7	193.5/285.7	214.1/328.4
	加熱源消費熱量	冷房/暖房 kW	1,247/2,321	1,396/2,321	1,645/2,762	1,870/2,762	2,069/3,175
A重油 (36.3MJ/L)	燃料消費量	冷房/暖房 L/h	129.2/235.4	144.7/235.4	170.5/280.1	193.7/280.1	214.4/322
	加熱源消費熱量	冷房/暖房 kW	1,303/2,374	1,459/2,374	1,719/2,825	1,953/2,825	2,162/3,247
電源: 200V (50/60Hz 3φ)	灯油	kVA/kW	26.7/21.4	26.7/21.4	32.5/26	33.2/26.6	33.2/26.6
	A重油	kVA/kW	28.6/22.9	28.6/22.9	32.5/26	33.2/26.6	33.2/26.6
排気ガス接続		mm	776×776			780×960	
排気ガス温度		°C	灯油: 220 / A重油: 250				
排気ガス量	灯油	m³/h	7,076	7,076	8,420	8,420	9,678
	A重油	m³/h	7,089	7,089	8,435	8,435	9,697
高温再生器伝熱面積	灯油	m²	27.80	27.80	37.70	37.70	44.20
	A重油	m²	27.19	27.19	37.70	37.70	44.20
本体寸法 (屋内)	長さ (L)	mm	6,200	6,300	7,000	7,600	8,300
	幅 (W)	mm	2,500	2,550	2,700	2,700	2,750
	高さ (H)	mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
チューブ引き抜き寸法		mm	4,500	5,300	6,000	6,600	7,300
質量	運転質量/搬入質量	ton	20.4/17.9	22.7/19.9	26.7/23.6	28.5/25.2	31.2/27.6
	搬入方法	—	液込み一体				
断熱	保冷面積/保温面積	m²	19/47	21/49	23/57	26/58	28/65
保有水量	冷温水/冷却水	m³	0.93/1.48	1.04/1.65	1.13/1.8	1.21/1.92	1.31/2.07

*: 加熱源消費熱量は、真発熱量ベースとなります。

ガス焚 EX3-B型 (標準暖房能力型) 節電型吸収冷温水機

冷水15-7℃ / 冷却水32-40.1℃ (冷水・冷却水大温度差仕様)

COP (JIS基準) : 1.39 ~ 1.4

形 式	H A U - C G N		—	450EX3(P)-B	500EX3(P)-B	560EX3(P)-B	660EX3(P)-B	750EX3(P)-B	830EX3(P)-B	1000EX3(P)-B	1150EX3(P)-B	1350EX3(P)-B	1500EX3(P)-B	
冷 凍 能 力	USRT		—	450	500	560	660	750	830	1,000	1,150	1,350	1,500	
	kW		—	1,582.3	1,758.1	1,969.1	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	4,747.0	5,274.4	
暖 房 能 力		kW		1,311.4	1,639.3	1,639.3	1,967.2	1,967.2	2,301.9	2,739.3	3,308.7	3,825.7	3,825.7	
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)		—		1.39	1.39	1.39	1.39	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.39	
冷 温 水	温 水 温 度		℃	53.4-60	52.5-60	53.3-60	53.2-60	54-60	53.7-60	53.8-60	53.5-60	53.6-60	54.2-60	
	流 量		m ³ /h	170.1	189.0	211.7	249.5	283.5	313.7	378.0	434.7	510.3	567.0	
	圧 力 損 失		kPa	72	96	75	111	71	93	78	114	79	106	
	接 続 口 径		A	150	150	150	200	200	200	200	250	250	250	
冷 却 水	流 量		m ³ /h	284.0	315.0	353.0	416.0	473.0	523.0	630.0	725.0	851.0	945.0	
	圧 力 損 失		kPa	76	98	73	108	67	88	74	109	73	109	
	接 続 口 径		A	200	200	200	250	250	250	300	300	300	350	
	バ ス 数		—	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	
1 3 A ガ ス (40.6MJ/m ³ N)	燃 料 消 費 量		冷 房 m ³ /h	99.3	110.3	123.8	145.9	165.8	183.5	221.1	254.3	298.5	331.7	
			暖 房 m ³ /h	119.9	149.9	149.9	179.9	179.9	210.5	250.5	302.5	349.8	349.8	
	加 熱 源 消 費 熱 量		冷 房 kW	1,120	1,244	1,396	1,645	1,870	2,069	2,494	2,868	3,366	3,741	
	(真 発 熱 量 ベース)		暖 房 kW	1,352	1,691	1,691	2,029	2,029	2,374	2,825	3,412	3,945	3,945	
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量		kVA	21.0	21.0	21.0	24.9	25.6	28.3	35.2	39.6	50.7	50.7	
	消 費 電 力		kW	16.8	16.8	16.8	19.9	20.5	22.6	28.1	31.7	40.6	40.6	
燃 料	ガ ス 圧 力		kPa	100										
	接 続 口 径		A	40										
排 気 方 式	ガ ス 接 続 口 径		mm	297×790	378×790			500×790		581×790	663×790	783×790	864×790	
	ガ ス 温 度		℃	120										
排 気 量	ガ ス 量		m ³ /h	3,407	3,407	3,407	4,089	4,089	4,784	5,694	6,876	7,951	7,951	
	高 温 再 生 器 伝 熱 面 積		m ²	16.17	20.69	20.69	24.14	24.14	27.80	37.70	44.20	46.15	46.15	
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)		mm	5,650	5,750	6,300	7,000	7,600	8,300	6,500	7,400	8,300	9,200	
	幅 (W)		mm	2,290	2,390	2,350	2,430	2,430	2,500	3,250	3,250	3,250	3,250	
	高 さ (H)		mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	3,850	3,850	
チ ュ ー プ	引 き 抜 き 寸 法		mm	4,000	4,500	5,300	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200	7,100	8,000	
	運 転 質 量		ton	19.2	20.4	22.8	25.5	27.2	29.2	38.2	42.8	48.3	51.8	
質 量	搬 入 質 量		ton	16.9	18.0	20.1	22.5	24.0	25.8	22.5	25.1	28.0	30.5	
	搬 入 方 法		—	液込み一体										
断 熱	保 冷 面 積		m ²	17	19	21	23	26	28	26	31	34	38	
	保 温 面 積		m ²	39	44	45	49	50	57	69	77	88	92	
保 有 水 量	冷 温 水		m ³	0.86	0.93	1.04	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	2.17	2.38	
	冷 却 水		m ³	1.42	1.53	1.71	1.86	1.99	2.15	3.19	3.56	3.94	4.31	

ガス焚 EX3Z-B型 (標準暖房能力型) 節電型吸収冷温水機

冷水15-7℃ / 冷却水32-40.1℃ (冷水・冷却水大温度差仕様)


COP (JIS基準) : 1.35 ~ 1.36

形 式	H A U - C G N		—	450EX3Z(P)-B	500EX3Z(P)-B	560EX3Z(P)-B	660EX3Z(P)-B	750EX3Z(P)-B	830EX3Z(P)-B	1000EX3Z(P)-B	1150EX3Z(P)-B	1350EX3Z(P)-B	1500EX3Z(P)-B
冷 凍 能 力	USRT		—	450	500	560	660	750	830	1,000	1,150	1,350	1,500
	kW		—	1,582.3	1,758.1	1,969.1	2,320.7	2,637.2	2,918.5	3,516.3	4,043.7	4,747.0	5,274.4
暖 房 能 力		kW		1,289.8	1,612.2	1,612.2	1,934.8	1,934.8	2,263.8	2,694.1	3,254.1	3,762.6	3,762.6
冷 房 定 格 C O P (J I S 基 準)		—		1.35	1.35	1.35	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36	1.35	1.36
冷 温 水	温 水 温 度		℃	53.5-60	52.7-60	53.5-60	53.3-60	54.1-60	53.8-60	53.9-60	53.6-60	53.7-60	54.3-60
	流 量		m ³ /h	170.1	189.0	211.7	249.5	283.5	313.7	378.0	434.7	510.3	567.0
	圧 力 損 失		kPa	72	96	75	111	71	93	78	114	79	106
	接 続 口 径		A	150	150	150	200	200	200	200	250	250	250
冷 却 水	流 量		m ³ /h	284.0	315.0	353.0	416.0	473.0	523.0	630.0	725.0	851.0	945.0
	圧 力 損 失		kPa	76	98	73	108	67	88	74	109	73	109
	接 続 口 径		A	200	200	200	250	250	250	300	300	300	350
	バ ス 数		—	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数	偶数	偶数	奇数	奇数
1 3 A ガ ス (40.6MJ/m ³ N)	燃 料 消 費 量		冷 房 m ³ /h	102.4	113.8	127.4	150.2	170.7	188.9	227.6	261.7	307.2	341.4
			暖 房 m ³ /h	119.9	149.9	149.9	179.9	179.9	210.5	250.5	302.5	349.8	349.8
	加 熱 源 消 費 熱 量		冷 房 kW	1,155	1,283	1,437	1,694	1,925	2,130	2,567	2,951	3,465	3,850
	(真 発 熱 量 ベース)		暖 房 kW	1,352	1,691	1,691	2,029	2,029	2,374	2,825	3,412	3,945	3,945
電 源 : 200V (50/60Hz 3φ)	電 源 容 量		kVA	21.0	21.0	21.0	24.9	25.6	28.3	35.2	39.6	50.7	50.7
	消 費 電 力		kW	16.8	16.8	16.8	19.9	20.5	22.6	28.1	31.7	40.6	40.6
燃 料	ガ ス 圧 力		kPa	100									
	接 続 口 径		A	40									
排 気 方 式	ガ ス 接 続 口 径		mm	592×592	740×740			776×776		780×960			
	ガ ス 温 度		℃	220									
排 気 量	ガ ス 量		m ³ /h	4,274	4,274	4,274	5,129	5,129	6,002	7,142	8,625	9,974	9,974
	高 温 再 生 器 伝 熱 面 積		m ²	16.17	20.69	20.69	24.14	24.14	27.80	37.70	44.20	46.15	46.15
本 体 寸 法 (屋 内)	長 さ (L)		mm	5,300	5,500	6,300	7,000	7,600	8,300	6,500	7,400	8,300	9,200
	幅 (W)		mm	2,290	2,390	2,350	2,430	2,430	2,500	3,250	3,250	3,250	3,250
	高 さ (H)		mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,850	3,850	3,850	3,850
チ ュ ー プ	引 き 抜 き 寸 法		mm	4,000	4,500	5,300	6,000	6,600	7,300	5,300	6,200	7,100	8,000
	運 転 質 量		ton	18.9	20.1	22.5	25.0	26.8	28.7	37.7	42.2	47.7	51.2
質 量	搬 入 質 量		ton	16.6	17.7	19.8	22.0	23.6	25.3	22.5	25.1	28.0	30.5
	搬 入 方 法		—	液込み一体									
断 熱	保 冷 面 積		m ²	17	19	21	23	26	28	26	31	34	38
	保 温 面 積		m ²	39	44	45	49	50	57	69	77	88	92
保 有 水 量	冷 温 水		m ³	0.86	0.93	1.04	1.13	1.21	1.31	1.74	1.95	2.17	2.38
	冷 却 水		m ³	1.42	1.53	1.71	1.86	1.99	2.15	3.19	3.56	3.94	4.31

● 注 記

1. 1冷凍トン(1USRT)は3.516kW(3,024kcal/h)です。
2. 冷水温度・温水温度は、各々冷房運転時および暖房運転時の温度条件を示します。
3. スケールファクターは、冷温水、冷却水とも0.000086m³/Kw(0.0001m³h²/Kcal)です。
4. 最高使用圧力は、冷温水、冷却水ともに常用0.8MPaG(8kgf/cm²G)です。
5. 標準仕様(容量、冷温水・冷却水温度など)における容量制御範囲は下記となります。
 - ・ガス：100～約25% (比例制御)
 - ・灯油：100～約30% (三位置制御)
 - ・A重油：100～約40% (三位置制御)
6. ガス焚の場合、ガス供給圧によりガス配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
7. 灯油焚・A重油焚の場合、仕様により燃料配管接続口径が異なります。その都度お問い合わせください。
8. COPは、JIS基準(JIS B8622-2016)の値を示します。
9. 屋外仕様の場合は、寸法・質量が異なります。その都度お問い合わせください。
10. 高効率タイプは、形式に「P」が付きます。
11. 冷水・冷却水大温度差仕様は、暖房増加型及び灯油・A重油焚も対応します。その都度お問い合わせください。
12. 本仕様は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


配管工事

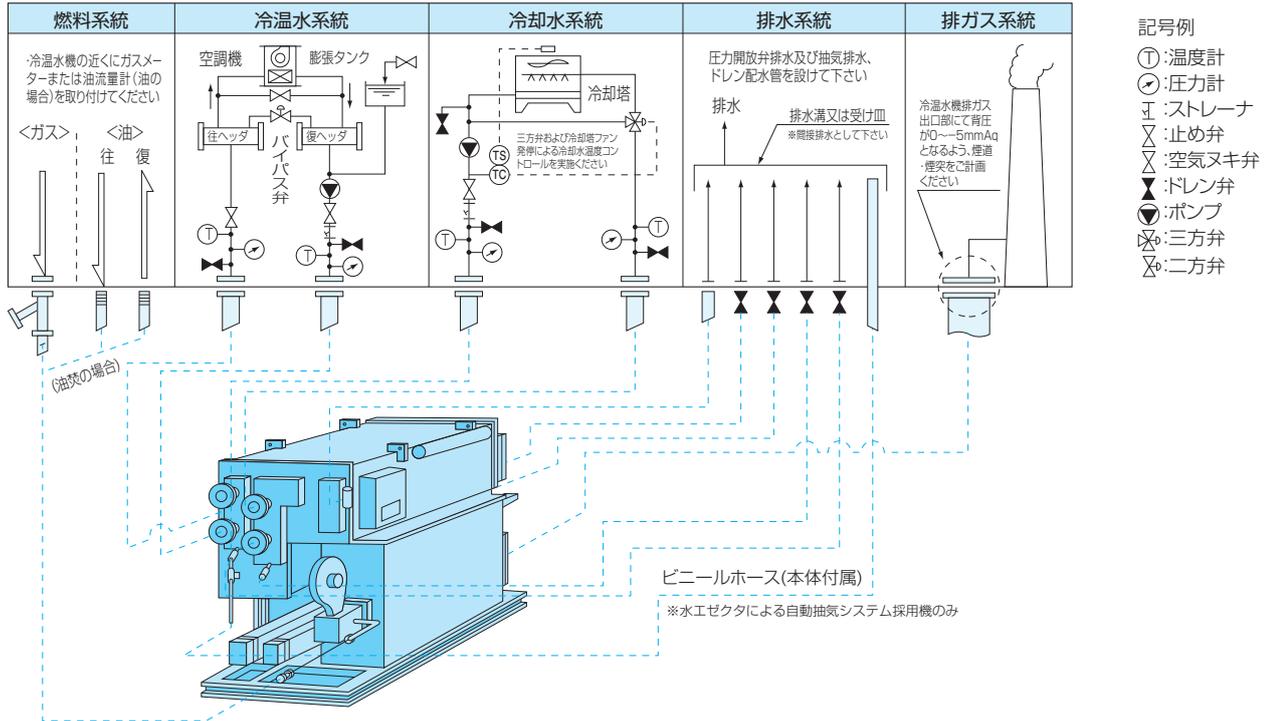

<冷温水、冷却水配管施工上の注意>

1. 水配管は、本図の要領により施工して下さい。
2. 水出入口方向は、本図によらず据付図を参照して下さい。仕様により異なります。
3. 冷温水機に0.8MPaG(8kg/cm²G)以上の圧力がかからないようにして下さい。(特に高い圧力仕様で製作したものは、その圧力によるものとします。)
4. ドレン抜き弁を止め弁と冷温水機との配管の最低位置に設けて下さい。
5. 空気抜き弁を冷温水機よりも高い位置に設けて下さい。
6. 図中に指示した温度計、圧力計等を設置して下さい。
7. 冷温水系統が開放水系とならない場合は、本図のように膨張タンクを取付けて下さい。
8. 冷却塔は、煙突から排気を吸いこまない位置に設けて下さい。風向きにより排気が直接吸いこまれると冷却水が汚れ、チューブ腐食の原因となります。
9. ストレーナは、10メッシュ程度のものを必ず設けて下さい。冷水系統にゴミが多いとチューブ内にたまり冷水凍結を引き起こす原因となり、また冷却水系統の詰まりは運転時圧力上昇、チューブ腐食の原因となります。
10. チューブ清掃時の水源を確保して下さい。


電気工事

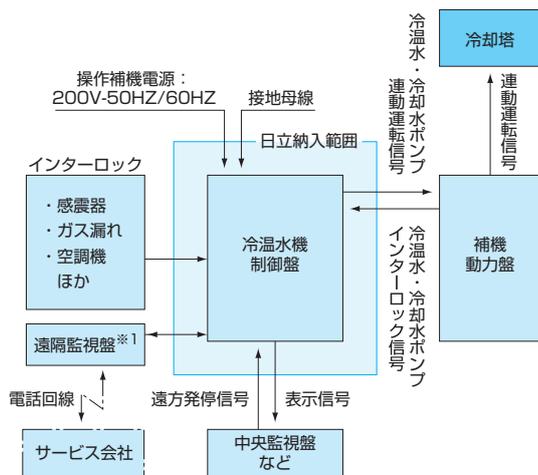

※1: 遠隔監視は、別途保守契約が必要です。また、電話回線は顧客施工いただくことになります。

<冷温水機への給電方法>

冷温水機に供給される電源は、三相三線式を標準電源として設計しております。従って、給電方式について下記点をお願い致します。

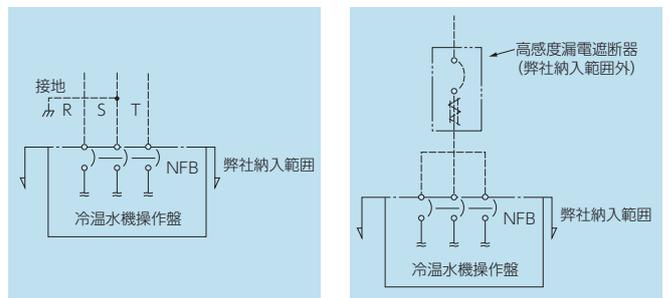

- 1) 三相三線式の場合はS相を接地下さい。
- 2) 三相四線式で給電される場合電源が三相四線式でS相を接地できない場合は、燃烧装置の誤動作を防止するため、50mA以下で動作する高感度漏電遮断器を設置下さい。

標準仕様・オプションと納入範囲

		標準仕様	オプション
冷 水 系	流 量	仕様表記載値(定流量)または変流量(50～100%流量)	
	温 度	入口12°C、出口7°C / 大温度差入口15°C、出口7°C	出口温度 4～12°C(低温取出型EXRL型・EXL-B型: 1～3°C)
	水 質	市水(JRA-GL-021994による)	工業用水、井水、中水、海水、(水質などにより検討の上対応)
	最高使用圧力	0.8MPaG(8kg/cm ² G)	[0.8<P≤1.0MPaG],[1.0<P≤1.6MPaG],[1.6<P≤2.0MPaG],[2.0<P≤2.5MPaG]
冷 却 水 系	流 量	仕様表記載値(定流量)または変流量(50～100%流量)	
	温 度	入口32°C、出口37°C / 大温度差入口32°C、出口40.5°C 入口温度下限値: ガス・灯油 18°C、A重油 28°C	
	水 質	市水(JRA-GL-021994による)	工業用水、井水、中水、海水、(水質などにより検討の上対応)
	最高使用圧力	0.8MPaG(8kg/cm ² G)	[0.8<P≤1.0MPaG],[1.0<P≤1.6MPaG],[1.6<P≤2.0MPaG],[2.0<P≤2.5MPaG]
温 水 系	流 量	仕様表記載値(定流量)または変流量(50～100%流量)	
	温 度	出口温度60°C	出口温度 61°C～85°C(温水器付)
	水 質	市水(JRA-GL-021994による)	工業用水、井水、中水、海水、(水質などにより検討の上対応)
	最高使用圧力	0.8MPaG(8kg/cm ² G)	[0.8<P≤1.0MPaG],[1.0<P≤1.6MPaG],[1.6<P≤2.0MPaG],[2.0<P≤2.5MPaG]
設 置 場 所	屋 内・屋 外	屋内機械室設備 本体は下塗り防錆塗装(上塗りおよび保温・保冷工事は含みません)	屋外型(下塗りおよび保温・保冷施工済み、外装カバー付) 本体: 下塗り塗装のみ 外装カバー塗装色: マンセル5Y7/1
	周 囲 環 境	周囲温度 冷房: 7～40°C 暖房: 2～40°C 相対湿度 10～90% RH	
搬 入 形 態	—	一体搬入	分割搬入 特殊搬入・横倒し・縦吊り・液ヌキ発送 ・分割特殊搬入
電 源	相 数	三相	—
	電 圧・周 波 数	200V、50/60Hz	220V、400V、440V 50/60Hz
電 気 配 線	機 上 配 線	ケーブル配線(制御ケーブル、動力ケーブル)	
本 体 安 全 装 置	—	・電動機過負荷 : バーナーファン、溶液ポンプ、冷媒ポンプなど ・燃焼異常 : 燃焼インターロック、断火、燃料圧力異常 ・サイクル異常 : 高温再生器高圧、高温再生器高温、排ガス高温 高温再生器液面低下、冷媒過冷など ・冷温水断水	・冷却水断水 ・感震器
容 量 制 御	方 式	比例制御(ガス焚)、三位置制御(灯油・A重油焚)PID補償付	比例制御(灯油・特A重油)
抽 気 装 置	方 式	EXRシリーズ: 水工セクターによる不凝縮ガス自動機外排出 EX-Bシリーズ: 抽気ポンプによる不凝縮ガス自動機外排出	EXRシリーズ: 抽気ポンプによる不凝縮ガス自動機外排出
燃 焼 装 置	安 全 遮 断 弁	全自動二重遮断	緊急遮断電動ボール弁
	燃 焼 範 囲	ガス焚: 100～約25% 油 焚: 100～約30%(A重油は約40%)	ガス焚: 100～約15%
燃 料	ガ ス	・13Aガス	標準以外はガス圧などにより特別な対応が必要となりますので個別にご相談ください。
	油	・灯油 特A重油(JIS1種1号 S分0.1%以下) ・A重油(JIS1種1号 S分0.5%以下)	標準以外は対応致しかねます。
試 運 転	社内工場試験	気密試験 及び 電氣的動作確認試験	性能試験成績表提出
	現地試運転	現地試運転調整(1回といたします)	

工事範囲

○印が準備・施工分を示します。

項 目		日 立 準 備・施 工	顧 客 準 備・施 工	備 考	
輸 送	製作工場→現地館	○	×	トラック又はトラックで館側まで積替え無し。	
搬 入・据 付	荷降ろし	×	○	車上渡し。	
	館側→機械基礎上	×	○	搬入立会は行います。	
	据付・レベル出し	×	○		
	工 事 部 品	アンカーボルト・ナット	×	○	
		レベル調整ライナー・プレート	×	○	必要に応じて
耐 震 ス ト ッ パ ー		×	○	耐震仕様の場合	
		×	○		
断 熱	保温・保冷工事	×	○	外装カバー付属の場合施工済み	
仕 上 塗 装	外装カバー	○	×	オプション(マンセル 5Y7/1)	
	冷温水機本体	×	○	日立施工は下塗り防錆塗装まで	
	制御盤	○	×	塗装色: マンセル 5Y7/1 半ツヤ	
電 気 関 係	電源盤→本体付制御盤	×	○	AC200V・3Φ	
	別準備動力盤 中央監視盤他	×	○	冷温水・冷却水ポンプ連動運転 インターロック配線および中央監視用配線等	
	⇔ 本体付制御盤	×	○		
	接地	×	○		
	冷却水温度制御	×	○	冷却塔ファン発停、三方弁制御等	
付 帯 工 事	遠隔監視用電話回線	×	○	遠隔監視対応は別途契約	
	設備工事	×	○	基礎工事、冷温水・冷却水・燃料・排水・ドレン配管工事、排気煙道工事(屋内設置)	
	据 付 部 品	冷却水渡り配管	不要	不要	
		相フランジ・パッキン・ボルト・ナット	×	○	冷温水・冷却水・ガス配管用
	排ガスタクト接続用パッキン・ナット	×	○		
そ の 他	試運転調整	○	×		
	運転指導	○	○	1回とします	
	試運転調整用電力	×	○		
	梱包残材処理	×	○		

安全に関するご注意

(ご使用に際して)

- ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえメーカーより説明を受けてから、正しくお使いください。

(据え付けに際して)

- 引火性危険物(ガソリン・シンナーなど)の取り扱い場所または、腐食性ガス(アンモニア・塩素など)の発生する場所への設置は行わないでください。火災の原因になることがあります。
- 搬入および据え付け工事・基礎工事・電気工事・各種配管工事・各種インターロック工事および保温保冷工事が必要です。専門業者にご相談ください。工事に不備があると、転倒・感電・水漏れ・燃料漏れ・やけどなどの原因になることがあります。
- 煙道工事・排気筒・煙突工事を必要とする場合があります。専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災・やけど・酸欠事故などの原因になることがあります。
- 給排気工事を必要とする場合があります。専門業者にご相談ください。工事に不備があると、酸欠事故などの原因になることがあります。
- 機械設置場所の床面の防水施工や周辺に排水溝が必要です。防水施工に不備があると漏水などにより周囲の設備を濡らす原因になることがあります。
- 機械の周囲にはメンテナンス作業に必要なスペースが必要です。スペースが不足する場合、安全な作業ができず、けがの原因になることがあります。
- 設置に関して、建築基準法・消防法・大気汚染防止法・労働安全衛生法などの規制を受ける場合があります。また、高圧ガス保安法の適用を受ける機器と隣接する場合は、冷凍保安規則の規制を受けることがあります。

(保守メンテナンスについて)

- 日常の取り扱い以外の保守メンテナンスは、専門技術を要しますので、メーカー・サービス会社にご相談ください。保守メンテナンスに不備があると、火災・感電などの事故の原因になることがあります。

■お引き合いに際してご指示いただきたい事項

1. 用途 一般空調、工場空調用、プロセス冷却用など
2. 仕様
 - 冷房能力：kW、USRT
 - 暖房能力：kW
 - 冷水：入口・出口温度(°C)、流量(m³/h)
 - 冷却水：入口・出口温度(°C)、流量(m³/h)
 - 温水：入口・出口温度(°C)、流量(m³/h)
 - 電源：電圧・周波数(動力・操作用)
 - 燃料種類：ガス種(供給圧力)・灯油・A重油
3. 設置条件 屋内・屋外・特殊雰囲気の有無・騒音規制の有無
4. 運転条件 年間冷房・24時間運転・年間運転時間など

■形式表示


HAU-BGN240EXR3LPAO-B

用途	なし：標準(カバー無し)
B：ヘビーロード対応	O：全体カバー付
C：ヘビーロード対応 ^{※1}	
燃料の種類	温度差仕様(EXR,EXRH,EXRSの場合)
G：ガス(13A,その他ガス)	なし：標準温度差
K：灯油	A：冷水大温度差
A：A重油	B：冷水・冷却水大温度差
暖房能力	C：冷却水大温度差
N：標準暖房能力	P：高期間効率型
L：低暖房能力	L：低温取外型
H：暖房能力増加	EX-B：EX-Bシリーズ
S：特別暖房能力増加	EXZ-B：EXZ-Bシリーズ
	3：節電型

※1：溶液・冷媒ポンプ前後仕切弁付・抽気ポンプ自動抽気装置付

■全国に広がるサービス拠点網

サービスは、株式会社日立ビルシステムが対応します。事業拠点数(約300ヶ所)が、これまで以上に充実し、きめ細かなサービスを提供できるとともに、冷凍機の遠隔監視システムとの連動により、いちだんと信頼性の高い管理を可能としました。

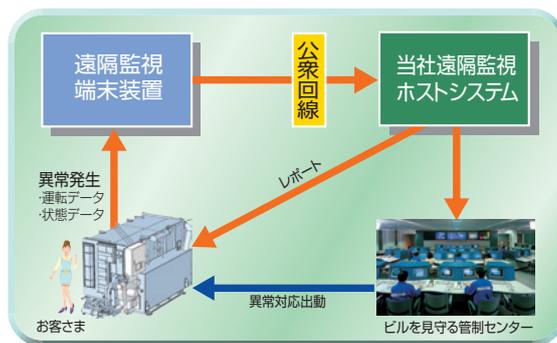

日立空調清水株式会社

お問い合わせは下記どうぞ。

— 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 —

営業部	〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)	(03) 6848-9206(代)
北日本営業グループ	〒980-0802 仙台市青葉区二日町9番7号(大木青葉ビル)	(022) 722-4850(代)
関東営業グループ	〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)	(03) 6848-9206(代)
中部営業グループ	〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目5番12号(パシフィックスクエア名古屋ビル)	(052) 212-2510(代)
関西営業グループ	〒545-6027 大阪市阿倍野区阿部野筋1-1-43(あべのハルカス27階)	(0120) 965-867(代)
西日本営業グループ	〒815-0031 福岡市南区清水四丁目9番17号	(092) 559-8800(代)

お問い合わせは——

- このカタログは日本国内用です。海外向けの場合は別途お問い合わせください。
- 無断転載・複写を禁止します。
- このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

インターネットで日立ジョンソンコントロールズ空調のホームページへアクセスしてみませんか。右記アドレスにて、毎月新しい情報を掲載しております。 <http://www.jci-hitachi.com/>

MR-465X 2025.4

Printed in Japan(H)