

⚠ 安全に関するご注意

(ご使用に際して)

- ●ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえメーカーより説明を受けてから、正しくお使いください。 (据え付けに関して)
- ●引火性危険物(ガソリン、シンナーなど)の取り扱い場所または、腐食性ガス(アンモニア、塩素など)の発生する場所への設置は行わないでください。 火災の原因になることがあります。
- ●搬入・据え付け工事・基礎工事・電気工事・各種配管工事・各種インターロック工事および保温保冷工事が必要です。専門業者にご相談ください。 工事に不備があると、転倒・感電・水漏れ・燃料漏れ・やけどなどの原因になることがあります。
- ●機械設置場所の床面の防水施工や周辺に排水溝が必要です。防水施工に不備があると漏水などにより周囲の設備をぬらす原因になることがあります。
- ●機械の周囲にはメンテナンス作業に必要なスペースが必要です。スペースが不足する場合、安全な作業ができず、けがの原因になることがあります。
- ●設置に関して、建築基準法・消防法・大気汚染防止法・労働安全衛生法などの規制を受けることがあります。 受ける場合は、遵守してください。
- ●設置場所・保安距離・安全弁放出管・換気などについては、日本冷凍空調工業会標準規格「遠心冷凍機の施設ガイドライン(JRA GL-01:2017)」の 準拠を推奨します。

(保守メンテナンスについて)

●日常の取り扱い以外の保守メンテナンスは、専門技術を要しますので、メーカー・サービス会社にご相談、委託してください。 保守メンテナンスに不備があると、火災・感電などの事故の原因になることがあります。

■ お引き合いに際してご指示いただきたい事項

1.用 途 一般空調・工場空調用・プロセス冷却用など

2.仕 様 ●冷房能力:kW、USRT

●冷 水:入口·出口温度(℃)、流量(m³/h)

●冷 却 水:入口·出口温度(℃)、流量(m³/h)

●電 源:電圧、周波数

3.設置条件 屋内、特殊雰囲気の有無(塩害など)・騒音規制の有無

4.運転条件 24時間運転・年間運転時間など

日立空調清水株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ。

一 日本業務用空調ビジネスユニット大型冷凍機統括部 一

営 業 部 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー) (03)6848-9206(代) 北日本営業グループ 〒980-0802 仙台市青葉区二日町9番7号(大木青葉ビル) (022)722-4850(代) 関東営業グループ 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー) (03)6848-9206(代)

中部営業グループ 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目5番12号(バシフィックスクエア名古屋ビル) (052)212-2510(代)

関西営業グループ 〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43(あべのハルカス27階) (0120)965-867(代)

お問い合わせは一

●このカタログは日本国内用です。海外向けの場合は別途お問い合わせください。

西日本営業グループ 〒815-0031 福岡市南区清水四丁目9番17号

- ●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●無断転載、複写を禁止します。
 - MR-500Y 2025.4

(092)559-8800(代)

HITACHI

ノンフロン冷媒 HFO-1233zd(E)採用※

日立磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機

HZシリーズ 879~3.516kW (250~1.000USRT)

※但し、付属機器の抽気装置にはフロン類を使用しております



最新技術を搭載した日立ターボ冷凍機 HZシリーズ

- ○冷凍サイクルにノンフロン冷媒HFO-1233zd(E)を採用*1
- ○磁気軸受採用によるオイルフリー*1
- ○部分負荷効率向上による高い期間効率※2

究極の磁気軸受VSD(インバータ)制御ターボ冷凍機です。

- ※1:但し、抽気装置には、フロン冷媒及び潤滑油を使用しております。
- ※2:期間効率 (IPLV) とは、JISB8621-2019 に定める部分負荷条件および負荷率ごとに定めた重み係数を用いて求めた部分負荷効率を現す指数です。

■HZシリーズの特徴



● 最適化された圧縮機

最適化された単段圧縮機は広範囲 に於いても高効率な運転が可能。

● 磁気軸受搭載

従来の油潤滑方式から可動部品を 大幅低減し、抜群の信頼性を実現。

● 高速半密閉誘導電動機

高信頼性・高耐久性・メンテナンス 性に優れた磁気軸受搭載誘導電動 機を採用。

※3【試算条件】

型式: H7-750M. HC-F800GX-IT (当計固定速従来機) 仕様:2637kW(負荷率=年間40~90%の変化) 冷却水入口温度:東京都の気象データからの想定温度 冷却水入口温度下限:12℃ 運転時間: 7,200 時間 / 年 電力料金単価: 10.0 円 /kWh (電力基本料金は含んでいません)

● 冷媒 HFO-1233zd(E) 採用*5

ターボ冷凍機本体の冷凍サイクルの 冷媒として、ノンフロン扱い冷媒で ある HFO-1233zd(E) を採用。

●高圧ガス保安法適用対象外 (低圧冷媒)

通信接続(オプション)が可能。

●理論効率が高く不燃性




本製品に使用されている冷媒について**

本製品本体の冷凍サイクルはノンフロン扱い冷媒である HFO-1233zd(E) を採用しています。

本体冷凍サイクル	抽気装置**5
HFO-1233zd (E)	R-452A
132~1,322kg	約 0.3 ~約 0.4kg
_	2,140(1,940)** ⁷
非該当	該当(第一種特定製品)
	HFO-1233zd (E) 132~1,322kg

▶ ● 流下液膜式蒸発器

流下液膜式蒸発器の採用により、従来の低圧冷媒用満液式 蒸発器と比較し、冷媒封入量を低減



▶:低圧冷媒ガス



**4: COP は、HZ-630M(630usRT)での JIS 基準(JIS B 8621: 2019)の場合、IPLV は、HZ-750M(750usRT)での JIS 基準(JIS B 8621: 2019)の場合

- ※5: 抽気装置は R-452A のフロン冷煤を使用しておりますのでフロン排出抑制法の第一種特定製品の簡易点検(目視)の対象機器となります。
- ※6:ターボ冷凍機は、出荷台数で加重平均した環境影響度の値が、目標年度(2025年度)において、目標値(100)を上回らないことが製造業者等に義務付けられております。

※7:GWP=2,140 は、第一種特定製品に表示しなければならない地球温暖化係数、()内の GWP=1,940 は、第一種特定製品の管理者が漏えい量報告の際に使用する地球温暖化係数を示します。

磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機


磁気軸受

■磁気軸受

● 磁気軸受採用によるオイルフリー設計

従来の油潤滑方式から可動部品点数を大幅に削減し、 抜群の信頼性を実現しました。

圧縮機損失の低減に伴う COP 向上とともに、 お客様のメンテナンス負荷を低減します。

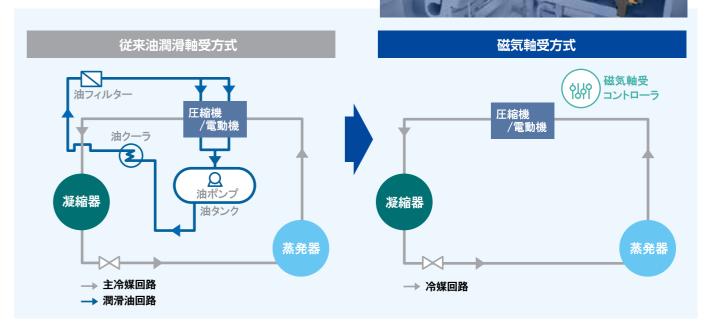

● 保守管理の低減

磁気軸受採用により、オーバーホールによる機械的な駆 動部品の交換および従来のオイルに起因するメンテン ナンスが不要

● 安心設計

磁気軸受コントローラによるシャフト位置管理で 安全性を確保

● 熱交換器の効率アップ

磁気軸受採用のため、冷媒系統内への油混入が無く、 熱交換器の効率がアップ

● 停電時対策

万一の停電でも無停電電源装置(UPS)により、 回転が停止するまでベアリングに電力を供給し、 シャフトを安全に着地させます。


また、UPS が故障した場合でもバックアップ ベアリングによる二重保護の設計です。



■ 部分負荷及び IPLV 特性

新冷媒の特性に合せた最適なコンセプトに基づき、新たに設計された圧縮機・熱交換器を搭載。 定格 COP **6.0** 以上(但し、HZ-300Mは除く)を達成。また、インバータによる可変速制御および ディフューザ幅制御により、大幅な部分負荷効率の向上で部分負荷最高 COP **31.5***1 を達成。



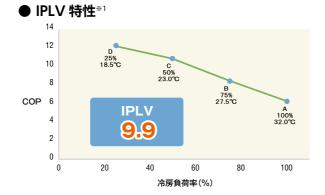

※1:部分負荷特性は、HZ-300M (300usRT) の場合, IPLV は、HZ-750M (750usRT) での JIS 基準 (JIS B 8621: 2019) の場合

【IPLV(期間成績係数)】

IPLV(Integrated Part Load Value) とは、JIS B 8621-2019 に 定める部分負荷条件及び負荷率ごとに定めた重み係数を用いて 求めた部分負荷効率を現す指数です。

●演算式

IPLV = 0.01A + 0.47B + 0.37C + 0.15D

A:負荷率100%成績係数(冷却水入□温度:32℃) B:負荷率75%成績係数(冷却水入□温度:27.5℃) C:負荷率50%成績係数(冷却水入□温度:23℃)

D: 負荷率 25%成績係数 (冷却水入□温度: 18.5°C)


■ 容量制御下限 10%標準対応

容量制御範囲 100 ~ 10%運転に標準対応。(但し、HZ-350M については容量制御下限 15%となります。) 運転範囲を拡大し、より広範囲の負荷で運転出来ます。

また、オプションにて容量制御範囲 10%以下の超低負荷にも対応が可能な機種がありますので詳細については 別途お問い合わせください。

■ 豊富な表示・多機能の制御盤

豊富な設定値、読出機能、警報、トレンドデータを提供。 各種データは監視用に通信(オプション)が可能です。





※:制御盤の画面は表示例です。また、予告なく変更することが あります。

■ 機上設置 VSD(インバータ)盤

ターボ冷凍機への機上設置により、現地据付スペースを節約、据付工事の簡素化が図れます。 冷却水/クーラント熱交換器を使用した水冷式の採用により機械室の温度上昇を低減します。

電源側への高調波影響度合いを極力低減するよう抑制しています。 所内他設備も含めた全体の商用電力系統への高調波電流上限値は、 『高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン』に 規定されています。従いまして、本インバータでの高調波電流値を提示 させていただきますので、設備全体でのご検討をお願い致します。

回路分類および換算係数								
回路分類	回路	種別	換算係数					
3	三相ブリッジ (コンデン平滑)	交流リアクトル有	K ₃₂ =1.8					

■仕様一覧表

(冷水入口温度12°C、出口温度7°C/冷却水入口温度32°C、出口温度37°C)

形	式	HZ-	250M	300M	350M	400M	450M	480M	500M	550M	600M	630M	700M	750M	800M	900M	1000M
冷凍	能力	kW	879	1,055	1,231	1,407	1,582	1,688	1,758	1,934	2,110	2,215	2,461	2,637	2,813	3,165	3,516
/TI /A	RE 7J	USRT	250	300	350	400	450	480	500	550	600	630	700	750	800	900	1,000
	流 量	m³/h	151	181	211	242	272	290	302	332	362	380	423	453	483	543	604
冷 水	水圧損失	kPa	40	54	31	82	100	112	41	48	80	43	104	59	75	79	106
/市 / 小	接続口径	Α	150	150	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250	250	250
	パス数	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	流量	m³/h	179	214	249	284	320	342	354	390	427	444	497	532	568	638	710
冷却水	水圧損失	kPa	26.0	34.0	25.0	25.0	30.0	33.0	28.0	33.0	40.0	27.0	52.0	35.0	41.0	48.0	40.0
小市小	接続口径	А	200	200	200	250	250	250	250	250	250	300	250	300	250	300	350
	パス数	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	消費電力	kW	142.7	176.6	200.2	224.1	256.3	278.8	273.6	301.9	338.6	334.1	395.2	423.1	450.7	501.3	563.4
電動機	定格出力	kW	137	170	193	216	247	268	263	290	326	321	380	407	433	482	541
	電源	-		400V, 415V/50Hz 400,440V/60Hz													
IPLV (JIS B 86	621: 2019)*	-	8.9	9.4	9.3	9.1	9.4	9.6	9.2	9.6	8.6	9.3	9.2	9.9	9.5	9.0	9.6
	長さ(A)	mm	4,510	4,510	4,535	5,150	5,150	5,150	5,205	5,205	5,205	5,945	5,205	5,945	5,865	5,945	6,555
本 体 据付寸法	幅 (B)	mm	2,060	2,060	2,265	2,445	2,445	2,445	2,590	2,590	2,590	2,995	2,590	2,995	2,985	2,995	3,220
	高さ(C)	mm	2,555	2,555	2,640	2,895	2,895	2,895	2,995	2,995	3,060	3,425	3,085	3,425	3,430	3,505	3,850
本 体	運転質量	ton	8.6	8.6	11.4	13.3	13.3	13.3	15.5	15.5	15.7	22.2	15.9	22.4	22.4	24.7	28.8
質 量	搬入質量	ton	7.8	7.8	10.1	11.8	11.8	11.8	13.5	13.5	13.9	19.3	14.1	19.5	19.6	21.9	25.1
冷媒	封 入 量	kg	312	307	451	494	494	494	561	561	693	959	693	958	790	1,120	1,322
チューフ	ブ抜き長さ	m	3.7	3.7	3.7	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.9	4.3	4.9	4.9	4.9	5.5
保冷	面積	m²	23	32	37	42	42	42	47	47	48	64	48	64	58	64	70

※400V,50Hz の場合


● 注記

標準容量制御範囲は、100~約10%です。
 (但し、HZ-350Mについては容量制御下限15%となります。)


汚れ係数は、冷水、冷却水ともに
 0.000086m²K/W(0.0001m²h℃/kcal)です。

- 3. 本表は、正常水を基準に製作する場合を示します。
- 4. 冷水、冷却水側の標準設計圧力は 1.0MPa です。 これ以上の場合は、お引き合い時にご指示ください。
- 5. 設置条件は、屋内・非防爆です。
- 6. JIS B 8621:2019 遠心冷凍機に準拠し、設計、製作、試験しています。
- 7. IPLV は、JIS B 8621:2019 遠心冷凍機の条件による値です。
- 8. 標準仕様と異なる仕様についても製作致しますのでご相談ください。
- 本仕様については、技術改善により予告なく変更することがありますので、 ご了承ください。

● 外形図

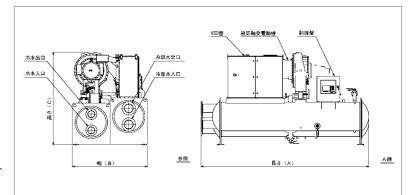

● 呼称型式



3

標準納入範囲

	項目	備考
	圧縮機	
	主電動機	
	熱交換器	
	保安装置	
冷凍機本体	VSD(インバーター)	機上設置、外部操作ハンドル付開閉器 但し、漏電保護機能はありません。 クーラント / 冷却水による水冷方式
	制御盤	
	液面計	
抽気装置	冷媒封入済み/機上設置	「■搭載する抽気装置について」を参照下さい。
	冷媒 HFO-1233zd(E) [初回現地封入分]	
付 属 品	防振ゴム (波形 1 枚、振動伝達率約 25%)	ターボ冷凍機本体と同時出荷、 館側車上渡しとなります。
	ソールプレート	
	VSD クーラント	
試 験	工場社内性能試験	

設置環境

項	目	環境
場	所	屋内・非防爆
標	高	1000m以下
周 囲	温度	0 ~ 40℃
湿度(露	点温度)	露点温度は、冷却水入口温度以下として下さい。

搭載する抽気装置について

- ○本製品本体の冷凍サイクルに使用している冷媒 HFO-1233zd (E) は低圧冷 媒のため大気圧以下となることがあり、機内へ空気等の不凝縮ガスが侵入す る可能性があります。抽気装置は、冷媒と混合した不凝縮ガスを冷却するこ とで、冷媒と分離させ不凝縮ガスを排出する装置です。
- ○抽気装匿の冷却用冷凍機の冷媒には R-452A**1[GWP=2,140 (1,940)**2] を使用しています。
- ○フロン冷媒を使用しているため、フロン排出抑制法による第一種特定製品と なり、管理者(資格不要)による3ヶ月に1回以上の簡易点検が必要になります。 (冷媒封入量: 400g以下)



- ※1: R-404A(GWP3,920 の代替フロン冷媒 (HFO+HFC 混合冷媒)
- ※2:GWP=2,140 は、第一種特定製品に表示しなければならない地球温暖化係数、()内のGWP=1,940 は、第一種特定製品の管理者が漏えい量報告の際に使用する地球温暖化係 数を示します。

工事範囲

	項	į B	日立 標準・施工	顧客 標準·施工	備考		
輸送	製作工場から	現場館側まで	0	×	トラック又はトレーラーで館側まで、積替え無し		
	荷降ろし		×	0	対象物:冷凍機本体、冷媒、付属品		
	館側から機械	館側から機械基礎上まで		宮側から機械基礎上まで		0	対象が、
	据付・レベル	出し	×	0	体以去社口立しルンハノムジッ こへ長が立去いたしより。		
搬入・据付		アンカーボルト・ナット	×	0			
	工事部品	レベル調整ライナー・プレート	×	0			
		耐震ストッパー	×	0			
	保管		×	0	納入後の保管は、当社範囲外とします。		
断 熱	保冷工事		×	0	冷凍機の保冷工事は、当社範囲外とします。		
	ターボ冷凍機	本体	×	0	当社施工は、下塗防錆塗装まで		
仕上塗装	制御盤		0	×	塗装色:マンセル 5Y7/1 半ツヤ		
	VSD		0	×	塗装色:マンセル 5Y7/1 半ツヤ		
	中央監視盤か	ら制御盤	×	0			
電気関係	接地		×	0			
龟刃以忧	冷却水温度制	御	×	0	冷却水入口温度は 10℃以上となるようにしてください。 但し、冷水出口仕様温度が 10℃以上の場合は 冷水出口仕様温度以上としてください。		
	一次側電気工	事 [(含む,電源配線接続(VSD)]	×	0	電源配線は CV 線または CVT 線を御使用ください。		
	基礎工事		×	0			
付帯工事	各種配管工事		×	0			
	据付部品:相	フランジ、パッキン、ボルト、ナット	×	0	冷水・冷却水配管用		
	強制換気装置		×	0			
	安全弁の屋外	放出管工事	×	0			
	現地単体試運	転調整	0	×	冷媒の封入作業を含みます。		
その他	運転取扱指導		0	×			
	試運転調整用	電力・水・燃料	×	0			
	梱包残材処理		×	0			
	総合試運転		×	0			

- 注 1)記載のない項目については、別途ご相談下さい。
- 注 2)冷媒を冷凍機本体と同時に出荷するものとします。別出荷のご指示の場合は、荷おろし及び館側から機側までの搬入を別途設備側でお願い致します。

中央監視項目

●顧客盤から冷凍機制御盤へ入力する信号

● 假合 ニック プルス 依 利 即 ニャン スリック にっち								
機	能		項 目 信号種類		備考			
		遠方運転・停止		レベル	無電圧接点	運転時 ON	>A >= 1/1/4 day 1 / bro 6/10 1	
		補機故障※		レベル	無電圧接点	ー		
標	準	システムサイク	リングデバイス	レベル	無電圧接点	条件成立時 ON	, to the Carba out yo	
		遠方冷水出口温原	度設定	アナログ	DC4-20mA	DC4 ~ 20mAC/ 温度レンジ設定可		
		負荷制限遠隔設定	宦	アナログ	DC4-20mA	DC4 ~ 20	0mA/100 ~ 30%	
●冷况	●冷凍機制御盤から顧客盤へ出力する信号 ※ 変圧器盤付の場合、変圧器盤異常検知信号を接続します							
機	能		項 目 信号種類		Ŀ	# +/		
	1,00		欠 ロ	1百 ク	性規	1)	黄	
	1,0		モーター運転	レベル	無電圧接点	運転時 ON	一方	
	,,,	化能丰子					声	
-		状態表示	モーター運転	レベル	無電圧接点	運転時 ON	票 考 誘導負荷 2A/AC250V	
標	準	状態表示	モーター運転 サイクリングシャットダウン	レベル	無電圧接点無電圧接点	運転時 ON ダウン時 ON		
標		状態表示補機連動	モーター運転 サイクリングシャットダウン セイフティシャットダウン(故障)	レベルレベル	無電圧接点 無電圧接点	運転時 ON ダウン時 ON ダウン時 ON	 誘導負荷 2A/AC250V	
標			モーター運転 サイクリングシャットダウン セイフティシャットダウン(故障) 速方モード運転準備完了	レベル レベル レベル レベル	無電圧接点 無電圧接点 無電圧接点 無電圧接点	運転時 ON ダウン時 ON ダウン時 ON デア時 ON	 誘導負荷 2A/AC250V	


■ その他オプション

項	目	標準仕様	オプション	備考
容量制	御範囲	100~約 10%※1	10%以下の超低負荷にも対応可能な機種がありますので詳細については別途お問い合わせください。	※1: HZ-350M については 容量制御下限 15%となります。
	流 量	定流量(100%)	変流量対応(下限値 50%)	
冷水系	最高使用	1.0MPa	1.0MPa <p≦2.0mpa< td=""><td></td></p≦2.0mpa<>	
	水室ケース	水室ケースヒンジ付	水室マリンタイプ(ヒンジ付)	
	温 度	入口温度 10℃		
	-	定流量(100%)	変流量対応(下限値 50%)	冷却水変流量制御は冷却水入口温度 27℃以下で 実施し、下限流量は 50%としてください。
冷却水系	最高使用	1.0MPa	1.0MPa <p≦2.0mpa< td=""><td></td></p≦2.0mpa<>	
	水安ケーフ	室ケース 水室ケースヒンジ付	水室マリンタイプ(ヒンジ付)	
	小王) 八	小主/ ハこノノド	ボール洗浄対応	但し、VSD 冷却は冷水を使用します。
防	振	防振ゴム	スプリング防振	
			上下2分割+盤取外し搬入:圧縮機+モータ、 熱交換器、VSD盤、制御盤	
冷 凍 機 本 体 の 搬 入 形 態		一体搬入	縦割2分割搬入:凝縮器側(凝縮器 /VSD 盤 / 制御盤)、 蒸発器側(蒸発器 / 圧縮機 + モータ)	
			細分割搬入:圧縮機 + モータ、蒸発器、凝縮器、 VSD 盤、制御盤	
瞬停自	動再起動	停電時、冷凍機停止し、復電・ 起動条件成立後に自動再起動	停電時、冷凍機停止・復電後に手動起動	
工場お	立会検査		お立会い外観検査	性能試験のお立会い検査は対応しておりません。
				注/記載のたい頂目については、別途で担談/ださい

注)記載のない項目については、別途ご相談ください。

メンテナンス

納入後のメンテナンスは、「ヘリオス R 冷凍機遠隔監視付メンテナンス」にて定期的な巡回メンテナンスに加え冷凍機の運転状況を 24 時間・ 365 日見守り続けるサービスを行っている株式会社日立ビルシステムとの保守契約をお勧めします。

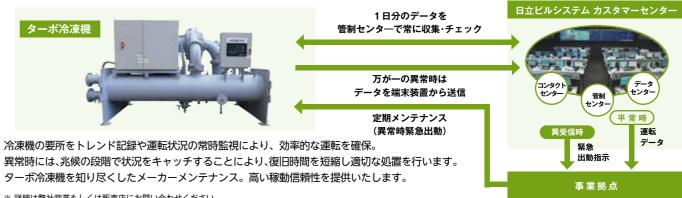

※ 詳細は弊社営業もしくは販売店にお問い合わせください。