

スクロール
mini 冷凍機

スクロール
クーリングシステム

業務用・産業用
除湿器

ユニット
クーラー

冷凍冷蔵
ユニット

スクルー
冷凍機

スクロール
冷凍機

HITACHI
Inspire the Next

R410A R404A

2016年1月

日立スクロール クーリングシステム



KU-N20HV-D
(配管・配線はイメージ図)

SCROLL COOLING SYSTEM

冷凍機・ユニットクーラー・コントローラーをシステム製品としてセット化、「スクロールクーリングシステム」は豊富な機種をそろえています。

設計・施工を省力化

冷凍冷蔵庫に必要な冷却機器を組み合わせてシステム化しているので、用途に応じて選択できます。また、ユニットクーラーに膨張弁・電磁弁が組み込まれ、コントローラーで運転制御が行えるなど、現地での部品製作・部品手配などの手間が省けます。

豊富な品ぞろえで対応

スクロール冷凍機は、出力1.5kW(2馬力)から29.6kW(40馬力)をラインアップし、ユニットクーラーは、高温用・中温用・低温用に対応可能で、標準型・低風量型・広フィンピッチ型を品ぞろえし、さまざまなニーズに対応しています。

運転コントロール

コントローラーにより、庫内温度制御から除霜制御まで、運転制御を自動で行います。


各種制御機能/応用機能の充実

【スクロール冷凍機とのH-LINK対応※1、2】

スクロールクーリングシステムでは、スクロール冷凍機とコントローラーの間をH-LINK接続し、相互のデータを送信します。スクロール冷凍機は冷蔵庫の庫内温度情報を受け取り、周波数制御を行います。高機能型コントローラーは、スクロール冷凍機の運転データや異常情報を受け取り、リモコンで冷凍機の運転データなどを確認できます。

※1.H-LINKは日立独自の高性能伝送方式です。

※2.インバーター機はH-LINK伝送制御に対応していますが、定速機はセット式標準ではH-LINK伝送制御に対応していません。

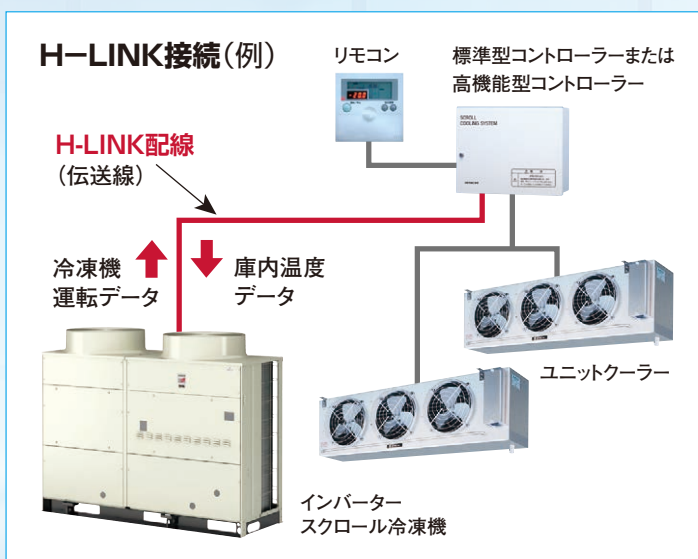


インバーター機の特長

食料品の管理は鮮度が決め手。インバーター制御なら安定した温度管理が可能です。

冷却負荷の変化に対応して、圧縮機の回転数をインバーター制御。これにより蒸発温度を必要以上に下げることなく運転でき、また蒸発温度を一定に制御することにより蒸発器への着霜が減り、除霜時間や除霜回数が削減できるため、安定した温度管理がしやすくなります。

●庫内温度の変化イメージ図

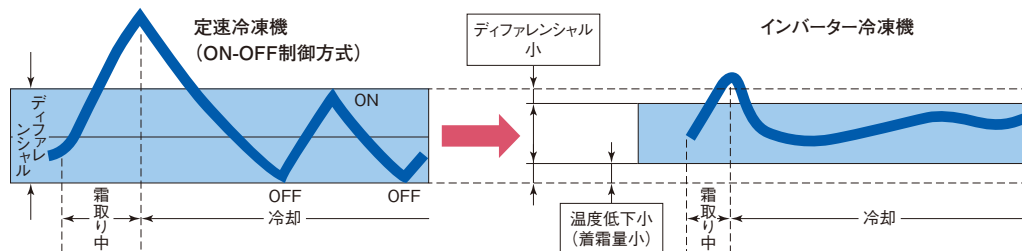

製品ラインアップ

スクロール冷凍機



KX-N2AVP



KX-N5AVP



KX-N8AMV



KX-R8A1



KX-N8AVP



KX-NM20AVP



KX-NM30AVP

ユニットクーラー



US-N3H2



US-N5H2



US-N4HT2

contents

特長	1
機種一覧表	3
NEW コントローラー特長	7
機種選定の目安	13

NEW クーリングシステム セット型	15
---------------------------	----

R410A インバータスクロール

●冷却能力一覧表	16
●標準型/高温用 標準仕様表	19
●標準型/中温用 標準仕様表	23
●標準型/低温用 標準仕様表	27
●低風量型/高温用 標準仕様表	29
●低風量型/中温用 標準仕様表	31
●広フィンピッチ型/中温用 標準仕様表	33
●広フィンピッチ型/低温用 標準仕様表	35
●外形寸法図	37

R404A インバータスクロール

●冷却能力一覧表	48
●標準型/高温用 標準仕様表	49
●標準型/中温用 標準仕様表	51
●標準型/低温用 標準仕様表	53
●外形寸法図	55

R404A スクロール

●冷却能力一覧表	63
●標準型/高温用 標準仕様表	65
●標準型/中温用 標準仕様表	65
●標準型/低温用 標準仕様表	67
●低風量型/高温用 標準仕様表	67
●低風量型/中温用 標準仕様表	69
●広フィンピッチ型/中温用 標準仕様表	69
●広フィンピッチ型/低温用 標準仕様表	71
●広フィンピッチ型/超低温用 標準仕様表	71
●外形寸法図	73

●電気現地結線図	85
----------	----

●標準配線器具容量・配線の最小太さ	137
-------------------	-----

クーリングシステム セレクト型	153
-----------------	-----

●冷凍機冷凍能力	154
●ユニットクーラー冷凍能力	156
●システム機器標準仕様表	158

コントローラー	163
---------	-----

設備設計・据付け上のご注意

●機種選定の方法	173
●ユニットクーラーのオプション部品(受注生産品)	173
●据付け・取り扱い注意事項	174
●機外配線・配線容量	176

冷凍冷蔵ユニット

●天井据え付け・一体型(R410A)(R404A)	182
●セパレート型(R410A)(R404A)	203

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
スクロール
セット型

セレクト型
クーリングシステム



コントローラー

設備設計・据付け上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

機種一覧表

R410A インバータスクロールクーリングシステム(セット型式) **NEW**

用途		冷蔵							
使用庫内温度		高温用			中温用				
		3 ~ 15℃			-5 ~ 15℃				
除霜方式		オフサイクル			ヒーター				
タイプ		標準型			標準型				
代表機種外観									
※呼称出力 (kW)	1.5(2)	KU-N2HV-D	—	KU-N2HTV-D	—	KU-N2MHV-D	—		
	2.2(3)	KU-N3HV-D	—	KU-N3HTV-D	—	KU-N3MHV-D	—		
	3.0(4)	KU-N4HV-D	—	KU-N4HTV-D	—	KU-N4MHV-D	—		
	3.7(5)	KU-N5HV-D	—	KU-N5HTV-D	—	KU-N5MHV-D	—		
	4.5(6)	KU-N6HV-D	—	KU-N6HTV-D	—	KU-N6MHV-D	—		
	5.2(7)	KU-N7HV-D	—	KU-N7HTV-D	—	KU-N7MHV-D	—		
	6.0(8)	KU-N8HV-D	—	KU-N8HTV-D	—	KU-N8MHV-D	—		
	7.0(10)	KU-N10HV-D	—	KU-N10HTV-D	—	KU-N10MHV-D	—		
	7.8(12)	KU-N12HV-D	—	KU-N12HTV-D	—	KU-N12MHV-D	—		
	8.8(15)	KU-N15HV-D	—	KU-N15HTV-D	—	KU-N15MHV-D	—		
	11.2(16)	KU-N16HV-MD	フロンラベル B 低圧環境への対応	—	—	フロンラベル B 低圧環境への対応	KU-N16MHV-MD	フロンラベル B 低圧環境への対応	
	14.2(20)	KU-N20HV-MD		—	—		KU-N20MHV-MD		
	15.1(20)	KU-N20HV-D	—	KU-N20HTV-D	—	KU-N20MHV-D	—		
	16.5(26)	KU-N26HV-D	—	KU-N26HTV-D	—	KU-N26MHV-D	—		
	17.2(26)	KU-N26HV-MD	—	—	—	KU-N26MHV-MD	—		
	17.6(30)	KU-N30HV-D	—	KU-N30HTV-D	—	KU-N30MHV-D	—		
	20.2(30)	KU-N30HV-MD	—	—	—	KU-N30MHV-MD	—		
23.2(36)	KU-N36HV-MD	—	—	—	KU-N36MHV-MD	—			
23.6(36)	KU-N36HV-D	—	—	—	KU-N36MHV-D	—			
25.0(40)	KU-N40HV-D	—	—	—	KU-N40MHV-D	—			
29.2(40)	KU-N40HV-MD	—	—	—	KU-N40MHV-MD	—			
標準仕様表 掲載ページ		P.19~22			P.29~30			P.23~26	

※呼称出力の()は馬力表示です。

R404A インバータスクロールクーリングシステム(セット型式) **NEW**

用途		冷蔵								
使用庫内温度		高温用			中温用					
		3 ~ 15℃			-5 ~ 15℃					
除霜方式		オフサイクル			ヒーター					
タイプ		標準型			標準型					
代表機種外観										
※呼称出力 (kW)	2.2(3)	KU-R3HV-D	—	—	—	KU-R3MHV-D	—			
	3.7(5)	KU-RD5HV-D	—	—	—	KU-RD5MHV-D	—			
	4.5(6)	KU-RD6HV-D	—	—	—	KU-RD6MHV-D	—			
		KU-R6HV-D	—	—	—	KU-R6MHV-D	—			
	5.2(7)	KU-RD7HV-D	—	—	—	KU-RD7MHV-D	—			
	6.0(8)	KU-RD8HV-D	—	—	—	KU-RD8MHV-D	—			
	7.4(10)	KU-R8HV-D	フロンラベル C 低圧環境への対応	—	—	フロンラベル C 低圧環境への対応	KU-R8MHV-D	フロンラベル C 低圧環境への対応		
	7.4(10)	KU-R10HV-D		—	—		KU-R10MHV-D			
	11.9(16)	KU-R16HV-D		—	—		KU-R16MHV-D			
	14.8(20)	KU-R20HV-D		—	—		KU-R20MHV-D			
	19.4(26)	KU-R26HV-D		—	—		KU-R26MHV-D			
	22.2(30)	KU-R30HV-D		—	—		KU-R30MHV-D			
26.8(36)	KU-R36HV-D	—		—	KU-R36MHV-D					
29.6(40)	KU-R40HV-D	—		—	KU-R40MHV-D					
標準仕様表 掲載ページ		P.49~50			P.51~52					

※呼称出力の()は馬力表示です。

冷蔵				冷凍			
中温用				低温用			
-5 ~ 15°C				-35 ~ -5°C			
ヒーター				ヒーター			
低風量型		広フィンピッチ型		標準型		広フィンピッチ型	
KU-N2MHTV-D	—	—	—	KU-N2LHV-D	—	—	—
KU-N3MHTV-D	フロンラベル B 地球温暖化への影響	KU-N3MHPV-D	フロンラベル B 地球温暖化への影響	KU-N3LHV-D	フロンラベル B 地球温暖化への影響	KU-N3LHPV-D	フロンラベル B 地球温暖化への影響
KU-N4MHTV-D		KU-N4MHPV-D		KU-N4LHV-D		KU-N4LHPV-D	
KU-N5MHTV-D		KU-N5MHPV-D		KU-N5LHV-D		KU-N5LHPV-D	
KU-N6MHTV-D		KU-N6MHPV-D		KU-N6LHV-D		KU-N6LHPV-D	
KU-N7MHTV-D		KU-N7MHPV-D		—		—	
KU-N8MHTV-D		KU-N8MHPV-D		KU-N8LHV-D		KU-N8LHPV-D	
KU-N10MHTV-D		KU-N10MHPV-D		KU-N10LHV-D		KU-N10LHPV-D	
KU-N12MHTV-D		KU-N12MHPV-D		KU-N12LHV-D		KU-N12LHPV-D	
KU-N15MHTV-D		KU-N15MHPV-D		KU-N15LHV-D		KU-N15LHPV-D	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
KU-N20MHTV-D		KU-N20MHPV-D		KU-N20LHV-D		KU-N20LHPV-D	
KU-N26MHTV-D		KU-N26MHPV-D		KU-N26LHV-D		KU-N26LHPV-D	
—		—		—		—	
KU-N30MHTV-D		KU-N30MHPV-D		KU-N30LHV-D		KU-N30LHPV-D	
—	—	—	—				
—	—	—	—				
—	—	KU-N36LHV-D	—				
—	—	KU-N40LHV-D	—				
—	—	—	—				
P.31・32		P.33・34		P.27・28		P.35・36	

冷凍	
低温用	
-35 ~ -5°C	
ヒーター	
標準型	
KU-R3LHV-D	フロンラベル C 地球温暖化への影響
—	
KU-R6LHV-D	
—	
—	
—	
KU-R8LHV-D	
KU-R10LHV-D	
KU-R16LHV-D	
KU-R20LHV-D	
KU-R26LHV-D	
KU-R30LHV-D	
KU-R36LHV-D	
KU-R40LHV-D	
P.53・54	

フロン類またはフロン類代替物質を使用する製品の環境影響度の目標達成度表示について


■R410A冷媒 ■R404A冷媒 ■R410A冷媒 ■R404A冷媒



フロンラベル(簡易版・カラー)

フロンラベル(簡易版・モノクロ)

このフロンラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。コンデンシングユニット(冷凍機)は、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数(GWP)の値が目標年度(2025年度)において、目標値(1,500)を上回らないことが製造事業者などに義務付けられております。当カタログのコンデンシングユニットにおいては、圧縮機の定格出力(呼称出力)が1.5kW以下のもの、および超低温用機は表示対象外となります。

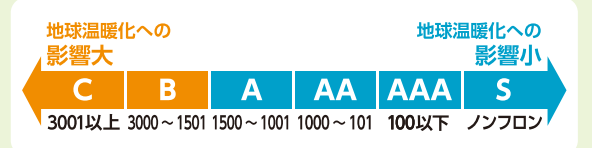

■機種一覧表

R404A スクロールクーリングシステム(セット型式) **NEW**

用途		冷蔵											
使用庫内温度		高温用 3~15℃					中温用 -5~15℃						
除霜方式		オフサイクル					ヒーター						
タイプ		標準型		低風量型			標準型		低風量型		広フィンピッチ型		
代表機種外観													
※呼称出力 (kW)	1.5(2)	KU-R2H-D	—	KU-R2HT-D	—	KU-R2MH-D	—	KU-R2MHT-D	—	—	—		
	2.2(3)	KU-R3H-D	—	KU-R3HT-D	—	KU-R3MH-D	—	KU-R3MHT-D	—	KU-R3MHP-D	—		
	3.0(4)	KU-R4H-D	—	KU-R4HT-D	—	KU-R4MH-D	—	KU-R4MHT-D	—	KU-R4MHP-D	—		
	3.7(5)	KU-R5H-D	—	KU-R5HT-D	—	KU-R5MH-D	—	KU-R5MHT-D	—	KU-R5MHP-D	—		
	4.5(6)	KU-R6H-D	—	KU-R6HT-D	—	KU-R6MH-D	—	KU-R6MHT-D	—	KU-R6MHP-D	—		
	6.0(8)	KU-R8H-D	—	KU-R8HT-D	—	KU-R8MH-D	—	KU-R8MHT-D	—	KU-R8MHP-D	—		
	7.4(10)	KU-R10H-D		KU-R10HT-D		KU-R10MH-D		KU-R10MHT-D		KU-R10MHP-D			
	9.0(12)	KU-R12H-D	—	KU-R12HT-D	—	KU-R12MH-D	—	KU-R12MHT-D	—	KU-R12MHP-D	—		
	12.0(16)	KU-R16H-D	—	KU-R16HT-D	—	KU-R16MH-D	—	KU-R16MHT-D	—	KU-R16MHP-D	—		
	14.8(20)	KU-R20H-D	—	KU-R20HT-D	—	KU-R20MH-D	—	KU-R20MHT-D	—	KU-R20MHP-D	—		
	19.4(26)	KU-R26H-D	—	KU-R26HT-D	—	KU-R26MH-D	—	KU-R26MHT-D	—	KU-R26MHP-D	—		
	22.2(30)	KU-R30H-D	—	KU-R30HT-D	—	KU-R30MH-D	—	KU-R30MHT-D	—	KU-R30MHP-D	—		
26.8(36)	KU-R36H-D	—	KU-R36HT-D	—	KU-R36MH-D	—	—	—	—	—			
29.6(40)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
標準仕様表 掲載ページ		P.65・66			P.67・68			P.65・66				P.69・70	

※呼称出力の()は馬力表示です。

R410A 冷凍冷蔵ユニット(天井据え付け・一体型※1)



用途		冷蔵		冷凍	
使用庫内温度		-5~20℃		-25~-5℃	
除霜方式		ホットガス		ホットガス	
代表機種外観					
呼称出力※2 (kW)	0.75(1)	RU-N10MFV		RU-N10LFV	
	1.1(1.5)	RU-N15MFV		RU-N15LFV	
	1.5(2)	RU-N20MFV		RU-N20LFV	
特長・標準仕様表 掲載ページ		182・187		182・188	

※1.防食仕様も受注対応します。この場合型式末尾に(K)が付きます。 ※2.呼称出力の()は馬力表示です。

R404A 冷凍冷蔵ユニット(天井据え付け・一体型※1)

用途		冷蔵		冷凍			
使用庫内温度		高温用 5~20℃	中温用 -5~15℃	低温用 -25~-5℃			
除霜方式		オフサイクル		ホットガス			
代表機種外観							
呼称出力※2 (kW)	0.4(0.5)	RU-R5HTF1 RU-R5HF1	RU-R5MTF1 RU-R5MF1	—			
	0.6(0.8)	RU-R8HF1	RU-R8MF1	—			
	0.75(1)	RU-R10HF1	RU-R10MF1	RU-R10LF1			
	1.1(1.5)	RU-R15HF1	RU-R15MF1	RU-R15LF1			
	1.5(2)	RU-R20HF1	RU-R20MF1	RU-R20LF1			
特長・標準仕様表 掲載ページ		182・190		182・191		182・192	

※1.防食仕様も受注対応します。この場合型式末尾に(K)が付きます。 ※2.呼称出力の()は馬力表示です。



冷凍					
低温用 -35~-5℃ ヒーター			超低温用 -50~-30℃ ヒーター		
標準型		広フィンピッチ型		広フィンピッチ型	
					
KU-R2LH-D	—	—	—	—	—
KU-R3LH-D	フロンラベル C 地球温暖化への影響	KU-R3LHP-D	フロンラベル C 地球温暖化への影響	—	—
KU-R4LH-D		KU-R4LHP-D		—	—
KU-R5LH-D		KU-R5LHP-D		—	—
KU-R6LH-D		KU-R6LHP-D		—	—
KU-R8LH-D		KU-R8LHP-D		—	—
KU-R10LH-D		KU-R10LHP-D		KU-R10FHPA-D	KU-R10FHPB-D
KU-R12LH-D		KU-R12LHP-D		—	—
KU-R16LH-D		KU-R16LHP-D		KU-R16FHP-D	—
KU-R20LH-D		KU-R20LHP-D		KU-R20FHP-D	—
KU-R26LH-D		KU-R26LHP-D		—	—
KU-R30LH-D	KU-R30LHP-D	—	—		
KU-R36LH-D	—	—	—		
KU-R40LH-D	—	—	—		
P.67・68		P.71・72		P.71・72	

R410A 冷凍冷蔵ユニット(セパレート型※1) **NEW**

用途		冷蔵	
使用庫内温度		-5~20℃	
除霜方式		逆サイクル(設定温度5℃以上はオフサイクル)	
代表機種外観			
呼称出力※2 (kW)	0.75(1)	RU-N10SMV	
	1.5(2)	RU-N20SMV	
特長・標準仕様表 掲載ページ		203・207	

※1.防食仕様も受注対応します。この場合型式末尾に(K)が付きます。 ※2.呼称出力の()は馬力表示です。

R404A 冷凍冷蔵ユニット(セパレート型※1)

用途		冷蔵		冷凍	
使用庫内温度		中温用 -5~15℃		低温用 -25~-5℃	
除霜方式		逆サイクル		逆サイクル	
代表機種外観					
呼称出力※2 (kW)	0.75(1)	RU-R10SMT3		RU-R10SLT3	
	1.1(1.5)	RU-R15SMT3		RU-R15SLT3	
	1.5(2)	RU-R20SMT3		RU-R20SLT3	
特長・標準仕様表 掲載ページ		203・209		203・210	

※1.室内ユニットの防食仕様および室外ユニットの耐塩害仕様も受注対応します。 ※2.呼称出力の()は馬力表示です。

タッチパネル集中コントローラー



RSC-16TP2 / RSC-32TP2

日立低温機器 タッチパネル集中コントローラー

CONCOOL

冷凍・冷蔵庫を
一括管理で安心 & らくらく。

3つのらくらく

1. 庫内一括表示で監視がらくらく

- 庫内温度を一括表示します。
- 運転状態をわかりやすい色でお知らせします。

2. タッチパネルで操作がらくらく


- タッチパネルによる簡単操作です。
- タッチによる画面切り替えと設定操作ができます。

3. 便利な機能で管理がらくらく

- 庫内温度データをUSBメモリーへ書き出し、データ管理ができます。
- プリンターに接続して日報・月報を直接印刷できます。

■システム構成

クーリングシステムコントローラーと冷凍機はそれぞれ16台または32台接続可能です。

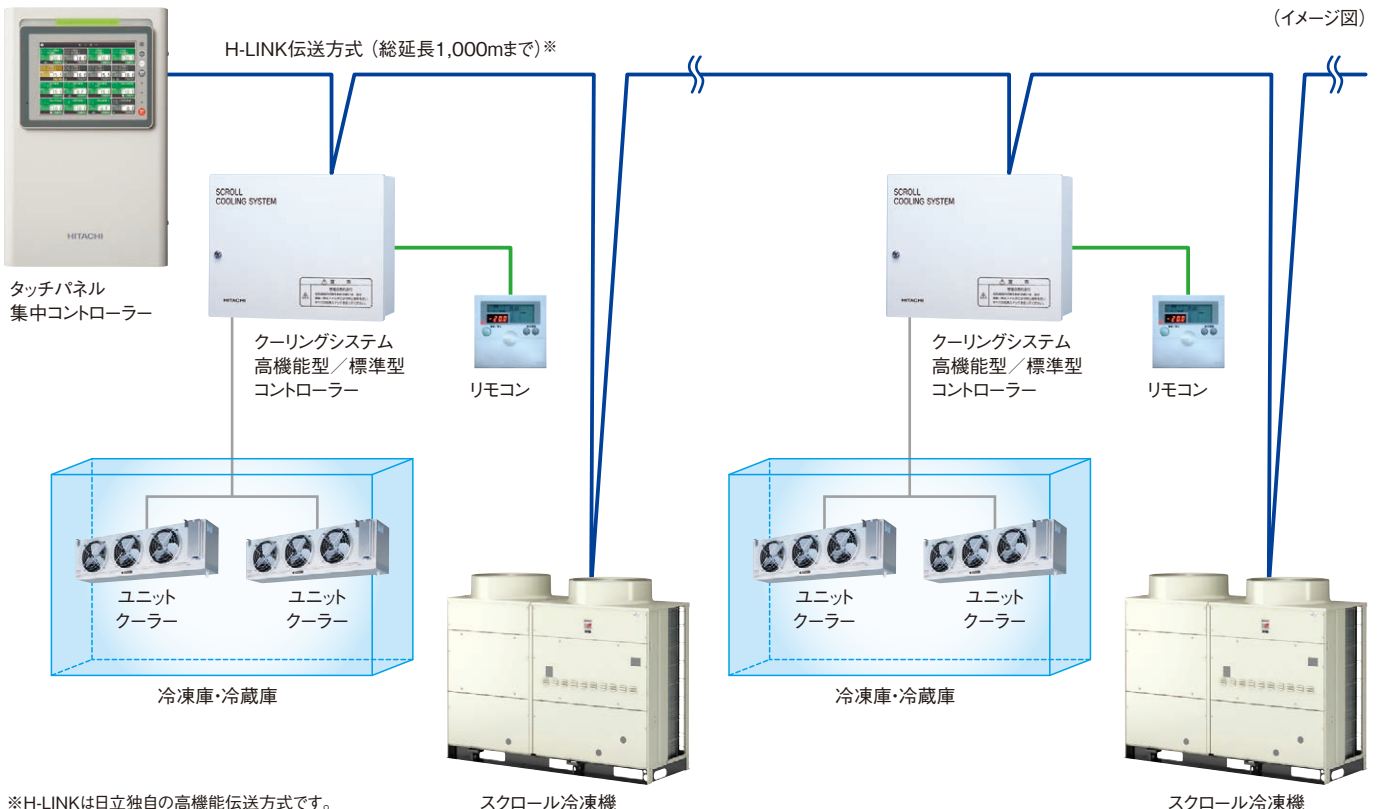

1. 庫内一括表示で監視がらくらく

タッチパネルは8.4インチ(VGA: 640×480ドット)の、大きくて見やすいTFTカラー液晶画面です。

●モニター画面

最大16の冷凍・冷蔵庫を一括で表示できるので、大規模な倉庫でもひと目で運転状態を確認できます。




- 停止中
- 運転中
- 警報発生
- 異常発生

冷凍・冷蔵庫の運転状態を4つの色によって表示しますので、警報や異常が発生してもすぐに確認できます。

●LED表示灯

運転状態によって変わるLED表示灯だから、システム状態がひと目で確認できます。

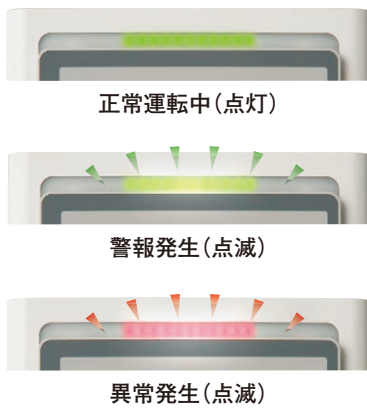

●セル表示内容

登録した設備名称

設定温度

測定温度

運転状態

機能のアイコン
アイコンは設定したセルに表示されます。

- 🕒 :スケジュール運転
- 👤 :同時制御
- ❄️ :スケジュール除霜
- 🏠 :デマンド機能


●サイドボタン

サイドボタンでモニター画面表示や画面コピーなどがワンタッチでできます。

- 🔊 輝度調整
- 📄 画面コピー (画面表示を画像データとしてUSBメモリーへ書き出したりは直接プリンターと接続して印刷できます。)
- 📄 メニュー メニュー画面表示
- 📄 モニター モニター画面表示
- 🛑 緊急停止 (接続されている冷凍・冷蔵庫すべてを緊急停止。)

2. タッチパネルで操作がらくらく

タッチパネル採用により、画面切り換えはタッチするだけのらくらく操作。

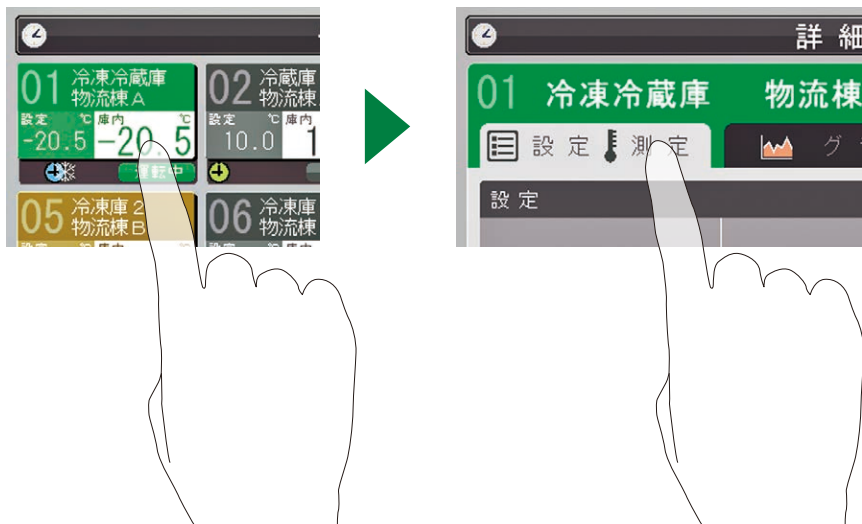

モニター画面をタッチすると詳細画面を表示します。

タブにより画面を切り替えます。

●庫内温度設定／測定画面

運転／停止・強制(手動)除霜の操作、および庫内の温度設定が行えます。



温度設定は

(アップ)キー
(ダウン)キー

を押すだけの簡単設定です。

タッチパネル集中コントローラー

3. 便利な機能で管理がらくらく

● 庫内温度データのUSBメモリー出力

庫内温度データ(設定と測定)をCSVファイル形式に変換し、USBメモリーへ書き出しができます。また、書き出しファイルがCSVファイル形式のため、専用のパソコンソフトウェアがなくても、Microsoft® Excelなどで、管理・編集ができます。


※Microsoft® Excel:Microsoft社の登録商標です。



● 日報・月報の出力

タッチパネル集中コントローラーにプリンターを接続して、日報・月報の出力ができます。(日報は前日、月報は前月を出力)

※対応プリンター機種については弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

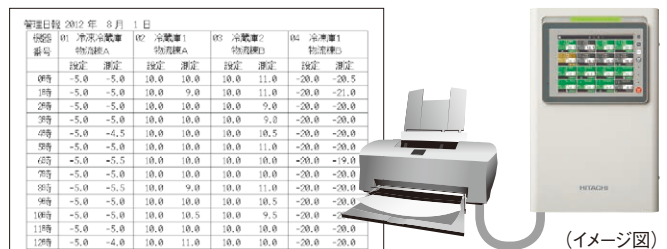

● スケジュール機能

曜日・時刻による運転管理ができます。

用途に合わせて運転/停止・温度設定・除霜設定のスケジュール管理ができます。

[除霜スケジュール確認画面]



除霜開始時刻を最大12点/日設定できます。

[運転スケジュール確認画面]



運転開始/終了時刻、および曜日を最大6通り設定できます。さらに、設定温度の変更も可能です。

■ 基本機能

型式	RSC-16TP2	RSC-32TP2
コントローラー接続台数	16台	32台
冷凍機接続台数	16台	32台
配線距離	総配線長 1,000m(H-LINK総線長)	
運転/停止	運転/停止操作が可能	
除霜	強制(手動)除霜が可能	
運転状態表示	運転状態を4色で表示	
庫内温度表示	トレンドグラフ表示、USBメモリーへ書き出し可能	
庫内温度設定	庫内温度設定が可能(0.5℃単位)	
ON/OFF温度差設定	サーモON/サーモOFFする温度差を設定可能(0.5℃単位)	
除霜スケジュール制御	時刻スケジュールによる除霜運転が可能	
運転スケジュール制御	時刻と曜日による運転と庫内温度設定が可能	
冷凍機データ表示	冷凍機のデータをモニター可能	
データ保存期間	庫内温度データを本体に6か月分保存可能	
日報・月報作成	直接プリンターを接続し日報・月報を出力可能	
外部入力	外部警報入力:1点 外部異常入力:1点 警報・異常解除入力:1点	
外部出力	警報出力:1点 異常出力:1点	
デマンド入力	3点※1	
消費電力量計測	6点※2	

※1 デマンドコントローラーは現地準備品となります。
 ※2 電力量モニターは現地準備品となります。


■ 仕様

項目	仕様	
型式	RSC-16TP2	RSC-32TP2
電源	単相AC100Vまたは200V ±10%(50/60Hz)	
外形寸法(H×W×D)	470mm×290mm×85mm(93mm)※3	
製品質量	5kg	
外部入力	フォトカプ入力 DC24V 5mA(typ.) (入力インピーダンス 5kΩ)	
外部出力	接点出力 DC24V 3A(max)	
定格消費電力	AC 100V:65W(max) AC 200V:70W(max)	AC 100V:67W(max) AC 200V:72W(max)
使用環境	周囲温度:0~40℃ 周囲湿度:85% RH以下※4	
液晶タッチパネル	8.4インチTFTカラー液晶(VGA 640×480ドット) (幅:172.0、高さ:129.4、対角:215.2mm) アナログ抵抗膜方式	
据付条件	屋内設置	

※3 液晶タッチパネルを含めた寸法 ※4 結露なきこと、最大湿球温度39℃以下

■ 外形図

(単位:mm)

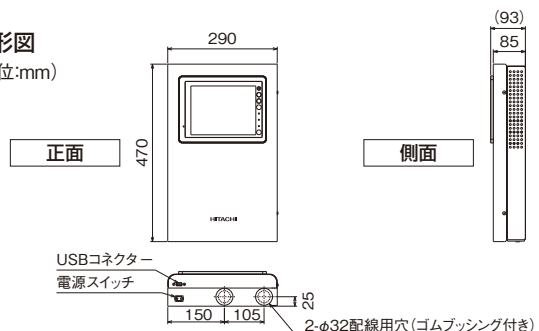

■接続可能クーリングシステム用コントローラー

製品区分	コントローラー型式	
高温用 (3℃～15℃)	SCB-40N3	HSCB-40N3
中温用 (-5℃～15℃) 低温用 (-35℃～-5℃)	SCB-20H3	HSCB-20H3
	SCB-40HP3	HSCB-40HP3
	SCB-40HT3	HSCB-40HT3

■接続対象スクロール冷凍機機種一覧

R410A冷凍機		型式
屋外設置型	シングルタイプ	KX-N6AMV・N7AMV・N8AMV KX-N2AVP・N3AVP・N4AVP・N5AVP・N6AVP・N8AVP・N10AVP・N12AVP・N15AVP
	マルチタイプ	KX-NM16AMVP・NM20AMVP・NM26AMVP・NM30AMVP・NM36AMVP・NM40AMVP KX-NM20AUV・NM30AUV KX-NM20AVP・NM26AVP・NM30AVP・NM36AVP・NM40AVP
屋内設置型	シングルタイプ	KX-N10CVP・N12CVP・N15CVP
	マルチタイプ	KX-NM20CVP・NM26CVP・NM30CVP・NM36CVP・NM40CVP

R404A冷凍機		型式
屋外設置型	シングルタイプ	KX-RD5AMV・RD6AMV・RD7AMV・RD8AMV KX-R3AV・R6AMV1・R6AV1・R8AV・R10AV KX-R2A2・R3A2・R4A2・R5A2・R6A1・R8A1・R10A1・R12A KX-R3AU1・R4AU1・R5AU1・R6AU1・R8AU1・R10AU1
	マルチタイプ	KX-RM16AV(-A)・RM20AV(-A)・RM26AV(-A)・RM30AV(-A)・RM36AV1(-A)・RM40AV(-A) KX-RM12A・RM16A・RM20A・RM26A・RM30A・RM36A・RM40A KX-RM20AU・RM30AU・RM40AU
屋内設置型	シングルタイプ	KX-RD5CMV・RD6CMV・RD7CMV・RD8CMV KX-R3CV・R6CV1・R8CV・R10CV KX-R2C1・R3C1・R4C1・R5C1・R6C1・R8C1・R10C1
	マルチタイプ	KX-RM16CV(-A)・RM20CV(-A)・RM26CV(-A)・RM30CV(-A)・RM40CV(-A) KX-RM16C・RM20C・RM26C・RM30C・RM36C・RM40C
水冷式	シングルタイプ	KX-R2W・R3W・R4W・R5W・R8W・R10W
	マルチタイプ	KX-RM16W・RM20W・RM30W

[接続対象外機種]

R404A冷凍機		型式
屋外設置型	シングルタイプ	KX-R10AF1
	マルチタイプ	KX-RM16AF・RM20AF
屋内設置型	シングルタイプ	KX-R6CF1・R8CF1・R10CF1

スクロールクーリングシステム用コントローラー NEW

コントローラーのリモコン液晶表示部デザインを一新するとともに、多様化する現地システムに対応するため制御機能や応用機能を充実しています。

■ リモコン

- ①液晶表示部は照明用LEDを採用。さらに庫内温度を7セグメントLEDにて常時表示し、夜間や暗い倉庫などでも見やすく、操作性のいっそうの向上を図りました。
※いずれかの操作スイッチをワンタッチする事により、30秒点灯します。
- ②停止は、運転/停止スイッチの長押し操作とし、誤操作防止を図りました。
- ③標準型にポンプダウン(冷媒回収後停止)機能を追加しました。



新型(通常時)



新型(夜間点灯時)



旧型(夜間点灯時)

7セグメント表示部
庫内温度・設定温度・設定状態・異常コードを表示します。

液晶表示部
曜日・時刻・号機・運転状態を表示します。

運転ランプ(赤色)
運転/停止スイッチで運転させると点灯します。停止すると消灯します。また、異常停止すると点滅します。

設定調整スイッチ
号機選択および設定時の温度・時間の調整に使用します。

運転/停止スイッチ
停止中にスイッチを押すと冷却運転を開始します。運転中にスイッチを3秒間押しとポンプダウン後に停止します。

設定スイッチ
庫内温度および設定温度差・除霜・温度警報の設定に使用します。

緊急停止スイッチ
運転中にスイッチを押すと即時停止します。(緊急時に使用してください)

決定/点検スイッチ
時刻および曜日を決定します。

警報リセットスイッチ
高温・低温警報表示中に押すと高温警報・低温警報が消えます。

「戻る」スイッチ
設定中にスイッチを押すと通常状態に戻ります。

異常リセットスイッチ
異常停止中にスイッチを押すとアラーム表示が消えます。

手動除霜スイッチ
スイッチを3秒間押しと手動除霜画面に切り換わり、号機を選択し、スイッチを押すと除霜を開始します。

スケジュールスイッチ
スケジュール運転および設定に使用します。

温度調節/設定選択スイッチ
設定温度の調節および設定項目を選択します。

※写真および画面表示は高機能型コントローラー用リモコンRC-5HL(別売品)になります。 (詳細は取扱説明書を参照ください)

■ 制御機能

①温度制御

庫内温度を0.5℃刻みで設定表示し、サーモ ON/サーモ OFFする温度差も0.5℃刻み(1~5℃の間)で設定できます。

②除霜制御

除霜開始制御機能には周期設定の他に時刻設定もできます。(時刻設定は9回/日まで可能です。)

③庫内温度管理機能の充実

高温異常:庫内温度が50℃以上となった場合、運転を停止します。

低温異常:低温警報設定温度以下を3回繰り返すと、運転を停止します。

■ 応用機能

①スケジュール運転で用途に応じて運転管理

曜日ごとに運転開始/終了時刻の設定ができます。

②外部制御

遠方発停操作や外部入力異常(冷蔵庫監禁警報など)を追加しました。

■ 複数台制御

同時制御

組み合わせシステム例	対応コントローラー	
	標準型	高機能型
<p>リモコン コントローラー 冷凍機 ユニットクーラー 電気ヒーター除霜:最大3台 オフサイクル除霜:最大4台</p>	○	○
<p>リモコン コントローラー 冷凍機 ユニットクーラー (最大:16台) (最大:16台)</p>	○	○

個別制御

組み合わせシステム例	対応コントローラー	
	標準型	高機能型
<p>リモコン コントローラー 冷凍機 ユニットクーラー T1℃ T2℃ T3℃</p>	— (未対応)	○ (最大:3台)
<p>リモコン コントローラー 冷凍機 ユニットクーラー T1℃ T2℃ T3℃</p>	— (未対応)	○ (最大:3台)


(注)1.コントローラーは標準型と高機能型の組み合わせはできません。

2.高機能型コントローラーを使用した場合、リモコンは別売品となります。

【複数室個別制御例】(インバータークーリングシステムで高機能型コントローラー使用時のみ)

リモコン(別売品)を2個使用すれば、1台の冷凍機で最大6部屋の個別運転が可能です。(各部屋にリモコンを取り付けることも可能です。)

冷蔵庫の部屋数が多い場合でもシンプルなシステム構成で対応できます。

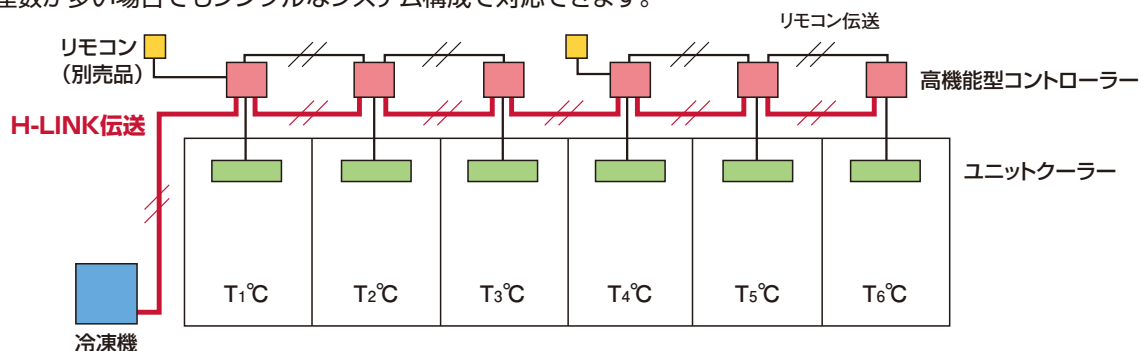

リモコン(別売品)2個使用で、最大6室制御可能。

機種選定の目安(「スクロールクーリングシステム」「冷凍冷蔵ユニット」庫内温度別 床面積10坪までの目安)

●庫内温度 15℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	0.77	RU-N10SMV/RU-N10MFV	RU-N10SMV/RU-N10MFV
1.5	0.93	RU-N10SMV/RU-N10MFV	RU-N10SMV/RU-N10MFV
2	1.21	RU-N10SMV/RU-N10MFV	RU-N10SMV/RU-N10MFV
3	1.49	RU-N10SMV/RU-N15MFV	RU-N10SMV/RU-N15MFV
4	1.92	RU-N20SMV/RU-N15MFV	RU-N20SMV/RU-N15MFV
5	2.15	RU-N20SMV/RU-N15MFV	RU-N20SMV/RU-N15MFV
6	2.43	RU-N20SMV/RU-N20MFV	RU-N20SMV/RU-N20MFV
7	2.80	RU-N20SMV	RU-N20SMV
8	3.07	RU-N20SMV	RU-N20SMV
9	3.28	RU-N20SMV	RU-N20SMV
10	3.63	KU-N2HV-D	KU-N2HV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：42mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：20℃→15℃

●庫内温度 10℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	1.03	RU-N10SMV/RU-N10MFV	RU-N10SMV/RU-N10MFV
1.5	1.28	RU-N10SMV/RU-N10MFV	RU-N10SMV/RU-N10MFV
2	1.67	RU-N20SMV/RU-N15MFV	RU-N20SMV/RU-N15MFV
3	2.11	RU-N20SMV/RU-N20MFV	RU-N20SMV/RU-N20MFV
4	2.74	RU-N20SMV	RU-N20SMV
5	3.13	KU-N2HV-D	KU-N2HV-D
6	3.57	KU-N2HV-D	KU-N2HV-D
7	4.13	KU-N2HV-D	KU-N2HV-D
8	4.56	KU-N2HV-D	KU-N2HV-D
9	4.93	KU-N2HV-D	KU-N2HV-D
10	5.45	KU-N3HV-D	KU-N3HV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：42mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：20℃→10℃

●庫内温度 5℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	1.29	RU-N10SMV/RU-N15MFV	RU-N10SMV/RU-N15MFV
1.5	1.63	RU-N20SMV/RU-N15MFV	RU-N20SMV/RU-N15MFV
2	2.12	RU-N20SMV/RU-N20MFV	RU-N20SMV/RU-N20MFV
3	2.73	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
4	3.55	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
5	4.10	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
6	4.70	KU-N3MHV-D	KU-N3MHV-D
7	5.44	KU-N3MHV-D	KU-N3MHV-D
8	6.04	KU-N3MHV-D	KU-N3MHV-D
9	6.56	KU-N4MHV-D	KU-N4MHV-D
10	7.25	KU-N4MHV-D	KU-N4MHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：42mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：20℃→5℃

●庫内温度 0℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	1.27	RU-N20SMV/RU-N15MFV	RU-N20SMV/RU-N15MFV
1.5	1.64	RU-N20SMV/RU-N20MFV	RU-N20SMV/RU-N20MFV
2	2.13	RU-N20SMV	RU-N20SMV
3	2.76	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
4	3.57	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
5	4.17	KU-N3MHV-D	KU-N2MHV-D
6	4.85	KU-N3MHV-D	KU-N3MHV-D
7	5.60	KU-N3MHV-D	KU-N3MHV-D
8	6.17	KU-N4MHV-D	KU-N4MHV-D
9	6.78	KU-N4MHV-D	KU-N4MHV-D
10	7.50	KU-N4MHV-D	KU-N4MHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：42mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：15℃→0℃

●庫内温度 -5℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	0.98	RU-N10SMV/RU-N10MFV	RU-N10SMV/RU-N10MFV
1.5	1.17	RU-N20SMV/RU-N15MFV	RU-N20SMV/RU-N15MFV
2	1.49	RU-N20SMV/RU-N20MFV	RU-N20SMV/RU-N20MFV
3	1.76	RU-N20SMV/RU-N20MFV	RU-N20SMV/RU-N20MFV
4	2.23	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
5	2.47	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
6	2.78	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
7	3.19	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
8	3.39	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
9	3.63	KU-N2MHV-D	KU-N2MHV-D
10	3.99	KU-N3MHV-D	KU-N3MHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：42mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：-5℃→-5℃
- ⑧既に凍結されたものの保冷用です。

●庫内温度 -10℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	0.95	RU-R15SLT/RU-N15LFV	RU-R15SLT/RU-N15LFV
1.5	1.13	RU-R20SLT/RU-N20LFV	RU-R15SLT/RU-N20LFV
2	1.46	RU-R20SLT	RU-R20SLT
3	1.73	KU-N2LHV-D	RU-R20SLT
4	2.21	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
5	2.45	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
6	2.77	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
7	3.19	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
8	3.37	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
9	3.65	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
10	4.03	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：75mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：-5℃→-10℃
- ⑧既に凍結されたものの保冷用です。

●庫内温度 -15℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	0.99	RU-R20SLT/RU-N20LFV	RU-R20SLT/RU-N20LFV
1.5	1.18	RU-R20SLT/RU-N20LFV	RU-R20SLT/RU-N20LFV
2	1.53	KU-N2LHV-D	RU-R20SLT
3	1.85	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
4	2.39	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
5	2.67	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
6	3.03	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
7	3.50	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
8	3.73	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
9	4.06	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
10	4.49	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：100mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：-5℃→-15℃
- ⑧既に凍結されたものの保冷用です。

●庫内温度 -20℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	1.11	RU-R20SLT	RU-R20SLT
1.5	1.35	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
2	1.76	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
3	2.16	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
4	2.80	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
5	3.17	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
6	3.64	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
7	4.18	KU-N5LHV-D	KU-N5LHV-D
8	4.49	KU-N5LHV-D	KU-N5LHV-D
9	4.91	KU-N6LHV-D	KU-N6LHV-D
10	5.43	KU-N8LHV-D	KU-N8LHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：100mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：-5℃→-20℃
- ⑧既に凍結されたものの保冷用です。

●庫内温度 -25℃

床面積 (坪数)	所要冷凍能力 (kW)	選定機種	
		50Hz	60Hz
1	1.18	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
1.5	1.43	KU-N2LHV-D	KU-N2LHV-D
2	1.86	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
3	2.27	KU-N3LHV-D	KU-N3LHV-D
4	2.94	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
5	3.32	KU-N4LHV-D	KU-N4LHV-D
6	3.80	KU-N5LHV-D	KU-N5LHV-D
7	4.39	KU-N6LHV-D	KU-N6LHV-D
8	4.71	KU-N8LHV-D	KU-N8LHV-D
9	5.14	KU-N8LHV-D	KU-N8LHV-D
10	5.68	KU-N10LHV-D	KU-N10LHV-D

■条件

- ①外気温度、湿度：35℃、60%
- ②パネル厚：100mm
- ③庫内高さ：2,200mm
- ④所要冷凍能力は日立負荷条件による。
- ⑤1日の入出庫量は全収容量×30%
- ⑥機種選定安全率：10%
- ⑦入庫温度：-10℃→-25℃
- ⑧既に凍結されたものの保冷用です。

スクロールクーリングシステムセット型

冷凍機・ユニットクーラー・コントローラーを
標準システムとしてセット化しました

ユニットクーラー

(膨張弁・電磁弁内蔵)

ドレンホース(付属)^{注1}

ドレンヒーター
(中温用・低温用に付属)

冷媒配管
(現地工事)

リモコン

(コントローラーに付属)

コントローラー
(標準型)

(リモコンも含め屋内設置型)


電源(冷凍機)

電源

(コントローラー・ユニットクーラー)

電気配線

(電源配線も含み現地工事)

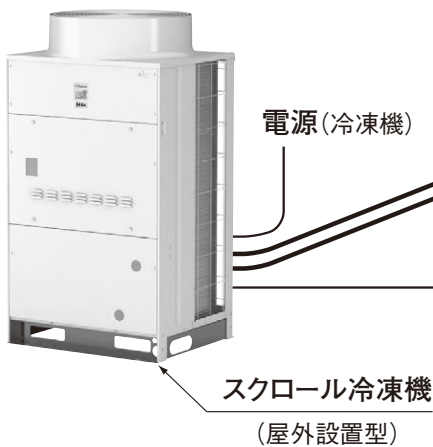

スクロール冷凍機
(屋外設置型)

※ 上図はインバータークーリングシステム(中温用)結線図の代表例を示します。実際の結線はP.85~136現地結線図を参照願います。

注1 庫内温度-30℃以下で使用する場合はドレンホースを金属管(現地準備)に変えて断熱(現地準備)するか、またはヒーター内蔵ドレンホース(現地準備)を使用してください。
選定についてはP.176・179「●ドレンヒーターについて」を参照願います。

R410A
クーリングシステム
セット型
インバーター
スクロール

R404A
クーリングシステム
セット型
インバーター
スクロール

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

コトナ

設備設計
据付上の
ご注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

標準型

●高温用

50/60Hz(単位：kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)		
			5	10	15
KU-N16HV-MD	11.2kW	定格周波数	31.5/35.5	36.2/39.3	38.3/40.4
		最大周波数	35.5/37.5	38.8/41.7	40.7/43.1
KU-N20HV-MD	14.2kW	定格周波数	43.0/45.0	46.1/49.0	47.9/51.5
		最大周波数	45.0/47.5	48.3/51.0	50.4/54.1
KU-N26HV-MD	17.2kW	定格周波数	50.0/56.0	55.1/60.1	56.8/61.5
		最大周波数	56.0/60.0	59.2/63.0	60.4/65.1
KU-N30HV-MD	20.2kW	定格周波数	60.0/67.0	64.9/71.5	66.8/73.1
		最大周波数	63.0/69.0	68.8/73.6	71.3/74.8
KU-N36HV-MD	23.2kW	定格周波数	67.0/75.0	72.9/81.4	75.0/84.2
		最大周波数	71.0/80.0	75.8/85.1	77.7/87.2
KU-N40HV-MD	29.2kW	定格周波数	75.0/85.0	84.0/95.9	93.0/102.5
		最大周波数	80.0/90.0	90.2/99.6	96.7/106.2

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

●高温用

50/60Hz(単位：kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)		
			5	10	15
KU-N2HV-D	1.5kW	—	5.30/5.60	5.82/6.20	6.33/6.61
KU-N3HV-D	2.2kW	—	7.50/7.50	8.10/8.10	8.59/8.59
KU-N4HV-D	3.0kW	—	10.0/10.0	11.0/11.0	12.1/12.1
KU-N5HV-D	3.7kW	—	11.8/11.8	12.7/12.7	13.4/13.4
KU-N6HV-D	4.5kW	定格周波数	13.2/14.0	14.8/15.5	16.2/16.8
		最大周波数	15.6/15.8	16.7/16.7	17.4/17.4
KU-N7HV-D	5.2kW	定格周波数	15.0/15.0	16.9/16.9	18.4/18.4
		最大周波数	17.4/17.4	18.2/18.2	18.4/18.4
KU-N8HV-D	6.0kW	定格周波数	17.0/17.0	18.7/18.7	19.5/19.5
		最大周波数	18.4/18.4	19.3/19.3	19.5/19.5
KU-N10HV-D	7.0kW	—	23.6/23.6	25.9/25.9	27.6/27.6
KU-N12HV-D	7.8kW	—	26.5/26.5	28.5/28.5	30.3/30.3
KU-N15HV-D	8.8kW	—	30.0/30.0	31.6/31.6	33.0/33.0
KU-N20HV-D	15.1kW	—	45.0/50.0	50.0/54.5	54.6/58.2
KU-N26HV-D	16.5kW	—	53.0/56.0	57.3/60.8	59.3/62.4
KU-N30HV-D	17.6kW	—	56.0/60.0	60.9/64.9	63.6/67.2
KU-N36HV-D	23.6kW	—	71.0/80.0	77.9/85.6	82.6/88.5
KU-N40HV-D	25.0kW	—	75.0/80.0	81.1/87.6	86.3/92.4

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

●中温用

50/60Hz(単位：kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)				
			-5	0	5	10	15
KU-N16MHV-MD	11.2kW	定格周波数	25.8/28.7	28.0/31.5	31.5/35.5	36.2/39.3	38.3/40.4
		最大周波数	27.7/29.8	31.5/33.5	35.5/37.5	38.8/41.7	40.7/43.1
KU-N20MHV-MD	14.2kW	定格周波数	32.8/35.5	37.5/40.0	43.0/45.0	46.1/49.0	47.9/51.5
		最大周波数	35.0/38.2	40.0/42.5	45.0/47.5	48.3/51.0	50.4/54.1
KU-N26MHV-MD	17.2kW	定格周波数	39.5/44.5	45.0/50.0	50.0/56.0	55.1/60.1	56.8/61.5
		最大周波数	43.9/49.6	50.0/55.5	56.0/60.0	59.2/63.0	60.4/65.1
KU-N30MHV-MD	20.2kW	定格周波数	47.2/52.2	53.0/60.0	60.0/67.0	64.9/71.5	66.8/73.1
		最大周波数	49.9/55.3	56.0/62.0	63.0/69.0	68.8/73.6	71.3/74.8
KU-N36MHV-MD	23.2kW	定格周波数	53.0/58.3	60.0/67.0	67.0/75.0	72.9/81.4	75.0/84.2
		最大周波数	55.3/60.9	63.0/71.0	71.0/80.0	75.8/85.1	77.7/87.2
KU-N40MHV-MD	29.2kW	定格周波数	60.0/67.0	67.0/75.0	75.0/85.0	84.0/95.9	93.0/102.5
		最大周波数	63.4/70.3	71.0/80.0	80.0/90.0	90.2/99.6	96.7/106.2

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

標準型

●中温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)				
			-5	0	5	10	15
KU-N2MHV-D	1.5kW	—	4.27/4.45	4.75/5.00	5.30/5.60	5.82/6.20	6.33/6.61
KU-N3MHV-D	2.2kW	—	5.96/5.96	6.70/6.70	7.50/7.50	8.10/8.10	8.59/8.59
KU-N4MHV-D	3.0kW	—	8.1/8.1	9.0/9.0	10.0/10.0	11.0/11.0	12.1/12.1
KU-N5MHV-D	3.7kW	—	9.2/9.2	10.6/10.6	11.8/11.8	12.7/12.7	13.4/13.4
KU-N6MHV-D	4.5kW	定格周波数	10.3/11.1	11.8/12.5	13.2/14.0	14.8/15.5	16.2/16.8
		最大周波数	12.4/12.9	14.1/14.6	15.6/15.8	16.7/16.7	17.4/17.4
KU-N7MHV-D	5.2kW	定格周波数	11.5/11.5	13.2/13.2	15.0/15.0	16.9/16.9	18.4/18.4
		最大周波数	14.2/14.2	16.1/16.1	17.4/17.4	18.2/18.2	18.4/18.4
KU-N8MHV-D	6.0kW	定格周波数	13.5/13.5	15.0/15.0	17.0/17.0	18.7/18.7	19.5/19.5
		最大周波数	15.0/15.0	17.0/17.0	18.4/18.4	19.3/19.3	19.5/19.5
KU-N10MHV-D	7.0kW	—	19.0/19.0	21.2/21.2	23.6/23.6	25.9/25.9	27.6/27.6
KU-N12MHV-D	7.8kW	—	20.5/20.5	23.6/23.6	26.5/26.5	28.5/28.5	30.3/30.3
KU-N15MHV-D	8.8kW	—	24.7/24.7	28.0/28.0	30.0/30.0	31.6/31.6	33.0/33.0
KU-N20MHV-D	15.1kW	—	35.0/39.5	40.0/45.0	45.0/50.0	50.0/54.5	54.6/58.2
KU-N26MHV-D	16.5kW	—	42.0/44.5	47.5/50.0	53.0/56.0	57.3/60.8	59.3/62.4
KU-N30MHV-D	17.6kW	—	44.5/47.0	50.0/53.0	56.0/60.0	60.9/64.9	63.6/67.2
KU-N36MHV-D	23.6kW	—	55.0/59.5	63.0/71.0	71.0/80.0	77.9/85.6	82.6/88.5
KU-N40MHV-D	25.0kW	—	59.0/62.0	67.0/71.0	75.0/80.0	81.1/87.6	86.3/92.4

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

●低温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	庫内温度(°C)						
		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
KU-N2LHV-D	1.5kW	1.51/1.51	1.83/1.83	2.16/2.16	2.50/2.50	2.87/2.87	3.24/3.24	3.63/3.63
KU-N3LHV-D	2.2kW	1.98/1.98	2.42/2.42	2.89/2.89	3.35/3.35	3.82/3.82	4.29/4.29	4.75/4.75
KU-N4LHV-D	3.0kW	2.96/2.96	3.55/3.55	4.15/4.15	4.75/4.75	5.36/5.36	5.97/5.97	6.55/6.55
KU-N5LHV-D	3.7kW	3.05/3.05	3.75/3.75	4.50/4.50	5.30/5.30	6.18/6.18	7.10/7.10	8.11/8.11
KU-N6LHV-D	4.5kW	3.72/3.72	4.38/4.38	5.16/5.16	6.00/6.00	6.95/6.95	7.95/7.95	9.09/9.09
KU-N8LHV-D	6.0kW	5.07/5.07	5.68/5.68	6.50/6.50	7.50/7.50	8.75/8.75	10.2/10.2	11.8/11.8
KU-N10LHV-D	7.0kW	6.6/6.6	7.9/7.9	9.2/9.2	10.6/10.6	12.3/12.3	14.0/14.0	15.8/15.8
KU-N12LHV-D	7.8kW	7.4/7.4	8.6/8.6	10.1/10.1	11.8/11.8	13.7/13.7	15.7/15.7	17.8/17.8
KU-N15LHV-D	8.8kW	8.3/8.3	10.1/10.1	12.0/12.0	14.0/14.0	16.2/16.2	18.5/18.5	20.9/20.9
KU-N20LHV-D	15.1kW	13.8/13.9	15.9/16.5	18.5/19.3	21.2/22.4	24.2/25.7	27.6/29.4	30.8/33.0
KU-N26LHV-D	16.5kW	15.1/14.9	17.5/18.0	20.3/21.4	23.6/25.0	27.5/29.6	32.2/34.2	37.0/39.1
KU-N30LHV-D	17.6kW	15.9/15.8	18.6/18.9	21.8/22.5	25.0/26.5	29.7/31.1	34.0/35.9	38.7/40.9
KU-N36LHV-D	23.6kW	19.5/22.1	23.0/26.0	27.0/30.5	31.5/35.5	37.0/41.0	43.0/46.9	49.4/52.6
KU-N40LHV-D	25.0kW	21.4/23.4	25.5/27.7	30.0/32.6	33.5/37.5	40.0/43.1	45.5/48.7	51.3/54.4

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

低風量型

●高温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)		
			5	10	15
KU-N2HTV-D	1.5kW	—	5.30/5.60	5.82/6.20	6.33/6.61
KU-N3HTV-D	2.2kW	—	7.50/7.50	8.10/8.10	8.59/8.59
KU-N4HTV-D	3.0kW	—	10.0/10.0	11.0/11.0	12.1/12.1
KU-N5HTV-D	3.7kW	—	11.8/11.8	12.7/12.7	13.4/13.4
KU-N6HTV-D	4.5kW	定格周波数	13.2/14.0	14.8/15.5	16.2/16.8
		最大周波数	15.6/15.8	16.7/16.7	17.4/17.4
KU-N7HTV-D	5.2kW	定格周波数	15.0/15.0	16.9/16.9	18.4/18.4
		最大周波数	17.4/17.4	18.2/18.2	18.4/18.4
KU-N8HTV-D	6.0kW	定格周波数	17.0/17.0	18.7/18.7	19.5/19.5
		最大周波数	18.4/18.4	19.3/19.3	19.5/19.5
KU-N10HTV-D	7.0kW	—	22.4/22.4	25.2/25.2	27.6/27.6
KU-N12HTV-D	7.8kW	—	26.5/26.5	28.5/28.5	30.3/30.3
KU-N15HTV-D	8.8kW	—	28.0/28.0	30.0/30.0	32.0/32.0
KU-N20HTV-D	15.1kW	—	45.0/47.5	50.0/52.6	54.6/58.2
KU-N26HTV-D	16.5kW	—	53.0/56.0	57.3/60.8	59.3/62.4
KU-N30HTV-D	17.6kW	—	56.0/60.0	60.9/64.9	63.6/67.2

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A スクロール
クーリングシステムセット型

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

低風量型

●中温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)				
			-5	0	5	10	15
KU-N2MHTV-D	1.5kW	—	4.27/4.45	4.75/5.00	5.30/5.60	5.82/6.20	6.33/6.61
KU-N3MHTV-D	2.2kW	—	5.96/5.96	6.70/6.70	7.50/7.50	8.10/8.10	8.59/8.59
KU-N4MHTV-D	3.0kW	—	8.1/8.1	9.0/9.0	10.0/10.0	11.0/11.0	12.1/12.1
KU-N5MHTV-D	3.7kW	—	9.2/9.2	10.6/10.6	11.8/11.8	12.7/12.7	13.4/13.4
KU-N6MHTV-D	4.5kW	定格周波数	10.3/11.1	11.8/12.5	13.2/14.0	14.8/15.5	16.2/16.8
		最大周波数	12.4/12.9	14.1/14.6	15.6/15.8	16.7/16.7	17.4/17.4
KU-N7MHTV-D	5.2kW	定格周波数	11.5/11.5	13.2/13.2	15.0/15.0	16.9/16.9	18.4/18.4
		最大周波数	13.9/13.9	15.8/15.8	17.4/17.4	18.2/18.2	18.4/18.4
KU-N8MHTV-D	6.0kW	定格周波数	13.5/13.5	15.0/15.0	17.0/17.0	18.7/18.7	19.5/19.5
		最大周波数	14.7/14.7	16.6/16.6	18.4/18.4	19.3/19.3	19.5/19.5
KU-N10MHTV-D	7.0kW	—	18.0/18.0	20.0/20.0	22.4/22.4	25.2/25.2	27.6/27.6
KU-N12MHTV-D	7.8kW	—	20.5/20.5	23.6/23.6	26.5/26.5	28.5/28.5	30.3/30.3
KU-N15MHTV-D	8.8kW	—	24.5/24.5	26.5/26.5	28.0/28.0	30.0/30.0	32.0/32.0
KU-N20MHTV-D	15.1kW	—	35.0/38.0	40.0/42.5	45.0/47.5	50.0/52.6	54.6/58.2
KU-N26MHTV-D	16.5kW	—	42.0/44.5	47.5/50.0	53.0/56.0	57.3/60.8	59.3/62.4
KU-N30MHTV-D	17.6kW	—	43.8/47.0	50.0/53.0	56.0/60.0	60.9/64.9	63.6/67.2

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

広フィンピッチ型

●中温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	インバーター周波数	庫内温度(°C)				
			-5	0	5	10	15
KU-N3MHPV-D	2.2kW	—	5.96/5.96	6.70/6.70	7.50/7.50	8.10/8.10	8.59/8.59
KU-N4MHPV-D	3.0kW	—	8.1/8.1	9.0/9.0	10.0/10.0	11.0/11.0	12.1/12.1
KU-N5MHPV-D	3.7kW	—	9.2/9.2	10.6/10.6	11.8/11.8	12.7/12.7	13.4/13.4
KU-N6MHPV-D	4.5kW	定格周波数	10.3/11.1	11.8/12.5	13.2/14.0	14.8/15.5	16.2/16.8
		最大周波数	12.4/12.9	14.1/14.6	15.6/15.8	16.7/16.7	17.4/17.4
KU-N7MHPV-D	5.2kW	定格周波数	11.5/11.5	13.2/13.2	15.0/15.0	16.9/16.9	18.4/18.4
		最大周波数	14.2/14.2	16.1/16.1	17.4/17.4	18.2/18.2	18.4/18.4
KU-N8MHPV-D	6.0kW	定格周波数	13.5/13.5	15.0/15.0	17.0/17.0	18.7/18.7	19.5/19.5
		最大周波数	15.0/15.0	17.0/17.0	18.4/18.4	19.3/19.3	19.5/19.5
KU-N10MHPV-D	7.0kW	—	19.0/19.0	21.2/21.2	23.6/23.6	25.9/25.9	27.6/27.6
KU-N12MHPV-D	7.8kW	—	20.5/20.5	23.6/23.6	26.5/26.5	28.5/28.5	30.3/30.3
KU-N15MHPV-D	8.8kW	—	24.7/24.7	28.0/28.0	30.0/30.0	31.6/31.6	33.0/33.0
KU-N20MHPV-D	15.1kW	—	35.0/39.5	40.0/45.0	45.0/50.0	50.0/54.5	54.6/58.2
KU-N26MHPV-D	16.5kW	—	42.0/44.5	47.5/50.0	53.0/56.0	57.3/60.8	59.3/62.4
KU-N30MHPV-D	17.6kW	—	44.5/47.0	50.0/53.0	56.0/60.0	60.9/64.9	63.6/67.2

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

●低温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	庫内温度(°C)						
		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
KU-N3LHPV-D	2.2kW	1.98/1.98	2.42/2.42	2.89/2.89	3.35/3.35	3.82/3.82	4.29/4.29	4.75/4.75
KU-N4LHPV-D	3.0kW	2.96/2.96	3.55/3.55	4.15/4.15	4.75/4.75	5.36/5.36	5.97/5.97	6.55/6.55
KU-N5LHPV-D	3.7kW	3.05/3.05	3.75/3.75	4.50/4.50	5.30/5.30	6.18/6.18	7.10/7.10	8.11/8.11
KU-N6LHPV-D	4.5kW	3.72/3.72	4.38/4.38	5.16/5.16	6.00/6.00	6.95/6.95	7.95/7.95	9.09/9.09
KU-N8LHPV-D	6.0kW	5.07/5.07	5.68/5.68	6.50/6.50	7.50/7.50	8.75/8.75	10.2/10.2	11.8/11.8
KU-N10LHPV-D	7.0kW	6.6/6.6	7.9/7.9	9.2/9.2	10.6/10.6	12.3/12.3	14.0/14.0	15.8/15.8
KU-N12LHPV-D	7.8kW	7.4/7.4	8.6/8.6	10.1/10.1	11.8/11.8	13.7/13.7	15.7/15.7	17.8/17.8
KU-N15LHPV-D	8.8kW	8.3/8.3	10.1/10.1	12.0/12.0	14.0/14.0	16.2/16.2	18.5/18.5	20.9/20.9
KU-N20LHPV-D	15.1kW	13.8/13.9	15.9/16.5	18.5/19.3	21.2/22.4	24.2/25.7	27.6/29.4	30.8/33.0
KU-N26LHPV-D	16.5kW	15.1/14.9	17.5/18.0	20.3/21.4	23.6/25.0	27.5/29.6	32.2/34.2	37.0/39.1
KU-N30LHPV-D	17.6kW	15.9/15.8	18.6/18.9	21.8/22.5	25.0/26.5	29.7/31.1	34.0/35.9	38.7/40.9

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール
インバーターシステム
スクロール

セレクト型
インバーターシステム

マイクロ

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

標準型

●高温用(50/60Hz) [冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N16HV-MD	KU-N20HV-MD	KU-N26HV-MD	
冷媒		—	R410A(現地封入)			
庫内温度範囲		℃	3~15			
電源		—	三相 200V 50/60Hz			
性能	冷却能力	kW	31.5/35.5	43.0/45.0	50.0/56.0	
	電気特性	冷却運転時	消費電力	kW	14.6/16.6	18.6/21.7
			運転電流	A	47.5/50.4	60.8/65.8
		力率	%	89/95	88/95	85/95
	除霜運転時	消費電力	kW	0.96/1.16	1.44/1.74	2.16/2.61
		運転電流	A	4.0/4.4	6.0/6.6	9.0/9.9
冷凍機	型式	—	KX-NM16AMVP	KX-NM20AMVP	KX-NM26AMVP	
	圧縮機	呼称出力	kW	11.2	14.2	17.2
		インバーター方式	—	DCインバーター		
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式			
	送風機風量	m³/min	400		600	
	送風機用電動機出力	kW	0.81×2		0.81×3	
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC68D		
		封入量	L	12		21
	保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)			
	製品質量	kg	530	550	810	
運転音	dB(A)	55/55	55/55	56/56.5		
ユニットクーラー	型式	—	US-N8H2×2	US-N10H2×2	US-N10H2×3	
	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式		
		フィンピッチ	mm	4.0		
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁			
	送風機風量	m³/min	(112/128)×2	(153/180)×2	(153/180)×3	
	送風機用電動機出力	kW	(0.2×2)×2	(0.2×3)×2	(0.2×3)×3	
	除霜方式	—	オフサイクル			
端子台ヒーター	kW	0.007×2	0.007×2	0.007×3		
製品質量	kg	59×2	79×2	79×3		
付属品	—	ドレンホース・オイルトラップ				
コントローラー	型式	—	SCB-40N3			
	構成部品	—	リモコン・コントローラー			
	制御方式	—	マイコン制御			
	リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報			

- (注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。
 2) 冷却能力は、庫内温度5℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・インバーター70Hz+定格運転時、冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
 3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

リフト

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

KU-N30HV-MD	KU-N36HV-MD	KU-N40HV-MD
R410A(現地封入)		
3~15		
三相 200V 50/60Hz		
60.0/67.0	67.0/75.0	75.0/85.0
27.2/31.8	31.0/36.5	38.9/47.4
91.8/97.5	103.0/111.6	130.7/145.2
86/94	87/94	86/94
2.16/2.61		
9.0/9.9		
KX-NM30AMVP	KX-NM36AMVP	KX-NM40AMVP
20.2	23.2	29.2
DCインバーター		
多通路クロスフィン式		
600		
0.81×3		
ダフニーハーメチックオイルFVC68D		
21		22.5
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)		
845	850	970
56.5/57	59/60	61/63
US-N10H2×3	US-N13H2×3	US-N13H2×3
多通路クロスフィン式		
4.0		
温度式自動膨張弁・電磁弁		
(153/180)×3		
(0.2×3)×3		
オフサイクル		
0.007×3	0.007×3	0.007×3
79×3	101×3	101×3
ドレンホース・オイルトラップ		
SCB-40N3		
リモコン・コントローラー		
マイコン制御		
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報		

R410A
クーリングシステム
インバータースクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータースクロール
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

ミトウ

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

標準型

●高温用(50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N2HV-D	KU-N3HV-D	KU-N4HV-D	KU-N5HV-D	KU-N6HV-D	KU-N7HV-D	KU-N8HV-D		
使用冷媒		—	R410A(現地封入)								
庫内温度範囲		℃	3 ~ 15								
電源		—	三相 200V 50/60Hz								
性能	冷却能力	kW	5.30/5.60	7.50/7.50	10.0/10.0	11.8/11.8	13.2/14.0	15.0/15.0	17.0/17.0		
	電気特性	冷却運転時	消費電力	kW	2.6/2.7	3.6/3.7	4.9/5.0	6.0/6.1	5.7/5.8	6.4/6.6	8.5/8.8
			運転電流	A	8.8/9.0	11.8/11.9	16.1/16.3	19.1/19.3	17.9/18.0	20.0/20.4	26.1/26.5
		力率	%	85/87	88/90	88/89	91/91	92/93	92/93	94/96	
	除霜運転時	消費電力	kW	0.07/0.08	0.13/0.16	0.13/0.16	0.20/0.23	0.21/0.25	0.47/0.67		
		運転電流	A	0.5/0.5	1.0/1.0	1.0/1.0	1.5/1.5	1.5/1.5	2.0/2.2		
冷凍機	型式	—	KX-N2AVP	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AMV	KX-N7AMV	KX-N8AMV		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2	6.0	
		インバータ方式	—	DCインバータ							
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				ダフニーハーメチックオイルFVC68D			
		封入量	L	1.7				3.1			
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式								
	送風機風量	m³/min	62.0			93.6		110			
	送風機用電動機出力	kW	0.2×1					0.096×2			
	受液器内容積	L	4.7			7.2		15			
	保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)								
	製品質量	kg	102			148		190			
	運転音	dB(A)	45		46	47		46		50	
ユニットクーラー	型式×台数	—	US-N2H2×1	US-N3H2×1	US-N4H2×1	US-N5H2×1	US-N6H2×1	US-N8H2×1			
	冷却器	型式	多通路クロスフィン式								
		フィンピッチ	mm	4.0							
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁								
	送風機風量	m³/min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128			
	送風機用電動機出力	kW	0.05×1	0.05×2		0.05×3		0.20×2			
	除霜方式	—	オフサイクル								
	端子台ヒーター	kW	0.007								
製品質量	kg	20	29	34	42	45	59				
コントローラー	付属品	—	ドレンホース・オイルトラップ								
	型式	—	SCB-40N3								
	構成部品	—	リモコン・コントローラー								
	制御方式	—	マイコン制御								
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報									

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度5℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m、高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

4) KU-N6HV-D・KU-N7HV-D・KU-N8HV-Dの冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は50m(有効長)以内となります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
ユニットクーラー

KU-N10HV-D	KU-N12HV-D	KU-N15HV-D	KU-N20HV-D	KU-N26HV-D	KU-N30MV-D	KU-N36HV-D	KU-N40HV-D
R410A(現地封入)							
3 ~ 15							
三相 200V 50/60Hz							
23.6/23.6	26.5/26.5	30.0/30.0	45.0/50.0	53.0/56.0	56.0/60.0	71.0/80.0	75.0/80.0
13.1/13.5	14.9/15.3	16.9/17.4	25.3/28.1	29.5/32.8	29.9/33.1	38.0/44.3	41.0/47.0
39.7/40.5	45.2/46.0	53.1/54.1	79.7/85.0	92.0/98.8	94.7/100.6	123.7/135.1	132.1/143.2
95/96	95/96	92/93	92/95	93/93	91/95	89/95	90/95
0.70/1.00		0.94/1.34	1.40/2.00	2.10/3.00			
3.0/3.3		4.0/4.4	6.0/6.6	9.0/9.9			
KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP	KX-NM36AVP	KX-NM40AVP
7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1	7.4+8.1×2	8.8+8.1×2
ACインバーター							
ダブニーハーメチックオイルFVC32D							
3.5		5.0	5.0×2			5.0×3	
多通路クロスフィン式							
195		390		585			
1.20×1		1.20×2		1.20×3			
20		15×2		22×2		22×3	
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
300		345	635		800	890	
53	54	53	54/55	56/57	56/58	57/59	59/61
US-N10H2×1	US-N13H2×1	US-N8H2×2	US-N10H2×2	US-N10H2×3		US-N13H2×3	
多通路クロスフィン式							
4.0							
温度式自動膨張弁・電磁弁							
153/180		(112/128)×2	(153/180)×2	(153/180)×3			
0.20×3		(0.20×2)×2	(0.20×3)×2	(0.20×3)×3			
オフサイクル							
0.007		0.007×2		0.007×3			
79	101	59×2	79×2	79×3		101×3	
ドレンホース・オイルトラップ							
SCB-40N3							
リモコン・コントローラー							
マイコン制御							
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

R410A

クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A

クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A

クーリングシステム
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

リモコン

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

標準型

●中温用(50/60Hz) [冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N16MHV-MD	KU-N20MHV-MD	KU-N26MHV-MD		
冷媒		—	R410A(現地封入)				
庫内温度範囲		℃	-5~15				
電源		—	三相 200V 50/60Hz				
性能	冷却能力	kW	28.0/31.5	37.5/40.0	45.0/50.0		
	電気特性	冷却運転時	消費電力	kW	14.3/16.2	18.2/21.3	23.2/27.1
			運転電流	A	46.6/49.5	59.7/64.7	79.2/82.9
		力率	%	89/94	88/95	85/94	
	除霜運転時	消費電力	kW	6.36	8.66	13.0	
		運転電流	A	20.4	27.0	40.5	
冷凍機	型式	—	KX-NM16AMVP	KX-NM20AMVP	KX-NM26AMVP		
	圧縮機	呼称出力	kW	11.2	14.2	17.2	
		インバーター方式	—	DCインバーター			
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式				
	送風機風量	m³/min	400		600		
	送風機用電動機出力	kW	0.81×2		0.81×3		
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC68D			
		封入量	L	12		21	
	保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)				
	製品質量	kg	530	550	810		
運転音	dB(A)	55/55	55/55	56/56.5			
ユニットクーラー	型式	—	US-N8MH2×2	US-N10MH2×2	US-N10MH2×3		
	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式			
		フィンピッチ	mm	4.23			
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁				
	送風機風量	m³/min	(112/128)×2	(153/180)×2	(153/180)×3		
	送風機用電動機出力	kW	(0.2×2)×2	(0.2×3)×2	(0.2×3)×3		
	除霜方式	—	電気ヒーター				
	除霜装置	ヒーター	除霜	kW	(0.95×2+0.86)×2	(1.26×2+1.25)×2	(1.26×2+1.25)×3
			ドレンパン	kW	0.42×2	0.56×2	0.56×3
			端子台	kW	0.007×2		
ドレンホース			kW	0.025×2			
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット					
製品質量	kg	71×2	88×2	88×3			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ					
コントローラー	型式	—	SCB-40HP3	SCB-40HT3			
	構成部品	—	リモコン・コントローラー				
	制御方式	—	マイコン制御				
	リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報				

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・インバーター70Hz+定格運転時・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

リフト

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

KU-N30MHV-MD	KU-N36MHV-MD	KU-N40MHV-MD
R410A(現地封入)		
-5~15		
三相 200V 50/60Hz		
53.0/60.0	60.0/67.0	67.0/75.0
26.7/31.0	30.4/35.6	38.0/46.2
90.7/95.7	101.4/119.3	128.3/141.3
85/94	87/94	86/96
13.0	15.6	15.6
40.5	52.8	52.8
KX-NM30AMVP	KX-NM36AMVP	KX-NM40AMVP
20.2	23.2	29.2
DCインバーター		
多通路クロスフィン式		
600		
0.81×3		
ダフニーハーメチックオイルFVC68D		
21		22.5
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)		
845	850	970
56.5/57	59/60	61/63
US-N10MH2×3	US-N13MH2×3	US-N13MH2×3
多通路クロスフィン式		
4.23		
温度式自動膨張弁・電磁弁		
(153/180)×3		
(200×3)×3		
電気ヒーター		
(1.17×4)×3		
(1.26×2+1.25)×3	0.52×3	(1.17×4)×3
0.56×3	0.007×3	0.52×3
0.025×3		
過熱防止用サーモスタット		
88×3		110×3
ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ		
SCB-40HT3		
リモコン・コントローラー		
マイコン制御		
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報		

R410A

クーリングシステム
インバータースクロール
セット型

R404A

クーリングシステム
インバータースクロール
セット型

R404A

スクロール
クーリングシステム
セット型クーリングシステム
セレクト型

ミッド

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

標準型

●中温用(50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N2MHV-D	KU-N3MHV-D	KU-N4MHV-D	KU-N5MHV-D	KU-N6MHV-D	KU-N7MHV-D	KU-N8MHV-D		
使用冷媒		—	R410A(現地封入)								
庫内温度範囲		℃	-5 ~ 15								
電源		—	三相 200V 50/60Hz								
性能	冷却能力	kW	4.75/5.00	6.70/6.70	9.0/9.0	10.6/10.6	11.8/12.5	13.2/13.2	15.0/15.0		
	電気特性	冷却運転時	消費電力	kW	2.5/2.6	3.4/3.5	4.7/4.8	5.7/5.8	5.6/5.7	6.2/6.4	8.2/8.4
			運転電流	A	8.5/8.7	11.4/11.5	15.4/15.6	18.2/18.4	17.5/17.6	19.4/19.7	25.2/25.6
		力率	%	85/86	86/88	88/89	90/91	92/93	92/94	94/95	
	除霜運転時	消費電力	kW	1.27	1.72	2.18	2.64	3.01/3.01	3.19/3.19		
運転電流		A	5.0	6.7	8.5	10.2	9.5/9.5	10.2/10.2			
冷凍機	型式	—	KX-N2AVP	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AMV	KX-N7AMV	KX-N8AMV		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2	6.0	
		インバータ方式	—	DCインバータ							
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				ダフニーハーメチックオイルFVC68D			
		封入量	L	1.7				3.1			
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式								
	送風機風量	m³/min	62.0			93.6		110			
	送風機用電動機出力	kW	0.2×1					0.096×2			
	受液器内容積	L	4.7			7.2		15			
	保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)								
製品質量	kg	102			148		190				
運転音	dB(A)	45	46		47	46		50			
ユニットクーラー	型式×台数	—	US-N2MH2×1	US-N3MH2×1	US-N4MH2×1	US-N5MH2×1	US-N6MH2×1	US-N8MH2×1			
	冷却器	型式	多通路クロスフィン式								
		フィンピッチ	mm	4.23							
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁								
	送風機風量	m³/min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128			
	送風機用電動機出力	kW	0.05×1	0.05×2		0.05×3		0.20×2			
	除霜方式	—	電気ヒーター								
	除霜装置	除霜ヒーター	kW	0.76×1・0.35×1	1.04×1・0.47×1	1.30×1・0.60×1	1.58×2・0.72×1	0.90×2+0.82×1	0.95×2+0.86×1		
		ドレンパンヒーター	kW	0.16	0.21	0.28	0.34	0.38	0.42		
		端子台ヒーター	kW	0.007							
ドレンヒーター		kW	0.025								
製品質量	kg	23	33	38	47	51	71				
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ									
コントローラー	型式	—	SCB-20H3								
	構成部品	—	リモコン・コントローラー								
	制御方式	—	マイコン制御								
	リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報								

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

4) KU-N6MHV-D・KU-N7MHV-D・KU-N8MHV-Dの冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は50m(有効長)以内となります。

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計
据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット



※KU-N2MHV-Dを除く。

KU-N10MHV-D	KU-N12MHV-D	KU-N15MHV-D	KU-N20MHV-D	KU-N26MHV-D	KU-N30MHV-D	KU-N36MHV-D	KU-N40MHV-D
R410A(現地封入)							
-5 ~ 15							
三相 200V 50/60Hz							
21.2/21.2	23.6/23.6	28.0/28.0	40.0/45.0	47.5/50.0	50.0/53.0	63.0/71.0	67.0/71.0
12.6/13.0	14.2/14.7	16.3/16.8	24.5/27.2	28.5/31.7	29.1/32.2	36.4/42.3	39.2/45.0
38.1/38.9	43.0/43.9	50.7/51.6	77.3/82.2	89.4/95.7	92.3/97.8	119.8/129.7	127.4/137.4
95/96	95/97	93/94	91/96	92/96	91/95	88/94	89/95
4.34/4.34	5.21/5.21	6.38/6.38	8.68/8.68	13.0/13.0		15.6/15.6	
13.5/13.5	17.6/17.6	20.4/20.4	27.0/27.0	40.5/40.5		52.8/52.8	
KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP	KX-NM36AVP	KX-NM40AVP
7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1	7.4+8.1×2	8.8+8.1×2
ACインバーター							
ダフニーハーメチックオイルFVC32D							
3.5		5.0	5.0×2			5.0×3	
多通路クロスフィン式							
195			390			585	
1.20×1			1.20×2			1.20×3	
20		15×2	22×2			22×3	
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
300		345	635		800	890	
53	54	53	54/55	56/57	56/58	57/59	59/61
US-N10MH2×1	US-N13MH2×1	US-N8MH2×2	US-N10MH2×2	US-N10MH2×3		US-N13MH2×3	
多通路クロスフィン式							
4.23							
温度式自動膨張弁・電磁弁							
153/180		(112/128)×2	(153/180)×2	(153/180)×3			
0.20×3		(0.20×2)×2	(0.20×3)×2	(0.20×3)×3			
電気ヒーター							
1.26×2+1.25×1	1.17×4	(0.95×2+0.86×1)×2	(1.26×2+1.25×1)×2	(1.26×2+1.25×1)×3		(1.17×4)×3	
0.56	0.52	0.42×2	0.56×2	0.56×3		0.52×3	
0.07		0.07×2			0.007×3		
0.025		0.025×2			0.025×3		
88	110	71×2	88×2	88×3		110×3	
ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ							
SCB-20H3		SCB-40HP3			SCB-40HT3		
リモコン・コントローラー							
マイコン制御							
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

R410A
クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A
クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

ミッド

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

標準型

●低温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N2LHV-D	KU-N3LHV-D	KU-N4LHV-D	KU-N5LHV-D	KU-N6LHV-D	KU-N8LHV-D		
使用冷媒		—	R410A(現地封入)							
庫内温度範囲		℃	-35 ~ -5							
電源		—	三相 200V 50/60Hz							
性能	冷却能力	kW	2.50/2.50	3.35/3.35	4.75/4.75	5.30/5.30	6.00/6.00	7.50/7.50		
	電気特性	冷却 運転時	消費電力	kW	2.1/2.2	2.8/2.9	3.8/3.8	4.4/4.5	5.5/5.6	7.3/7.6
			運転電流	A	7.2/7.2	9.8/9.8	12.8/12.9	14.7/14.8	18.1/18.2	23.0/23.3
		力率	%	84/88	82/85	86/85	86/88	88/89	92/94	
	除霜 運転時	消費電力	kW	1.42	1.93	2.46	2.98	3.40	3.62	
運転電流		A	5.7	7.7	9.8	11.9	11.2	12.0		
冷凍機	型式	—	KX-N2AVP	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AVP	KX-N8AVP		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	
		インバータ方式	—	DCインバータ						
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
		封入量	L	1.7						
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式							
	送風機風量	m³/min	62.0			93.6		195		
	送風機用電動機出力	kW	0.2×1					1.20×1		
	受液器内容積	L	4.7			7.2		15.0		
	保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
	製品質量	kg	102			148		222		
	運転音	dB(A)	45		46		47		50	
ユニットクーラー	型式×台数	—	US-N2LH2×1	US-N3LH2×1	US-N4LH2×1	US-N5LH2×1	US-N6LH2×1	US-N8LH2×1		
	冷却器	型式	多通路クロスフィン式							
		フィンピッチ	mm	6.35						
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁							
	送風機風量	m³/min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128		
	送風機用電動機出力	kW	0.05×1	0.05×2		0.05×3			0.20×2	
	除霜方式	—	電気ヒーター							
	除霜装置	除霜ヒーター	kW	0.76×1・0.35×1	1.04×1・0.47×1	1.30×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.90×2・0.82×1	0.95×2・0.86×1	
		ドレンパンヒーター	kW	0.16	0.21	0.28	0.34	0.38	0.42	
		ファンガードヒーター	kW	0.15	0.21	0.28	0.35	0.40	0.44	
		端子台ヒーター	kW	0.007						
		ドレンヒーター	kW	0.025						
製品質量	kg	22	32	37	45	49	70			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ								
コントローラー	型式	—	SCB-20H3							
	構成部品	—	リモコン・コントローラー							
	制御方式	—	マイコン制御							
	リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度-20℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
スクロール
セット型

クーリングシステム
スクロール型

占有

設備設計
据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

KU-N10LHV-D	KU-N12LHV-D	KU-N15LHV-D	KU-N20LHV-D	KU-N26LHV-D	KU-N30LHV-D	KU-N36LHV-D	KU-N40LHV-D
R410A(現地封入)							
-35 ~ -5							
三相 200V 50/60Hz							
10.6/10.6	11.8/11.8	14.0/14.0	21.2/22.4	23.6/25.0	25.0/26.5	31.5/35.5	33.5/37.5
9.9/10.3	11.1/11.5	12.7/13.2	20.0/21.7	22.7/25.0	23.9/26.2	28.7/32.7	30.9/35.0
30.9/31.4	34.1/34.6	38.7/39.2	64.7/66.7	74.1/76.8	77.7/80.2	101.0/102.6	106.0/108.5
92/95	94/96	95/97	89/94	88/94	89/94	82/92	84/93
4.94/4.94	5.76/5.76	7.24/7.24	9.88/9.88	13.9/13.9		17.3/17.3	
16.0/16.0	17.7/17.7	24.0/24.0	32.0/32.0	42.6/42.6		53.1/53.1	
KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP	KX-NM36AVP	KX-NM40AVP
7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1	7.4+8.1×2	8.8+8.1×2
ACインバーター							
ダブニーハーメチックオイルFVC32D							
						5.0×3	
3.5		5.0		5.0×2			
多通路クロスフィン式							
195			390			585	
1.20×1			1.20×2			1.20×3	
20		15×2		22×2		22×3	
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
300		345		635		800	
49		50		52/53		53/54	
55/56		55/57		55/57		55/57	
US-N10LH2×1	US-N13LH2×1	US-N8LH2×2	US-N10LH2×2	US-N10LH2×3		US-N13LH2×3	
多通路クロスフィン式							
6.35							
温度式自動膨張弁・電磁弁							
153/180		(112/128)×2		(153/180)×2		(153/180)×3	
0.20×3		(0.20×2)×2		(0.20×3)×2		(0.20×3)×3	
電気ヒーター							
1.26×2+12.5×1		1.17×4		(0.95×2+0.86×1)×2		(1.26×2+1.25×1)×3	
0.56		0.52		0.42×2		0.56×2	
0.61		0.56		0.44×2		0.61×2	
0.56×3		0.61×3				0.52×3	
0.56×3						0.56×3	
0.007		0.007×2		0.007×3			
0.025		0.025×2		0.025×3			
85		106		70×2		85×2	
85×3		106×3					
ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ							
SCB-20H3		SCB-40HP3		SCB-40HT3			
リモコン・コントローラー							
マイコン制御							
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

R410A

クーリングシステム
スクロール

R404A

クーリングシステム
スクロール

R404A

クーリングシステム
スクロール

クーリングシステム
スクロール

コトラー

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

低風量型

●高温用 (50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N2HTV-D	KU-N3HTV-D	KU-N4HTV-D	KU-N5HTV-D	KU-N6HTV-D	KU-N7HTV-D			
使用冷媒		—	R410A(現地封入)								
庫内温度範囲		℃	3 ~ 15								
電源		—	三相 200V 50/60Hz								
性能	冷却能力		kW	5.30/5.60	7.50/7.50	10.0/10.0	11.8/11.8	13.2/14.0	15.0/15.0		
	電気特性	冷却 運転時	消費電力	kW	2.6/2.7	3.6/3.7	4.9/5.0	6.0/6.1	5.9/5.9	6.3/6.3	
			運転電流	A	8.8/9.0	11.8/11.9	16.1/16.3	19.1/19.3	18.6/18.6	20.0/20.0	
		力率	%	85/87	88/90	88/89	91/91	92/92	91/91		
	除霜 運転時	消費電力	kW	0.07/0.08	0.13/0.16		0.20/0.23	0.31/0.35			
		運転電流	A	0.5/0.5	1.0/1.0		1.5/1.5	2.0/2.0			
冷凍機	型式		—	KX-N2AVP	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AMV	KX-N7AMV		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2		
		インバータ方式	—	DCインバータ							
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				ダフニーハーメチックオイルFVC68D			
		封入量	L	1.7				多通路クロスフィン式		3.1	
	凝縮器		—								
	送風機風量		m³/min	62.0			93.6		110		
	送風機用電動機出力		kW	0.2×1			0.096×2				
	受液器内容積		L	4.7			7.2		15		
	保護装置		—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
	製品質量		kg	102			148		190		
	運転音		dB(A)	45		46		47		46	
	型式×台数		—	US-N2HT2×1	US-N3HT2×1	US-N4HT2×1	US-N5HT2×1	US-N8HT2×1			
	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式							
フィンピッチ		mm	4.0								
冷媒制御装置		—	温度式自動膨張弁・電磁弁								
送風機風量		m³/min	22/26	38/42	44/52	66/78	82/92				
送風機用電動機出力		kW	0.05×1	0.05×2		0.05×3		0.05×4			
除霜方式		—	オフサイクル								
端子台ヒーター		kW	0.007								
製品質量		kg	32	46	52	65	85				
付属品		—	ドレンホース・オイルトラップ								
コントローラー	型式		—	SCB-40N3							
	構成部品		—	リモコン・コントローラー							
	制御方式		—	マイコン制御							
	リモコン表示		—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度5℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

4) KU-N6HTV-D・KU-N7HTV-D・KU-N8HTV-Dの冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は50m(有効長)以内となります。

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
スクロール
セット型

クーリングシステム
セレクト型

リフト

設備設計 据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

	KU-N8HTV-D	KU-N10HTV-D	KU-N12HTV-D	KU-N15HTV-D	KU-N20HTV-D	KU-N26HTV-D	KU-N30HTV-D
R410A(現地封入)							
3 ~ 15							
三相 200V 50/60Hz							
17.0/17.0	22.4/22.4	26.5/26.5	28.0/28.0	45.0/47.5	53.0/56.0	56.0/60.0	
8.4/8.4	12.5/12.7	15.1/15.3	16.4/16.6	24.3/26.4	28.2/30.5	28.6/31.0	
26.0/26.0	38.2/38.6	47.2/47.7	52.5/53.0	77.4/81.5	89.4/94.4	91.9/96.8	
93/93	94/95	92/93	90/90	91/94	91/93	90/92	
0.31/0.35	0.39/0.44	0.62/0.70		0.78/0.88	1.17/1.32		
2.0/2.0	2.5/2.5	4.0/4.0		5.0/5.0	7.5/7.5		
KX-N8AMV	KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP	
6.0	7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1	
DCインバーター	ACインバーター						
ダフニーハーメチックオイルFVC68D	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
3.1	3.5	5.0	5.0×2				
多通路クロスフィン式							
110	195			390		585	
0.096×2	1.20×1			1.20×2		1.20×3	
15	20	15×2		22×2		22×3	
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
190	300		345	635		800	
50	53	54	53	54/55	56/57	56/58	
US-N8HT2×1	US-N10HT2×1	US-N8HT2×2		US-N10HT2×2	US-N10HT2×3		
多通路クロスフィン式							
4.0							
温度式自動膨張弁・電磁弁							
82/92	102/115	(82/92)×2		(102/115)×2	(102/115)×3		
0.05×4	0.05×5	(0.05×4)×2		(0.05×5)×2	(0.05×5)×3		
0.007							
オフサイクル							
0.007×2							
85	104	85×2		104×2	104×3		
ドレンホース・オイルトラップ							
SCB-40N3							
リモコン・コントローラー							
マイコン制御							
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

R410A

クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A

クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A

スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

リモコン

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

低風量型

●中温用(50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型	KU-N2MHTV-D	KU-N3MHTV-D	KU-N4MHTV-D	KU-N5MHTV-D	KU-N6MHTV-D	KU-N7MHTV-D		
使用冷媒		—	R410A(現地封入)							
庫内温度範囲		℃	-5 ~ 15							
電源		—	三相 200V 50/60Hz							
性能	冷却能力	kW	4.75/5.00	6.7/6.7	9.0/9.0	10.6/10.6	11.8/12.5	13.2/13.2		
	電気特性	冷却運転時	消費電力	kW	2.5/2.6	3.4/3.5	4.7/4.8	5.7/5.8	5.8/5.8	6.1/6.1
			運転電流	A	8.5/8.7	11.4/11.5	15.4/15.6	18.2/18.4	18.2/18.2	19.4/19.4
		力率	%	85/86	86/88	88/89	90/91	92/92	91/91	
	除霜運転時	消費電力	kW	1.92	2.84	3.88	4.09	5.49/5.49		
		運転電流	A	8.3	12.3	16.8	12.3	16.8/16.8		
冷凍機	型式	—	KX-N2AVP	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AMV	KX-N7AMV		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2	
		インバータ方式	—	DCインバータ						
	冷凍機油	種類	L	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				ダフニーハーメチックオイルFVC68D		
		封入量	—	1.7				3.1		
	凝縮器	m ³ /min	多通路クロスフィン式							
	送風機風量	kW	62.0			93.6		110		
	送風機用電動機出力	L	0.2×1					0.096×2		
	受液器内容積	—	4.7			7.2		15		
	保護装置	kg	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)							
	製品質量	dB(A)	102			148		190		
	運転音	—	45			46		47		
	型式×台数	—	US-N2MHT2×1	US-N3MHT2×1	US-N4MHT2×1	US-N5MHT2×1	US-N8MHT2×1			
	冷却器	型式	mm	多通路クロスフィン式						
フィンピッチ		—	4.0							
冷媒制御装置	m ³ /min	温度式自動膨張弁・電磁弁								
送風機風量	kW	22/26	38/42	44/52	66/78	82/92				
送風機用電動機出力	—	0.05×1	0.05×2		0.05×3	0.05×4				
除霜方式	kW	電気ヒーター								
除霜装置	除霜ヒーター	kW	0.96×2	1.42×2	1.94×2	1.42×2・0.25×1	1.94×2+1.60×1			
	端子台ヒーター	kW	0.007							
	ドレンヒーター	kg	0.025							
製品質量	—	33.5	48.0	59	68	89				
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ								
コントローラー	型式	—	SCB-20H3							
	構成部品	—	リモコン・コントローラー							
	制御方式	—	マイコン制御							
	リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報							

- (注) 1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。
 2) 冷却能力は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
 3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
 4) KU-N6MHTV-D・KU-N7MHTV-D・KU-N8MHTV-Dの冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は50m(有効長)以内となります。

R410A
 クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 スクロール

クーリングシステム
 セレクト型

リフト

設備設計 据付上の注意

R410A
 R404A
 冷凍冷蔵
 ユニット



※KU-N2MHTV-Dを除く。

KU-N8MHTV-D	KU-N10MHTV-D	KU-N12MHTV-D	KU-N15MHTV-D	KU-N20MHTV-D	KU-N26MHTV-D	KU-N30MHTV-D
R410A(現地封入)						
-5 ~ 15						
三相 200V 50/60Hz						
15.0/15.0	20.0/20.0	23.6/23.6	26.5/26.5	40.0/42.5	47.5/50.0	50.0/53.0
8.0/8.0	11.9/12.1	14.5/14.7	15.8/16.0	23.4/25.4	27.1/29.4	27.7/29.9
25.1/25.1	36.5/36.9	45.2/45.6	49.9/50.4	74.9/78.5	86.4/90.6	89.3/93.3
92/92	94/95	93/93	91/92	90/93	91/94	90/93
5.49/5.49	6.61/6.61	11.0/11.0		13.2/13.2	19.8/19.8	
16.8/16.8	19.9/19.9	33.6/33.6		39.8/39.8	59.7/59.7	
KX-N8AMV	KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP
6.0	7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1
DCインバーター ACインバーター						
ダフニーハーメチックオイルFVC68D ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
3.1	3.5		5.0	5.0×2		
多通路クロスフィン式						
110	195			390		585
0.096×2	1.20×1			1.20×2		1.20×3
15	20		15×2	22×2		22×3
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)						
190	300		345	635		800
50	53	54	53	54/55	56/57	56/58
US-N8MHT2×1	US-N10MHT2×1	US-N8MHT2×2		US-N10MHT2×2	US-N10MHT2×3	
多通路クロスフィン式						
4.0						
温度式自動膨張弁・電磁弁						
82/92	102/115	(82/92)×2		(102/115)×2	(102/115)×3	
0.05×4	0.05×5	(0.05×4)×2		(0.05×5)×2	(0.05×5)×3	
電気ヒーター						
1.94×2+1.60×1	2.30×2+2.00×1	(1.94×2+1.60×1)×2		(2.30×2+2.00×1)×2	(2.30×2+2.00×1)×3	
0.007		0.007×2			0.007×3	
0.025		0.025×2			0.025×3	
89	108	89×2		108×2	108×3	
ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ						
SCB-20H3		SCB-40HP3			SCB-40HT3	
リモコン・コントローラー						
マイコン制御						
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

R410A
クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A
クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

ミッド

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

広フィンピッチ型

●中温用(50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N3MHPV-D	KU-N4MHPV-D	KU-N5MHPV-D	KU-N6MHPV-D	KU-N7MHPV-D	
使用冷媒		—	R410A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	-5 ~ 15					
電源		—	三相 200V 50/60Hz					
性能	冷却能力	kW	6.70/6.70	9.0/9.0	10.6/10.6	11.8/12.5	13.2/13.2	
	電気特性	冷却 運転時	消費電力	kW	3.4/3.5	4.8/4.9	5.9/5.8	6.1/6.5
			運転電流	A	11.4/11.5	15.9/16.1	18.7/19.1	19.0/19.4
		力率	%	86/88	87/88	91/88	93/96	91/94
	除霜 運転時	消費電力	kW	2.08	2.64	3.18	4.34/4.34	
		運転電流	A	8.5	10.2	10.2	13.5/13.5	
型式	—	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AMV	KX-N7AMV		
圧縮機	呼称出力	kW	2.2	3.0	3.7	4.5	5.2	
	インバーター方式	—	DCインバーター					
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D			ダフニーハーメチックオイルFVC68D		
	封入量	L	1.7			3.1		
凝縮器	—	多通路クロスフィン式						
送風機風量	m³/min	62.0	93.6			110		
送風機用電動機出力	kW	0.2×1			0.096×2			
受液器内容積	L	4.7	7.2			15		
保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)						
製品質量	kg	102	148		190			
運転音	dB(A)	46			47		46	
型式×台数	—	US-N3MHP2×1	US-N4MHP2×1	US-N5MHP2×1	US-N8MHP2×1			
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式					
	フィンピッチ	mm	6.35					
冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁						
送風機風量	m³/min	52/60	72/87	112/128	153/180			
送風機用電動機出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.20×2	0.20×3			
除霜方式	—	電気ヒーター						
除霜装置	除霜ヒーター	kW	1.30×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.95×2・0.86×1	1.26×2+1.25×1		
	ドレンパンヒーター	kW	0.28	0.34	0.42	0.56		
	端子台ヒーター	kW	0.007					
	ドレンヒーター	kW	0.025					
製品質量	kg	37	45	70	85			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ						
型式	—	SCB-20H3						
構成部品	—	リモコン・コントローラー						
制御方式	—	マイコン制御						
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

4) KU-N6MHPV-D・KU-N7MHPV-D・KU-N8MHPV-Dの冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は50m(有効長)以内となります。

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計
据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

KU-N8MHPV-D	KU-N10MHPV-D	KU-N12MHPV-D	KU-N15MHPV-D	KU-N20MHPV-D	KU-N26MHPV-D	KU-N30MHPV-D
R410A(現地封入)						
-5 ~ 15						
三相 200V 50/60Hz						
15.0/15.0	21.2/21.2	23.6/23.6	28.0/28.0	40.0/45.0	47.5/50.0	50.0/53.0
8.4/8.7	12.8/13.3	14.9/15.7	16.8/17.5	25.0/27.9	29.2/32.7	29.8/33.2
26.2/26.7	39.1/40.0	46.0/47.2	52.7/53.8	79.3/84.4	92.4/99.0	95.3/101.1
93/94	95/96	94/96	92/94	91/95	91/95	90/95
4.34/4.34	5.60/5.60	8.68/8.68		11.2/11.2	16.8/16.8	
13.5/13.5	18.9/18.9	27.0/27.0		37.8/37.8	56.7/56.7	
KX-N8AMV	KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP
6.0	7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1
DCインバーター						
ACインバーター						
ダフニーハーメチックオイルFVC68D	ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
3.1	3.5		5.0	5.0×2		
多通路クロスフィン式						
110	195			390		585
0.096×2	1.20×1			1.20×2		1.20×3
15	20		15×2	22×2		22×3
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)						
190	300		345	635		800
50	53	54	53	54/55	56/57	56/58
US-N8MHP2×1	US-N10MHP2×1	US-N8MHP2×2		US-N10MHP2×2	US-N10MHP2×3	
多通路クロスフィン式						
6.35						
温度式自動膨張弁・電磁弁						
153/180	194/224	(153/180)×2		(194/224)×2	(194/224)×3	
0.20×3	0.20×4	(0.20×3)×2		(0.20×4)×2	(0.20×4)×3	
電気ヒーター						
1.26×2+1.25×10.56	1.26×3+1.25×1	(1.26×2+1.25×1)×2		(1.26×3+1.25×1)×2	(1.26×3+1.25×1)×3	
0.007		0.56×2			0.56×3	
0.025		0.007×2			0.007×3	
		0.025×2			0.025×3	
85	112	85×2		112×2	112×3	
SCB-20H3						
ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ						
			SCB-40HP3		SCB-40HT3	
リモコン・コントローラー						
マイコン制御						
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

R410A

クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A

クーリングシステム
インバーター
スクロール

R404A

クーリングシステム
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

リモコン

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

R410A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

広フィンピッチ型

●低温用 (50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-N3LHPV-D	KU-N4LHPV-D	KU-N5LHPV-D	KU-N6LHPV-D	KU-N8LHPV-D		
使用冷媒		—	R410A(現地封入)						
庫内温度範囲		℃	-35 ~ -5						
電源		—	三相 200V 50/60Hz						
性能	冷却能力	kW	3.35/3.35	4.75/4.75	5.30/5.30	6.00/6.00	7.50/7.50		
	電気特性	冷却 運転時	消費電力	kW	2.8/2.9	3.8/3.9	4.7/4.5	6.0/6.3	7.6/7.9
			運転電流	A	9.8/9.8	13.3/13.4	15.2/15.5	19.6/19.9	24.0/24.4
		力率	%	82/85	82/84	89/84	88/91	91/93	
	除霜 運転時	消費電力	kW	2.46	2.99	4.57	5.76	5.76	
		運転電流	A	9.8	11.9	13.9	17.7	17.7	
冷凍機	型式	—	KX-N3AVP	KX-N4AVP	KX-N5AVP	KX-N6AVP	KX-N8AVP		
	圧縮機	呼称出力	kW	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	
		インバータ方式	—	DCインバータ					
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
		封入量	L	1.7					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式						
	送風機風量	m³/min	62.0	93.6		195			
	送風機用電動機出力	kW	0.2×1		1.20×1				
	受液器内容積	L	4.7	7.2		15.0			
	保護装置	—	高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)						
	製品質量	kg	102	148		222	232		
	運転音	dB(A)	46		47	50	53		
	型式×台数	—	US-N3LHP2×1	US-N4LHP2×1	US-N5LHP2×1	US-N8LHP2×1			
	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式					
フィンピッチ		mm	10						
冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁							
送風機風量	m³/min	52/60	72/87	114/130	153/180				
送風機用電動機出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.20×2	0.20×3				
除霜方式	—	電気ヒーター							
除霜装置	除霜ヒーター	kW	1.30×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.95×3・0.86×1	1.17×4			
	ドレンパンヒーター	kW	0.28	0.34	0.42	0.52			
	ファンガードヒーター	kW	0.28	0.35	0.44	0.56			
	端子台ヒーター	kW	0.007						
	ドレンヒーター	kW	0.025						
製品質量	kg	42	51	78	102				
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ							
コントローラー	型式	—	SCB-20H3						
	構成部品	—	リモコン・コントローラー						
	制御方式	—	マイコン制御						
	リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

(注)1) 冷媒(R410A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度-20℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

占有率

設備設計
据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

KU-N10LHPV-D	KU-N12LHPV-D	KU-N15LHPV-D	KU-N20LHPV-D	KU-N26LHPV-D	KU-N30LHPV-D
R410A(現地封入)					
-35 ~ -5					
三相 200V 50/60Hz					
10.6/10.6	11.8/11.8	14.0/14.0	21.2/22.4	23.6/25.0	25.0/26.5
10.1/10.6	11.8/12.5	13.2/13.9	20.5/22.4	23.4/26.0	24.6/27.2
31.9/32.5	37.1/37.9	40.7/41.4	66.7/68.9	77.1/80.1	80.7/83.5
92/95		93/97	89/94	88/94	88/94
6.95/6.95	11.5/11.5	11.5/11.5	13.9/13.9	20.9/20.9	
21.3/21.3	35.4/35.4	35.4/35.4	42.6/42.6	63.9/63.9	
KX-N10AVP	KX-N12AVP	KX-N15AVP	KX-NM20AVP	KX-NM26AVP	KX-NM30AVP
7.0	7.8	8.8	7.0+8.1	8.4+8.1	9.5+8.1
ACインバーター					
ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
3.5		5.0	5.0×2		
多通路クロスフィン式					
195			390		585
1.20×1			1.20×2		1.20×3
20		15×2	22×2		22×3
高圧遮断装置・溶栓・電流センサー・吐出ガス過熱防止用サーミスター・ 配線用遮断器(圧縮機用)・逆相防止器・ヒューズ(操作回路用・コンデンサーファンモーター用)					
300		345	635		800
49	50	52	52/53	53/54	55/56
US-N10LHP2×1	US-N8LHP2×2		US-N10LHP2×2	US-N10LHP2×3	
多通路クロスフィン式					
10					
温度式自動膨張弁・電磁弁					
200/240	(153/180)×2		(200/240)×2	(200/240)×3	
0.20×4	(0.20×3)×2		(0.20×4)×2	(0.20×4)×3	
電気ヒーター					
1.40×4	(1.17×4)×2		(1.40×4)×2	(1.40×4)×3	
0.64	0.52×2		0.64×2	0.64×3	
0.70	0.56×2		0.70×2	0.70×3	
0.007	0.007×2			0.007×3	
0.025	0.025×2			0.025×3	
120	102×2		120×2	120×3	
ドレンホース・ドレンヒーター(1m・25W)・オイルトラップ					
SCB-20H3	SCB-40HP3			SCB-40HT3	
リモコン・コントローラー					
マイコン制御					
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報					

R410A

クリーニングシステム
インバータースクロール
セット型

R404A

クリーニングシステム
インバータースクロール
セット型

R404A

クリーニングシステム
スクロール
セット型

クリーニングシステム
セレクト型

ミドラー

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

R410A


外形寸法図(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型


KX-N2AVP / KX-N3AVP

(単位:mm)

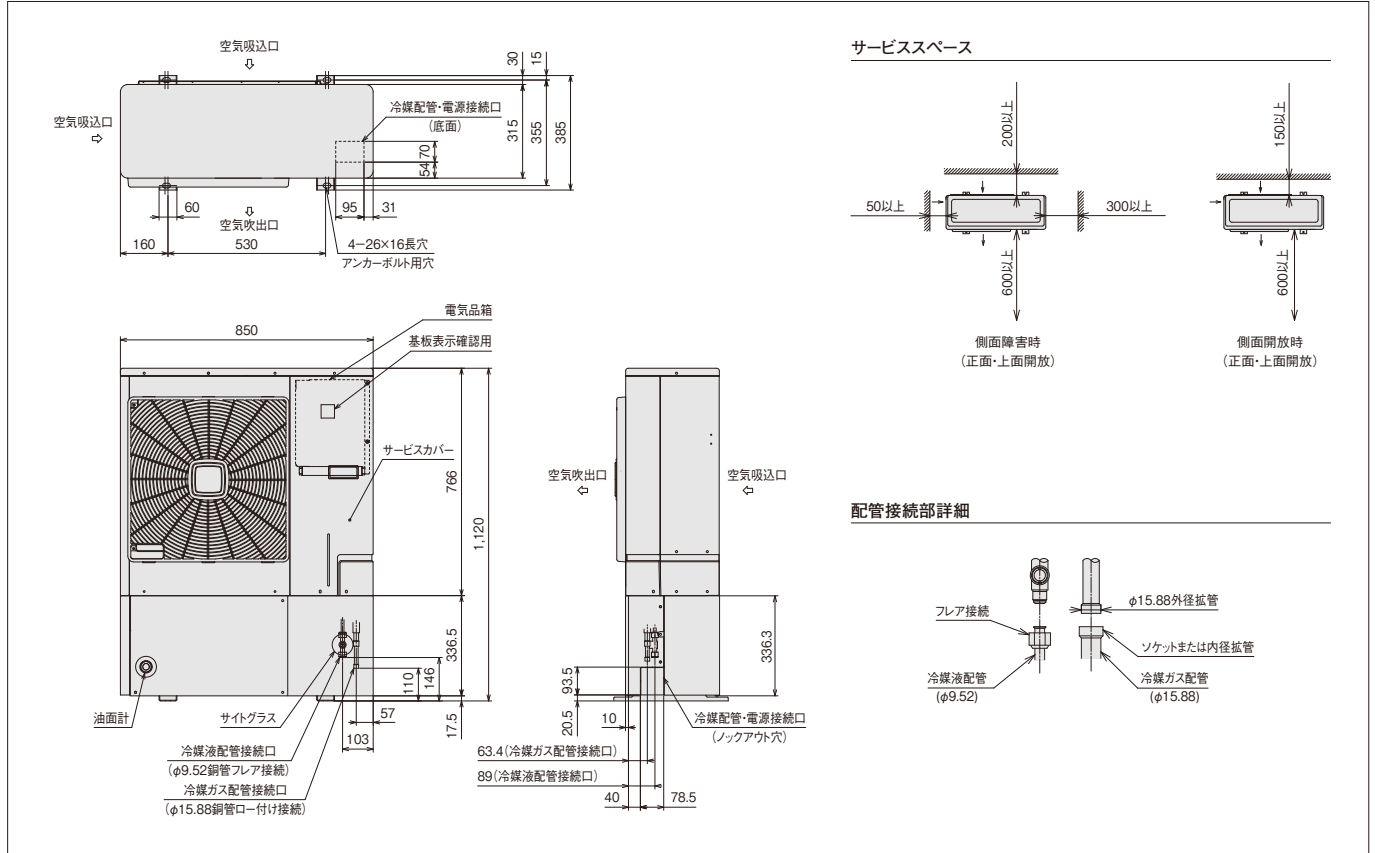

KX-N4AVP / KX-N5AVP

(単位:mm)

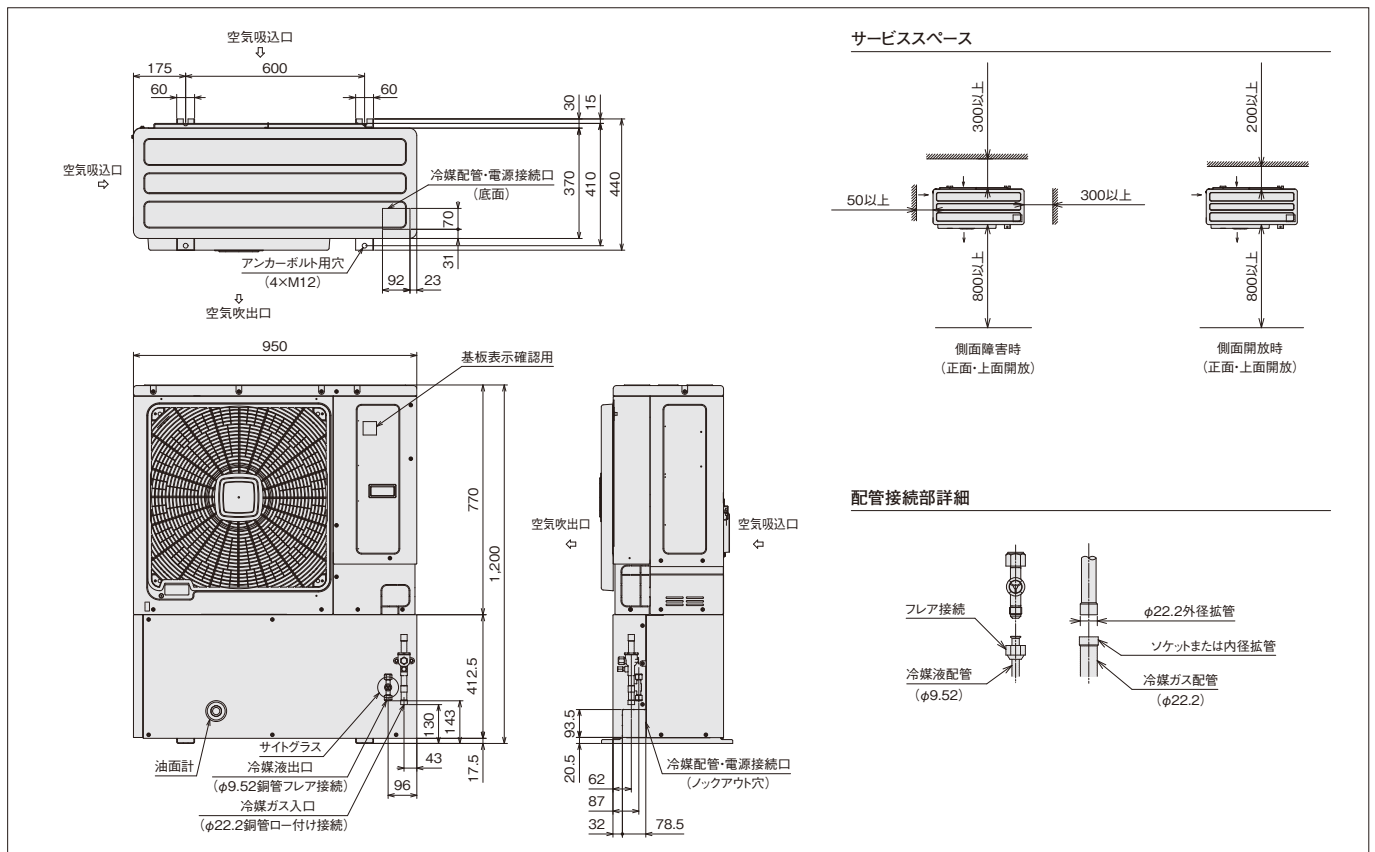

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


ミッド

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニーア


KX-N6AVP / KX-N8AVP

(単位:mm)

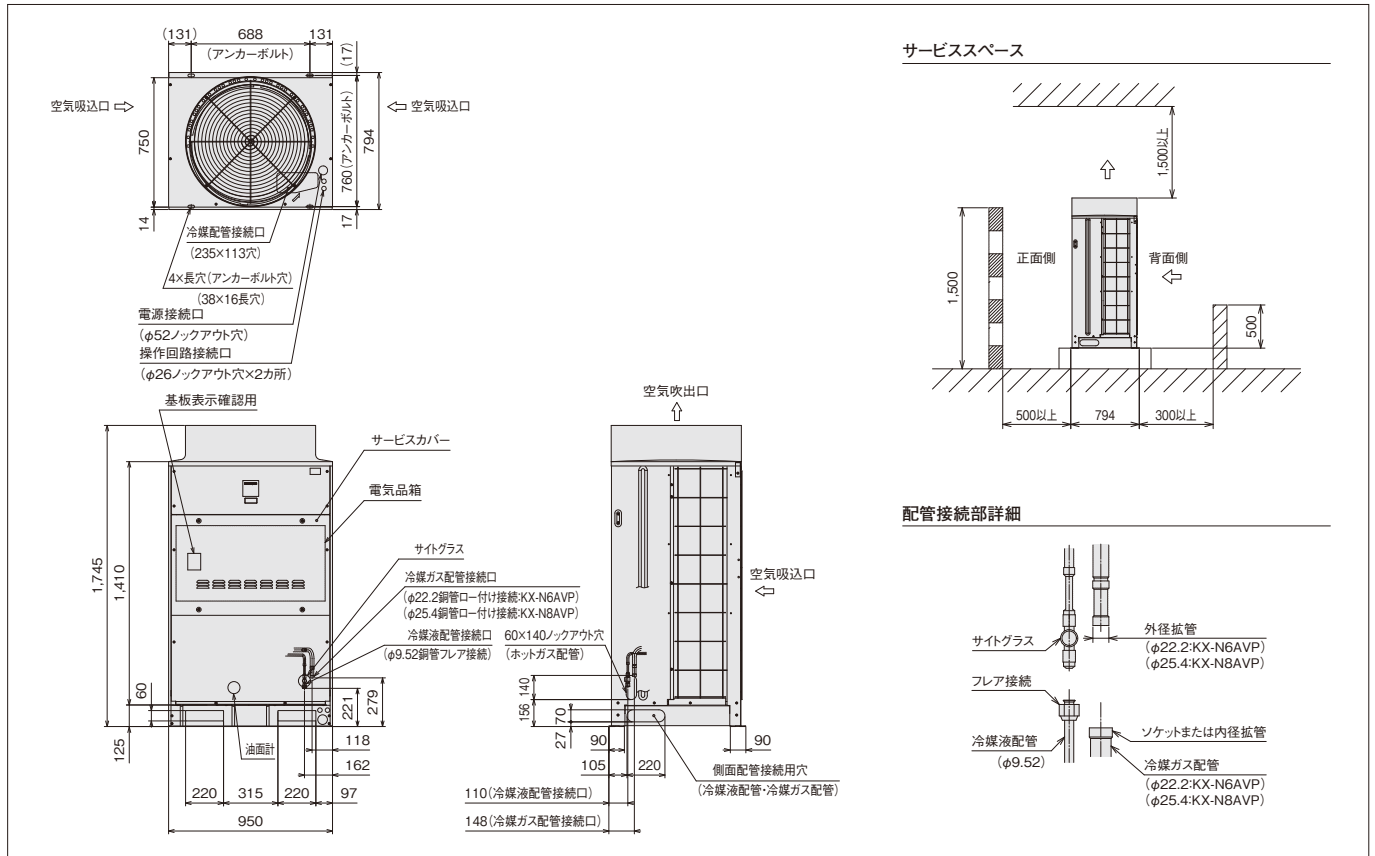

KX-N6AMV

(単位:mm)

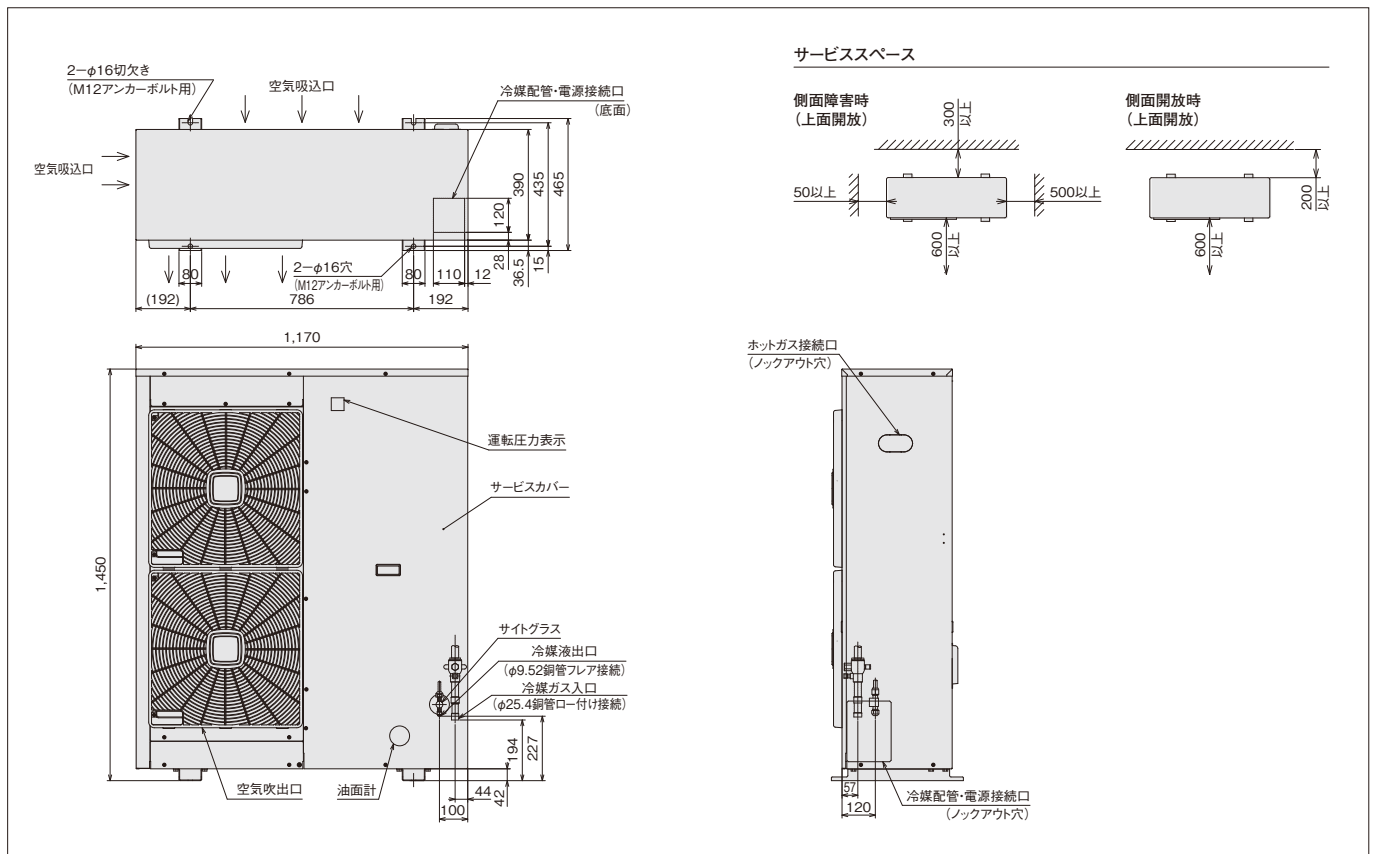

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラテ

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R410A


外形寸法図(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

冷凍機



屋外設置型

KX-N7AMV / KX-N8AMV

(単位:mm)

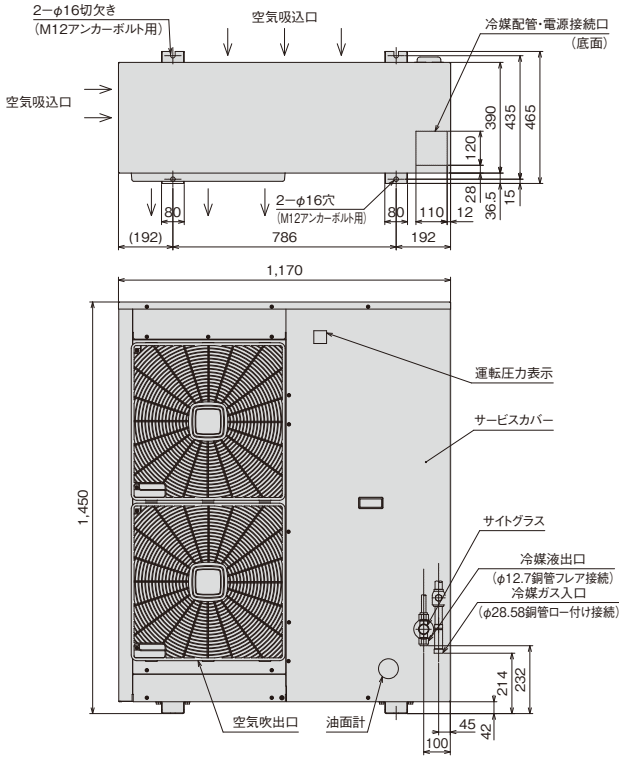


サービススペース


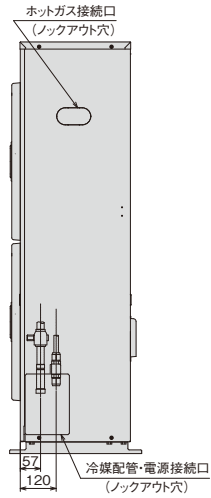
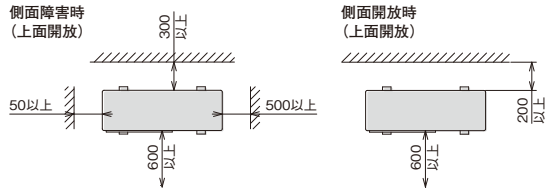


KX-NM16AMVP / KX-NM20AMVP

(単位:mm)

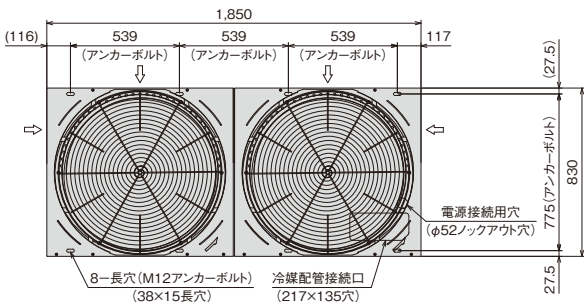

サービススペース

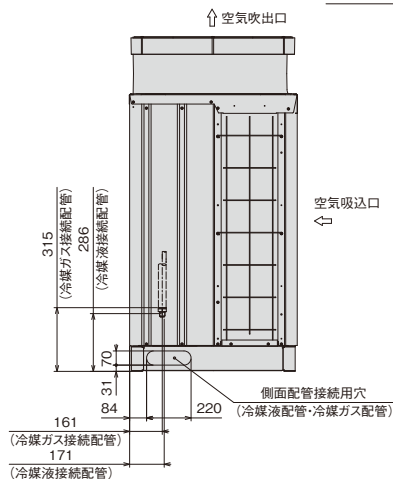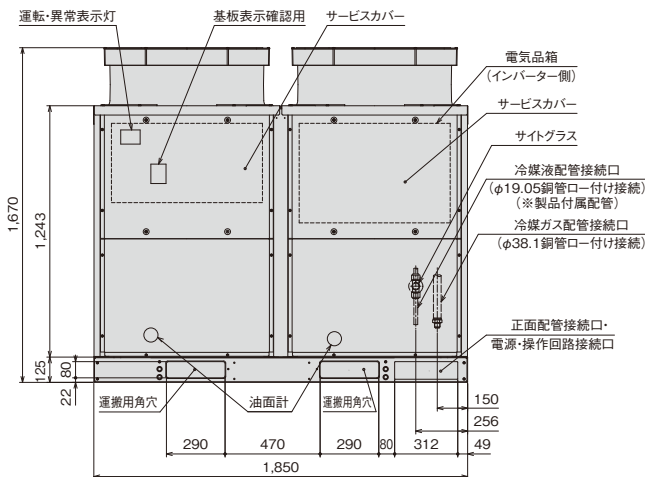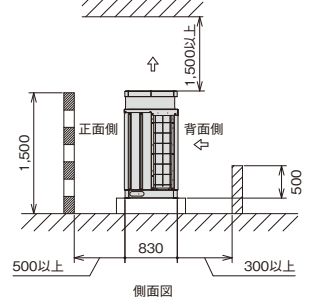

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクタイプ

ミッドサイズ
設備設計・据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニーア


KX-NM26AMVP / KX-NM30AMVP / KX-NM36AMVP

(単位:mm)

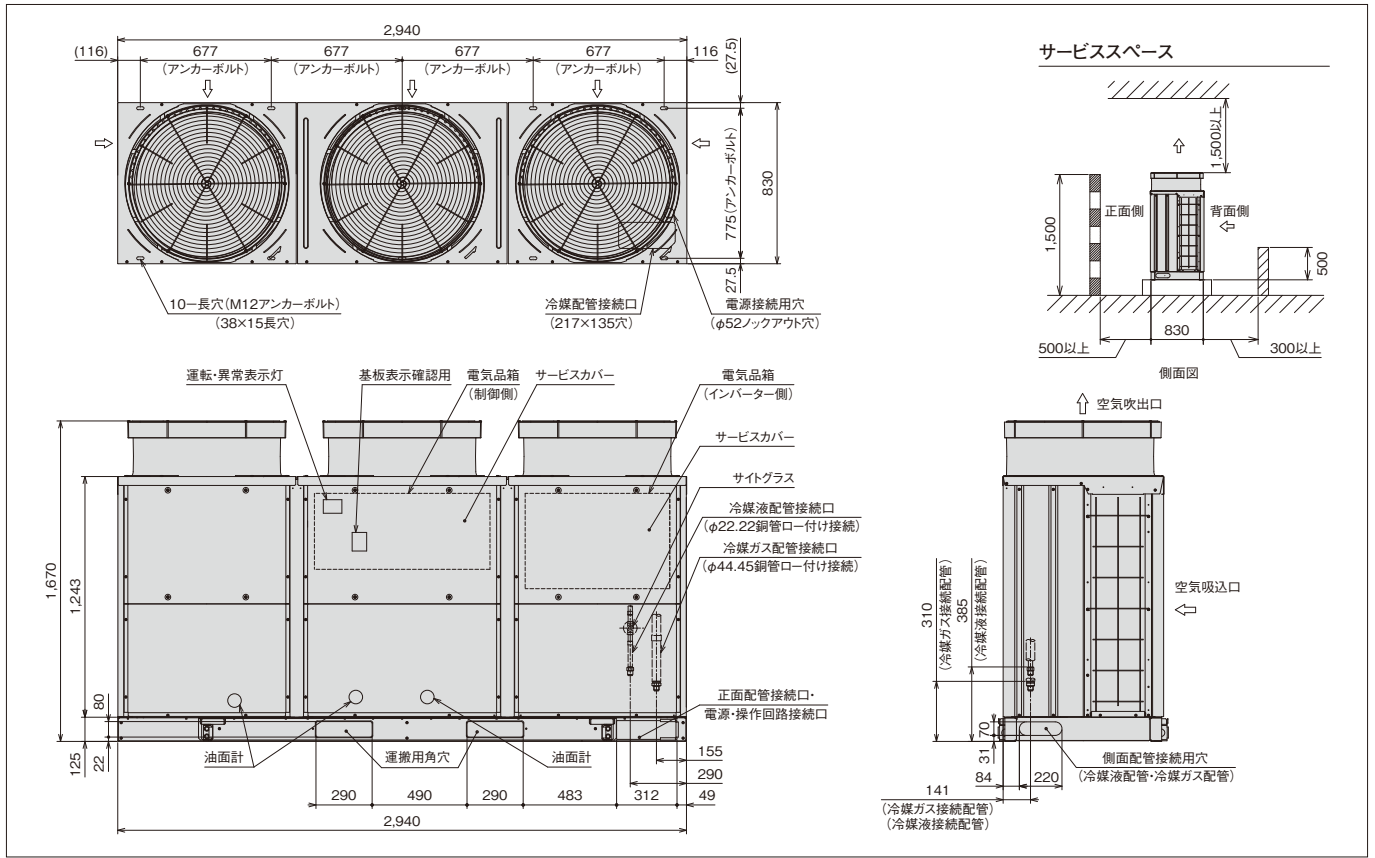

KX-NM40AMVP

(単位:mm)

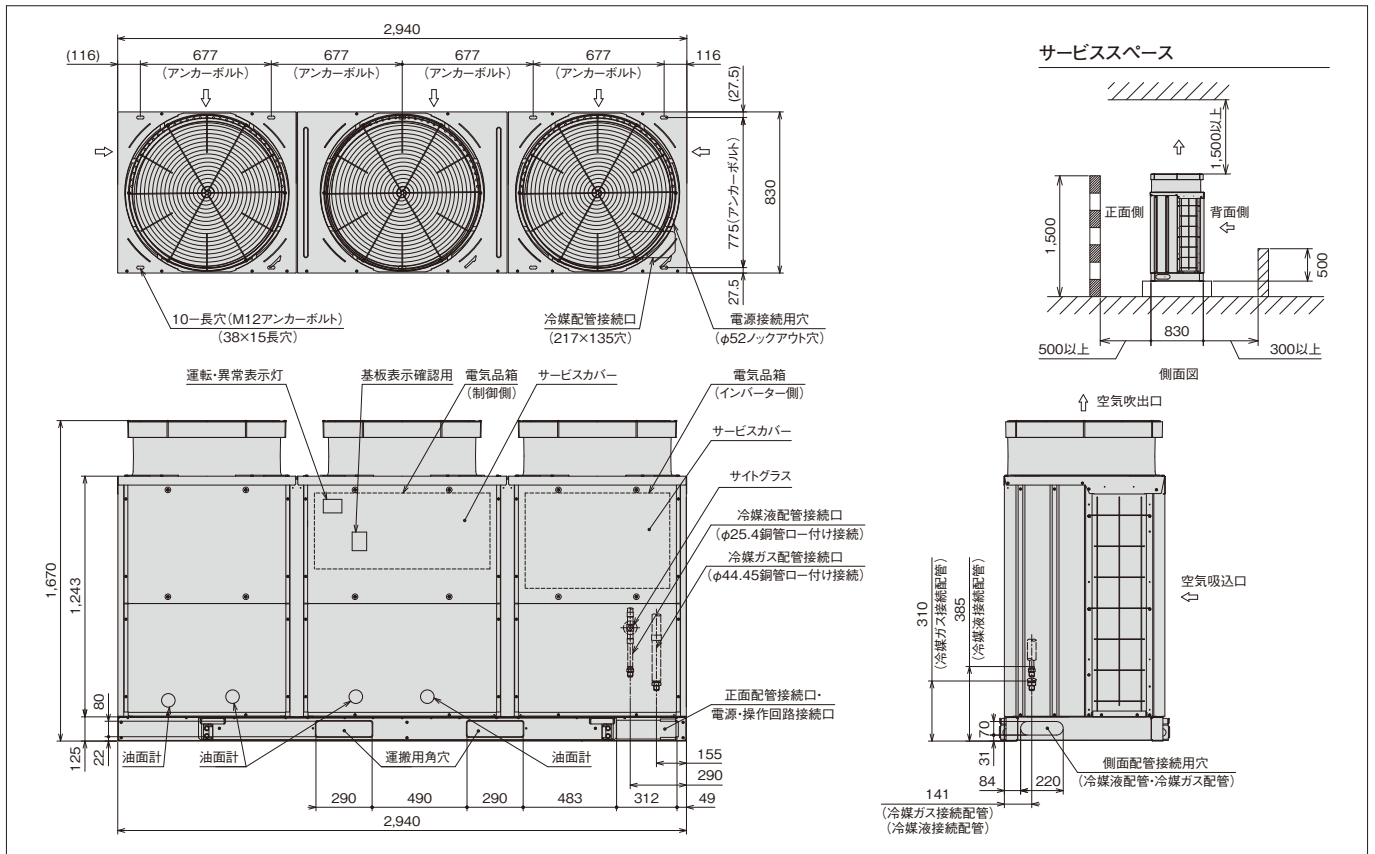

R410A

クリーニングシステム
インバータスクロール

R404A

クリーニングシステム
インバータスクロール

R404A

スクロール
クリーニングシステム
インバータスクロール

クリーニングシステム
セレクト型

マイクロ

設備設計・据付上の注意

R410A

R404A

ユニット
冷凍冷蔵

R410A





外形寸法図(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型





KX-N10AVP / KX-N12AVP

(単位:mm)

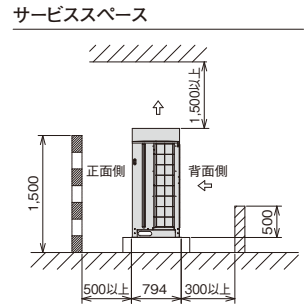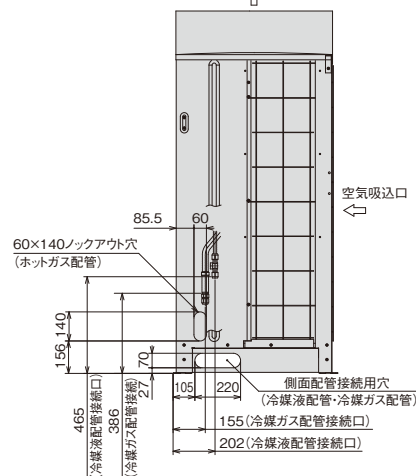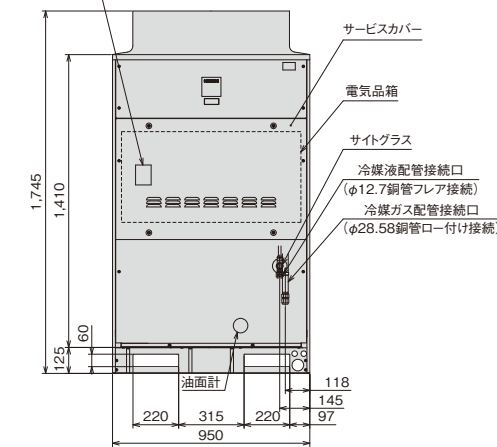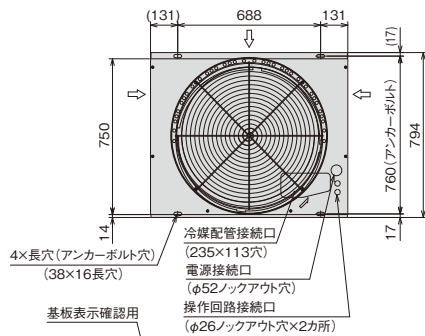

KX-N15AVP

(単位:mm)

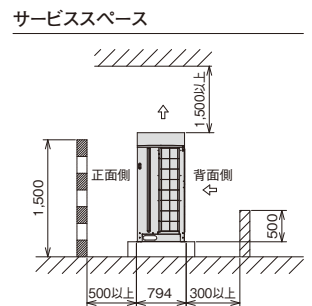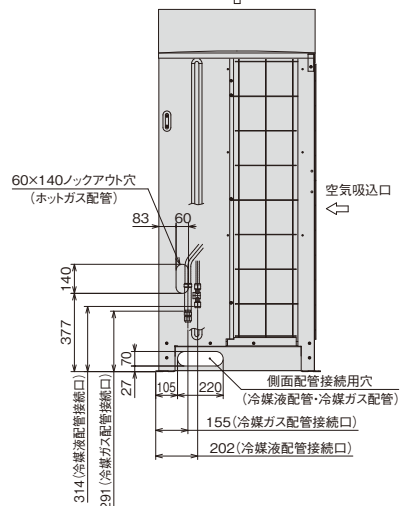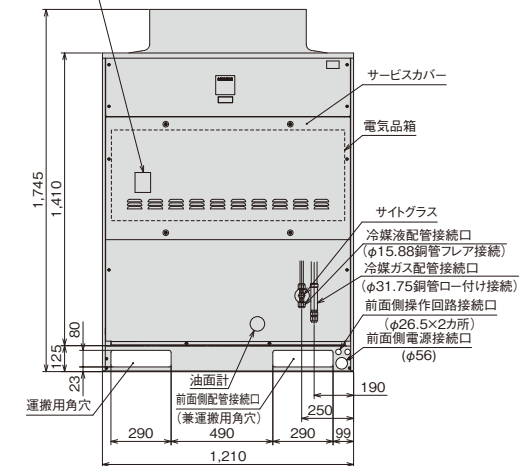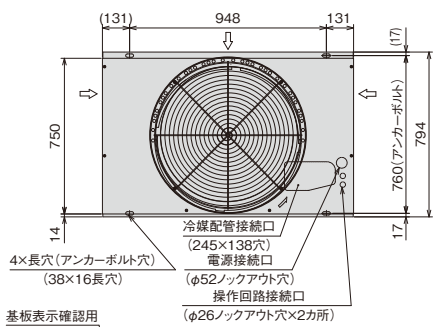

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


ミッド

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニー


KX-NM20AVP / KX-NM26AVP

(単位:mm)

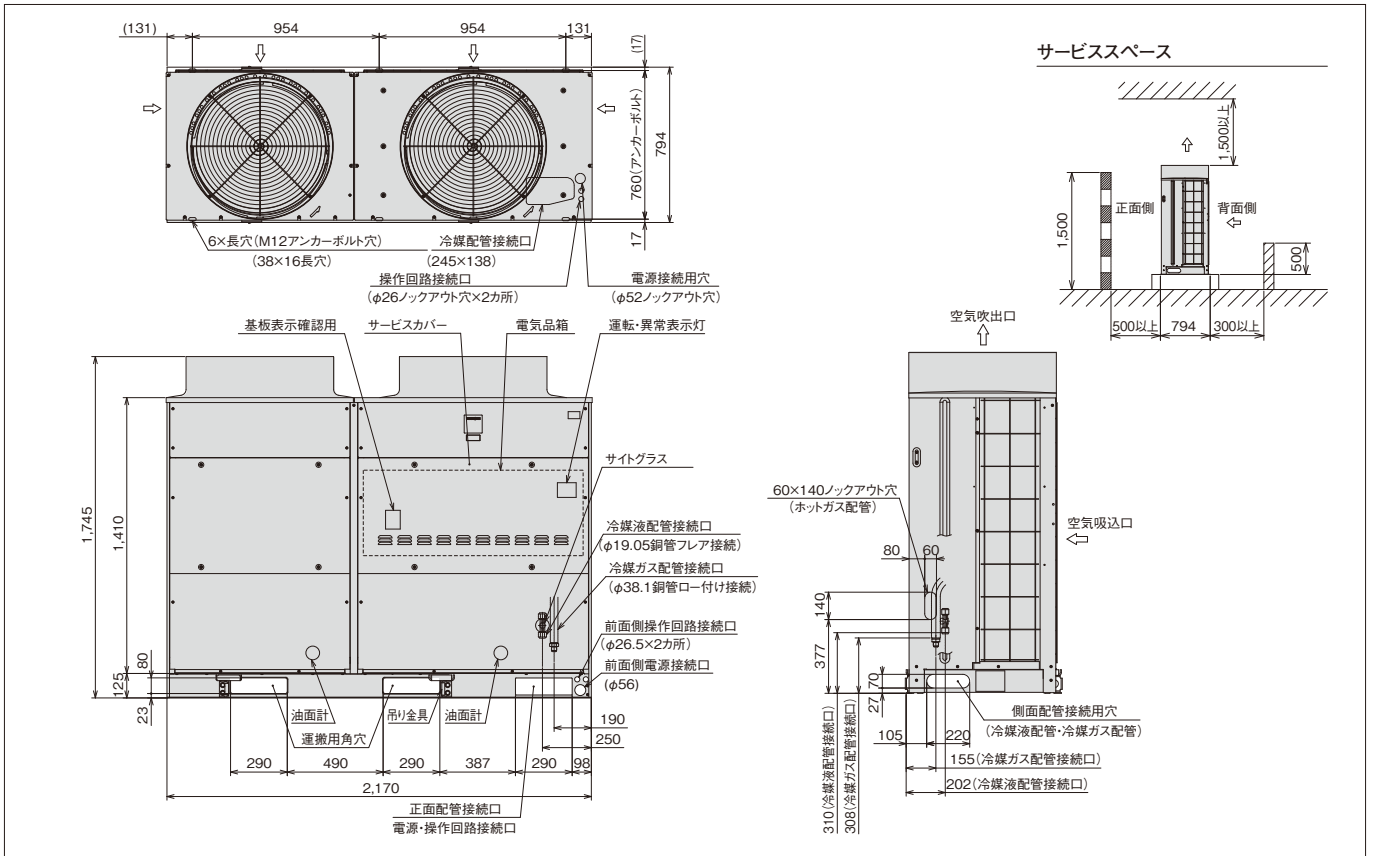

KX-NM30AVP / KX-NM36AVP / KX-NM40AVP

(単位:mm)

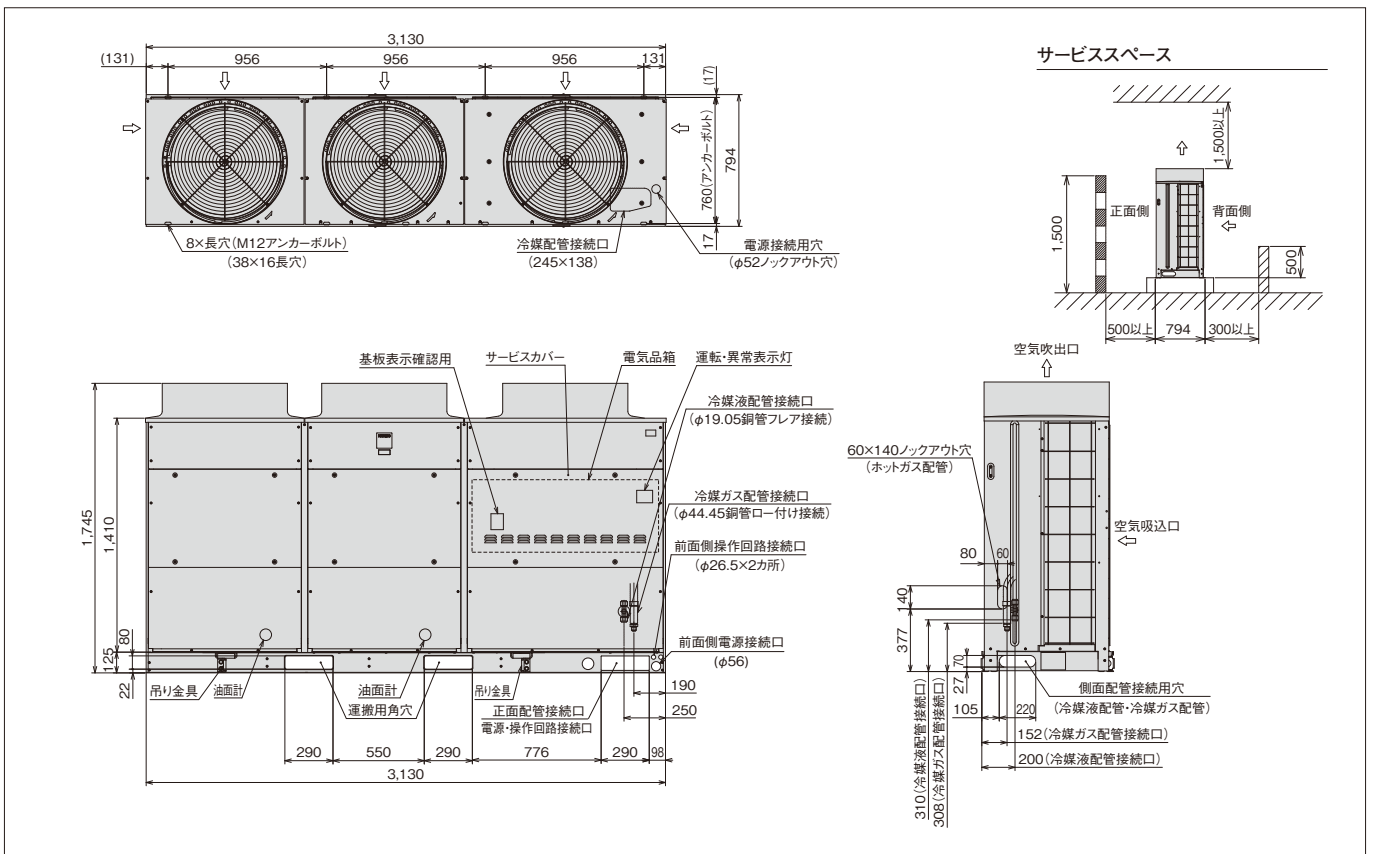

R410A
インバータシステム
スクロール

R404A
インバータシステム
スクロール

R404A
スクロール
インバータシステム
スクロール

セレクト型
インバータシステム

マイクロ


設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵


ユニットクーラー

標準型


US-N2H2 / US-N2MH2 / US-N2LH2 (単位:mm)

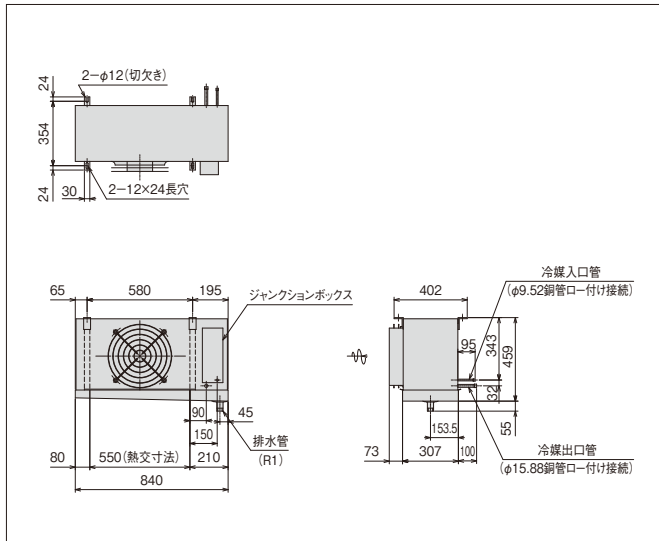


US-N3H2 / US-N3MH2 / US-N3LH2 (単位:mm)

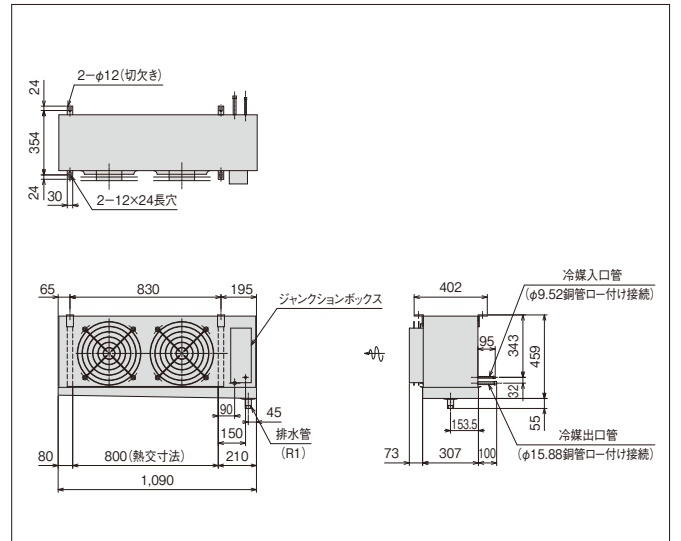


US-N4H2 / US-N4MH2 / US-N4LH2 (単位:mm)

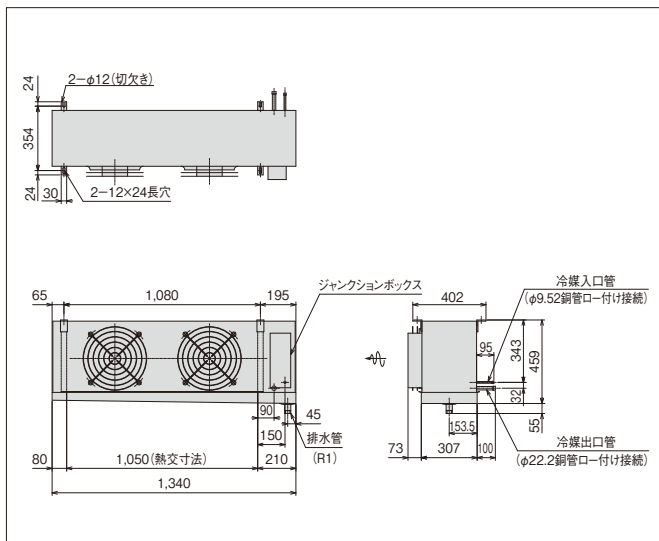


US-N5H2 / US-N5MH2 / US-N5LH2 (単位:mm)

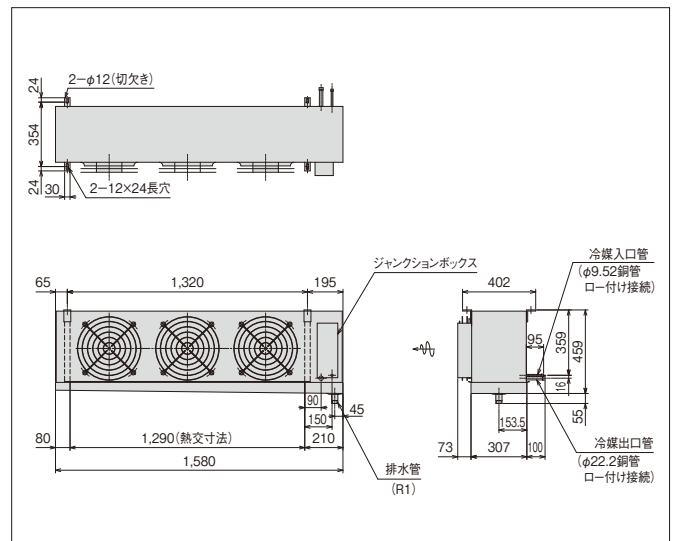

US-N6H2 / US-N6MH2 / US-N6LH2 (単位:mm)

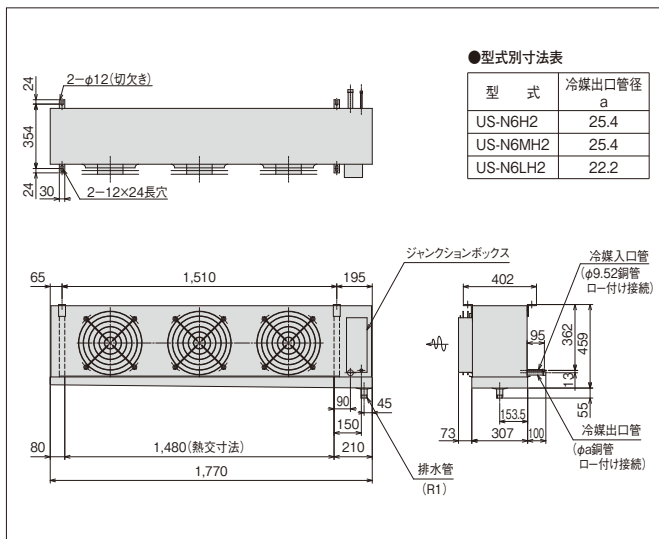

US-N8H2 / US-N8MH2 / US-N8LH2 (単位:mm)

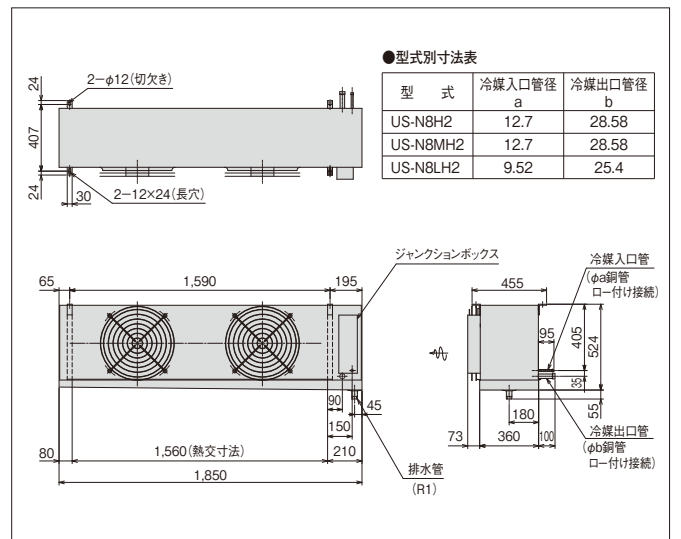

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


ミニタイプ

設備設計 据付上の注意


R410A 冷凍冷蔵
R404A

標準型

US-N10H2 / US-N10MH2 / US-N10LH2 (単位:mm)

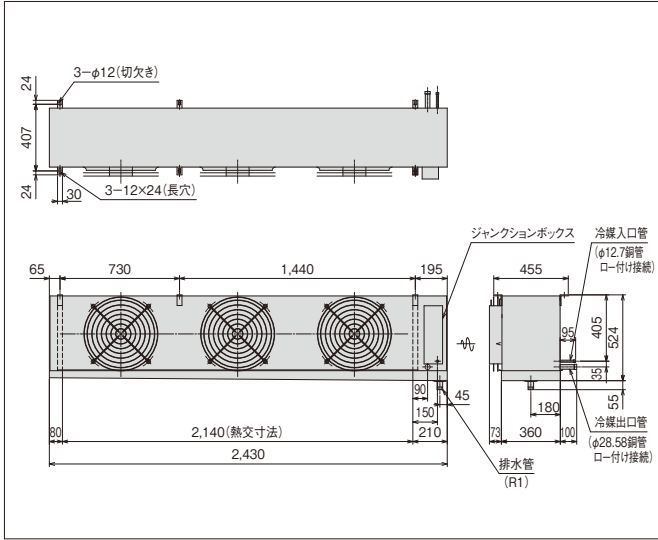


US-N13H2 / US-N13MH2 / US-N13LH2 (単位:mm)

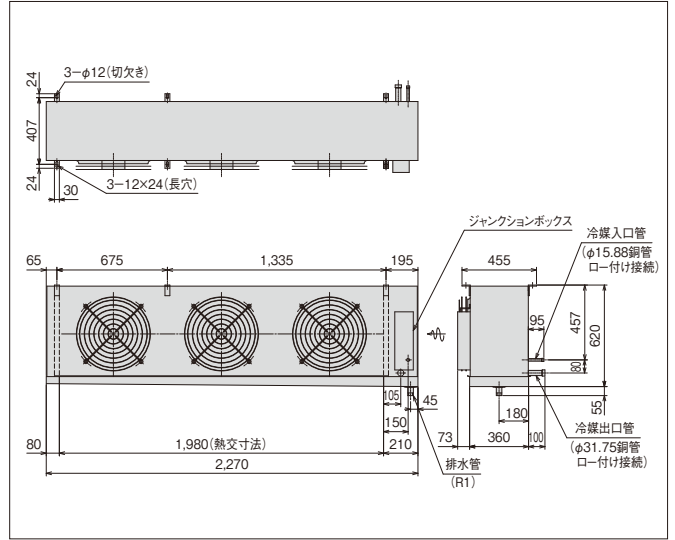


US-N16H2 / US-N16MH2 / US-N16LH2

(単位:mm)

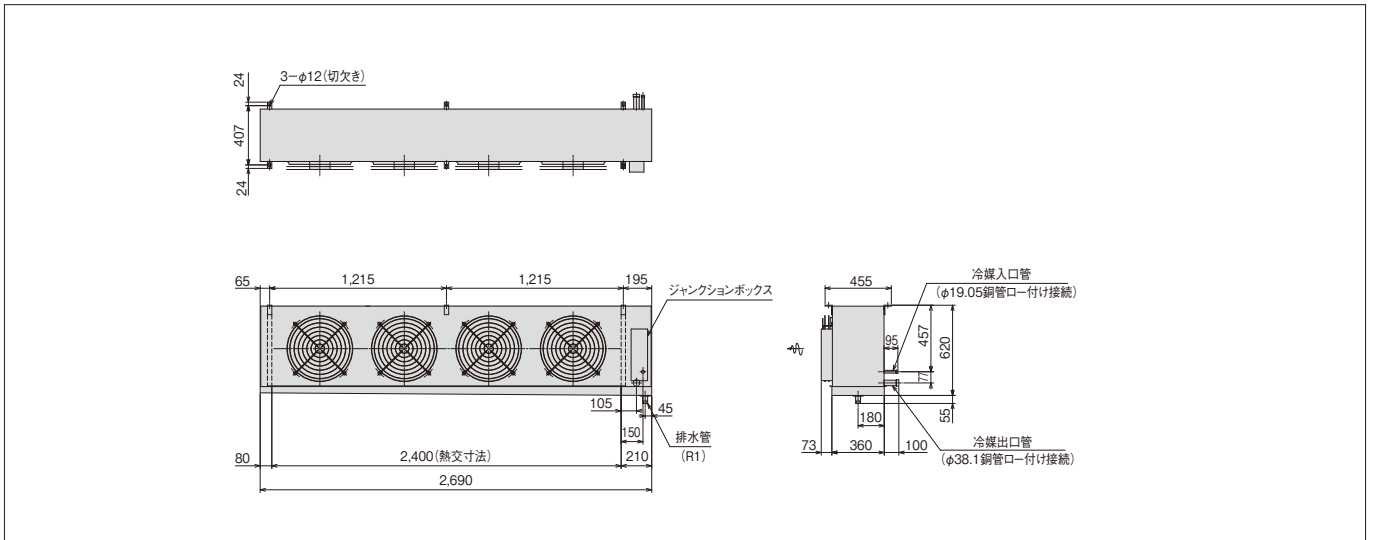

US-N20LH2

(単位:mm)

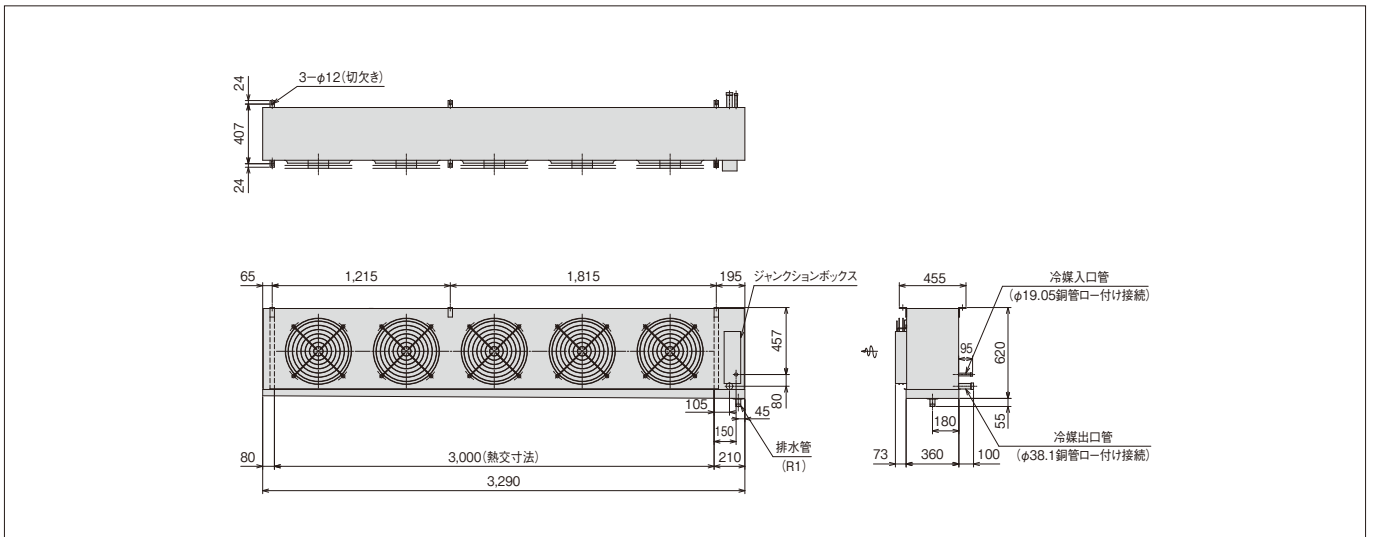

R410A

インバータシステム
スクロール

R404A

インバータシステム
スクロール

R404A

スクロール
インバータシステム
スクロール

R410A

インバータシステム
スクロール

マイクロ

設備設計・据付上の注意

R410A

R404A


冷凍冷蔵
ユニット

ユニットクーラー

低風量型


US-N2HT2 / US-N2MHT2

(単位:mm)

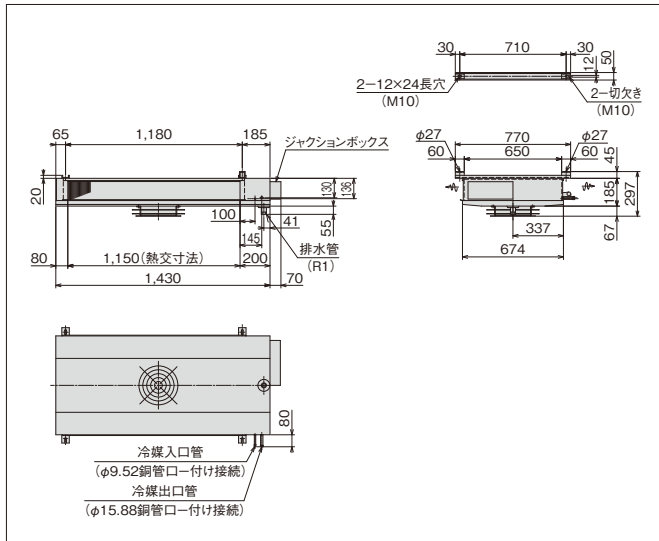


US-N3HT2 / US-N3MHT2

(単位:mm)

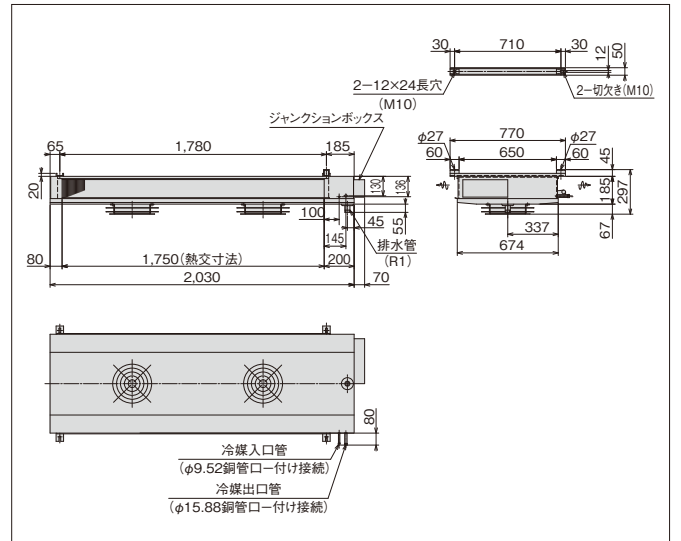


US-N4HT2 / US-N4MHT2

(単位:mm)

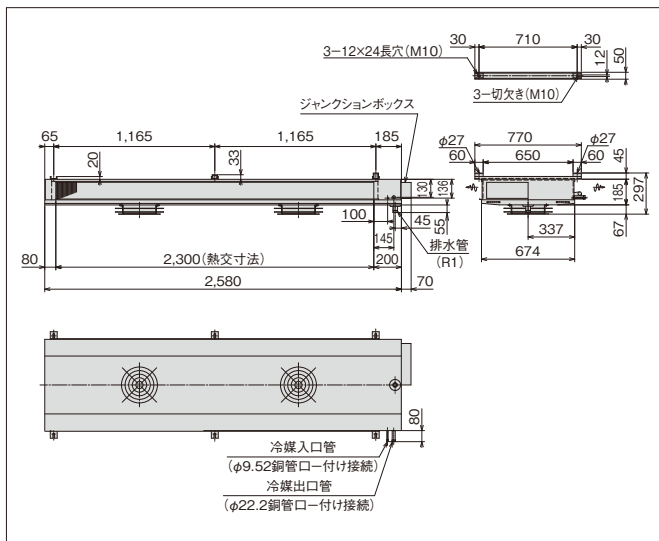


US-N5HT2 / US-N5MHT2

(単位:mm)

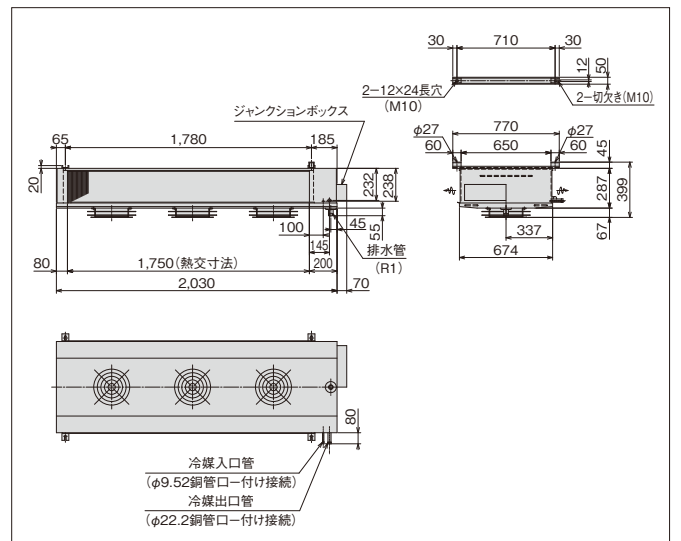


US-N8HT2 / US-N8MHT2

(単位:mm)

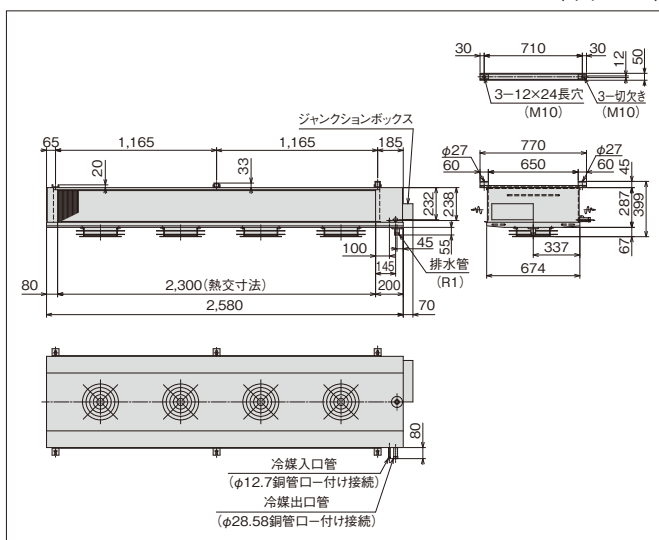

US-N10HT2 / US-N10MHT2

(単位:mm)

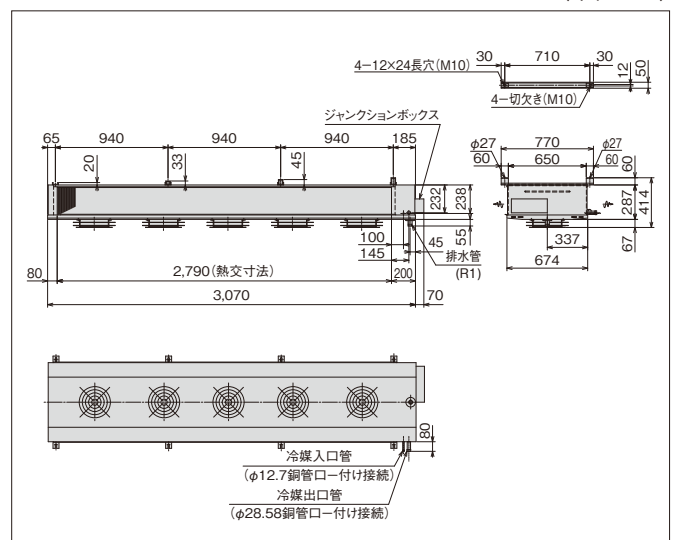

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


ユニットクーラー
設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

広フィンピッチ型


US-N3MHP2

(単位:mm)

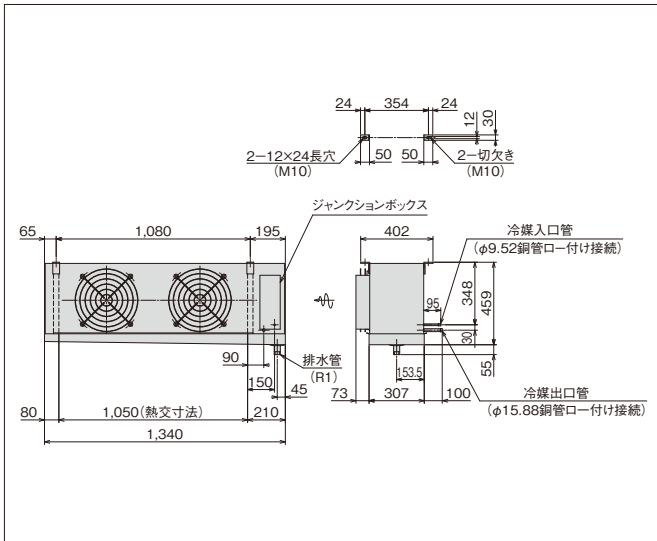


US-N3LHP2

(単位:mm)

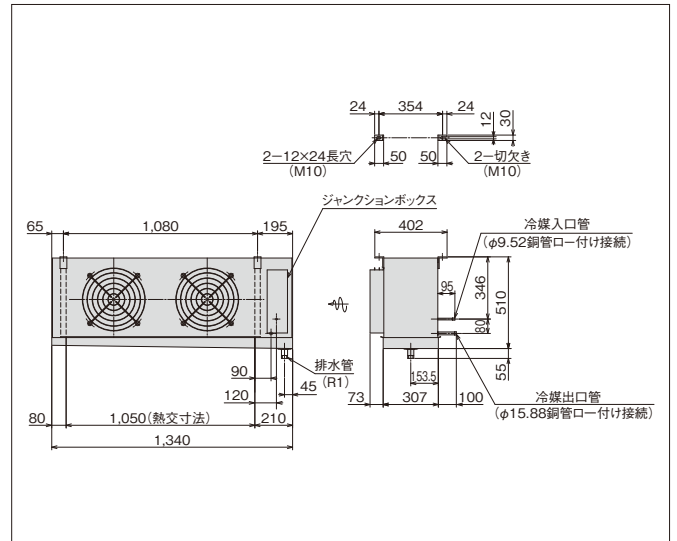


US-N4MHP2

(単位:mm)

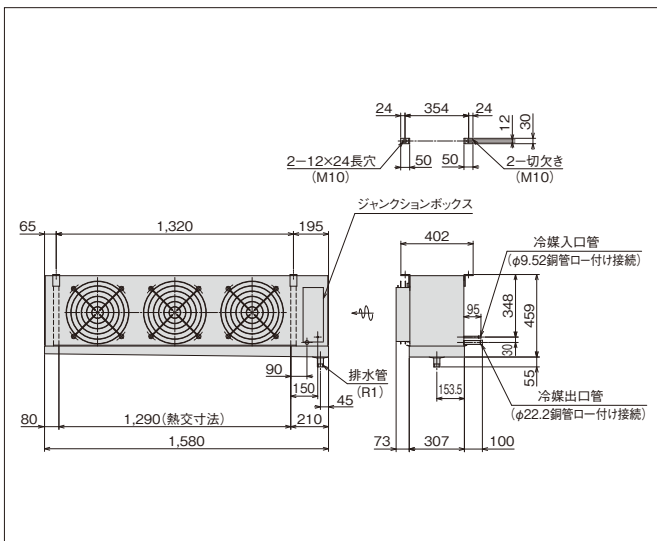


US-N4LHP2

(単位:mm)

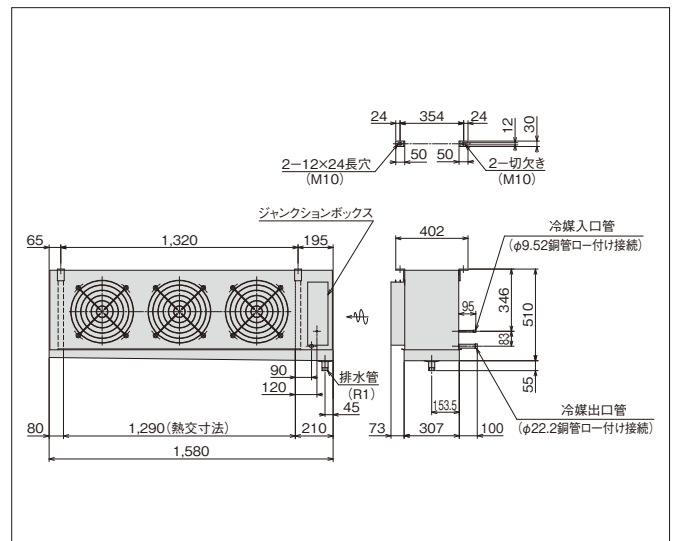


US-N5MHP2

(単位:mm)

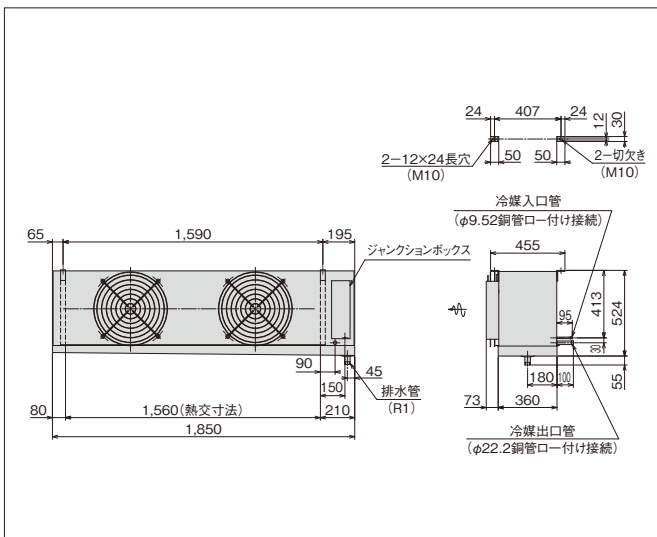

US-N5LHP2

(単位:mm)

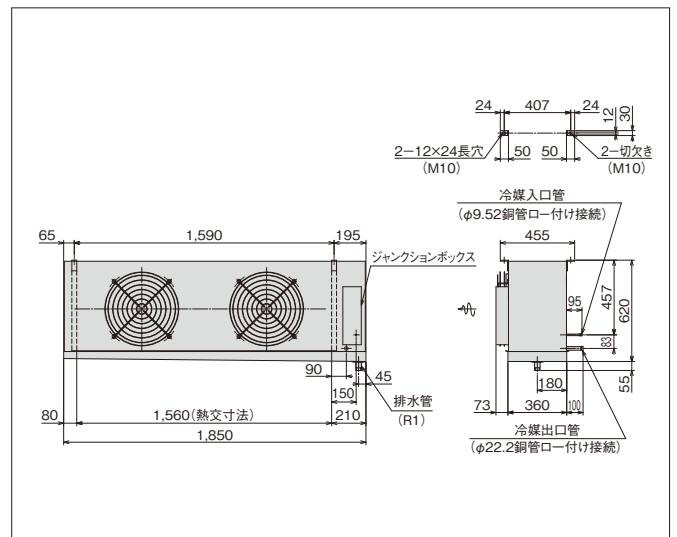

R410A
クリーニングシステム
インバータスクロール

R404A
クリーニングシステム
インバータスクロール

R404A
スクロール
クリーニングシステム
セット型

クリーニングシステム
セレクト型

マイクロ

設備設計 据付上の注意


R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

ユニットクーラー

広フィンピッチ型


US-N8MHP2

(単位:mm)

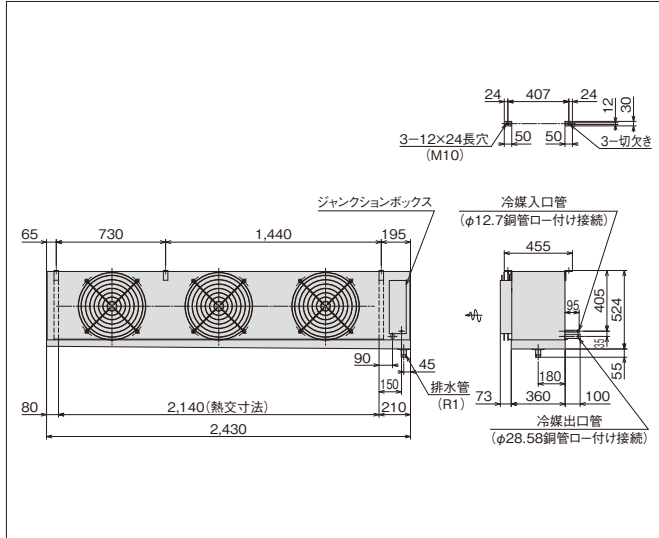


US-N8LHP2

(単位:mm)

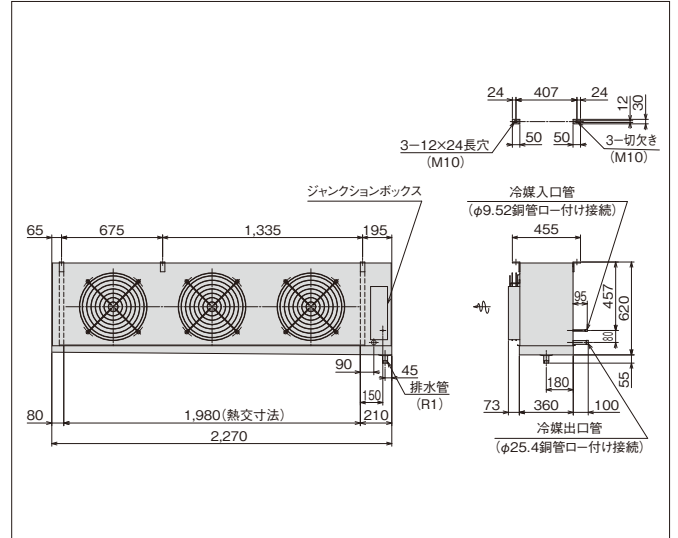


US-N10MHP2

(単位:mm)

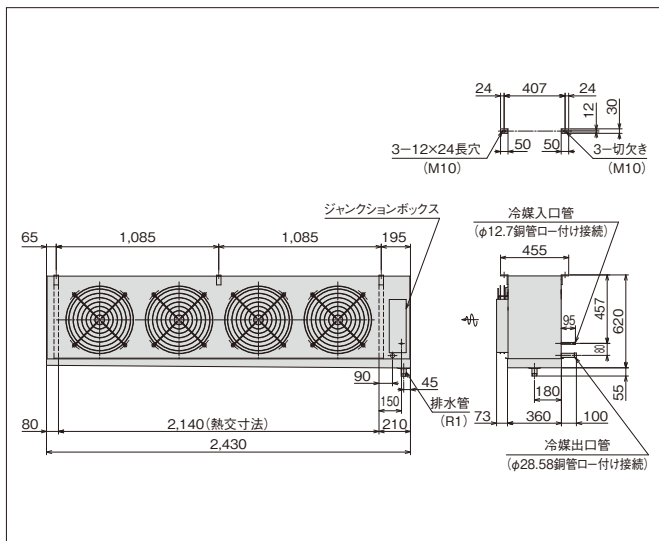

US-N10LHP2

(単位:mm)

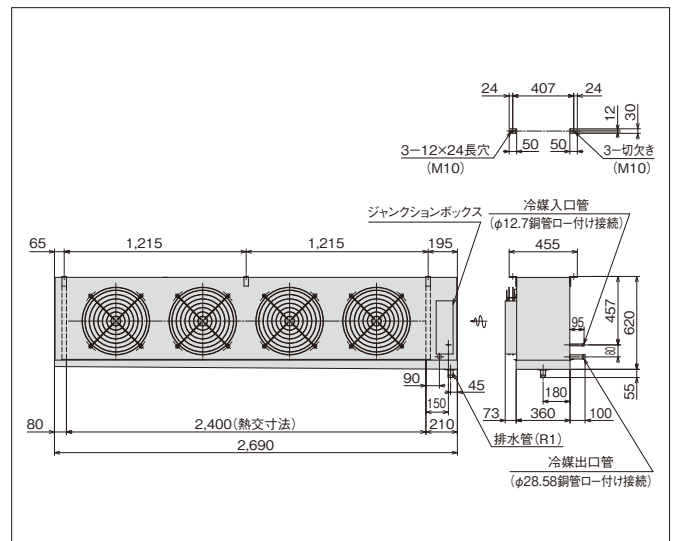

オイルトラップ(付属品)

Diagram of an oil trap. The dimensions are labeled as P1 (inlet pipe length), P2 (outlet pipe length), H1 (total height), and H2 (height to the top of the trap). The trap is U-shaped and designed to collect oil from the refrigerant lines.

●サイズ別寸法表 (単位:mm)

配管サイズ	P1	P2	H1	H2
φ12.7	30	35	42	47
φ15.88	35	40	55	55
φ19.05	43	50	62	70
φ22.23	46	55	65	75
φ25.4	61	72	82	92
φ28.58	70	82	100	113
φ31.75	70	82	100	113
φ38.1	80	90	115	133
φ44.45	99	109	152	181

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

標準型

●高温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	庫内温度(°C)		
		5	10	15
KU-R3HV-D	2.2kW	6.70	7.37	7.95
KU-RD5HV-D	3.7kW	11.2	12.3	13.2
KU-RD6HV-D	4.5kW	13.2	14.7	15.7
KU-R6HV-D	4.5kW	13.2	14.7	15.7
KU-RD7HV-D	5.2kW	14.0	15.5	16.6
KU-RD8HV-D	6.0kW	17.0	18.5	19.8
KU-R8HV-D	6.0kW	19.0	20.8	22.3
KU-R10HV-D	7.4kW	22.4	24.4	26.0
KU-R16HV-D	11.9kW	33.5/35.5	37.1/39.3	40.1/42.8
KU-R20HV-D	14.8kW	40.0/42.5	43.9/46.6	47.2/50.2
KU-R26HV-D	19.4kW	53.0/56.0	58.9/62.4	63.7/67.9
KU-R30HV-D	22.2kW	60.0/67.0	66.2/72.7	71.7/77.6
KU-R36HV-D	26.8kW	67.0/71.0	72.0/77.3	76.5/83.8
KU-R40HV-D	29.6kW	71.0/80.0	77.0/85.4	79.8/90.5

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

●中温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	庫内温度(°C)				
		-5	0	5	10	15
KU-R3MHV-D	2.2kW	5.23	6.00	6.70	7.37	7.95
KU-RD5MHV-D	3.7kW	8.52	10.0	11.2	12.3	13.2
KU-RD6MHV-D	4.5kW	10.2	11.8	13.2	14.7	15.7
KU-R6MHV-D	4.5kW	10.0	11.8	13.2	14.7	15.7
KU-RD7MHV-D	5.2kW	10.7	12.5	14.0	15.5	16.6
KU-RD8MHV-D	6.0kW	13.1	15.0	17.0	18.5	19.8
KU-R8MHV-D	6.0kW	14.5	17.0	19.0	20.8	22.3
KU-R10MHV-D	7.4kW	17.0	20.0	22.4	24.4	26.0
KU-R16MHV-D	11.9kW	25.9/27.9	30.0/31.5	33.5/35.5	37.1/39.3	40.1/42.8
KU-R20MHV-D	14.8kW	31.1/32.5	35.5/37.5	40.0/42.5	43.9/46.6	47.2/50.2
KU-R26MHV-D	19.4kW	40.6/43.7	48.0/50.0	53.0/56.0	58.9/62.4	63.7/67.9
KU-R30MHV-D	22.2kW	46.2/50.6	53.0/60.0	60.0/67.0	66.2/72.7	71.7/77.6
KU-R36MHV-D	26.8kW	51.9/55.8	60.0/63.0	67.0/71.0	72.0/77.3	76.5/83.8
KU-R40MHV-D	29.6kW	57.1/61.2	63.0/71.0	71.0/80.0	77.0/85.4	79.8/90.5

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

●低温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	呼称出力	庫内温度(°C)						
		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
KU-R3LHV-D	2.2kW	1.85	2.33	2.84	3.35	3.86	4.36	4.88
KU-R6LHV-D	4.5kW	3.75	4.47	5.33	6.30	7.49	8.79	10.2
KU-R8LHV-D	6.0kW	4.56	5.75	7.06	8.50	10.0	11.7	13.4
KU-R10LHV-D	7.4kW	5.66	7.18	8.81	10.6	12.3	14.2	16.1
KU-R16LHV-D	11.9kW	8.28/8.66	10.7/11.4	13.3/14.1	16.0/17.0	18.5/20.1	21.2/23.1	24.0/26.1
KU-R20LHV-D	14.8kW	9.68/10.0	12.8/13.3	16.0/16.6	19.0/20.0	22.4/23.3	25.7/26.7	29.0/30.2
KU-R26LHV-D	19.4kW	12.5/14.3	16.3/18.2	20.3/22.3	25.0/26.5	28.8/31.2	33.4/36.0	38.2/41.0
KU-R30LHV-D	22.2kW	13.6/15.6	18.3/20.2	23.1/25.0	28.0/30.0	32.9/35.7	37.9/41.1	43.0/46.8
KU-R36LHV-D	26.8kW	15.5/17.8	20.9/22.9	26.3/28.4	31.5/33.5	36.8/39.3	41.6/44.4	46.6/49.9
KU-R40LHV-D	29.6kW	17.9/18.2	22.8/23.5	28.1/29.3	33.5/35.5	39.9/42.2	46.4/49.3	53.3/57.0

※外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

R404A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

標準型

高温用 (50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R3HV-D	KU-RD5HV-D	KU-RD6HV-D	KU-R6HV-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	3~15					
性能	冷却能力	kW	6.70/6.70(60Hz運転時)	11.2/11.2(50Hz運転時)	13.2/13.2(60Hz運転時)	13.2/13.2(64Hz運転時)		
	電気特性	冷却消費電力	kW	4.2/4.2	4.7/4.7	5.8/5.8	6.3/6.3	
		冷却運転時	運転電流	A	14.3/14.3	15.5/15.5	18.9/18.9	20.3/20.3
		力率	%	85/85	88/88	88/88	89/89	
	除霜特性	除霜消費電力	kW	0.13/0.16	0.20/0.23	0.20/0.23	0.20/0.23	
除霜運転時		運転電流	A	1.0/1.0	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5	
冷凍機	型式	—	KX-R3AV	KX-RD5AMV	KX-RD6AMV	KX-R6AMV1		
	圧縮機	呼称出力	kW	2.2	3.7	4.5	4.5	
		インバータ方式	—	ACインバーター	DCインバーター	DCインバーター	ACインバーター	
	電源	—	三相 200V 50/60Hz					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式					
	送風機	風量	m ³ /min	56.3	100	105	105	
	送風機用	出力	kW	0.095×1	0.05×1・0.07×1	0.095×2	0.095×2	
	電動機	電源	—	単相 200V 50/60Hz				
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				
		封入量	L	1.2	2.4	2.4	2.4	
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
製品質量	kg	115	114	114	120			
運転音	dB(A)	49(46)	45(42)	46(42)	47(42)			
型式	—	US-R3H1	US-R5H1	US-R6H1	US-R6H1			
ユニットクーラー	冷却器	型式	多通路クロスフィン式					
		フィンピッチ	4.0					
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁					
	送風機	風量	m ³ /min	48/56	72/87	75/90	75/90	
	送風機用	出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.05×3	0.05×3	
	電動機	電源	—	三相 200V 50/60Hz				
	除霜方式	—	オフサイクル					
端子台ヒーター	kW	—	0.007	—	—			
製品質量	kg	29	42	45	45			
付属品	—	ドレンホース・オイルトラップ						
型式	—	SCB-40N3						
構成部品	—	リモコン・コントローラー						
制御方式	—	マイコン制御						
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

項目(単位)		セット型式	KU-R20HV-D	KU-R26HV-D	KU-R30HV-D	KU-R36HV-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	3~15					
性能	冷却能力	kW	40.0/42.5(75Hz+定格運転時)	53.0/56.0(75Hz+定格運転時)	60.0/67.0(75Hz+定格運転時)	67.0/71.0(75Hz+定格運転時)		
	電気特性	冷却消費電力	kW	24.0/26.6	30.8/34.9	34.6/39.4	40.7/46.0	
		冷却運転時	運転電流	A	75.5/81.4	101.8/108.8	114.1/123.6	132.1/141.3
		力率	%	92/94	87/93	88/92	89/94	
	除霜特性	除霜消費電力	kW	1.44/1.74	2.16/2.61	2.16/2.61	2.16/2.61	
除霜運転時		運転電流	A	6.0/6.6	9.0/9.9	9.0/9.9	9.0/9.9	
冷凍機	型式	—	KX-RM20AV-A	KX-RM26AV-A	KX-RM30AV-A	KX-RM36AV1-A		
	圧縮機	呼称出力	kW	7.4×2	7.4+6.0×2	7.4×3	7.4×2+6.0×2	
		インバータ方式	—	ACインバーター	ACインバーター	ACインバーター	ACインバーター	
	電源	—	三相 200V 50/60Hz					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式					
	送風機	風量	m ³ /min	330/354	495/530	568/644	568/644	
	送風機用	出力	kW	0.275×2	0.275×3	0.600×3	0.600×3	
	電動機	電源	—	単相 200V 50/60Hz				
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				
		封入量	L	5.0×2	5.0×3	5.0×3	5.5×4	
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
製品質量	kg	570	840	845	1,001			
運転音	dB(A)	56/57	57/58	57/58	61/62			
型式	—	US-R10H1×2	US-R10H1×3	US-R10H1×3	US-R13H1×3			
ユニットクーラー	冷却器	型式	多通路クロスフィン式					
		フィンピッチ	4					
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁					
	送風機	風量	m ³ /min	(153/180)×2	(153/180)×3	(153/180)×3	(153/180)×3	
	送風機用	出力	kW	(0.2×2)×2	(0.2×3)×3	(0.2×3)×3	(0.2×3)×3	
	電動機	電源	—	三相 200V 50/60Hz				
	除霜方式	—	オフサイクル					
端子台ヒーター	kW	—	0.007	—	—			
製品質量	kg	79×2	79×3	79×3	101×3			
付属品	—	ドレンホース・オイルトラップ						
型式	—	SCB-40N3						
構成部品	—	リモコン・コントローラー						
制御方式	—	マイコン制御						
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

スクロール
クーリングシステム

ユニットクーラー
設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A 冷凍冷蔵
ユニットクーラー

KU-RD7HV-D	KU-RD8HV-D	KU-R8HV-D	KU-R10HV-D	KU-R16HV-D
R404A(現地封入)				
3~15				
14.0/14.0(65Hz運転時)	17.0/17.0(80Hz運転時)	19.0/19.0(60Hz運転時)	22.4/22.4(75Hz運転時)	33.5/35.5(75Hz+定格運転時)
6.2/6.2	8.8/8.8	10.6/10.6	13.9/13.9	18.0/20.0
20.1/20.1	28.4/28.4	32.2/32.2	42.5/42.5	57.4/61.4
89/89	90/90	95/95	95/95	90/94
0.48/0.58	0.48/0.58	0.48/0.58	0.72/0.87	0.96/1.16
2.0/2.2	2.0/2.2	2.0/2.2	3.0/3.3	4.0/4.4
KX-RD7AMV	KX-RD8AMV	KX-R8AV	KX-R10AV	KX-RM16AV-A
5.2	6	6	7.4	4.5+7.4
DCインバーター	DCインバーター	ACインバーター	ACインバーター	ACインバーター
三相 200V 50/60Hz 多通路クロスフィン式				
100 0.05×1・0.07×1		138 0.275×1		330/354 0.275×2
単相 200V 50/60Hz ダブニーハーメチックオイルFVC32D				
2.4		3.5		2.1+5.0
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・ 送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器				
170	177	280	280	525
46(44)	47(45)	53	54	55/56
US-R8H1	US-R8H1	US-R8H1	US-R10H1	US-R8H1×2
多通路クロスフィン式				
4 温度式自動膨張弁・電磁弁				
112/128	112/128 0.2×2	112/128	153/180 0.2×3	(112/128)×2 (0.2×2)×2
三相 200V 50/60Hz オフサイクル				
59	59	59	79	59×2
ドレンホース・オイルトラップ SCB-40N3 リモコン・コントローラー マイコン制御				
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報				

KU-R40HV-D
71.0/80.0(75Hz+定格運転時)
47.7/53.8
155.4/166.8
89/93
2.16/2.61
9.0/9.9
KX-RM40AV-A
7.4×4
ACインバーター
568/644
0.600×3
5.0×4
1,005
61/62
US-R13H1×3
(153/180)×3
101×3

- (注)1) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
 2) 冷却能力は、庫内温度5℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
 3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。
 ()内は、夜間などの周囲温度が25℃以下となった場合の値を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
 4) 下記セット型式の冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は以下の通りになります。
 KU-R3HV-D・KU-RD7HV-D・KU-RD8HV-Dは50m(有効長)以内。
 KU-RD5HV-D・KU-RD6HV-D・KU-R6HV-Dは30m(有効長)以内。

R410A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

セレクト型
クーリングシステム

ミッドラ

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

標準型

●中温用(50/60Hz) [冷蔵用または冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R3MHV-D	KU-RD5MHV-D	KU-RD6MHV-D	KU-R6MHV-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	-5~15					
性能	冷却能力	kW	6.0/6.0(60Hz運転時)	10.0/10.0(50Hz運転時)	11.8/11.8(60Hz運転時)	11.8/11.8(64Hz運転時)		
	電気特性	冷却消費電力	kW	4.1/4.1	4.6/4.6	5.6/5.6	6.1/6.1	
		冷却運転時	運転電流	A	13.8/13.8	15.2/15.2	18.5/18.5	19.8/19.8
		力率	%	85/85	87/87	88/88	89/89	
	除霜特性	除霜消費電力	kW	1.72	2.64	3	3	
		除霜運転時	運転電流	A	6.7	10.2	9.5	9.5
冷凍機	型式	—	KX-R3AV	KX-RD5AMV	KX-RD6AMV	KX-R6AMV1		
	圧縮機	呼称出力	kW	2.2	3.7	4.5	4.5	
		インバータ方式	—	ACインバーター	DCインバーター	DCインバーター	ACインバーター	
	電源	—	三相 200V 50/60Hz					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式					
	送風機	風量	m ³ /min	56.3	100	—	105	
	送風機用	出力	kW	0.095×1	0.05×1・0.07×1	—	0.095×2	
	電動機	電源	—	単相 200V 50/60Hz				
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				
		封入量	L	1.2	—	2.4	—	
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
製品質量	kg	115	114	114	120			
運転音	dB(A)	49(46)	45(42)	46(42)	47(42)			
型式	—	US-R3MH1	US-R5MH1	US-R6MH1	US-R6MH1			
ユニットクーラー	冷却器	型式	多通路クロスフィン式					
		フィンピッチ	4.23					
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁					
	送風機	風量	m ³ /min	48/56	72/87	75/90	75/90	
	送風機用	出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.05×3	0.2×2	
	電動機	電源	—	三相 200V 50/60Hz				
	除霜方式	—	電気ヒーター					
		ヒーター	除霜	kW	1.04×1・0.47×1	1.58×1・0.72×1	0.90×2・0.82×1	0.90×2・0.82×1
	除霜装置	ドレンパン	kW	0.21	0.34	0.38	0.38	
		端子台	kW	0.007				
ドレンホース	kW	0.025						
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット						
製品質量	kg	33	47	51	51			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ						
型式	—	SCB-20H3						
構成部品	—	リモコン・コントローラー						
制御方式	—	マイコン制御						
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

項目(単位)		セット型式	KU-R20MHV-D	KU-R26MHV-D	KU-R30MHV-D	KU-R36MHV-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	-5~15					
性能	冷却能力	kW	35.5/37.5(75Hz+定格運転時)	47.5/50.0(75Hz+定格運転時)	53.0/60.0(75Hz+定格運転時)	60.0/63.0(75Hz+定格運転時)		
	電気特性	冷却消費電力	kW	23.4/25.8	30.3/34.2	33.9/38.2	38.8/43.8	
		冷却運転時	運転電流	A	73.4/79.2	100.1/106.3	112.1/120.4	127.0/135.0
		力率	%	92/94	87/93	87/92	88/94	
	除霜特性	除霜消費電力	kW	8.66	12.5	12.5	15.6	
		除霜運転時	運転電流	A	27	42.2	42.2	52.8
冷凍機	型式	—	KX-RM20AV-A	KX-RM26AV-A	KX-RM30AV-A	KX-RM36AV1-A		
	圧縮機	呼称出力	kW	7.4×2	7.4+6.0×2	7.4×3	7.4×2+6.0×2	
		インバータ方式	—	ACインバーター	ACインバーター	ACインバーター	ACインバーター	
	電源	—	三相 200V 50/60Hz					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式					
	送風機	風量	m ³ /min	330/354	495/530	—	568/644	
	送風機用	出力	kW	0.275×2	0.275×3	—	0.600×3	
	電動機	電源	—	単相 200V 50/60Hz				
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				
		封入量	L	5.0×2	5.0×3	—	5.0×4	
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
製品質量	kg	570	840	845	1,001			
運転音	dB(A)	56/57	57/58	57/58	61/62			
型式	—	US-R10MH1×2	US-R10MH1×3	US-R10MH1×3	US-R13MH1×3			
冷却器	型式	多通路クロスフィン式						
	フィンピッチ	4.23						
冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁						
送風機	風量	m ³ /min	(153/180)×2	(153/180)×3	—	(1.17×4)×3		
送風機用	出力	kW	(0.2×2)×2	(0.2×3)×3	—	0.52×3		
電動機	電源	—	三相 200V 50/60Hz					
除霜方式	—	電気ヒーター						
	ヒーター	除霜	kW	(1.26×2・1.25×1)×2	(1.26×2・1.25×1)×3	—	(1.17×4)×3	
除霜装置	ドレンパン	kW	0.56×2	0.56×3	—	0.52×3		
	端子台	kW	0.007×2	0.007×3	—	—		
ドレンホース	kW	0.025						
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット						
製品質量	kg	88×2	88×3	—	110×3			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ						
型式	—	SCB-40HP3	SCB-40HT3	—	—			
構成部品	—	リモコン・コントローラー						
制御方式	—	マイコン制御						
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報						

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

スクロール

スクロール

R410A 冷凍冷蔵
R404A 冷凍冷蔵
ユニットクーラー



KU-RD7MHV-D	KU-RD8MHV-D	KU-R8MHV-D	KU-R10MHV-D	KU-R16MHV-D
R404A(現地封入)				
-5~15				
12.5/12.5(65Hz運転時)	15.0/15.0(80Hz運転時)	17.0/17.0(60Hz運転時)	20.0/20.0(75Hz運転時)	30.0/31.5(75Hz+定格運転時)
6.0/6.0	8.6/8.6	10.3/10.3	13.5/13.5	17.6/19.5
19.6/19.6	27.6/27.6	31.3/31.3	41.2/41.2	56.0/59.8
88/88	89/89	95/95	95/95	91/94
3.18	3.18	3.18	4.33	6.36
10.2	10.2	10.2	13.5	20.4
KX-RD7AMV	KX-RD8AMV	KX-R8AV	KX-R10AV	KX-RM16AV-A
5.2	6	6	7.4	4.5+7.4
DCインバーター	DCインバーター	ACインバーター	ACインバーター	ACインバーター
三相 200V 50/60Hz 多通路クロスフィン式				
100 0.05×1・0.07×1		138 0.275×1		330/354 0.275×2
単相 200V 50/60Hz				
ダブニーハーメチックオイルFVC32D				
2.4		3.5		2.1+5.0
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器				
170 46(44) US-R8MH1	177 47(45) US-R8MH1	280 53 US-R8MH1	280 54 US-R10MH1	525 55/56 US-R8MH1×2
多通路クロスフィン式				
4.23				
温度式自動膨張弁・電磁弁				
112/128	112/128 0.2×2	112/128	153/180 0.2×3	(112/128)×2 (0.2×2)×2
三相 200V 50/60Hz				
電気ヒーター				
0.95×2・0.86×1 0.42	0.95×2・0.86×1 0.42	0.95×2・0.86×1 0.42	1.26×2・1.25×1 0.56	(0.95×2・0.86×1)×2 0.42×2 0.007×2
0.007				
0.025				
過熱防止用サーモスタット				
71	71	71	88	71×2
ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ				
SCB-20H3				SCB-40HP3
リモコン・コントローラー				
マイコン制御				
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報				

KU-R40MHV-D
63.0/71.0(75Hz+定格運転時)
46.7/52.4
152.3/164.5
88/92
15.6
52.8
KX-RM40AV-A
7.4×4
ACインバーター
568/644
0.600×3
5.0×4
1,005
61/62
US-R13MH1×3
(1.17×4)×3
0.52×3
110×3

- (注) 1) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
- 2) 冷却能力は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
- 3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。
()内は、夜間などの周囲温度が25℃以下となった場合の値を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
- 4) 下記セット型式の冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は以下の通りになります。
KU-R3MHV-D・KU-RD7MHV-D・KU-RD8MHV-Dは50m(有効長)以内。
KU-RD5MHV-D・KU-RD6MHV-D・KU-R6MHV-Dは30m(有効長)以内。

R410A
インバーター
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーター
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

セレクト型
クーリングシステム

リモコン

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A

標準仕様表(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

標準型

●低温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R3LHV-D	KU-R6LHV-D	KU-R8LHV-D	KU-R10LHV-D	
冷媒		—	R404A(現地封入)				
庫内温度範囲		℃	-35~-5				
性能	冷却能力	kW	3.35/3.35(60Hz運転時)	6.30/6.30(75Hz運転時)	8.50/8.50(60Hz運転時)	10.6/10.6(75Hz運転時)	
	電気特性	消費電力	kW	3.5/3.5	6.5/6.5	9.0/9.0	11.8/11.8
		運転電流	A	12.0/12.0	20.6/20.6	27.4/27.4	36.0/36.0
		力率	%	83/83	91/91	95/95	95/95
	除霜	消費電力	kW	1.93	3.40	3.62	4.94
		運転電流	A	7.7	11.2	12.0	16.0
冷凍機	型式	—	KX-R3AV	KX-R6AV1	KX-R8AV	KX-R10AV	
	圧縮機	呼称出力	kW	2.2	4.5	6.0	7.4
		インバータ方式	—	ACインバータ			
	凝縮器	電源	—	三相 200V 50/60Hz			
		—	—	多通路クロスフィン式			
	送風機	风量	m ³ /min	56.3	83/90	138	138
	送風機用電動機	出力	kW	0.095×1	0.08×2	0.275×1	0.275×1
		電源	—	単相 200V 50/60Hz			
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D			
		封入量	L	1.2	1.7	3.5	3.5
	保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器				
	製品質量	kg	115	240	280	280	
運転音	dB(A)	49(46)	50(46)	53	53		
型式	—	US-R3LH1	US-R6LH1	US-R8LH1	US-R10LH1		
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式				
	フィンピッチ	mm	6.35				
冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁					
送風機	风量	m ³ /min	48/56	75/90	112/128	153/180	
送風機用電動機	出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.2×2	0.2×3	
	電源	—	三相 200V 50/60Hz				
除霜方式	—	電気ヒーター					
除霜装置	ヒーター	除霜	kW	1.04×1・0.47×1	0.90×2・0.82×1	0.95×2・0.86×1	1.26×2・1.25×1
		ドレンパン	kW	0.21	0.38	0.42	0.56
		ファンガード	kW	0.21	0.40	0.44	0.61
		端子台	kW	0.007			
		ドレンホース	kW	0.025			
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット					
製品質量	kg	32	49	70	85		
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ					
型式	—	SCB-20H3					
構成部品	—	リモコン・コントローラー					
制御方式	—	マイコン制御					
リモコン表示	—	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報					

(注)1) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。

2) 冷却能力は、庫内温度-20℃・外気(凝縮器吸入空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

3) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。()内は、夜間などの周囲温度が25℃以下となった場合の値を示します。

実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

4) KU-R3LHV-Dの冷凍機とユニットクーラーとの接続配管長は50m(有効長)以内となります。

R410A
R404A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

KU-R16LHV-D	KU-R20LHV-D	KU-R26LHV-D	KU-R30LHV-D	KU-R36LHV-D	KU-R40LHV-D
R404A(現地封入)					
-35~-5					
16.0/17.0(75Hz+定格運転時)	19.0/20.0(75Hz+定格運転時)	25.0/26.5(75Hz+定格運転時)	28.0/30.0(75Hz+定格運転時)	31.5/35.5(75Hz+定格運転時)	33.5/35.5(75Hz+定格運転時)
15.8/17.4	20.7/22.9	27.5/30.6	30.1/33.2	32.4/36.6	40.5/45.7
49.6/52.6	65.2/70.2	92.3/95.2	101.3/106.6	109.7/114.0	136.1/154.1
92/95	92/94	86/93	86/90	85/93	86/86
7.24	9.88	13.9	13.9	17.28	17.28
24.0	32.0	42.6	42.6	53.1	53.1
KX-RM16AV-A	KX-RM20AV-A	KX-RM26AV-A	KX-RM30AV-A	KX-RM36AV1-A	KX-RM40AV-A
4.5+7.4	7.4×2	7.4+6.0×2	7.4×3	7.4×2+6.0×2	7.4×4
ACインバーター					
三相 200V 50/60Hz					
多通路クロスフィン式					
330/354	330/354	495/530	495/530	568/644	568/644
0.275×2	0.275×2	0.275×3	0.275×3	0.600×3	0.600×3
単相 200V 50/60Hz					
ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
2.1+5.0	5.0×2	5.0×3	5.0×3	5.5×4	5.0×4
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・ 送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器					
525	570	840	845	1,001	1,005
55/56	56/57	56/57	57/58	61/62	61/62
US-R8LH1×2	US-R10LH1×2	US-R10LH1×3	US-R10LH1×3	US-R13LH1×3	US-R13LH1×3
多通路クロスフィン式					
6.35					
温度式自動膨張弁・電磁弁					
(112/128)×2	(153/180)×2			(153/180)×3	
(0.2×2)×2	(0.2×3)×2			(0.2×3)×3	
三相 200V 50/60Hz					
電気ヒーター					
(0.95×2・0.86×1)×2	(1.26×2・1.25×1)×2	(1.26×2・1.25×1)×3		(1.17×4)×3	
0.42×2	0.56×2	0.56×3		0.52×3	
0.44×2	0.61×2	0.61×3		0.56×3	
0.007×2				0.007×3	
0.025					0.025
過熱防止用サーモスタット					
70×2	85×2	85×3	85×3	106×3	106×3
ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ					
SCB-40HP3			SCB-40HT3		
リモコン・コントローラー					
マイコン制御					
運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別)・時間・曜日・異常・警報					

R410A

インバーター
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A

インバーター
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A

スクロール
クーリングシステム
セット型

セレクト型
クーリングシステム

リモコン

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

ユニット
冷凍冷蔵

R404A


外形寸法図(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型


KX-R3AV

(単位:mm)

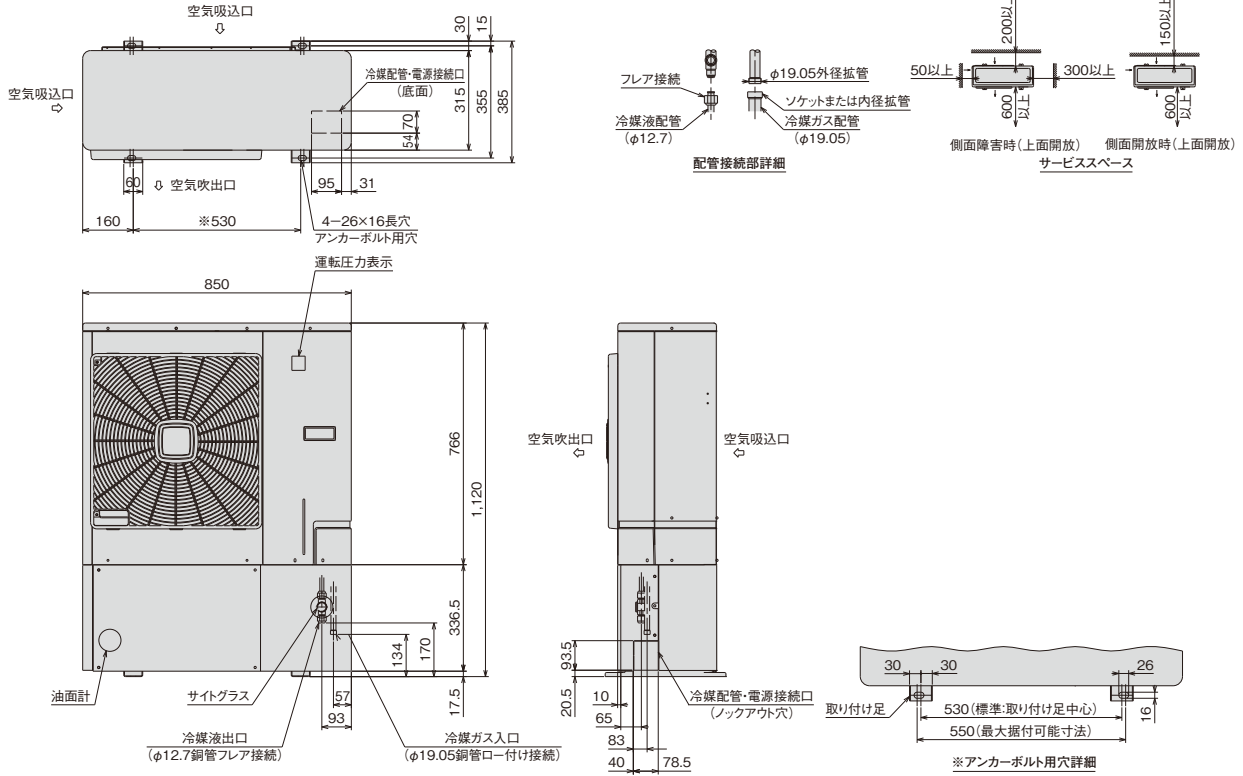

KX-RD5AMV / KX-RD6AMV

(単位:mm)

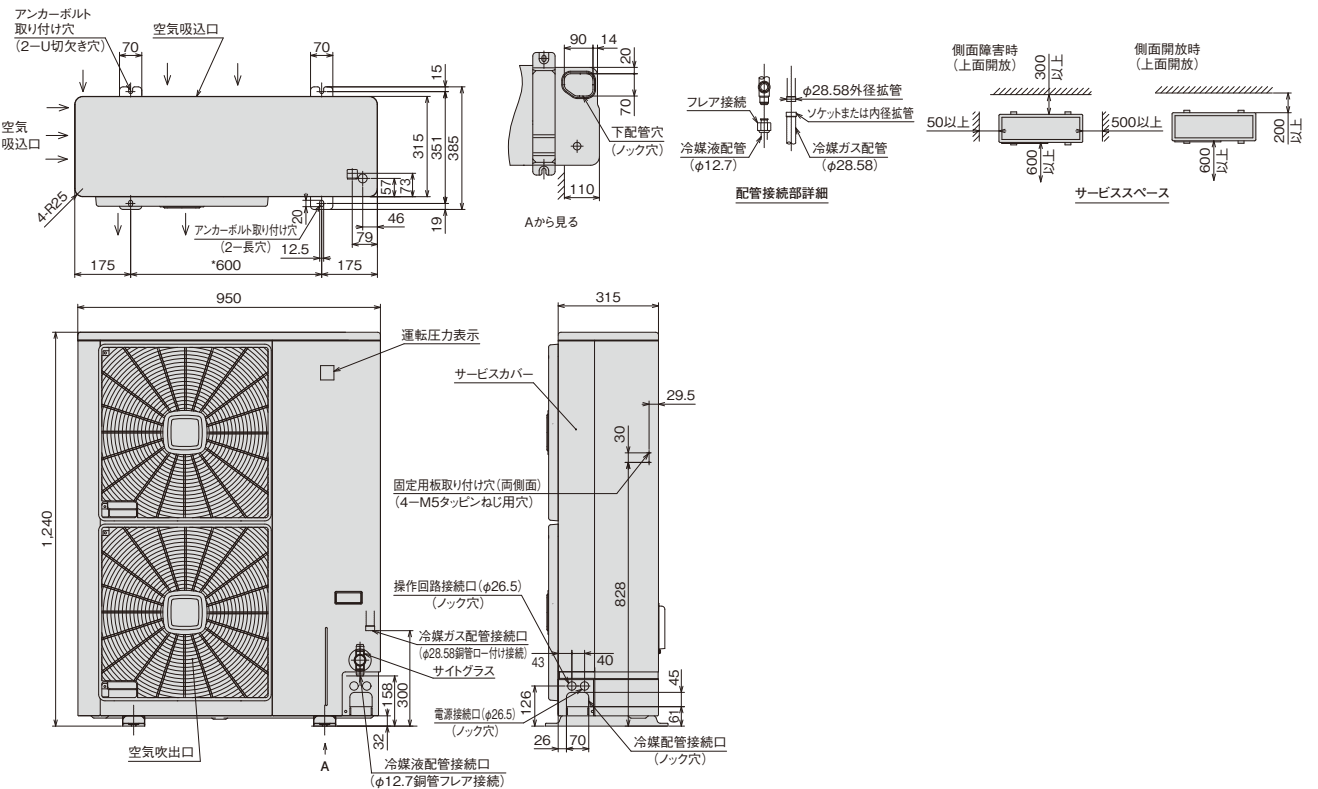

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

ミッド
設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニュートリ


KX-R6AMV1

(単位:mm)

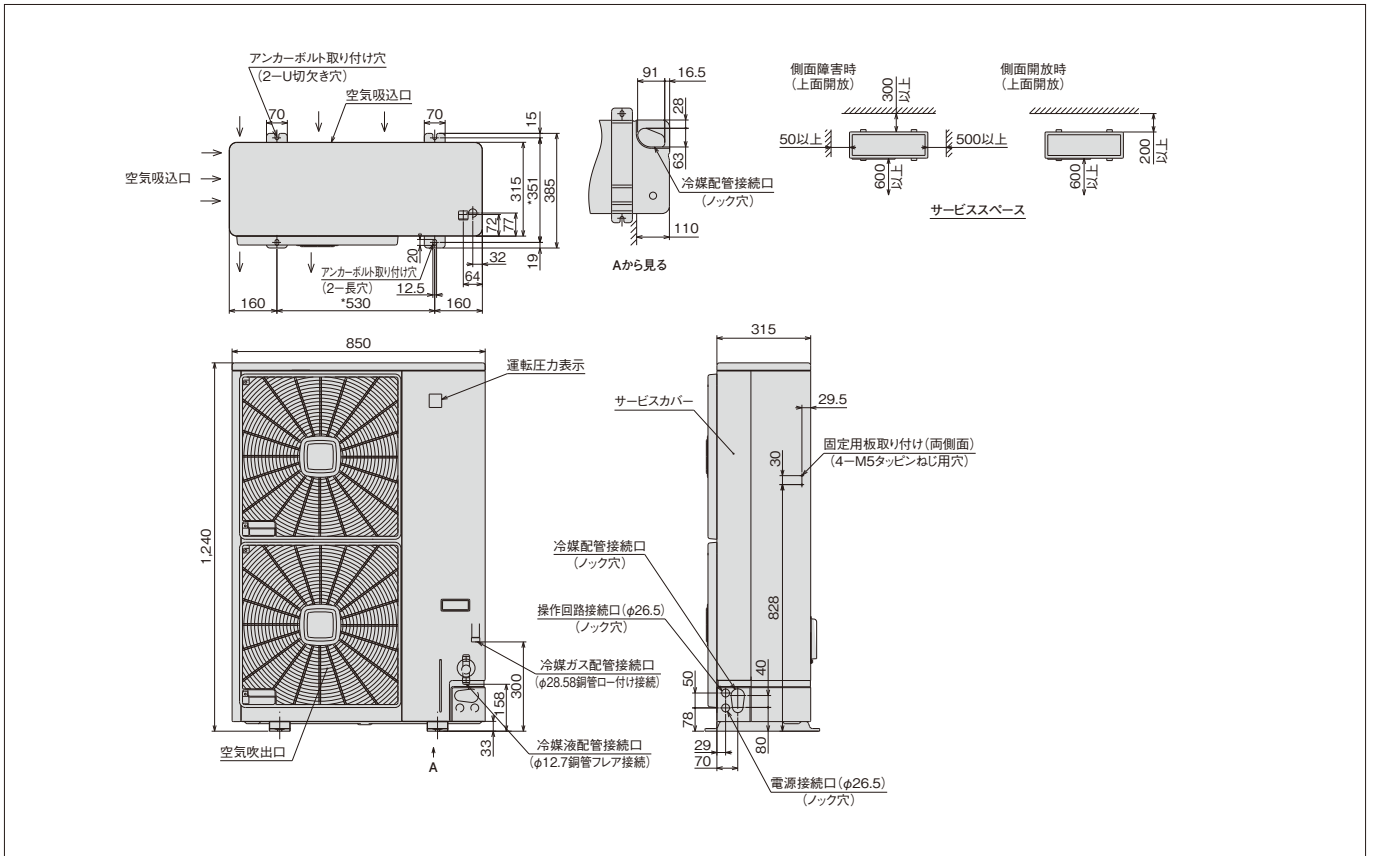

KX-R6AV1

(単位:mm)

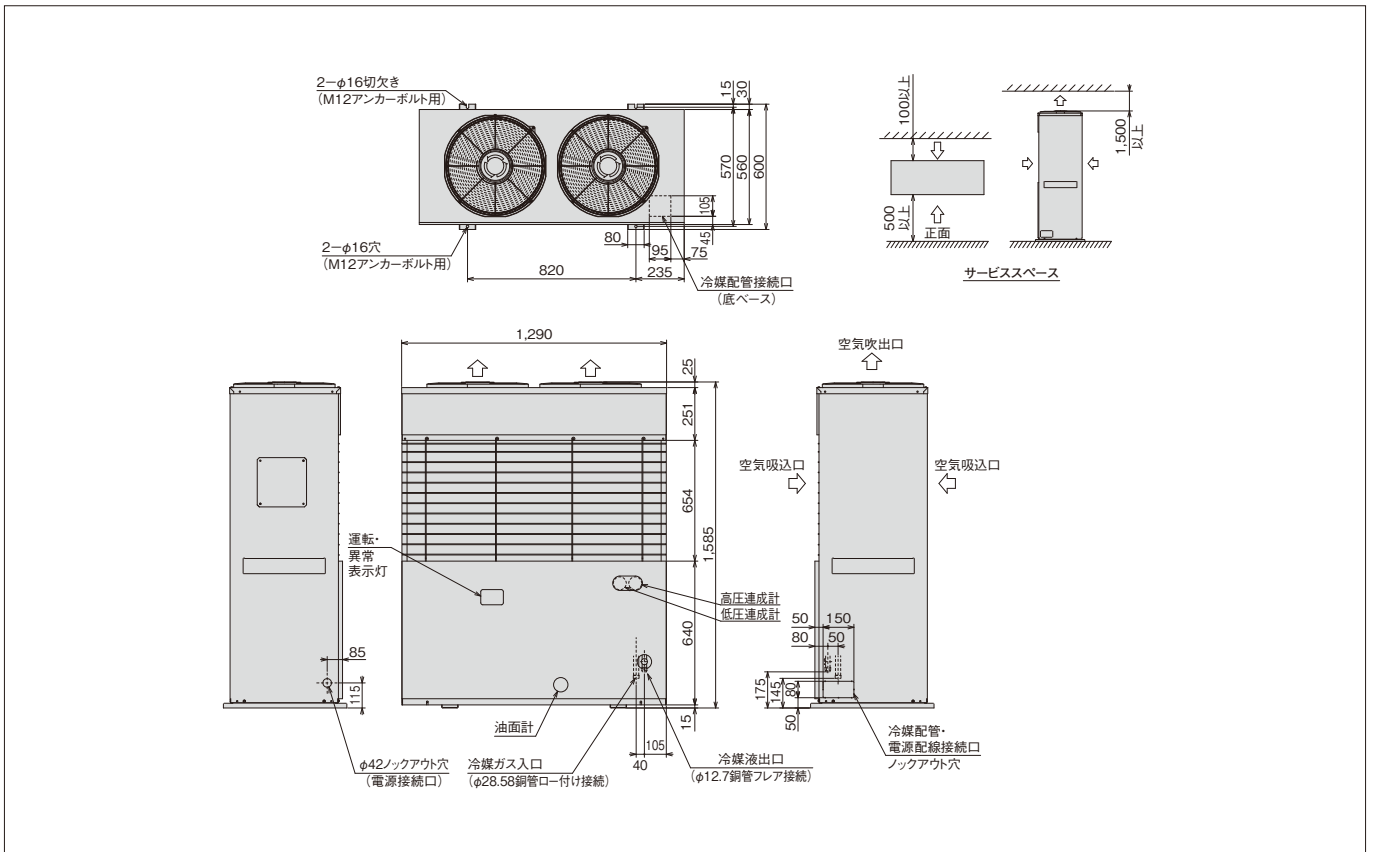

R410A
インバータシステム
スクロール

R404A
インバータシステム
スクロール

R404A
スクロール

セレクト型
スクロールシステム

マイクロ

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A


外形寸法図(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型


KX-RD7AMV / KX-RD8AMV

(単位:mm)

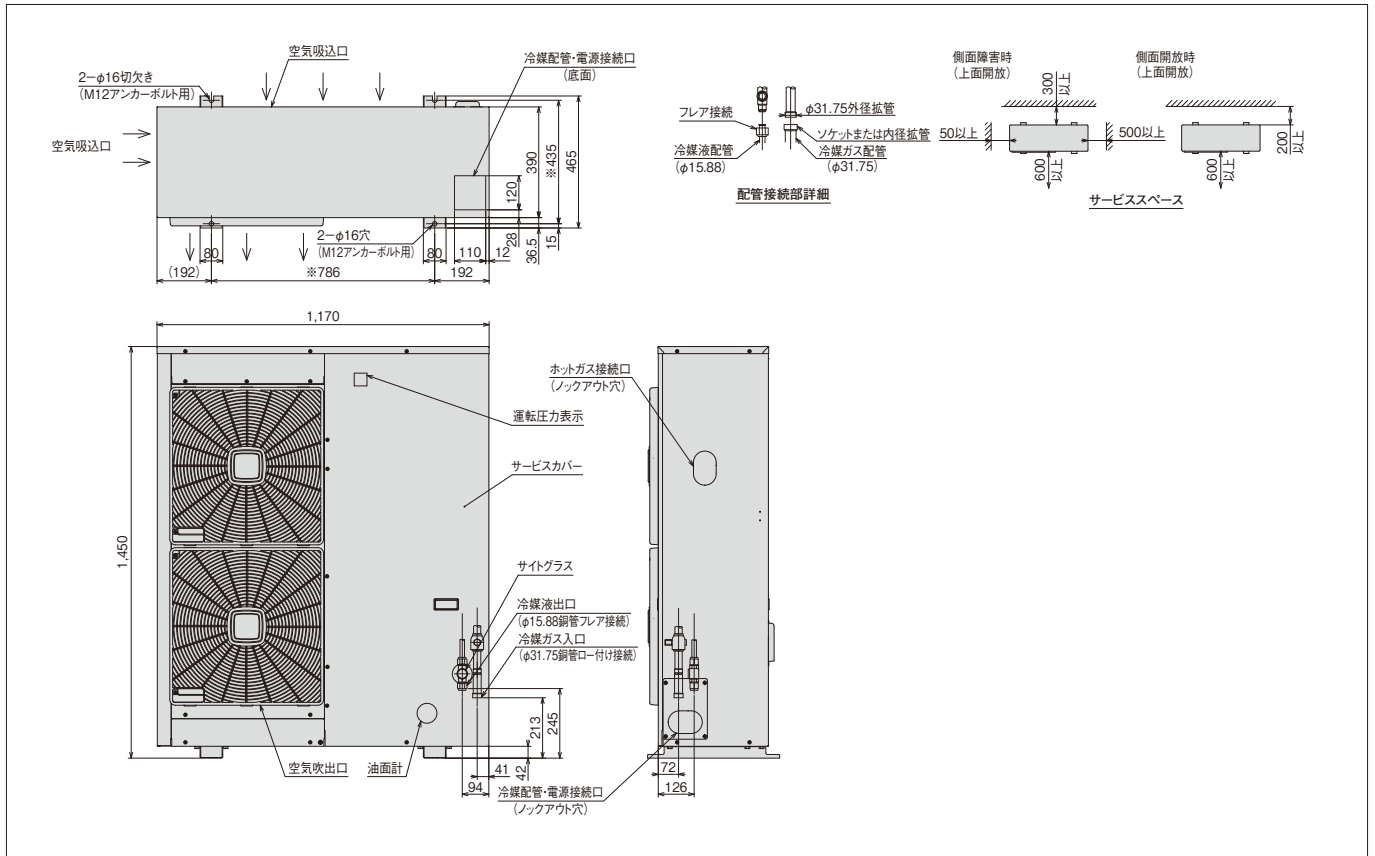

KX-R8AV / KX-R10AV

(単位:mm)

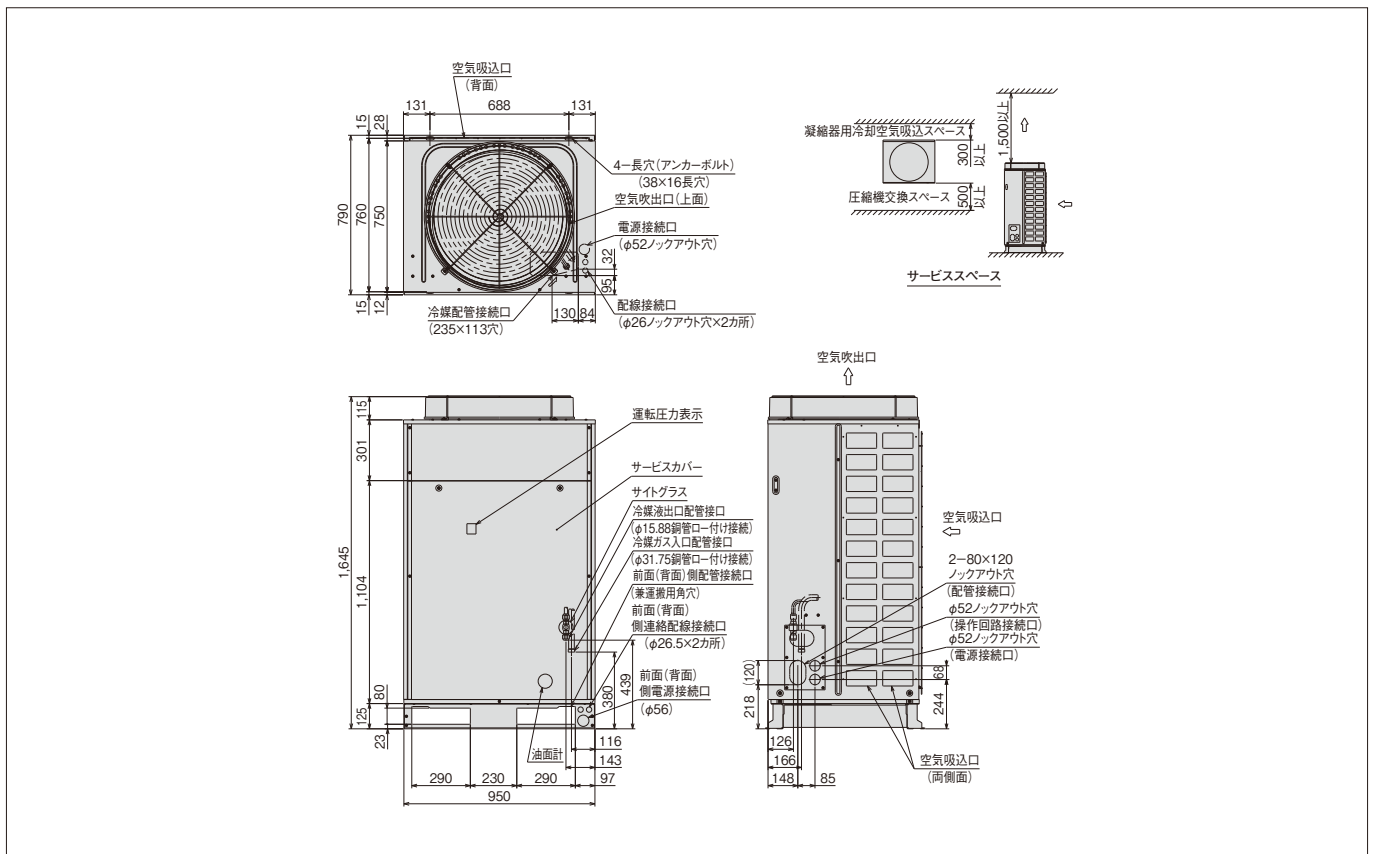

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニニリア


KX-RM16AV-A / KX-RM20AV-A

(単位:mm)

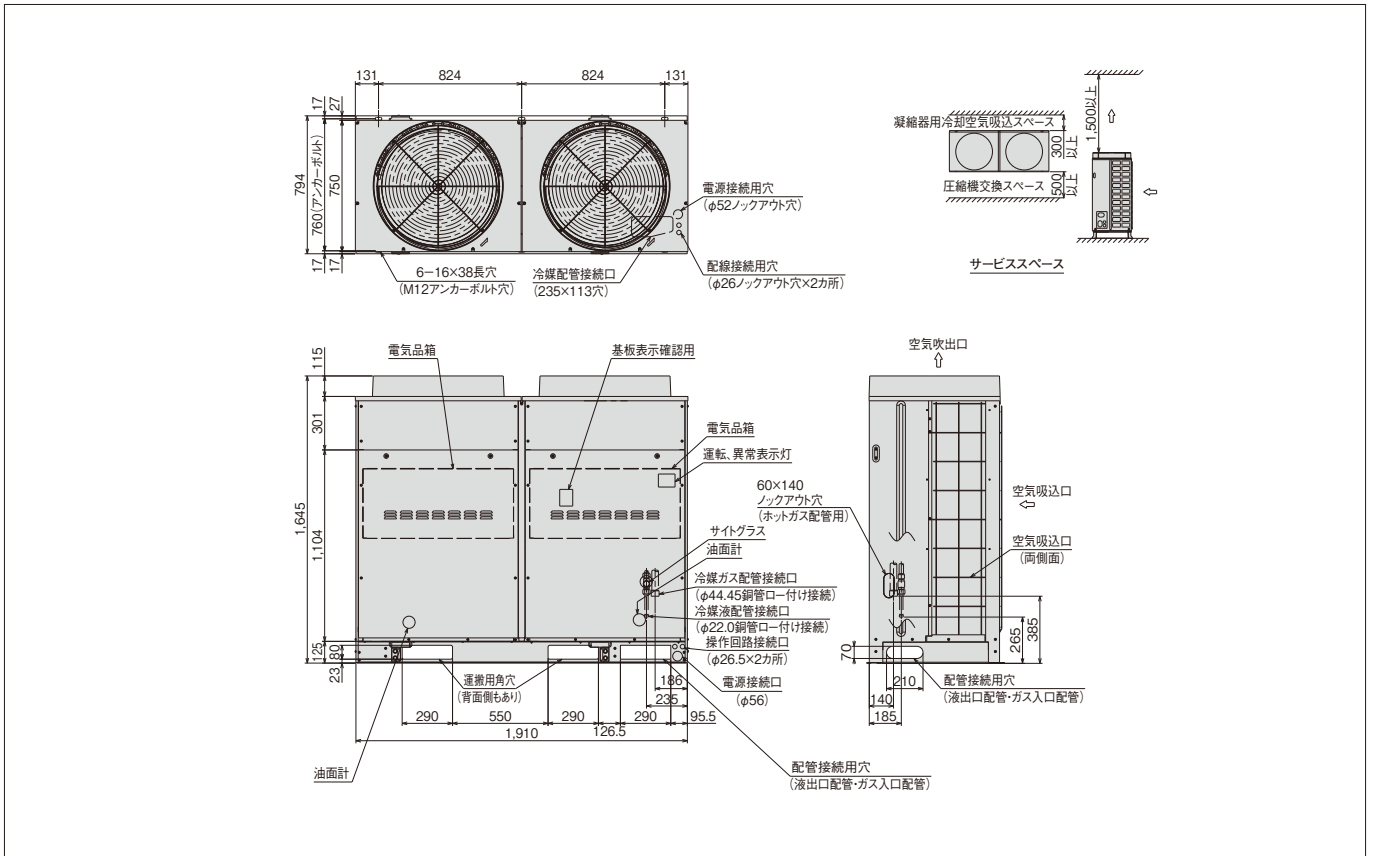

KX-RM26AV-A

(単位:mm)

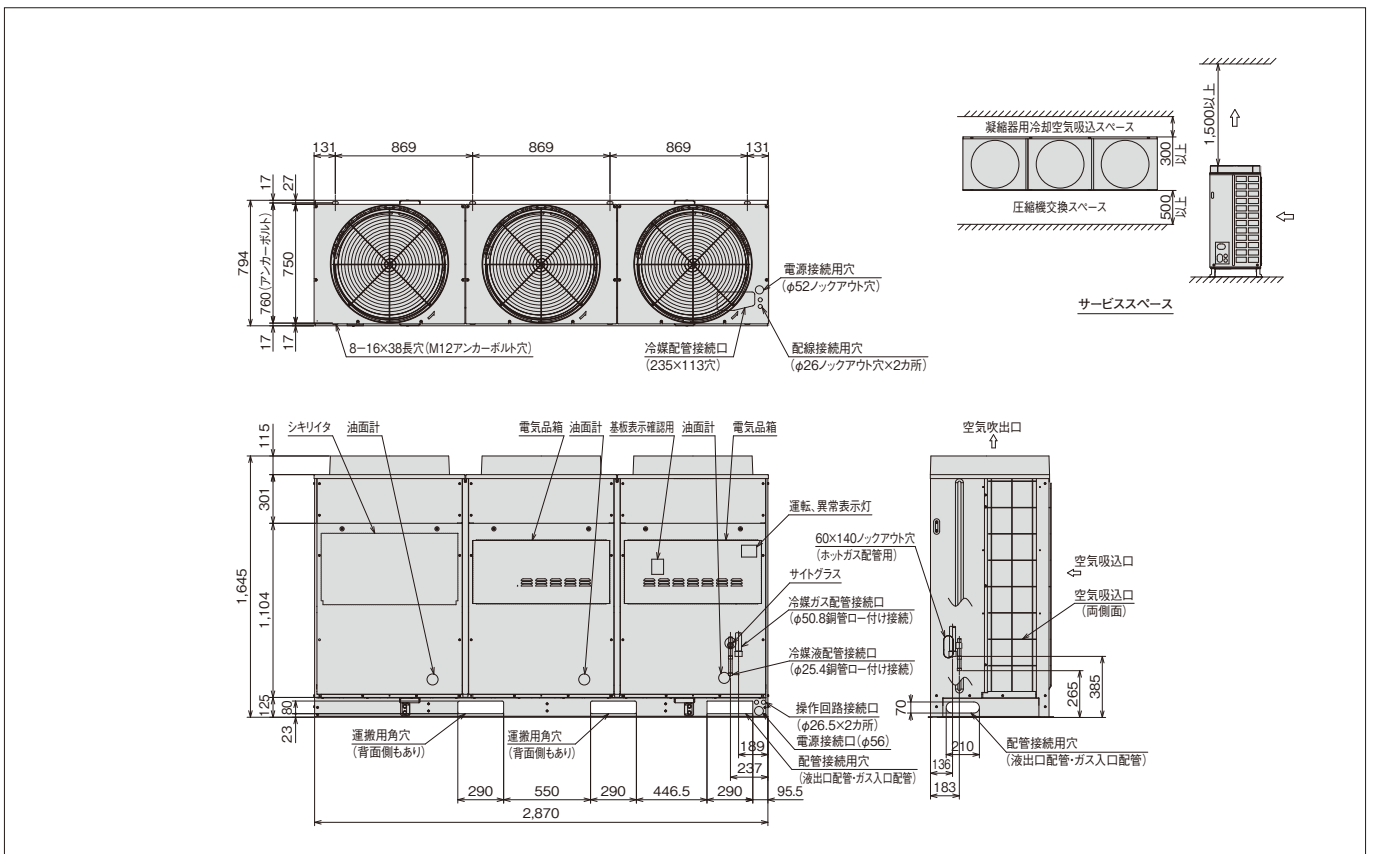

R410A
 クーリングシステム
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステム
 インバータスクロール

R404A
 スクロール
 クーリングシステム
 インバータ

スクロール
 クーリングシステム
 インバータ

スクロール
 クーリングシステム
 インバータ
 設備設計 据付上の注意

R410A
 R404A
 コールド

R404A


外形寸法図(セット型) [インバータスクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型


KX-RM30AV-A

(単位:mm)

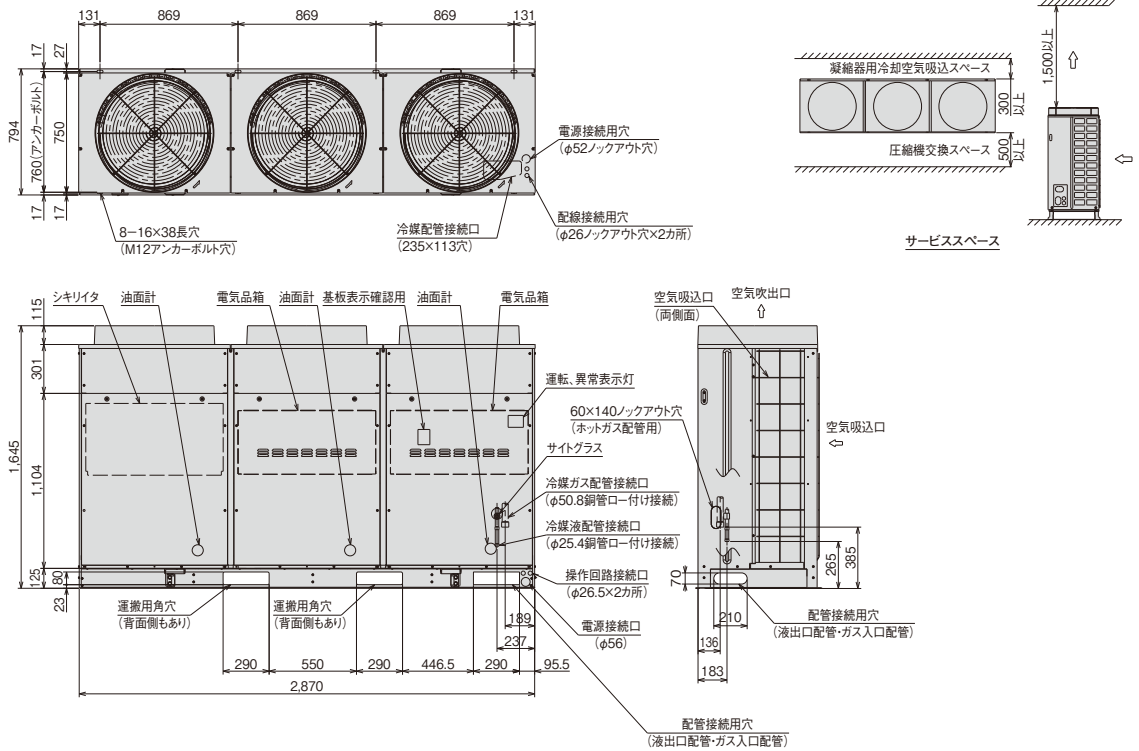

KX-RM36AV1-A

(単位:mm)

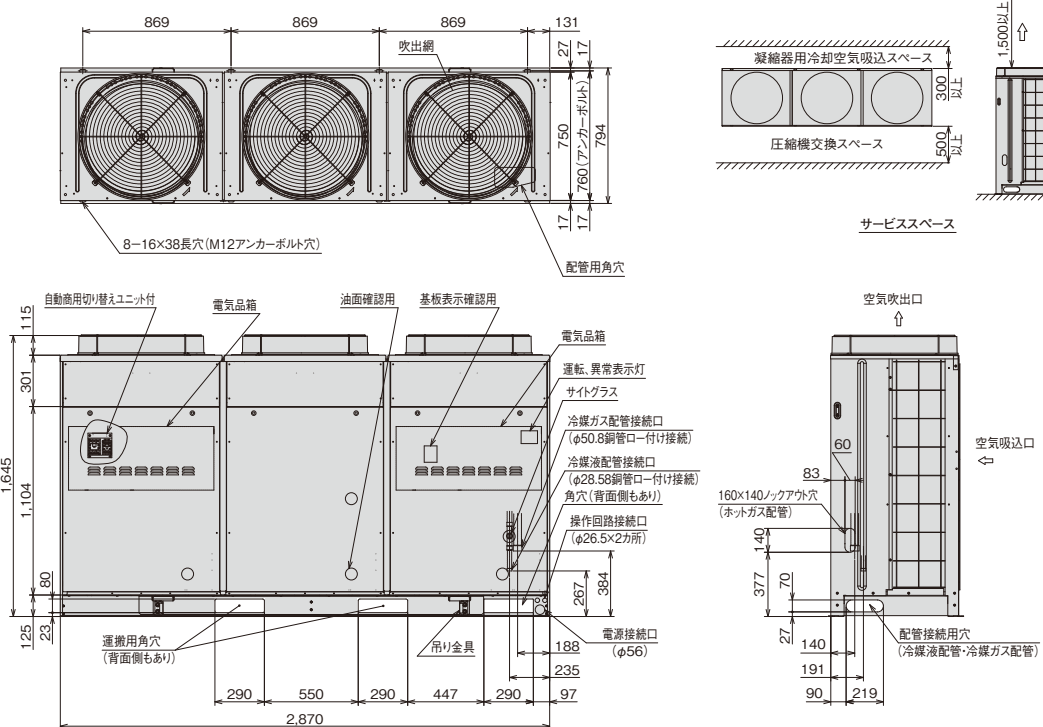

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


ミニター

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニニツア

KX-RM40AV-A

(単位:mm)

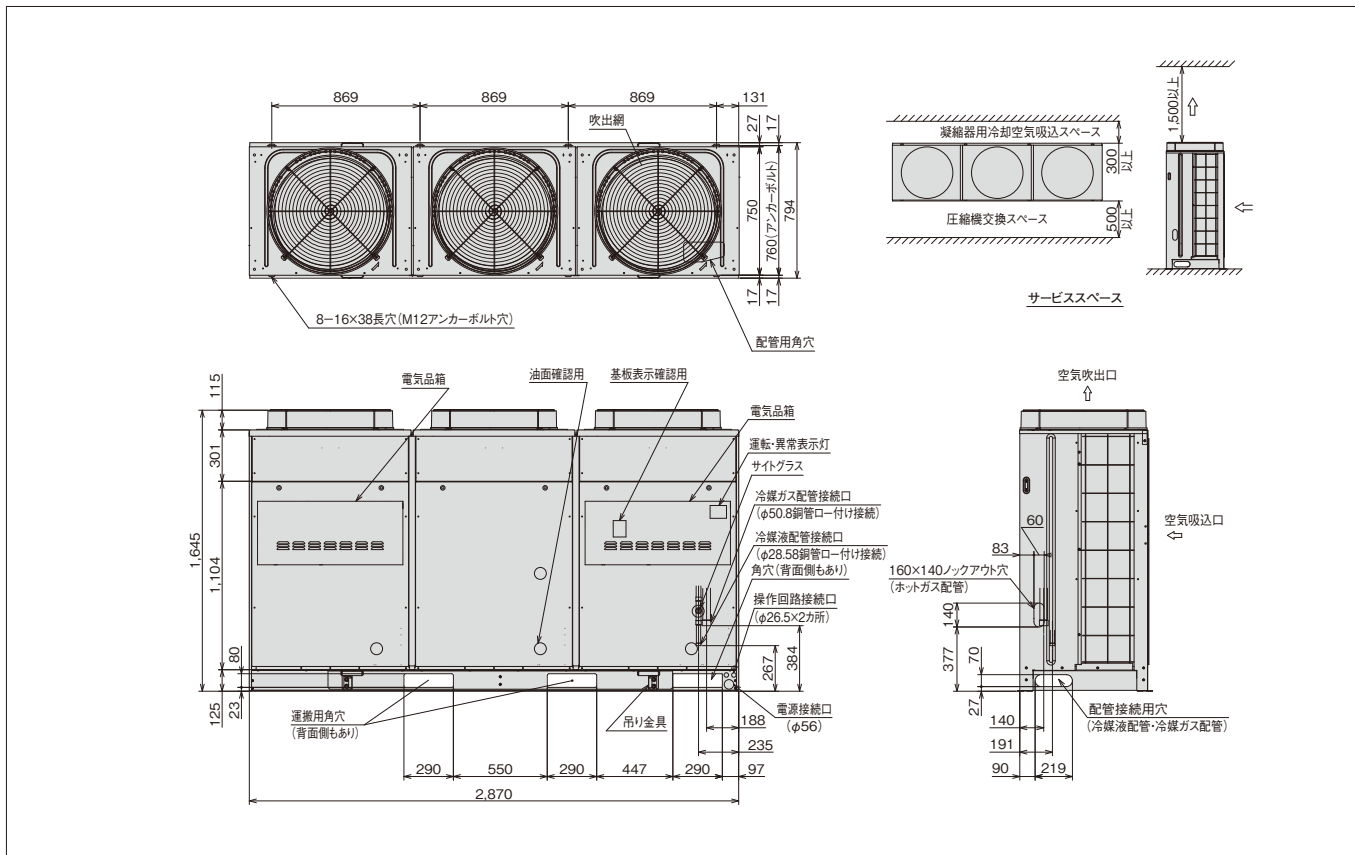

R410A
 クーリングシステム
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステム
 インバータスクロール

R404A
 スクロール
 クーリングシステム
 セレクト型

スクロール
 クーリングシステム
 セレクト型

スクロール


設備設計・据付上のご注意

R410A
 R404A
 コニック
 冷凍冷蔵


ユニットクーラー

標準型


US-R3H1 / US-R3MH1 / US-R3LH1 (単位:mm)

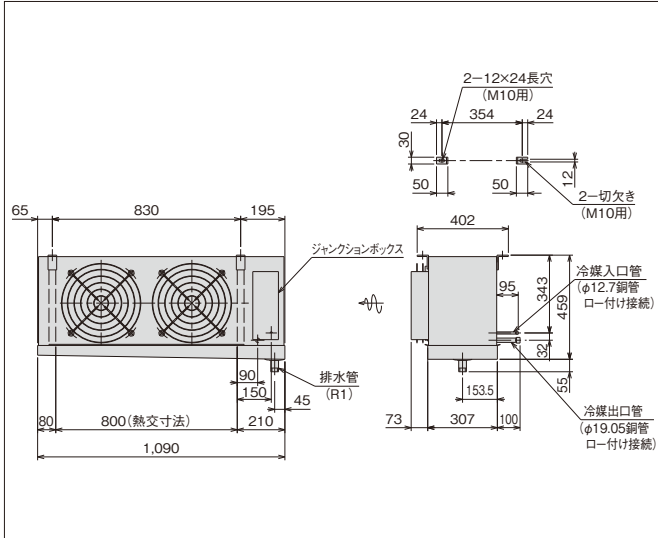


US-R5H1 / US-R5MH1 (単位:mm)

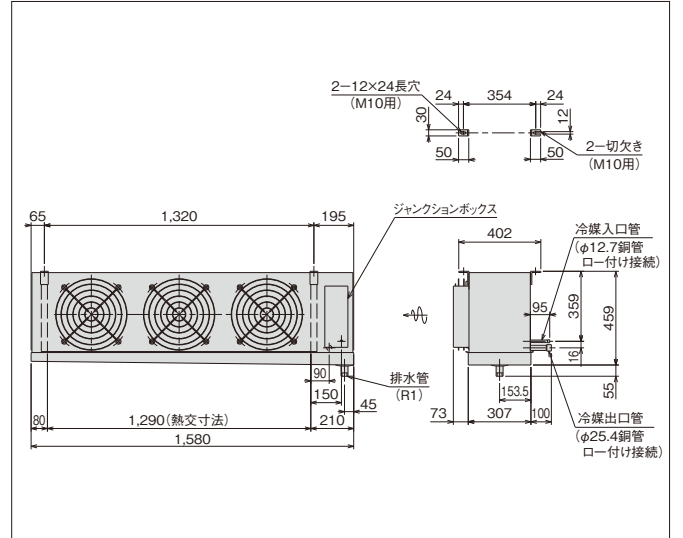


US-R6H1 / US-R6MH1 / US-R6LH1 (単位:mm)

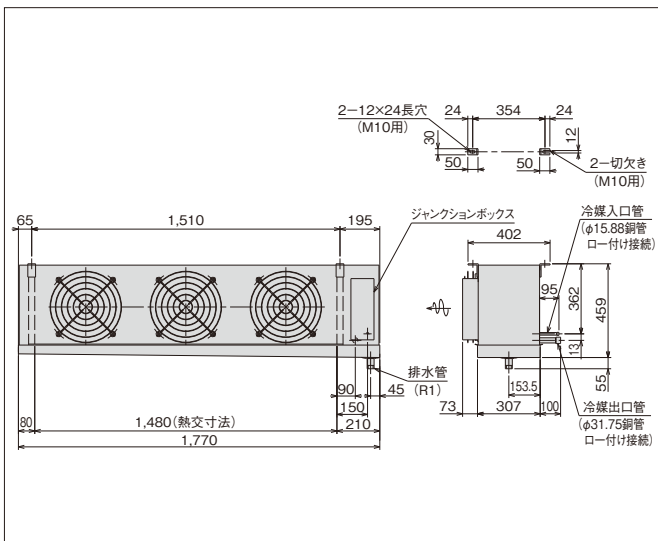


US-R8H1 / US-R8MH1 / US-R8LH1 (単位:mm)

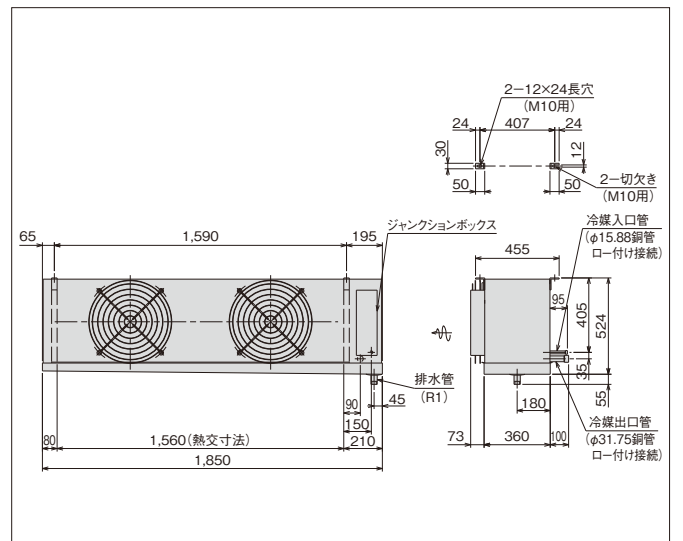

US-R10H1 / US-R10MH1 / US-R10LH1 (単位:mm)

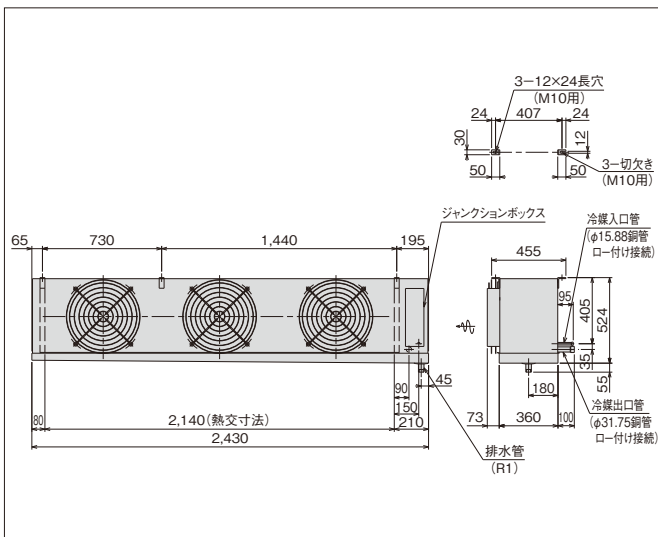

US-R13H1 / US-R13MH1 / US-R13LH1 (単位:mm)

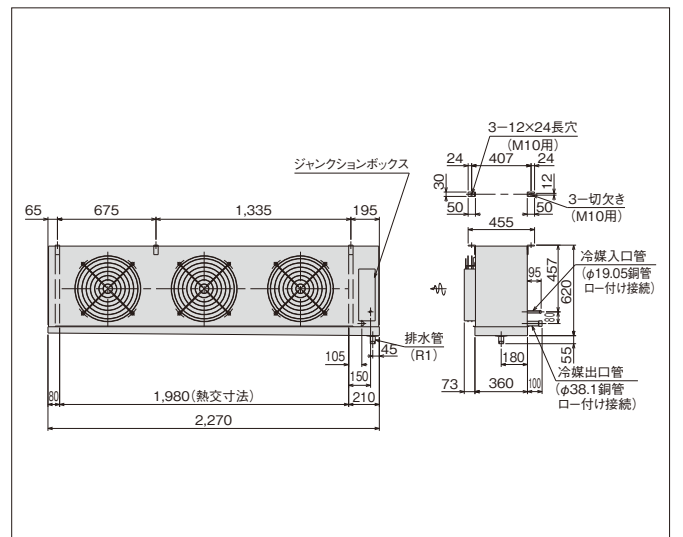

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミニタイプ

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニニフア

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

標準型

●高温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	庫内温度(°C)		
	5	10	15
KU-R2H-D	4.00/4.75	4.40/5.22	4.77/5.65
KU-R3H-D	6.00/6.70	6.57/7.37	7.00/7.95
KU-R4H-D	7.50/8.50	8.15/9.25	8.66/9.80
KU-R5H-D	9.50/10.6	10.4/11.6	11.1/12.4
KU-R6H-D	14.0/16.0	15.4/17.4	16.6/18.4
KU-R8H-D	17.0/19.0	18.3/20.5	19.3/21.6
KU-R10H-D	20.0/22.4	21.6/24.5	23.2/26.2
KU-R12H-D	21.2/23.6	23.0/25.6	24.3/27.4
KU-R16H-D	31.5/35.5	34.8/39.1	37.8/42.3
KU-R20H-D	37.5/42.5	41.2/46.6	44.7/50.2
KU-R26H-D	50.0/56.0	55.1/61.7	59.4/67.0
KU-R30H-D	56.0/63.0	62.0/69.4	67.3/75.4
KU-R36H-D	67.0/75.0	73.7/82.7	79.6/89.9

●中温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	庫内温度(°C)				
	-5	0	5	10	15
KU-R2MH-D	3.10/3.70	3.55/4.25	4.00/4.75	4.40/5.22	4.77/5.65
KU-R3MH-D	4.57/5.23	5.30/6.00	6.00/6.70	6.57/7.37	7.00/7.95
KU-R4MH-D	5.70/6.40	6.70/7.50	7.50/8.50	8.15/9.25	8.66/9.80
KU-R5MH-D	7.49/8.36	8.50/9.50	9.50/10.6	10.4/11.6	11.1/12.4
KU-R6MH-D	10.6/11.9	12.5/14.0	14.0/16.0	15.4/17.4	16.6/18.4
KU-R8MH-D	12.8/14.6	15.0/17.0	17.0/19.0	18.3/20.5	19.3/21.6
KU-R10MH-D	14.8/16.6	18.0/20.0	20.0/22.4	21.6/24.5	23.2/26.2
KU-R12MH-D	16.7/18.9	19.0/21.2	21.2/23.6	23.0/25.6	24.3/27.4
KU-R16MH-D	24.3/27.4	28.0/31.5	31.5/35.5	34.8/39.1	37.8/42.3
KU-R20MH-D	29.5/32.3	33.5/37.5	37.5/42.5	41.2/46.6	44.7/50.2
KU-R26MH-D	38.7/43.7	45.0/50.0	50.0/56.0	55.1/61.7	59.4/67.0
KU-R30MH-D	43.4/48.8	50.0/56.0	56.0/63.0	62.0/69.4	67.3/75.4
KU-R36MH-D	52.0/58.0	60.0/67.0	67.0/75.0	73.7/82.7	79.6/89.9

●低温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	庫内温度(°C)						
	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
KU-R2LH-D	0.95/1.20	1.27/1.53	1.58/1.88	1.90/2.24	2.22/2.63	2.53/3.01	2.85/3.40
KU-R3LH-D	1.48/1.85	1.90/2.33	2.34/2.84	2.80/3.35	3.26/3.86	3.73/4.36	4.22/4.88
KU-R4LH-D	1.94/2.38	2.47/2.90	3.00/3.43	3.55/4.00	4.12/4.63	4.73/5.30	5.38/6.07
KU-R5LH-D	2.54/3.00	3.24/3.73	4.00/4.51	4.75/5.30	5.50/6.10	6.25/6.98	7.00/7.88
KU-R6LH-D	3.45/4.09	4.52/5.20	5.60/6.35	6.70/7.50	7.72/8.75	8.89/10.0	10.1/11.5
KU-R8LH-D	3.80/4.90	5.00/6.23	6.20/7.60	7.50/9.00	8.92/10.4	10.4/11.9	11.9/13.5
KU-R10LH-D	4.80/5.61	6.15/6.97	7.54/8.43	9.00/10.0	10.5/11.6	12.0/13.4	13.6/15.2
KU-R12LH-D	5.53/6.37	6.90/7.76	8.31/9.34	10.0/11.2	11.7/13.1	13.5/15.2	15.6/17.6
KU-R16LH-D	7.34/8.66	9.86/11.4	12.4/14.1	15.0/17.0	17.3/19.7	19.8/22.6	22.3/25.4
KU-R20LH-D	8.56/10.0	11.2/13.3	14.0/16.6	17.0/20.0	19.9/23.2	23.1/26.6	26.3/29.9
KU-R26LH-D	12.1/14.3	15.8/18.2	19.6/22.3	23.6/26.5	27.4/31.1	31.4/35.8	35.4/40.7
KU-R30LH-D	13.0/15.6	16.8/20.2	20.8/25.0	25.0/30.0	29.8/35.0	34.7/40.1	39.9/45.5
KU-R36LH-D	14.6/17.0	19.0/22.2	23.5/27.8	28.0/33.5	33.5/39.2	39.0/45.0	44.9/51.3
KU-R40LH-D	16.7/18.2	21.4/23.5	26.2/29.3	31.5/35.5	37.5/42.2	43.9/49.3	50.5/57.0

低風量型

●高温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	庫内温度(°C)		
	5	10	15
KU-R2HT-D	4.25/5.00	4.65/5.45	5.00/5.87
KU-R3HT-D	6.30/7.10	6.83/7.72	7.25/8.30
KU-R4HT-D	8.00/9.00	8.65/9.69	9.10/10.2
KU-R5HT-D	10.0/11.2	10.9/12.1	11.6/12.8
KU-R6HT-D	15.0/17.0	16.4/18.3	17.5/19.1
KU-R8HT-D	17.0/19.0	18.4/20.6	19.5/21.9
KU-R10HT-D	20.0/22.4	21.9/24.7	23.5/26.6
KU-R12HT-D	21.2/23.6	23.2/25.9	24.8/27.8
KU-R16HT-D	31.5/35.5	34.8/39.1	37.8/42.3
KU-R20HT-D	37.5/42.5	41.2/46.6	44.7/50.2
KU-R26HT-D	53.0/60.0	57.2/64.6	60.0/67.8
KU-R30HT-D	56.0/63.0	62.0/69.4	67.3/75.4
KU-R36HT-D	67.0/75.0	73.7/82.7	79.6/89.9

●中温用

50/60Hz(単位: kW)

セット型式	庫内温度(°C)				
	-5	0	5	10	15
KU-R2MHT-D	3.26/3.92	3.75/4.50	4.25/5.00	4.65/5.45	5.00/5.87
KU-R3MHT-D	4.80/5.45	5.60/6.30	6.30/7.10	6.83/7.72	7.25/8.30
KU-R4MHT-D	5.98/6.77	7.10/8.00	8.00/9.00	8.65/9.69	9.10/10.2
KU-R5MHT-D	7.88/8.76	9.00/10.0	10.0/11.2	10.9/12.1	11.6/12.8
KU-R6MHT-D	11.3/12.7	13.2/15.0	15.0/17.0	16.4/18.3	17.5/19.1
KU-R8MHT-D	13.2/15.1	15.0/17.0	17.0/19.0	18.4/20.6	19.5/21.9
KU-R10MHT-D	15.5/17.3	18.0/20.0	20.0/22.4	21.9/24.7	23.5/26.6
KU-R12MHT-D	16.9/18.9	19.0/21.2	21.2/23.6	23.2/25.9	24.8/27.8
KU-R16MHT-D	24.3/27.4	28.0/31.5	31.5/35.5	34.8/39.1	37.8/42.3
KU-R20MHT-D	29.5/32.3	33.5/37.5	37.5/42.5	41.2/46.6	44.7/50.2
KU-R26MHT-D	40.3/45.5	47.5/53.0	53.0/60.0	57.2/64.6	60.0/67.8
KU-R30MHT-D	43.4/48.8	50.0/56.0	56.0/63.0	62.0/69.4	67.3/75.4

注) 外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ニヒヤ

設備設計 据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

広フィンピッチ型

●中温用

50/60Hz(単位：kW)

セット型式	庫内温度(°C)				
	-5	0	5	10	15
KU-R3MHP-D	4.57/5.23	5.30/6.00	6.00/6.70	6.57/7.37	7.00/7.95
KU-R4MHP-D	5.70/6.40	6.70/7.50	7.50/8.50	8.15/9.25	8.66/9.80
KU-R5MHP-D	7.49/8.36	8.50/9.50	9.50/10.6	10.4/11.6	11.1/12.4
KU-R6MHP-D	11.2/12.6	13.2/15.0	14.8/16.6	16.1/17.9	17.2/18.8
KU-R8MHP-D	13.2/15.1	15.0/17.0	17.0/19.0	18.4/20.6	19.5/21.9
KU-R10MHP-D	14.8/16.6	18.0/20.0	20.0/22.4	21.6/24.5	23.2/26.2
KU-R12MHP-D	16.7/18.9	19.0/21.2	21.2/23.6	23.0/25.6	24.3/27.4
KU-R16MHP-D	24.3/27.4	28.0/31.5	31.5/35.5	34.8/39.1	37.8/42.3
KU-R20MHP-D	29.5/32.3	33.5/37.5	37.5/42.5	41.2/46.6	44.7/50.2
KU-R26MHP-D	38.7/43.7	45.0/50.0	50.0/56.0	55.1/61.7	59.4/67.0
KU-R30MHP-D	43.4/48.8	50.0/56.0	56.0/63.0	62.0/69.4	67.3/75.4

●低温用

50/60Hz(単位：kW)

セット型式	庫内温度(°C)						
	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
KU-R3LHP-D	1.48/1.85	1.90/2.33	2.34/2.84	2.80/3.35	3.26/3.86	3.73/4.36	4.22/4.88
KU-R4LHP-D	1.94/2.38	2.47/2.90	3.00/3.43	3.55/4.00	4.12/4.63	4.73/5.30	5.38/6.07
KU-R5LHP-D	2.54/3.00	3.24/3.73	4.00/4.51	4.75/5.30	5.50/6.10	6.25/6.98	7.00/7.88
KU-R6LHP-D	3.59/4.31	4.52/5.32	5.60/6.35	6.70/7.50	7.82/8.83	9.03/10.2	10.3/11.7
KU-R8LHP-D	4.16/5.27	5.33/6.60	6.59/8.00	8.00/9.50	9.36/10.9	10.8/12.5	12.2/14.0
KU-R10LHP-D	4.80/5.61	6.15/6.97	7.54/8.43	9.00/10.0	10.5/11.6	12.0/13.4	13.6/15.2
KU-R12LHP-D	5.53/6.37	6.90/7.76	8.31/9.34	10.0/11.2	11.7/13.1	13.5/15.2	15.6/17.6
KU-R16LHP-D	7.34/8.66	9.86/11.4	12.4/14.1	15.0/17.0	17.3/19.7	19.8/22.6	22.3/25.4
KU-R20LHP-D	8.56/10.0	11.2/13.3	14.0/16.6	17.0/20.0	19.9/23.2	23.1/26.6	26.3/29.9
KU-R26LHP-D	12.1/14.3	15.8/18.2	19.6/22.3	23.6/26.5	27.4/31.1	31.4/35.8	35.4/40.7
KU-R30LHP-D	13.0/15.6	16.8/20.2	20.8/25.0	25.0/30.0	29.8/35.0	34.7/40.1	39.9/45.5

●超低温用

50/60Hz(単位：kW)

セット型式	庫内温度(°C)				
	-50	-45	-40	-35	-30
KU-R10FHPA-D	1.32/1.37	1.71/1.79	2.15/2.28	2.66/2.83	3.22/3.45
KU-R10FHFB-D	1.51/1.58	1.96/2.08	2.49/2.65	3.09/3.31	3.76/4.05
KU-R16FHP-D	2.23/2.31	2.91/3.06	3.71/3.94	4.63/4.95	5.65/6.08
KU-R20FHP-D	2.77/2.84	3.67/3.83	4.73/5.00	5.96/6.35	7.34/7.88

注) 外気(凝縮器吸込空気)温度32°C・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。

R410A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

コトラー

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A

標準仕様表(セット型) [スクロールクーリングシステム]

標準型

●高温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R2H-D	KU-R3H-D	KU-R4H-D	KU-R5H-D	KU-R6H-D	KU-R8H-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)							
庫内温度範囲		℃	3~15							
性能	冷却能力	kW	4.00/4.75	6.00/6.70	7.50/8.50	9.50/10.6	14.0/16.0	17.0/19.0		
	電気特性	冷却消費電力	kW	2.3/2.9	3.3/4.0	4.0/4.9	5.0/6.1	6.9/8.7	8.0/9.8	
		運転時	運転電流	A	8.2/9.6	12.2/13.0	14.2/16.2	18.4/20.5	24.2/27.8	27.7/31.1
		力率	%	81/87	78/89	81/87	78/86	82/90	83/91	
	除霜	消費電力	kW	0.07/0.08	0.13/0.16	0.13/0.16	0.20/0.23	0.20/0.23	0.48/0.58	
運転時	運転電流	A	0.5/0.5	1.0/1.0	1.0/1.0	1.5/1.5	1.5/1.5	2.0/2.2		
冷凍機	型式	—	KX-R2A2	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	
		電源	—	三相 200V50/60Hz						
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式							
	送風機	風量	m³/min	51.3	56.3	81	81	165/177		
		出力	kW	0.08×1	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1		
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz						
		種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
	冷凍機油	封入量	L	1.2	1.7	1.7	3.5	27		
	受液器内容積	L	7.5	13.5	13.5	13.5	27	27		
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器								
製品質量	kg	102	141	142	246	248	248			
運転音	dB(A)	45/48	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54	53/54			
ユニットクーラー	型式	—	US-R2H1	US-R3H1	US-R4H1	US-R5H1	US-R6H1	US-R8H1		
	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式						
		フィンピッチ	mm	4.0						
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁							
	送風機	風量	m³/min	26/30	48/56	52/56	72/87	75/90	112/128	
		出力	kW	0.05×1	0.05×2	0.05×2	0.05×3	0.2×2	0.2×2	
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz						
		種類	—	オフサイクル						
	除霜方式	—	0.007							
	端子台ヒーター	kW	20	29	34	42	45	59		
製品質量	kg	—	—	—	—	—	—			
付属品	—	ドレンホース・オイルトラップ								
コントローラー	型式	—	SCB-40N3							
	構成部品	—	リモコン・コントローラー							
	制御方式	—	マイコン制御							

(注)1 KU-R16H-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。

●中温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R2MH-D	KU-R3MH-D	KU-R4MH-D	KU-R5MH-D	KU-R6MH-D	KU-R8MH-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)							
庫内温度範囲		℃	-5~15							
性能	冷却能力	kW	3.55/4.25	5.30/6.00	6.70/7.50	8.50/9.50	12.5/14.0	15.0/17.0		
	電気特性	冷却消費電力	kW	2.3/2.8	3.2/3.8	3.9/4.8	4.9/5.9	6.7/8.5	7.9/9.6	
		運転時	運転電流	A	8.1/9.3	11.9/12.6	13.9/15.9	18.2/20.0	23.8/27.2	27.4/30.5
		力率	%	82/87	78/87	81/87	78/85	81/90	83/91	
	除霜	消費電力	kW	1.27	1.72	2.18	2.64	3.00	3.18	
運転時	運転電流	A	5	6.7	8.5	10.2	9.5	10.2		
冷凍機	型式	—	KX-R2A2	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1		
	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	
		電源	—	三相 200V50/60Hz						
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式							
	送風機	風量	m³/min	51.3	56.3	81	81	165/177		
		出力	kW	0.08×1	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1		
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz						
		種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
	冷凍機油	封入量	L	1.2	1.7	1.7	3.5	27		
	受液器内容積	L	7.5	13.5	13.5	13.5	27	27		
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器								
製品質量	kg	102	102	141	142	246	248			
運転音	dB(A)	45/48	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54	53/54			
ユニットクーラー	型式	—	US-R2MH1	US-R3MH1	US-R4MH1	US-R5MH1	US-R6MH1	US-R8MH1		
	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式						
		フィンピッチ	mm	4.23						
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁							
	送風機	風量	m³/min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128	
		出力	kW	0.05×1	0.05×2	0.05×2	0.05×3	0.2×2	0.2×2	
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz						
		種類	—	電気ヒーター						
	除霜方式	—	0.007							
	除霜装置	ヒーター	除霜	kW	0.76×1・0.35×1	1.04×1・0.47×1	1.3×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.90×2・0.82×1	0.95×2・0.86×1
ドレンパン		kW	0.16	0.21	0.28	0.34	0.38	0.42		
端子台		kW	0.007							
保護装置	ドレンホース	kW	0.025							
	—	—	過熱防止用サーモスタット							
製品質量	kg	23	33	38	47	51	71			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ								
コントローラー	型式	—	SCB-20H3							
	構成部品	—	リモコン・コントローラー							
	制御方式	—	マイコン制御							

(注)1 KU-R16MH-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。



※KU-R2H-D、
KU-R2MH-Dを除く。

KU-R10H-D	KU-R12H-D	KU-R16H-D	KU-R20H-D	KU-R26H-D	KU-R30H-D	KU-R36H-D
R404A(現地封入)						
3~15						
20.0/22.4	21.2/23.6	31.5/35.5	37.5/42.5	50.0/56.0	56.0/63.0	67.0/75.0
10.1/12.7	10.1/12.7	15.9/19.4	20.7/25.4	26.4/32.4	30.9/38.1	38.1/46.9
35.2/40.7	35.2/40.7	55.7/63.2	71.1/80.1	91.7/103.8	106.5/120.3	129.8/146.4
83/90	83/90	82/89	84/92	83/90	84/91	85/92
0.72/0.87	0.72/0.87	0.96/1.16	1.44/1.74	1.44/1.74	2.16/2.61	2.16/2.61
3.0/3.3	3.0/3.3	4.0/4.4	6.0/6.6	6.0/6.6	9.0/9.9	9.0/9.9
KX-R10A1	KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A	KX-RM36A
7.4	9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3	6.0×2+7.4×2
三相 200V50/60Hz						
多通路クロスフィン式						
165/177		330/354		495/530		
0.275×1		0.275×2		0.275×3		
単相 200V50/60Hz						
ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
3.5		5.0×2		5.0×3		
27	35	50		80		50×4
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
250	270	540	550	815	830	960
54/55	54/55	55/56	56/57		57/58	60/61
US-R10H1	US-R13H1	US-R8H1×2	US-R10H1×2	US-R13H1×2	US-R10H1×3	US-R13H1×3
多通路クロスフィン式						
4.0						
温度式自動膨張弁・電磁弁						
153/180		(112/128)×2		(153/180)×2		(153/180)×3
0.2×3		(0.20×2)×2		(0.20×3)×2		(0.20×3)×3
三相 200V50/60Hz						
オフサイクル						
0.007		0.007×2		0.007×3		
79	101	59×2	79×2	101×2	79×3	101×3
ドレンホース・オイルトラップ						
SCB-40N3						
リモコン・コントローラー						
マイコン制御						

- 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度5℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
4) 運転音は反響の少ない無響音などで、冷凍機・製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

KU-R10MH-D	KU-R12MH-D	KU-R16MH-D	KU-R20MH-D	KU-R26MH-D	KU-R30MH-D	KU-R36MH-D
R404A(現地封入)						
-5~15						
18.0/20.0	19.0/21.2	28.0/31.5	33.5/37.5	45.0/50.0	50.0/56.0	60.0/67.0
9.9/12.5	9.9/12.5	15.6/19.1	20.3/24.8	26.0/31.8	30.2/37.3	37.3/45.7
34.7/39.9	34.7/39.9	55.2/62.0	70.3/78.4	90.7/101.7	104.2/116.7	127.7/142.6
82/90	82/90	82/89	83/91	83/90	84/92	84/93
4.33	5.2	6.36	8.66	10.4	12.5	15.6
13.5	17.6	20.4	27.0	35.2	42.2	52.8
KX-R10A1	KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A	KX-RM36A
7.4	9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3	6.0×2+7.4×2
三相 200V50/60Hz						
多通路クロスフィン式						
165/177		330/354		496/530		495/530
0.275×1		0.275×2		0.275×3		
単相 200V50/60Hz						
ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
3.5		5.0×2		5.0×3		
27	35	50		80		50×2
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
250	270	540	550	815	830	960
54/55	54/55	55/56	56/57		57/58	60/61
US-R10MH1	US-R13MH1	US-R8MH1×2	US-R10MH1×2	US-R13MH1×2	US-R16MH1×2	US-R13MH1×3
多通路クロスフィン式						
4.23						
温度式自動膨張弁・電磁弁						
153/180		(112/128)×2		(153/180)×2		(153/180)×3
0.2×3		(0.20×2)×2		(0.20×3)×2		(0.20×4)×2
三相 200V50/60Hz						
電気ヒーター						
1.26×2・1.25×1		(0.95×2・0.86×1)×2		(1.26×2・1.25×1)×2		(1.17×4)×3
0.56		0.42×2		0.56×2		0.52×3
0.007		0.007×2		0.007×2		0.007×3
0.025						
過熱防止用サーモスタット						
88		110		110×2		110×3
ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ						
SCB-20H3		SCB-40HP3		SCB-40HT3		
リモコン・コントローラー						
マイコン制御						

- 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
4) 運転音は反響の少ない無響音などで、冷凍機・製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール

セレクト型
インバーターシステム

マイコン

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A

標準仕様表(セット型) [スクロールクーリングシステム]

標準型

●低温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R2LH-D	KU-R3LH-D	KU-R4LH-D	KU-R5LH-D	KU-R6LH-D	KU-R8LH-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)							
庫内温度範囲		℃	-35~-5							
性能	冷却能力	kW	1.90/2.24	2.80/3.35	3.55/4.00	4.75/5.30	6.70/7.50	7.50/9.00		
		消費電力	kW	2.0/2.4	2.8/3.2	3.4/4.2	4.3/5.0	6.0/7.6	7.2/8.5	
		運転電流	A	7.5/8.0	10.9/10.8	12.7/14.6	16.8/17.5	22.1/24.8	25.4/27.2	
	電気特性	力率	%	77/87	74/86	77/83	74/82	78/88	82/90	
		除霜	消費電力	kW	1.42	1.93	2.46	2.98	3.40	3.62
		運転電流	A	5.7	7.7	9.8	11.9	11.2	12.0	
	冷凍機	型式	—	KX-R2A2	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1	
		圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0
			電源	—	三相 200V50/60Hz					
		凝縮器	—	多通路クロスフィン式						
送風機		风量	m³/min	51.3	56.3	81	81	165/177		
		出力	kW	0.08×1	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1		
送風機用電動機		電源	—	単相 200V50/60Hz						
		種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
冷凍機油		封入量	L	1.2	1.7	1.7	3.5	27		
受液器内容積		L	7.5	13.5	13.5	13.5	27	27		
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器								
製品質量	kg	102	102	141	142	246	248			
運転音	dB(A)	45/48	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54	53/54			
型式	—	US-R2LH1	US-R3LH1	US-R4LH1	US-R5LH1	US-R6LH1	US-R8LH1			
ユニットクーラー	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式						
		フィンピッチ	mm	6.35						
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁							
	送風機	风量	m³/min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128	
		出力	kW	0.05×1	0.05×2	0.05×2	0.05×3	0.05×3	0.2×2	
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz						
		種類	—	電気ヒーター						
	除霜方式	除霜	kW	0.76×1・0.35×1	1.04×1・0.47×1	1.30×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.90×2・0.82×1	0.95×2・0.86×1	
		ドレンパン	kW	0.16	0.21	0.28	0.34	0.38	0.42	
		ファンガード	kW	0.15	0.21	0.28	0.35	0.40	0.44	
端子台		kW	0.007							
ドレンホース		kW	0.025							
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット								
製品質量	kg	22	32	37	45	49	70			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ								
型式	—	SCB-20H3								
構成部品	—	リモコン・コントローラー								
制御方式	—	マイコン制御								

低风量型

●高温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R2HT-D	KU-R3HT-D	KU-R4HT-D	KU-R5HT-D	KU-R6HT-D	KU-R8HT-D	KU-R10HT-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)								
庫内温度範囲		℃	3~15								
性能	冷却能力	kW	4.25/5.00	6.30/7.10	8.00/9.00	10.0/11.2	15.0/17.0	17.0/19.0	20.0/22.4		
		消費電力	kW	2.3/2.9	3.3/4.0	4.0/4.9	5.0/6.1	6.9/8.9	7.8/9.6	9.8/12.3	
		運転電流	A	8.2/9.6	12.2/13.0	14.3/16.2	18.4/20.5	24.9/28.5	27.8/31.1	34.9/40.2	
	電気特性	力率	%	81/87	78/89	81/97	78/86	80/90	81/89	81/88	
		除霜	消費電力	kW	0.07/0.08	0.13/0.16	0.13/0.16	0.20/0.23	0.26/0.31	0.26/0.31	0.32/0.38
		運転電流	A	0.5/0.5	1.0/1.0	1.0/1.0	1.5/1.5	2.0/2.0	2.0/2.0	2.5/2.5	
	冷凍機	型式	—	KX-R2A2	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1	KX-R10A1	
		圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	7.4
			電源	—	三相 200V50/60Hz						
		凝縮器	—	多通路クロスフィン式							
送風機		风量	m³/min	51.3	56.3	81	81	165/177			
		出力	kW	0.08×1	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1			
送風機用電動機		電源	—	単相 200V50/60Hz							
		種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D							
冷凍機油		封入量	L	1.2	1.7	1.7	3.5	27			
受液器内容積		L	7.5	13.5	13.5	13.5	27	27			
保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器									
製品質量	kg	102	102	141	142	246	248	250			
運転音	dB(A)	45/48	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54	53/54	54/55			
型式	—	US-R2HT1	US-R3HT1	US-R4HT1	US-R5HT1	US-R8HT1	US-R10HT1				
ユニットクーラー	冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式							
		フィンピッチ	mm	4.0							
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁								
	送風機	风量	m³/min	22/26	38/42	44/52	66/78	82/92	102/115		
		出力	kW	0.05×1	0.05×2	0.05×2	0.05×3	0.05×4	0.05×5		
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz							
		種類	—	オフサイクル							
	除霜方式	—	0.007								
	端子台ヒーター	kW	0.007								
	製品質量	kg	32	45	52	65	85	104			
付属品	—	ドレンホース・オイルトラップ									
型式	—	SCB-40N3									
構成部品	—	リモコン・コントローラー									
制御方式	—	マイコン制御									



※KU-R2LH-D、
KU-R2HT-Dを除く。

KU-R10LH-D	KU-R12LH-D	KU-R16LH-D	KU-R20LH-D	KU-R26LH-D	KU-R30LH-D	KU-R36LH-D	KU-R40LH-D
R404A(現地封入)							
-35~-5							
9.00/10.0	10.0/11.2	15.0/17.0	17.0/20.0	23.6/26.5	25.0/30.0	28.0/33.5	31.5/35.5
9.0/11.1	9.0/11.1	14.4/17.1	18.4/21.9	23.8/28.4	27.3/32.9	33.1/39.5	36.7/43.5
32.6/35.7	32.6/35.7	52.2/55.8	65.6/69.6	85.7/91.2	97.4/103.4	118.0/124.9	130.8/137.5
80/90	80/90	80/88	81/91	80/90	81/92	81/91	81/91
4.94	5.76	7.24	9.88	11.5	13.9	17.0	17.0
16.0	17.7	24.0	32.0	35.4	42.6	52.2	52.2
KX-R10A1	KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A	KX-RM36A	KX-RM40A
7.4	9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3	6.0×2+7.4×2	7.4×4
三相 200V50/60Hz							
多通路クロスフィン式							
165/177			330/354			495/530	
0.275×1			0.275×2			0.275×3	
単相 200V50/60Hz							
ダフニーハーメチックオイルFVC32D							
3.5		5.0×2		5.0×3		5.0×4	
27	35	50		80		50×2	
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・ 送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器							
250	270	540	550	815	830	960	980
54/55	54/55	53/54	54/55		55/56	58/59	59/60
US-R10LH1	US-R13LH1	US-R8LH1×2	US-R10LH1×2	US-R13LH1×2	US-R16LH1×2	US-R20LH1×2	
多通路クロスフィン式							
6.35							
温度式自動膨張弁・電磁弁							
153/180		(112/128)×2		(153/180)×2		(200/240)×2	
0.2×3		(0.20×2)×2		(0.20×3)×2		(0.20×4)×2	
三相 200V50/60Hz							
電気ヒーター							
1.26×2.1.25×1	1.17×4	(0.95×2.0.86×1)×2	(1.26×2.1.25×1)×2	(1.17×4)×2	(1.4×4)×2	(1.7×4)×2	
0.56	0.52	0.42×2	0.56×2	0.52×2	0.64×2	0.8×2	
0.61	0.56	0.44×2	0.61×2	0.56×2	0.70×2	0.9×2	
0.007		0.007×2					
0.025							
過熱防止用サーモスタット							
85	106	70×2	85×2	106×2	125×2	150×2	
ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ							
SCB-20H3				SCB-40HP3			
リモコン・コントローラー							
マイコン制御							

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A スクロール

クーリングシステム
セレクト型

リモコン

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニット

(注) (上表)

- 1) KU-R16LH-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
- 2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
- 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度-20℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
- 4) 運転音は反響の少ない無響音室などで、冷凍機・製品正面1m・高さ1mの位置における値(アスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

KU-R12HT-D	KU-R16HT-D	KU-R20HT-D	KU-R26HT-D	KU-R30HT-D	KU-R36HT-D
R404A(現地封入)					
3~15					
21.2/23.6	31.5/35.5	37.5/42.5	53.0/60.0	56.0/63.0	67.0/75.0
9.8/12.6	15.4/18.9	19.9/24.4	25.9/31.8	29.7/36.6	38.1/46.9
36.4/41.7	55.7/62.8	70.1/78.5	93.2/104.7	105.0/117.9	129.8/146.4
78/87	80/87	82/90	80/88	82/90	85/92
0.52/0.61	0.52/0.61	0.64/0.76	0.96/1.14	0.96/1.14	1.28/1.52
4.0/4.0	4.0/4.0	5.0/5.0	7.5/7.5	7.5/7.5	10.0/10.0
KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A	KX-RM36A
9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3	6.0×2+7.4×2
三相 200V50/60Hz					
多通路クロスフィン式					
165/177		330/354		495/530	
0.275×1		0.275×2		0.275×3	
単相 200V50/60Hz					
ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
3.5		5.0×2		5.0×3	
35	50		80		50×2
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・ 送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器					
270	540	550	815	830	960
54/55	55/56	56/57		57/58	60/61
US-R8HT1×2		US-R10HT1×2	US-R10HT1×3		US-R10HT1×4
多通路クロスフィン式					
4.0					
温度式自動膨張弁・電磁弁					
(82/92)×2		(102/115)×2		(102/115)×3	
((0.05×4)×2)		(0.05×5)×2		(0.05×5)×3	
三相 200V50/60Hz					
オフサイクル					
0.007×2		0.007×3		0.007×4	
85×2		104×2		104×3	
ドレンホース・オイルトラップ					
SCB-40N3					
リモコン・コントローラー					
マイコン制御					

(注) (左表)

- 1) KU-R12HT-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
- 2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
- 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度5℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
- 4) 運転音は反響の少ない無響音室などで、冷凍機・製品正面1m・高さ1mの位置における値(アスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

R404A

標準仕様表(セット型) [スクロールクーリングシステム]

低風量型

●中温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R2MHT-D	KU-R3MHT-D	KU-R4MHT-D	KU-R5MHT-D	KU-R6MHT-D	KU-R8MHT-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)							
庫内温度範囲		℃	-5~15							
性能	冷却能力	消費電力	kW	3.75/4.50	5.60/6.30	7.10/8.00	9.00/10.0	13.2/15.0	15.0/17.0	
		運転電流	A	8.1/9.3	11.9/12.6	13.9/15.9	18.2/20.0	24.5/27.9	27.5/30.5	
		力率	%	82/87	78/87	81/87	78/85	80/90	81/89	
	電気特性	除霜	消費電力	kW	1.92	2.84	3.88	4.09	5.48	5.48
			運転電流	A	8.3	12.3	16.8	12.3	16.8	16.8
		型式	—	KX-R2A2	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1	
冷凍機	圧縮機	呼称出力	kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	
	電源	—	三相 200V50/60Hz							
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式							
	送風機	風量	m³/min	51.3	56.3	81	81	165/177		
	送風機用電動機	出力	kW	0.08×1	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1		
	電源	—	単相 200V50/60Hz							
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
	封入量	L	1.2	1.7	1.7	3.5	3.5			
	受液器内容積	L	7.5	13.5	13.5	27	27			
	保護装置	—	高低圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器							
製品質量	kg	102	102	141	142	246	248			
運転音	dB(A)	45/48	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54	53/54			
ユニットクーラー	型式	—	US-R2MHT1	US-R3MHT1	US-R4MHT1	US-R5MHT1	US-R8MHT1			
	冷却器	型式	多通路クロスフィン式							
	フィンピッチ	mm	4.23							
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁							
	送風機	風量	m³/min	22/26	38/42	44/52	66/78	82/92		
	送風機用電動機	出力	kW	0.05×1	0.05×2	0.05×3	0.05×4			
	電源	—	三相 200V50/60Hz							
	除霜方式	—	電気ヒーター							
	除霜装置	ヒーター	除霜	kW	0.96×2	1.42×2	1.94×2	1.42×2・1.25×1	1.94×2・1.60×1	
			端子台	kW	0.007					
ドレンホース			kW	0.025						
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット								
製品質量	kg	33.5	48	59	68	89	89			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ								
コントローラー	型式	—	SCB-20H3							
	構成部品	—	リモコン・コントローラー							
	制御方式	—	マイコン制御							

広フィンピッチ型

●中温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R3MHP-D	KU-R4MHP-D	KU-R5MHP-D	KU-R6MHP-D	KU-R8MHP-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)						
庫内温度範囲		℃	-5~15						
性能	冷却能力	消費電力	kW	5.30/6.00	6.70/7.50	8.50/9.50	13.2/15.0	15.0/17.0	
		運転電流	A	11.9/12.6	14.4/16.4	18.7/20.7	25.5/29.2	28.5/31.8	
		力率	%	78/87	80/86	80/86	83/91	83/91	
	電気特性	除霜	消費電力	kW	2.08	2.64	3.18	4.33	4.33
			運転電流	A	8.5	10.2	10.2	13.5	13.5
		型式	—	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1	
冷凍機	圧縮機	呼称出力	kW	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	
	電源	—	三相 200V50/60Hz						
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式						
	送風機	風量	m³/min	56.3	81	81	165/177		
	送風機用電動機	出力	kW	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1		
	電源	—	単相 200V50/60Hz						
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
	封入量	L	1.2	1.7	1.7	3.5	3.5		
	受液器内容積	L	7.5	13.5	13.5	27	27		
	保護装置	—	高低圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
製品質量	kg	102	141	142	246	248			
運転音	dB(A)	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54	53/54			
ユニットクーラー	型式	—	US-R3MHP1	US-R4MHP1	US-R5MHP1	US-R8MHP1			
	冷却器	型式	多通路クロスフィン式						
	フィンピッチ	mm	6.35						
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁						
	送風機	風量	m³/min	52/60	72/87	112/128	153/180		
	送風機用電動機	出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.2×2	0.2×3		
	電源	—	三相 200V50/60Hz						
	除霜方式	—	電気ヒーター						
	除霜装置	ヒーター	除霜	kW	1.30×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.95×2・0.86×1	1.26×2・1.25×1	
			ドレンパン	kW	0.28	0.34	0.42	0.56	
端子台			kW	0.007					
ドレンホース	kW	0.025							
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット							
製品質量	kg	37	45	70	85	85			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ							
コントローラー	型式	—	SCB-20H3						
	構成部品	—	リモコン・コントローラー						
	制御方式	—	マイコン制御						



※KU-R2MHT-Dを除く。

KU-R10MHT-D	KU-R12MHT-D	KU-R16MHT-D	KU-R20MHT-D	KU-R26MHT-D	KU-R30MHT-D
R404A(現地封入)					
-5~15					
18.0/20.0	19.0/21.2	28.0/31.5	33.5/37.5	47.5/53.0	50.0/56.0
9.6/12.1	9.6/12.3	15.2/18.5	19.5/23.8	25.5/31.2	29.2/35.8
34.4/39.4	35.9/40.9	55.2/61.6	69.3/76.8	92.2/102.6	103.7/115.4
81/89	77/87	79/87	81/89	80/88	81/90
6.60	11.0	11.0	13.2	19.8	19.8
19.9	33.6	33.6	39.8	59.7	59.7
KX-R10A1	KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A
7.4	9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3
三相 200V50/60Hz					
多通路クロスフィン式					
165/177		330/354		495/530	
0.275×1		0.275×2		0.275×3	
単相 200V50/60Hz					
ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
3.5		5.0×2		5.0×3	
27	35	50		80	
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器					
250	270	540	550	815	830
54/55	54/55	55/56	56/57	56/57	57/58
US-R10MHT1	US-R8MHT1×2		US-R10MHT1×2	US-R10MHT1×3	
多通路クロスフィン式					
4.23					
温度式自動膨張弁・電磁弁					
102/115	(82/92)×2		(102/115)×2	(102/115)×3	
0.05×5	(0.05×4)×2		(0.05×5)×2	(0.05×5)×3	
三相 200V50/60Hz					
電気ヒーター					
2.3×2・2.0×1	(1.94×2・1.6×1)×2		(2.3×2・2.0×1)×2	(2.3×2・2.0×1)×3	
0.007	0.007×2			0.007×3	
0.025					
過熱防止用サーモスタット					
108	89×2	108×2	108×3		
ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ					
SCB-20H3	SCB-40HP3		SCB-40HT3		
リモコン・コントローラー					
マイコン制御					

(注) (左表)

- 1) KU-R12MHT-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
- 2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
- 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
- 4) 運転音は反響の少ない無響音室などで、冷凍機・製品正面1m・高さ1mの位置における値(アスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

KU-R10MHP-D	KU-R12MHP-D	KU-R16MHP-D	KU-R20MHP-D	KU-R26MHP-D	KU-R30MHP-D
R404A(現地封入)					
-5~15					
18.0/20.0	19.0/21.2	28.0/31.5	33.5/37.5	45.0/50.0	50.0/56.0
10.4/13.4	10.7/13.4	16.1/19.6	21.2/26.4	26.9/33.4	30.6/37.9
35.9/41.3	37.9/43.5	57.2/64.2	72.3/80.6	96.7/108.3	108.2/121.1
84/94	82/89	81/88	85/95	80/89	82/90
5.59	8.66	8.66	11.2	16.8	16.8
18.9	27.0	27.0	37.8	56.7	56.7
KX-R10A1	KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A
7.4	9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3
三相 200V50/60Hz					
多通路クロスフィン式					
165/177		330/354		495/530	
0.275×1		0.275×2		0.275×3	
単相 200V50/60Hz					
ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
3.5		5.0×2		5.0×3	
27	35	50		80	
高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器					
250	270	540	550	815	830
54/55	54/55	55/56	56/57	56/57	57/58
US-R10MHP1	US-R8MHP1×2		US-R10MHP1×2	US-R10MHP1×3	
多通路クロスフィン式					
6.35					
温度式自動膨張弁・電磁弁					
194/224	(153/180)×2		(194/224)×2	(194/224)×3	
0.2×4	(0.20×3)×2		(0.20×4)×2	(0.20×4)×3	
三相 200V50/60Hz					
電気ヒーター					
1.26×3・1.25×1	(1.26×2・1.25×1)×2		(1.26×3・1.25×1)×2	(1.26×3・1.25×1)×3	
0.56	0.56×2			0.56×3	
0.007	0.007×2			0.007×3	
0.025					
過熱防止用サーモスタット					
112	85×2	112×2	112×3		
ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ					
SCB-20H3	SCB-40HP3		SCB-40HT3		
リモコン・コントローラー					
マイコン制御					

(注) (左表)

- 1) KU-R12MHP-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
- 2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
- 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度0℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
- 4) 運転音は反響の少ない無響音室などで、冷凍機・製品正面1m・高さ1mの位置における値(アスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール

インバーター
スクロール

インバーター
スクロール

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A

標準仕様表(セット型) [スクロールクーリングシステム]

広フィンピッチ型

●低温用(50/60Hz) [冷凍・冷蔵用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R3LHP-D	KU-R4LHP-D	KU-R5LHP-D	KU-R6LHP-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	-35~-5					
性能	冷却能力	kW	2.80/3.35	3.55/4.00	4.75/5.30	6.70/7.50		
	電気特性	冷却消費電力	kW	2.8/3.2	3.4/4.3	4.6/5.4	6.6/8.2	
		冷却運転時	運転電流	A	10.9/10.8	13.2/15.1	17.3/18.2	23.7/26.7
		力率	%	74/86	74/82	77/86	80/89	
	除霜	除霜消費電力	kW	2.46	2.99	4.57	5.76	
		除霜運転時	運転電流	A	9.8	11.9	13.9	17.7
型式		—	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1		
冷凍機	圧縮機	呼称出力	2.2	3.0	3.7	4.5		
	電圧	—	三相 200V50/60Hz					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式					
	送風機	风量	m³/min	56.3	81	81	165/177	
		出力	kW	0.095×1	0.17×1	0.17×1	0.275×1	
	送風機用電動機	電源	—	単相 200V50/60Hz				
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				
		封入量	L	1.2	1.7	—	3.5	
	受液器内容積	L	7.5	13.5	—	27		
	保護装置	—	高低圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器					
製品質量	kg	102	141	142	246			
運転音	dB(A)	46/49	48/48	48.5/48.5	52/54			
型式	—	US-R3LHP1	US-R4LHP1	US-R5LHP1	US-R6LHP1			
ユニットクーラー	冷却器	型式	多通路クロスフィン式					
		フィンピッチ	10.0					
	冷媒制御装置	—	温度式自動膨張弁・電磁弁					
	送風機	风量	m³/min	52/60	72/87	114/130	153/180	
		出力	kW	0.05×2	0.05×3	0.2×2	0.2×3	
	送風機用電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz				
	除霜方式	—	電気ヒーター					
	除霜装置	ヒーター	除霜	kW	1.30×1・0.60×1	1.58×1・0.72×1	0.95×3・0.86×1	1.17×4
			ドレンパン	kW	0.28	0.34	0.42	0.52
			ファンガード	kW	0.28	0.35	0.44	0.56
端子台			kW	0.007				
ドレンホース			kW	0.025				
保護装置	—	過熱防止用サーモスタット						
製品質量	kg	42	51	78	102			
付属品	—	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ						
型式	—	SCB-20H3						
構成部品	—	リモコン・コントローラー						
制御方式	—	マイコン制御						

- (注)1) KU-R12LHP-D以上は、ユニットクーラーが複数台の組み合わせとなります。
 2) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
 3) 冷却能力・電気特性は、庫内温度-20℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
 4) 運転音は反響の少ない無響音室などで、冷凍機:製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

●超低温用(50/60Hz) [超低温用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R10FHPA-D	KU-R10FHPB-D	KU-R16FHP-D	KU-R20FHP-D		
冷媒		—	R404A(現地封入)					
庫内温度範囲		℃	-50~-30					
性能	冷却能力	kW	1.32/1.37	1.51/1.58	2.23/2.31	2.77/2.84		
	電気特性	冷却消費電力	kW	7.29/8.55	7.32/8.57	12.3/14.5	15.3/18.2	
		冷却運転時	運転電流	A	28.3/28.1	28.3/27.9	47.1/46.0	58.2/57.6
		力率	%	74/88	75/89	75/91	76/91	
	除霜	除霜消費電力	kW	1.91	2.85	3.58	6.01	
		除霜運転時	運転電流	A	5.7	8.7	11.0	18.5
型式		—	KX-R10AF1		KX-RM16AF	KX-RM20AF		
冷凍機	圧縮機	呼称出力	7.4		6.0×2	7.4×2		
	電圧	—	三相 200V50/60Hz					
	凝縮器	—	多通路クロスフィン式					
	送風機	风量	m³/min	165/177		320/354		
		出力	kW	0.275×1		0.275×2		
	送風機用電動機	電源	—	単相 200V50/60Hz				
	冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D				
		封入量	L	3.5		5.0×2		
	受液器内容積	L	27		50			
	保護装置	—	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器					
製品質量	kg	250		540		550		
運転音	dB(A)	54/55		53/54		54/55		

- (注)1) 冷媒(R404A)は封入されていません。現地封入となります。
 2) 冷却能力・電気特性は、庫内温度-50℃・外気(凝縮器吸込空気)温度32℃・冷媒配管長(水平片道)5mで無着霜の場合の値を示します。
 3) 液電磁弁は付属品です。現地にてユニットクーラーに近い冷凍庫外の雨のかからない場所に取り付けてください。
 4) 冷凍機の運転音は反響の少ない無響音室などで、製品正面1m・高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ユニット

設備設計 据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット



※超低温用を除く。

	KU-R8LHP-D	KU-R10LHP-D	KU-R12LHP-D	KU-R16LHP-D	KU-R20LHP-D	KU-R26LHP-D	KU-R30LHP-D
	R404A(現地封入)						
	-35~-5						
	8.00/9.50	9.00/10.0	10.0/11.2	15.0/17.0	17.0/20.0	23.6/26.5	25.0/30.0
	7.5/8.8	9.5/12.0	9.8/12.1	14.9/17.7	19.2/23.4	24.7/29.9	27.7/33.6
	26.5/28.5	33.7/37.1	35.7/39.3	54.2/58.0	67.6/71.8	91.7/97.8	101.4/107.8
	82/89	81/93	79/89	79/88	82/94	78/88	79/90
	5.76	6.94	11.5	11.5	13.9	20.8	20.8
	17.7	21.3	35.4	35.4	42.6	63.9	63.9
	KX-R8A1	KX-R10A1	KX-R12A	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A	KX-RM30A
	6.0	7.4	9.0	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3
	三相 200V50/60Hz						
	多通路クロスフィン式						
	165/177			330/354		495/530	
	0.275×1			0.275×2		0.275×3	
	単相 200V50/60Hz						
	ダフニーハーメチックオイルFVC32D						
	3.5		5.0×2		5.0×3		
	27	35		50	80		
	高圧遮断装置・電流センサー・配線遮断器・溶栓・吐出ガス過熱防止サーミスター・送風機用インターナルサーモスタット(内蔵)・ヒューズ・逆相防止器						
	248	250	270	540	550	815	830
	53/54	54/55	54/55	53/54	54/55		55/56
	US-R8LHP1	US-R10LHP1	US-R8LHP1×2		US-R10LHP1×2	US-R10LHP1×3	
	多通路クロスフィン式						
	10.0						
	温度式自動膨張弁・電磁弁						
	153/180	200/240	(153/180)×2		(200/240)×2	(200/240)×3	
	0.2×3	0.2×4	(0.20×3)×2		(0.20×4)×2	(0.20×4)×3	
	三相 200V50/60Hz						
	電気ヒーター						
	1.17×4	1.40×4	(1.17×4)×2		(1.4×4)×2	(1.4×4)×3	
	0.52	0.64	0.52×2		0.64×2	0.64×3	
	0.56	0.70	0.56×2		0.70×2	0.70×3	
	0.007		0.007×2		0.007×3		
	0.025						
	過熱防止用サーモスタット						
	102	120	120×2		120×3		
	ドレンホース・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ						
	SCB-20H3		SCB-40HP3		SCB-40HT3		
	リモコン・コントローラー						
	マイコン制御						

●超低温用(50/60Hz) [超低温用スクロール冷凍機をセット]

項目(単位)		セット型式	KU-R10FHFA-D	KU-R10FHPB-D	KU-R16FHP-D	KU-R20FHP-D		
ユニットクーラー	型式	—	US-R10FHFA1	US-R10FHPB1	US-R16FHP1	US-R20FHP1		
	冷却器	型式	多通路クロスフィン式					
		フィンピッチ	10					
	冷媒制御装置		温度式自動膨張弁					
	送風機	風量	m ³ /min	45/54	51/60	92/110	138/165	
	送風機用電動機	出力	kW	0.20×1		0.20×2	0.20×3	
	電動機	電源	—	三相 200V50/60Hz				
	除霜方式		電気ヒーター					
	除霜装置	ヒーター	除霜	kW	0.50×3	0.75×3	0.95×3	1.65×3
			ドレンパン	kW	0.16	0.25	0.31	0.46
			ファンガード	kW	0.15	0.25	0.32	0.50
			ダンパヒーター	kW	0.069		0.112	0.181
端子台			kW	0.007				
ドレンホースヒーター	kW	0.025						
保護装置		過熱防止用サーモスタット						
付属品		電磁弁・ドレンヒーター(25W・1m)・オイルトラップ						
製品質量	kg	31	41	55	82			
リモコン	型式	SCB-20H3						
	構成部品	リモコン・コントローラー						
	制御方式	マイコン制御						

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

スクロール

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

ユニット
冷凍冷蔵

R404A


外形寸法図(セット型) [スクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型

KX-R2A2 / KX-R3A2


(単位:mm)

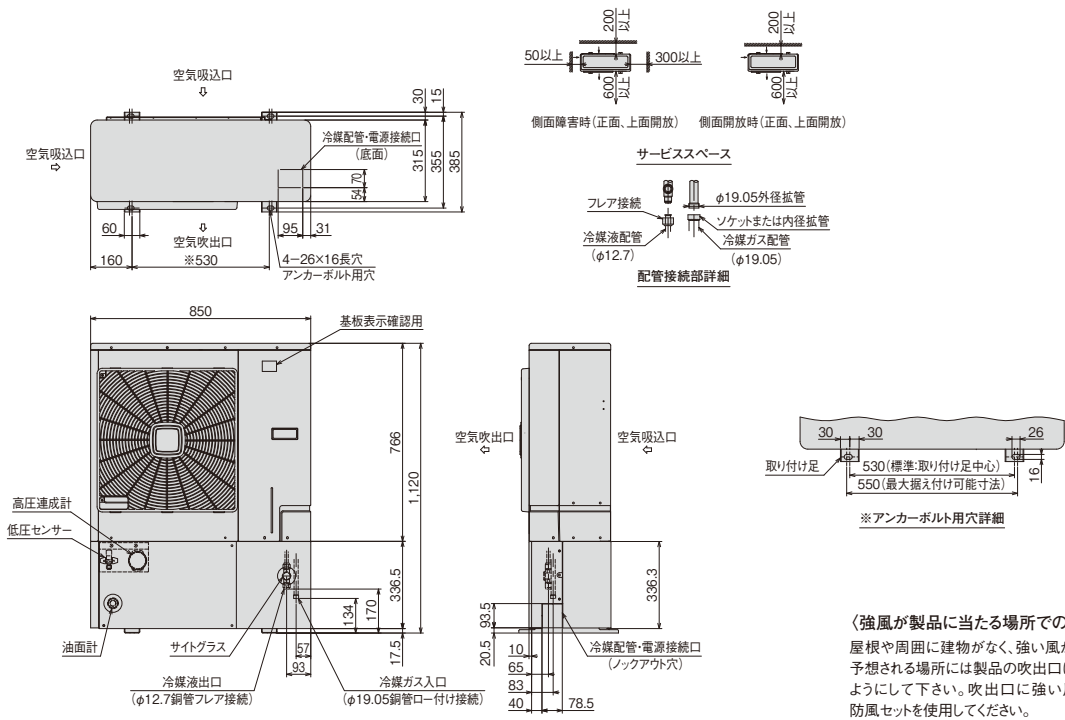

《強風が製品に当たる場所での設置について》
 屋根や周囲に建物がなく、強い風が製品に当たることが予想される場所には製品の吹出口に強い風が当たらないようにして下さい。吹出口に強い風が当たる場合には防風セットを使用して下さい。
 また突風などが当たりやすい屋上へ設置する場合には、転倒防止としてワイヤーで固定して下さい。

KX-R4A2 / KX-R5A2

(単位:mm)

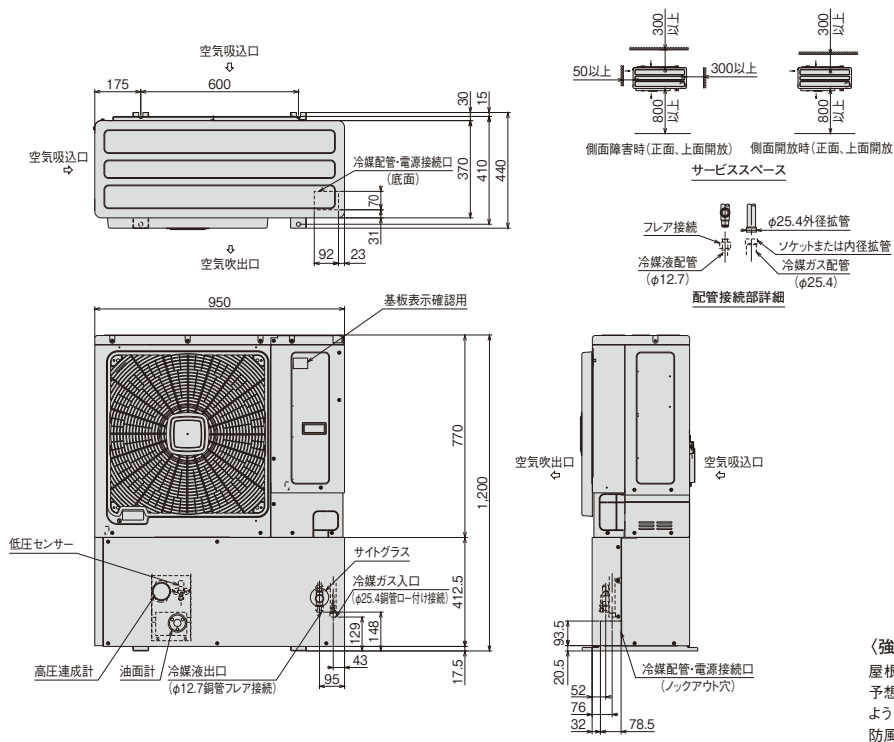


《強風が製品に当たる場所での設置について》
 屋根や周囲に建物がなく、強い風が製品に当たることが予想される場所には製品の吹出口に強い風が当たらないようにして下さい。吹出口に強い風が当たる場合には防風セットを使用して下さい。
 また突風などが当たりやすい屋上へ設置する場合には、転倒防止としてワイヤーで固定して下さい。

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 スクロール
 クーリングシステム
 セレクト型
 ミリ
 設備設計 据付上の注意
 R410A 冷凍冷蔵
 R404A ニニツ


KX-R6A1 / KX-R8A1

(単位:mm)

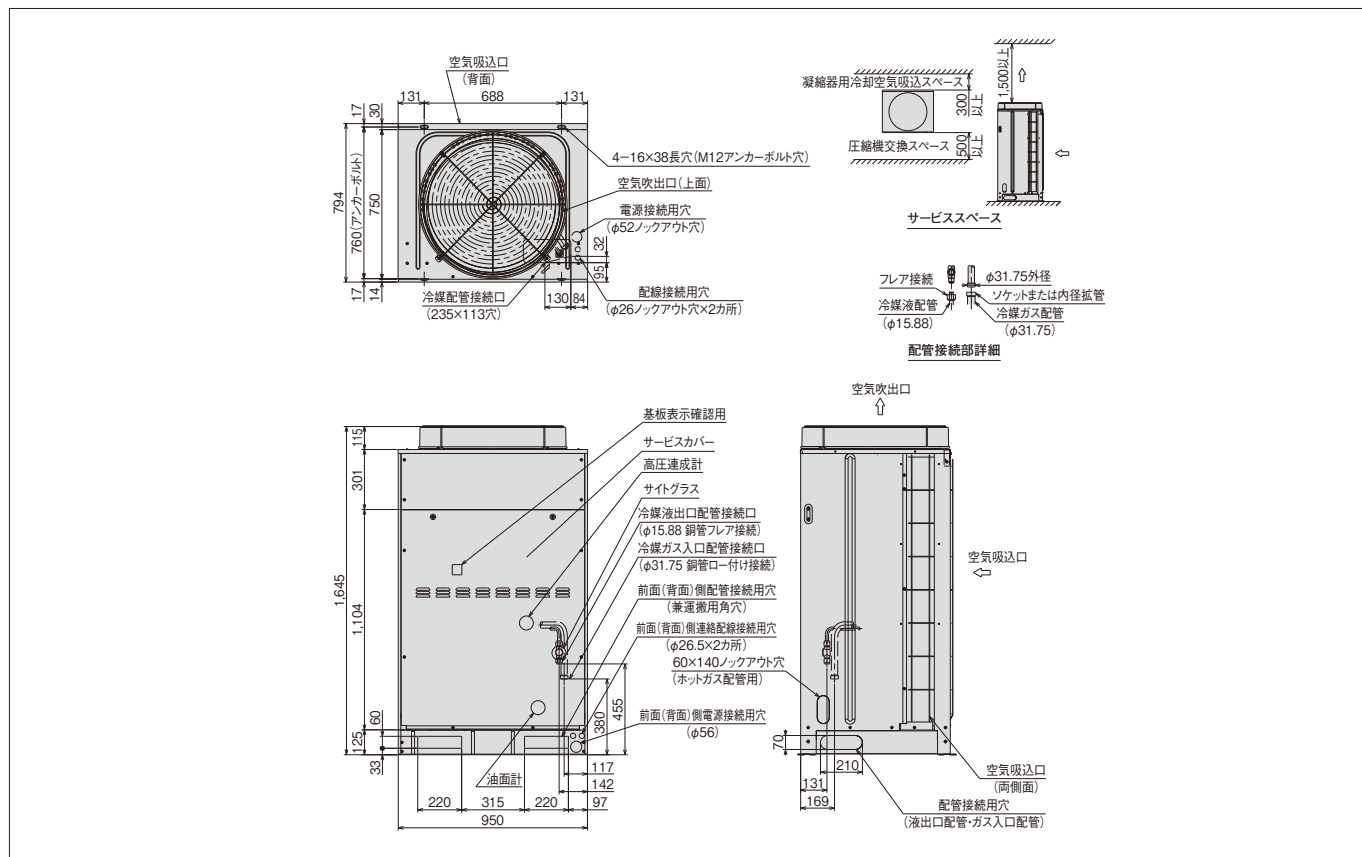

KX-R10A1

(単位:mm)

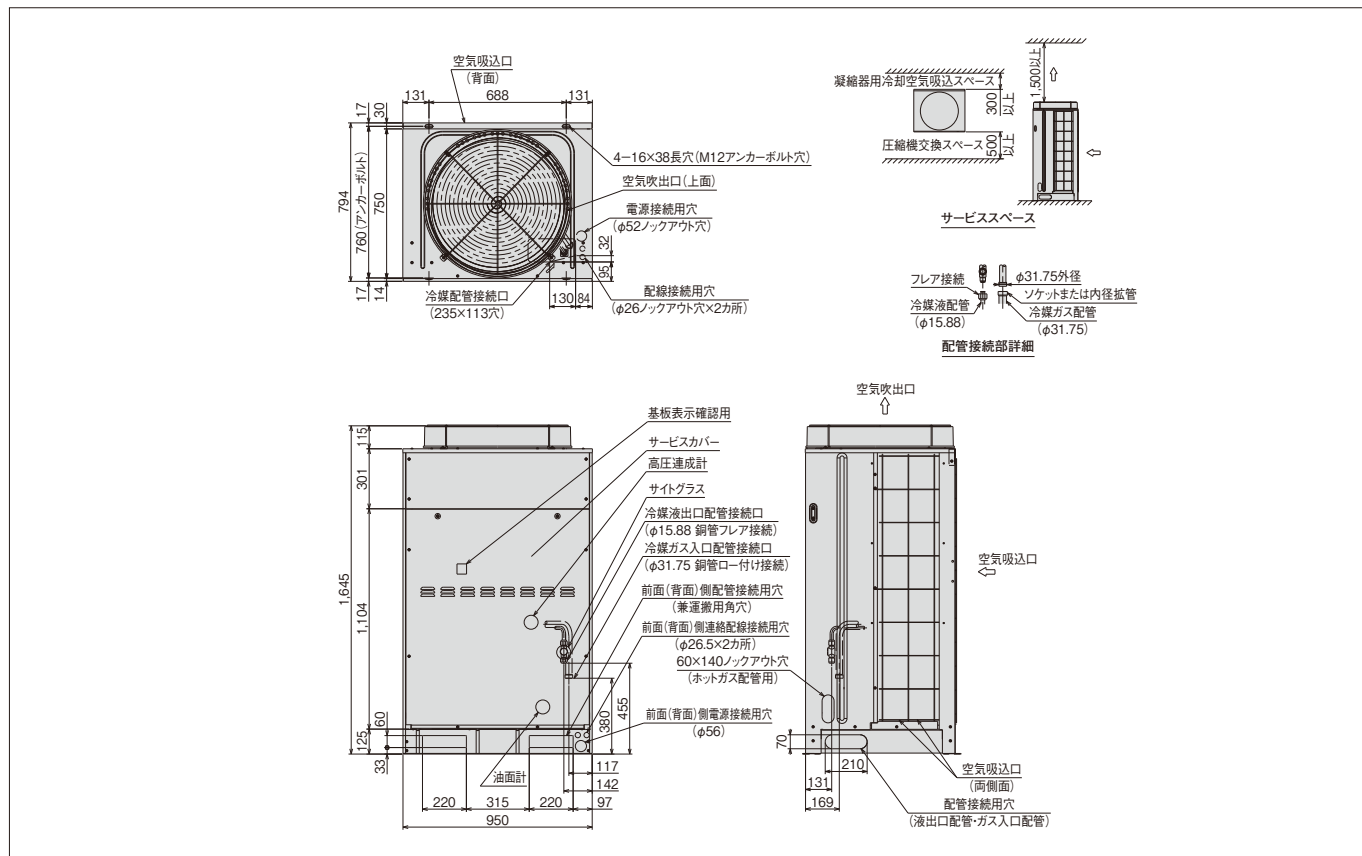

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A


外形寸法図(セット型) [スクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型


KX-R12A

(単位:mm)

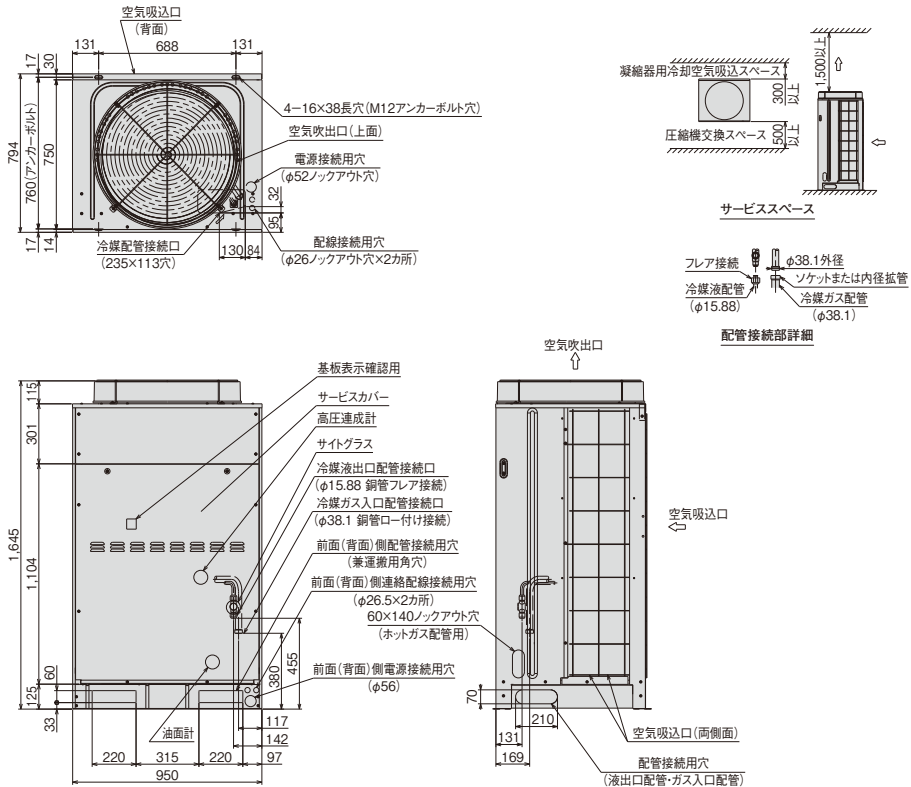

KX-R10AF1

(単位:mm)

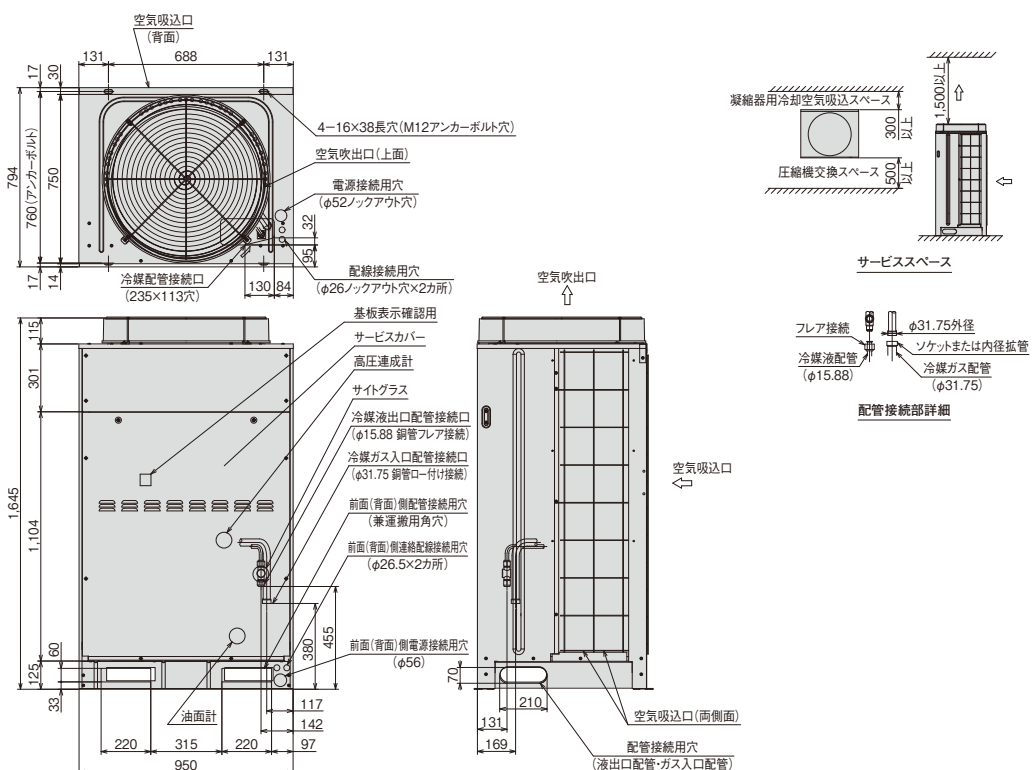

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミニター

設備設計 据付上の注意


R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット


KX-RM16A / KX-RM20A

(単位:mm)

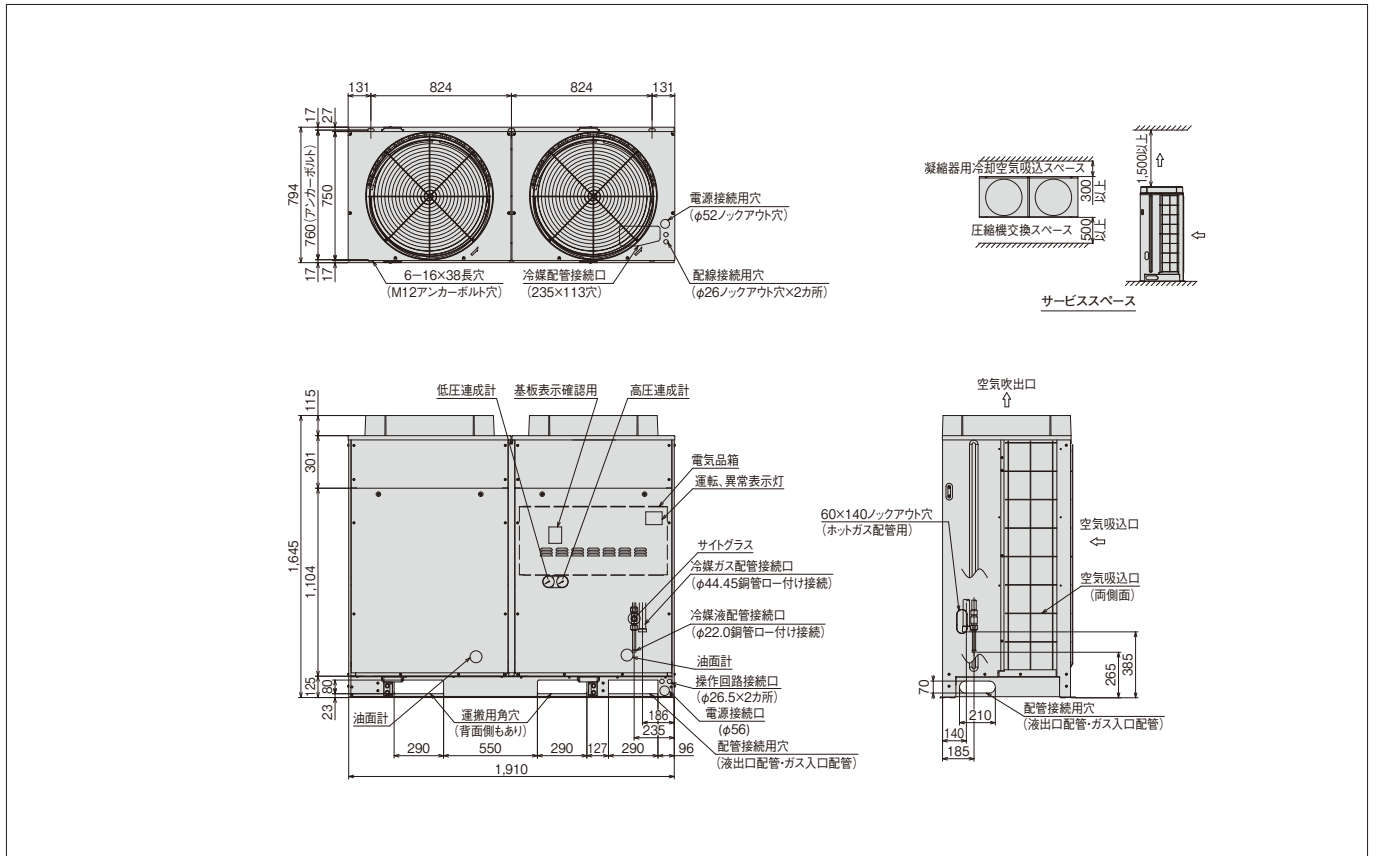

KX-RM26A / KX-RM30A

(単位:mm)

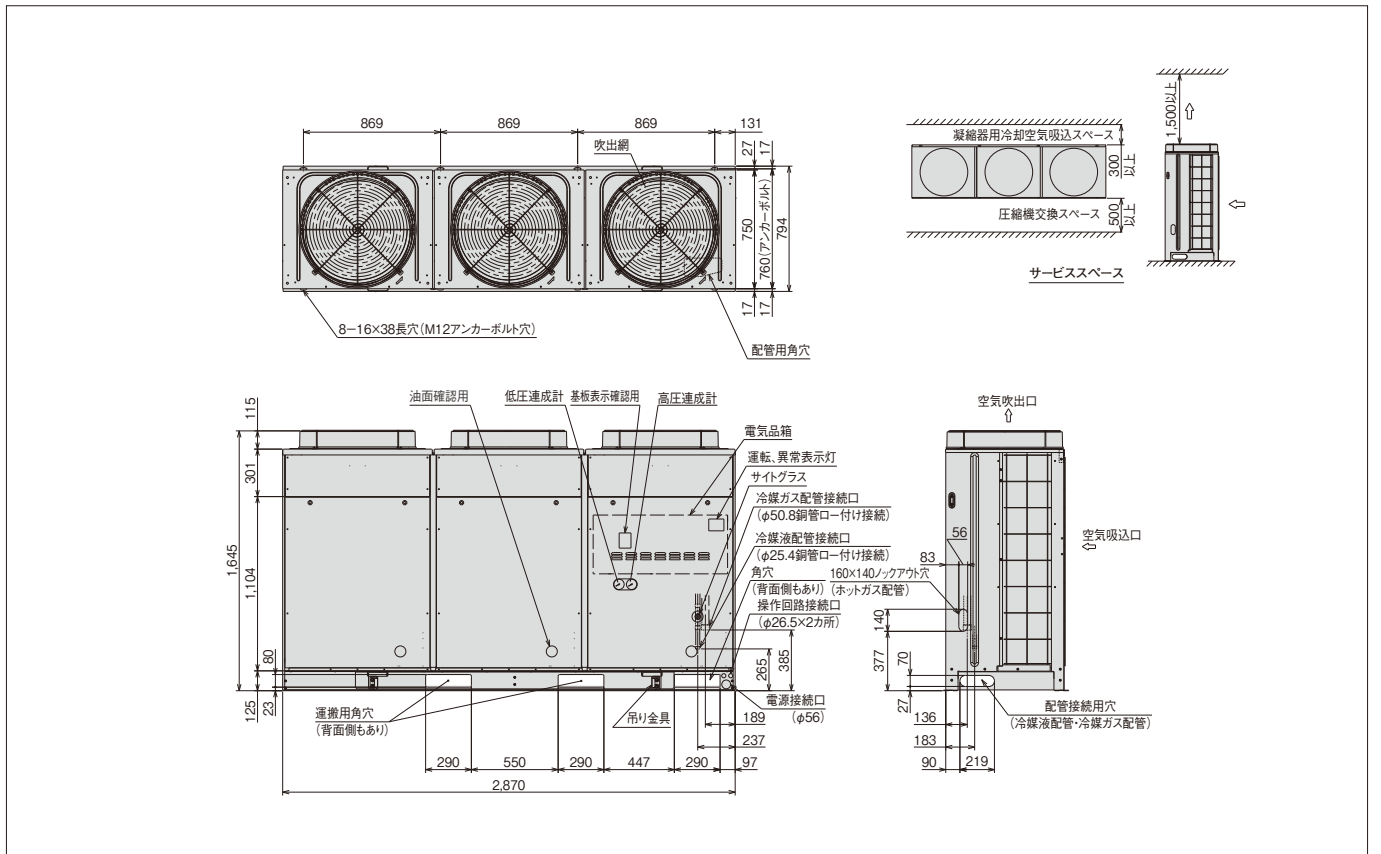

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

R404A


外形寸法図(セット型) [スクロールクーリングシステム]

冷凍機

屋外設置型


KX-RM36A / KX-RM40A

(単位:mm)

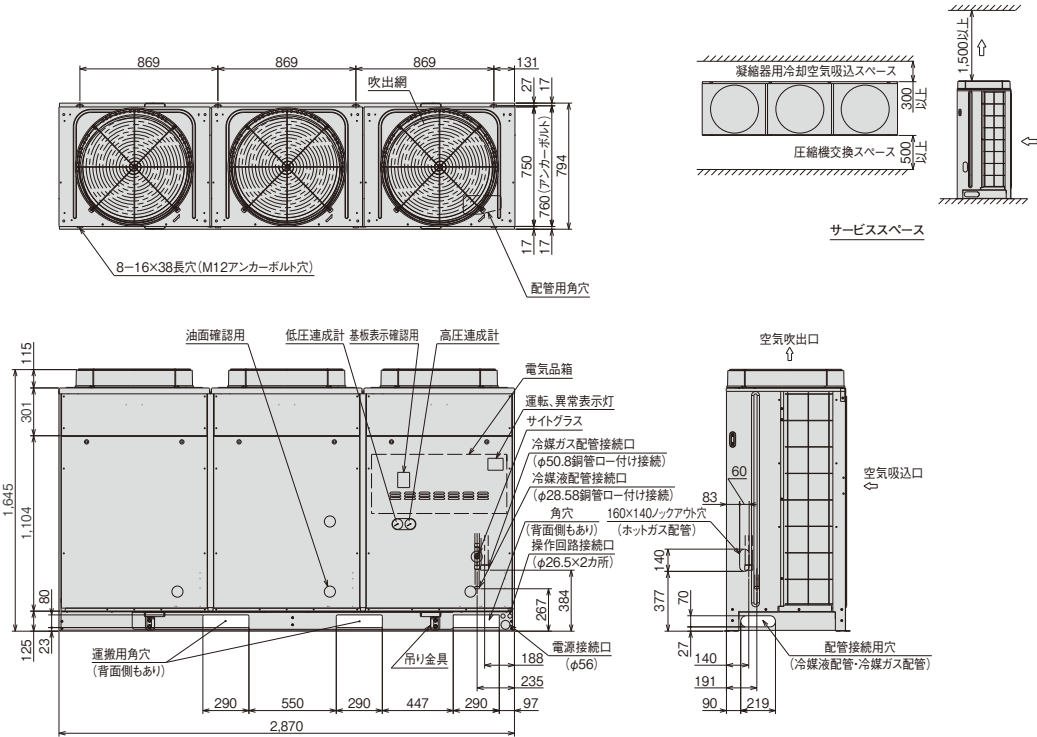

KX-RM16AF / KX-RM20AF

(単位:mm)

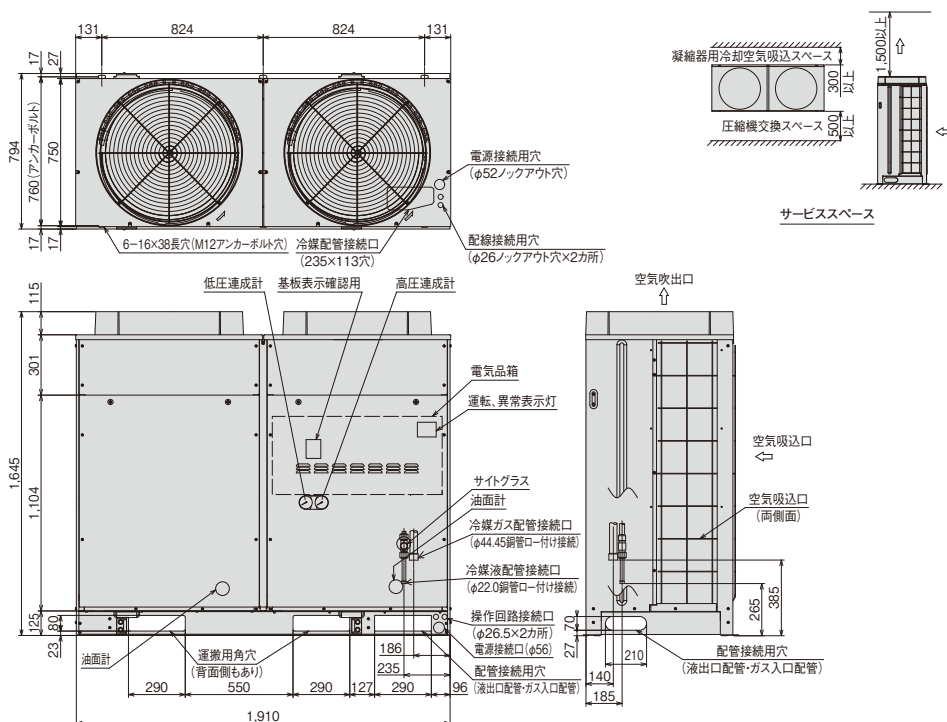

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラー


設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニニリア


ユニットクーラー

標準型


US-R2H1 / US-R2MH1 / US-R2LH1 (単位:mm)

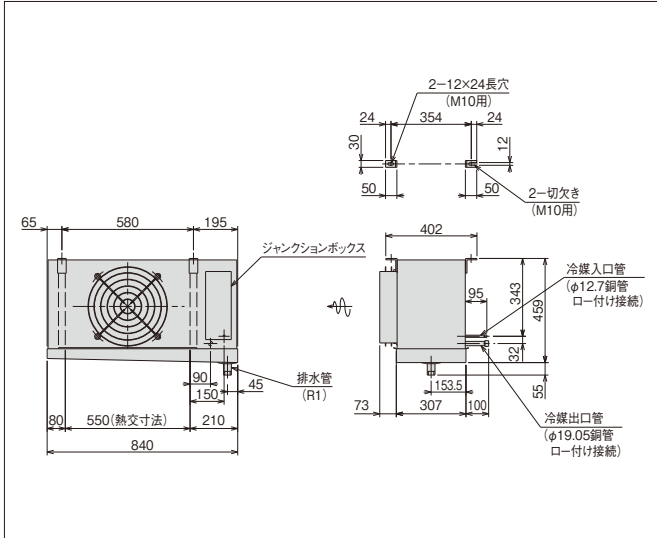


US-R3H1 / US-R3MH1 / US-R3LH1 (単位:mm)

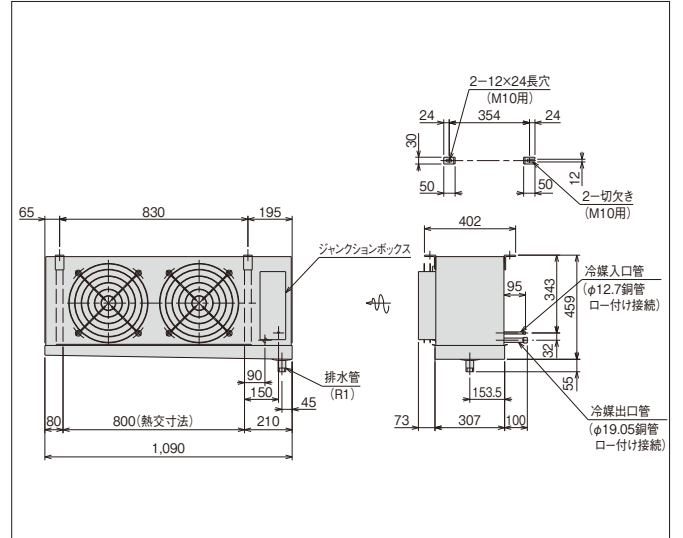


US-R4H1 / US-R4MH1 / US-R4LH1 (単位:mm)

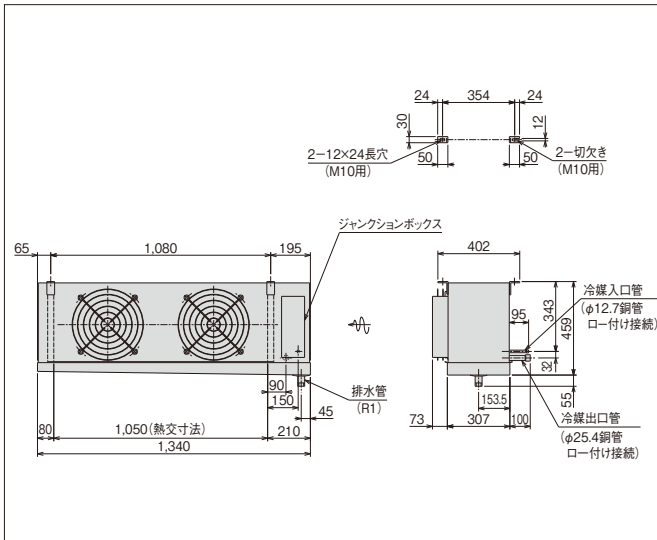


US-R5H1 / US-R5MH1 / US-R5LH1 (単位:mm)

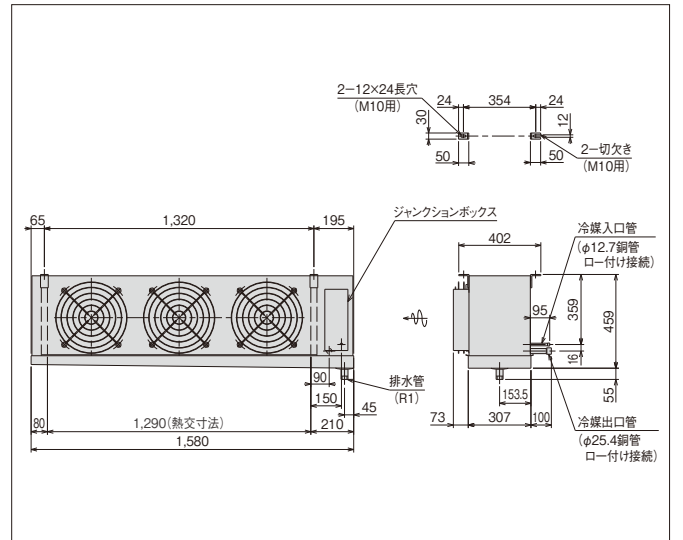

US-R6H1 / US-R6MH1 / US-R6LH1 (単位:mm)

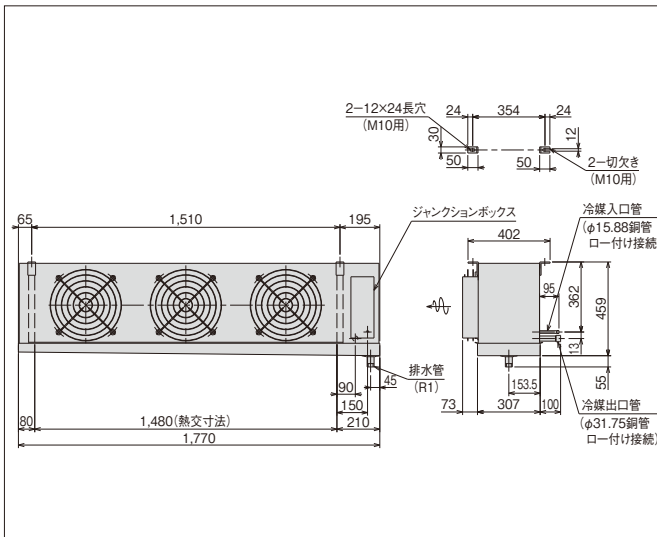

US-R8H1 / US-R8MH1 / US-R8LH1 (単位:mm)

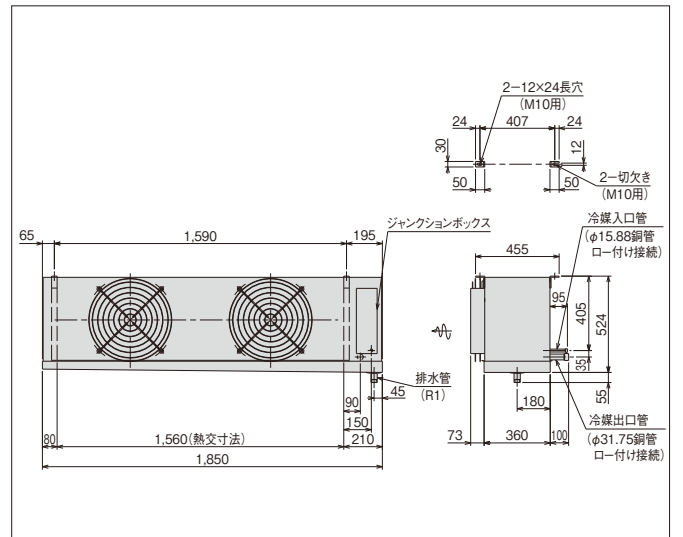

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コイル


設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニュート


ユニットクーラー

標準型


US-R10H1 / US-R10MH1 / US-R10LH1 (単位:mm)

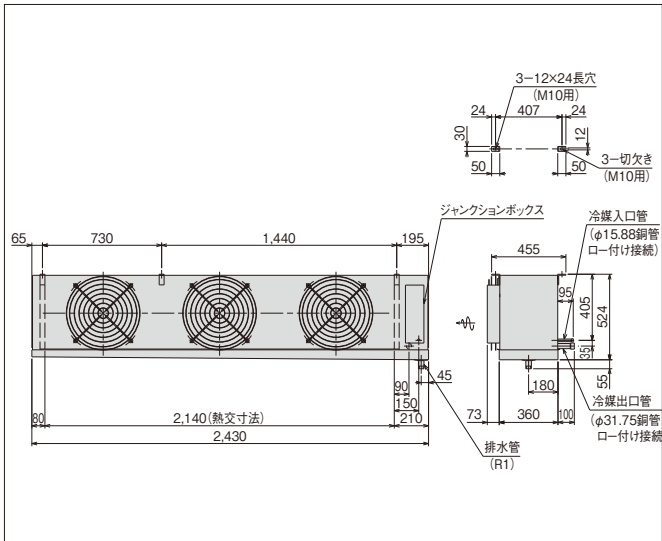


US-R13H1 / US-R13MH1 / US-R13LH1 (単位:mm)

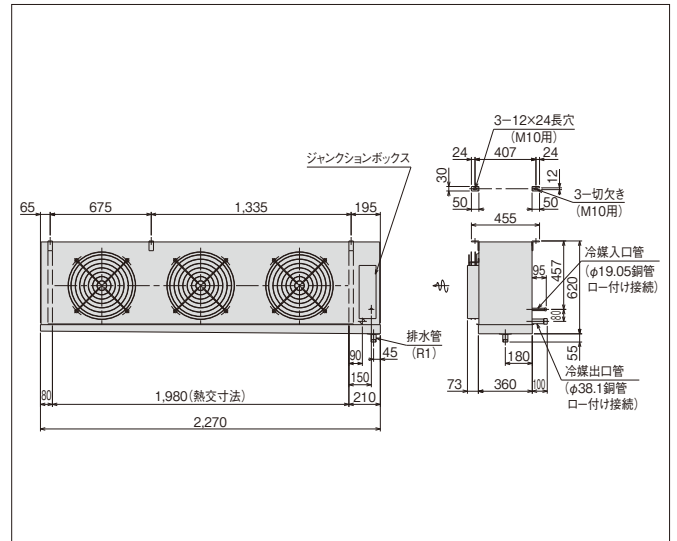

US-R16H1 / US-R16MH1 / US-R16LH1 (単位:mm)

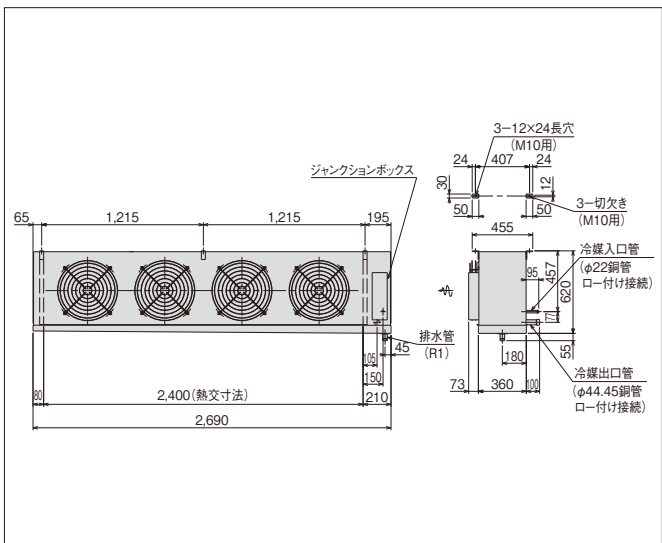


US-R20LH1 (単位:mm)

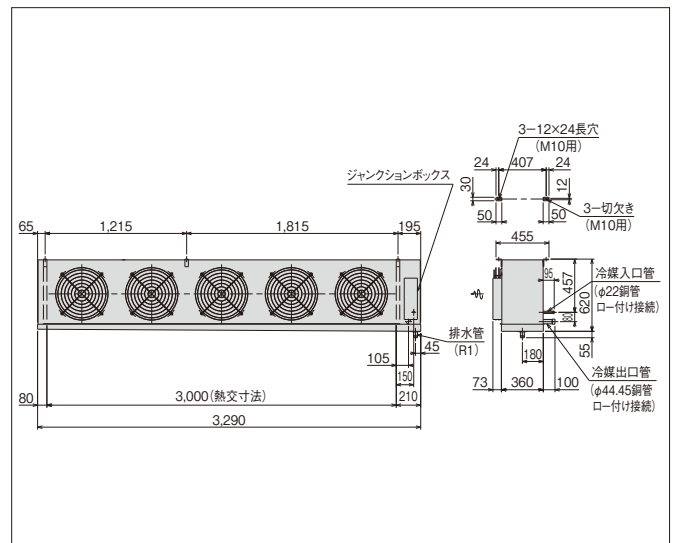


低風量型

US-R2HT1 / US-R2MHT1 (単位:mm)

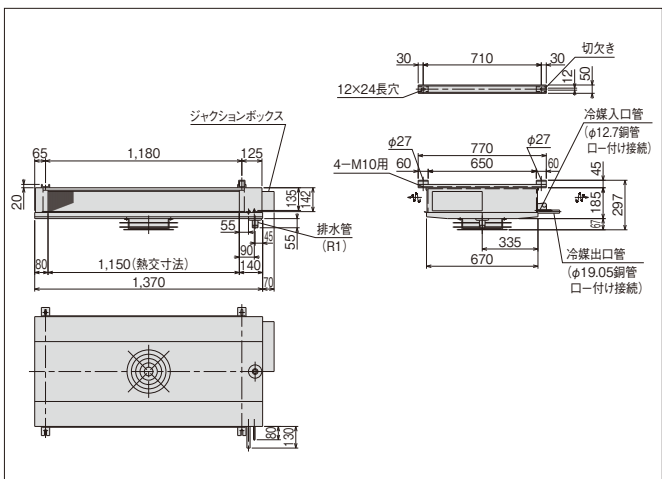

US-R3HT1 / US-R3MHT1 (単位:mm)

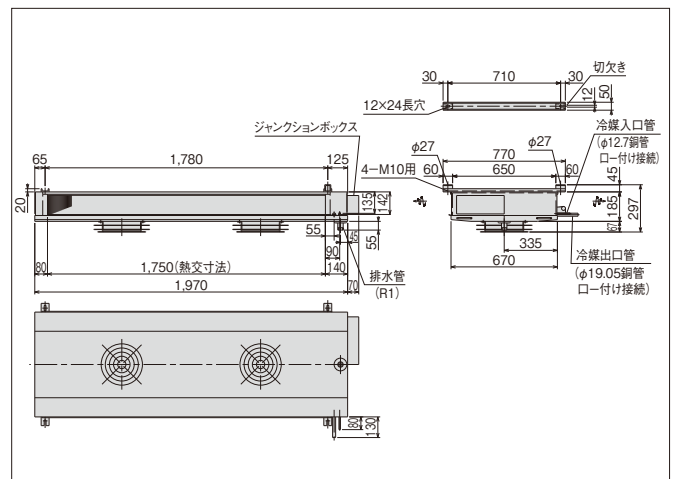

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミニ占率


設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

低風量型


US-R4HT1 / US-R4MHT1

(単位:mm)

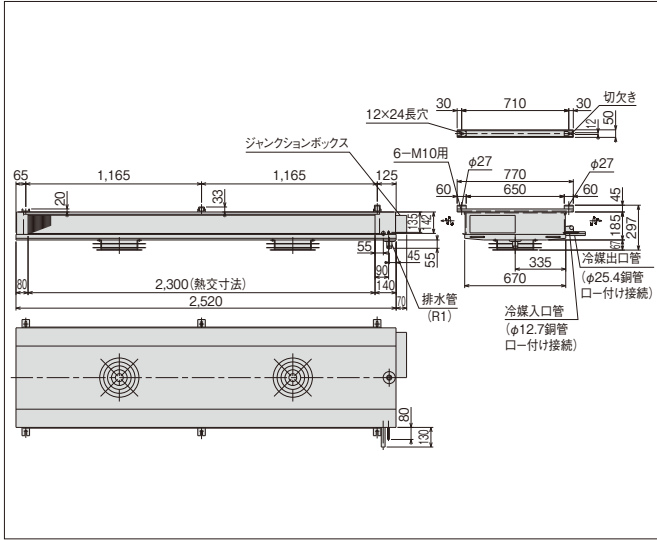


US-R5HT1 / US-R5MHT1

(単位:mm)

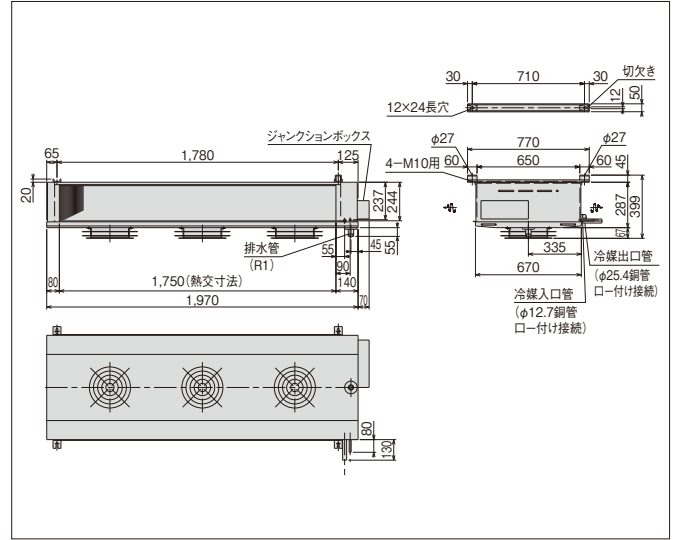


US-R8HT1 / US-R8MHT1

(単位:mm)

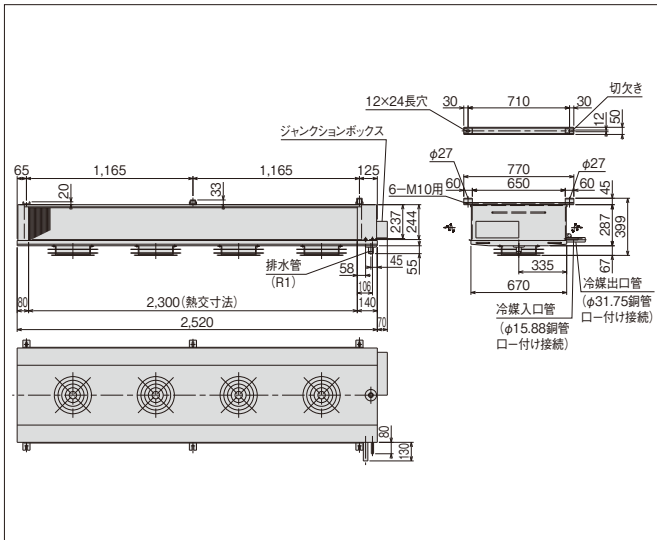

US-R10HT1 / US-R10MHT1


(単位:mm)

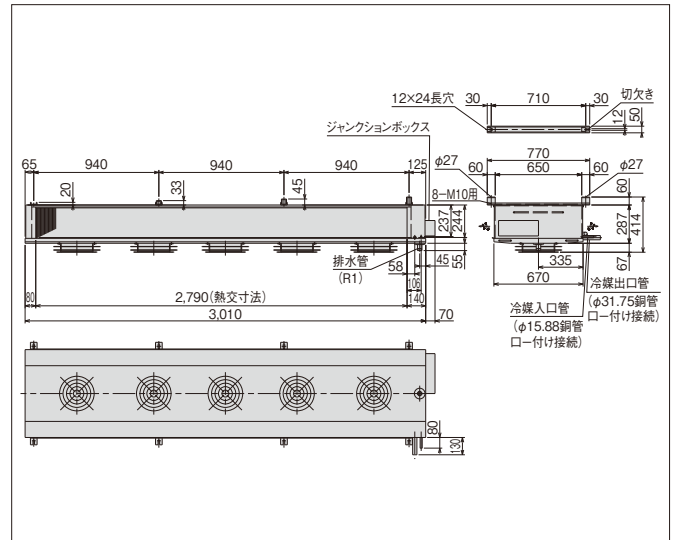

広フィンピッチ型


US-R3MHP1

(単位:mm)

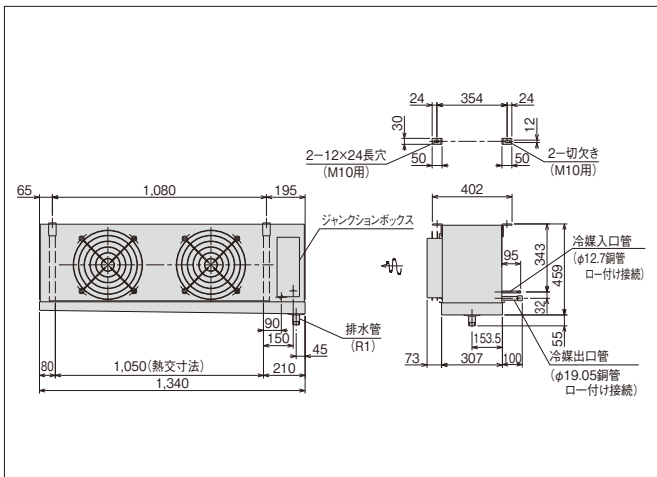

US-R3LHP1

(単位:mm)

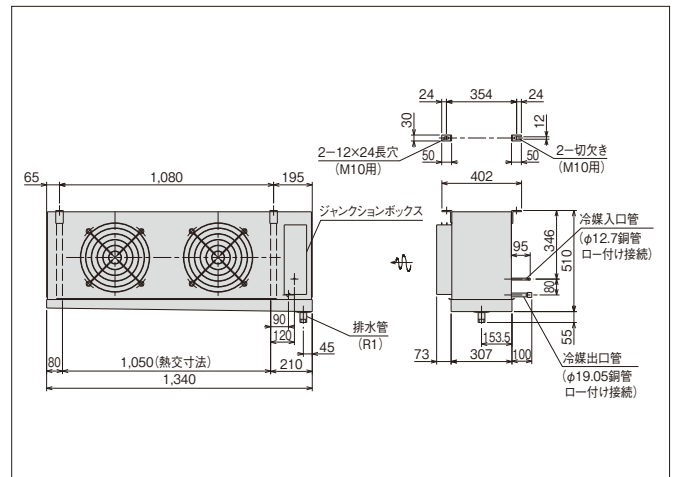

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


コトラー

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
コールド


US-R10MHP1

(単位:mm)

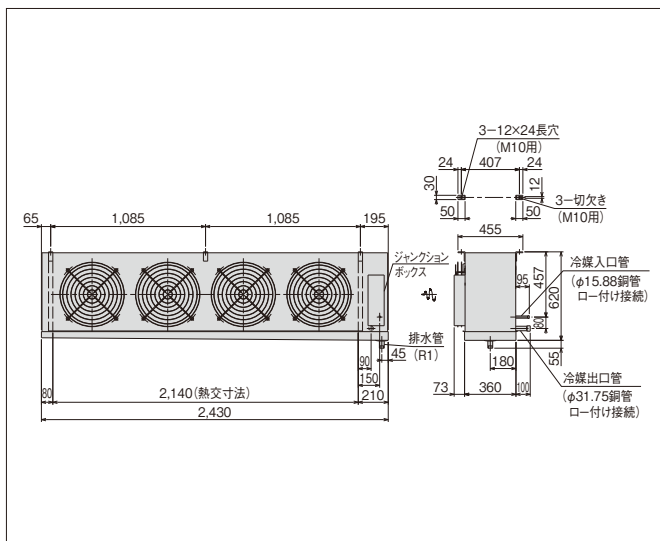


US-R10LHP1

(単位:mm)

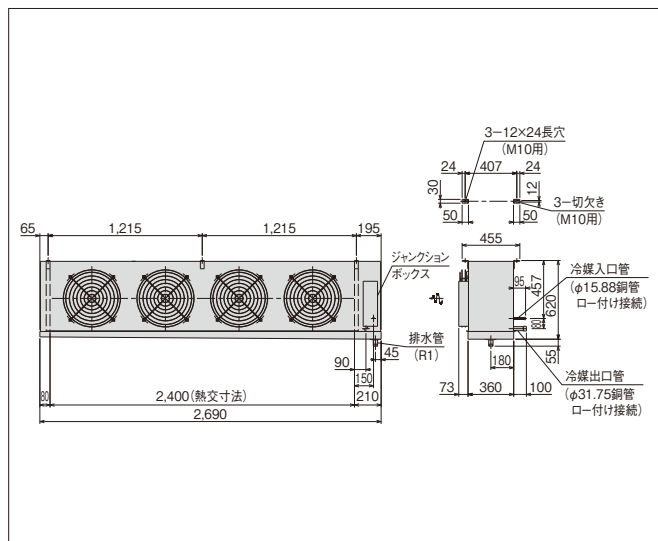


US-R10FHPA1

(単位:mm)

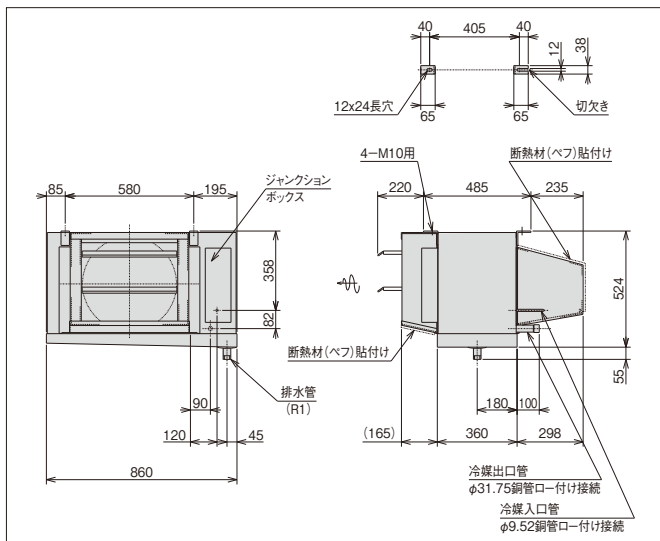


US-R10FHPB1

(単位:mm)

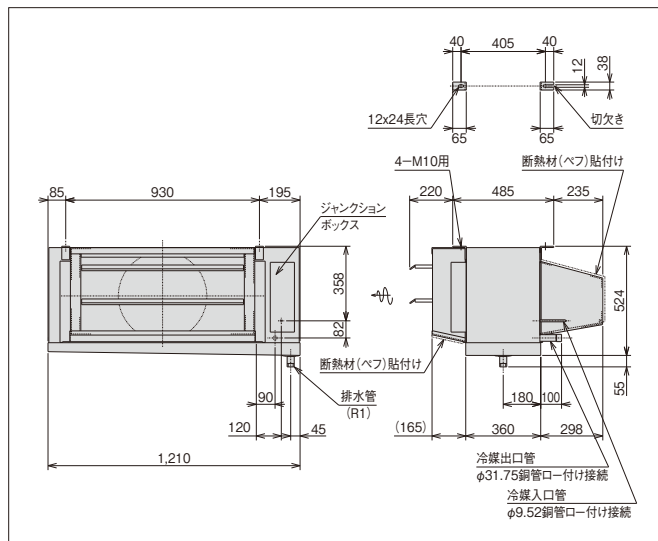


US-R16FHP1

(単位:mm)

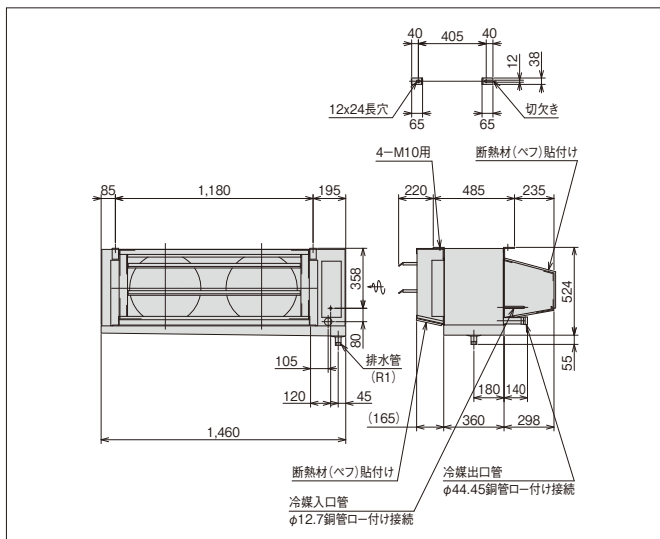

US-R20FHP1

(単位:mm)

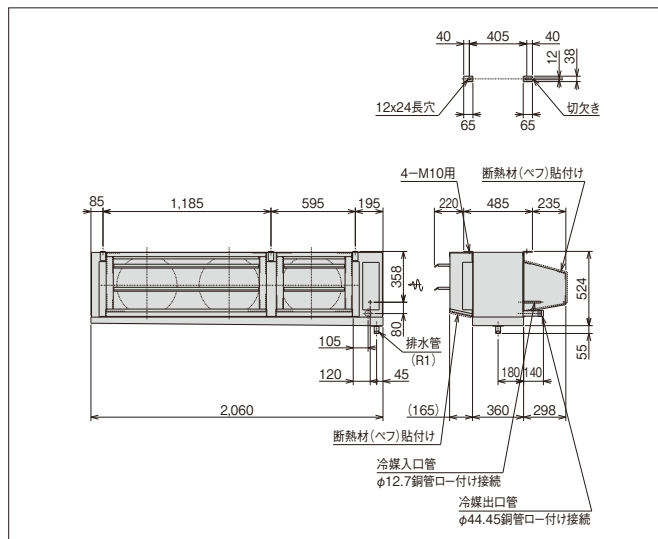

R410A

クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A

クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A

クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

マイクロ

設備設計・据付上の注意

R410A



R404A
ユニット
冷凍冷蔵

コントローラー

標準型



SCB-40N3 / SCB-20H3 / SCB-40HP3

(単位:mm)

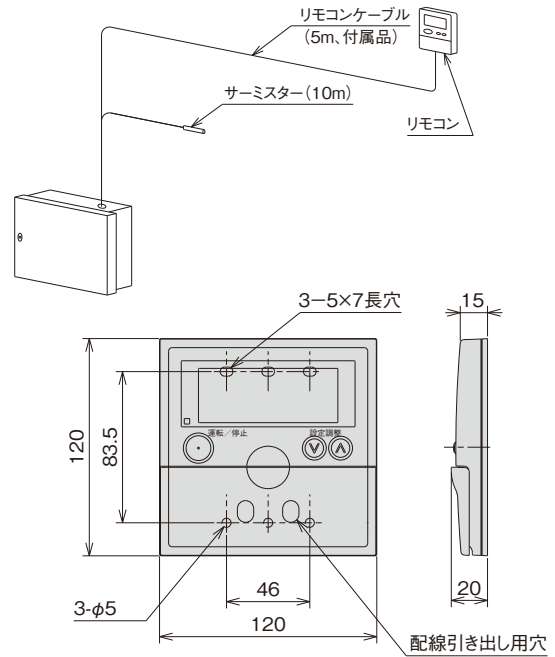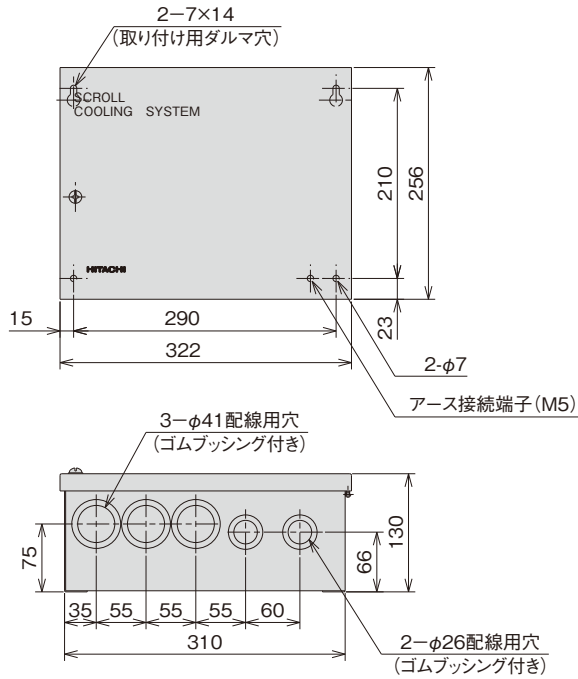

SCB-40HT3

(単位:mm)

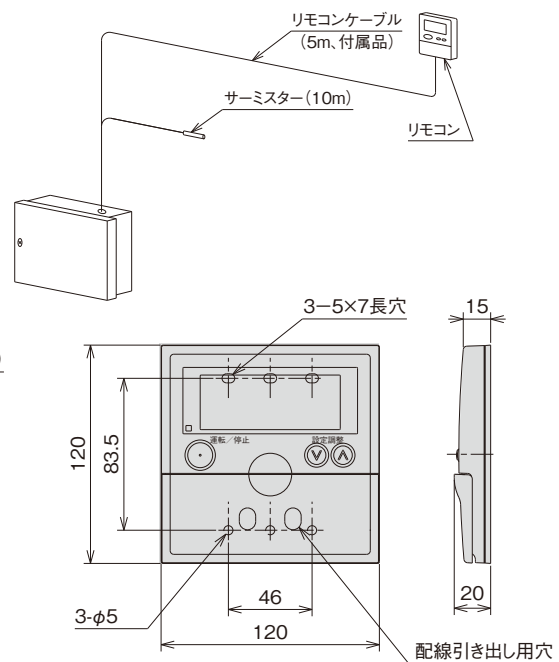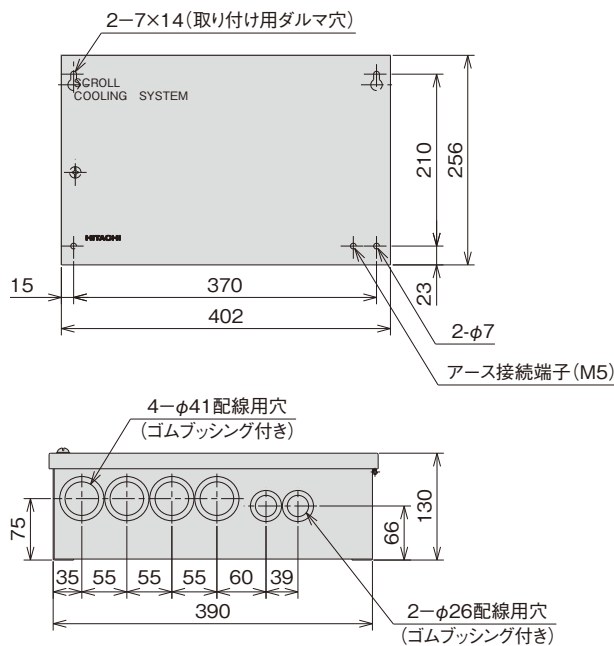

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


設備設計・据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

高機能型

HSCB-40N3 / HSCB-20H3 / HSCB-40HP3

(単位:mm)

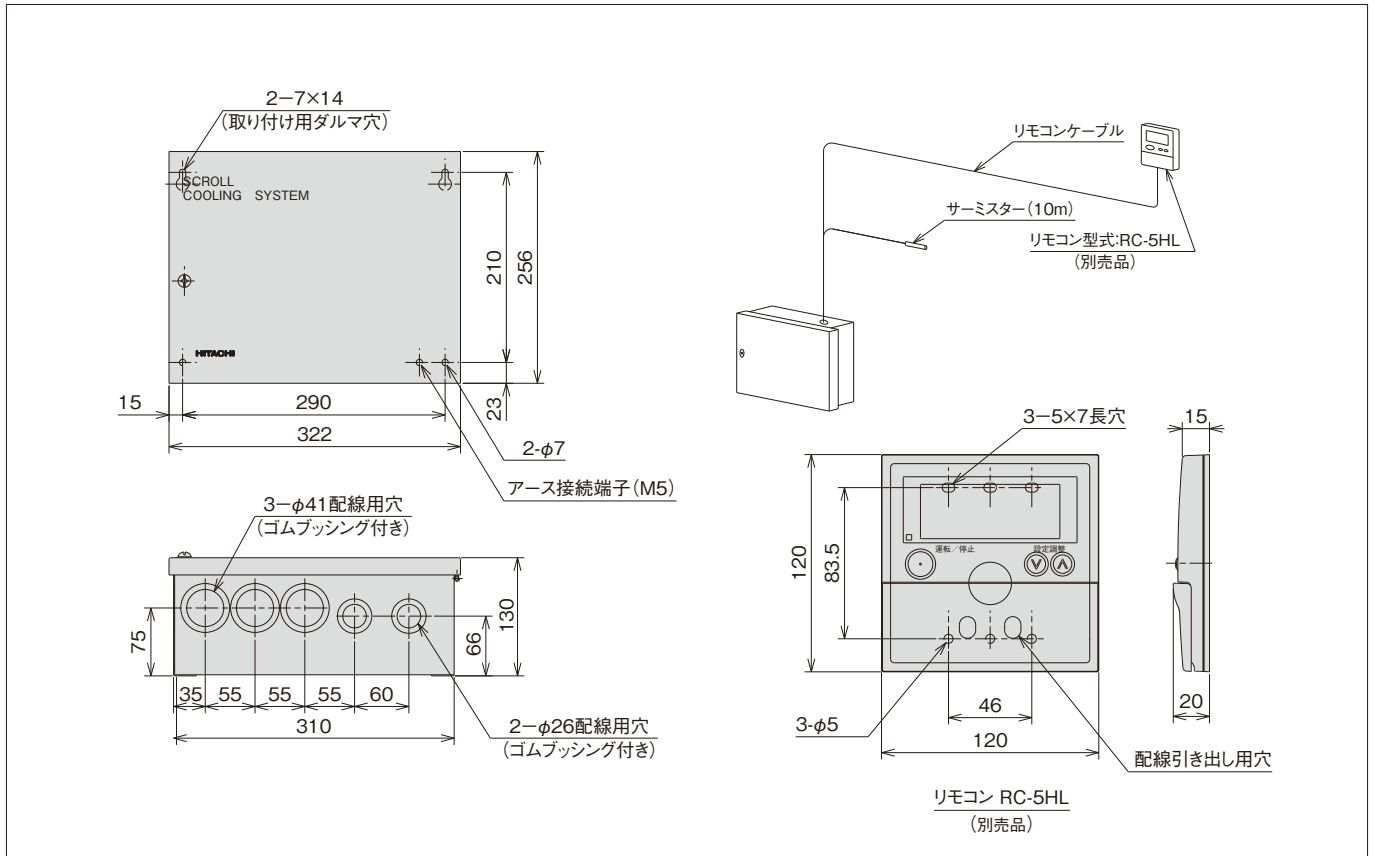


R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

HSCB-40HT3

(単位:mm)

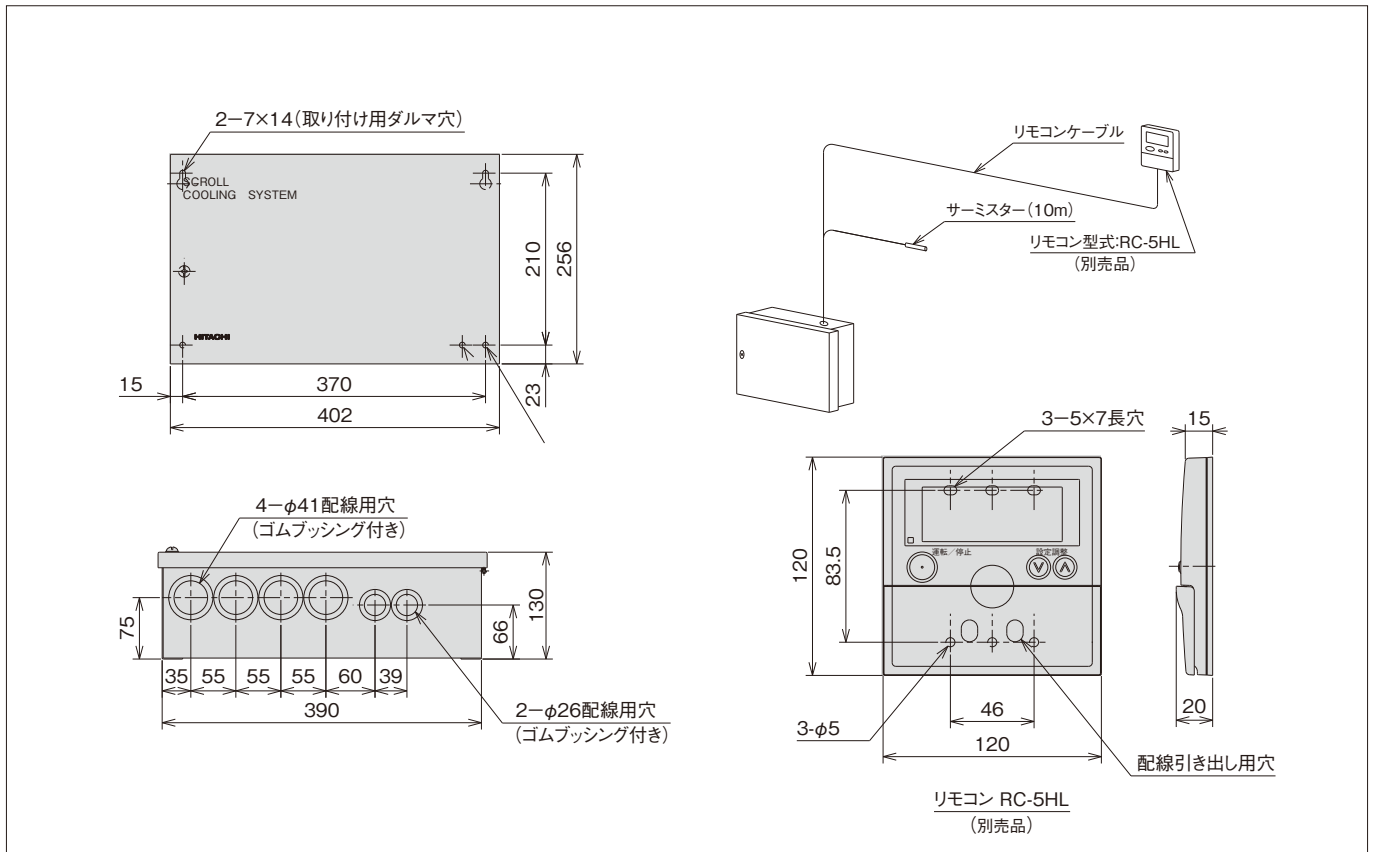


クーリングシステム
セレクト型

リモコン
設備設計・据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A コントロール

*コントローラー仕様および機能は163~172ページをご参照ください。

●高温用 : KU-N16HV-MD / KU-N20HV-MD

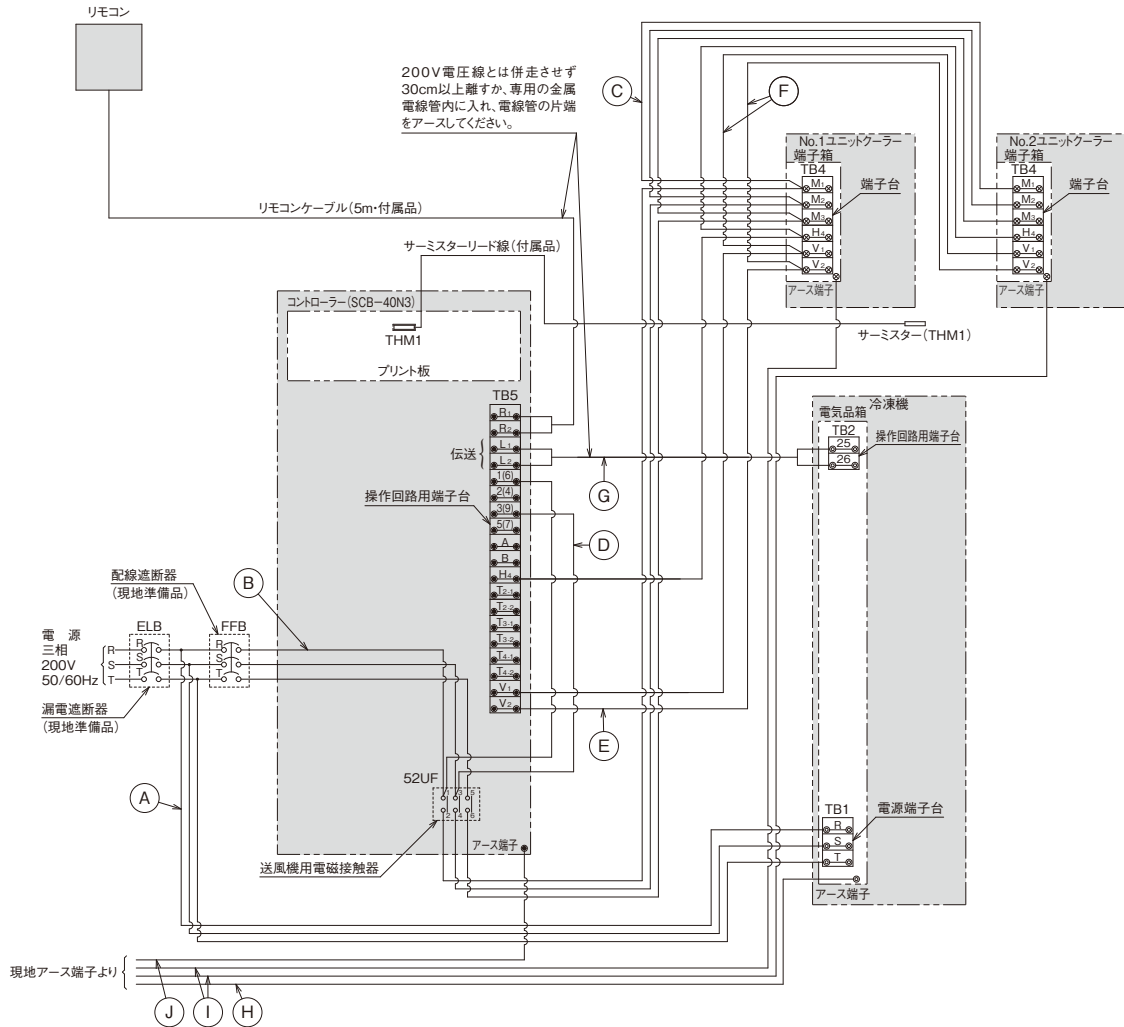

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N16HV-MD	KU-N20HV-MD		
配線容量	動力線	冷凍機		(A) mm ²	22	38	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	電源	(B) mm ²	2.0	
				ユニットクーラー間	(C) mm ²	2.0	
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器		(D) mm ²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラー		(E) mm ²	2.0		
		コントローラ間		(F) mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラ～冷凍機		(G) mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機		(H) mm ²	5.5	14	
		ユニットクーラー		(I) mm ²	2.0×2		
		コントローラ		(J) mm ²	2.0		
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	100	125	
			定格感度電流	mA	100	200以下	(動作時間0.1秒以内) (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	10	

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1000m以下としてください。
- コントローラ端子番号●(V1-1)はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。また、●(V1-2)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

シ占ヤ

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニット

●高温用：KU-N26HV-MD / KU-N30HV-MD / KU-N36HV-MD / KU-N40HV-MD

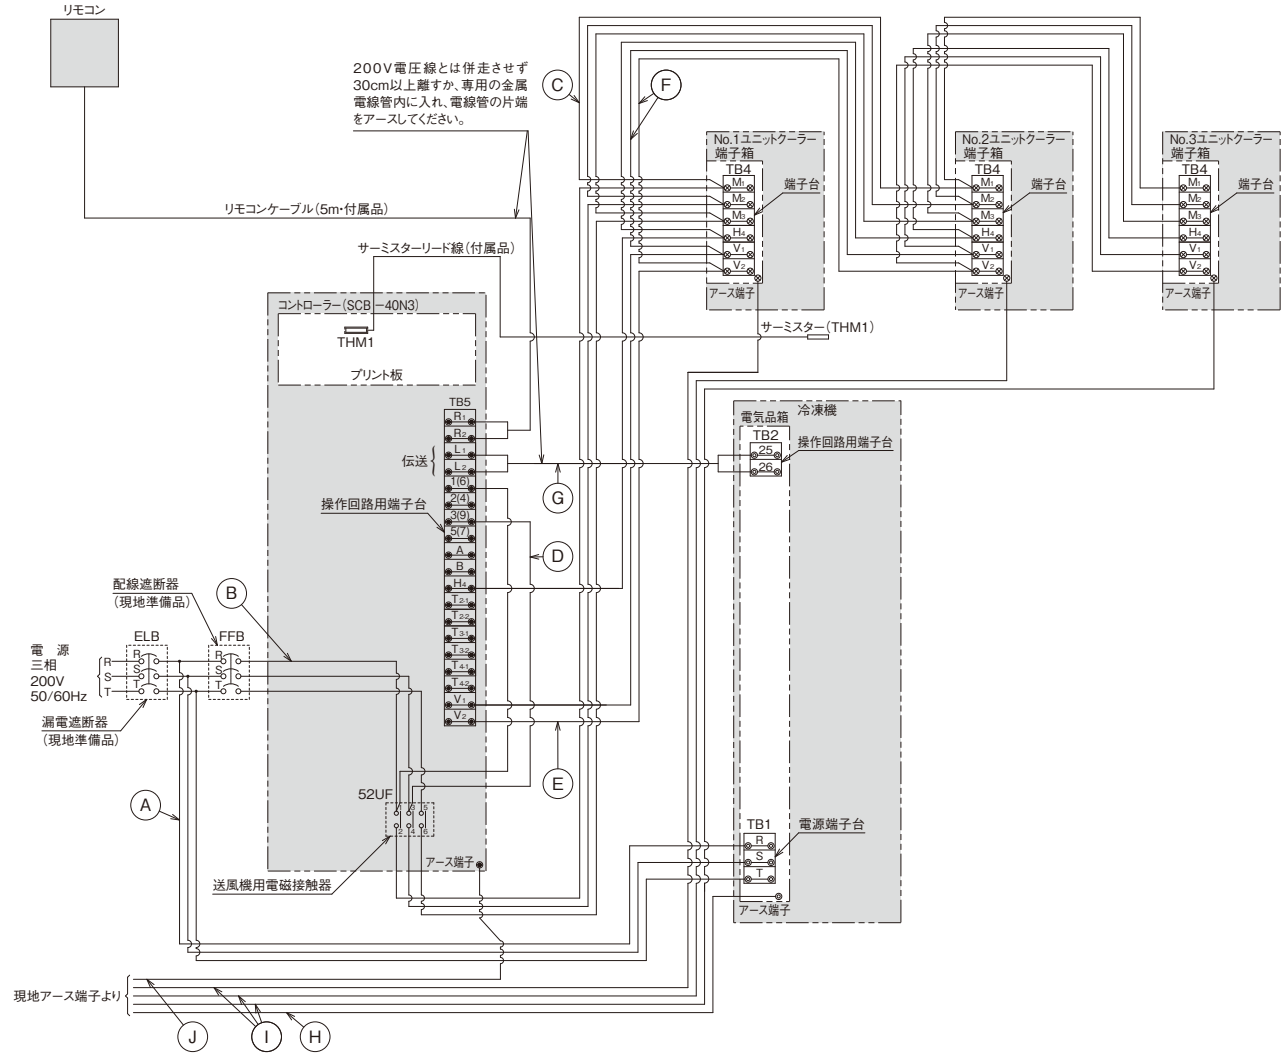

■配線および遮断器容量


項目(単位)		型式		KU-N26HV-MD				KU-N30HV-MD				KU-N36HV-MD				KU-N40HV-MD				
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	60								100							
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0														
			電源	(C)	mm ²	2.0														
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0															
		コントローラ～ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0															
		コントローラ間	(F)	mm ²	2.0															
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(G)	mm ²	0.75以上(注2)															
		冷凍機	(H)	mm ²	14								22							
	アース線	ユニットクーラー	(I)	mm ²	2.0×3															
		コントローラ	(J)	mm ²	2.0															
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	150	175	200	225												
			定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)															
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	15														

! 漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1000m以下としてください。
- コントローラ端子番号(●(V1-1))はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。また、●(V1-2)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。●(V1-3)はNo.3ユニットクーラー接続用です。No.3ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●高温用：KU-N2HV-D / KU-N3HV-D
KU-N2HTV-D / KU-N3HTV-D

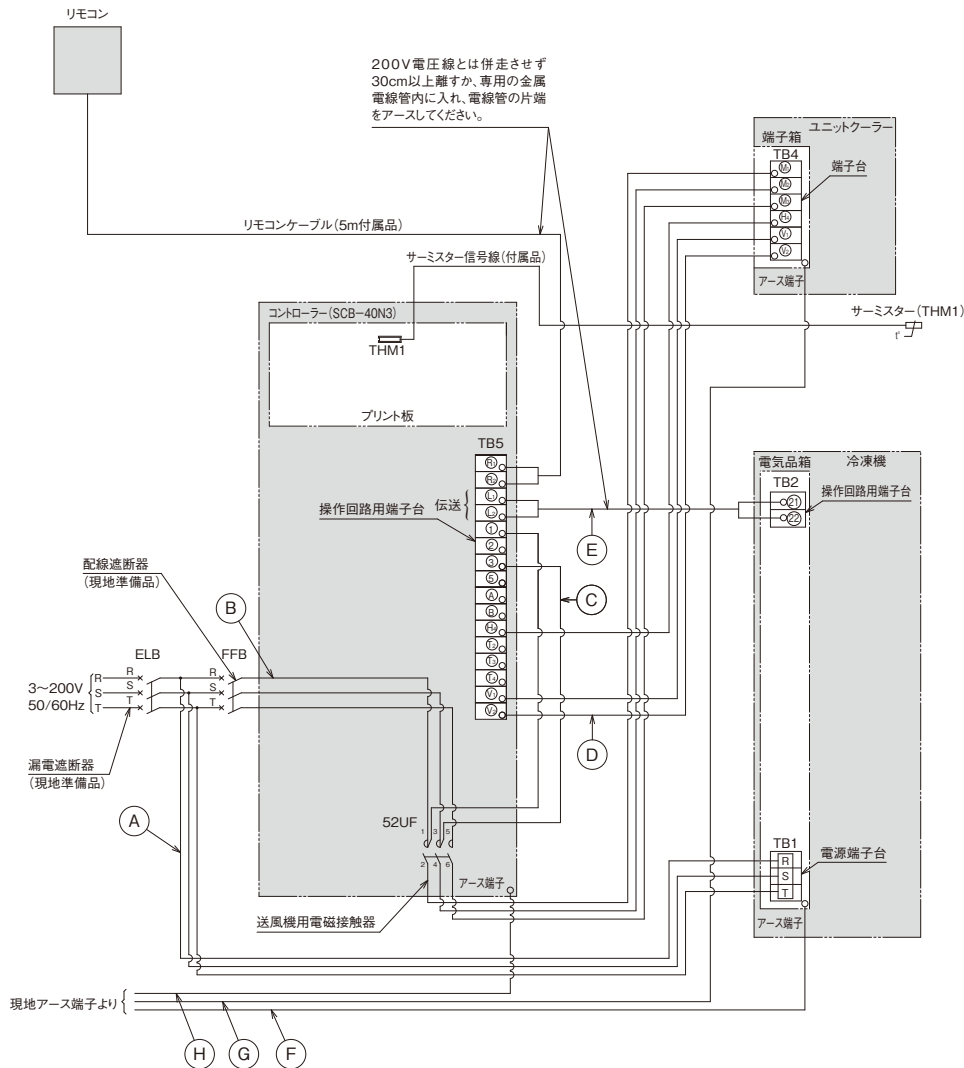

■配線および遮断器容量

項目(単位)			型式		
			KU-N2HV-D KU-N2HTV-D	KU-N3HV-D KU-N3HTV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	2.0	3.5
		ユニットクーラー	(B) mm ²	2.0	
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器	(C) mm ²	2.0	
		コントローラ～ユニットクーラー	(D) mm ²	2.0	
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(E) mm ²	0.75以上(注2)	
アース線	冷凍機	(F) mm ²	2.0		
	ユニットクーラー	(G) mm ²	2.0		
	コントローラ	(H) mm ²	2.0		
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A 30	
			定格感度電流	mA 30(動作時間0.1秒以内)	
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A 5	




漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●高温用：KU-N4HV-D / KU-N5HV-D KU-N4HTV-D / KU-N5HTV-D

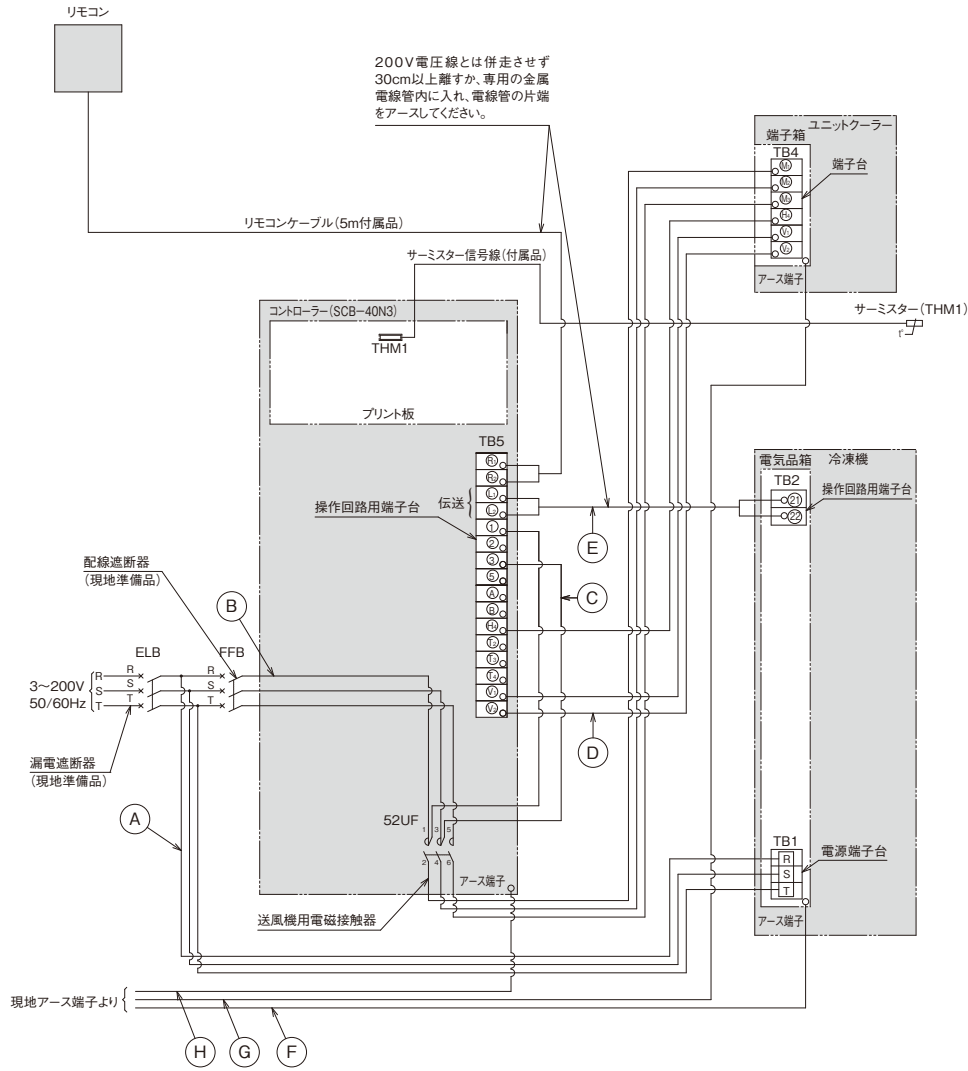

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式				
		KU-N4HV-D KU-N4HTV-D	KU-N5HV-D KU-N5HTV-D			
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	3.5	5.5	
		ユニットクーラー 送風機用電動機 電源	(B) mm ²	2.0		
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器	(C) mm ²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラー	(D) mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(E) mm ²	0.75以上(注2)		
アース線	冷凍機	(F) mm ²	2.0			
		ユニットクーラー	(G) mm ²	2.0		
	コントローラ	(H) mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	30	40
			定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)	
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー 送風機用電動機	定格電流	A	5	



漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A

クーリングシステム
インバータースクロール

R404A

クーリングシステム
インバータースクロール

R404A

スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型


ユニット

設備設計 据付上のご注意

R410A

R404A
ユニット
冷凍冷蔵

●高温用 : KU-N6HV-D / KU-N7HV-D / KU-N8HV-D
 KU-N6HTV-D / KU-N7HTV-D / KU-N8HTV-D

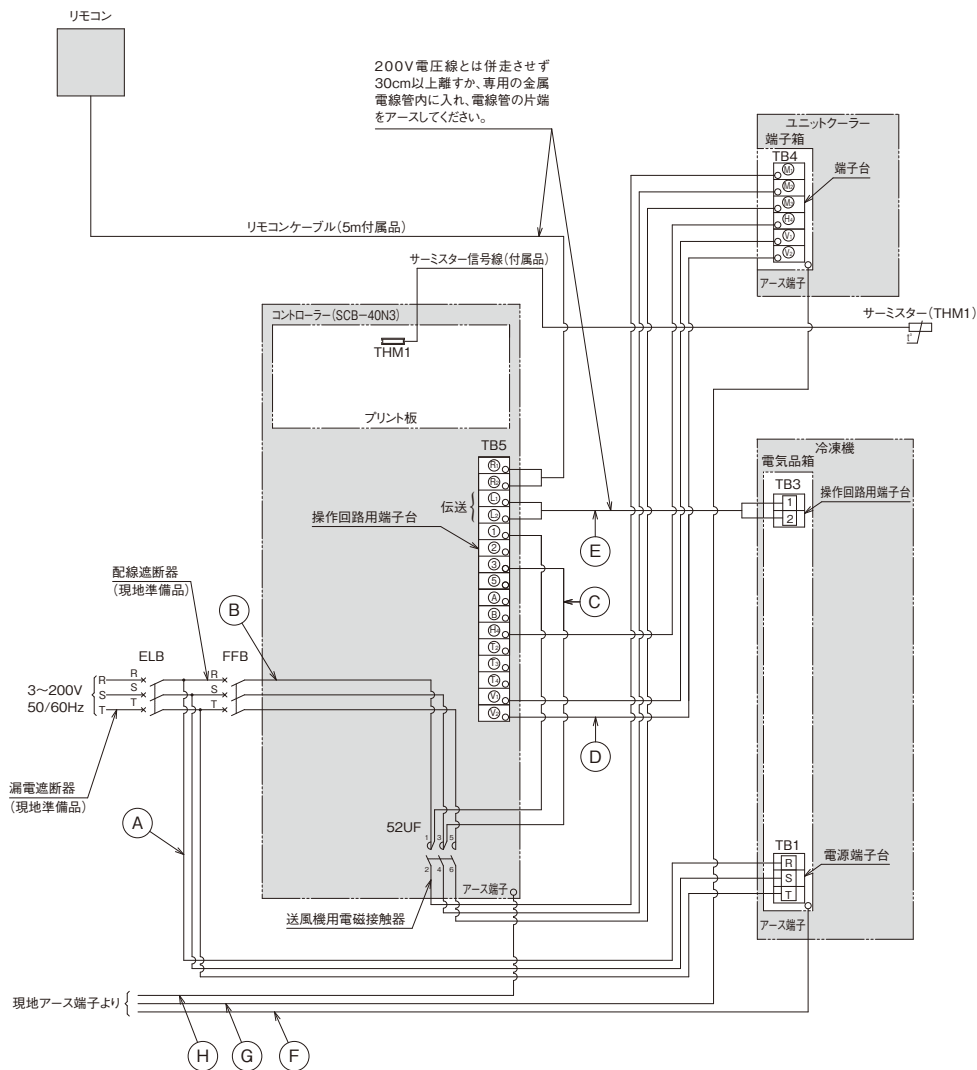

■配線および遮断器容量

項目(単位)			型式	KU-N6HV-D-KU-N7HV-D KU-N8HV-D KU-N6HTV-D-KU-N7HTV-D KU-N8HTV-D
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ² 8.0
		ユニットクーラー 送風機用電動機 電源	(B)	mm ² 2.0
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器	(C)	mm ² 2.0
		コントローラ～ユニットクーラー	(D)	mm ² 2.0
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(E)	mm ² 0.75以上(注2)
	アース線	冷凍機	(F)	mm ² 3.5
ユニットクーラー		(G)	mm ² 2.0	
コントローラ		(H)	mm ² 2.0	
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A 50
			定格感度電流	mA 30(動作時間0.1秒以内)
遮断器容量	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー 送風機用電動機	定格電流	A 5




漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。
 正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 : VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 : KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●高温用：KU-N10HV-D / KU-N12HV-D KU-N10HTV-D

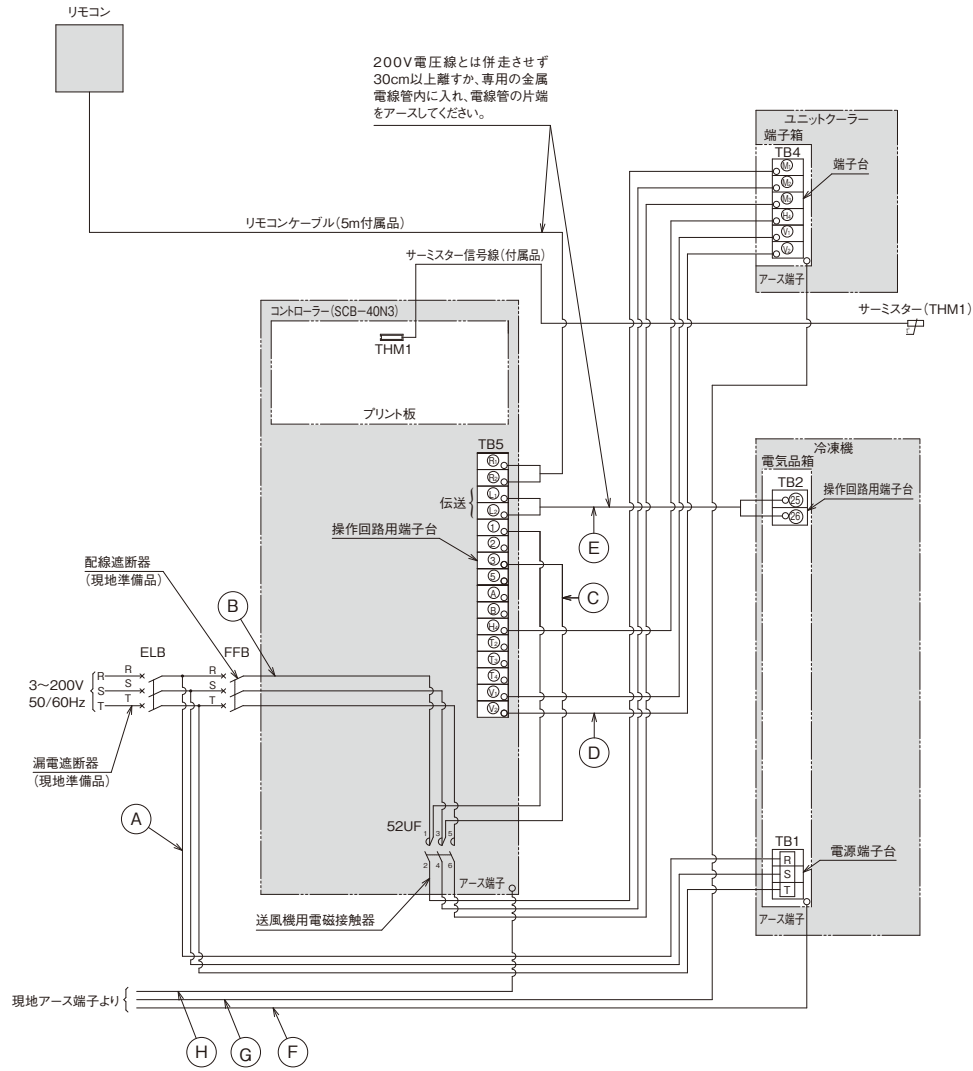

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N10HV-D・KU-N12HV-D KU-N10HTV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	14
		ユニットクーラー 送風機用電動機 電源	(B)	mm ²	2.0
	操作回路線	コントローラ端子台～ 送風機用電磁接触器	(C)	mm ²	2.0
		コントローラ～ユニットクーラー	(D)	mm ²	2.0
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(E)	mm ²	0.75以上(注2)
	アース線	冷凍機	(F)	mm ²	5.5
ユニットクーラー		(G)	mm ²	2.0	
コントローラ		(H)	mm ²	2.0	
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	75
			定格感度電流	mA	100(動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー 送風機用電動機	定格電流	A	5




漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTV・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●高温用 : KU-N15HV-D
KU-N12HTV-D / KU-N15HTV-D

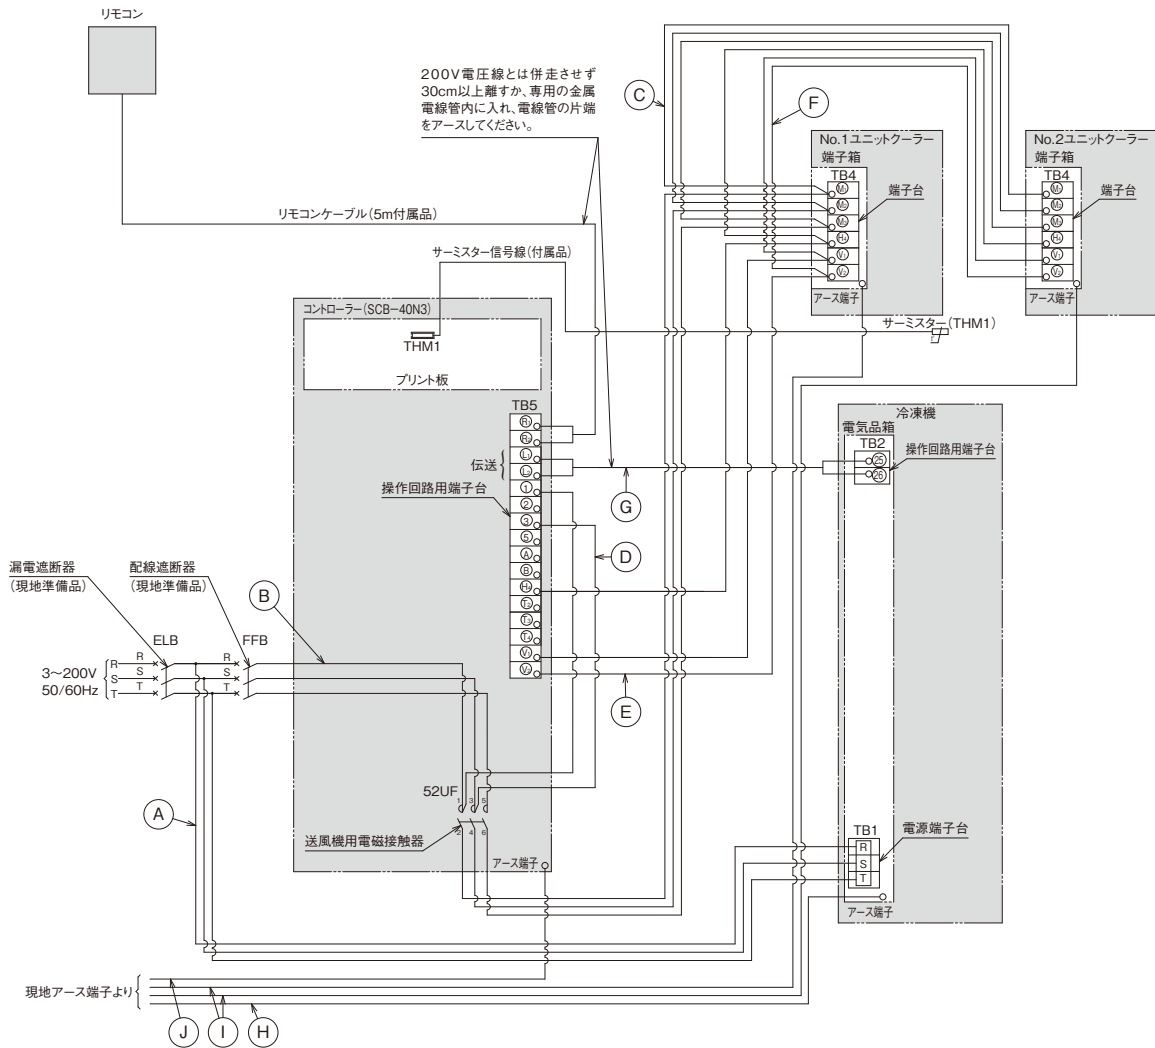

200V電圧線とは併走させず
30cm以上離すか、専用の金属
電線管内に入れ、電線管の片端
をアースしてください。

リモコンケーブル(5m付属品)

サーミスター信号線(付属品)

コントローラ(SCB-40N3)

THM1

プリント板

伝送

操作回路用端子台

送風機用電磁接触器

52UF

アース端子

No.1ユニットクーラー

端子箱

TB4

端子台

アース端子

サーミスター (THM1)

No.2ユニットクーラー

端子箱

TB4

端子台

アース端子

電気品箱

TB2

操作回路用端子台

電源端子台

アース端子

漏電遮断器 (現地準備品)

配線遮断器 (現地準備品)

ELB

FFB

3~200V

50/60Hz

R S T

R S T

現地アース端子より

J I H

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N15HV-D KU-N12HTV-D・KU-N15HTV-D		
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	14	
		ユニットクーラー	電源	(B)	mm ²	2.0
			ユニットクーラー間	(C)	mm ²	2.0
	操作回路線	コントローラ端子台~送風機用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0	
		コントローラ~ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0	
		ユニットクーラー間	(F)	mm ²	2.0	
	伝送線	コントローラ~冷凍機	(G)	mm ²	0.75以上(注2)	
	アース線	冷凍機	(H)	mm ²	5.5	
		ユニットクーラー	(I)	mm ²	2.0×2	
		コントローラ	(J)	mm ²	2.0	
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	75	
			定格感度電流	mA	100(動作時間0.1秒以内)	
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	10



漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
2. 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式 : VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 : KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
3. 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
4. 漏電遮断器 (ELB) ・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
5. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

占有率

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニタリ

●高温用：KU-N20HV-D KU-N20HTV-D

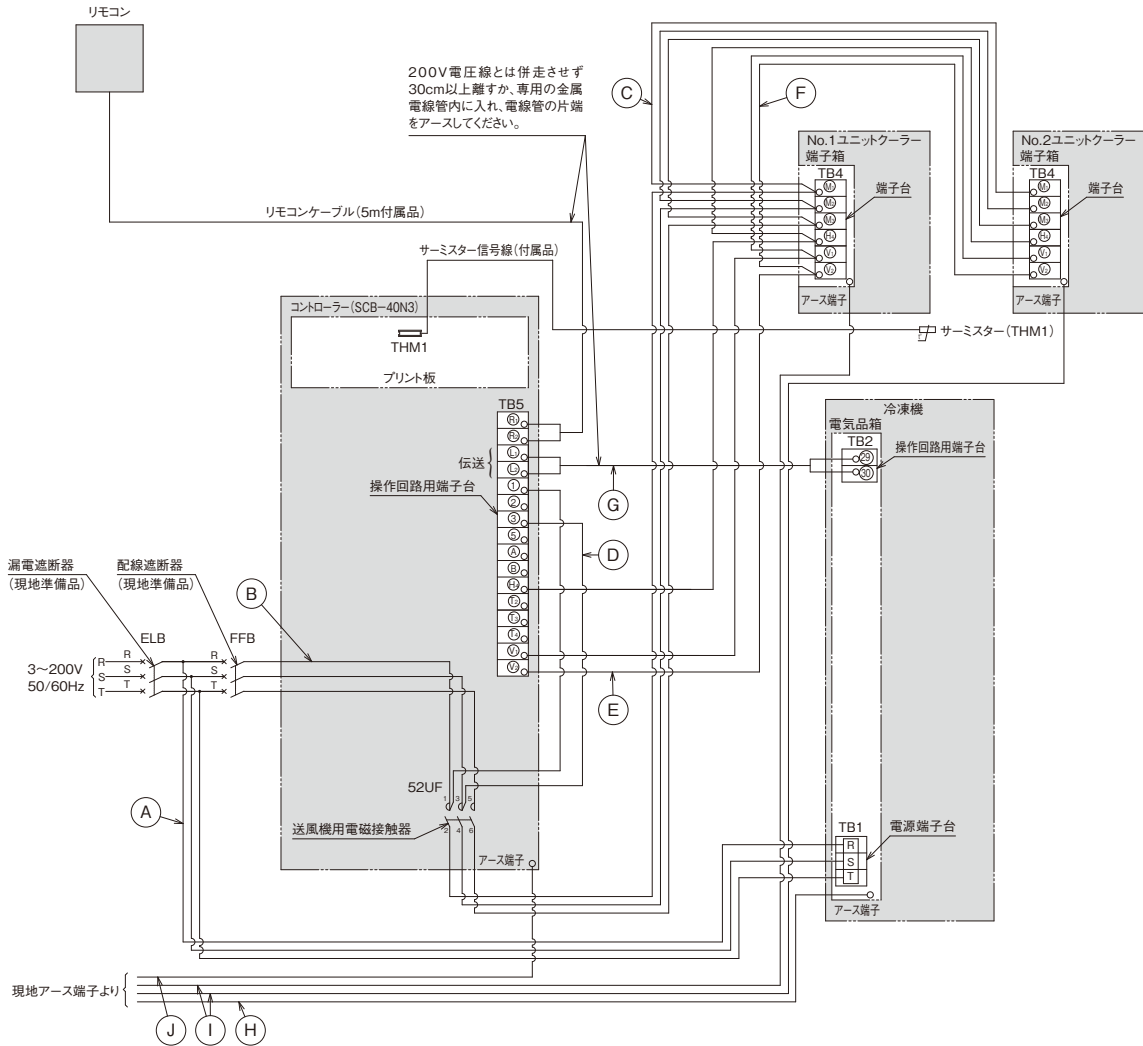

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N20HV-D KU-N20HTV-D		
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	38	
			ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²
		電源		(C)	mm ²	2.0
	操作回路線	コントローラー端子台～送風機用電磁接触器		(D)	mm ²	2.0
		コントローラー～ユニットクーラー		(E)	mm ²	2.0
		ユニットクーラー間		(F)	mm ²	2.0
	伝送線	コントローラー～冷凍機		(G)	mm ²	0.75以上(注2)
	アース線	冷凍機	(H)	mm ²	14	
		ユニットクーラー	(I)	mm ²	2.0×2	
		コントローラー	(J)	mm ²	2.0	
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	125	
			定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)	
遮断器容量	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	10




漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●高温用：KU-N26HV-D / KU-N30HV-D / KU-N36HV-D / KU-N40HV-D
KU-N26HTV-D / KU-N30HTV-D

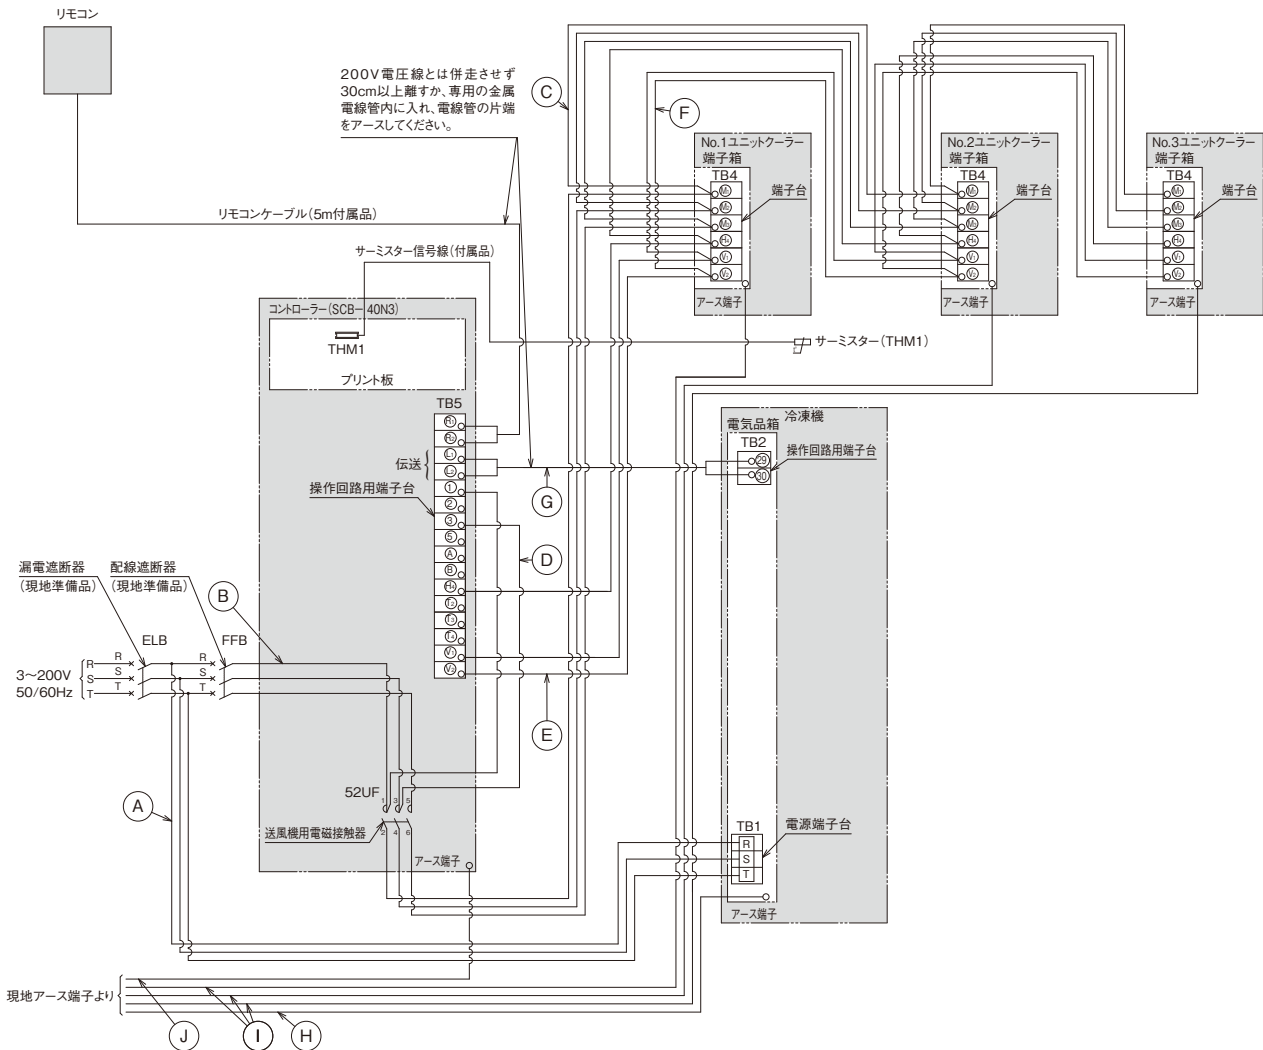

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N26HV-D KU-N30HV-D KU-N26HTV-D KU-N30HTV-D		KU-N36HV-D KU-N40HV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	60	100	
		ユニットクーラー	電源	(B)	mm ²	2.0	
			送風機用電動機	(C)	mm ²	2.0	
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0		
		ユニットクーラー間	(F)	mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(G)	mm ²	0.75以上(注2)		
アース線	冷凍機	(H)	mm ²	14	22		
	ユニットクーラー	(I)	mm ²	2.0×3			
	コントローラ	(J)	mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	150	200	
			定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)		
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	15	

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

ミ占

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニット

●中温用：KU-N16MHV-MD / KU-N20MHV-MD

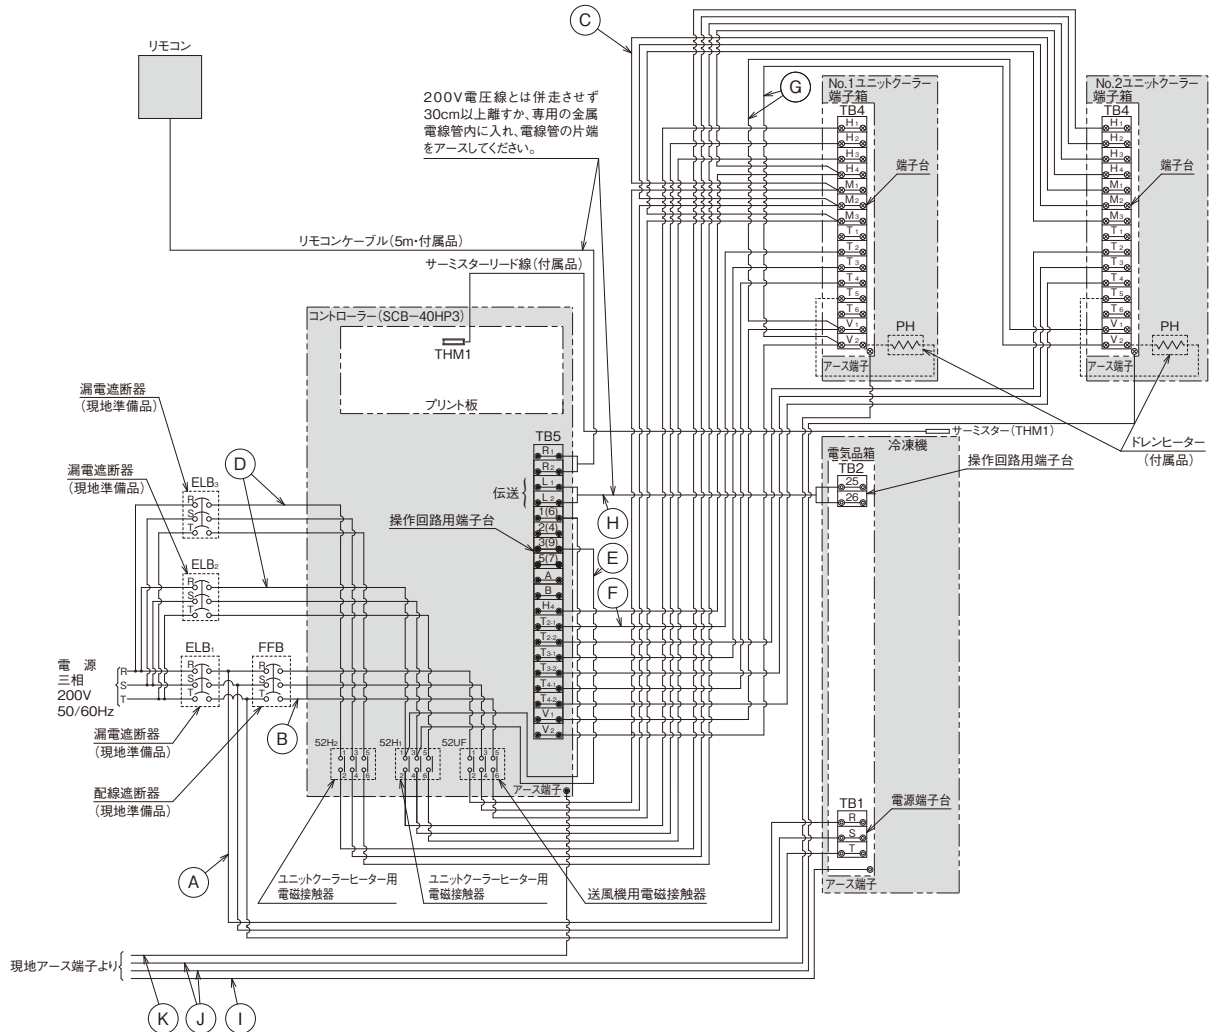

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式	KU-N16MHV-MD	KU-N20MHV-MD		
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	22	38	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B) mm ²		2.0
			電源	(C) mm ²		2.0
			ユニットクーラー間	(D) mm ²		3.5×2
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(E) mm ²		2.0	
		コントローラー～ユニットクーラー	(F) mm ²		2.0	
		コントローラー間	(G) mm ²		2.0	
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H) mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(I) mm ²	5.5	14	
		ユニットクーラー	(J) mm ²	2.0×2		
コントローラー		(K) mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	100	125
			定格感度電流	mA	100 (動作時間0.1秒以内)	200以下 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	定格電流	A	15×2	20×2
			定格感度電流	mA	30×2 (動作時間0.1秒以内)	



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1000m以下としてください。
- コントローラー端子番号●(T₂₋₁・T₃₋₁・T₄₋₁・V₁₋₁)はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの⊗(T₂・T₃・T₄・V₁)と各々接続してください。また、●(T₂₋₂・T₃₋₂・T₄₋₂・V₁₋₂)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの⊗(T₂・T₃・T₄・V₁)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター (THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター (PH)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器 (ELB^{1・2・3})・配線遮断器 (FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール


R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A コールド

●中温用：KU-N26MHV-MD / KU-N30MHV-MD / KU-N36MHV-MD / KU-N40MHV-MD

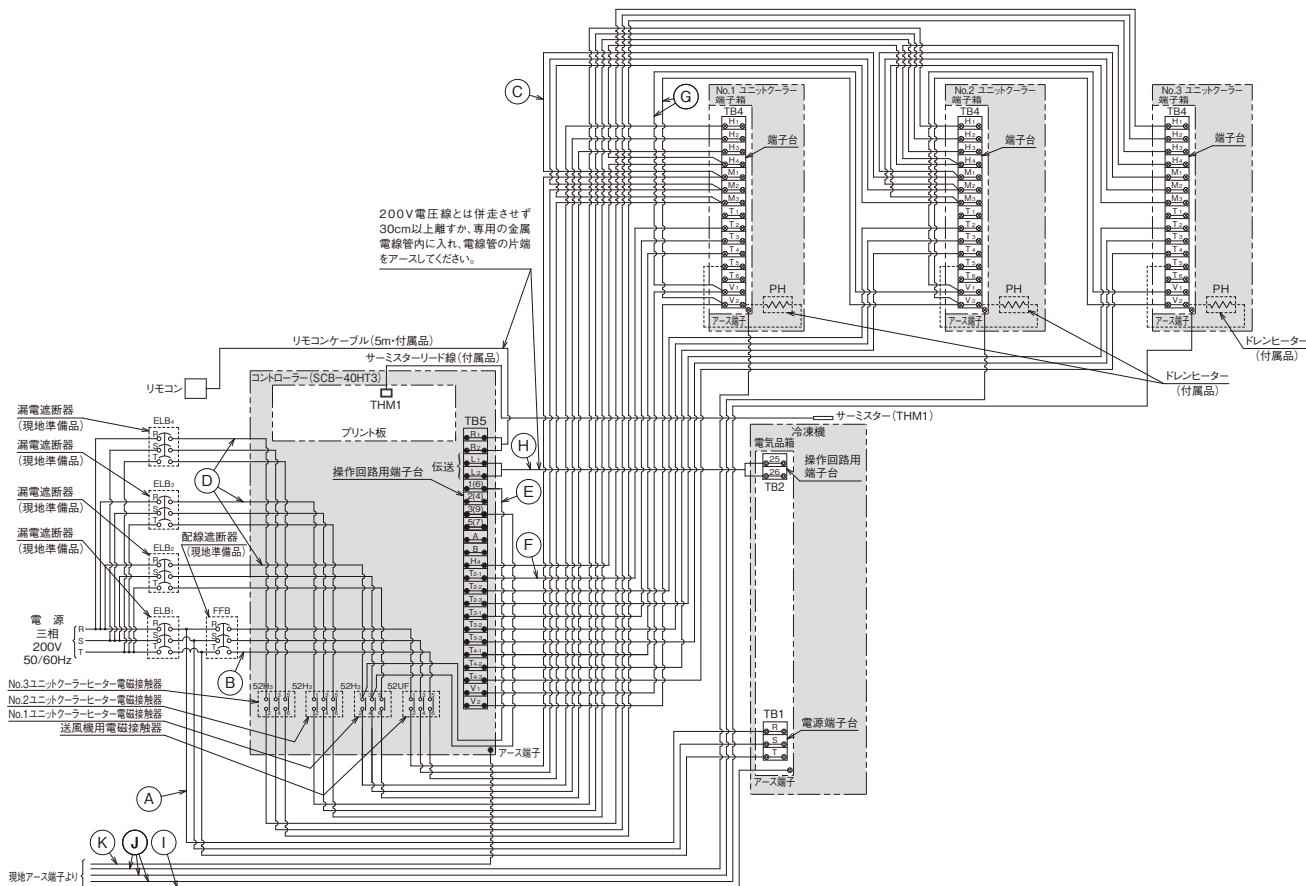

■配線および遮断器容量

		型式		項目(単位)				
				KU-N26MHV-MD	KU-N30MHV-MD	KU-N36MHV-MD	KU-N40MHV-MD	
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	60		100		
			(B) mm ²	2.0				
		ユニットクーラー	(C) mm ²	2.0				
			(D) mm ²	3.5×3	5.5×3			
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器		(E) mm ²	2.0			
		コントローラー～ユニットクーラー		(F) mm ²	2.0			
		コントローラー間		(G) mm ²	2.0			
		コントローラー～冷凍機		(H) mm ²	0.75以上(注2)			
	アース線	冷凍機	(I) mm ²	14	22			
		ユニットクーラー	(J) mm ²	2.0×3				
コントローラー		(K) mm ²	2.0					
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流 A	150	175	200	225	
			定格感度電流 mA	200以下(動作時間0.1秒以内)				
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流 A	20×3		30×3		
			定格感度電流 mA	30×3(動作時間0.1秒以内)				
配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流 A	15				



漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は100m以下としてください。
- コントローラー端子番号●(T₂₋₁・T₃₋₁・T₄₋₁・V₁₋₁)はNo.1ユニットクーラー接続用です。ユニットクーラーの⊗(T₂・T₃・T₄・V₁)と各々接続してください。また、●(T₂₋₂・T₃₋₂・T₄₋₂・V₁₋₂)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの⊗(T₂・T₃・T₄・V₁)と各々接続してください。●(T₂₋₃・T₃₋₃・T₄₋₃・V₁₋₃)はNo.3ユニットクーラー接続用です。No.3ユニットクーラーの⊗(T₂・T₃・T₄・V₁)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(PH)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニター

●中温用：KU-N2MHV-D / KU-N3MHV-D
 KU-N2MHTV-D / KU-N3MHTV-D
 KU-N3MHPV-D

●低温用：KU-N2LHV-D / KU-N3LHV-D
 KU-N3LHPV-D

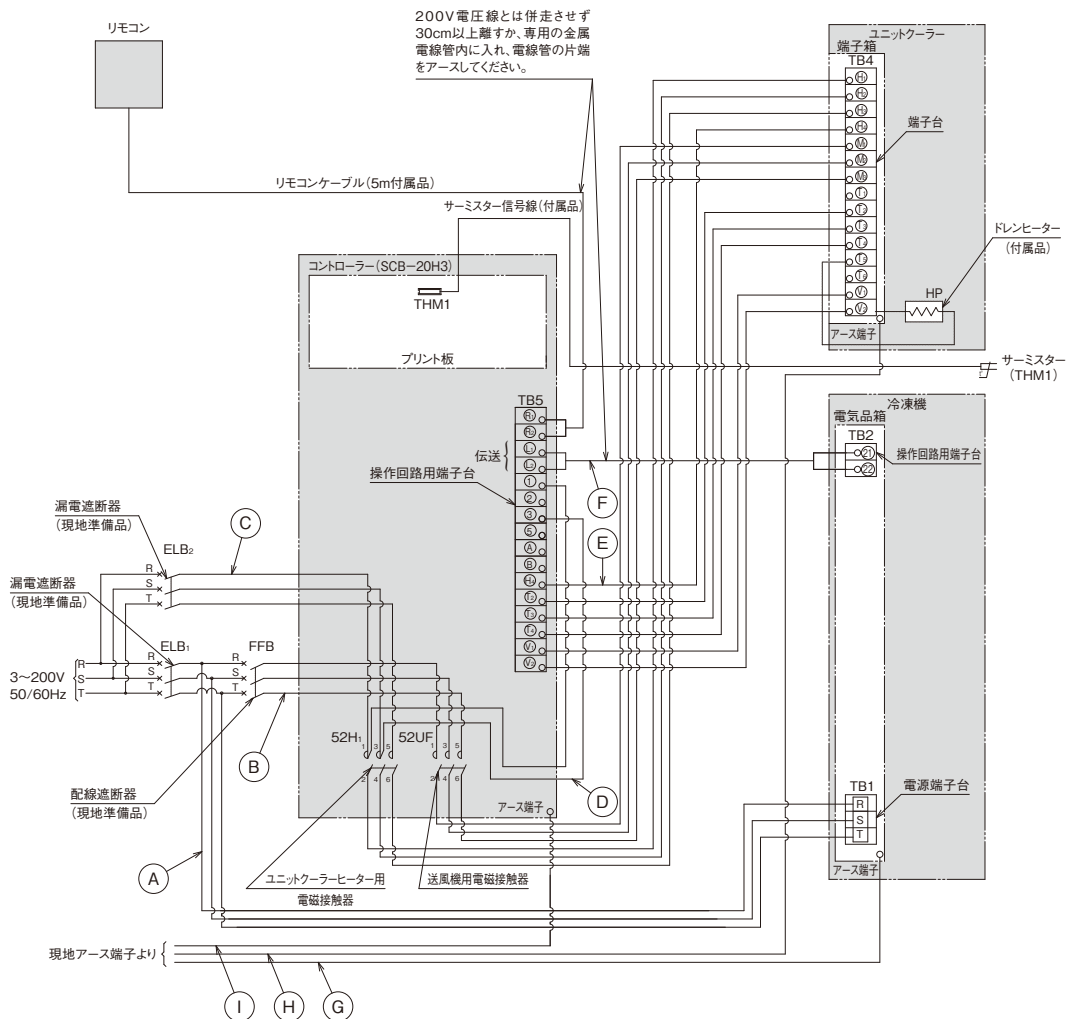

■配線および遮断器容量

項目 (単位)		型式		KU-N2MHV-D KU-N2LHV-D	KU-N2MHTV-D	KU-N3MHV-D KU-N3LHV-D	KU-N3MHTV-D	KU-N3MHPV-D KU-N3LHPV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	2.0		3.5			
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	2.0				
			電気ヒーター	(C)	2.0		3.5		
	操作回路線	コントローラ端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(D)	2.0					
		コントローラ～ユニットクーラー	(E)	2.0					
伝送線	コントローラ～冷凍機	(F)	0.75以上 (注2)						
アース線	冷凍機	(G)	2.0						
		(H)	2.0						
	ユニットクーラー	(I)	2.0						
	コントローラ	(1)	2.0						
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	20		30			
			定格感度電流	30 (動作時間0.1秒以内)					
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	10		15			
			定格感度電流	30 (動作時間0.1秒以内)					
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	5					




漏電遮断器の設置とアース線
 工事が必要です。正しく行
 ないと、感電・火災の原因と
 なります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル (型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF) または2芯ツイストペアケーブル (型式：KPEV・KPEV-S相当品) を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター (HP) は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けください。
- 漏電遮断器 (ELB1・2)・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●中温用 : KU-N4MHV-D
KU-N4MHTV-D
KU-N4MHPV-D

●低温用 : KU-N4LHV-D
KU-N4LHPV-D

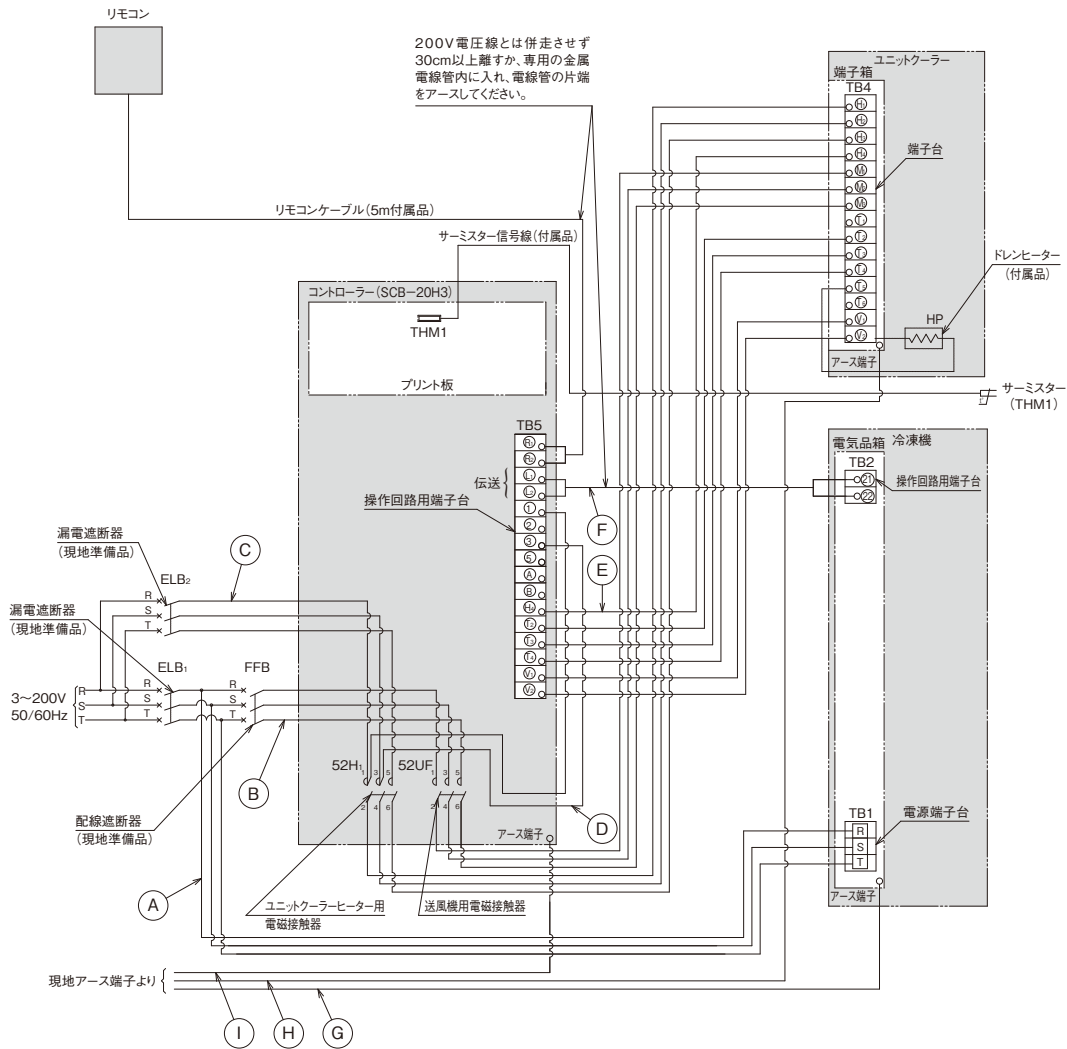

■配線および遮断器容量

項目(単位)	型式		容量
	KU-N4MHV-D KU-N4LHV-D	KU-N4MHTV-D KU-N4LHPV-D	
配線容量	動力線	冷凍機 (A)	mm ² 3.5
		ユニットクーラー	mm ² 2.0
		送風機用電動機 電気ヒーター (C)	mm ² 3.5
	操作回路線	コントローラ端子台～電気ヒーター用電磁接触器 (D)	mm ² 2.0
		コントローラ～ユニットクーラー (E)	mm ² 2.0
	伝送線	コントローラ～冷凍機 (F)	mm ² 0.75以上(注2)
	アース線	冷凍機 (G)	mm ² 2.0
		ユニットクーラー (H)	mm ² 2.0
		コントローラ (I)	mm ² 2.0
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	定格電流 (A)	30
		定格感度電流 (mA)	30(動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	定格電流 (A)	15 20 15
		定格感度電流 (mA)	30(動作時間0.1秒以内)

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

- 注 記
- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 : VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 : KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
 - 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
 - ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。
また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

シロキ
設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニタリ

●中温用：KU-N5MHV-D
KU-N5MHTV-D
KU-N5MHPV-D

●低温用：KU-N5LHV-D
KU-N5LHPV-D

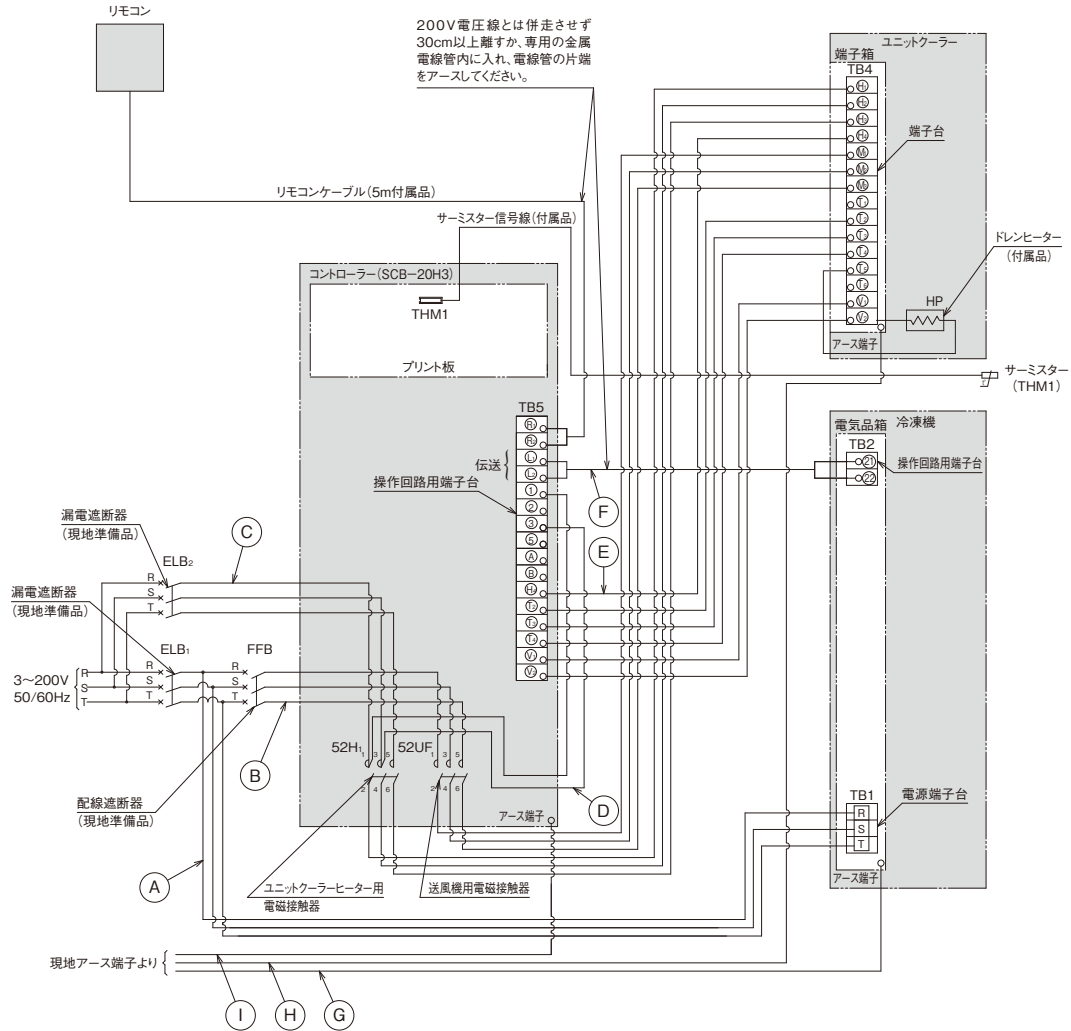

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N5MHV-D KU-N5LHV-D	KU-N5MHTV-D KU-N5MHPV-D	KU-N5LHPV-D	
		タイプ	容量				
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	5.5		
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0	
			電気ヒーター	(C)	mm ²	3.5	
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0		
		コントローラー～ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(F)	mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(G)	mm ²	2.0		
ユニットクーラー		(H)	mm ²	2.0			
		コントローラー	(I)	mm ²	2.0		
遮断器容量		漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	40	
	定格感度電流			mA	30(動作時間0.1秒以内)		
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	15	20
			送風機用電動機	定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)	
			定格電流	A	5		




漏電遮断器の設置とアース線工事がが必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。
また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●中温用：KU-N6MHV-D / KU-N7MHV-D / KU-N8MHV-D
 KU-N6MHTV-D / KU-N7MHTV-D / KU-N8MHTV-D
 KU-N6MHPV-D / KU-N7MHPV-D / KU-N8MHPV-D

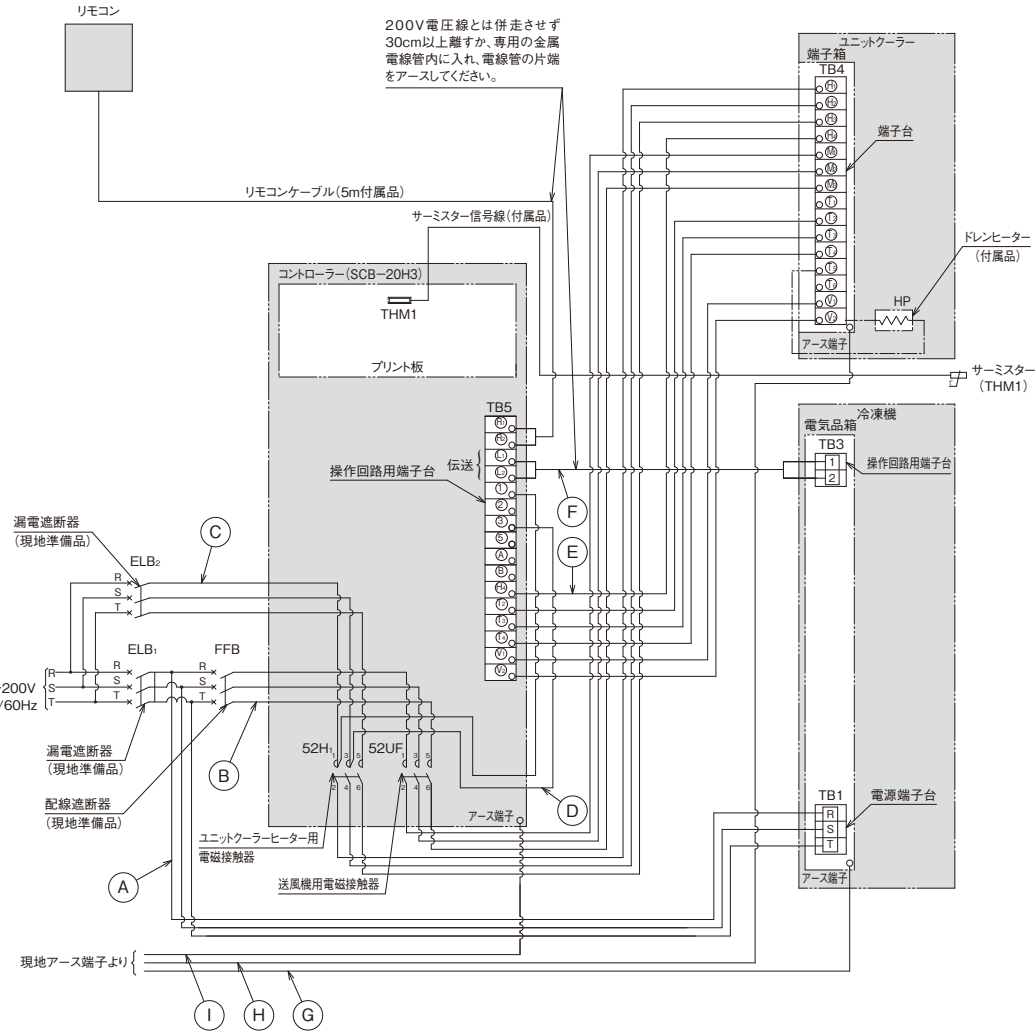

■配線および遮断器容量

項目(単位)	型式		容量		
	KU-N6MHV-D KU-N7MHV-D KU-N8MHV-D	KU-N6MHTV-D KU-N7MHTV-D KU-N8MHTV-D KU-N6MHPV-D KU-N7MHPV-D KU-N8MHPV-D			
配線容量	動力線	冷凍機 (A)	mm ²	8.0	
		ユニットクーラー	送風機用電動機 (B)	mm ²	2.0
			電気ヒーター (C)	mm ²	3.5
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器 (D)	mm ²	2.0	
		コントローラー～ユニットクーラー (E)	mm ²	2.0	
	伝送線	コントローラー～冷凍機 (F)	mm ²	0.75以上(注2)	
	アース線	冷凍機 (G)	mm ²	3.5	
		ユニットクーラー (H)	mm ²	2.0	
		コントローラー (I)	mm ²	2.0	
mm ²			2.0		
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 (A)	50	
			定格感度電流 (mA)	30(動作時間0.1秒以内)	
		ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流 (A)	15 20
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	定格電流 (A)	5	
			送風機用電動機	定格電流 (A)	5
		送風機用電動機	定格電流 (A)	5	

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

占有率
設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニター

●低温用：KU-N6LHV-D KU-N6LHPV-D

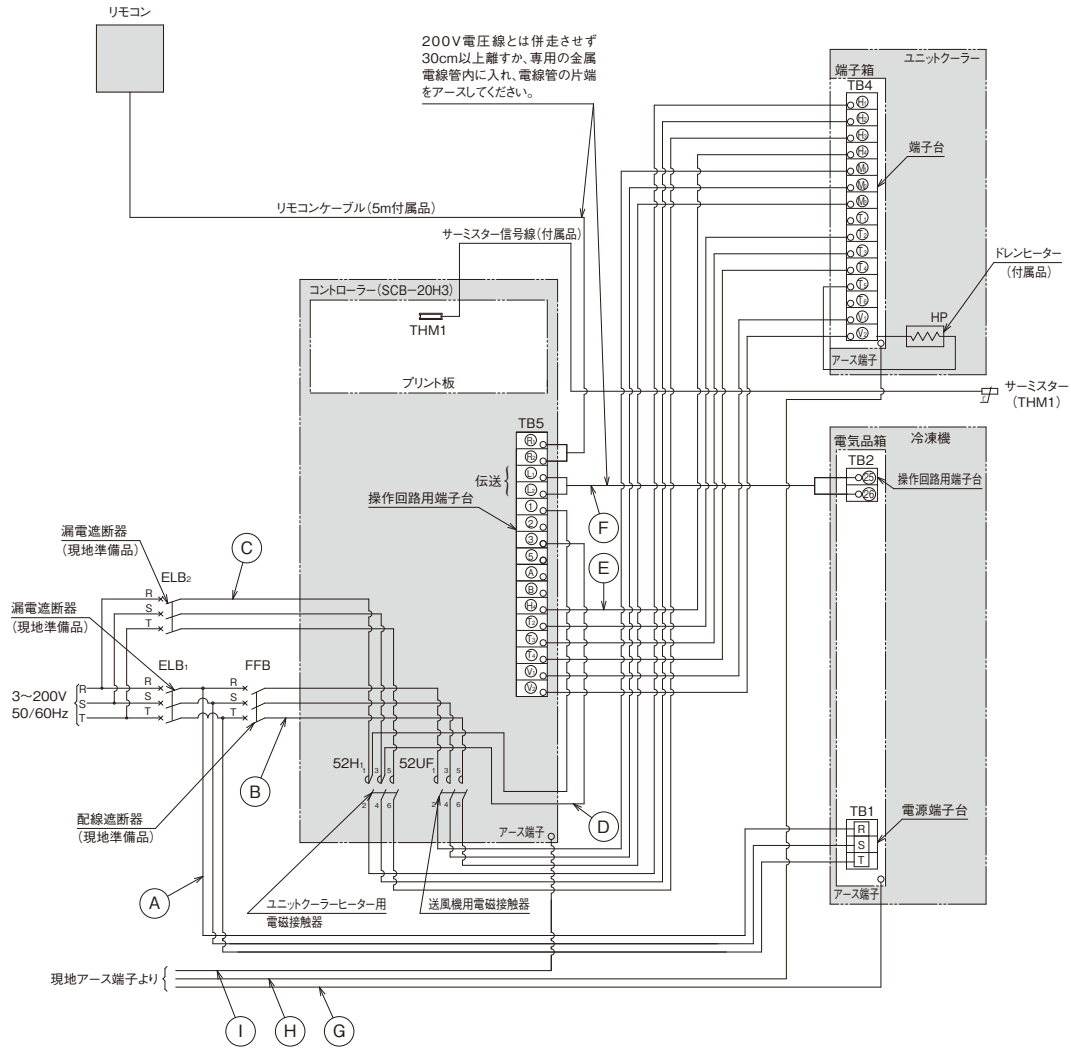

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		mm ²	KU-N6LHV-D	KU-N6LHPV-D	
		タイプ	タイプ				
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	8.0		
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0	
			電気ヒーター	(C)	mm ²	3.5	
	操作回路線	コントローラ端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(F)	mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(G)	mm ²	3.5		
ユニットクーラー		(H)	mm ²	2.0			
コントローラ		(I)	mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	50		
			定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)		
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	15	30
			送風機用電動機	定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)	
			定格電流	A	5		




漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●低温用：KU-N8LHV-D
KU-N8LHPV-D

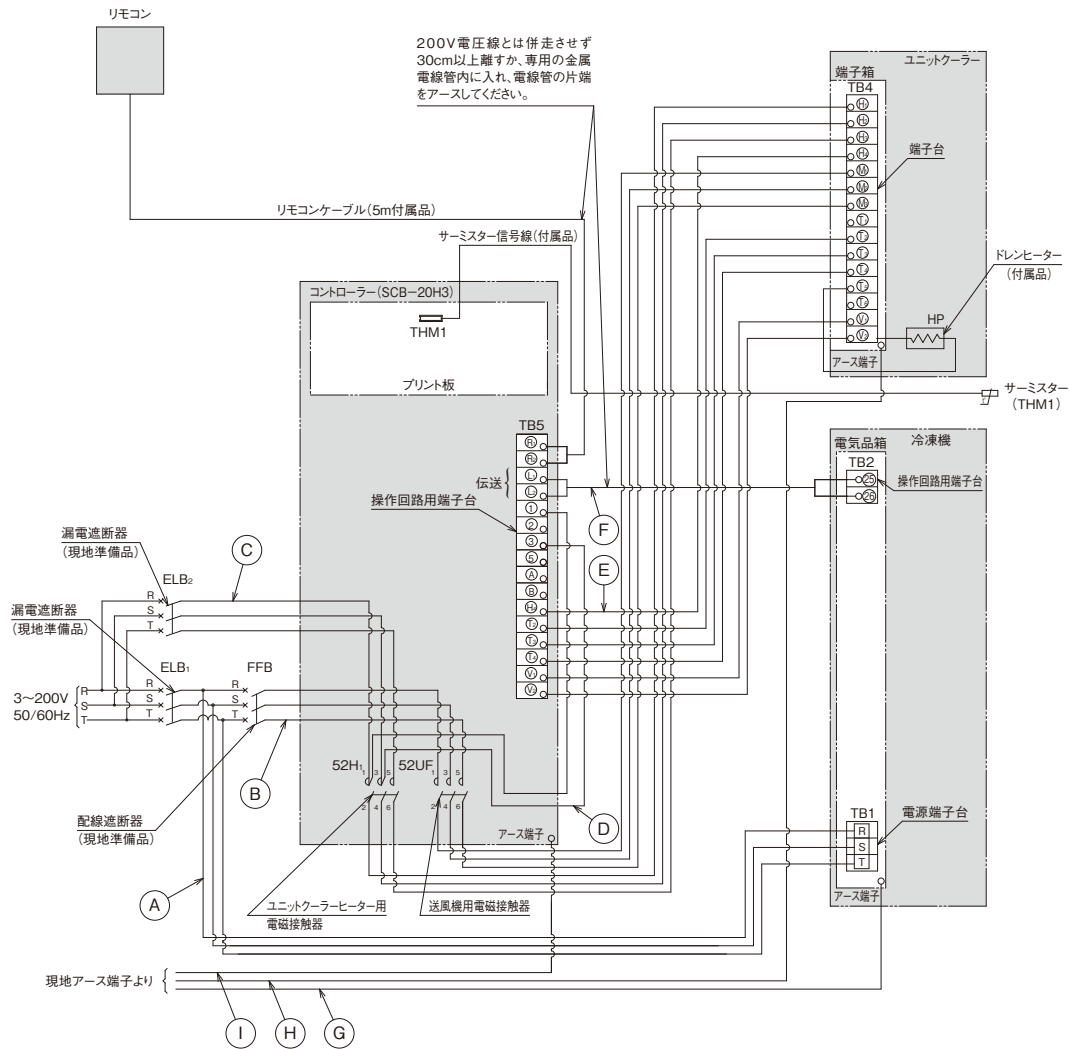

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式				
		KU-N8LHV-D	KU-N8LHPV-D			
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	8.0		
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B) mm ²	2.0	
			電気ヒーター	(C) mm ²	3.5	
	操作回路線	コントローラ端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(D) mm ²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラー	(E) mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(F) mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(G) mm ²	3.5		
ユニットクーラー		(H) mm ²	2.0			
コントローラ		(I) mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	50	
			定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)	
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	15
			送風機用電動機	定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)
			定格電流	A	5	




漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●中温用：KU-N10MHV-D / KU-N12MHV-D
 KU-N10MHTV-D
 KU-N10MHPV-D

●低温用：KU-N10LHV-D / KU-N12LHV-D
 KU-N10LHPV-D

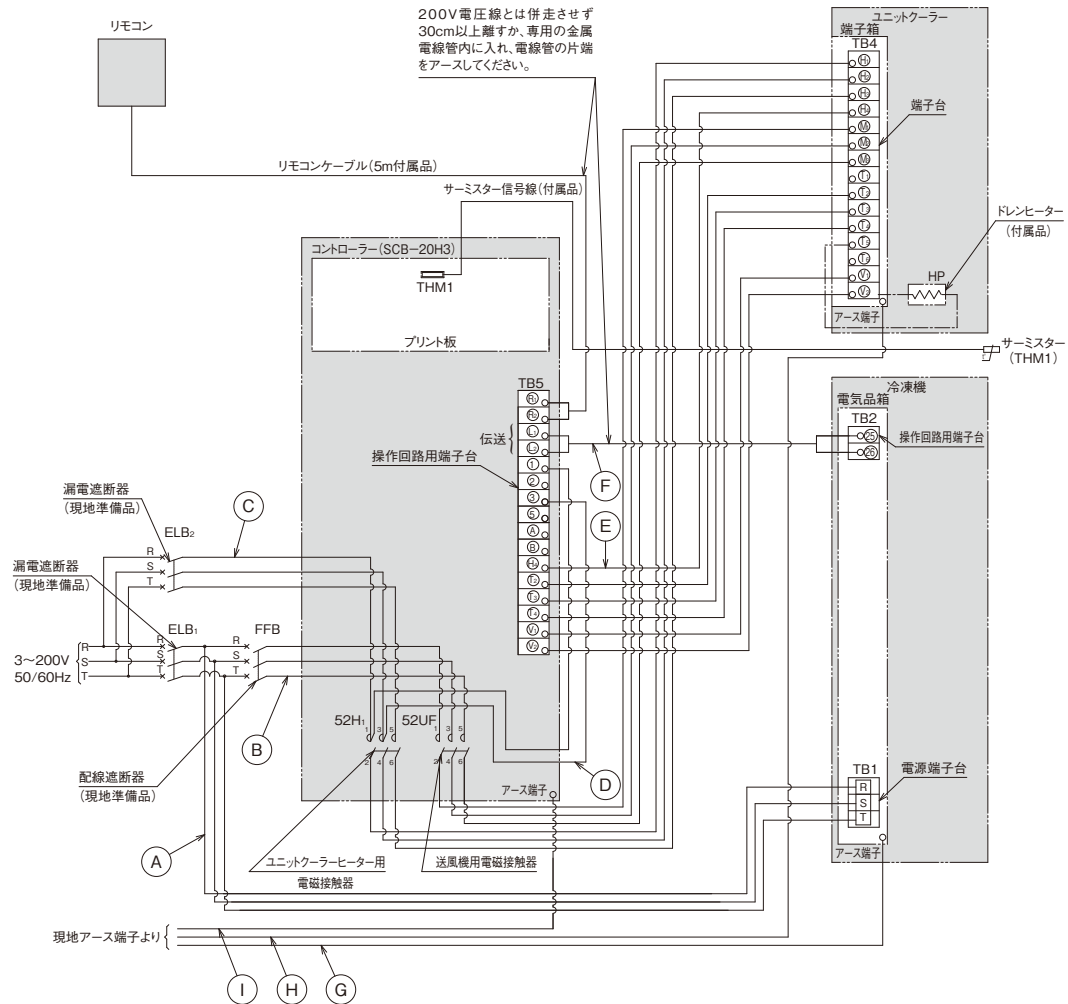

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N10MHV-D KU-N10LHV-D	KU-N10MHTV-D	KU-N10MHPV-D	KU-N12MHV-D KU-N12LHV-D	KU-N10LHPV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	14				
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0			
			電気ヒーター	(C)	mm ²	3.5		5.5	8.0
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0				
		コントローラー～ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0				
伝送線	コントローラー～冷凍機	(F)	mm ²	0.75以上(注2)					
アース線	冷凍機	(G)	mm ²	5.5					
		ユニットクーラー	(H)	mm ²	2.0	3.5	2.0	3.5	
	コントローラー	(I)	mm ²	2.0					
		定格電流	A	75					
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	75				
			定格感度電流	mA	100(動作時間0.1秒以内)				
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	20	30			
			定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)				
配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	5	10	5	10	

注 記


- リモコンケーブルおよび伝送線を取り付ける際には、200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)



漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

●中温用：KU-N15MHV-D
 KU-N12MHTV-D / KU-N15MHTV-D
 KU-N12MHPV-D / KU-N15MHPV-D

●低温用：KU-N15LHV-D
 KU-N12LHPV-D / KU-N15LHPV-D

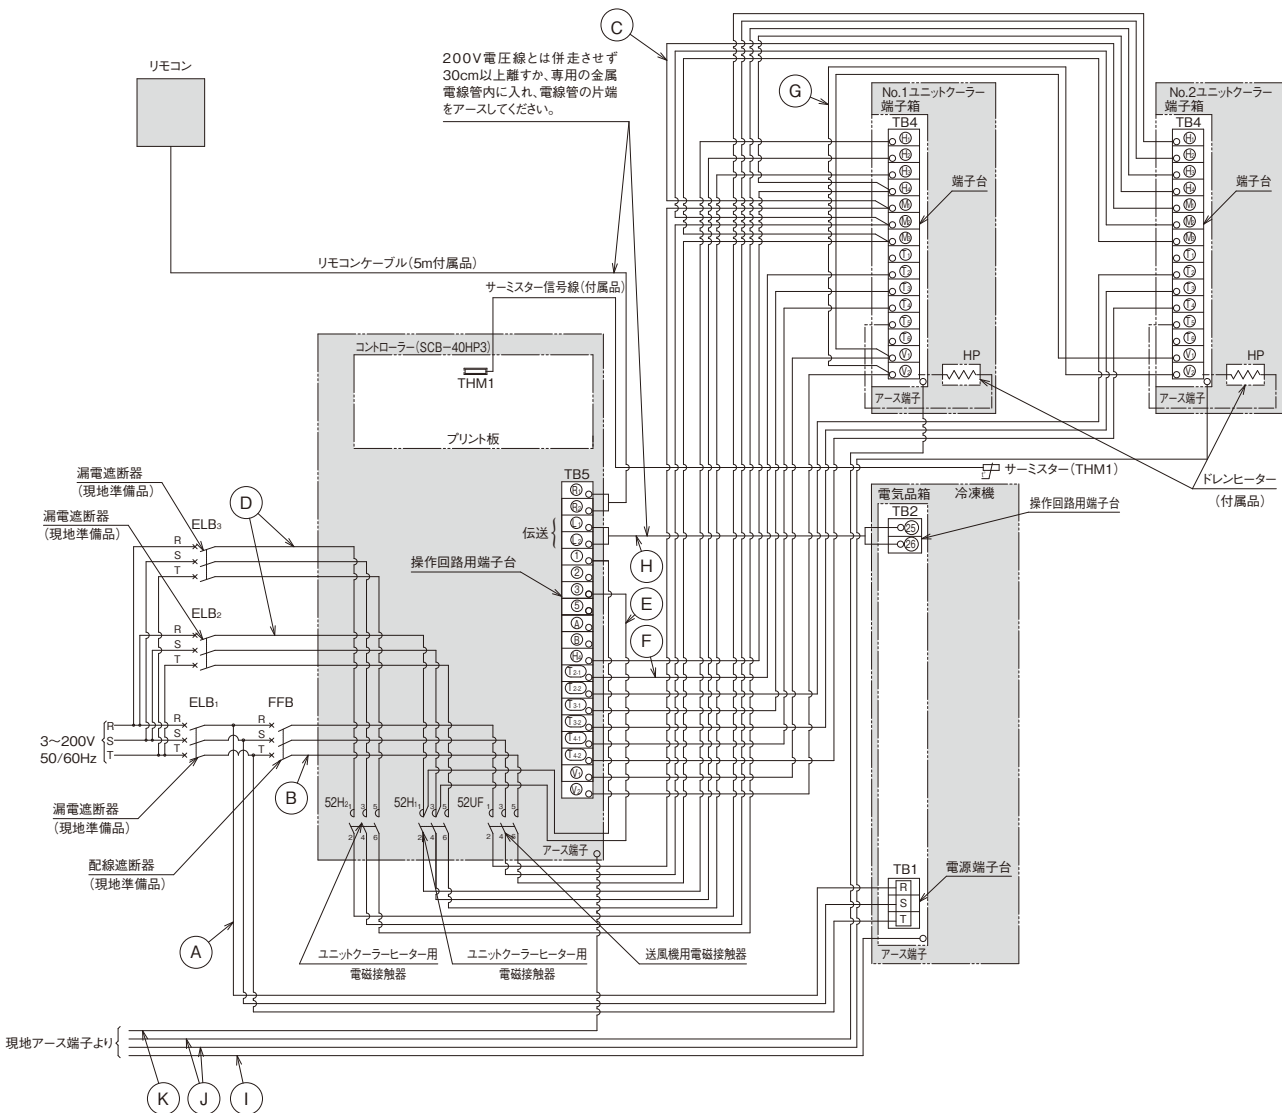

■配線および遮断器容量

項目(単位)	型式	KU-N15MHV-D KU-N15LHV-D		KU-N12MHTV-D KU-N12MHPV-D KU-N15MHTV-D KU-N15MHPV-D	
		冷凍機	ユニットクーラー	冷凍機	ユニットクーラー
動力線	電源	(A)	mm ²	14	
	ユニットクーラー	(B)	mm ²	2.0	
	送風機用電動機	(C)	mm ²	2.0	
	ユニットクーラー間	(D)	mm ²	3.5×2	5.5×2
	ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0	
	ユニットクーラー間	(F)	mm ²	2.0	
操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(G)	mm ²	2.0	
	ユニットクーラー間	(H)	mm ²	2.0	
伝送線	コントローラー～冷凍機	(I)	mm ²	0.75以上(注2)	
	冷凍機	(J)	mm ²	5.5	
アース線	ユニットクーラー	(K)	mm ²	2.0×2	
	ユニットクーラー	(L)	mm ²	2.0	
	コントローラー	(M)	mm ²	2.0	
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	75
		ユニットクーラー	定格感度電流	mA	100(動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器(FFB)	電気ヒーター	定格電流	A	15×2 20×2 30×2
		ユニットクーラー	定格感度電流	mA	30×2(動作時間0.1秒以内)

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF-VCT-CVV-MVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- コントローラー端子番号○(T₂₋₁)・(T₃₋₁)・(T₄₋₁)はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。また、○(T₂₋₂)・(T₃₋₂)・(T₄₋₂)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB₁₋₂)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニタリー

●中温用：KU-N20MHV-D
KU-N20MHTV-D
KU-N20MHPV-D

●低温用：KU-N20LHV-D
KU-N20LHPV-D

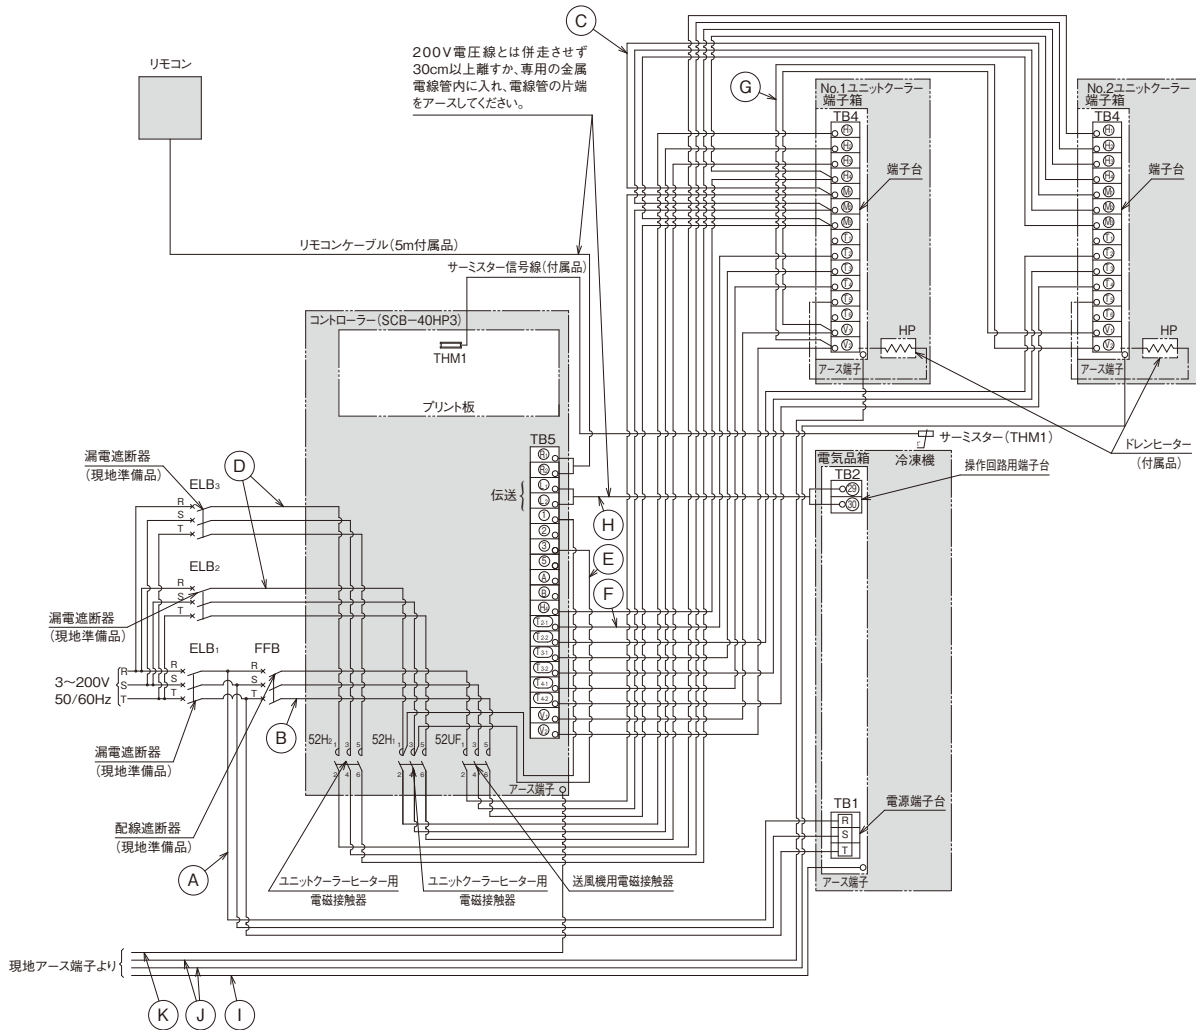

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N20MHV-D KU-N20LHV-D		KU-N20MHTV-D KU-N20MHPV-D		KU-N20LHPV-D		
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	38					
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0				
			ユニットクーラー間	(C)	mm ²	2.0				
		電気ヒーター	(D)	mm ²	3.5×2	5.5×2	8.0×2			
	操作回路線	コントローラ端子台~電気ヒーター用電磁接触器	(E)	mm ²	2.0					
		コントローラ~ユニットクーラー	(F)	mm ²	2.0					
		ユニットクーラー間	(G)	mm ²	2.0					
	伝送線	コントローラ~冷凍機	(H)	mm ²	0.75以上(注2)					
	アース線	冷凍機	(I)	mm ²	14					
		ユニットクーラー	(J)	mm ²	2.0×2	3.5×2				
コントローラ		(K)	mm ²	2.0						
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	125					
			定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)					
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	20×2	30×2				
			定格感度電流	mA	30×2(動作時間0.1秒以内)					
配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	10	15				

! 漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

- 注 記
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
 - コントローラ端子番号○(T₂-1)・(T₃-1)・(T₄-1)はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。また、○(T₂-2)・(T₃-2)・(T₄-2)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。
 - 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
 - ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器(ELB₁₋₂)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


コトラー

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニュート

●中温用：KU-N26MHV-D / KU-N30MHV-D
 KU-N26MHTV-D / KU-N30MHTV-D
 KU-N26MHPV-D / KU-N30MHPV-D

●低温用：KU-N26LHV-D / KU-N30LHV-D
 KU-N26LHPV-D / KU-N30LHPV-D

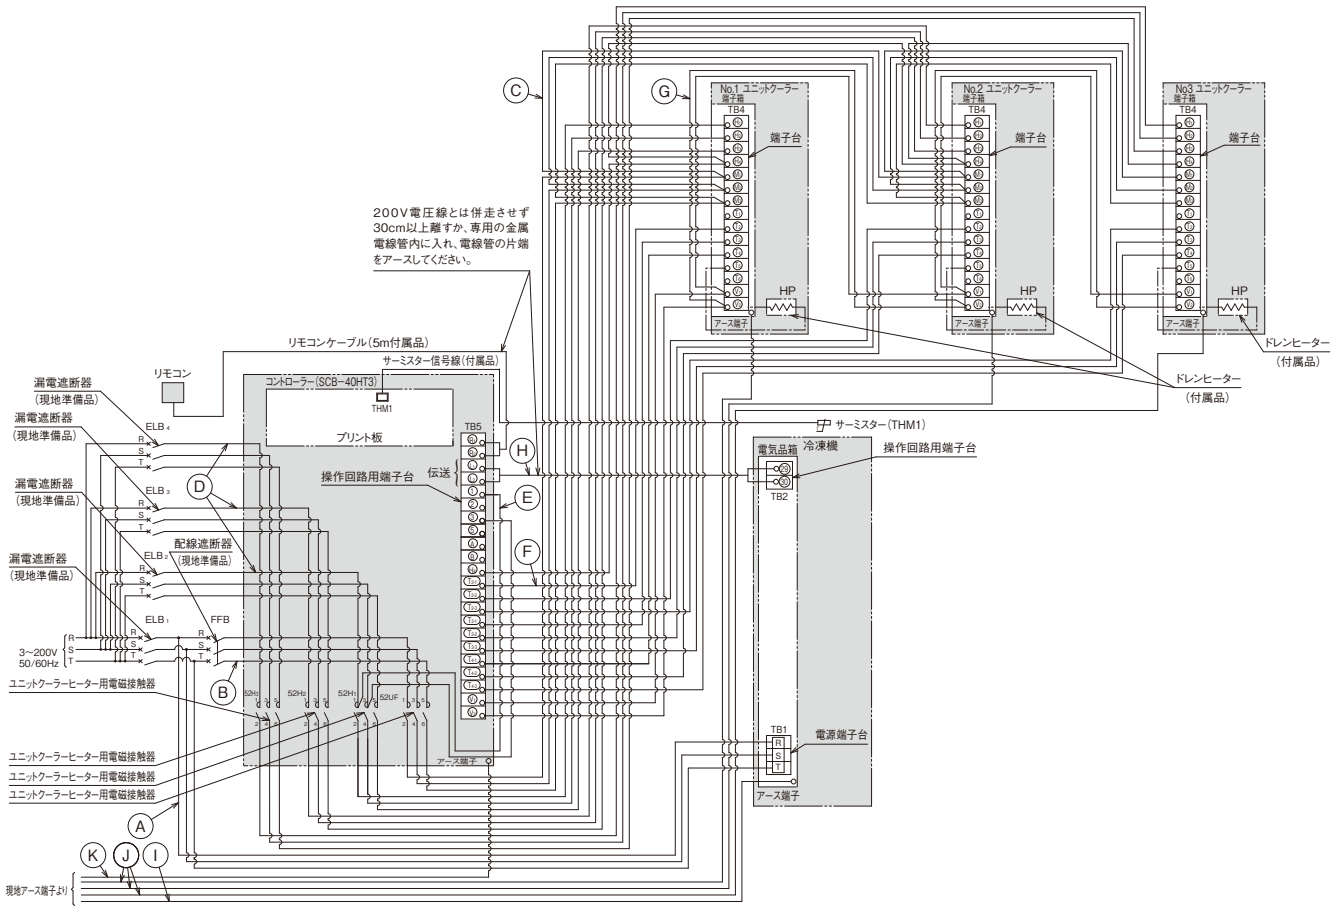

■配線および遮断器容量


項目(単位)		型式		KU-N26MHV-D KU-N30MHV-D KU-N26LHV-D KU-N30LHV-D		KU-N26MHTV-D KU-N30MHTV-D KU-N30MHPV-D		KU-N26LHPV-D KU-N30LHPV-D		
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	60					
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0		3.5		
			電源	(C)	mm ²	2.0		3.5		
		電気ヒーター	(D)	mm ²	3.5×3	5.5×3	8.0×3			
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(E)	mm ²	2.0					
		コントローラー～ユニットクーラー	(F)	mm ²	2.0					
		ユニットクーラー間	(G)	mm ²	2.0					
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H)	mm ²	0.75以上(注2)					
	アース線	冷凍機	(I)	mm ²	14					
		ユニットクーラー	(J)	mm ²	2.0×3		3.5×3			
コントローラー		(K)	mm ²	2.0						
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	150					
		定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)						
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	20×3		30×3			
		定格感度電流	mA	30×3(動作時間0.1秒以内)						
配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	15		20			

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

- 注 記
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1000m以下としてください。
 - コントローラー端子番号○(T₂₋₁)・(T₃₋₁)・(T₄₋₁)はNo.1ユニットクーラー接続用です。ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。また、○(T₂₋₂)・(T₃₋₂)・(T₄₋₂)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。○(T₂₋₃)・(T₃₋₃)・(T₄₋₃)はNo.3ユニットクーラー接続用です。No.3ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。
 - 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
 - ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 スクロール
 セレクト型
 ショー
 設備設計 据付上の注意
 R410A 冷凍冷蔵
 R404A ユニ

●中温用：KU-N36MHV-D / KU-N40MHV-D ●低温用：KU-N36LHV-D / KU-N40LHV-D

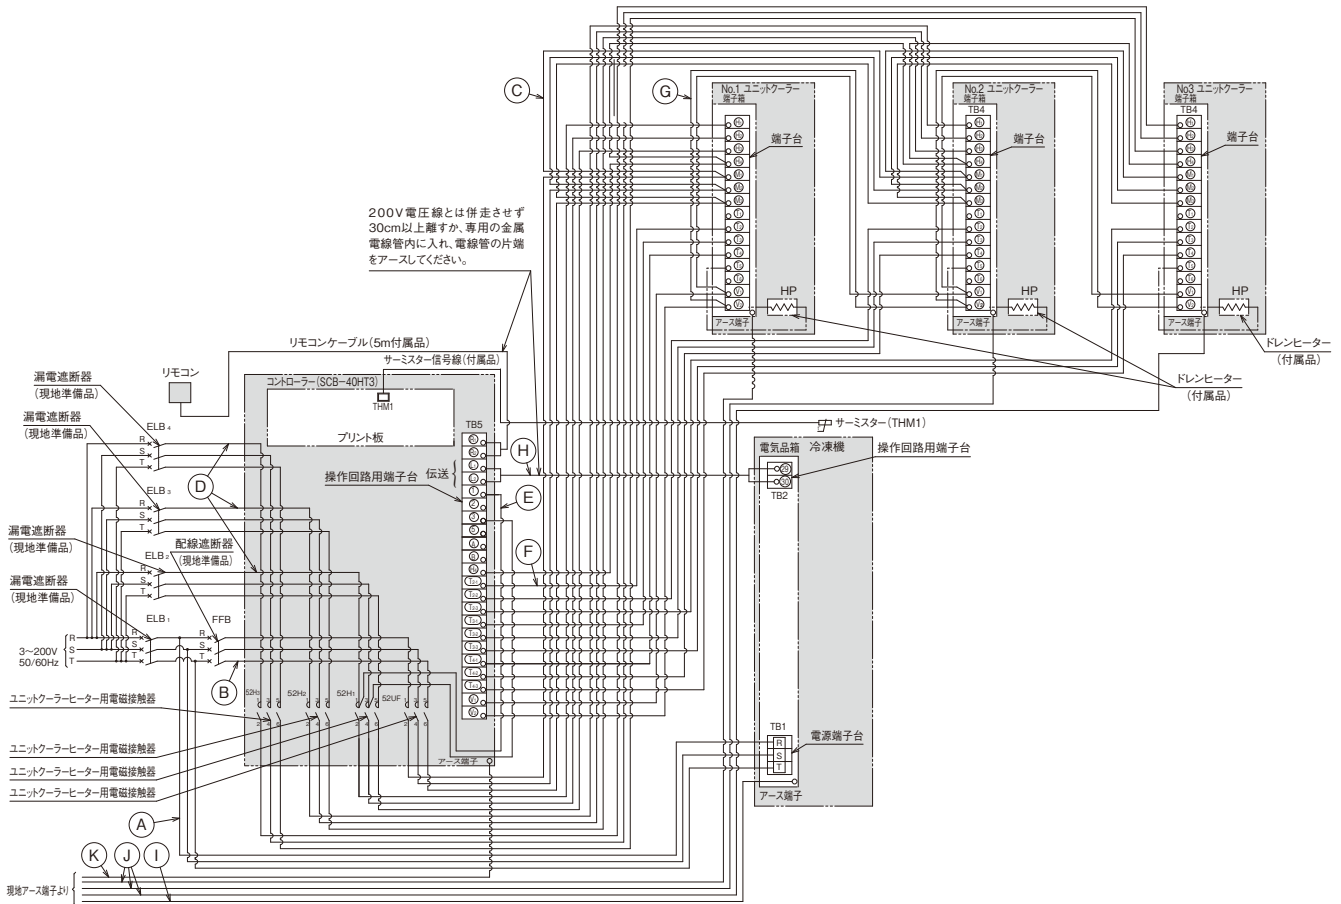

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-N36MHV-D・KU-N40MHV-D KU-N36LHV-D・KU-N40LHV-D		
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	100	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0
			電源	(C)	mm ²	2.0
			ユニットクーラー間	(D)	mm ²	5.5×3
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒータ用電磁接触器	(E)	mm ²	2.0	
		コントローラー～ユニットクーラー	(F)	mm ²	2.0	
		ユニットクーラー間	(G)	mm ²	2.0	
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H)	mm ²	0.75以上(注2)	
	アース線	冷凍機	(I)	mm ²	22	
ユニットクーラー		(J)	mm ²	2.0×3		
コントローラー		(K)	mm ²	2.0		
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	200	
			定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)	
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	20×3
				定格感度電流	mA	30×3(動作時間0.1秒以内)
		ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	15

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

- 注 記
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1000m以下としてください。
 - コントローラー端子番号○(T₂₋₁)・(T₃₋₁)・(T₄₋₁)はNo.1ユニットクーラー接続用です。ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。また、○(T₂₋₂)・(T₃₋₂)・(T₄₋₂)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。○(T₂₋₃)・(T₃₋₃)・(T₄₋₃)はNo.3ユニットクーラー接続用です。No.3ユニットクーラーの○(T₂)・(T₃)・(T₄)と各々接続してください。
 - 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)はユニットクーラー吸込側に取り付けてください。
 - ドレンヒーター(HP)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器(ELB1・2・3)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール


R404A スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

コトダテ
設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A コット

●高温用 : KU-R3HV-D / KU-R6HV-D / KU-R8HV-D / KU-R10HV-D
 KU-RD5HV-D / KU-RD6HV-D / KU-RD7HV-D / KU-RD8HV-D

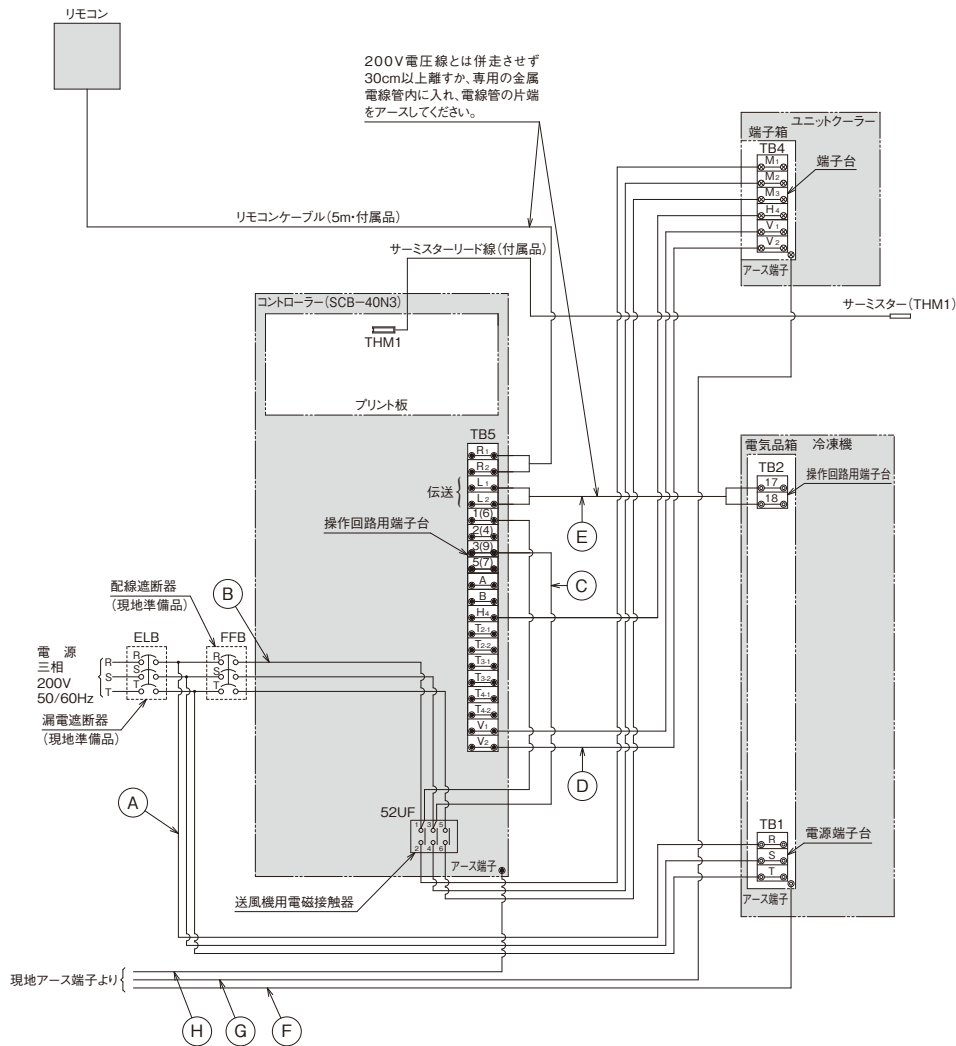

■配線および遮断器容量

		型式		項目(単位)							
				KU-R3HV-D	KU-R6HV-D	KU-R8HV-D	KU-R10HV-D	KU-RD5HV-D	KU-RD6HV-D	KU-RD7HV-D KU-RD8HV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	3.5	8.0	14	5.5	8.0		
		ユニットクーラー 送風機用電動機 電源	(B)	mm ²	2.0						
	操作回路線	コントローラ端子台～送風機用電磁接触器	(C)	mm ²	2.0						
		コントローラ～ユニットクーラー	(D)	mm ²	2.0						
	伝送線	コントローラ～冷凍機	(E)	mm ²	0.75以上(注2)						
アース線	冷凍機	(F)	mm ²	2.0	3.5	3.5		3.5			
	ユニットクーラー	(G)	mm ²	2.0							
	コントローラ	(H)	mm ²	2.0							
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	30	60	75		50		
			定格感度電流	mA	30	100	100		30		
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー 送風機用電動機	定格電流	A	5						

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏れ電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)



漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

リコナ

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニタリ

●中温用：KU-R3MHV-D／KU-R6MHV-D／KU-R8MHV-D／KU-R10MHV-D／
 KU-RD5MHV-D／KU-RD6MHV-D／KU-RD7MHV-D／KU-RD8MHV-D
 ●低温用：KU-R3LHV-D／KU-R8LHV-D／KU-R10LHV-D

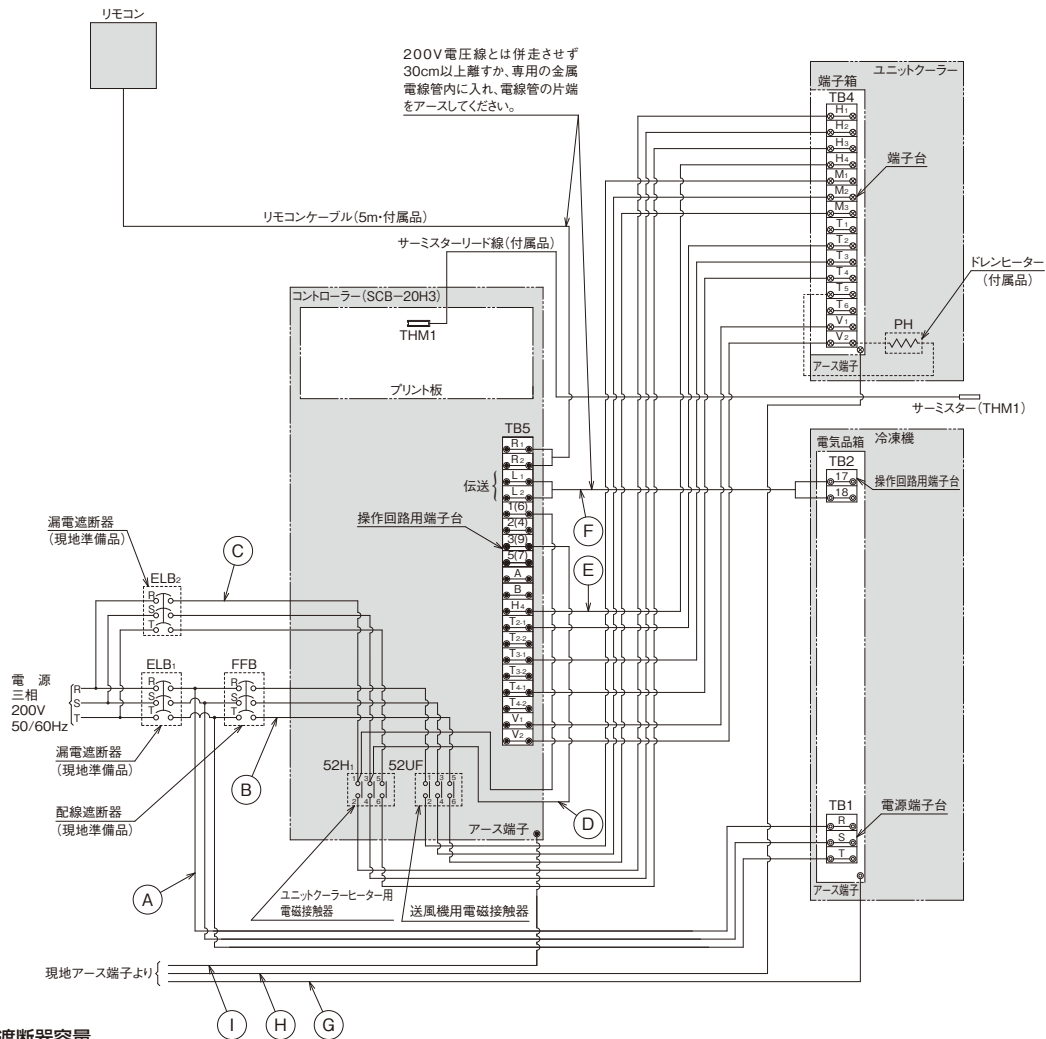

■配線および遮断器容量

項目 (単位)	型式	型式							
		KU-R3MHV-D KU-R3LHV-D	KU-R6MHV-D	KU-R8MHV-D KU-R8LHV-D	KU-R10MHV-D KU-R10LHV-D	KU-RD5MHV-D	KU-RD6MHV-D	KU-RD7MHV-D KU-RD8MHV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	3.5	8.0	14	5.5	8.0
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0			2.0
			電気ヒーター	(C)	mm ²	2.0	3.5		3.5
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(D)	mm ²	2.0			2.0	
		コントローラー～ユニットクーラー	(E)	mm ²	2.0			2.0	
		コントローラー～冷凍機	(F)	mm ²	0.75以上 (注2)			0.75以上 (注2)	
アース線	冷凍機	(G)	mm ²	2.0	3.5	3.5	3.5		
	ユニットクーラー	(H)	mm ²	2.0			2.0		
	コントローラー	(I)	mm ²	2.0			2.0		
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	30	50	60	75	50
			定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)			100 (動作時間0.1秒以内)	30 (動作時間0.1秒以内)
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流	A	10	15		20	15
			定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)			30 (動作時間0.1秒以内)	
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	5			5	

注 記

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
2. 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長1,000m以下としてください。
3. 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
4. ドレンヒーター (PH) は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けください。
5. 漏電遮断器 (ELB1・2)・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
6. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)



漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


セレクト型
クーリングシステム

マイクロ

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A コーヒー

●低温用：KU-R6LHV-D

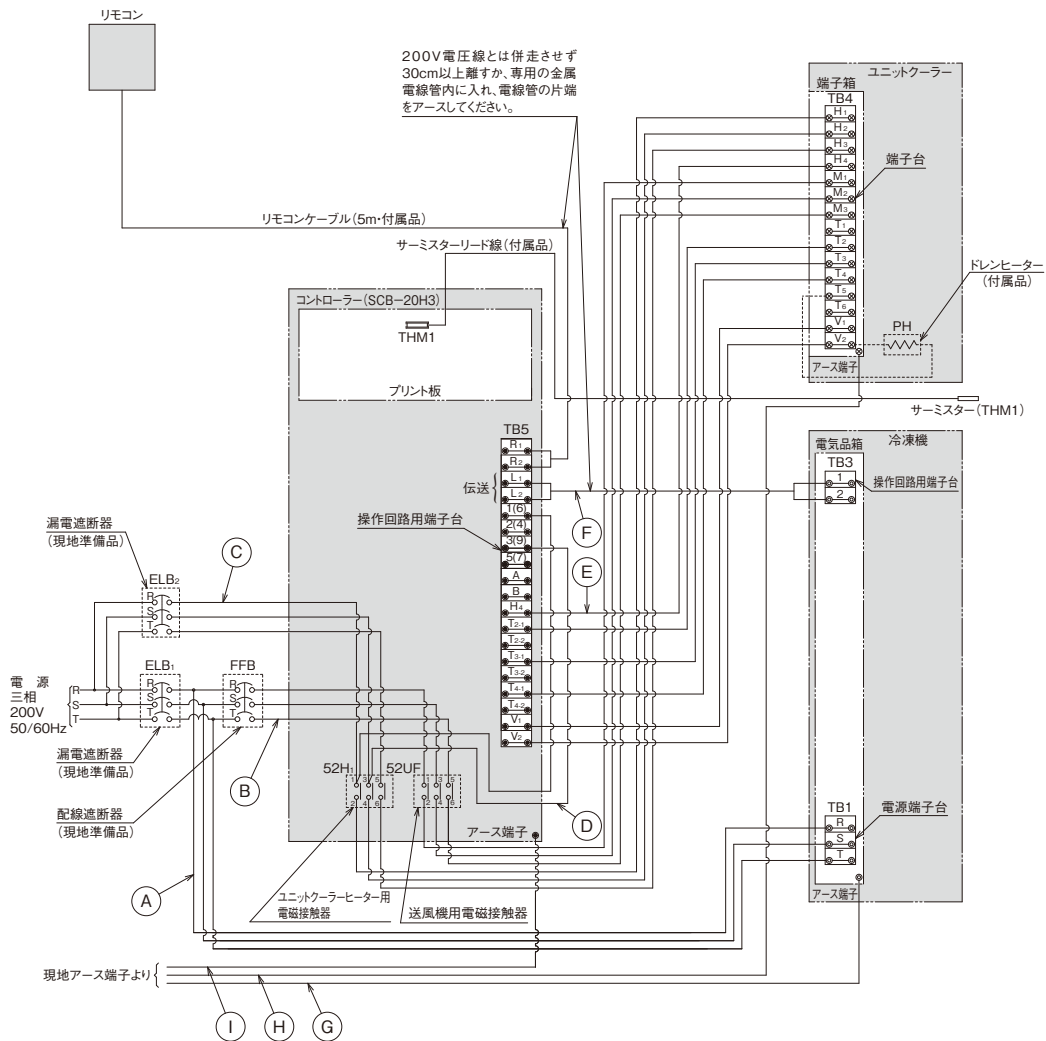

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-R6LHV-D		
配線容量	動力線	冷凍機	①	mm ²	5.5	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	②	mm ²	2.0
			電源	③	mm ²	2.0
	操作回路線	コントローラ端子台～電気ヒーター用電磁接触器	④	mm ²	2.0	
		コントローラ～ユニットクーラー	⑤	mm ²	2.0	
	伝送線	コントローラ～冷凍機	⑥	mm ²	0.75以上(注2)	
	アース線	冷凍機	⑦	mm ²	3.5	
		ユニットクーラー	⑧	mm ²	2.0	
		コントローラ	⑨	mm ²	2.0	
	遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	50
定格感度電流				mA	30(動作時間0.1秒以内)	
配線遮断器(FFB)		ユニットクーラー	定格電流	A	15	
			定格感度電流	mA	30(動作時間0.1秒以内)	

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地でユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(PH)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

シ占

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニュート

●高温用：KU-R16HV-D / KU-R20HV-D

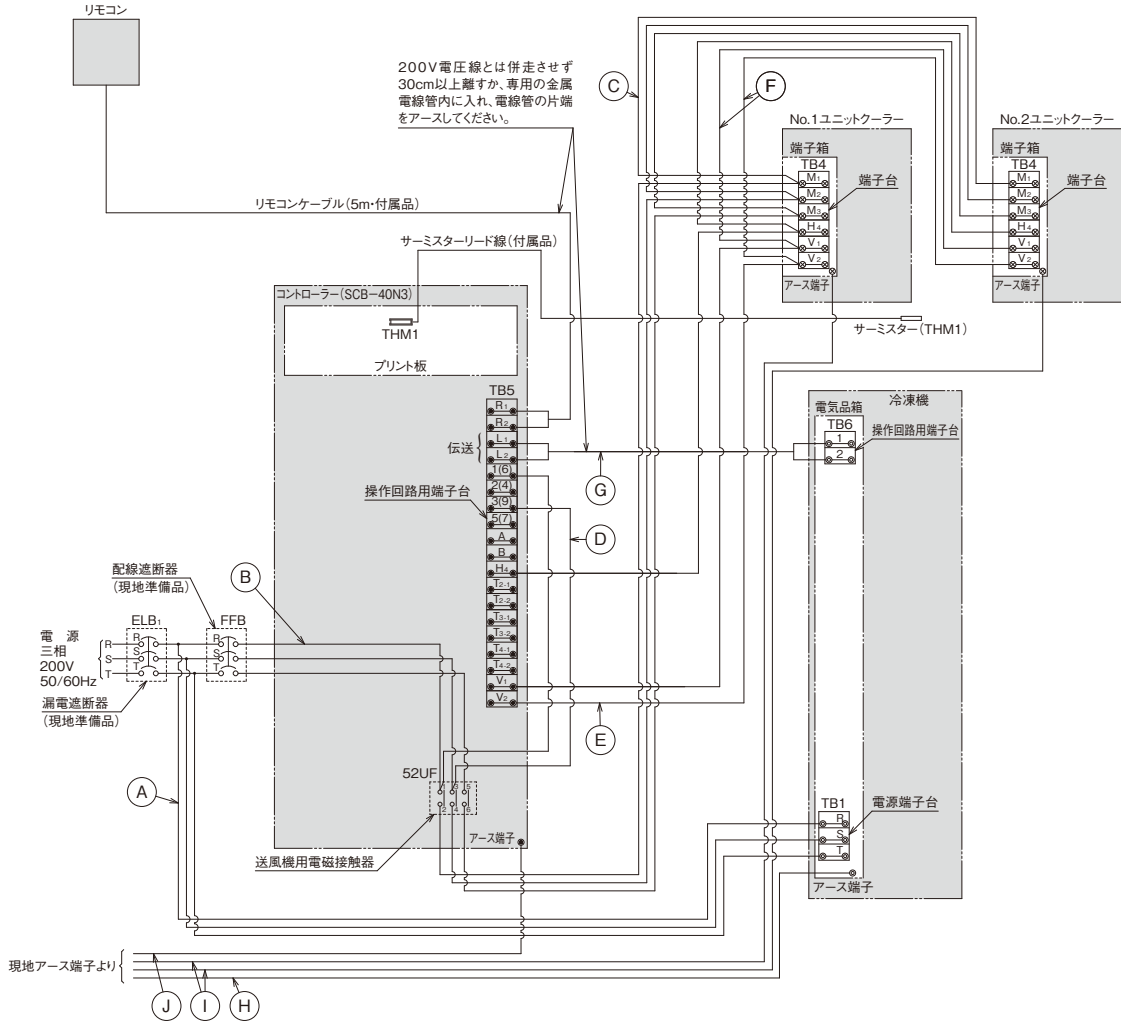

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		KU-R16HV-D	KU-R20HV-D		
配線容量	動力線	冷凍機		(A) mm ²	22	38	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	電源	(B) mm ²	2.0	
				ユニットクーラー間	(C) mm ²	2.0	
	操作回路線	コントローラー端子台～送風機用電磁接触器		(D) mm ²	2.0		
		コントローラー～ユニットクーラー		(E) mm ²	2.0		
		ユニットクーラー間		(F) mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラー～冷凍機		(G) mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機		(H) mm ²	5.5	14	
		ユニットクーラー		(I) mm ²	2.0×2		
		コントローラー		(J) mm ²	2.0		
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機		定格電流 A	100	125	
				定格感度電流 mA	100	200以下 (動作時間0.1秒以内)	
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流 A	10		



漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF-VCT-CVV-MVVS-CVVS-VVR-VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 KPEV-KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- コントローラー端子番号●(V1-1)はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。また、●(V1-2)はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの⊗(V1)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型とってください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール


クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニットの

- 中温用：KU-R16MHV-D / KU-R20MHV-D
- 低温用：KU-R16LHV-D / KU-R20LHV-D

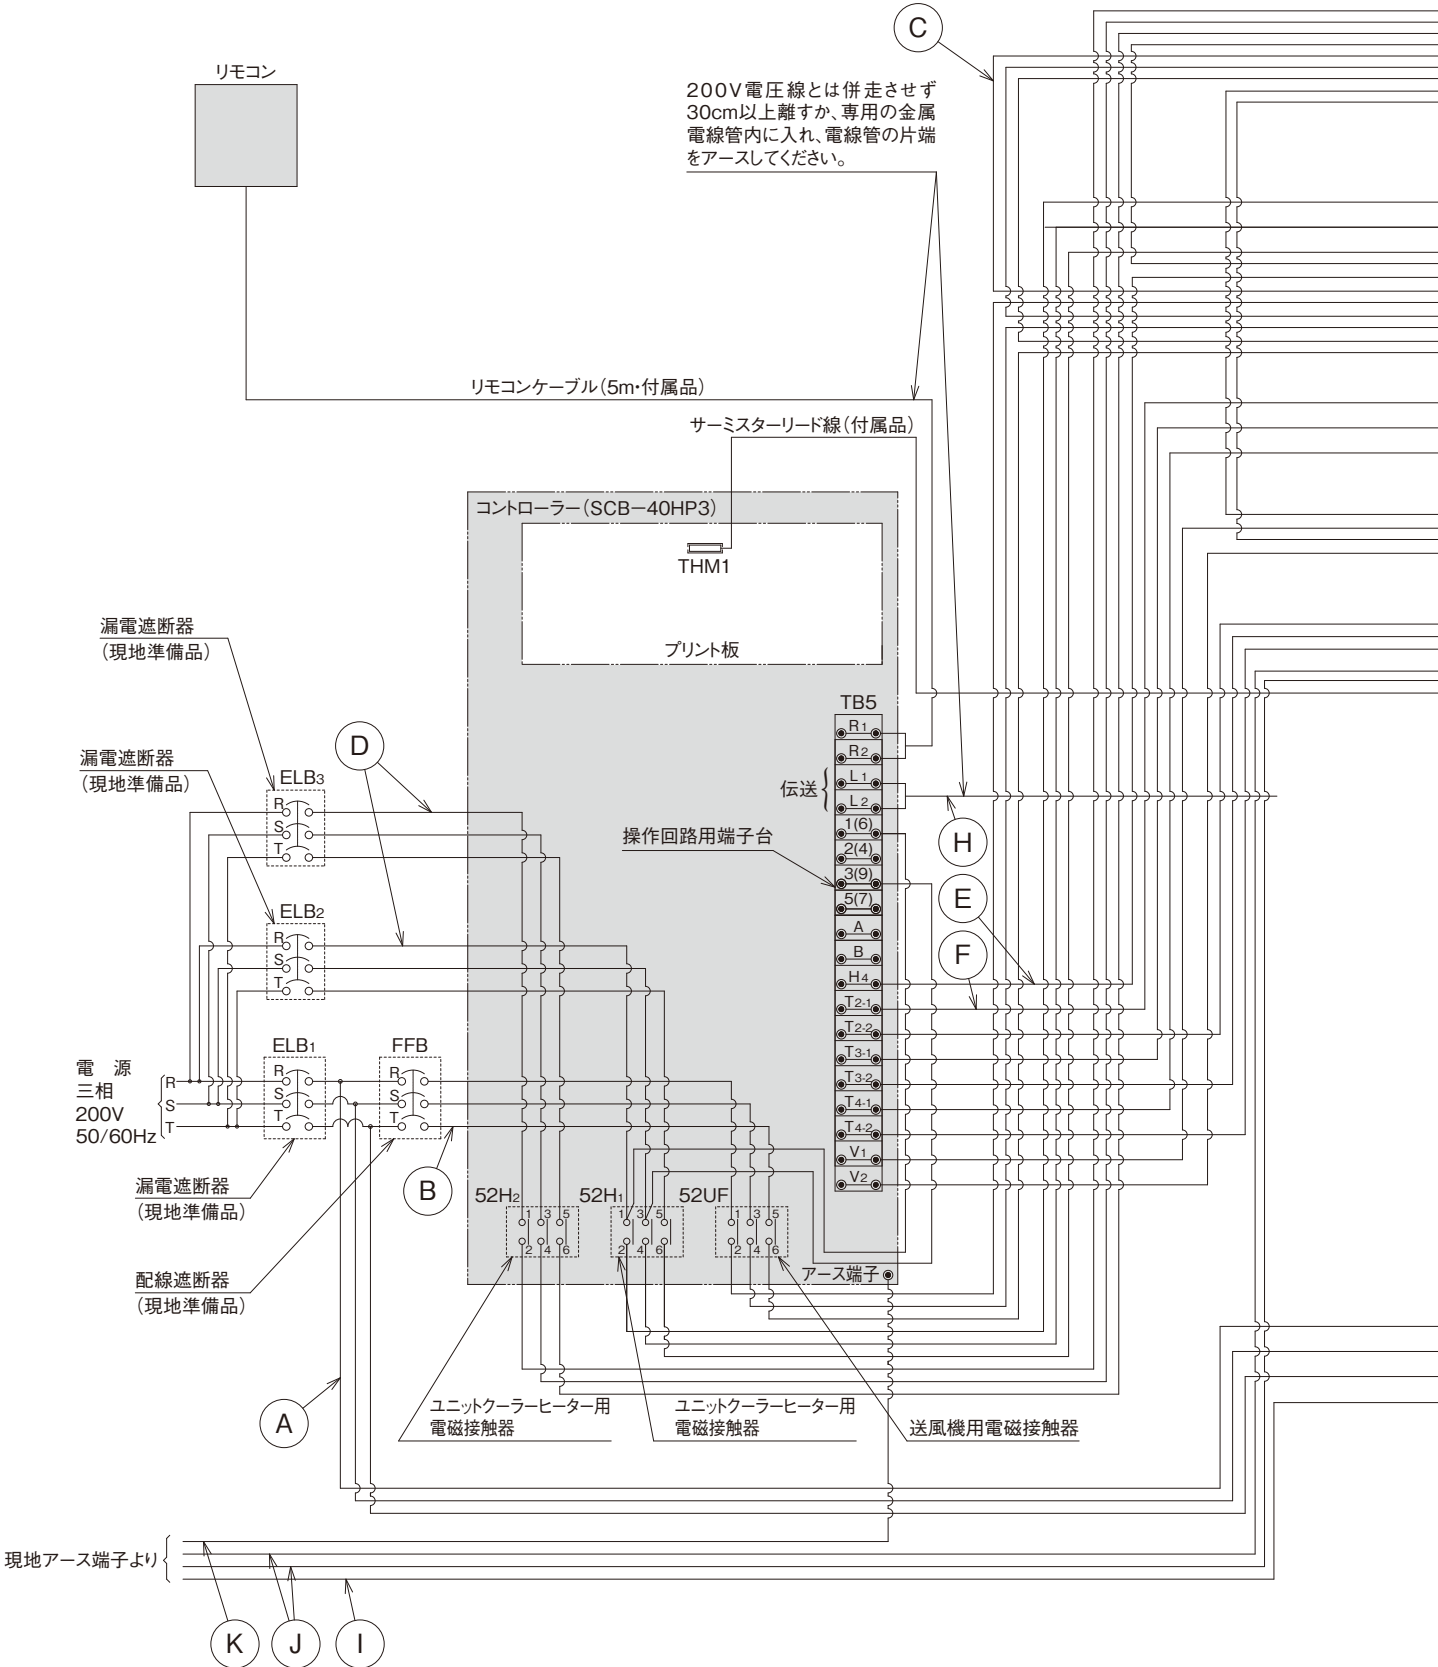

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミッド
設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニニツア

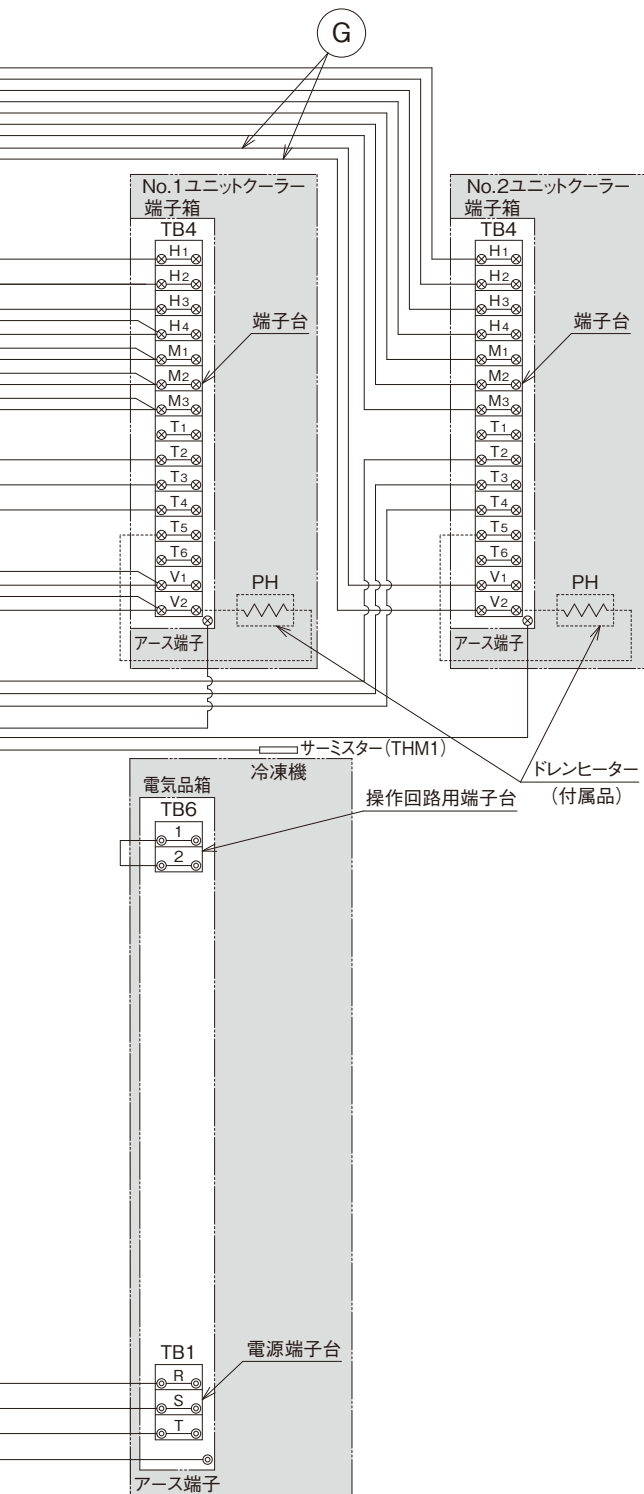

■配線および遮断器容量

		型式				
		KU-R16MHV-D	KU-R20MHV-D			
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	22	38	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B) mm ²	2.0	
			電源	(C) mm ²	2.0	
			電気ヒーター	(D) mm ²	3.5×2	
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(E) mm ²	2.0		
		コントローラー～ユニットクーラー	(F) mm ²	2.0		
		ユニットクーラー間	(G) mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H) mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(I) mm ²	5.5	14	
		ユニットクーラー	(J) mm ²	2.0×2		
コントローラー		(K) mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 A	100	125	
			定格感度電流 mA	100 (動作時間0.1秒以内)	200 (動作時間0.1秒以内)	
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流 A	15×2	20×2	
			定格感度電流 mA	30×2 (動作時間0.1秒以内)		
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流 A	10		

■配線および遮断器容量

		型式				
		KU-R16LHV-D	KU-R20LHV-D			
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	22	38	
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B) mm ²	2.0	
			電源	(C) mm ²	2.0	
			電気ヒーター	(D) mm ²	3.5×2	
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(E) mm ²	2.0		
		コントローラー～ユニットクーラー	(F) mm ²	2.0		
		ユニットクーラー間	(G) mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H) mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(I) mm ²	5.5	14	
		ユニットクーラー	(J) mm ²	2.0×2		
コントローラー		(K) mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 A	100	125	
			定格感度電流 mA	100 (動作時間0.1秒以内)	200 (動作時間0.1秒以内)	
	ユニットクーラー	電気ヒーター	定格電流 A	15×2	20×2	
			定格感度電流 mA	30×2 (動作時間0.1秒以内)		
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流 A	10		



漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 KPEV・KPEV-S 相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- コントローラ端子番号 (T₂₋₁・T₃₋₁・T₄₋₁・V₁₋₁) はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの (T₂・T₃・T₄・V₁) と各々接続してください。また、(T₂₋₂・T₃₋₂・T₄₋₂・V₁₋₂) はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの (T₂・T₃・T₄・V₁) と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター (PH) は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器 (ELB)・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A スクロール
クーリングシステムセット型


セレクト型
クーリングシステム

コトラー

設備設計 据付上のご注意

R410A R404A
ユニット
冷凍冷蔵

●高温用 : KU-R26HV-D / KU-R30HV-D / KU-R36HV-D / KU-R40HV-D

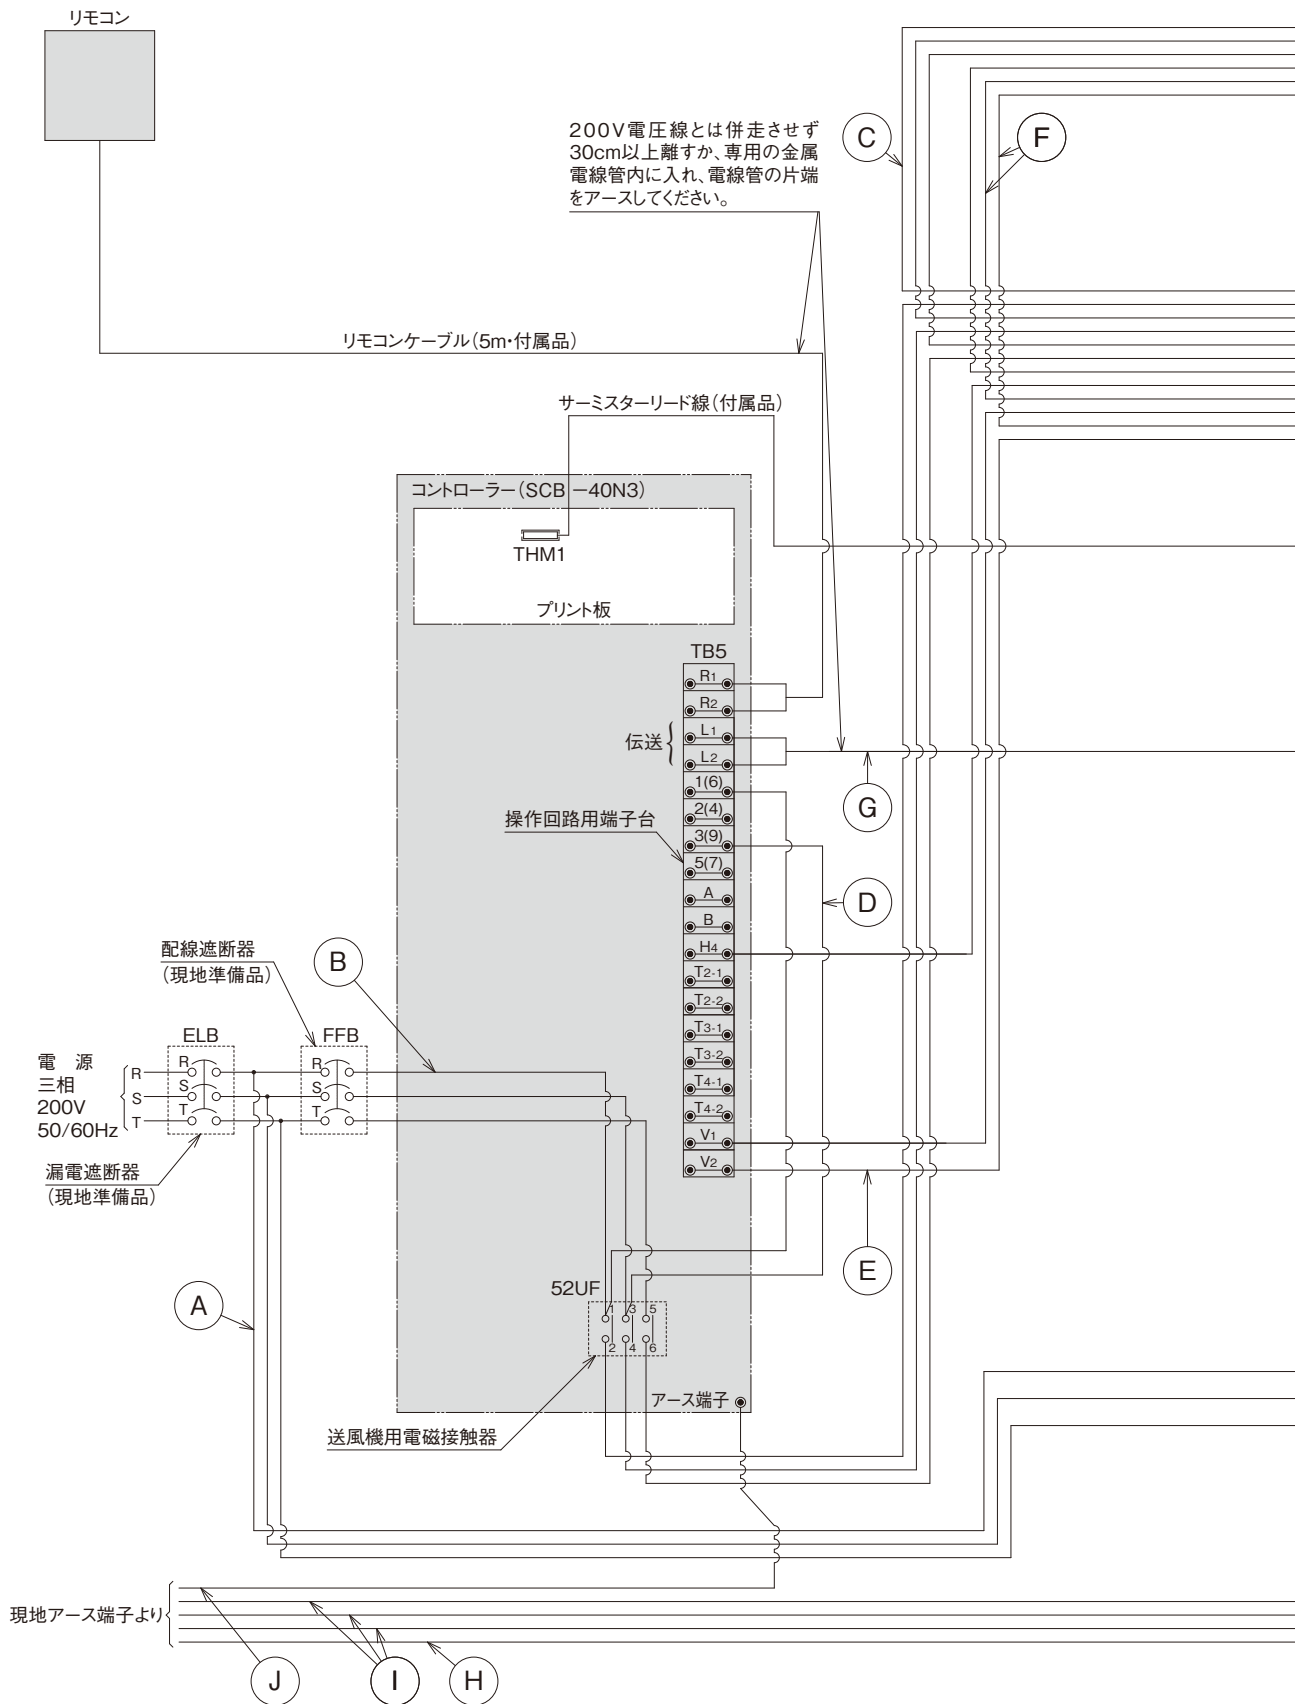

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミッド

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニニツ

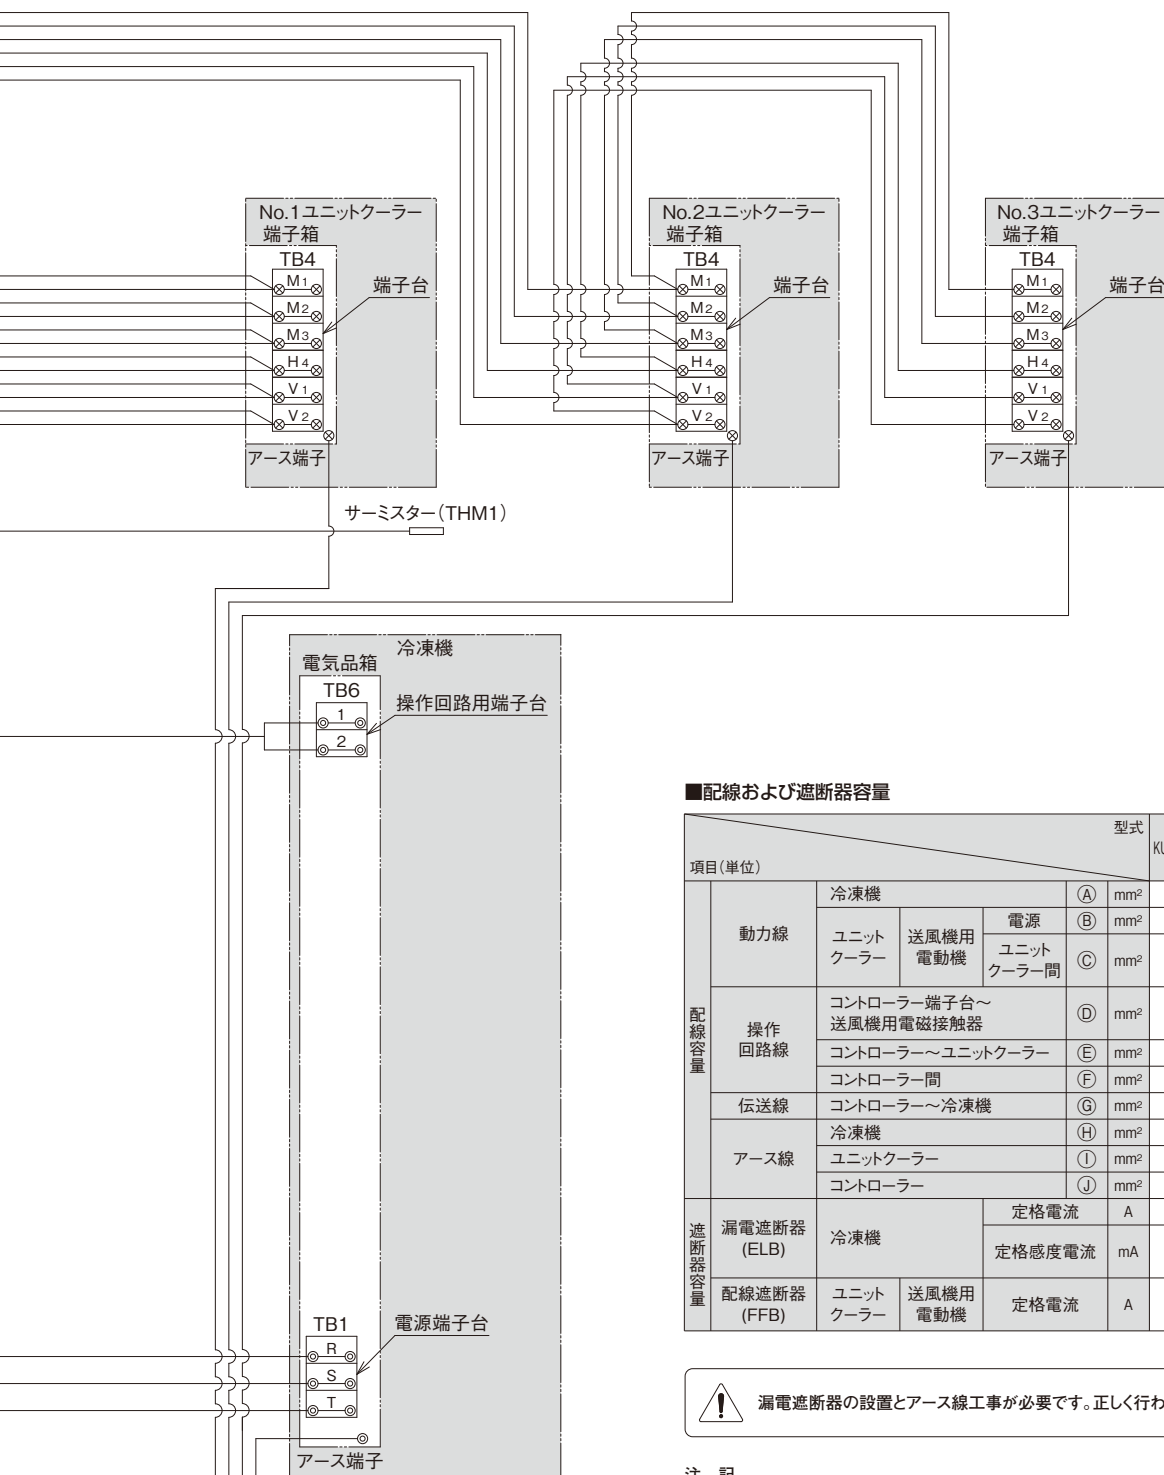

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式		型式				
				KU-R26HV-D	KU-R30HV-D	KU-R36HV-D	KU-R40HV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	電源	(A)	mm ²	60	100	
			ユニット送風機用電動機	(B)	mm ²	2.0		
		ユニットクーラー間	(C)	mm ²	2.0			
	操作回路線	コントローラー端子台～送風機用電磁接触器		(D)	mm ²	2.0		
		コントローラー～ユニットクーラー		(E)	mm ²	2.0		
		コントローラー間		(F)	mm ²	2.0		
	伝送線	コントローラー～冷凍機		(G)	mm ²	0.75以上(注2)		
	アース線	冷凍機	(H)	mm ²	14	22		
		ユニットクーラー	(I)	mm ²	2.0×3			
		コントローラー	(J)	mm ²	2.0			
遮断器容量	漏電遮断器(ELB)	冷凍機	定格電流	A	150	175	225	250
			定格感度電流	mA	200以下(動作時間0.1秒以内)			
	配線遮断器(FFB)	ユニットクーラー	送風機用電動機	定格電流	A	15		



漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75～1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF-VCT-CVV-MVVS-CVVS-VVR-VVF)または2芯ツイステペアケーブル(型式 KPEV-KPEV-S 相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- コントローラー端子番号 (V1-1) はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの (V1) と各々接続してください。また、(V1-2) はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの (V1) と各々接続してください。(V1-3) はNo.3ユニットクーラー接続用です。No.3ユニットクーラーの (V1) と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地でユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバーター対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A

インバーターシステムセット型

R404A

インバーターシステムセット型

R404A

スクロール

セレクト型

リモコン

設備設計 据付上のご注意

R410A

R404A


ユニット

- 中温用：KU-R26MHV-D / KU-R30MHV-D
- 低温用：KU-R26LHV-D / KU-R30LHV-D

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式	KU-R26MHV-D	KU-R30MHV-D	KU-R26LHV-D	KU-R30LHV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	60			
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B) mm ²	2.0		
			ユニットクーラー間	(C) mm ²	2.0		
			電気ヒーター	(D) mm ²	3.5×3		
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(E) mm ²	2.0			
		コントローラー～ユニットクーラー	(F) mm ²	2.0			
		ユニットクーラー間	(G) mm ²	2.0			
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H) mm ²	0.75以上(注2)			
	アース線	冷凍機	(I) mm ²	14			
		ユニットクーラー	(J) mm ²	2.0×3			
コントローラー		(K) mm ²	2.0				
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 A	150	175	150	175
			定格感度電流 mA	200以下 (動作時間0.1秒以内)			
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	定格電流 A	20×3			
		送風機用電動機	定格感度電流 mA	30×3 (動作時間0.1秒以内)			

200V 電圧線とは併走させず 30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。

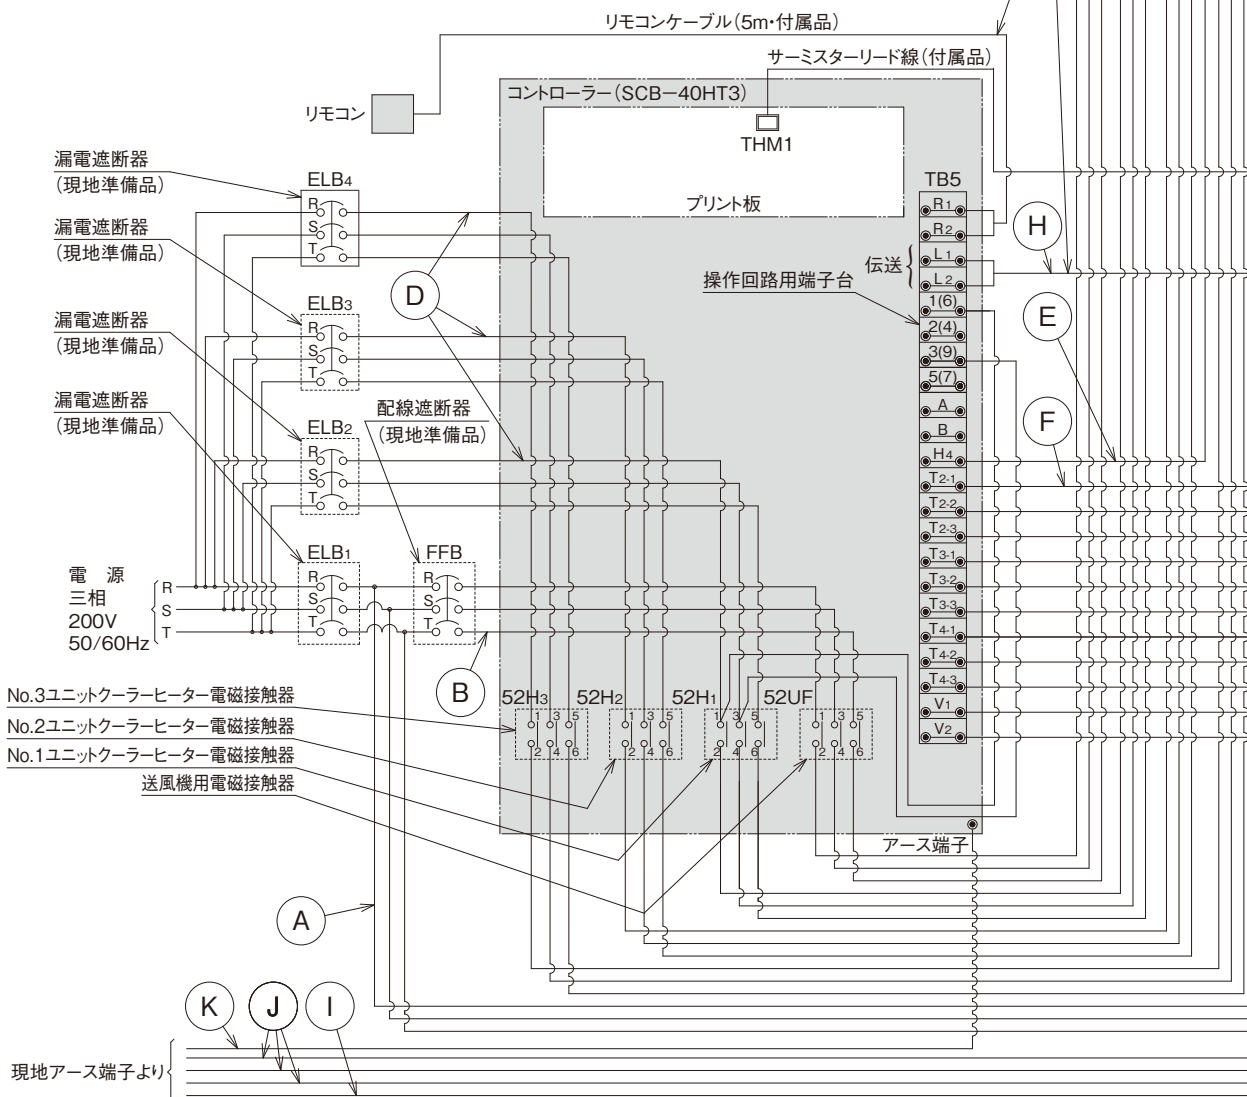

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミッド

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニ

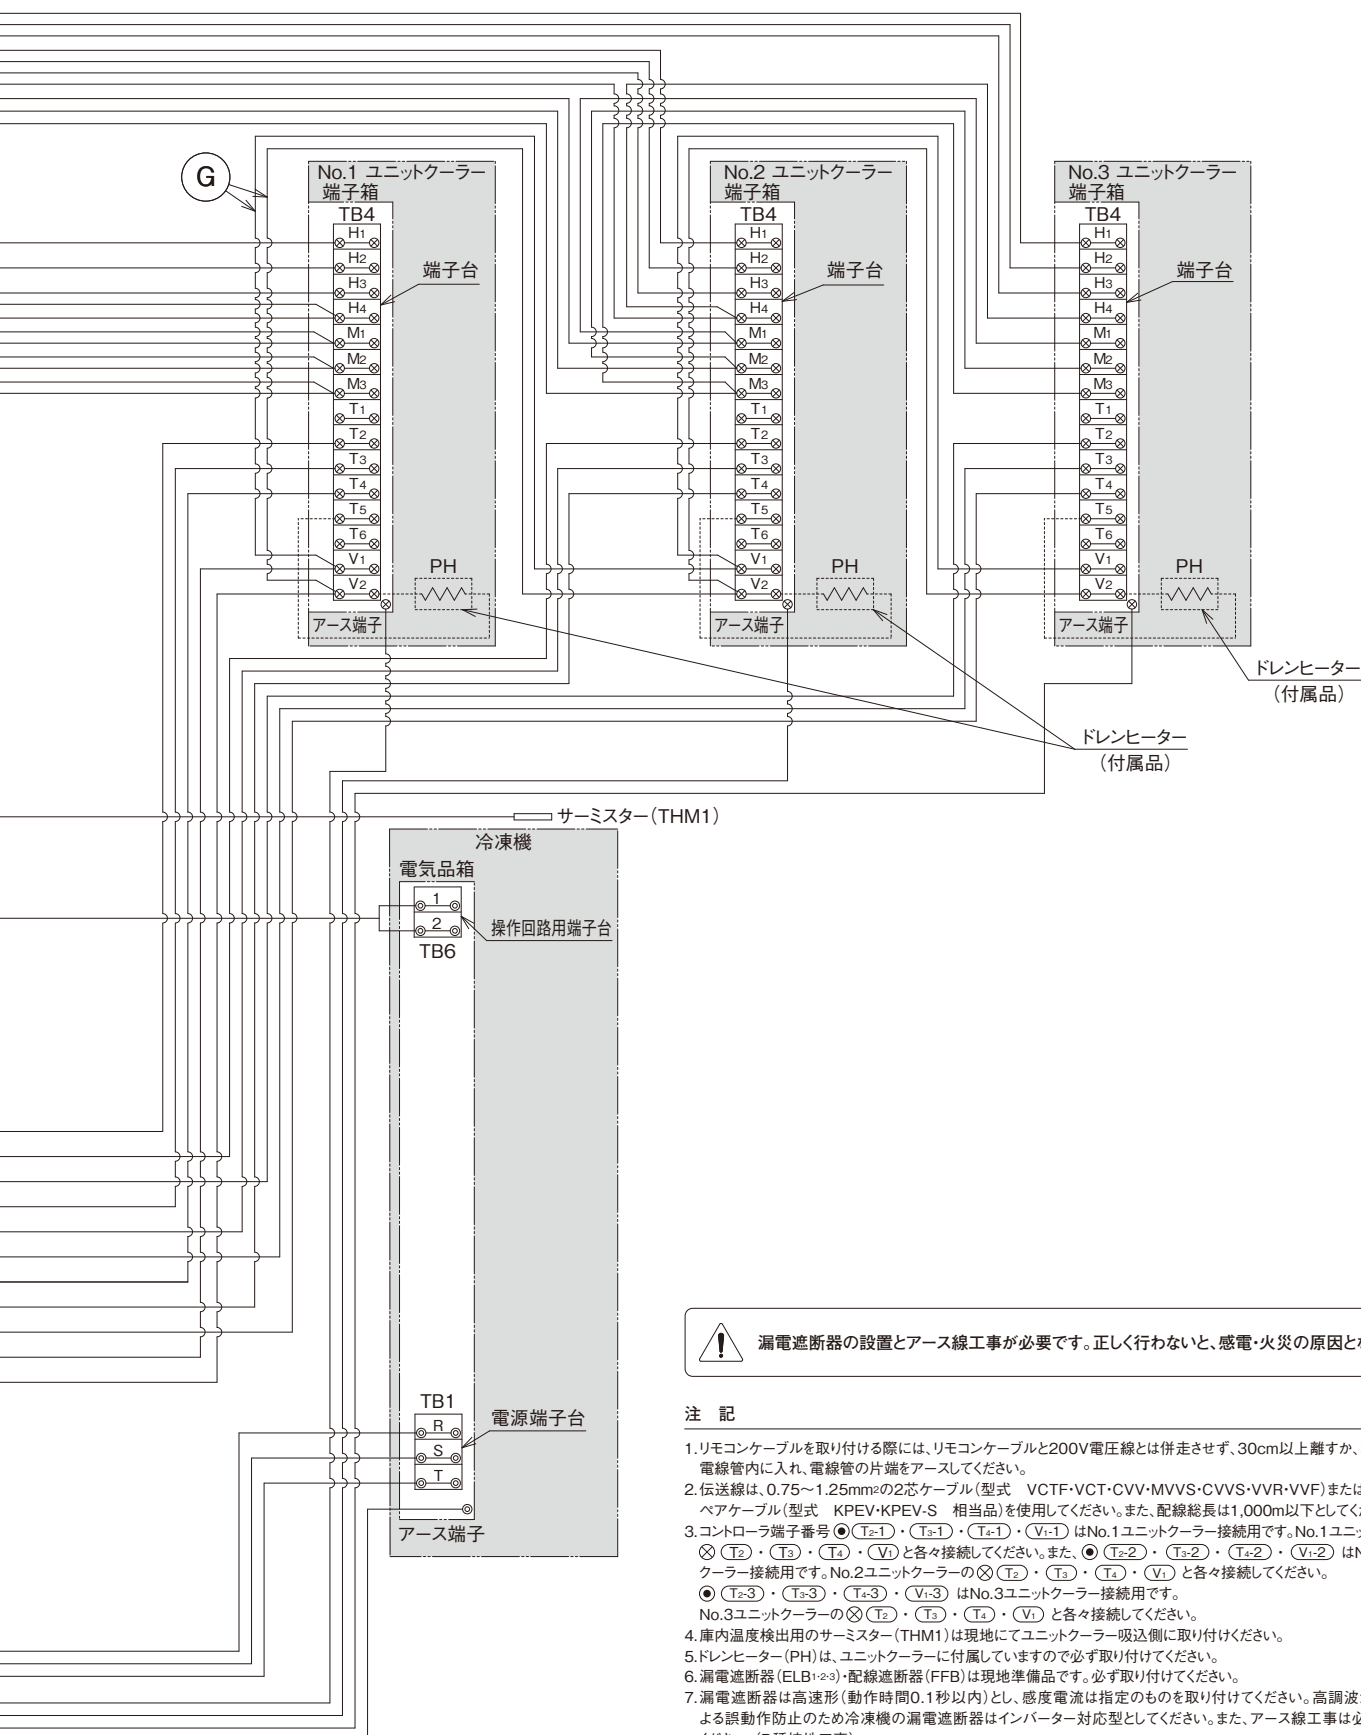


- 中温用：KU-R36MHV-D / KU-R40MHV-D
- 低温用：KU-R36LHV-D / KU-R40LHV-D

■配線および遮断器容量

項目(単位)		型式	KU-R36MHV-D	KU-R40MHV-D	KU-R36LHV-D	KU-R40LHV-D	
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ²	100			
		ユニットクーラー	送風機用電動機	(B) mm ²	2.0		
			ユニットクーラー間	(C) mm ²	2.0		
			電気ヒーター	(D) mm ²	5.5×3		
	操作回路線	コントローラー端子台～電気ヒーター用電磁接触器	(E) mm ²	2.0			
		コントローラー～ユニットクーラー	(F) mm ²	2.0			
		ユニットクーラー間	(G) mm ²	2.0			
	伝送線	コントローラー～冷凍機	(H) mm ²	0.75以上(注2)			
	アース線	冷凍機	(I) mm ²	22			
		ユニットクーラー	(J) mm ²	2.0×3			
コントローラー		(K) mm ²	2.0				
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流 A	225	250	225	250
			定格感度電流 mA	200以下 (動作時間0.1秒以内)			
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	定格電流 A	30×3			
		送風機用電動機	定格感度電流 mA	30×3 (動作時間0.1秒以内)			

200V電圧線とは併走させず30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。

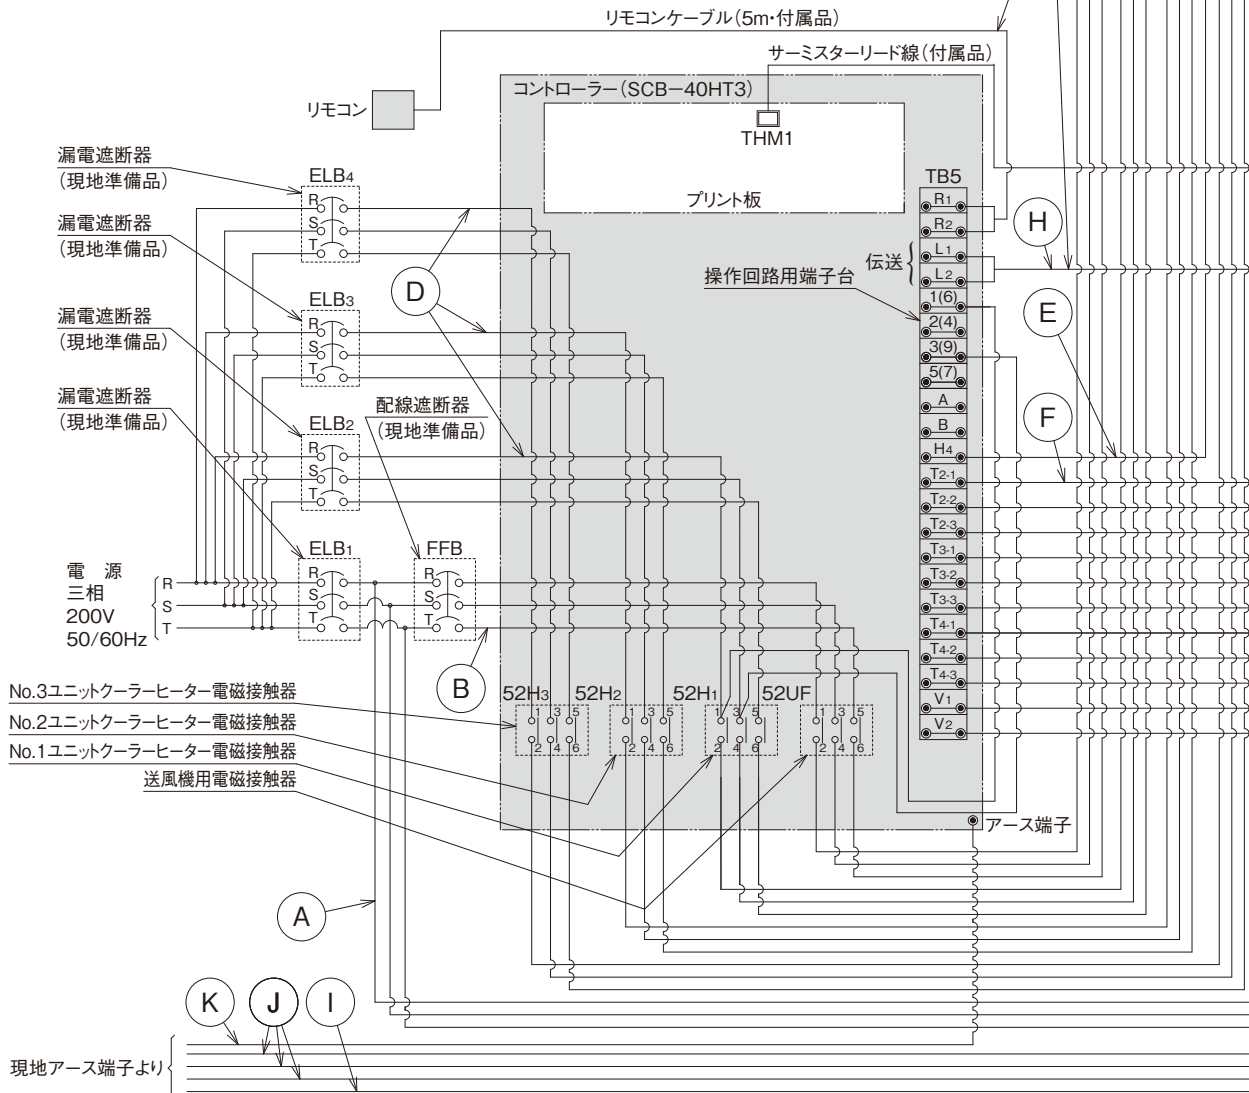

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ニューア

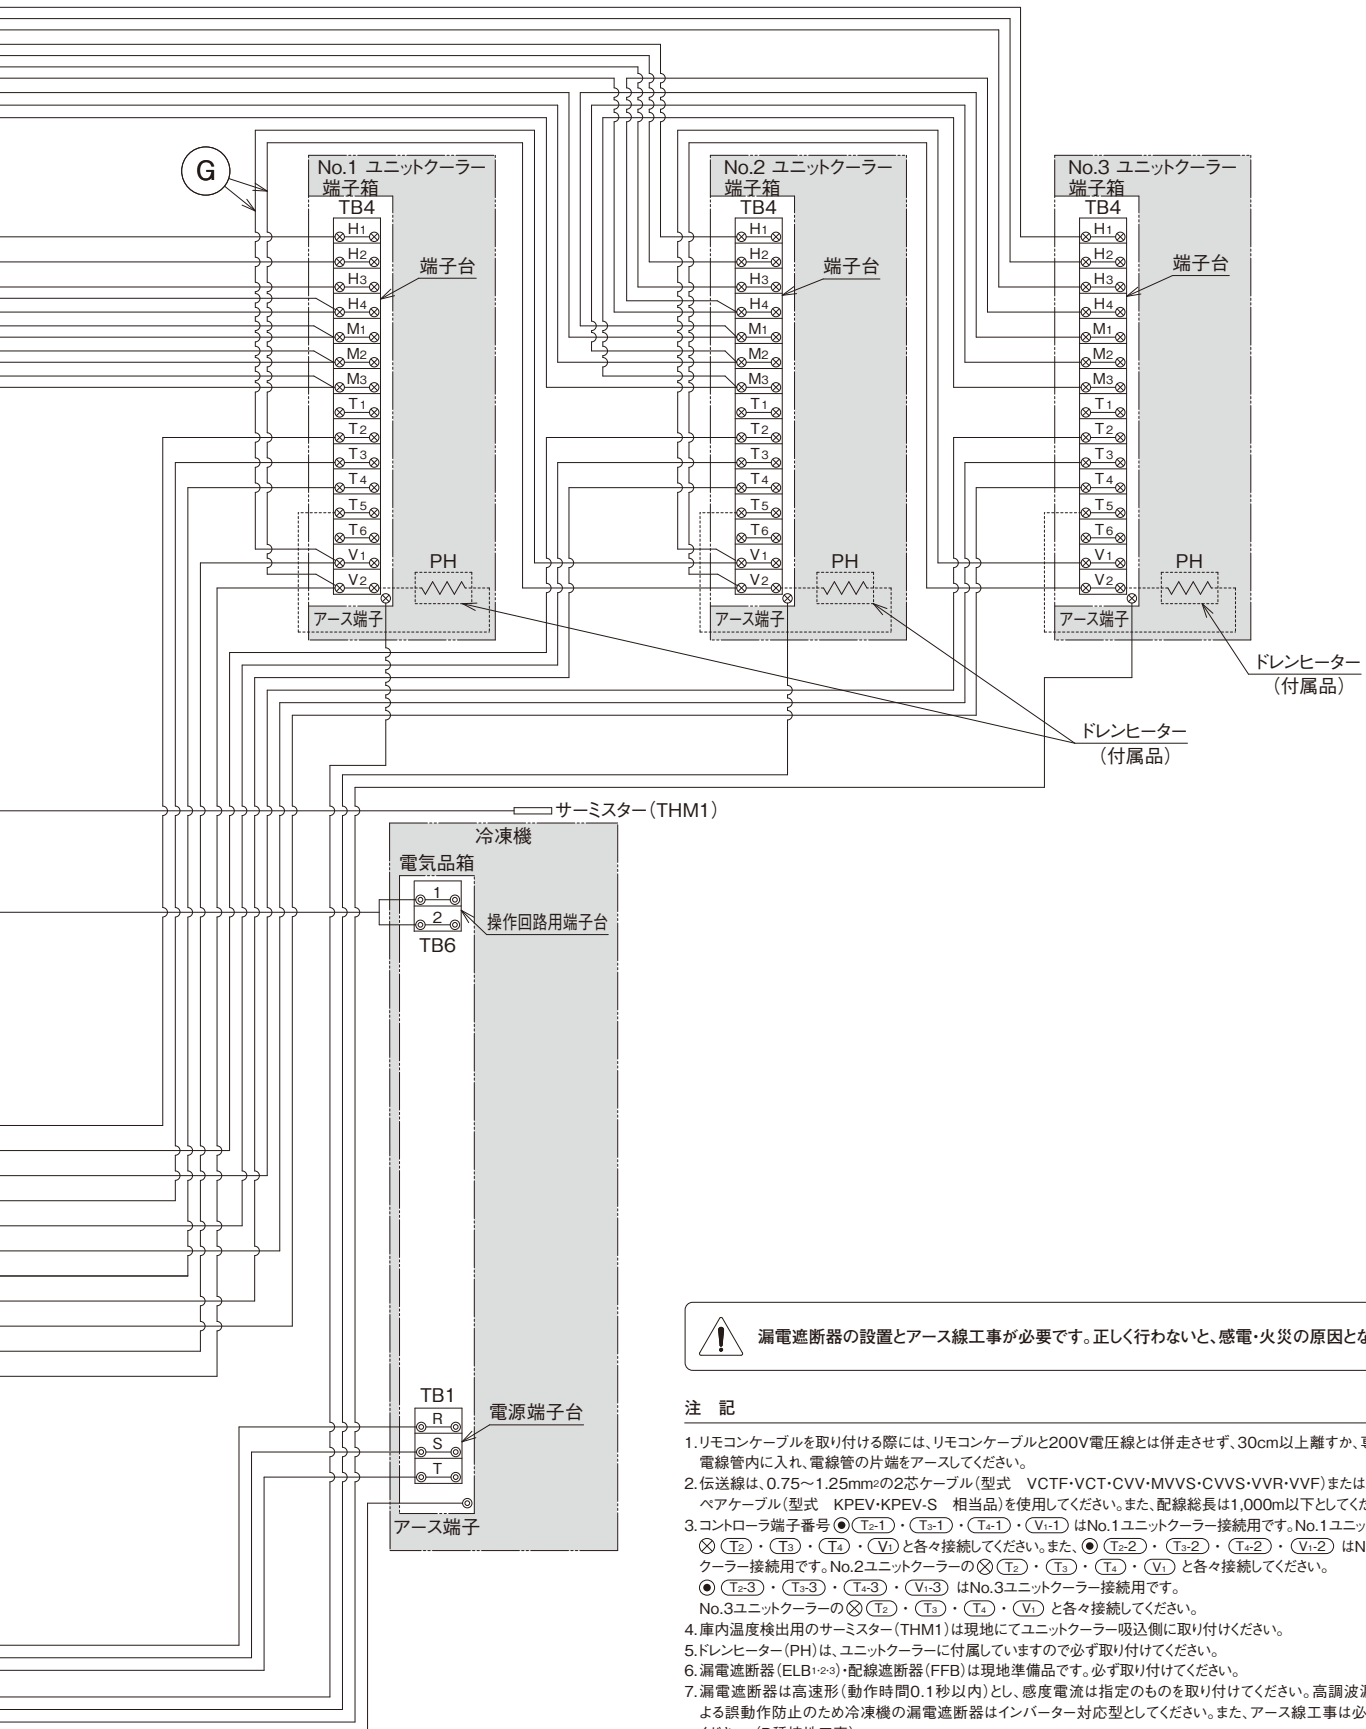

漏電遮断器の設置とアース線工事が必須です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式 VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式 KPEV・KPEV-S 相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
- コントローラ端子番号 ●(T₂₋₁)・(T₃₋₁)・(T₄₋₁)・(V₁₋₁) はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの ⊗(T₂)・(T₃)・(T₄)・(V₁) と各々接続してください。また、●(T₂₋₂)・(T₃₋₂)・(T₄₋₂)・(V₁₋₂) はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの ⊗(T₂)・(T₃)・(T₄)・(V₁) と各々接続してください。
●(T₂₋₃)・(T₃₋₃)・(T₄₋₃)・(V₁₋₃) はNo.3ユニットクーラー接続用です。
No.3ユニットクーラーの ⊗(T₂)・(T₃)・(T₄)・(V₁) と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター(THM1)は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- ドレンヒーター(PH)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB¹⁻²⁻³)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。高調波漏洩電流による誤動作防止のため冷凍機の漏電遮断器はインバータ対応型としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

●高温用: KU-R2H-D / KU-R3H-D / KU-R4H-D
 KU-R5H-D / KU-R2HT-D / KU-R3HT-D
 KU-R4HT-D / KU-R5HT-D

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
 スクロール

クーリングシステム
 セレクタ型

設備設計・据付時の注意

R410A 冷凍冷蔵
 R404A

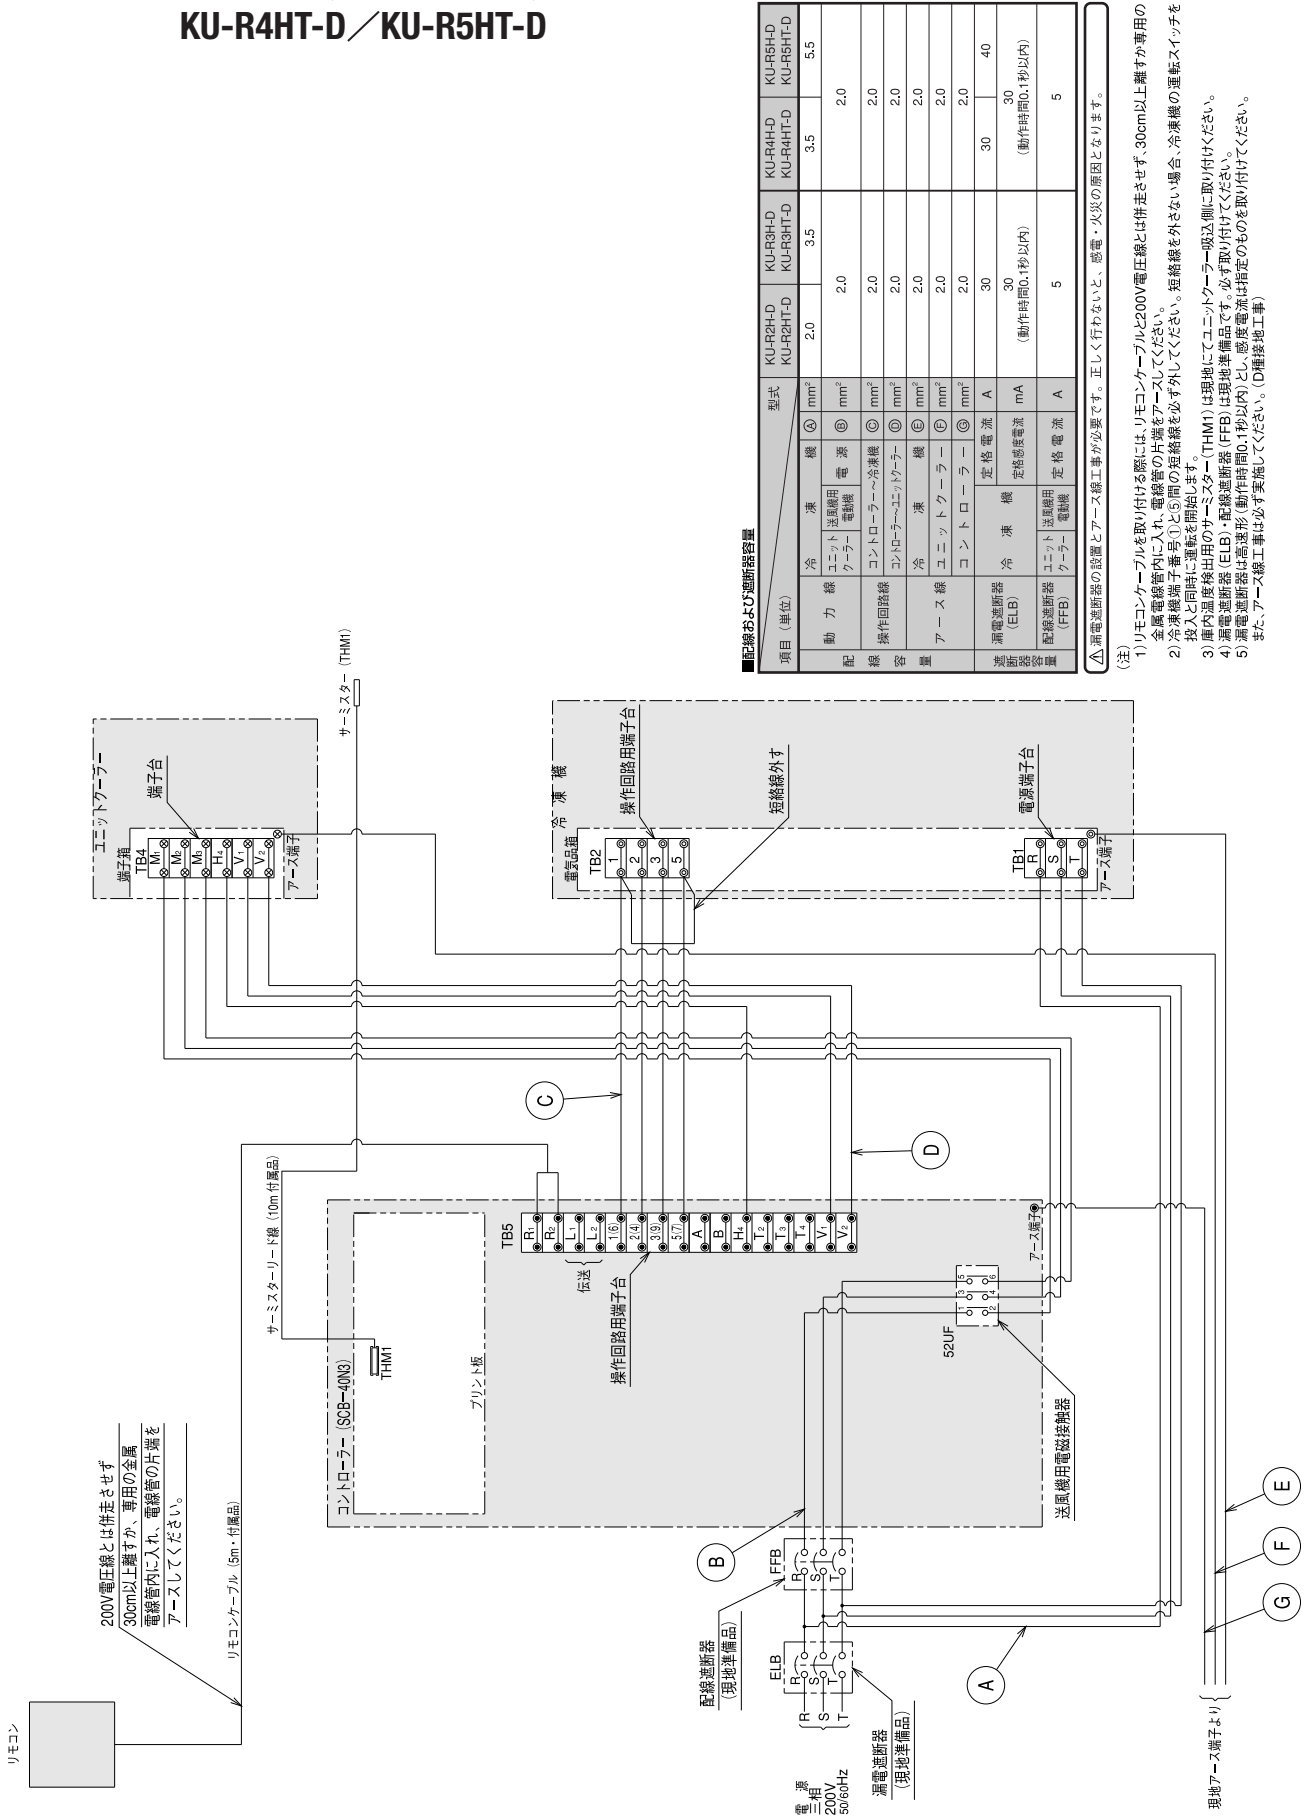

200V電圧線とは併走させず
 30cm以上離すか、専用の金属
 電線管内に入れ、電線管の片端を
 アースしてください。


■配線および遮断器容量

項目 (単位)	型式	KU-R2H-D KU-R2HT-D	KU-R3H-D KU-R3HT-D	KU-R4H-D KU-R4HT-D	KU-R5H-D KU-R5HT-D
動力線	冷凍機	④ mm ²	④ mm ²	④ mm ²	④ mm ²
配線容量	冷凍機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑤ mm ²	⑤ mm ²	⑤ mm ²	⑤ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑥ mm ²	⑥ mm ²	⑥ mm ²	⑥ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑦ mm ²	⑦ mm ²	⑦ mm ²	⑦ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑧ mm ²	⑧ mm ²	⑧ mm ²	⑧ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑨ mm ²	⑨ mm ²	⑨ mm ²	⑨ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑩ mm ²	⑩ mm ²	⑩ mm ²	⑩ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑪ mm ²	⑪ mm ²	⑪ mm ²	⑪ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑫ mm ²	⑫ mm ²	⑫ mm ²	⑫ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑬ mm ²	⑬ mm ²	⑬ mm ²	⑬ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑭ mm ²	⑭ mm ²	⑭ mm ²	⑭ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑮ mm ²	⑮ mm ²	⑮ mm ²	⑮ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑯ mm ²	⑯ mm ²	⑯ mm ²	⑯ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑰ mm ²	⑰ mm ²	⑰ mm ²	⑰ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑱ mm ²	⑱ mm ²	⑱ mm ²	⑱ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑲ mm ²	⑲ mm ²	⑲ mm ²	⑲ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	⑳ mm ²	⑳ mm ²	⑳ mm ²	⑳ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉑ mm ²	㉑ mm ²	㉑ mm ²	㉑ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉒ mm ²	㉒ mm ²	㉒ mm ²	㉒ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉓ mm ²	㉓ mm ²	㉓ mm ²	㉓ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉔ mm ²	㉔ mm ²	㉔ mm ²	㉔ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉕ mm ²	㉕ mm ²	㉕ mm ²	㉕ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉖ mm ²	㉖ mm ²	㉖ mm ²	㉖ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉗ mm ²	㉗ mm ²	㉗ mm ²	㉗ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉘ mm ²	㉘ mm ²	㉘ mm ²	㉘ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉙ mm ²	㉙ mm ²	㉙ mm ²	㉙ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉚ mm ²	㉚ mm ²	㉚ mm ²	㉚ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉛ mm ²	㉛ mm ²	㉛ mm ²	㉛ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉜ mm ²	㉜ mm ²	㉜ mm ²	㉜ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉝ mm ²	㉝ mm ²	㉝ mm ²	㉝ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉞ mm ²	㉞ mm ²	㉞ mm ²	㉞ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㉟ mm ²	㉟ mm ²	㉟ mm ²	㉟ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊱ mm ²	㊱ mm ²	㊱ mm ²	㊱ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊲ mm ²	㊲ mm ²	㊲ mm ²	㊲ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊳ mm ²	㊳ mm ²	㊳ mm ²	㊳ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊴ mm ²	㊴ mm ²	㊴ mm ²	㊴ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊵ mm ²	㊵ mm ²	㊵ mm ²	㊵ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊶ mm ²	㊶ mm ²	㊶ mm ²	㊶ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊷ mm ²	㊷ mm ²	㊷ mm ²	㊷ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊸ mm ²	㊸ mm ²	㊸ mm ²	㊸ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊹ mm ²	㊹ mm ²	㊹ mm ²	㊹ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊺ mm ²	㊺ mm ²	㊺ mm ²	㊺ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊻ mm ²	㊻ mm ²	㊻ mm ²	㊻ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊼ mm ²	㊼ mm ²	㊼ mm ²	㊼ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊽ mm ²	㊽ mm ²	㊽ mm ²	㊽ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊾ mm ²	㊾ mm ²	㊾ mm ²	㊾ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット送風機	㊿ mm ²	㊿ mm ²	㊿ mm ²	㊿ mm ²
	ユニット送風機	2.0	2.0	2.0	2.0

(注)
 ① リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の
 金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 ② 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを
 投入と同時に運転を開始します。
 ③ 庫内温度検出用のサーミスタ(THM1)は理地にてユニットクーラー取付側に取り付けてください。
 ④ 漏電遮断器(ELB)・配線遮断器(FFB)は理地準備品です。必ず取り付けてください。
 ⑤ 漏電遮断器は巻線形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
 また、アース線工事必ず実施してください。(D種接地工事)

△ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行かないと、感電・火災の原因となります。

●高温用：KU-R6H-D / KU-R8H-D / KU-R10H-D
 KU-R12H-D / KU-R6HT-D / KU-R8HT-D
 KU-R10HT-D

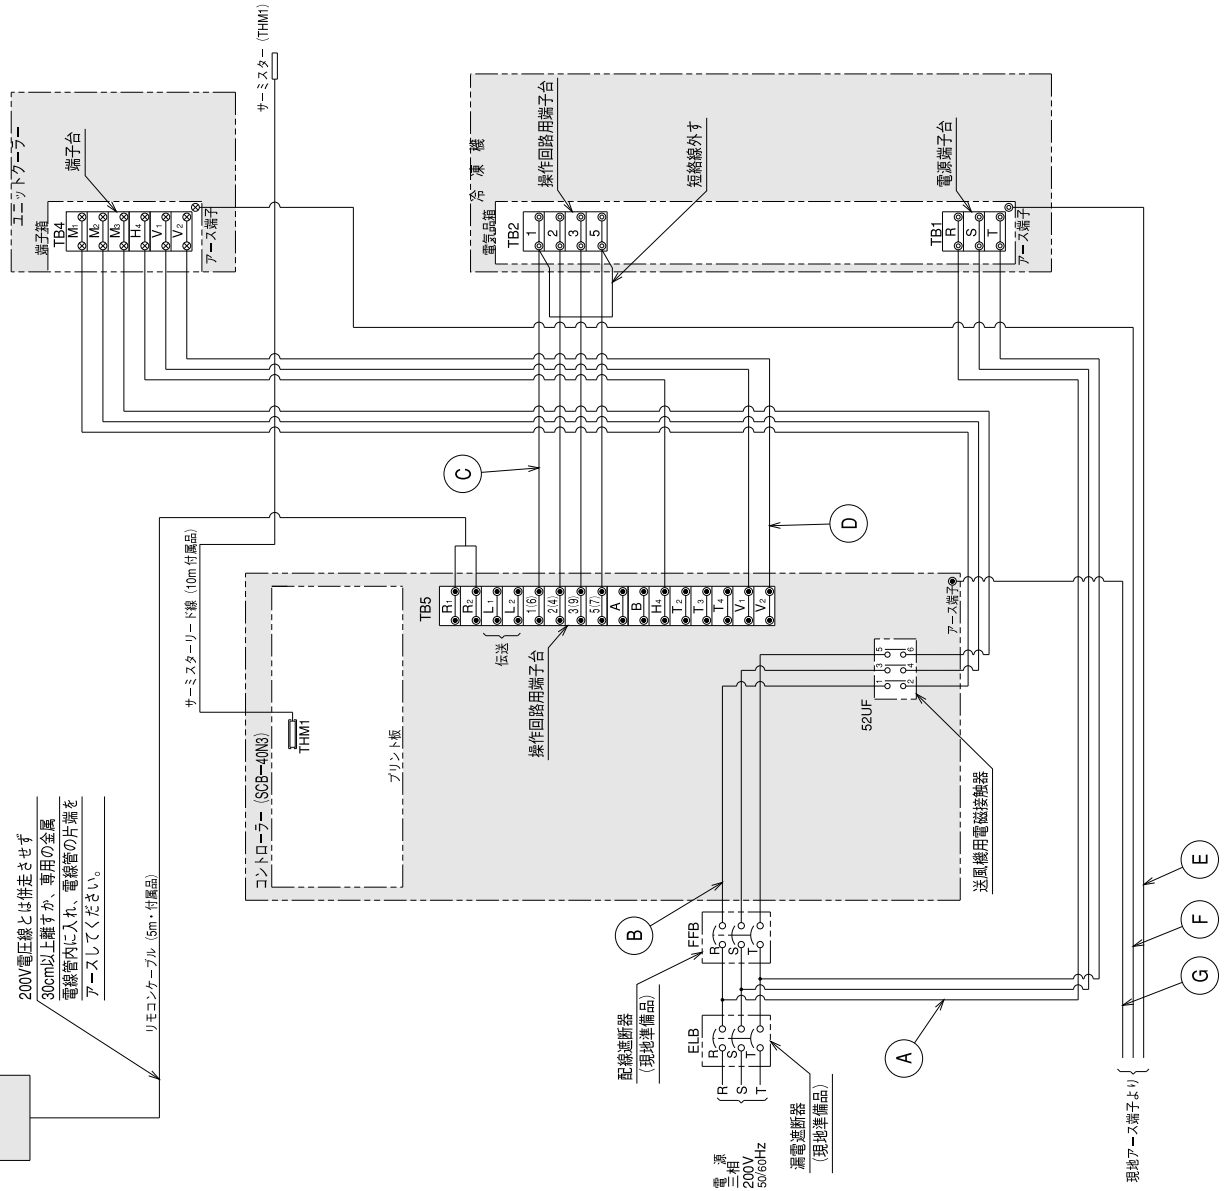

■配線および遮断器容量

項目 (単位)	型式		端子面積 (mm ²)	動作電流 (A)	定格電流 (A)	動作時間 (秒以内)	端子面積 (mm ²)
	KU-R6H-D KU-R6HT-D	KU-R8H-D KU-R8HT-D					
動力線	冷凍機	冷凍機	8	50	60	100 (動作時間0.1秒以内)	14
配線容量	冷凍機	冷凍機	mm ²	2.0			
	ユニットケーブ	ユニットケーブ	mm ²	2.0			
線容量	冷凍機	冷凍機	mm ²	2.0			
	ユニットケーブ	ユニットケーブ	mm ²	3.5			5.5
遮断器容量	冷凍機	冷凍機	mm ²	2.0			
	ユニットケーブ	ユニットケーブ	mm ²	2.0			

(注)
 ① リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 ② 冷凍機端子箱(1)と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 ③ 庫内温度検出用のサーミスター (THMT) は理地にてユニットケーブ以降に取り付けてください。
 ④ 漏電遮断器 (ELB)・配線遮断器 (FFB) は理地準品です。必ず取り付けてください。
 ⑤ 漏電遮断器は電線形 (動作時間0.1秒以内) とし、感電電流は指定のものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
 スクロール

クーリングシステム
 セレクT型

リモコン
 設備設計・据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
 R404A

●高温用 : KU-R12HT-D

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクトリア型

リモコン
設備設計・施工時の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

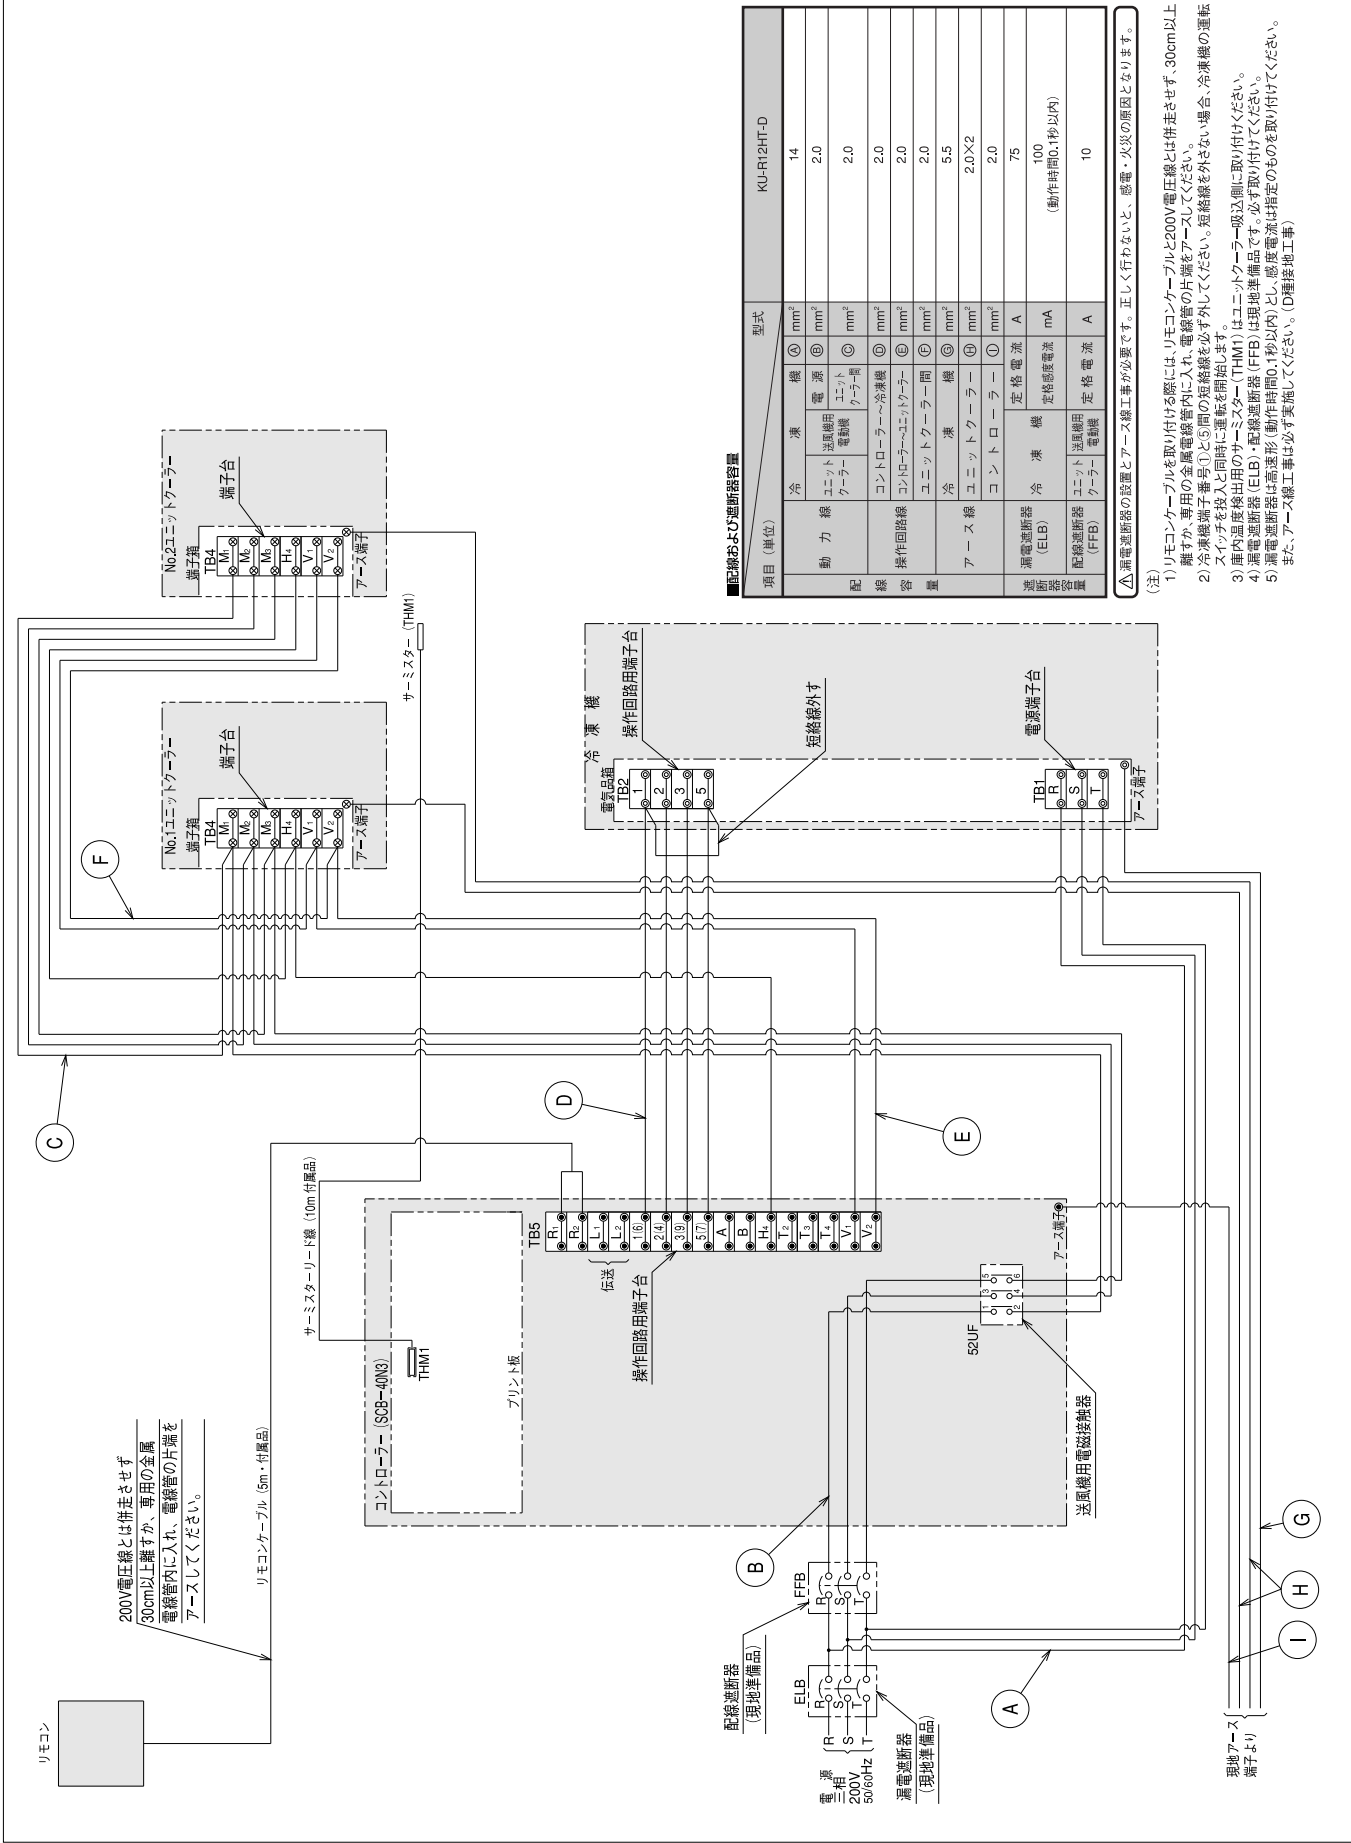


■配線および遮断器容量

項目 (単位)	型式	KU-R12HT-D
動力線	① mm ²	14
冷凍機電源	② mm ²	2.0
ユニット送風機電源	③ mm ²	2.0
コントロールユニット電源	④ mm ²	2.0
ユニットクーラー間	⑤ mm ²	2.0
冷凍機	⑥ mm ²	5.5
ユニットクーラー	⑦ mm ²	2.0×2
電源遮断器 (ELB)	定格電流	75
配線遮断器 (FFB)	定格感度電流	100 (動作時間0.1秒以内)
	定格電流	10

- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
 - 電源遮断器 (ELB)・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けください。
 - 電源遮断器は電線形 (動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。

●高温用：KU-R16H-D / KU-R20H-D KU-R26H-D / KU-R16HT-D KU-R20HT-D

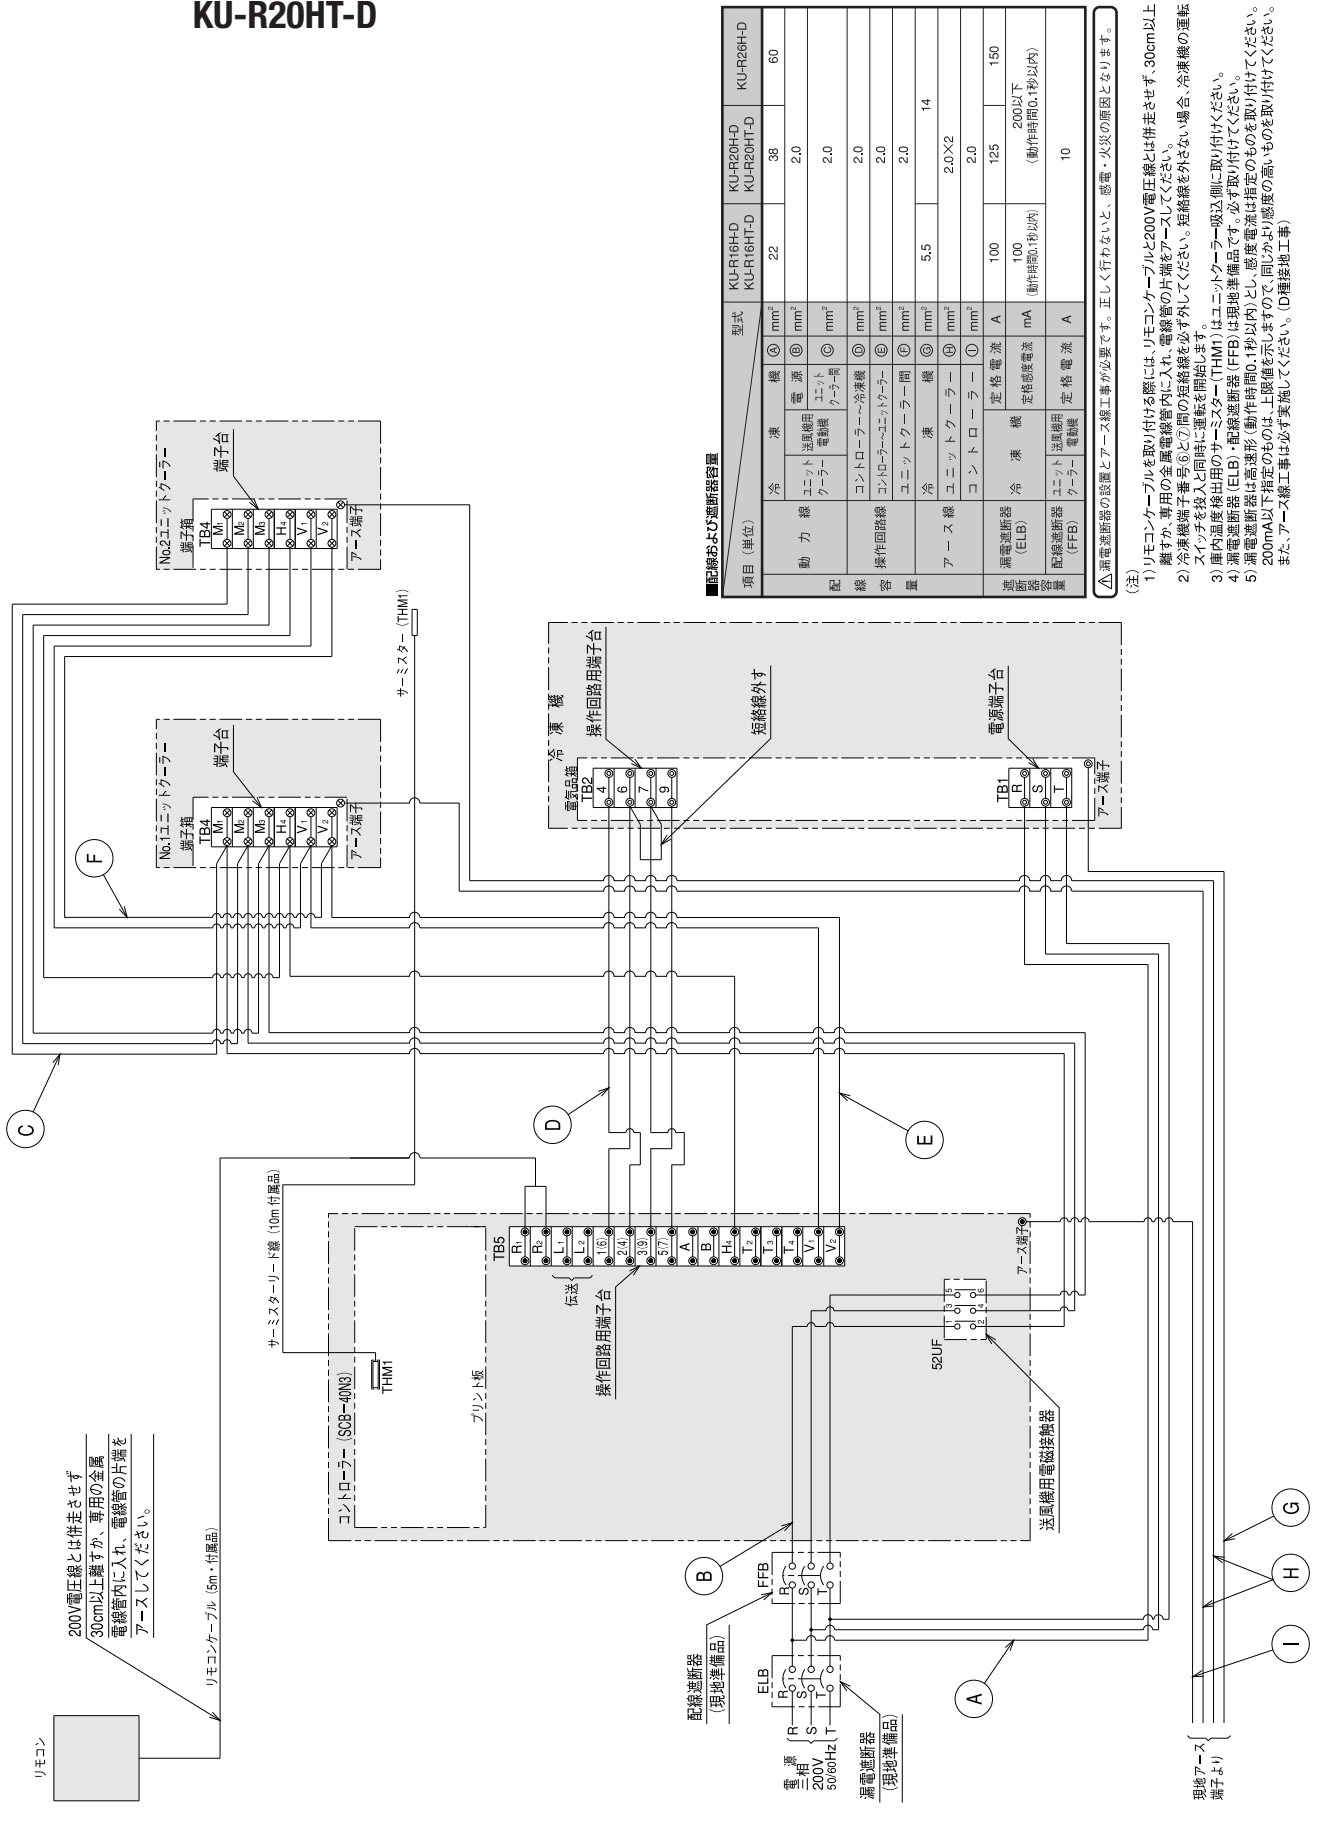

■配線線および遮断器容量

項目 (単位)	型式		容量
	KU-R16H-D KU-R16HT-D	KU-R20H-D KU-R20HT-D	
動力線	冷凍機	22	38
配線	電源	mm ²	2.0
	ユニット電動機	mm ²	2.0
操作回路線	コントローラー冷凍機	mm ²	2.0
	ユニットクレーン	mm ²	2.0
	ユニットクレーン間	mm ²	2.0
アース線	冷凍機	mm ²	5.5
	ユニットクレーン	mm ²	2.0×2
遮断器容量	コントローラー	A	100
	定格電流	A	125
	定格電圧	nA	200以下 (動作時間0.1秒以内)
配線断路器 (ELB)	冷凍機	A	10
配線断路器 (FFB)	ユニット電動機	A	10

△漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

(注)

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットに取り付けください。
- 漏電遮断器 (ELB)・配線断路器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高感度形 (動作時間0.1秒以内) とし、感電電流は指定のものを取り付けてください。200mA以下指定のものは、上図値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステム セットアップ型
インバータスクロール

R404A クーリングシステム セットアップ型
インバータスクロール

R404A クーリングシステム セットアップ型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

●高温用 : KU-R26HT-D
KU-R30H-D
KU-R30HT-D
KU-R36H-D

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクトアナログ型

設備設計・据付けの注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

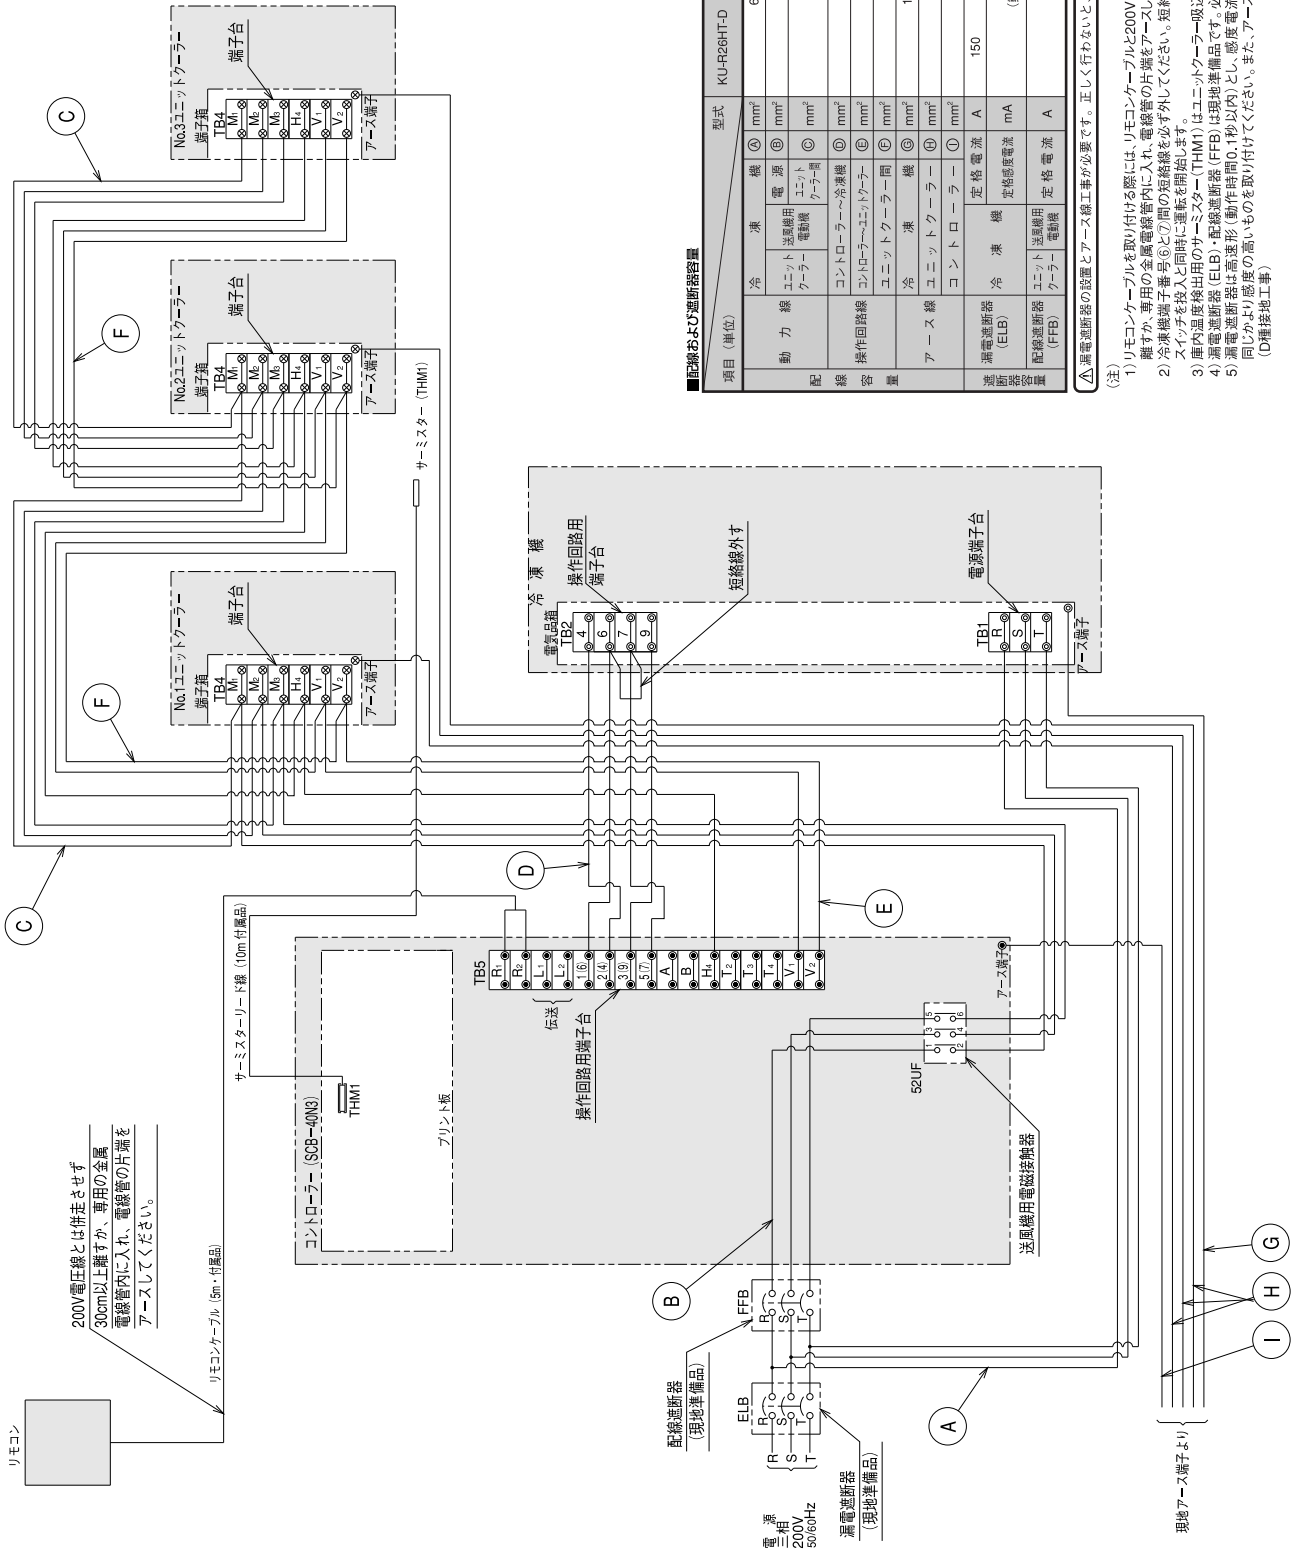

200V電圧線とは併走させず
30cm以上離すが、専用の金属
電線管内に入れ、電線管の片端を
アースしてください。

リモコンケーブル (5m・付属品)

サーミスターリード線 (10m・付属品)

THM1

プリント板

コントローラ (SCB-40N3)

操作回路用端子台

伝送

電源端子台


送風機用電磁接触器

■配線および選断容量

項目 (単位)	型式	KU-R26HT-D	KU-R30H-D KU-R30HT-D	KU-R36H-D
冷機	線径	60	60	100
動力線	電源線	2.0	2.0	
配線	ユニット送風機用クーリングケーブル	2.0	2.0	
	ユニット送風機用クーリングケーブル	2.0	2.0	
	ユニット送風機用クーリングケーブル	2.0	2.0	
	ユニット送風機用クーリングケーブル	2.0	2.0	
	ユニット送風機用クーリングケーブル	2.0	2.0	
重量	ユニット送風機用クーリングケーブル	14	14	22
	ユニット送風機用クーリングケーブル	2.0	2.0	200/225
選断容量	定格電流	150	175	200/225
	定格電流	200以下	200以下	200/225
	定格電流	(動作時間0.1秒以内)	(動作時間0.1秒以内)	(動作時間0.1秒以内)
	定格電流	15	15	15

- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すが、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
 - 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高感形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流の指定は上階値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D)種接地工事

●高温用：KU-R36HT-D

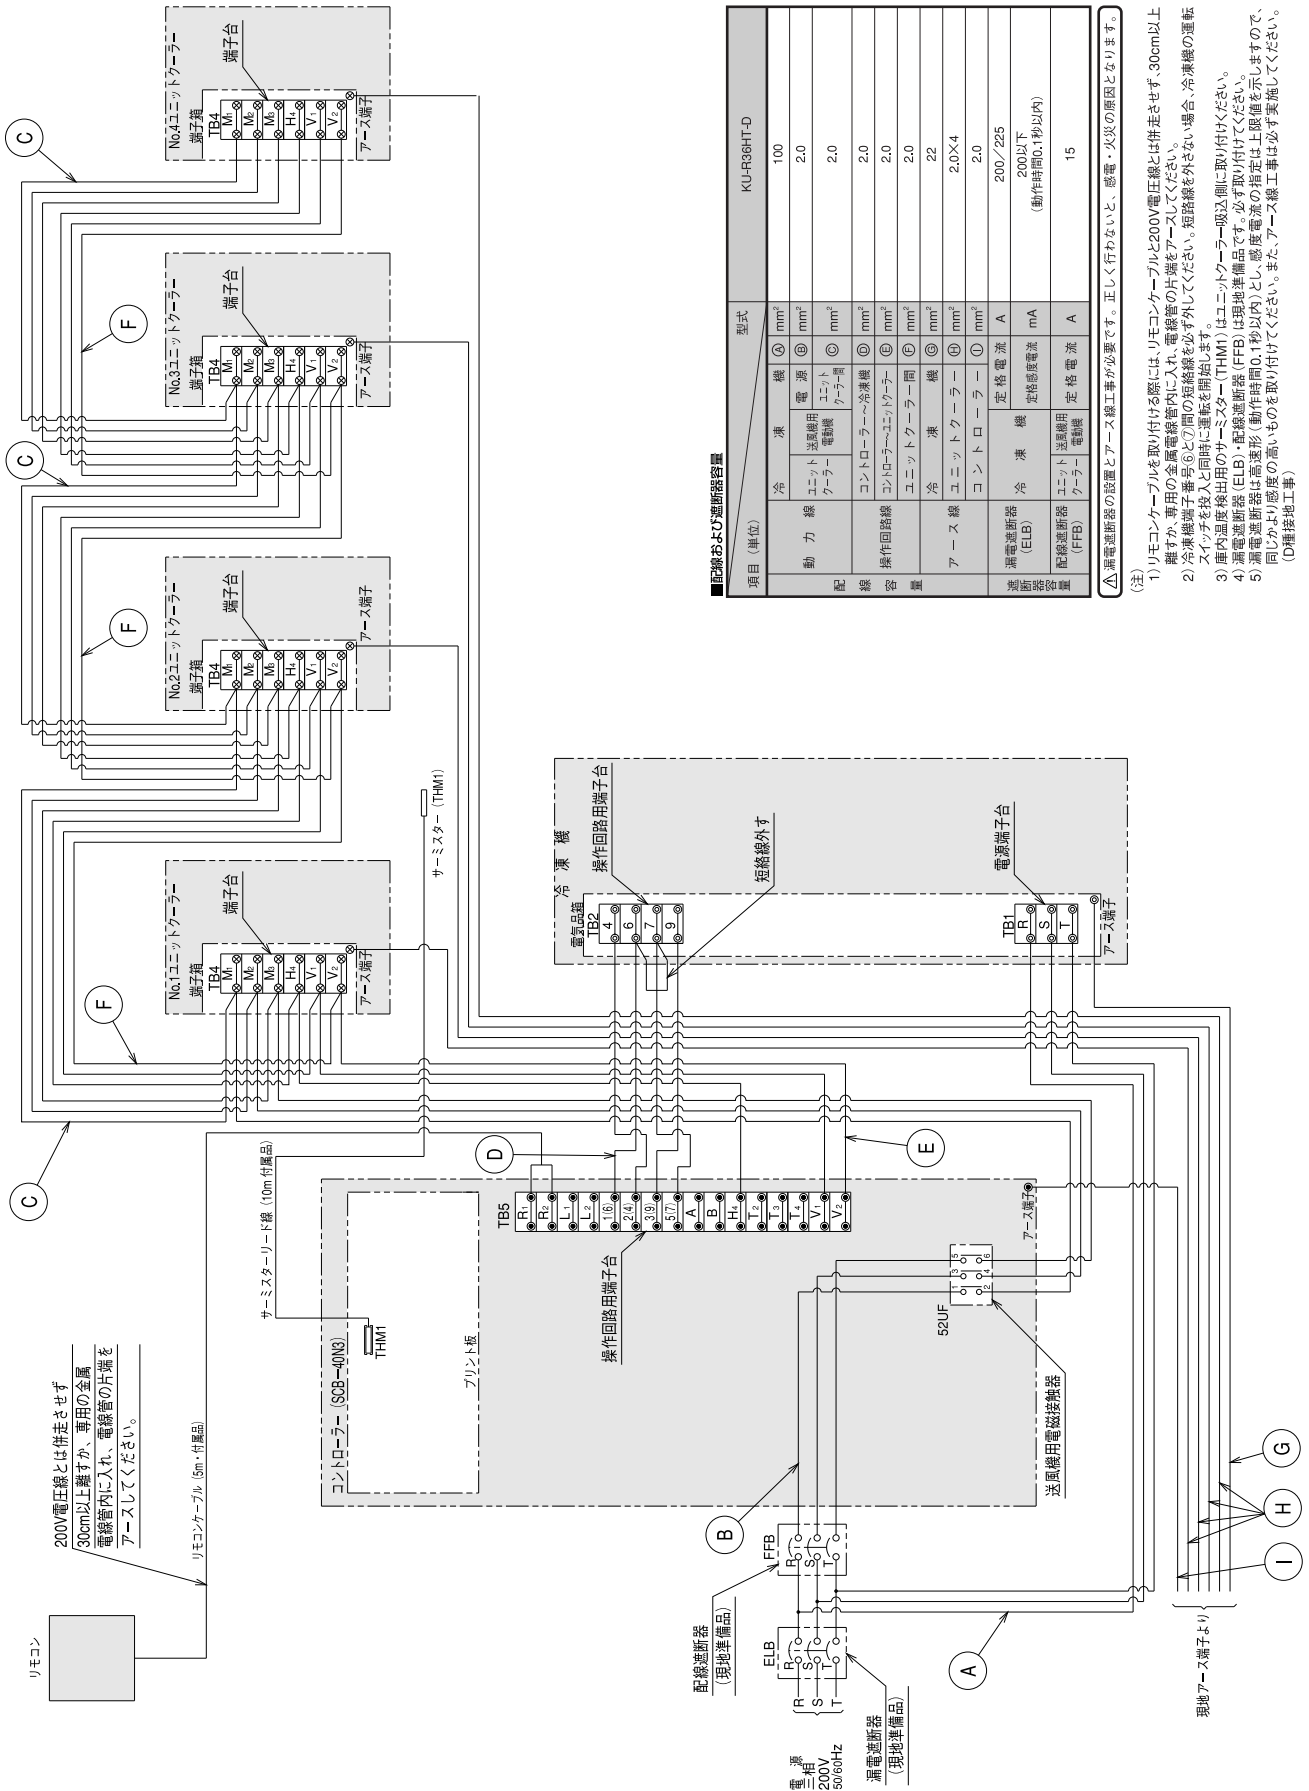

200V電圧線とは併走させず
30cm以上離すか、専用の金属
電線管内に入れ、電線管の片端を
アースしてください。

リモコンケーブル (5m・付属品)

サーミスターリード線 (10m 付属品)

サーミスター (THM1)

プリント板

コントローラ (SCB-40N3)

THM1

操作回路用端子台

逆風線用電磁接触器

52UF

アース端子

電源端子台

短絡除外

操作回路用端子台

電源端子台

アース端子

短絡除外

電源端子台

■配線および過電断装置

項目 (単位)	型式	KU-R36HT-D	
冷機	④	mm ²	100
動力線	⑤	mm ²	2.0
ユニット送風機用電源線	⑥	mm ²	2.0
ユニット送風機用電源線	⑦	mm ²	2.0
コントローラ用電源線	⑧	mm ²	2.0
ユニットクーラー間電源線	⑨	mm ²	2.0
アース線	⑩	mm ²	22
アース線	⑪	mm ²	2.0×4
電源過電断器 (ELB)	⑫	定格電流 A	200/225
配線過電断器 (FFB)	⑬	定格電流 mA	200以下 (動作時間0.1秒以内)
配線過電断器 (FFB)	⑭	定格電流 A	15

- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットクーラー取付側に取り付けてください。
 - 電源過電断器 (ELB)・配線過電断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 電源過電断器は高感度形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流の指定は上図値を示します。同じくより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセットアップ型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

設備設計・据付上の注意


R410A 冷凍冷蔵
R404A

- 中温用 : KU-R2MH-D / KU-R3MH-D
KU-R2MHT-D / KU-R3MHT-D
KU-R3MHP-D
- 低温用 : KU-R2LH-D / KU-R3LH-D
KU-R3LHP-D

●配線および通断器容量

項目 (単位)	型式	冷 凍 機 ④ mm ²	送風機 ⑤ mm ²	電源 ⑥ mm ²	電気ヒーター ⑦ mm ²	コントローラー→冷凍機 ⑧ mm ²	コントローラー→ユニットクーラー ⑨ mm ²	冷 凍 機 ⑩ mm ²	ユニットクーラー ⑪ mm ²	コントローラー ⑫ mm ²	冷 凍 機 ⑬ mm ²	送風機 ⑭ mm ²	電源 ⑮ mm ²	電気ヒーター ⑯ mm ²	ユニットクーラー ⑰ mm ²	電気ヒーター ⑱ mm ²	ユニットクーラー ⑲ mm ²	電気ヒーター ⑳ mm ²	
動力線	KU-R2MH-D KU-R3MH-D KU-R2MHT-D KU-R3MHT-D	2.0						2.0											
操作回路線	KU-R2MH-D KU-R3MH-D KU-R2MHT-D KU-R3MHT-D							2.0											
アース線	KU-R2LH-D KU-R3LH-D KU-R2LHP-D KU-R3LHP-D							2.0											
冷凍機		定格電流 A	20					30											
送風機		定格電流 mA						(動作時間0.1秒以内)											
電気ヒーター		定格電流 A						10											
ユニットクーラー		定格電流 mA						30											
電気ヒーター		定格電流 mA						(動作時間0.1秒以内)											
ユニットクーラー		定格電流 A						5											

(注)
 1) リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の全長電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 2) 冷凍機端子番号①と②間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転時に過熱発生と同時に運転を開始します。
 3) 庫内温度検出用のサーミスター (THM) は現地にユニットクーラー吸込側に取り付けてください。
 4) ドレンヒーター (PH) は、ユニットクーラーに付属しているもので必ず取り付けて下さい。
 5) 漏電遮断器 (ELB1・2)・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 6) 漏電遮断器は高感形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D) 継接地工事

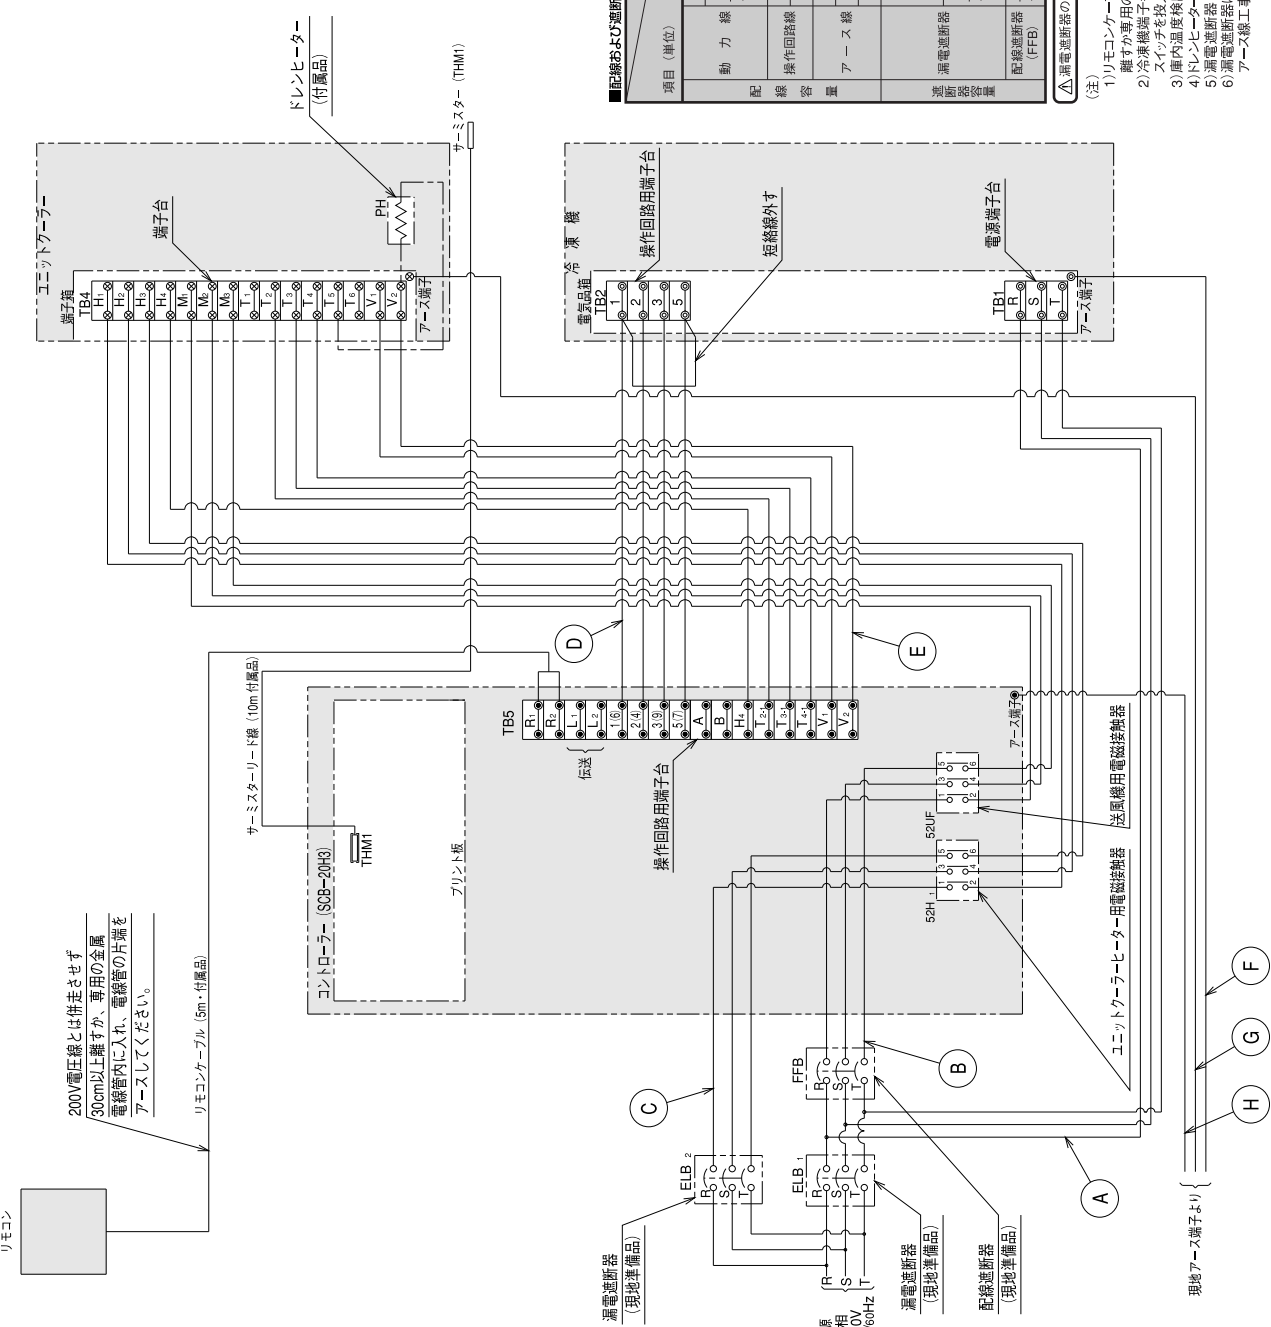

R410A
 クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 インバータスクロール


R404A
 クーリングシステムセット型
 スクロール

クーリングシステム
 セレクティブ設計

設備設計
 据付時の注意

R410A
 R404A
 冷凍冷蔵
 アプリケーション

- 中温用：KU-R4MH-D / KU-R5MH-D
KU-R4MHT-D / KU-R5MHT-D
KU-R4MHP-D / KU-R5MHP-D
- 低温用：KU-R4LH-D / KU-R5LH-D
KU-R4LHP-D / KU-R5LHP-D

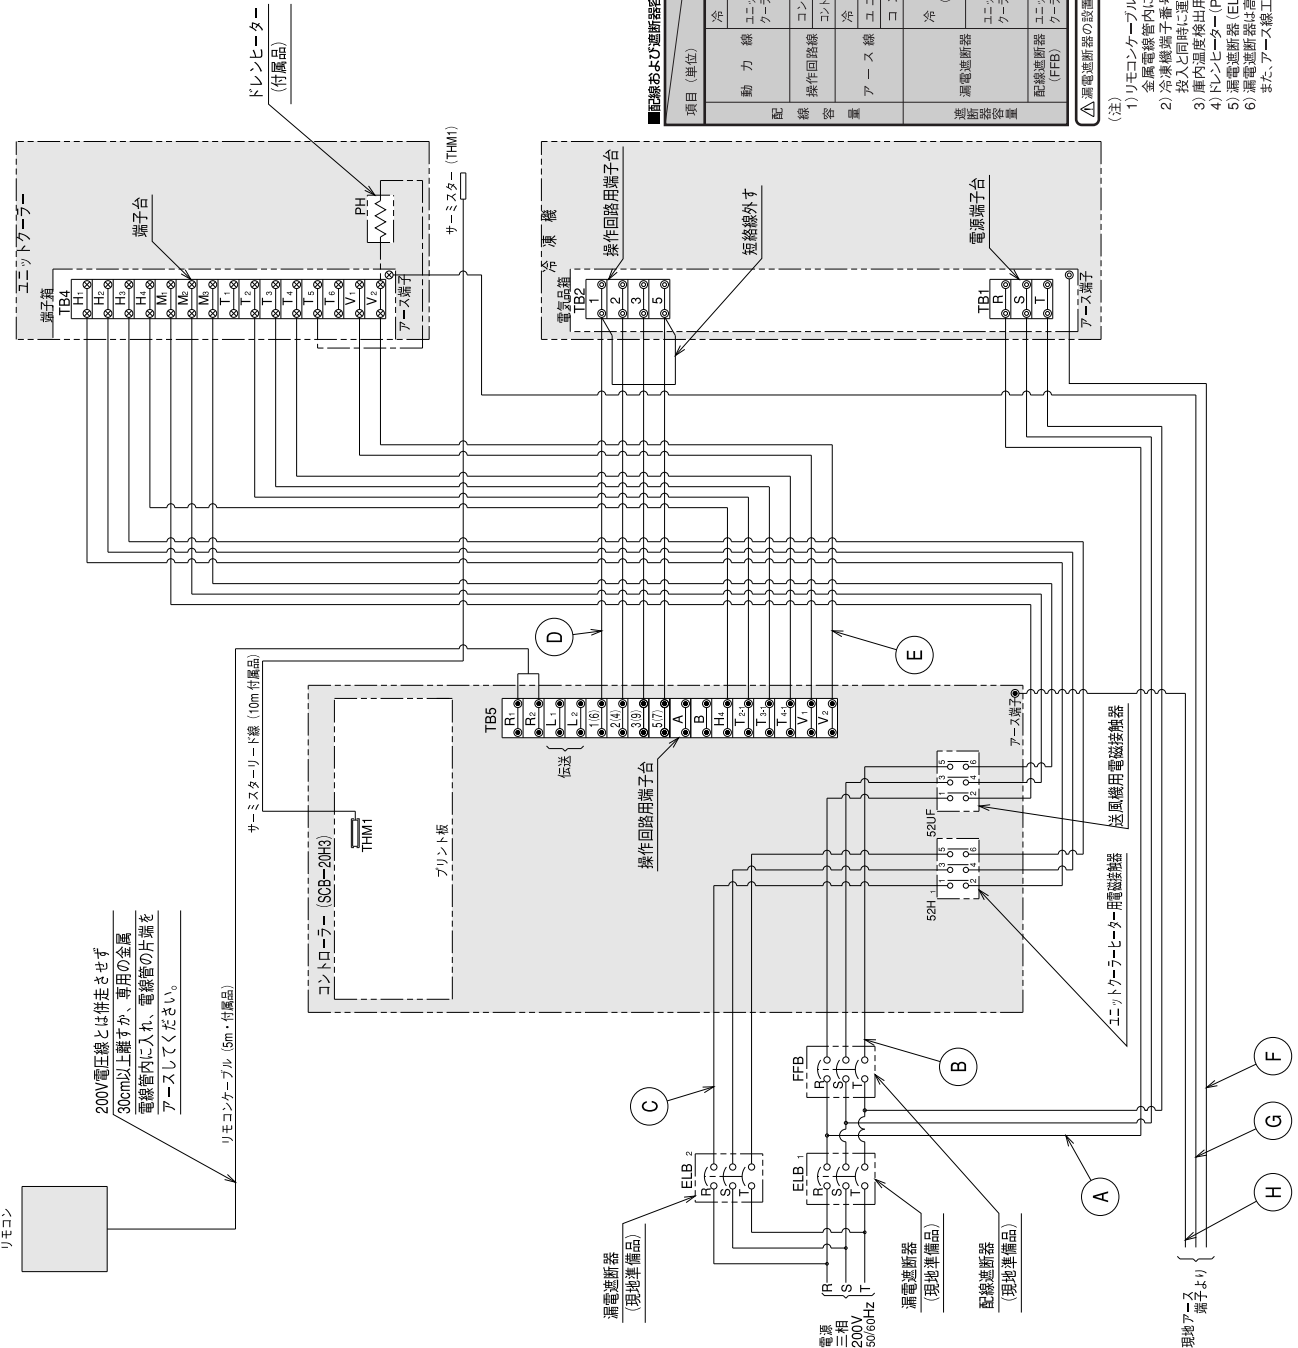

配線および遮断器容量

項目 (単位)	型式	3.5		5.5	
		KU-R4MH-D KU-R4LH-D	KU-R4MHT-D KU-R4LHT-D	KU-R4MHP-D KU-R4LHP-D	KU-R4MHT-D KU-R4LHT-D
動力線	送風機用電動機	2.0	2.0	2.0	2.0
配線	ユニット電源	3.5	3.5	3.5	3.5
	ユニット電源	2.0	2.0	2.0	2.0
容量	コンプレッサ	2.0	2.0	2.0	2.0
	ユニット電源	2.0	2.0	2.0	2.0
遮断器容量	コンプレッサ	30	30	30	30
	ユニット電源	15	20	15	20
配線	ユニット電源	30	30	30	30
	ユニット電源	5	5	5	5

- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属線管管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 室内温度検出用のサーミスタ (THM1) は、リモコンケーブル側に取り付けしてください。
 - ドレンヒーター (PH) は、ユニットケーブルに付属していますので必ず取り付けしてください。
 - 漏電遮断器 (ELB1・2)・配線遮断器 (FFB) は、現地準備品です。必ず取り付けしてください。
 - 漏電遮断器は、動作時間0.1秒以内とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
- また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステム セット下型
インバータスクロール

R404A クーリングシステム セット下型
インバータスクロール


R404A クーリングシステム セット下型
スクロール

クーリングシステム
セレクト下型

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A 冷凍冷蔵
ユニット

- 中温用 : KU-R6MH-D / KU-R6MHT-D
KU-R6MHP-D
- 低温用 : KU-R6LH-D / KU-R6LHP-D

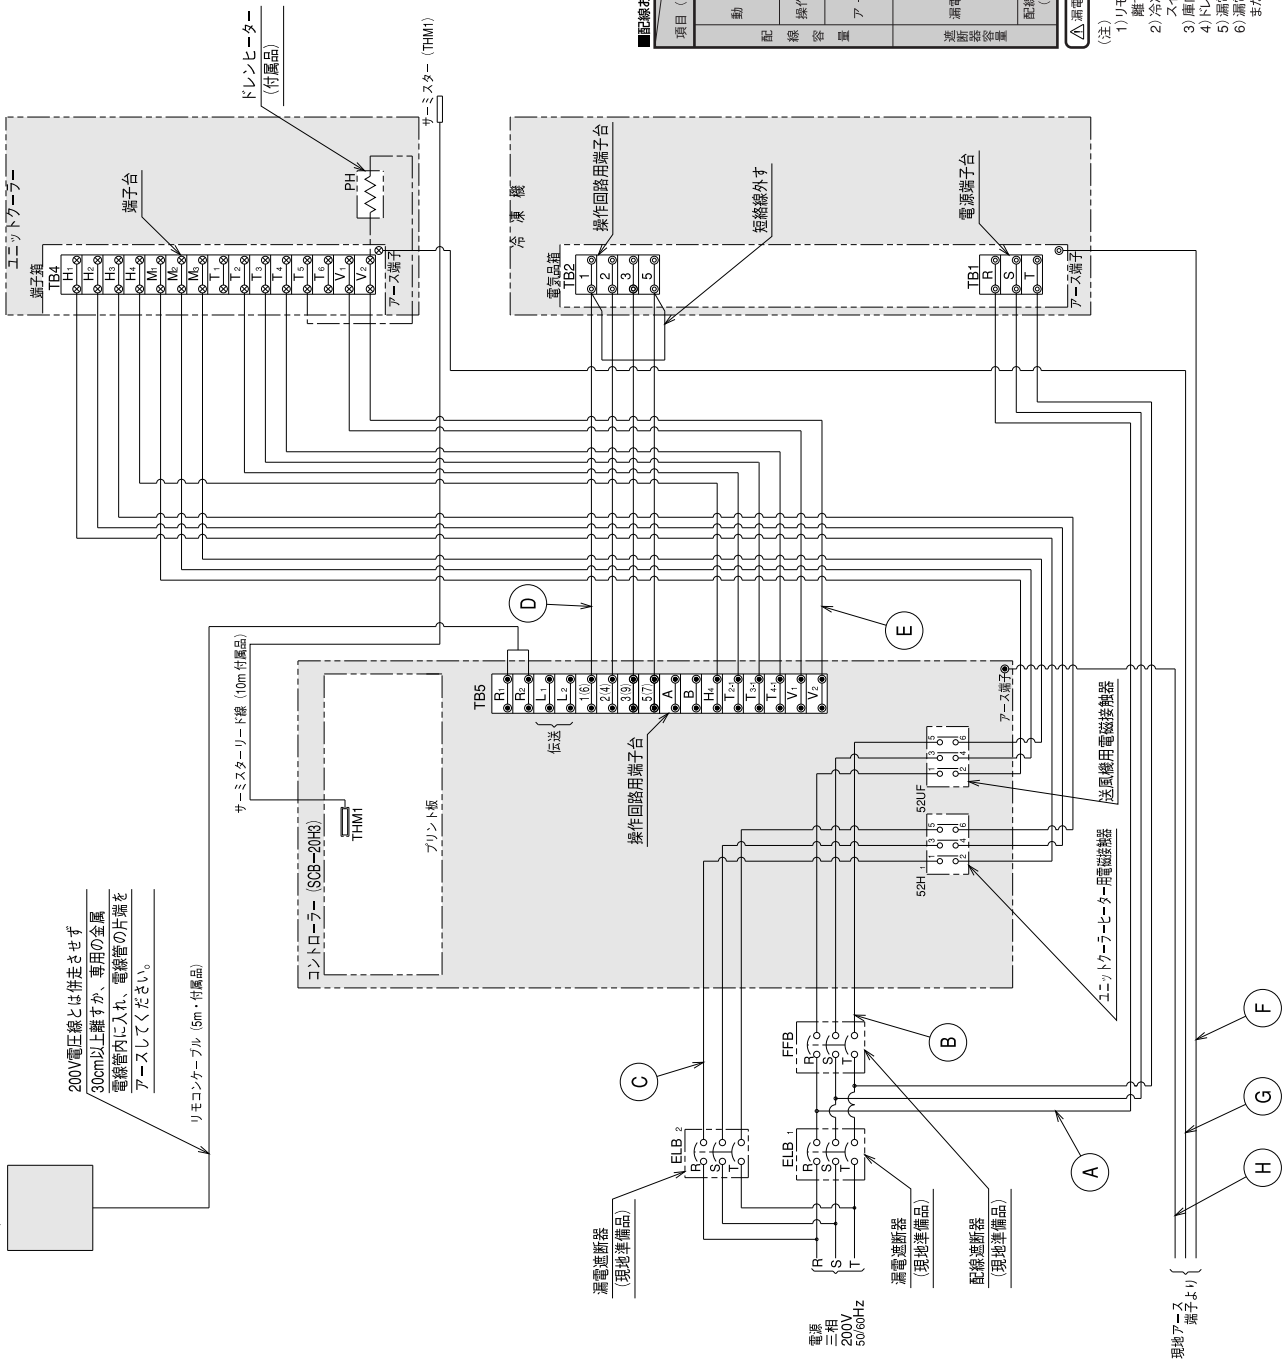

200V電圧線とは併走させず
30cm以上離すか、専用の金属
電線管内に入れ、電線管の片端を
アースしてください。

リモコンケーブル (5m・付属品)

サーモスターリード線 (10m 付属品)

THM1

コントローラー (SCB-20H)

プリント版

端子台

ユニットクーラー

端子台

電源端子台

短絡線外す

操作回路端子台

電源品箱

端子台

ユニットクーラー

端子台

端子台

端子台

端子台

端子台

端子台

■配線および断線容量

項目 (単位)	型式		断線容量	
	KU-R6MH-D / KU-R6LH-D	KU-R6MHT-D / KU-R6LHP-D	KU-R6MH-D / KU-R6LH-D	KU-R6LHP-D
動力線	④ mm ²	④ mm ²	8	
送風機用電線	⑤ mm ²	⑤ mm ²	2.0	5.5
ユニットクーラー電源線	⑥ mm ²	⑥ mm ²	3.5	
ユニットクーラー電源線	⑦ mm ²	⑦ mm ²	2.0	
ユニットクーラー電源線	⑧ mm ²	⑧ mm ²	2.0	
ユニットクーラー電源線	⑨ mm ²	⑨ mm ²	3.5	
ユニットクーラー電源線	⑩ mm ²	⑩ mm ²	2.0	
ユニットクーラー電源線	⑪ mm ²	⑪ mm ²	2.0	
配線断線容量 (FFB)	定格電流 A	定格電流 A	50	
配線断線容量 (ELB)	定格電流 mA	定格電流 mA	30 (動作時間0.1秒以内)	
配線断線容量 (ヒーター)	定格電流 A	定格電流 A	15	
配線断線容量 (ヒーター)	定格電流 mA	定格電流 mA	30 (動作時間0.1秒以内)	
配線断線容量 (FFB)	定格電流 A	定格電流 A	5	

- (注)
- 1) リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 2) 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - 3) 庫内温度検出用のサーモスター (THM1) は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けてください。
 - 4) ドレンヒーター (PH) は、ユニットクーラーに付属しているもので必ず取り付けてください。
 - 5) 漏電遮断器 (ELB・FFB) は、配線断線容量 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 6) 漏電遮断器は高感度形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
- また、アース線工事必ず実施してください。(D) 配線工事

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セットアップ
設備設計
操作
注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A

- 中温用 : KU-R12MHT-D
KU-R12MHP-D
- 低温用 : KU-R12LHP-D

R410A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール


R404A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セット用アライメント

設備設計・据付時の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

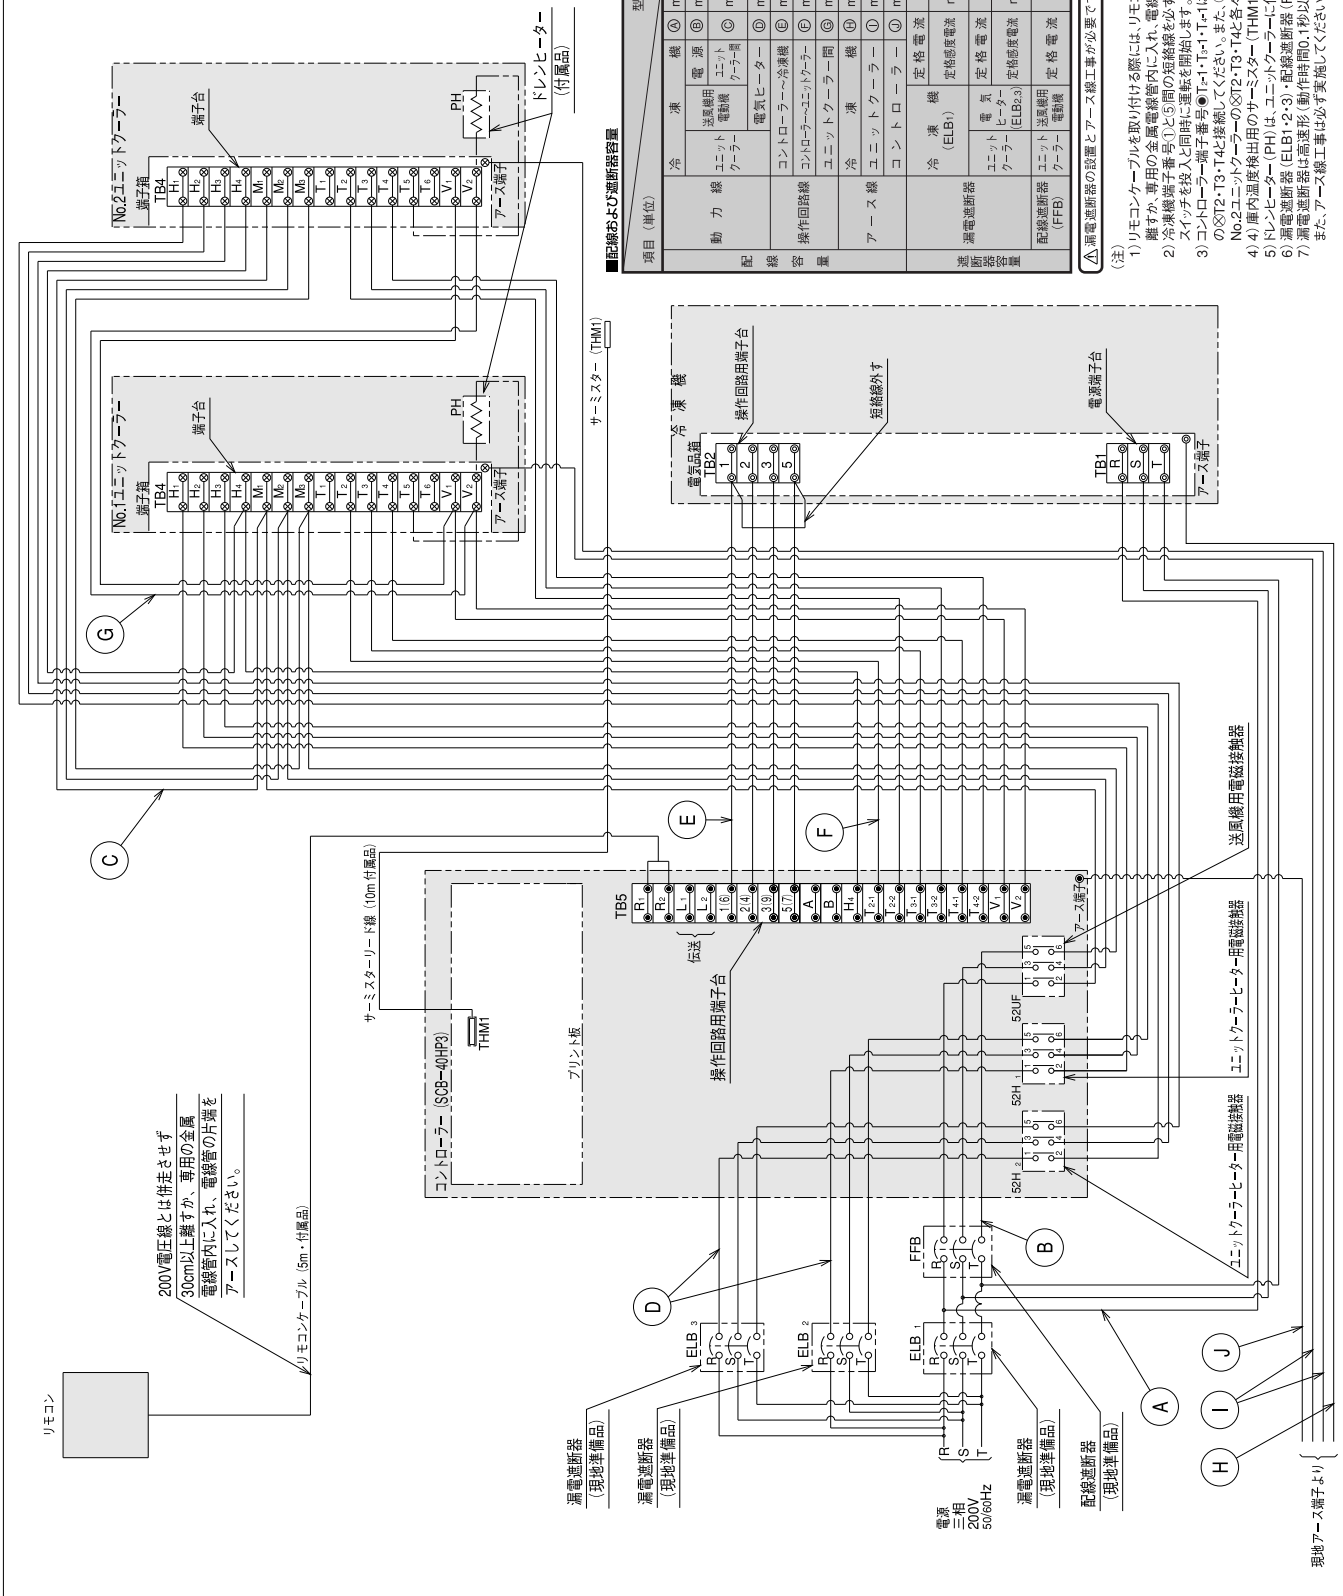


200V電圧線とは併走させず
30cm以上離すか、重畳の金属
電線管内に入れ、電線管の片端を
アースしてください。

■配線および遮断器容量

項目 (単位)	型式	KU-R12MHT-D KU-R12MHP-D	KU-R12LHP-D
配線	線径 (A)	mm ²	14
動力線	電源線 (B)	mm ²	2.0
	遠隔機用ユニット電線 (C)	mm ²	2.0
配線	電気ヒーター (D)	mm ²	3.5×2
	コントローラ〜冷凍機 (E)	mm ²	2.0
管線	コントローラ〜ユニットクーラー (F)	mm ²	2.0
	ユニットクーラー間 (G)	mm ²	5.5
アース線	冷凍機 (H)	mm ²	2.0×2
	ユニットクーラー (I)	mm ²	2.0
遮断器容量	定格電流 (J)	A	75
	定格動作電流 (ELB)	mA	100 (動作時間: 1秒以内)
漏電遮断器	定格電流 (A)	A	20×2
	動作時間 (秒以内)	mA	30×2 (動作時間: 1秒以内)
配線遮断器 (FFB)	定格電流 (A)	A	5
	動作時間 (秒以内)	mA	

- △漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。
- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号①と②間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - コントローラ端子番号①・②・③・④はNo.1ユニットクーラーに接続してください。また、⑤・⑥・⑦・⑧はNo.2ユニットクーラーに接続してください。No.2ユニットクーラーの⑨・⑩・⑪・⑫はNo.1ユニットクーラーに接続してください。
 - 4) 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットクーラー吸込側に取り付けください。
 - 5) インバーター (PH) は、ユニットクーラーに付属しているもので必ず取り付けください。
 - 6) 漏電遮断器 (ELB1・2・3)、配線遮断器 (FFB) は別途準備品です。必ず取り付けください。
 - 7) 漏電遮断器は高感形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取り付けください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D) 配線工事

- 中温用：KU-R16MH-D
KU-R20MH-D
KU-R16MHT-D
KU-R20MHT-D
KU-R16MHP-D
KU-R20MHP-D
- 低温用：KU-R16LH-D
KU-R20LH-D
KU-R16LHP-D
KU-R20LHP-D

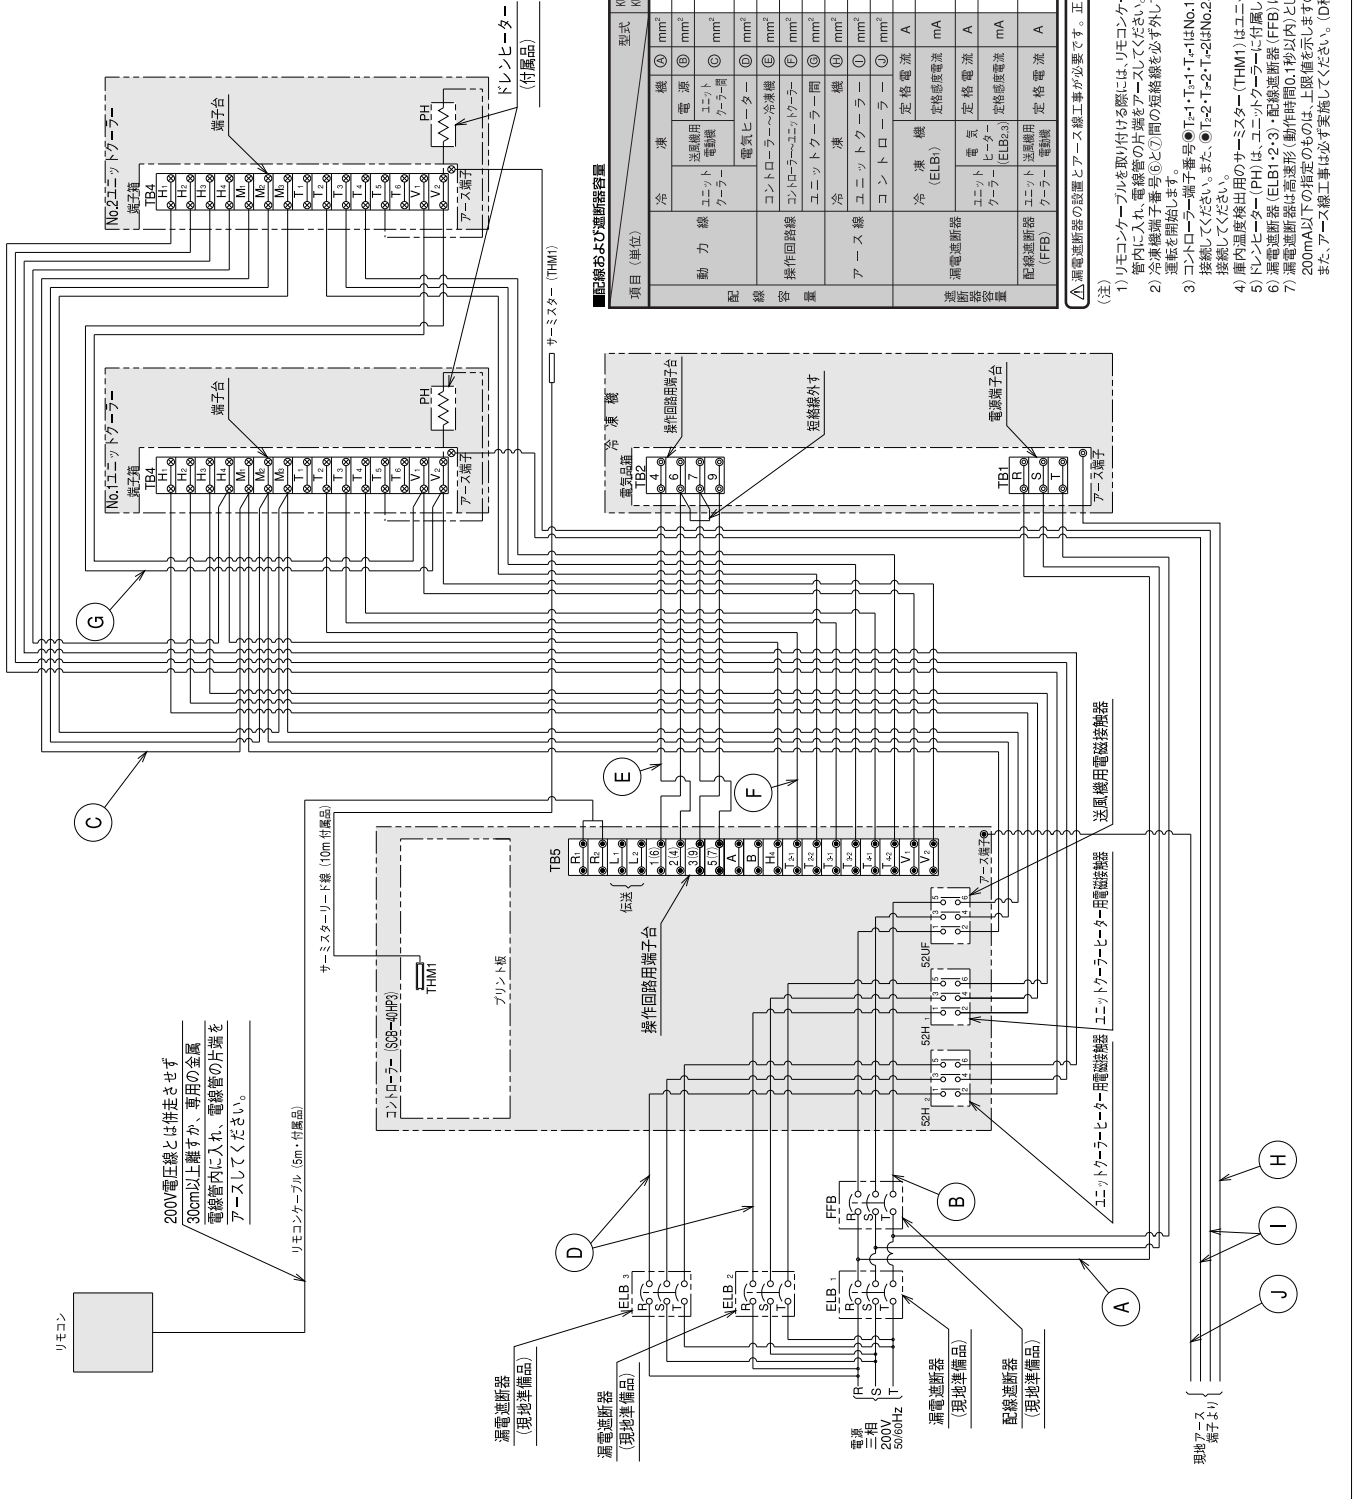

■配線および通断容量

項目 (単位)	型式	線径 (mm ²)	22	38
動力線	送風機用ユニットクーラー	④	2.0	
	電気ヒーター	⑥	2.0	
配線	コントローラー→冷凍機	③	3.5×2	5.5×2
	ユニットクーラー→ユニットクーラー	④	2.0	2.0
アース線	冷凍機	①	5.5	14
	ユニットクーラー	①	2.0×2	3.5×2
送風機用電源線	定格電流	A	100	125
	定格電流	A	15×2	20×2
送風機用配線	定格電流	A	20×2	30×2
	定格電流	A	30×2	40×2
送風機用配線	定格電流	A	10	15
	動作時間	(秒以内)	200以下	30×2


△漏電遮断器の設置とアース線工事が必要で、正しく行かないと、感電・火災の原因となります。

(注)

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号③と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- コントローラー端子番号①・T-1・T-2・T-3はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○×・T2・T3・T4と各々接続してください。また、①・T-1・T-2・T-3はNo.1ユニットクーラー吸込側に取り付けください。
- 庫内温度検出用のサーミスタ（THM1）はユニットクーラー（付属品）に付属していますので必ず取り付けください。
- ドレンヒーター（PH）は、ユニットクーラー（付属品）に付属していますので必ず取り付けください。
- 漏電遮断器（ELB1・2・3）・配線遮断器（FFB）は埋地準備品です。必ず取り付けください。
- 漏電遮断器は星形（動作時間0.1秒以内）とし、感電電源は指定のものを取り付けてください。200mA以下の指定のものは、上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。（ID接地工事）

●中温用 : KU-R26MH-D / KU-R30MH-D

●低温用 : KU-R26LH-D / KU-R30LH-D / KU-R36LH-D / KU-R40LH-D

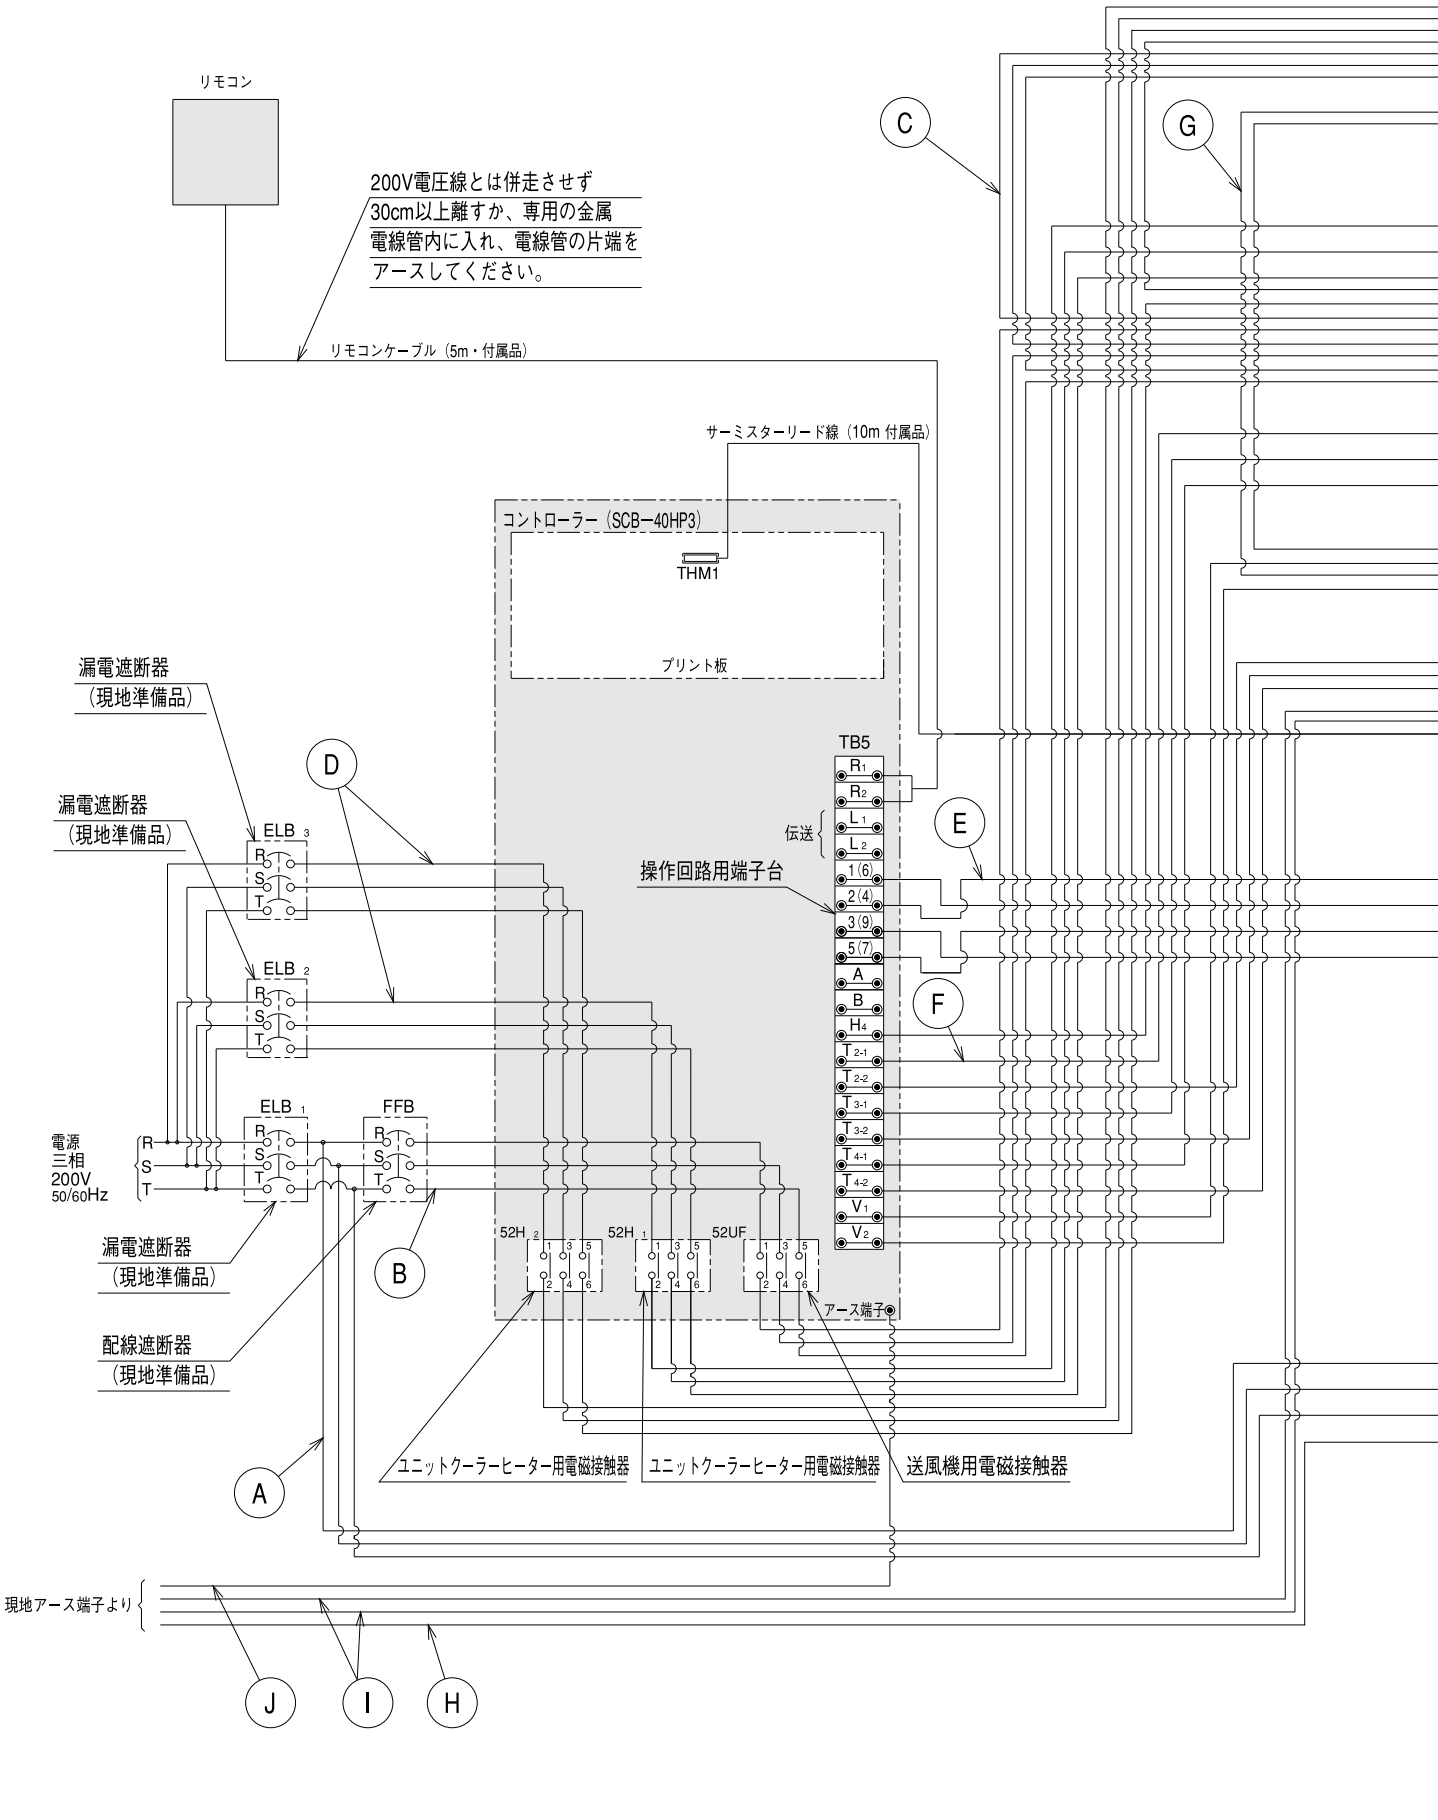

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール



R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

設置設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニ

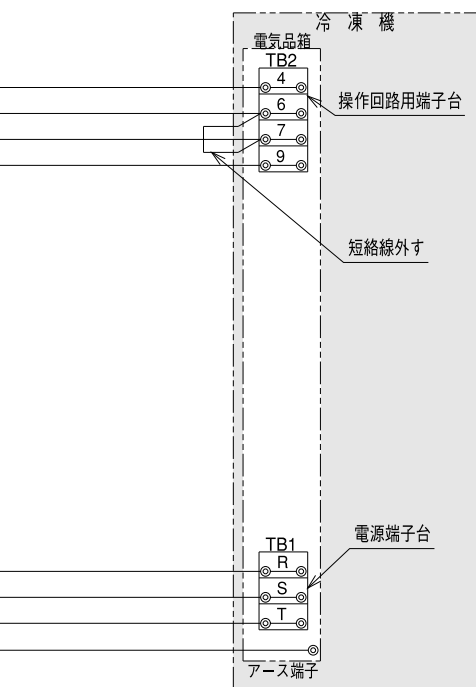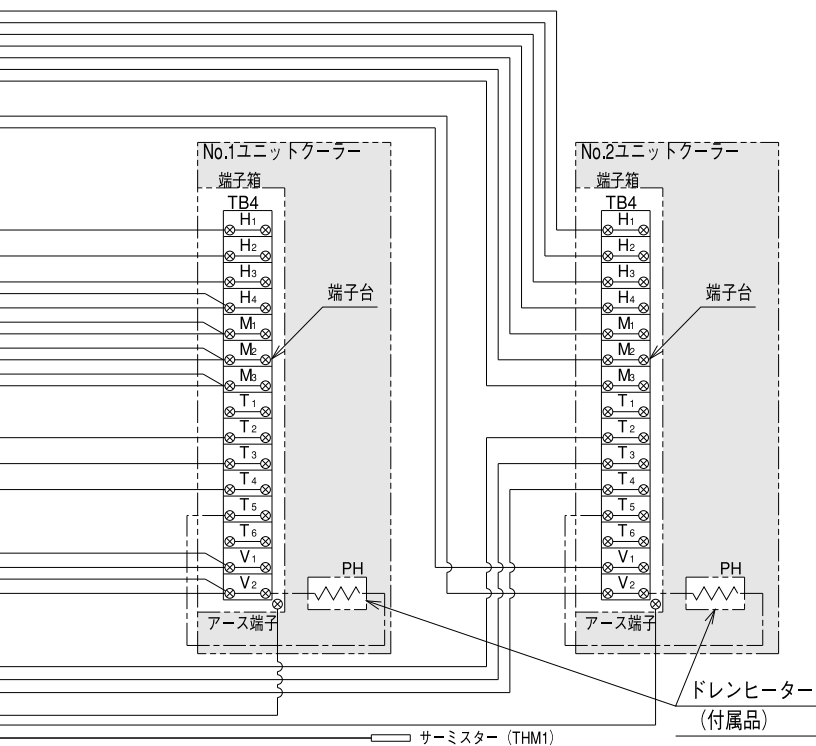

■配線および遮断器容量

項目 (単位)		型式	KU-R26MH-D KU-R26LH-D	KU-R30MH-D	KU-R30LH-D	KU-R36LH-D	KU-R40LH-D
配線容量	動力線	冷凍機 (A)	60		100		
		ユニットクーラー (B)	2.0				
		送風機用電動機 (C)	2.0				
		電気ヒーター (D)	5.5×2	8.0×2			
	操作回路線	コントローラー～冷凍機 (E)	2.0				
		コントローラー～ユニットクーラー (F)	2.0				
		ユニットクーラー間 (G)	2.0				
アース線	冷凍機 (H)	14	22				
	ユニットクーラー (I)	2.0×2	3.5×2				
	コントローラー (J)	2.0					
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB1)	定格電流 (A)	150	175	200/225	225/250	
		定格感度電流 (mA)	200以下 (動作時間0.1秒以内)				
	ユニットクーラー (ELB2,3)	定格電流 (A)	30×2			50×2	
		定格感度電流 (mA)	30×2 (動作時間0.1秒以内)				
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー	10	15				


△ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

(注)

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。
短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- コントローラー端子番号●T₂-1・T₃-1・T₄-1はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの○×・T₂・T₃・T₄と各々接続してください。また、●T₂-2・T₃-2・T₄-2はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○×・T₂・T₃・T₄と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスター (THM1) はユニットクーラー吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒーター (PH) は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器 (ELB1・2・3) ・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。200mA以下指定のものは、上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

- 中温用 : KU-R26MHT-D / KU-R30MHT-D / KU-R26MHP-D / KU-R30MHP-D / KU-R36MH-D
- 低温用 : KU-R26LHP-D / KU-R30LHP-D

200V電圧線とは併走させず
30cm以上話すか、専用の金属
電線管に入れ、電線管の片端を
アースしてください。

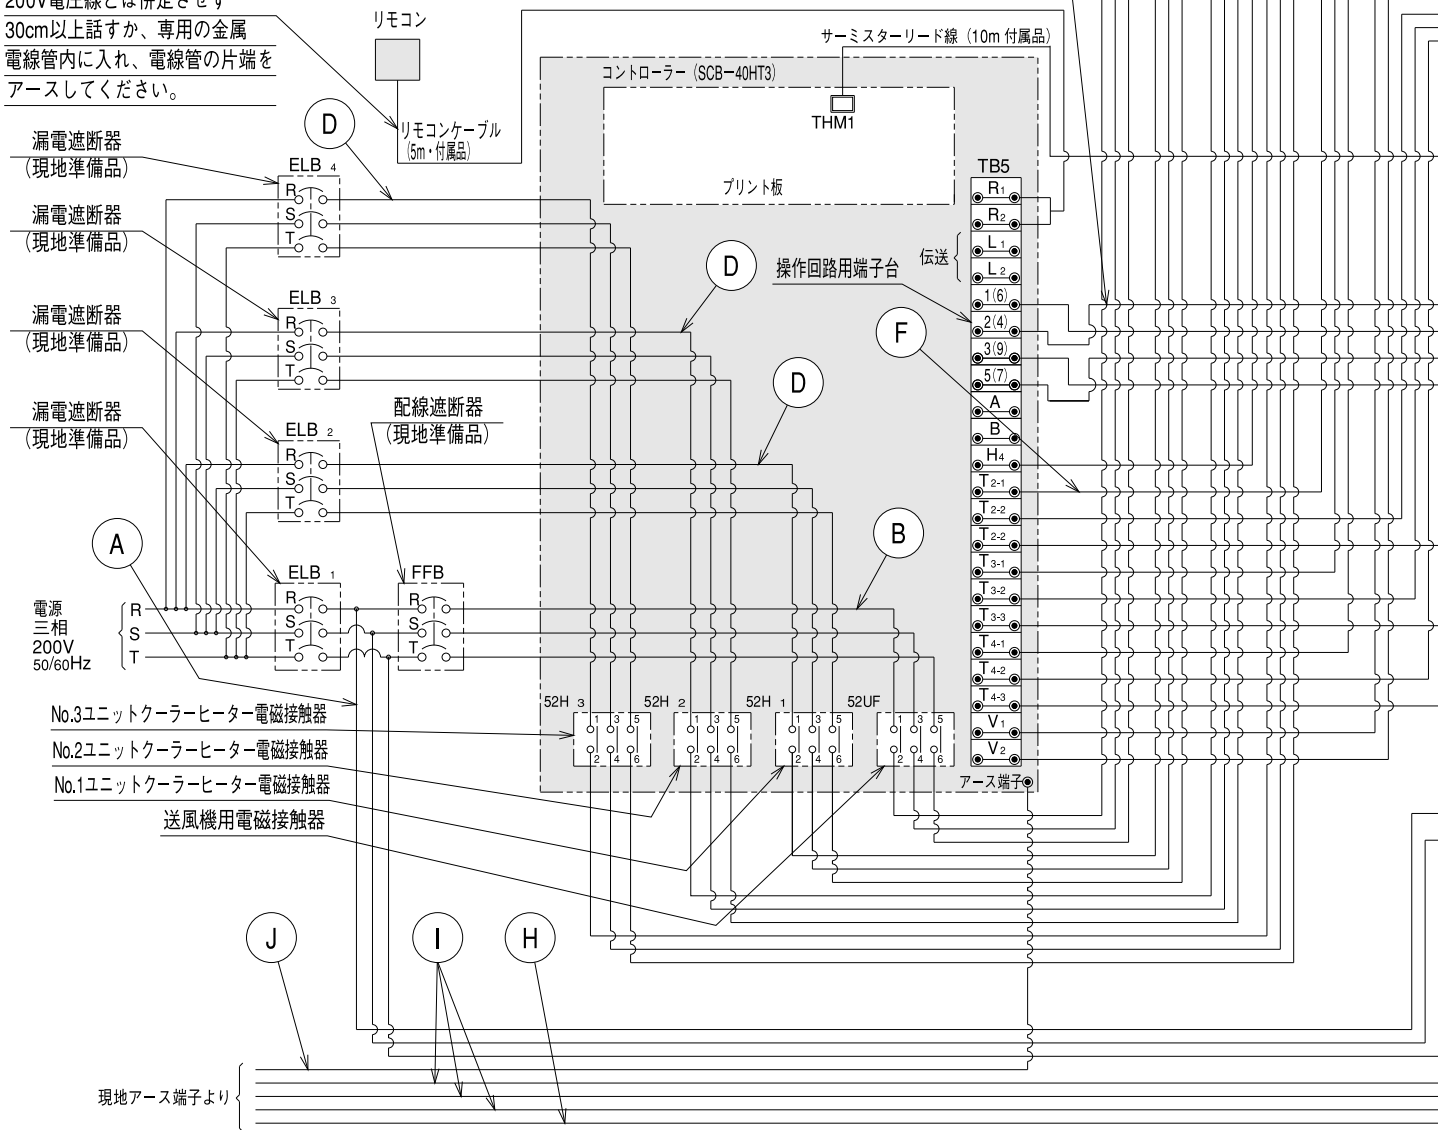

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール



R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクツ型

リコ
設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
ユニット

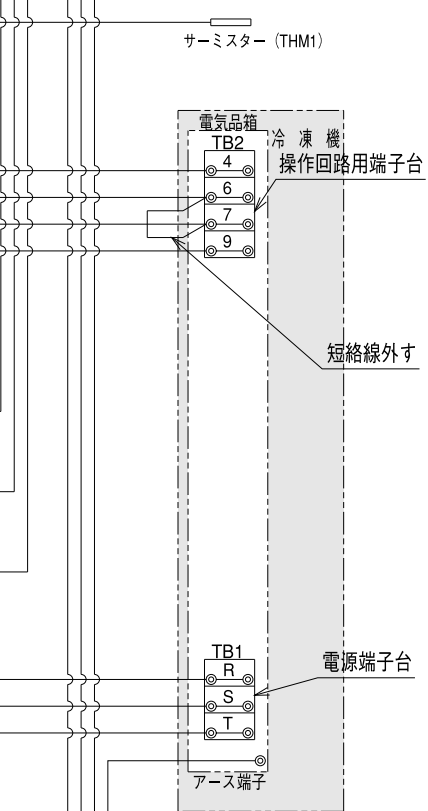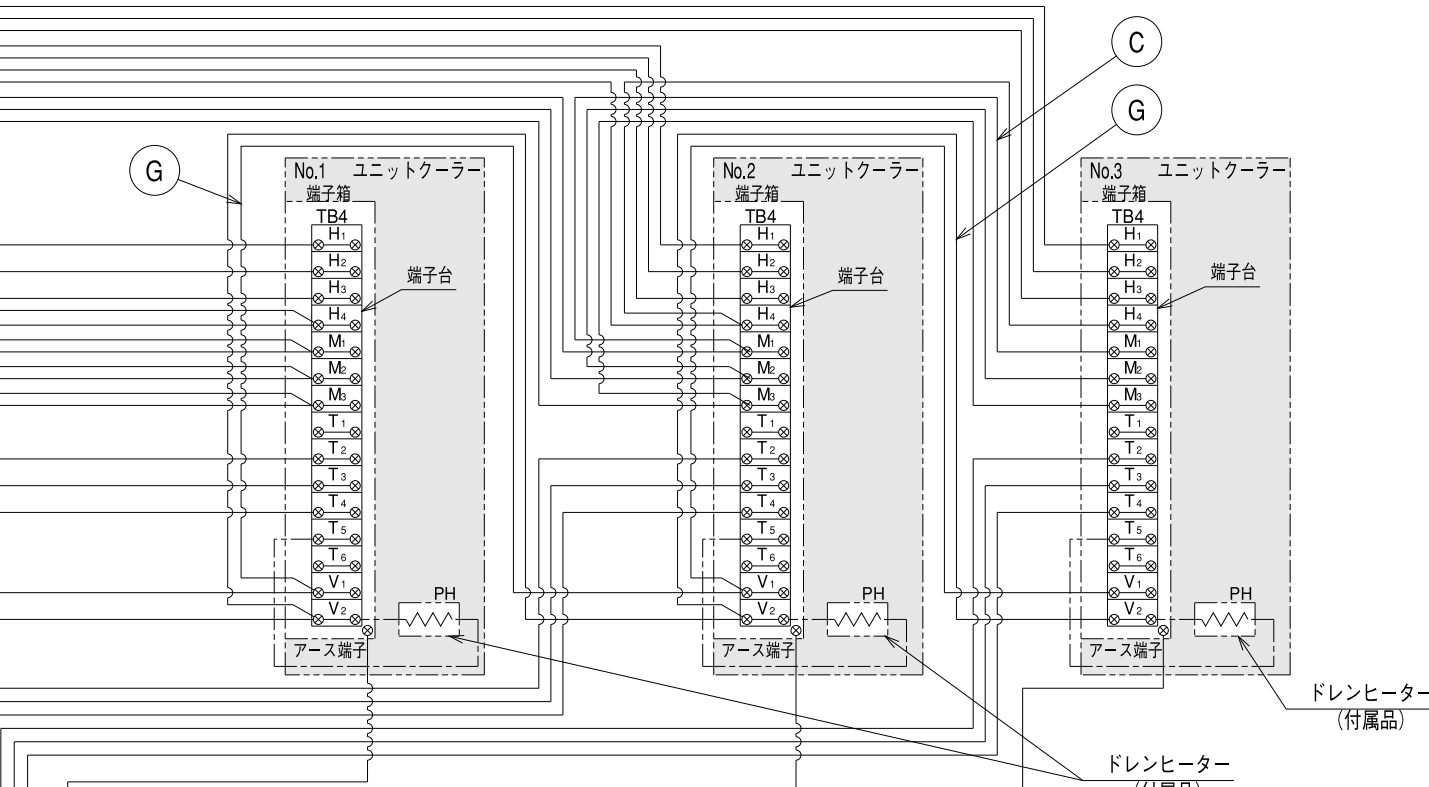

■配線および遮断器容量

項目 (単位)		型式	KU-R26MHT-D	KU-R26MHP-D	KU-R26LHP-D	KU-R30MHT-D	KU-R30MHP-D	KU-R30LHP-D	KU-R36MH-D	
配線容量	動力線	冷 凍 機 (A) mm ²	60			60			100	
		送風機用電源 (B) mm ²	2.0	3.5	2.0	3.5	2.0			
		ユニットクーラー間 (C) mm ²	2.0	3.5	2.0	3.5	2.0			
		電気ヒーター (D) mm ²	5.5×3		8.0×3		5.5×3		8.0×3	5.5×3
	操作回路線	コントローラー~冷凍機 (E) mm ²	2.0							
		コントローラー~ユニットクーラー (F) mm ²	2.0							
		ユニットクーラー間 (G) mm ²	2.0							
	アース線	冷 凍 機 (H) mm ²				14			22	
		ユニットクーラー (I) mm ²	3.5×3							
		コントローラー (J) mm ²	2.0							
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB1)	定格電流 (A)	150			175			200/225	
		定格感度電流 (mA)	200以下 (動作時間0.1秒以内)							
	ユニットクーラー電気ヒーター (ELB2~4)	定格電流 (A)	30×3							
		定格感度電流 (mA)	30×3 (動作時間0.1秒以内)							
配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラー送風機用電動機	定格電流 (A)	15	20	15	20	20	15		

△ 漏電遮断器の設置とアース線工事が重要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。
 - 短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 - コントローラー端子番号●T₂-1・T₃-1・T₄-1はNo.1ユニットクーラー接続用です。No.1ユニットクーラーの○×・T₂・T₃・T₄と各々接続してください。また、●T₂-2・T₃-2・T₄-2はNo.2ユニットクーラー接続用です。No.2ユニットクーラーの○×・T₂・T₃・T₄と各々接続してください。●T₂-3・T₃-3・T₄-3はNo.3ユニットクーラー接続用です。No.3ユニットクーラーの○×・T₂・T₃・T₄と各々接続してください。
 - 吸い込み温度検出用サーミスター (THM1) は現地にてユニットクーラー吸込側に取り付けてください。
 - ドレンヒーター (PH) は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器 (ELB1~4)・配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。200mA以下指定のものは、上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

セレクト型 クーリングシステム

設備設計 据付上のご注意


R410A R404A
ユニット
冷凍冷蔵

●超低温用：KU-R16FHP-D KU-R20FHP-D

配線および通断器容量

項目 (単位)	型式	KU-R16FHP-D	KU-R20FHP-D
動力線	機	22	38
配線	機	2.0	2.0
容量	機	5.5	5.5
容量	機	2.0	2.0
容量	機	2.0	2.0
容量	機	5.5	14
容量	機	2.0	2.0
容量	機	2.0	2.0
容量	機	100	125
容量	機	200以下 (動作時間0.1秒以内)	
容量	機	30	30
容量	機	30	30
容量	機	(動作時間0.1秒以内)	
容量	機	5	5

- (注)
- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の全金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 - 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スロットを投入と同時に運転を開始します。
 - 庫内温度検出用のサーミスタ(THM1)は現地にてユニットクーラー取込側に取り付けてください。
 - ユニットクーラー付属の液電磁弁(20C)はユニットクーラーに近い、冷凍庫外の雨のつかからない場所に取り付けてください。
 - ドレンヒーター(PH)は、ユニットクーラーに付属していますので必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器(ELB1・2)・配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
 - 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので同じかより感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

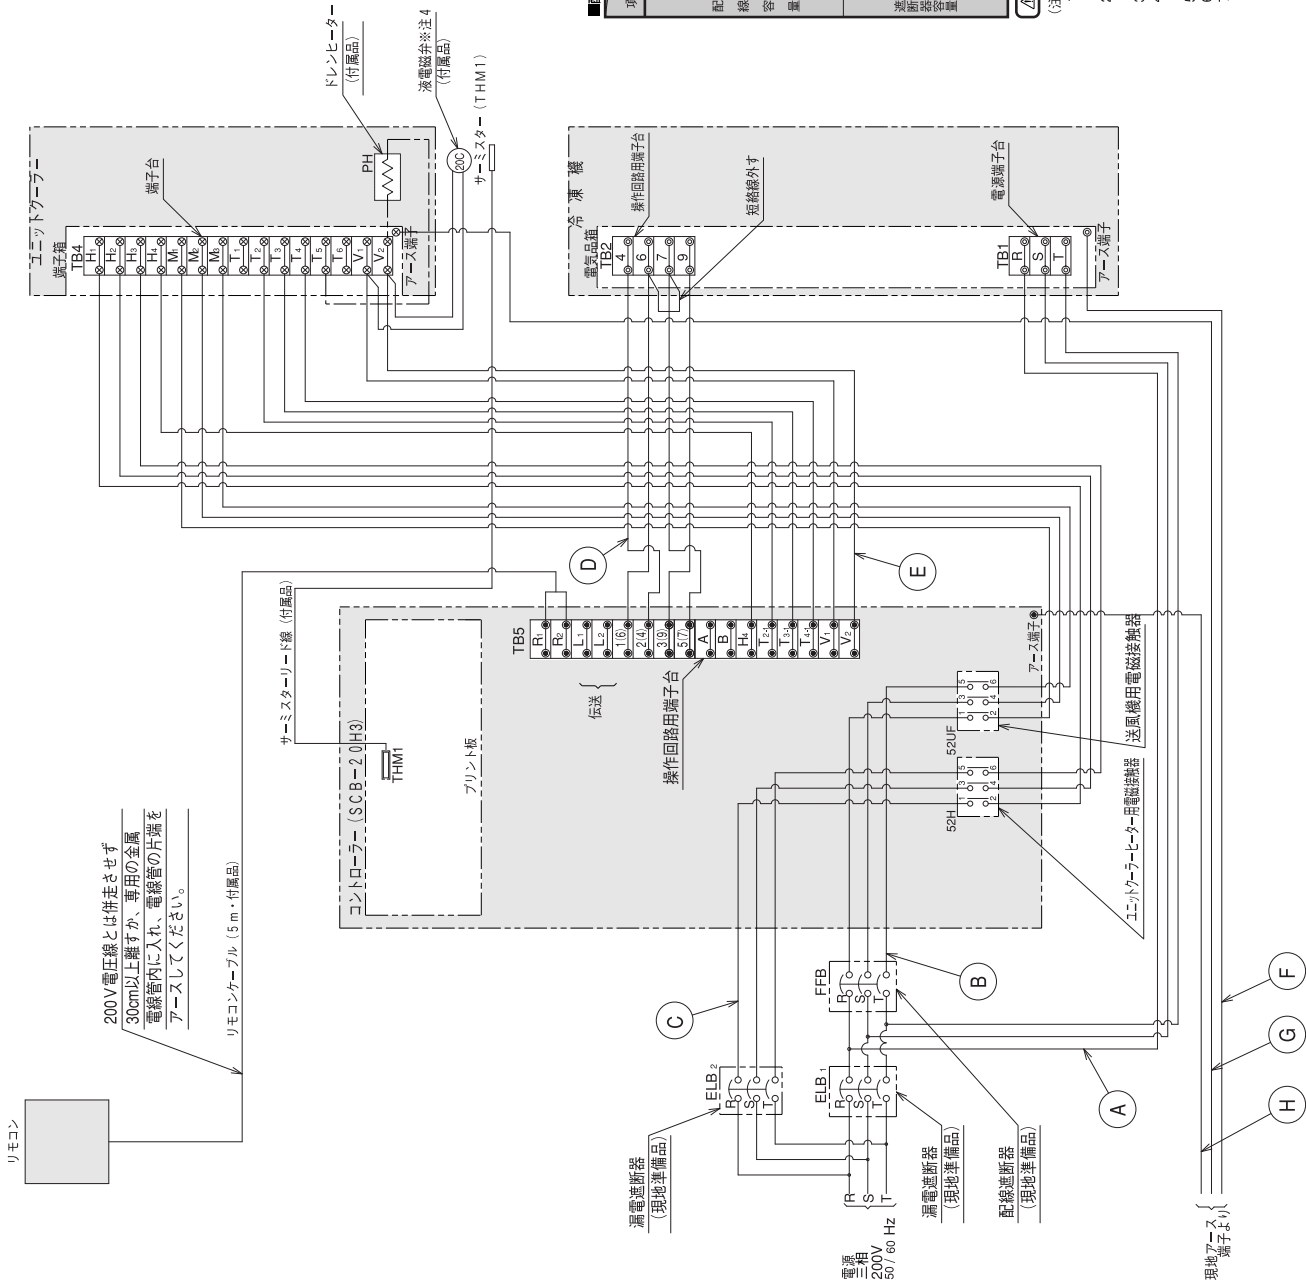

R410A クーリングシステム セットアップ型
インバータスクロール

R404A クーリングシステム セット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステム セット下型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

リモコン

設備設計・据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニテッド

標準型

製品区分		型式			
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー
高温	2	KU-N2HV-D	KX-N2AVP	US-N2H2	SCB-40N3
	3	KU-N3HV-D	KX-N3AVP	US-N3H2	
	4	KU-N4HV-D	KX-N4AVP	US-N4H2	
	5	KU-N5HV-D	KX-N5AVP	US-N5H2	
	6	KU-N6HV-D	KX-N6AMV	US-N6H2	
	7	KU-N7HV-D	KX-N7AMV	US-N8H2	
	8	KU-N8HV-D			
	10	KU-N10HV-D	KX-N10AVP	US-N10H2	
	12	KU-N12HV-D	KX-N12AVP	US-N13H2	
	15	KU-N15HV-D	KX-N15AVP	US-N8H2×2	
	16	KU-N16HV-MD	KX-NM16AMVP		
	20	KU-N20HV-MD	KX-NM20AMVP	US-N10H2×2	
		KU-N20HV-D	KX-NM20AVP		
	26	KU-N26HV-D	KX-NM26AVP	US-N10H2×3	
		KU-N26HV-MD	KX-NM26AMVP		
	30	KU-N30HV-D	KX-NM30AVP		
KU-N30HV-MD		KX-NM30AMVP			
36	KU-N36HV-MD	KX-NM36AMVP	US-N13H2×3		
	KU-N36HV-D	KX-NM36AVP			
40	KU-N40HV-D	KX-NM40AVP			
	KU-N40HV-MD	KX-NM40AMVP			
中温	2	KU-N2MHV-D	KX-N2AVP	US-N2MH2	SCB-20H3
	3	KU-N3MHV-D	KX-N3AVP	US-N3MH2	
	4	KU-N4MHV-D	KX-N4AVP	US-N4MH2	
	5	KU-N5MHV-D	KX-N5AVP	US-N5MH2	
	6	KU-N6MHV-D	KX-N6AMV	US-N6MH2	
	7	KU-N7MHV-D	KX-N7AMV	US-N8MH2	
	8	KU-N8MHV-D	KX-N8AMV		
	10	KU-N10MHV-D	KX-N10AVP	US-N10MH2	
	12	KU-N12MHV-D	KX-N12AVP	US-N13MH2	
	15	KU-N15MHV-D	KX-N15AVP	US-N8MH2×2	
	16	KU-N16MHV-MD	KX-NM16AMVP		
	20	KU-N20MHV-MD	KX-NM20AMVP	US-N10MH2×2	
		KU-N20MHV-D	KX-NM20AVP		
	26	KU-N26MHV-D	KX-NM26AVP	US-N10MH2×3	
		KU-N26MHV-MD	KX-NM26AMVP		
	30	KU-N30MHV-D	KX-NM30AVP		
		KU-N30MHV-MD	KX-NM30AMVP		
	36	KU-N36MHV-MD	KX-NM36AMVP	US-N13MH2×3	
KU-N36MHV-D		KX-NM36AVP			
40	KU-N40MHV-D	KX-NM40AVP			
	KU-N40MHV-MD	KX-NM40AMVP			

注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)
 2. 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
 また、配線総長は1,000m以下としてください。

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 スクロール
 クーリングシステム
 セレクト型
 R410A 冷凍冷蔵
 R404A

配線太さ						漏電・配線遮断器							
電気配線 (mm ²)			アース線 (mm ²)			伝送線 (mm ²)	制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー			
冷凍機	ユニットクーラー		冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー			定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター		送風機	
	送風機	除霜ヒーター								定格電流 (A)	感度電流 (mA)		
2.0	2.0	—	2.0	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	20	30 動作時間 0.1秒以内	—	—	5	
3.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0		2.0	30		—	—	5	
3.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0		2.0	30		—	—	5	
5.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0		2.0	40		—	—	5	
8.0	2.0	—	3.5	2.0	2.0		2.0	50		—	—	5	
8.0	2.0	—	3.5	2.0	2.0		2.0	50		—	—	5	
8.0	2.0	—	3.5	2.0	2.0		2.0	50		—	—	5	
14	2.0	—	5.5	2.0	2.0		2.0	75		—	—	5	
14	2.0	—	5.5	2.0	2.0		2.0	75		100 動作時間 0.1秒以内	—	—	5
14	2.0	—	5.5	2.0×2	2.0		2.0	75			—	—	10
22	2.0	—	5.5	2.0×2	2.0		2.0	100	—		—	10	
38	2.0	—	14	2.0×2	2.0		2.0	125	—		—	10	
38	2.0	—	14	2.0×2	2.0		2.0	125	—		—	10	
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0		2.0	150	—		—	15	
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0		2.0	150	200以下 動作時間 0.1秒以内		—	—	15
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0		2.0	150			—	—	15
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0		2.0	175			—	—	15
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0		2.0	200			—	—	15
100	2.0	—	22	2.0×3	2.0		2.0	200		—	—	15	
100	2.0	—	22	2.0×3	2.0		2.0	200		—	—	15	
100	2.0	—	22	2.0×3	2.0	2.0	225	—		—	15		
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20	30 動作時間 0.1秒以内		10	30	5	
3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30			10	30	5	
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30			15	30	5	
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	40		15	30	5		
8.0	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50		15	30	5		
8.0	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50		15	30	5		
8.0	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50		15	30	5		
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75		100 動作時間 0.1秒以内	20	30	5	
14	2.0	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75			30	30	5	
14	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	75			15×2	30×2	10	
22	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100	15×2		30×2	10		
38	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	125	20×2		30×2	10		
38	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	125	20×2		30×2	10		
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	150	20×3		30×3	15		
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	150	20×3		30×3	15		
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	150	20×3		30×3	15		
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	175	20×3		30×3	15		
60	2.0	5.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	200	30×3	30×3	15			
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	200	30×3	30×3	15			
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	200	30×3	30×3	15			
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	225	30×3	30×3	15			



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバータシステム
スクロール

R404A
インバータシステム
スクロール

R404A
スクロール
インバータシステム
スクロール

スクロール
インバータシステム
スクロール

スクロール

スクロール
インバータシステム
スクロール

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

標準型

製品区分		型式			
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー
低温	2	KU-N2LHV-D	KX-N2AVP	US-N2LH2	SCB-20H3
	3	KU-N3LHV-D	KX-N3AVP	US-N3LH2	
	4	KU-N4LHV-D	KX-N4AVP	US-N4LH2	
	5	KU-N5LHV-D	KX-N5AVP	US-N5LH2	
	6	KU-N6LHV-D	KX-N6AVP	US-N6LH2	
	8	KU-N8LHV-D	KX-N8AVP	US-N8LH2	
	10	KU-N10LHV-D	KX-N10AVP	US-N10LH2	
	12	KU-N12LHV-D	KX-N12AVP	US-N13LH2	
	15	KU-N15LHV-D	KX-N15AVP	US-N8LH2×2	SCB-40HP3
	20	KU-N20LHV-D	KX-NM20AVP	US-N10LH2×2	
	26	KU-N26LHV-D	KX-NM26AVP	US-N10LH2×3	SCB-40HT3
	30	KU-N30LHV-D	KX-NM30AVP		
	36	KU-N36LHV-D	KX-NM36AVP	US-N13LH2×3	
40	KU-N40LHV-D	KX-NM40AVP			

- 注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)
 2. 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
 また、配線総長は1,000m以下としてください。

R410A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

配線太さ							漏電・配線遮断器					
電気配線 (mm ²)			アース線 (mm ²)			伝送線 (mm ²)	制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー		冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー			定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター		送風機
	送風機	除霜ヒーター								定格電流 (A)	感度電流 (mA)	
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	10	30	5
3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		30	10		30	5	
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0		30	15		30	5	
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0		40	15		30	5	
8.0	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0		50	15		30	5	
8.0	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0		50	15		30	5	
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0		75	20	30	5		
14	2.0	5.5	5.5	2.0	2.0		75	30	30	5		
14	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0		75	15×2	30×2	10		
38	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0		125	20×2	30×2	10		
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0		150	20×3	30×3	15		
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0		150	20×3	30×3	15		
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0		200	30×3	30×3	15		
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0		200	30×3	30×3	15		



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバータシステムセット型
クーリングシステムセット型

R404A
インバータシステムセット型
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型

クーリングシステム
セレクト型

ミッド
ミッド

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

低風量型

製品区分		型式				配線太さ		
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー	電気配線(mm ²)		
						冷凍機	ユニットクーラー	
							送風機	除霜ヒーター
高温	2	KU-N2HTV-D	KX-N2AVP	US-N2HT2	SCB-40N3	2.0	2.0	—
	3	KU-N3HTV-D	KX-N3AVP	US-N3HT2		3.5	2.0	—
	4	KU-N4HTV-D	KX-N4AVP	US-N4HT2		3.5	2.0	—
	5	KU-N5HTV-D	KX-N5AVP	US-N5HT2		5.5	2.0	—
	6	KU-N6HTV-D	KX-N6AMV	US-N8HT2		8.0	2.0	—
	7	KU-N7HTV-D	KX-N7AMV			8.0	2.0	—
	8	KU-N8HTV-D	KX-N8AMV	US-N10HT2		8.0	2.0	—
	10	KU-N10HTV-D	KX-N10AVP			14	2.0	—
	12	KU-N12HTV-D	KX-N12AVP	US-N8HT2×2		14	2.0	—
	15	KU-N15HTV-D	KX-N15AVP	US-N10HT2×2		14	2.0	—
	20	KU-N20HTV-D	KX-NM20AVP			38	2.0	—
	26	KU-N26HTV-D	KX-NM26AVP	US-N10HT2×3		60	2.0	—
30	KU-N30HTV-D	KX-NM30AVP	60		2.0	—		
中温	2	KU-N2MHTV-D	KX-N2AVP	US-N2MHT2	SCB-20H3	2.0	2.0	2.0
	3	KU-N3MHTV-D	KX-N3AVP	US-N3MHT2		3.5	2.0	3.5
	4	KU-N4MHTV-D	KX-N4AVP	US-N4MHT2		3.5	2.0	3.5
	5	KU-N5MHTV-D	KX-N5AVP	US-N5MHT2		5.5	2.0	3.5
	6	KU-N6MHTV-D	KX-N6AMV	US-N8MHT2		8.0	2.0	3.5
	7	KU-N7MHTV-D	KX-N7AMV			8.0	2.0	3.5
	8	KU-N8MHTV-D	KX-N8AMV	US-N10MHT2		8.0	2.0	3.5
	10	KU-N10MHTV-D	KX-N10AVP			14	2.0	5.5
	12	KU-N12MHTV-D	KX-N12AVP	US-N8MHT2×2		14	2.0	3.5×2
	15	KU-N15MHTV-D	KX-N15AVP	US-N10MHT2×2		14	2.0	3.5×2
	20	KU-N20MHTV-D	KX-NM20AVP			38	2.0	5.5×2
	26	KU-N26MHTV-D	KX-NM26AVP	US-N10MHT2×3		60	2.0	5.5×3
30	KU-N30MHTV-D	KX-NM30AVP	60		2.0	5.5×3		

- 注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)
 2. 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
 また、配線総長は1,000m以下としてください。

R410A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A
クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

配線太さ			漏電・配線遮断器						
アース線 (mm ²)			伝送線 (mm ²)	制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー			定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター		送風機
							定格電流 (A)	感度電流 (mA)	
2.0	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	5
2.0	2.0	2.0		2.0	30		—	—	5
2.0	2.0	2.0		2.0	30		—	—	5
2.0	2.0	2.0		2.0	40		—	—	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		—	—	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		—	—	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50	—	—	5	
5.5	2.0	2.0		2.0	75	100 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	5
5.5	2.0×2	2.0		2.0	75		—	—	10
5.5	2.0×2	2.0		2.0	75		—	—	10
14	2.0×2	2.0		2.0	125	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	10
14	2.0×3	2.0		2.0	150		—	—	15
14	2.0×3	2.0		2.0	150		—	—	15
2.0	2.0	2.0		2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	10	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	30		10	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	30		20	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	40		15	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		20	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		20	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50	20	30	5	
5.5	3.5	2.0	2.0	75	100 [動作時間 0.1秒以内]	30	30	5	
5.5	2.0×2	2.0	2.0	75		20×2	30×2	10	
5.5	2.0×2	2.0	2.0	75		20×2	30×2	10	
14	3.5×2	2.0	2.0	125	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×2	30×2	10	
14	3.5×3	2.0	2.0	150		30×3	30×3	15	
14	3.5×3	2.0	2.0	150		30×3	30×3	15	



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバータシステム
スクロール

R404A
インバータシステム
スクロール

R404A
スクロール
システム
スクロール

スクロール
システム
スクロール

スクロール

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

広フィンピッチ型

製品区分		型式				配線太さ		
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー	電気配線(mm ²)		
						冷凍機	ユニットクーラー	
							送風機	除霜ヒーター
中温	3	KU-N3MHPV-D	KX-N3AVP	US-N3MHP2	SCB-20H3	3.5	2.0	3.5
	4	KU-N4MHPV-D	KX-N4AVP	US-N4MHP2		3.5	2.0	3.5
	5	KU-N5MHPV-D	KX-N5AVP	US-N5MHP2		5.5	2.0	3.5
	6	KU-N6MHPV-D	KX-N6AMV	US-N8MHP2		8.0	2.0	3.5
	7	KU-N7MHPV-D	KX-N7AMV			8.0	2.0	3.5
	8	KU-N8MHPV-D	KX-N8AMV			8.0	2.0	3.5
	10	KU-N10MHPV-D	KX-N10AVP	US-N10MHP2		14	2.0	5.5
	12	KU-N12MHPV-D	KX-N12AVP	US-N8MHP2×2		14	2.0	3.5×2
	15	KU-N15MHPV-D	KX-N15AVP			SCB-40HP3	14	2.0
	20	KU-N20MHPV-D	KX-NM20AVP	US-N10MHP2×2		38	2.0	5.5×2
26	KU-N26MHPV-D	KX-NM26AVP	US-N10MHP2×3	60	3.5	5.5×3		
30	KU-N30MHPV-D	KX-NM30AVP		SCB-40HT3	60	3.5	5.5×3	
低温	3	KU-N3LHPV-D	KX-N3AVP	US-N3LHP2	SCB-20H3	3.5	2.0	3.5
	4	KU-N4LHPV-D	KX-N4AVP	US-N4LHP2		3.5	2.0	3.5
	5	KU-N5LHPV-D	KX-N5AVP	US-N5LHP2		5.5	2.0	3.5
	6	KU-N6LHPV-D	KX-N6AVP	US-N8LHP2		8.0	2.0	5.5
	8	KU-N8LHPV-D	KX-N8AVP			8.0	2.0	5.5
	10	KU-N10LHPV-D	KX-N10AVP			US-N10LHP2	14	2.0
	12	KU-N12LHPV-D	KX-N12AVP	US-N8LHP2×2		14	2.0	5.5×2
	15	KU-N15LHPV-D	KX-N15AVP			SCB-40HP3	14	2.0
	20	KU-N20LHPV-D	KX-NM20AVP	US-N10LHP2×2		38	2.0	8.0×2
	26	KU-N26LHPV-D	KX-NM26AVP	US-N10LHP2×3		60	3.5	8.0×3
	30	KU-N30LHPV-D	KX-NM30AVP			SCB-40HT3	60	3.5

- 注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)
 2. 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
 また、配線総長は1,000m以下としてください。

R410A
 クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 インバータスクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 スクロール

クーリングシステム
 セレクト型

ミラー

設備設計 据付上の注意

R410A
 R404A
 冷凍冷蔵
 ユニット

配線太さ				漏電・配線遮断器					
アース線 (mm ²)			伝送線 (mm ²)	制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー			除霜ヒーター		送風機		
					定格電流 (A)	感度電流 (mA)		定格電流 (A)	感度電流 (mA)
2.0	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	30	30 [動作時間 0.1秒以内]	15	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	30		15	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	40		15	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		20	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		20	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		20	30	5
5.5	3.5	2.0		2.0	75	100 [動作時間 0.1秒以内]	30	30	10
5.5	2.0×2	2.0		2.0	75		20×2	30×2	10
5.5	2.0×2	2.0		2.0	75		20×2	30×2	10
14	3.5×2	2.0		2.0	125	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×2	30×2	15
14	3.5×3	2.0		2.0	150		30×3	30×3	20
14	3.5×3	2.0		2.0	150		30×3	30×3	20
2.0	2.0	2.0		2.0	30	30 [動作時間 0.1秒以内]	15	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	30		15	30	5
2.0	2.0	2.0		2.0	40		20	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		30	30	5
3.5	2.0	2.0		2.0	50		30	30	5
5.5	3.5	2.0		2.0	75		100 [動作時間 0.1秒以内]	30	30
5.5	2.0×2	2.0		2.0	75	30×2		30×2	10
5.5	2.0×2	2.0		2.0	75	30×2		30×2	10
14	3.5×2	2.0	2.0	125	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×2	30×2	15	
14	3.5×3	2.0	2.0	150		30×3	30×3	20	
14	3.5×3	2.0	2.0	150		30×3	30×3	20	



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバータシステムセット型
クーリングシステムセット型

R404A
インバータシステムセット型
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型

クーリングシステム
セレクト型

ミッド
ミッド

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

標準型

製品区分		型式			
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー
高温	3	KU-R3HV-D	KX-R3AV	US-R3H1	SCB-40N3
	5	KU-RD5HV-D	KX-RD5AMV	US-R5H1	
	6	KU-RD6HV-D	KX-RD6AMV	US-R6H1	
	6	KU-R6HV-D	KX-R6AMV1	US-R6H1	
	7	KU-RD7HV-D	KX-RD7AMV	US-R8H1	
	8	KU-RD8HV-D	KX-RD8AMV	US-R8H1	
	8	KU-R8HV-D	KX-R8AV	US-R8H1	
	10	KU-R10HV-D	KX-R10AV	US-R10H1	
	16	KU-R16HV-D	KX-RM16AV-A	US-R8H1×2	
	20	KU-R20HV-D	KX-RM20AV-A	US-R10H1×2	
	26	KU-R26HV-D	KX-RM26AV-A	US-R10H1×3	
	30	KU-R30HV-D	KX-RM30AV-A	US-R10H1×3	
	36	KU-R36HV-D	KX-RM36AV1-A	US-R13H1×3	
40	KU-R40HV-D	KX-RM40AV-A	US-R13H1×3		
中温	3	KU-R3MHV-D	KX-R3AV	US-R3MH1	SCB-20H3
	5	KU-RD5MHV-D	KX-RD5AMV	US-R5MH1	
	6	KU-RD6MHV-D	KX-RD6AMV	US-RM6H1	
	6	KU-R6MHV-D	KX-R6AMV1	US-RM6H1	
	7	KU-RD7MHV-D	KX-RD7AMV	US-R8MH1	
	8	KU-RD8MHV-D	KX-RD8AMV	US-R8MH1	
	8	KU-R8MHV-D	KX-R8AV	US-R8MH1	SCB-40HP3
	10	KU-R10MHV-D	KX-R10AV	US-R10MH1	
	16	KU-R16MHV-D	KX-RM16AV-A	US-R8MH1×2	SCB-40HT3
	20	KU-R20MHV-D	KX-RM20AV-A	US-R10MH1×2	
	26	KU-R26MHV-D	KX-RM26AV-A	US-R10MH1×3	
	30	KU-R30MHV-D	KX-RM30AV-A	US-R10MH1×3	
	36	KU-R36MHV-D	KX-RM36AV1-A	US-R13MH1×3	
40	KU-R40MHV-D	KX-RM40AV-A	US-R13MH1×3		
低温	3	KU-R3LHV-D	KX-R3AV	US-R3LH1	
	6	KU-R6LHV-D	KX-R6AV1	US-R6LH1	
	8	KU-R8LHV-D	KX-R8AV	US-R8LH1	
	10	KU-R10LHV-D	KX-R10AV	US-R10LH1	SCB-40HP3
	16	KU-R16LHV-D	KX-RM16AV-A	US-R8LH1×2	
	20	KU-R20LHV-D	KX-RM20AV-A	US-R10LH1×2	SCB-40HT3
	26	KU-R26LHV-D	KX-RM26AV-A	US-R10LH1×3	
	30	KU-R30LHV-D	KX-RM30AV-A	US-R10LH1×3	
	36	KU-R36LHV-D	KX-RM36AV1-A	US-R13LH1×3	
	40	KU-R40LHV-D	KX-RM40AV-A	US-R13LH1×3	

注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感電電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 なお、高調波漏洩電流による誤動作防止のためインバータ対応型の漏電遮断器としてください。また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)
 2. 伝送線は、0.75~1.25mm²の2芯ケーブル(型式VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF)または2芯ツイストペアケーブル(型式KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
 また、配線総長は1,000m以下としてください。

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 スクロール
 クーリングシステム
 セレクト型
 ミリオン
 設備設計 据付上の注意
 R410A
 R404A
 ユニット
 冷凍冷蔵

配線太さ						漏電・配線遮断器						
電気配線 (mm ²)			アース線 (mm ²)			伝送線 (mm ²)	制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー		冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー			定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター		送風機
	送風機	除霜ヒーター								定格電流 (A)	感度電流 (mA)	
3.5	2.0	—	2	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	30	30 動作時間 [0.1秒以内]	—	—	5
5.5	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	50	—		—	5	
8	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	50	—		—	5	
8	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	50	—		—	5	
8	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	50	—		—	5	
14	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	60	—		—	5	
14	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	75	100 動作時間 [0.1秒以内]		—	—	5
22	2.0	—	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100			—	—	10
38	2.0	—	14	2.0×2	2.0	2.0	125	200以下 動作時間 [0.1秒以内]		—	—	10
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0	2.0	150			—	—	15
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0	2.0	200		—	—	15	
100	2.0	—	22	2.0×3	2.0	2.0	225		—	—	15	
100	2.0	—	22	2.0×3	2.0	2.0	250		—	—	15	
3.5	2.0	2	2	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	30	30 動作時間 [0.1秒以内]	10	30	5
5.5	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	15		30	5	
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	15		30	5	
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	15		30	5	
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	15		30	5	
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0	2.0	60	15		30	5	
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75	100 動作時間 [0.1秒以内]		20	30	5
38	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100			15×2	30×2	10
60	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	125	200以下 動作時間 [0.1秒以内]		20×2	30×2	10
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	150			20×3	30×3	15
100	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	200		20×3	30×3	15	
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	225		30×3	30×3	15	
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	250		30×3	30×3	15	
3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上 (注2)	2.0	30	30 動作時間 [0.1秒以内]	10	30	5
5.5	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	15		30	5	
14	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	60	100 動作時間 [0.1秒以内]		15	30	5
14	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	75			20	30	5
22	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100	200以下 動作時間 [0.1秒以内]		15×2	30×2	10
38	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	125			20×2	30×2	10
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	150			20×3	30×3	15
60	2.0	3.5×3	14	2.0×3	2.0	2.0	200			20×3	30×3	15
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	225			30×3	30×3	15
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	250	30×3		30×3	15	



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバータシステムセット型
スクロール

R404A
インバータシステムセット型
スクロール

R404A
スクロール
システムセット型

スクロール
システム
セレクト型

スクロール
システム
設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

標準型

製品区分		型式			
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー
高温	2	KU-R2H-D	KX-R2A2	US-R2H1	SCB-40N3
	3	KU-R3H-D	KX-R3A2	US-R3H1	
	4	KU-R4H-D	KX-R4A2	US-R4H1	
	5	KU-R5H-D	KX-R5A2	US-R5H1	
	6	KU-R6H-D	KX-R6A1	US-R6H1	
	8	KU-R8H-D	KX-R8A1	US-R8H1	
	10	KU-R10H-D	KX-R10A1	US-R10H1	
	12	KU-R12H-D	KX-R12A	US-R13H1	
	16	KU-R16H-D	KX-RM16A	US-R8H1×2	
	20	KU-R20H-D	KX-RM20A	US-R10H1×2	
	26	KU-R26H-D	KX-RM26A	US-R13H1×2	
	30	KU-R30H-D	KX-RM30A	US-R10H1×3	
36	KU-R36H-D	KX-RM36A	US-R13H1×3		
中温	2	KU-R2MH-D	KX-R2A2	US-R2MH1	SCB-20H3
	3	KU-R3MH-D	KX-R3A2	US-R3MH1	
	4	KU-R4MH-D	KX-R4A2	US-R4MH1	
	5	KU-R5MH-D	KX-R5A2	US-R5MH1	
	6	KU-R6MH-D	KX-R6A1	US-R6MH1	
	8	KU-R8MH-D	KX-R8A1	US-R8MH1	
	10	KU-R10MH-D	KX-R10A1	US-R10MH1	SCB-40HP3
	12	KU-R12MH-D	KX-R12A	US-R13MH1	
	16	KU-R16MH-D	KX-RM16A	US-R8MH1×2	
	20	KU-R20MH-D	KX-RM20A	US-R10MH1×2	
	26	KU-R26MH-D	KX-RM26A	US-R13MH1×2	
	30	KU-R30MH-D	KX-RM30A	US-R16MH1×2	
36	KU-R36MH-D	KX-RM36A	US-R13MH1×3	SCB-40HT3	
低温	2	KU-R2LH-D	KX-R2A2	US-R2LH1	SCB-20H3
	3	KU-R3LH-D	KX-R3A2	US-R3LH1	
	4	KU-R4LH-D	KX-R4A2	US-R4LH1	
	5	KU-R5LH-D	KX-R5A2	US-R5LH1	
	6	KU-R6LH-D	KX-R6A1	US-R6LH1	
	8	KU-R8LH-D	KX-R8A1	US-R8LH1	
	10	KU-R10LH-D	KX-R10A1	US-R10LH1	SCB-40HP3
	12	KU-R12LH-D	KX-R12A	US-R13LH1	
	16	KU-R16LH-D	KX-RM16A	US-R8LH1×2	
	20	KU-R20LH-D	KX-RM20A	US-R10LH1×2	
	26	KU-R26LH-D	KX-RM26A	US-R13LH1×2	
	30	KU-R30LH-D	KX-RM30A	US-R16LH1×2	
36	KU-R36LH-D	KX-RM36A	US-R20LH1×2	SCB-40HP3	
40	KU-R40LH-D	KX-RM40A	US-R20LH1×2		

注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
 200A以下の指定のものは、上限値を示しますので、同じか、より感度の高いものを取り付けてください。
 また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ユニット

設備設計 据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

配線太さ							漏電・配線遮断器				
電気配線 (mm ²)			アース線 (mm ²)			制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー		冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー		定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター		送風機
	送風機	除霜ヒーター							定格電流 (A)	感度電流 (mA)	
2.0	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	5
3.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	30		—	—	5
3.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	30		—	—	5
5.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	40		—	—	5
8	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	50		—	—	5
14	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	60	100 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	5
14	2.0	—	5.5	2.0	2.0	2.0	75		—	—	5
14	2.0	—	5.5	2.0	2.0	2.0	75		—	—	5
22	2.0	—	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		—	—	10
38	2.0	—	14	2.0×2	2.0	2.0	125		—	—	10
60	2.0	—	14	2.0×2	2.0	2.0	150	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	10
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0	2.0	175		—	—	15
100	2.0	—	22	2.0×3	2.0	2.0	200/225		—	—	15
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	10	30	5
3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30		10	30	5
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30		15	30	5
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	40		15	30	5
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50		15	30	5
14	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	60	100 [動作時間 0.1秒以内]	15	30	5
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75		20	30	5
14	2.0	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75		30	30	5
22	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		15×2	30×2	10
38	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	125		20×2	30×2	10
60	2.0	5.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	150	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×2	30×2	10
60	2.0	8.0×2	14	3.5×2	2.0	2.0	175		30×2	30×2	15
100	2.0	5.5×3	22	2.0×3	2.0	2.0	200/225		30×3	30×3	15
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	10	30	5
3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30		10	30	5
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30		15	30	5
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	40		15	30	5
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50		15	30	5
14	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	60	100 [動作時間 0.1秒以内]	15	30	5
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75		20	30	5
14	2.0	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75		30	30	5
22	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		15×2	30×2	10
38	2.0	3.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	125		20×2	30×2	10
60	2.0	5.5×2	14	2.0×2	2.0	2.0	150	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×2	30×2	10
60	2.0	8.0×2	14	3.5×2	2.0	2.0	175		30×2	30×2	15
100	2.0	8.0×2	22	3.5×2	2.0	2.0	200/225		50×2	30×2	15
100	2.0	8.0×2	22	3.5×2	2.0	2.0	225/250	50×2	30×2	15	



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

コンパクト

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

低風量型

製品区分		型式			
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー
高温	2	KU-R2HT-D	KX-R2A2	US-R2HT1	SCB-40N3
	3	KU-R3HT-D	KX-R3A2	US-R3HT1	
	4	KU-R4HT-D	KX-R4A2	US-R4HT1	
	5	KU-R5HT-D	KX-R5A2	US-R5HT1	
	6	KU-R6HT-D	KX-R6A1	US-R8HT1	
	8	KU-R8HT-D	KX-R8A1	US-R8HT1	
	10	KU-R10HT-D	KX-R10A1	US-R10HT1	
	12	KU-R12HT-D	KX-R12A	US-R8HT1×2	
	16	KU-R16HT-D	KX-RM16A	US-R8HT1×2	
	20	KU-R20HT-D	KX-RM20A	US-R10HT1×2	
	26	KU-R26HT-D	KX-RM26A	US-R10HT1×3	
	30	KU-R30HT-D	KX-RM30A	US-R10HT1×3	
	36	KU-R36HT-D	KX-RM36A	US-R10HT1×4	
中温	2	KU-R2MHT-D	KX-R2A2	US-R2MHT1	SCB-20H3
	3	KU-R3MHT-D	KX-R3A2	US-R3MHT1	
	4	KU-R4MHT-D	KX-R4A2	US-R4MHT1	
	5	KU-R5MHT-D	KX-R5A2	US-R5MHT1	
	6	KU-R6MHT-D	KX-R6A1	US-R8MHT1	
	8	KU-R8MHT-D	KX-R8A1	US-R8MHT1	
	10	KU-R10MHT-D	KX-R10A1	US-R10MHT1	
	12	KU-R12MHT-D	KX-R12A	US-R8MHT1×2	SCB-40HP3
	16	KU-R16MHT-D	KX-RM16A	US-R8MHT1×2	
	20	KU-R20MHT-D	KX-RM20A	US-R10MHT1×2	
	26	KU-R26MHT-D	KX-RM26A	US-R10MHT1×3	SCB-40HT3
	30	KU-R30MHT-D	KX-RM30A	US-R10MHT1×3	

注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
200A以下の指定のものは、上限値を示しますので、同じか、より感度の高いものを取り付けてください。
また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)

配線太さ							漏電・配線遮断器				
電気配線 (mm ²)			アース線 (mm ²)			制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー		冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー		定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター		送風機
	送風機	除霜ヒーター							定格電流 (A)	感度電流 (mA)	
2.0	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	5
3.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	30		—	—	5
3.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	30		—	—	5
5.5	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	40		—	—	5
8	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	50		—	—	5
14	2.0	—	3.5	2.0	2.0	2.0	60	100 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	5
14	2.0	—	5.5	2.0	2.0	2.0	75		—	—	5
14	2.0	—	5.5	2.0×2	2.0	2.0	75		—	—	10
22	2.0	—	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		—	—	10
38	2.0	—	14	2.0×2	2.0	2.0	125		—	—	10
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0	2.0	150	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	—	—	15
60	2.0	—	14	2.0×3	2.0	2.0	175		—	—	15
100	2.0	—	22	2.0×4	2.0	2.0	200/225		—	—	15
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20	30 [動作時間 0.1秒以内]	10	30	5
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30		15	30	5
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30		20	30	5
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	40		15	30	5
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50		20	30	5
14	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	60	100 [動作時間 0.1秒以内]	20	30	5
14	2.0	5.5	5.5	3.5	2.0	2.0	75		30	30	5
14	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	75		20×2	30×2	10
22	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		20×2	30×2	10
38	2.0	5.5×2	14	3.5×2	2.0	2.0	125		30×2	30×2	10
60	2.0	5.5×3	14	3.5×3	2.0	2.0	150	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×3	30×3	15
60	2.0	5.5×3	14	3.5×3	2.0	2.0	175		30×3	30×3	15



漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

ミラテ

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

広フィンピッチ型

製品区分		型式			
温度区分	相当馬力	セット型式	冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー
中温	3	KU-R3MHP-D	KX-R3A2	US-R3MHP1	SCB-20H3
	4	KU-R4MHP-D	KX-R4A2	US-R4MHP1	
	5	KU-R5MHP-D	KX-R5A2	US-R5MHP1	
	6	KU-R6MHP-D	KX-R6A1	US-R8MHP1	
	8	KU-R8MHP-D	KX-R8A1	US-R8MHP1	
	10	KU-R10MHP-D	KX-R10A1	US-R10MHP1	
	12	KU-R12MHP-D	KX-R12A	US-R8MHP1×2	SCB-40HP3
	16	KU-R16MHP-D	KX-RM16A	US-R8MHP1×2	
	20	KU-R20MHP-D	KX-RM20A	US-R10MHP1×2	
	26	KU-R26MHP-D	KX-RM26A	US-R10MHP1×3	
30	KU-R30MHP-D	KX-RM30A	US-R10MHP1×3	SCB-40HT3	
低温	3	KU-R3LHP-D	KX-R3A2	US-R3LHP1	SCB-20H3
	4	KU-R4LHP-D	KX-R4A2	US-R4LHP1	
	5	KU-R5LHP-D	KX-R5A2	US-R5LHP1	
	6	KU-R6LHP-D	KX-R6A1	US-R8LHP1	
	8	KU-R8LHP-D	KX-R8A1	US-R8LHP1	
	10	KU-R10LHP-D	KX-R10A1	US-R10LHP1	
	12	KU-R12LHP-D	KX-R12A	US-R8LHP1×2	SCB-40HP3
	16	KU-R16LHP-D	KX-RM16A	US-R8LHP1×2	
	20	KU-R20LHP-D	KX-RM20A	US-R10LHP1×2	
	26	KU-R26LHP-D	KX-RM26A	US-R10LHP1×3	
30	KU-R30LHP-D	KX-RM30A	US-R10LHP1×3	SCB-40HT3	
超低温	10	KU-R10FHPA-D	KX-R10AF1	US-R10FHPA1	SCB-20H3
		KU-R10FHPB-D	KX-R10AF1	US-R10FHPB1	
	16	KU-R16FHP-D	KX-RM16AF	US-R16FHP1	
	20	KU-R20FHP-D	KX-RM20AF	US-R20FHP1	

注) 1. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
200A以下の指定のものは、上限値を示しますので、同じか、より感度の高いものを取り付けてください。
また、アース線工事は必ず実施してください。(D種設置工事)

R410A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型R404A
クーリングシステム
インバータスクロール
セット型R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型クーリングシステム
セレクト型

ミラー

設備設計
据付上の注意R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

配線太さ							漏電・配線遮断器				
電気配線 (mm ²)			アース線 (mm ²)			制御回路 (mm ²)	冷凍機		ユニットクーラー		
冷凍機	ユニットクーラー		冷凍機	ユニットクーラー	コントローラー				定格電流 (A)	感度電流 (mA)	除霜ヒーター
	送風機	除霜ヒーター					定格電流 (A)	感度電流 (mA)			定格電流 (A)
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30	30 [動作時間 0.1秒以内]	15	30	5
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30		15	30	5
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	40		15	30	5
8	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	100 [動作時間 0.1秒以内]	20	30	5
14	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	60		20	30	5
14	2.0	5.5	5.5	3.5	2.0	2.0	75		30	30	10
14	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	75	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	20×2	30×2	10
22	2.0	3.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		20×2	30×2	10
38	2.0	5.5×2	14	3.5×2	2.0	2.0	125		30×2	30×2	15
60	3.5	5.5×3	14	3.5×3	2.0	2.0	150	30 [動作時間 0.1秒以内]	30×3	30×3	20
60	3.5	5.5×3	14	3.5×3	2.0	2.0	175		30×3	30×3	20
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30		15 [動作時間 0.1秒以内]	15	30
3.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	30	15		30	5
5.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	40	20		30	5
8	2.0	5.5	3.5	2.0	2.0	2.0	50	30 [動作時間 0.1秒以内]	30	30	5
14	2.0	5.5	3.5	2.0	2.0	2.0	60		30	30	5
14	2.0	8.0	5.5	3.5	2.0	2.0	75		30	30	10
14	2.0	5.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	75	100 [動作時間 0.1秒以内]	30×2	30×2	10
22	2.0	5.5×2	5.5	2.0×2	2.0	2.0	100		30×2	30×2	10
38	2.0	8.0×2	14	3.5×2	2.0	2.0	125		30×2	30×2	15
60	3.5	8.0×3	14	3.5×3	2.0	2.0	150	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30×3	30×3	20
60	3.5	8.0×3	14	3.5×3	2.0	2.0	175		30×3	30×3	20
14	2.0	2.0	5.5	2.0	2.0	2.0	75		10 [動作時間 0.1秒以内]	10	30
14	2.0	3.5	5.5	2.0	2.0	2.0	75	15		30	5
22	2.0	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	100	30		30	5
38	2.0	5.5	14	2.0	2.0	2.0	125	200以下 [動作時間 0.1秒以内]	30	30	5



漏電遮断器の設置とアース線工事がが必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

R410A
インバータシステムセット型
クーリングシステム
スクロール

R404A
インバータシステムセット型
クーリングシステム
スクロール

R404A
スクロール
クーリングシステム
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ミラテ

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

ユニット
冷凍冷蔵

スクロールクーリングシステムセレクト型

豊富な機種構成の中からニーズに適した組み合わせでシステムを構成できます。

①

豊富な品ぞろえ

冷凍機はすべてスクロール圧縮機搭載の屋外設置型(空冷一体型)・空冷リモコン型。ユニットクーラーは標準型・低風量型・広フィンピッチ型。コントローラーは標準型・高機能型。それぞれ豊富な機種構成でシステム化に対応します。

②

ニーズに適した組み合わせでシステム化

冷凍冷蔵庫の用途に応じて冷凍機・ユニットクーラー・コントローラーの組み合わせを選べるので、ニーズに適した高効率な冷蔵庫冷却システムが構成できます。

③

高機能制御

高機能型コントローラーは、標準型の制御機能に加えて複数台システムの同時および個別制御・冷却・除霜運転の高効率制御機能を備えています。

ニーズに応じた組み合わせをセレクトできます。

システム機器の構成


1. 冷凍機

スクロール圧縮機を搭載した屋外設置型(空冷一体型)・空冷リモコン型・水冷式を用意しています。

■屋外設置型(空冷一体型)



■空冷リモコン型

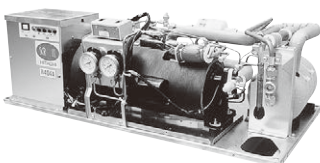

2. ユニットクーラー

高効率冷却器を採用し、オフサイクルと電気ヒーターの除霜方式のユニットクーラー。標準型・低風量型・広フィンピッチ型の3タイプで幅広い用途に対応します。

■標準型、広フィンピッチ型



■低風量型



3. コントローラー

標準型と高機能型の2つのタイプから、用途に合わせたコントローラーをお選びください。

■標準型



※リモコンは付属品です。

■高機能型



※リモコンは別売品(RC-5HL)となります。

R410A
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

スクロール
クーリングシステム
セレクト型

占有

設備設計
据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

屋外設置型(空冷一体)

●周囲温度32℃

■DCインバータータイプ(冷蔵用)

50/60Hz(単位: kW)

型式		蒸発温度(℃)								
		-20	-17	-15	-10	-5	0	5	10	
シングルタイプ	KX-N6AMV	定格	9.73	11.0	11.8	14.0	16.1	—	—	—
		最大	12.0	13.6	14.5	16.5	18.1	17.4(55Hz時)	18.0(50Hz時)	18.8(45Hz時)
	KX-N7AMV	定格	10.4	11.7	12.7	15.0	17.4	—	—	—
		最大	13.0	14.7	15.8	18.1	19.9	19.1(60Hz時)	20.0(55Hz時)	20.7(50Hz時)
	KX-N8AMV	定格	13.0	14.5	15.4	18.0	20.7	—	—	—
		最大	14.1	15.8	16.9	19.5	21.9	20.3(65Hz時)	21.2(60Hz時)	21.9(55Hz時)
マルチタイプ	KX-NM16AMVP	定格	23.5/25.0	25.9/28.8	27.7/31.3	33.5/37.5	39.6/42.1	—	—	—
		最大	25.1/26.7	28.5/30.6	30.8/33.2	36.9/39.7	42.1/44.8	—	—	—
	KX-NM20AMVP	定格	29.0/31.5	32.8/36.4	35.5/39.7	42.5/47.5	49.8/54.0	—	—	—
		最大	31.1/33.7	35.3/38.7	38.2/42.0	45.8/50.2	52.3/56.6	—	—	—
	KX-NM26AMVP	定格	35.8/39.7	38.9/43.8	41.5/46.9	50.0/56.0	59.4/65.0	—	—	—
		最大	38.0/42.0	42.3/47.9	45.5/51.8	54.5/61.4	63.0/68.6	—	—	—
	KX-NM30AMVP	定格	42.0/47.0	46.6/52.5	50.1/56.3	60.0/67.0	69.5/76.7	—	—	—
		最大	44.6/48.1	49.7/55.1	53.5/59.6	64.0/70.5	74.0/78.4	—	—	—
	KX-NM36AMVP	定格	47.2/51.8	52.3/57.8	56.1/62.3	67.0/75.0	77.7/88.0	—	—	—
		最大	49.0/53.6	55.2/60.9	59.5/65.9	70.8/79.3	80.5/90.9	—	—	—
	KX-NM40AMVP	定格	57.5/65.0	62.9/71.4	67.2/76.2	80.0/90.0	96.0/106.5	—	—	—
		最大	59.3/66.8	65.6/73.5	70.3/78.5	83.8/93.0	99.8/110.3	—	—	—

※インバーター出力周波数: KX-N6AMV 定格57Hz, KX-N7AMV 定格61Hz, KX-N8AMV 定格78Hz
 ※インバーター出力周波数: KX-N6AMV 最大70Hz, KX-N7AMV 最大80Hz, KX-N8AMV 最大90Hz
 ※インバーター出力周波数: KX-NM16AMVP~KX-NM40AMVP 定格70Hz・最大90Hz
 ※蒸発温度が-5℃を超える領域では運転上限周波数が()内の数値に制限されます。

■DCインバータータイプ(冷凍・冷蔵用)

50/60Hz(単位: kW)

型式		蒸発温度(℃)									
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
シングルタイプ	KX-N2AVP	1.56	2.00	2.55	3.14	3.79	4.48	4.95	5.27	6.12	6.97
	KX-N3AVP	1.89	2.50	3.16	3.91	4.74	5.63	6.24	6.65	7.77	8.84
	KX-N4AVP	2.97	3.75	4.69	5.71	6.84	8.08	8.89	9.44	10.9	12.5
	KX-N5AVP	3.24	4.25	5.36	6.58	7.90	9.33	10.2	10.9	12.5	14.2
	KX-N6AVP	4.46	5.30	6.27	7.54	9.04	10.8	11.9	12.8	15.0	17.5
	KX-N8AVP	5.94	6.70	7.89	9.50	11.5	14.0	15.7	16.9	20.2	23.9

■ACインバータータイプ(冷凍・冷蔵用)

50/60Hz(単位: kW)

型式		蒸発温度(℃)									
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
シングルタイプ	KX-N10AVP	7.00	8.50	10.3	12.5	15.1	18.0	19.9	21.3	24.9	28.9
	KX-N12AVP	7.70	9.50	11.7	14.1	17.0	20.1	22.2	23.6	27.4	31.6
	KX-N15AVP	8.44	10.6	13.1	15.9	19.0	22.5	24.7	26.3	30.4	34.8
マルチタイプ	KX-NM20AVP	14.3/14.9	17.0/18.0	20.3/21.8	24.4/26.4	29.3/31.8	35.0/37.9	38.7/41.9	41.4/44.8	48.6/52.4	56.5/60.8
	KX-NM26AVP	15.4/15.8	18.0/19.0	21.6/23.0	26.1/28.0	31.4/33.8	37.7/40.5	41.9/45.0	44.9/48.1	53.0/56.6	62.0/66.0
	KX-NM30AVP	16.3/16.8	19.0/20.0	22.8/24.2	27.5/29.5	33.3/35.7	40.0/43.0	44.5/47.9	47.8/51.3	56.5/60.6	66.3/70.9
	KX-NM36AVP	20.1/23.0	25.0/28.0	30.7/34.2	37.4/41.4	45.1/49.8	53.8/59.2	59.4/65.4	63.4/69.8	74.0/81.4	85.5/94.2
	KX-NM40AVP	21.3/24.3	26.5/30.0	32.6/36.6	39.7/44.2	47.7/52.7	56.7/62.2	62.5/68.3	66.6/72.6	77.5/84.0	89.3/96.3

注)蒸発温度とは吸入圧力の飽和温度のことで、吸入ガス温度18℃時の値を示します。

R410A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

ミッドライ

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

屋外設置型(空冷一体)

●周囲温度32℃

50/60Hz(単位: kW)

型式	蒸発温度(℃)										
	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	
シングルタイプ	KX-R2A2	1.12/1.28	1.50/1.70	1.86/2.12	2.29/2.62	2.79/3.22	3.26/3.82	3.67/4.30	3.88/4.65	4.75/5.60	5.76/6.67
	KX-R3A2	1.64/1.85	2.00/2.36	2.56/3.02	3.18/3.76	3.82/4.52	4.58/5.48	5.10/6.02	5.42/6.42	6.30/7.50	7.56/8.48
	KX-R4A2	2.07/2.36	2.65/3.15	3.26/3.91	4.02/4.79	4.88/5.75	5.84/6.79	6.47/7.45	6.91/7.90	8.00/9.00	9.37/10.4
	KX-R5A2	2.71/3.24	3.35/3.94	4.13/4.83	5.05/5.92	6.10/7.17	7.29/8.58	8.07/9.50	8.61/10.1	10.0/11.8	11.7/13.8
	KX-R6A1	3.79/4.08	4.75/5.60	5.80/6.84	7.19/8.48	8.81/10.3	10.7/12.2	11.9/13.5	12.8/14.4	15.2/17.1	17.8/19.1
	KX-R8A1	4.20/5.08	5.30/6.70	6.88/8.27	8.64/10.1	10.6/12.2	12.7/14.5	14.0/15.9	14.9/16.9	17.4/19.5	20.0/22.4
	KX-R10A1	5.29/5.84	6.70/7.50	8.27/9.21	10.2/11.5	12.2/13.9	14.6/16.6	16.3/18.6	17.4/20.0	20.6/23.6	24.1/28.2
マルチタイプ	KX-R12A	6.15/7.10	7.50/8.50	9.21/10.3	11.3/12.8	13.5/15.3	16.1/18.1	17.8/20.1	19.0/21.6	22.4/25.3	26.1/29.9
	KX-RM16A	8.30/9.80	10.6/12.5	13.1/15.4	16.2/19.0	19.6/22.9	23.6/27.1	26.3/30.0	28.1/32.2	33.5/37.5	39.5/44.5
	KX-RM20A	9.80/11.6	12.5/15.0	15.5/18.3	19.2/22.6	23.2/27.2	28.0/32.2	31.3/35.8	33.6/38.4	40.0/45.0	47.1/53.3
	KX-RM26A	13.4/15.8	17.0/20.0	21.1/24.8	25.9/30.4	31.3/36.5	37.6/43.0	41.8/47.7	44.8/51.2	53.0/60.0	62.1/70.2
	KX-RM30A	15.1/17.6	19.0/22.4	23.6/27.7	29.1/34.2	35.3/41.1	42.4/48.6	47.2/53.9	50.6/57.9	60.0/67.0	70.6/79.8
KX-RM36A	17.6/20.5	22.4/26.5	27.8/32.3	34.4/40.0	41.5/48.2	49.9/57.1	55.7/63.5	59.7/68.2	71.0/80.0	83.5/94.8	
KX-RM40A	19.8/21.6	25.0/28.0	30.7/34.2	37.7/42.3	45.0/51.0	53.7/60.6	59.6/67.4	63.7/72.4	75.0/85.0	—	

注) 蒸発温度とは吸入圧力の飽和温度のことで、吸入ガス温度18℃時の値を示します。

●吸入ガス過熱度(スーパーヒート)を考慮した冷凍容量に換算する係数(外気32℃)

■吸入ガス温度18℃表示を吸入ガス過熱度(TsSH)別に換算する補正率(%)

蒸発温度(℃)		-5	-10	-15	-17	-20	-25	-30	-35	-40	-45
吸入ガス過熱度	10K	96.1	94.5	93.1	92.6	91.5	90.3	89.2	87.7	86.3	84.9
	15K	97.6	96.3	94.7	94.1	92.9	91.8	90.7	89.1	87.8	86.3
	20K	99.2	97.7	96.2	95.6	94.4	93.3	92.1	90.7	89.2	87.8
	25K	—	99.1	97.7	97.0	95.9	94.8	93.5	92.1	90.7	89.3
	30K	—	—	99.2	98.5	97.4	96.2	95.0	93.6	92.2	90.7

注) 冷媒R404A・周囲温度32℃

[参考] 吸入ガス過熱度(TsSH)に対する実際の吸入ガス温度(℃)

蒸発温度(℃)		-5	-10	-15	-17	-20	-25	-30	-35	-40	-45
吸入ガス過熱度	10K	5	0	-5	-7	-10	-15	-20	-25	-30	-35
	15K	10	5	0	-2	-5	-10	-15	-20	-25	-30
	20K	15	10	5	3	0	-5	-10	-15	-20	-25
	25K	—	15	10	8	5	0	-5	-10	-15	-20
	30K	—	—	15	13	10	5	0	-5	-10	-15

注) 冷媒R404A・周囲温度32℃

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上の注意

R410A R404A 冷凍冷蔵
ユニット

ユニットクーラー

(50/60Hz)

製品区分	型 式	伝熱面積 (m ²)	冷却能力(kW)					
			TD(°C)					
			5	7	10			
標準型	高温用	US-N2H2	11.9	1.63/1.83	2.41/2.69	3.61/4.03		
		US-N3H2	17.4	2.82/3.11	4.18/4.62	6.26/6.92		
		US-N4H2	22.8	3.18/3.52	4.72/5.23	7.04/7.81		
		US-N5H2	28.1	4.33/4.84	6.40/7.15	9.53/10.7		
		US-N6H2	32.2	4.68/5.26	6.87/7.74	10.2/11.5		
		US-N8H2	38.2	6.31/6.79	9.29/9.97	13.8/14.9		
		US-N10H2	52.4	8.40/9.24	12.4/13.7	18.3/20.3		
		US-N13H2	59.3	9.26/10.1	13.7/14.9	20.3/22.2		
	US-N16H2	71.9	12.1/13.2	17.7/19.6	26.3/29.0			
	中温用	US-N2MH2	11.3	1.56/1.71	2.32/2.55	3.52/3.87		
		US-N3MH2	16.5	2.66/2.90	3.98/4.35	6.06/6.63		
		US-N4MH2	21.7	3.03/3.33	4.52/4.98	6.86/7.57		
		US-N5MH2	26.6	4.19/4.67	6.23/6.95	9.44/10.5		
		US-N6MH2	30.6	4.49/5.04	6.64/7.47	10.0/11.3		
		US-N8MH2	36.2	6.09/6.55	9.03/9.70	13.6/14.7		
		US-N10MH2	49.7	8.08/8.92	12.0/13.2	18.0/20.0		
		US-N13MH2	56.4	8.68/9.80	12.9/14.5	19.5/22.0		
	US-N16MH2	68.2	11.7/12.9	17.3/19.1	26.0/28.8			
	低温用	US-N2LH2	7.9	1.31/1.41	1.94/2.10	2.89/3.12		
		US-N3LH2	11.6	2.29/2.47	3.41/3.66	5.05/5.46		
		US-N4LH2	15.6	2.71/2.92	4.01/4.32	5.97/6.43		
		US-N5LH2	18.8	3.47/3.90	5.12/5.76	7.59/8.55		
		US-N6LH2	21.6	3.94/4.29	5.79/6.33	8.56/9.37		
		US-N8LH2	25.5	4.94/5.20	7.29/7.67	10.8/11.4		
		US-N10LH2	35.1	6.89/7.37	10.2/10.9	15.0/16.1		
		US-N13LH2	39.6	7.58/8.14	11.2/12.1	16.6/17.8		
		US-N16LH2	48.0	9.85/10.6	14.4/15.5	21.4/23.0		
		US-N20LH2	60.1	12.4/13.3	18.2/19.5	26.9/28.8		
低風量型	高温用	US-N2HT2	22.5	1.47/1.69	2.42/2.71	3.66/4.21		
		US-N3HT2	34.3	2.51/2.70	3.91/4.21	5.99/6.45		
		US-N4HT2	45.1	2.98/3.39	4.51/5.10	6.81/7.70		
		US-N5HT2	57.0	4.35/4.93	6.76/7.66	10.3/11.7		
		US-N8HT2	75.2	5.40/5.87	8.16/8.84	12.3/13.3		
		US-N10HT2	91.2	6.52/7.03	9.58/10.3	14.3/15.4		
	中温用	US-N2MHT2	22.5	1.47/1.69	2.42/2.71	3.66/4.21		
		US-N3MHT2	34.3	2.51/2.70	3.91/4.21	5.99/6.45		
		US-N4MHT2	45.1	2.98/3.39	4.51/5.10	6.81/7.70		
		US-N5MHT2	57.0	4.35/4.93	6.76/7.66	10.3/11.7		
		US-N8MHT2	75.2	5.40/5.87	8.16/8.84	12.3/13.3		
		US-N10MHT2	91.2	6.52/7.03	9.58/10.3	14.3/15.4		
		広フィンピッチ型	中温用	US-N3MHP2	15.3	2.43/2.64	3.62/3.94	5.50/6.00
				US-N4MHP2	18.8	3.28/3.65	4.86/5.43	7.35/8.22
US-N5MHP2	25.5			4.43/4.94	6.56/7.33	9.89/11.1		
US-N8MHP2	35.1			6.43/7.03	9.52/10.4	14.4/15.7		
US-N10MHP2	42.9			7.62/8.32	11.3/12.4	17.1/18.7		
低温用	US-N3LHP2		11.9	2.02/2.29	3.12/3.38	4.62/5.01		
	US-N4LHP2		14.7	2.56/2.76	4.03/4.36	6.13/6.81		
	US-N5LHP2		21.7	3.89/4.31	5.68/6.30	8.35/9.27		
US-N8LHP2	27.6	5.54/5.60	8.16/8.35	11.8/12.2				
US-N10LHP2	33.5	6.48/6.63	9.87/10.3	14.5/15.6				

(注)TDは、ユニットクーラー吸込空気温度と蒸発温度の差を示します。

R410A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

セレクト型
クーリングシステム

マイクロ

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

ユニットクーラー

(50/60Hz)

製品区分	型 式	伝熱面積 (m ²)	冷却能力(kW)				
			TD(°C)				
			5	7	10		
標準型	高温用	US-R2H1	11.9	1.57/1.73	2.32/2.55	3.47/3.82	
		US-R3H1	17.4	2.66/2.93	3.95/4.35	5.91/6.52	
		US-R4H1	22.8	3.08/3.38	4.57/5.02	6.82/7.50	
		US-R5H1	28.1	4.17/4.70	6.16/6.95	9.17/10.4	
		US-R6H1	32.2	4.56/5.12	6.69/7.54	9.93/11.2	
		US-R8H1	38.2	5.64/6.36	8.30/9.38	12.3/14.0	
		US-R10H1	52.4	8.24/9.07	12.1/13.4	18.0/19.9	
		US-R13H1	59.3	8.90/9.86	13.1/14.6	19.5/21.7	
	US-R16H1	71.9	11.5/12.9	16.9/19.0	25.1/28.2		
	中温用	US-R2MH1	11.3	1.52/1.67	2.27/2.49	3.44/3.78	
		US-R3MH1	16.5	2.57/2.82	3.84/4.23	5.85/6.45	
		US-R4MH1	21.7	2.98/3.26	4.45/4.88	6.75/7.42	
		US-R5MH1	26.6	4.03/4.54	5.99/6.75	9.07/10.2	
		US-R6MH1	30.6	4.41/4.95	6.52/7.34	9.82/11.1	
		US-R8MH1	36.2	5.46/6.15	8.09/9.13	12.2/13.8	
		US-R10MH1	49.7	7.97/8.77	11.8/13.0	17.8/19.7	
		US-R13MH1	56.4	8.59/9.51	12.7/14.1	19.3/21.4	
	US-R16MH1	68.2	11.1/12.5	16.4/18.4	24.7/27.8		
	低温用	US-R2LH1	7.9	1.30/1.41	1.92/2.09	2.86/3.11	
		US-R3LH1	11.6	2.16/2.36	3.21/3.50	4.77/5.22	
		US-R4LH1	15.3	2.55/2.77	3.77/4.10	5.61/6.10	
		US-R5LH1	18.8	3.42/3.81	5.05/5.63	7.48/8.36	
		US-R6LH1	21.6	3.76/4.17	5.52/6.15	8.16/9.10	
		US-R8LH1	25.5	4.62/5.15	6.82/7.60	10.1/11.3	
		US-R10LH1	35.1	6.71/7.32	9.88/10.8	14.6/16.0	
		US-R13LH1	39.6	7.26/7.96	10.7/11.8	15.9/17.4	
	US-R16LH1	48.0	9.34/10.4	13.7/15.2	20.3/22.5		
	US-R20LH1	60.1	11.8/13.1	17.3/19.2	25.5/28.3		
低風量型	高温用	US-R2HT1	22.5	1.92/2.15	2.86/3.20	4.27/4.80	
		US-R3HT1	34.3	3.32/3.55	4.89/5.23	7.27/7.78	
		US-R4HT1	45.1	4.09/4.59	5.98/6.72	8.84/9.94	
		US-R5HT1	57.0	5.59/6.24	8.28/9.26	12.3/13.8	
		US-R8HT1	75.2	7.26/7.84	10.7/11.5	15.8/17.1	
	中温用	US-R10HT1	91.2	9.09/9.86	13.3/14.4	19.7/21.4	
		US-R2MHT1	22.5	1.92/2.15	2.86/3.20	4.27/4.80	
		US-R3MHT1	34.3	3.32/3.55	4.89/5.23	7.27/7.78	
		US-R4MHT1	45.1	4.09/4.59	5.98/6.72	8.84/9.94	
		US-R5MHT1	57.0	5.59/6.24	8.28/9.26	12.3/13.8	
		US-R8MHT1	75.2	7.26/7.84	10.7/11.5	15.8/17.1	
		US-R10MHT1	91.2	9.09/9.86	13.3/14.4	19.7/21.4	
		中温用	US-R3MHP1	15.3	2.43/2.64	3.62/3.94	5.50/6.00
			US-R4MHP1	18.8	3.28/3.65	4.86/5.43	7.35/8.22
US-R5MHP1	25.5		4.43/4.94	6.56/7.33	9.89/11.1		
US-R8MHP1	35.1		6.43/7.03	9.52/10.4	14.4/15.7		
低温用	US-R10MHP1	42.9	7.62/8.32	11.3/12.4	17.1/18.7		
	US-R3LHP1	11.9	2.12/2.29	3.12/3.38	4.62/5.01		
	US-R4LHP1	14.7	2.83/3.13	4.15/4.61	6.13/6.81		
	US-R5LHP1	21.7	3.89/4.31	5.68/6.30	8.35/9.27		
	US-R8LHP1	27.6	5.64/6.13	8.22/8.95	12.1/13.1		
US-R10LHP1	33.5	6.77/7.37	9.87/10.7	14.5/15.8			
超低温用	US-R10FHPA1	6.2	1.38/1.49	2.07/2.26	3.11/3.41		
	US-R10FHPB1	10.2	1.95/2.12	2.88/3.14	4.27/4.66		
	US-R16FHP1	13.1	2.94/3.19	4.38/4.77	6.52/7.14		
	US-R20FHP1	19.9	4.50/4.98	6.68/7.37	9.94/10.9		

(注) TDはユニットクーラー吸込空気温度と蒸発温度との差を示します。

R410A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
インバーターシステム
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

コンパクト

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

冷凍機

●屋外設置型・シングルタイプ

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	KX-R2A2	KX-R3A2	KX-R4A2	KX-R5A2	KX-R6A1	KX-R8A1	KX-R10A1	KX-R12A	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	850×315×1,120			950×370×1,200		950×750×1,645			
法定冷凍能力		トン	0.84/1.02	1.18/1.42	1.51/1.82	1.90/2.29	2.70/3.21	3.03/3.66	3.79/4.57	3.79/4.57	
圧縮機定格出力		kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	7.4	9.0	
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D								
	封入量	L	1.2		1.7		3.5				
凝縮器		—	多通路クロスフィン式								
送風機	風量	m ³ /min	51.3	56.3	81	81	165/177				
	電動機出力	W	80×1	95×1	170×1	170×1	275×1				
受液器内容積		L	7.5		13.5		27.0		35		
冷媒配管	ガス入口	mm	φ19.05		φ25.4		φ31.75		φ38.1		
	液出口	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88		φ15.88		
製品質量		kg	102		141	142	246	248	250	270	

●屋外設置型・マルチタイプ

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	KX-RM16A	KX-RM20A	KX-RM26A
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1,910×750×1,645		
法定冷凍能力		トン	6.06/7.32	7.58/9.14	9.85/11.89
圧縮機定格出力		kW	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D		
	封入量	L	5.0×2		5.0×3
凝縮器		—	多通路クロスフィン式		
送風機	風量	m ³ /min	330/354		495/530
	電動機出力	W	275×2		275×3
受液器内容積		L	50		80
冷媒配管	ガス入口	mm	φ44.45		φ50.8
	液出口	mm	φ22.0		φ25.4
製品質量		kg	540	550	815

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	KX-RM30A	KX-RM36A	KX-RM40A
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	2,870×750×1,645		
法定冷凍能力		トン	11.37/13.71	13.64/16.46	15.16/18.28
圧縮機定格出力		kW	7.4×3	6.0×2+7.4×2	7.4×4
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D		
	封入量	L	5.0×3	5.0×4	
凝縮器		—	多通路クロスフィン式		
送風機	風量	m ³ /min	495/530		
	電動機出力	W	275×3		
受液器内容積		L	80	50×2	
冷媒配管	ガス入口	mm	φ50.8	φ50.8(ロー付け接続)	
	液出口	mm	φ25.4	φ28.58(ロー付け接続)	
製品質量		kg	830	960	980

R410A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型R404A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型R404A
スクロール
クーリングシステムセット型セレクト型
クーリングシステム

ミラテ

設備設計・据付上の注意

R410A

R404A

ユニット
冷凍冷蔵

冷凍機

●空冷リモコン型・シングルタイプ

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	KX-R2C1	KX-R3C1	KX-R4C1	KX-R5C1	KX-R6C1	KX-R8C1	KX-R10C1	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	994×560×335			994×560×343		948×528×857		
法定冷凍能力		トン	0.84/1.02	1.18/1.42	1.51/1.82	1.90/2.29	2.70/3.25	3.03/3.66	3.79/4.57	
圧縮機定格出力		kW	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	6.0	7.4	
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D							
	封入量	L	1.2		1.7		3.5			
冷媒配管	ガス入口	mm	φ19.05		φ25.4		φ31.75	φ31.75		
	吐出ガス出口	mm	φ12.7		φ15.88		φ15.88	φ19.05		
	凝縮液入口	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88	φ15.88		
	液出口	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88	φ15.88		
製品質量		kg	68	69	82	83	130	133	135	
組み合わせリモートコンデンサー			RCR-R2S	RCR-R3S	RCR-R4S	RCR-R5S	RCR-R6S	RCR-R8F	RCR-R10F	

●空冷リモコン型・マルチタイプ

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	KX-RM16C	KX-RM20C	KX-RM26C	KX-RM30C	KX-RM36C	KX-RM40C
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1,400×756×1,200		1,950×756×1,200		1,800×800×1,530	
法定冷凍能力		トン	6.06/7.32	7.58/9.14	9.85/11.89	11.37/13.71	13.64/16.46	15.16/18.28
圧縮機定格出力		kW	6.0×2	7.4×2	6.0×2+7.4	7.4×3	6.0×2+7.4×2	7.4×4
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
	封入量	L	5.0×2		5.0×3		5.0×4	
受液器内容積		L	50		80		120	
冷媒配管	ガス入口	mm	φ44.45		φ50.8		φ50.8	
	吐出ガス出口	mm	φ38.1		φ38.1		φ38.1	
	凝縮液入口	mm	φ22.0		φ25.4		φ25.4	
	液出口	mm	φ22.0		φ25.4		φ28.58	
製品質量		kg	416	420	555	560	755	765
組み合わせリモートコンデンサー			RCR-R16F	RCR-R20F	RCR-R26F	RCR-R30F	RCR-R20F×2	

●水冷式・シングルタイプ

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	KX-R2W	KX-R3W	KX-R4W	KX-R5W	KX-R8W	KX-R10W
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	856×432×550	856×432×585	861×432×585		1,150×537×750	
法定冷凍能力		トン	0.84/1.02	1.18/1.42	1.51/1.82	1.90/2.29	3.03/3.66	3.79/4.57
圧縮機定格出力		kW	1.5	2.2	3.0	3.7	6.0	7.4
冷凍機油	種類	—	ダフニーハーメチックオイルFVC32D					
	封入量	L	1.2		1.7		3.5	
凝縮器	型式	—	横型シェルアンドチューブ式					
	冷媒側内容積	L	12.0	17.4	19.4	18.8	35.0	32.6
冷媒配管	ガス入口	mm	φ19.05		φ25.4		φ31.75	
	液出口	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88	
冷却水管	入口	—	Rc3/4	Rc1	Rc1		Rc1 1/2	
	出口	—	Rc3/4	Rc1	Rc1		Rc1 1/2	
製品質量		kg	98	99	140	142	237	240

R410A
インバーターシステムセット型R404A
インバーターシステムセット型R404A
スクロール

セレクト型

コ占テ

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット

ユニットクーラー

●標準型・高温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R2H1	US-R3H1	US-R4H1	US-R5H1	US-R6H1	US-R8H1	US-R10H1	US-R13H1	US-R16H1
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	840×307×459	1,090×307×459	1,340×307×459	1,580×307×459	1,770×307×459	1,850×360×524	2,430×360×524	2,270×360×620	2,690×360×620
消費電力	送風機用電動機	kW	0.07/0.09	0.14/0.16	0.14/0.16	0.21/0.24	0.21/0.24	0.47/0.67	0.70/1.00	0.70/1.00	0.93/1.33
運転電流	送風機用電動機	A	0.5/0.5	1.0/1.0		1.5/1.5		2.0/2.2	3.0/3.3	3.0/3.3	4.0/4.4
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式								
	伝熱面積	m ²	11.9	17.4	22.8	28.1	32.2	38.2	52.4	59.3	71.9
	フィンピッチ	mm	4.0								
送風機	風量	m ³ /min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128	153/180	153/180	200/240
	電動機出力	W	50×1	50×2		50×3		200×2	200×3	200×3	200×4
除霜装置	除霜方式	—	オフサイクル								
	電ヒター端子台	kW	0.007								
配管寸法	冷媒	ガス	φ19.05		φ25.4		φ31.75		φ38.1	φ44.45	
		液	φ12.7		φ12.7		φ15.88		φ19.05	φ22	
	ドレン	—	R1								
製品質量		kg	20	29	34	42	45	59	79	101	120

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール

ユニットクーラー
セレクト型

ユニットクーラー

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

ユニットクーラー

●標準型・中温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R2MH1	US-R3MH1	US-R4MH1	US-R5MH1	US-R6MH1	US-R8MH1	US-R10MH1	US-R13MH1	US-R16MH1	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	840×307×459	1,090×307×459	1,340×307×459	1,580×307×459	1,770×307×459	1,850×360×524	2,430×360×524	2,270×360×620	2,690×360×620	
消費電力	送風機用電動機	kW	0.07/0.09	0.14/0.16	0.14/0.16	0.21/0.24	0.21/0.24	0.47/0.67	0.70/1.00	0.70/1.00	0.93/1.33	
	電気ヒーター	kW	1.28/1.28	1.73/1.73	2.19/2.19	2.65/2.65	3.01/3.01	3.19/3.19	4.34/4.34	5.21/5.21	6.25/6.25	
運転電流	送風機用電動機	A	0.5/0.5	1.0/1.0		1.5/1.5		2.0/2.2	3.0/3.3	3.0/3.3	4.0/4.4	
	電気ヒーター	A	5.0	6.7	8.5	10.2	9.5	10.2	13.5	17.6	21.1	
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式									
	伝熱面積	m ²	11.3	16.5	21.7	26.6	30.6	36.2	49.7	56.4	68.2	
	フィンピッチ	mm	4.23									
送風機	風量	m ³ /min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128	153/180	153/180	200/240	
	電動機出力	W	50×1	50×2		50×3		200×2	200×3	200×3	200×4	
除霜装置	除霜方式	—	電気ヒーター									
	電気ヒーター	除霜	kW	0.76×1.035×1	1.04×1.047×1	1.3×1.06×1	1.58×1.072×1	0.9×2.082×1	0.95×2.086×1	1.26×2.125×1	1.17×4	1.4×4
		ドレンパン	kW	0.16	0.21	0.28	0.34	0.38	0.42	0.56	0.52	0.64
		端子台	kW	0.007								
配管寸法	冷媒	ガス	mm	φ19.05		φ25.4		φ31.75		φ38.1	φ44.45	
		液	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88		φ19.05	φ22.0	
	ドレン	—	R1									
製品質量	kg		23	33	38	47	51	71	88	110	130	

●標準型・低温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R2LH1	US-R3LH1	US-R4LH1	US-R5LH1	US-R6LH1	US-R8LH1	US-R10LH1	US-R13LH1	US-R16LH1	US-R20LH1	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	840×307×459	1,090×307×459	1,340×307×459	1,580×307×459	1,770×307×459	1,850×360×524	2,430×360×524	2,270×360×620	2,690×360×620	3,290×360×620	
消費電力	送風機用電動機	kW	0.07/0.09	0.14/0.16	0.14/0.16	0.21/0.24	0.21/0.24	0.47/0.67	0.70/1.00	0.70/1.00	0.93/1.33	1.16/1.66	
	電気ヒーター	kW	1.43/1.43	1.94/1.94	2.47/2.47	3.00/3.00	3.41/3.41	3.63/3.63	4.95/4.95	5.77/5.77	6.95/6.95	8.51/8.51	
運転電流	送風機用電動機	A	0.5/0.5	1.0/1.0		1.5/1.5		2.0/2.2	3.0/3.3	3.0/3.3	4.0/4.4	5.0/5.5	
	電気ヒーター	A	5.7	7.7	9.8	11.9	11.2	11.6	16.0	21.3	21.3	26.1	
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式										
	伝熱面積	m ²	7.9	11.6	15.3	18.8	21.6	25.5	35.1	39.6	48.0	60.1	
	フィンピッチ	mm	6.35										
送風機	風量	m ³ /min	26/30	48/56	52/60	72/87	75/90	112/128	153/180	153/180	200/240	250/300	
	電動機出力	W	50×1	50×2		50×3		200×2	200×3	200×3	200×4	200×5	
除霜装置	除霜方式	—	電気ヒーター										
	電気ヒーター	除霜	kW	0.76×1.035×1	1.04×1.047×1	1.3×1.06×1	1.58×1.072×1	0.9×2.082×1	0.95×2.086×1	1.26×2.125×1	1.17×4	1.4×4	1.7×4
		ドレンパン	kW	0.16	0.21	0.28	0.34	0.38	0.42	0.56	0.52	0.64	0.80
		ファンガード	kW	0.15	0.21	0.28	0.35	0.40	0.44	0.61	0.56	0.70	0.90
配管寸法	冷媒	ガス	mm	φ19.05		φ25.4		φ31.75		φ38.1	φ44.45		
		液	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88		φ19.05	φ22.0		
	ドレン	—	R1										
製品質量	kg		22	32	37	45	49	70	85	106	125	150	

●低風量型・高温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R2HT1	US-R3HT1	US-R4HT1	US-R5HT1	US-R8HT1	US-R10HT1
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1,440×770×297	2,040×770×297	2,590×770×297	2,040×770×399	2,590×770×399	3,080×770×414
消費電力	送風機用電動機	kW	0.08/0.09	0.16/0.18	0.16/0.18	0.24/0.27	0.31/0.35	0.39/0.44
運転電流	送風機用電動機	A	0.5/0.5	1.0/1.0		1.5/1.5	2.0/2.2	2.5/2.5
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式					
	伝熱面積	m ²	22.5	34.3	45.1	57.0	75.2	91.2
	フィンピッチ	mm	4.0					
送風機	風量	m ³ /min	22/26	38/42	44/52	66/78	82/92	102/115
	電動機出力	W	50×1	50×2		50×3	50×4	50×5
除霜装置	除霜方式	—	オフサイクル					
	端子台	kW	0.007					
配管寸法	冷媒	ガス	mm	φ19.05		φ25.4		φ31.75
		液	mm	φ12.7		φ12.7		φ15.88
	ドレン	—	R1					
製品質量	kg		32	46	52	65	85	104

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コ占テ

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニツトクーラー

ユニットクーラー

●低風量型・中温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R2MHT1	US-R3MHT1	US-R4MHT1	US-R5MHT1	US-R8MHT1	US-R10MHT1	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1,440×770×297	2,040×770×297	2,590×770×297	2,040×770×399	2,590×770×399	3,080×770×414	
消費電力	送風機用電動機	kW	0.08/0.09	0.16/0.18	0.16/0.18	0.24/0.27	0.31/0.35	0.39/0.44	
	電気ヒーター	kW	1.93/1.93	2.85/2.85	3.89/3.89	4.10/4.10	5.49/5.49	6.61/6.61	
運転電流	送風機用電動機	A	0.5/0.5	1.0/1.0		1.5/1.5	2.0/2.0	2.5/2.5	
	電気ヒーター	A	8.3	12.3	16.8	12.3	16.8	19.9	
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式						
	伝熱面積	m ²	22.5	34.3	45.1	57.0	75.2	91.2	
	フィンピッチ	mm	4.0						
送風機	風量	m ³ /min	22/26	38/42	44/52	66/78	82/92	102/115	
	電動機出力	W	50×1	50×2		50×3	50×4	50×5	
除霜装置	除霜方式	—	電気ヒーター						
	電気ヒーター	除霜	kW	0.96×2	1.42×2	1.94×2	1.42×2・1.25×1	1.94×2・1.6×1	2.3×2・2.0×1
		端子台	kW	0.007					
配管寸法	冷媒	ガス	mm		φ25.4		φ31.75		
		液	mm		φ12.7		φ15.88		
	ドレン	—	R1						
製品質量		kg	33.5	48	59	68	89	108	

●広フィンピッチ型・中温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R3MHP1	US-R4MHP1	US-R5MHP1	US-R8MHP1	US-R10MHP1	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1,340×307×459	1,580×307×459	1,850×360×524	2,430×360×524	2,430×360×620	
消費電力	送風機用電動機	kW	0.14/0.16	0.21/0.24	0.47/0.67	0.70/1.00	0.93/1.33	
	電気ヒーター	kW	2.19/2.19	2.65/2.65	3.19/3.19	4.34/4.34	5.60/5.60	
運転電流	送風機用電動機	A	1.0/1.0	1.5/1.5	2.0/2.2	3.0/3.3	4.0/4.4	
	電気ヒーター	A	8.5	10.2	10.2	13.5	18.9	
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式					
	伝熱面積	m ²	15.3	18.8	25.5	35.1	42.9	
	フィンピッチ	mm	6.35					
送風機	風量	m ³ /min	52/60	72/87	112/128	153/180	194/224	
	電動機出力	W	50×2	50×3	200×2	200×3	200×4	
除霜装置	除霜方式	—	電気ヒーター					
	電気ヒーター	除霜	kW	1.3×1・0.6×1	1.58×1・0.72×1	0.95×2・0.86×1	1.26×2・1.25×1	1.26×3・1.25×1
		ドレンパン	kW	0.28	0.34	0.42	0.56	0.56
	端子台	kW	0.007					
配管寸法	冷媒	ガス	mm		φ25.4		φ31.75	φ38.1
		液	mm		φ12.7		φ15.88	
	ドレン	—	R1					
製品質量		kg	37	45	70	85	112	

●広フィンピッチ型・低温

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	US-R3LHP1	US-R4LHP1	US-R5LHP1	US-R8LHP1	US-R10LHP1	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	1,340×307×510	1,580×307×510	1,850×360×620	2,270×360×620	2,690×360×620	
消費電力	送風機用電動機	kW	0.14/0.16	0.21/0.24	0.47/0.67	0.70/1.00	0.93/1.33	
	電気ヒーター	kW	2.47/2.47	3.00/3.00	4.58/4.58	5.77/5.77	6.95/6.95	
運転電流	送風機用電動機	A	1.0/1.0	1.5/1.5	2.0/2.2	3.0/3.3	4.0/4.4	
	電気ヒーター	A	9.8	11.9	13.9	17.7	21.3	
冷却器	型式	—	多通路クロスフィン式					
	伝熱面積	m ²	11.9	14.7	21.7	27.6	33.5	
	フィンピッチ	mm	10.0					
送風機	風量	m ³ /min	52/60	72/87	114/130	153/180	200/240	
	電動機出力	W	50×2	50×3	200×2	200×3	200×4	
除霜装置	除霜方式	—	電気ヒーター					
	電気ヒーター	除霜	kW	1.3×1・0.6×1	1.58×1・0.72×1	0.95×3・0.86×1	1.17×4	1.4×4
		ドレンパン	kW	0.28	0.34	0.42	0.52	0.64
	ファンガード	kW	0.28	0.35	0.44	0.56	0.70	
端子台	kW	0.007						
配管寸法	冷媒	ガス	mm		φ25.4		φ31.75	
		液	mm		φ12.7		φ15.88	
	ドレン	—	R1					
製品質量		kg	42	51	78	102	120	

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール
インバーターシステム
スクロール

セレクト型
インバーターシステム

マイクロ

設備設計 据付上の注意


R410A

R404A

ユニット
冷凍冷蔵

コントローラー

機種構成

製品区分		外 観	型 式	ユニットクーラー		除霜方式
				適用出力(相当馬力)	接続台数	
標準型	高温用		SCB-40N3	16以下	1~4	オフサイクル
	中温用 低温用		SCB-20H3	20以下	1	電気ヒーター
			SCB-40HP3	20以下	2	
			SCB-40HT3	13以下	3	
高機能型	高温用		HSCB-40N3	16以下	1~4	オフサイクル
	中温用 低温用		HSCB-20H3	20以下	1	電気ヒーター
			HSCB-40HP3	20以下	2	
			HSCB-40HT3	13以下	3	

※コントローラー外形寸法図は83・84ページをご参照ください。
 ※標準型のリモコンは付属品です。高機能型のリモコン(型式:RC-5HL)は別売品です。

仕様表

●標準型

項目(単位)		型式	SCB-40N3	SCB-20H3	SCB-40HP3	SCB-40HT3
据付条件	設置場所		屋内設置			
	周囲温度範囲	℃	0~40			
外形寸法 (縦×横×厚さ)	コントローラー	mm	256×322×130			256×402×130
	リモコン	mm	120×120×20			
コントローラー外装(マンセル記号)			ページュ(2.5Y8/2)			
庫内温度制御	設定温度範囲	℃	3~15	-5~15(基板設定変更:-35~-5)		
除霜制御方式			オフサイクル	電気ヒーター		
電 源			単相 200V 50/60Hz			
リモコン (付属品)	操作スイッチ		運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検			
	表示		運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・時刻・曜日・異常・警報			
電磁接触器	送風機用電動機	定格通電電流	A	20		
	電気ヒーター	定格使用電流	A	—	45	45×2

●高機能型

項目(単位)		型式	HSCB-40N3	HSCB-20H3	HSCB-40HP3	HSCB-40HT3
据付条件	設置場所		屋内設置			
	周囲温度範囲	℃	0~40			
外形寸法 (縦×横×厚さ)	コントローラー	mm	256×322×130			256×402×130
	リモコン	mm	120×120×20			
コントローラー外装(マンセル記号)			ページュ(2.5Y8/2)			
庫内温度制御	設定温度範囲	℃	3~15	-5~15(基板設定変更:-35~-5)		
除霜制御方式			オフサイクル	電気ヒーター		
電 源			単相 200V 50/60Hz			
リモコン (別売品:RC-5HL)	操作スイッチ		運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検			
	表示		運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定(温度・時間)・制御(同時・個別・集中)・時刻・曜日・異常・警報			
電磁接触器	送風機用電動機	定格通電電流	A	20		
	電気ヒーター	定格使用電流	A	—	45	45×2

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

「R」タイプ

設備設計・据付上の注意

R410A

R404A

冷凍冷蔵
ユニット

運転制御

●制御機能

項目/機種		標準型 (SCB)	高機能型 (HSCB)
庫内温度制御	設定温度	高温 3~15℃ 0.5℃単位の設定 中温 -5~15℃ 0.5℃単位の設定 低温 -35~-5℃ 0.5℃単位の設定	3~15℃ 0.5℃単位の設定 -5~15℃ 0.5℃単位の設定 -35~-5℃ 0.5℃単位の設定
	ON/OFF温度差	1~5℃ 0.5℃単位の設定	1~5℃ 0.5℃単位の設定
	設定温度範囲拡大	高・中・低温範囲±15℃	高・中・低温範囲±15℃
除霜制御	除霜方式	高温 オフサイクル方式 中温 電気ヒーター方式 低温 電気ヒーター方式	オフサイクル方式 電気ヒーター方式 電気ヒーター方式
	除霜開始	周期 1~24時間 0.5時間単位の設定 (圧縮機の積算運転時間) 時刻 最大9回/日の時刻設定	1~24時間 0.5時間単位の設定 (圧縮機の積算運転時間) 最大9回/日の時刻設定
	除霜時間	0~60分 1分単位の設定 (電気ヒーター方式はバックアップ時間)	0~60分 1分単位の設定 (電気ヒーター方式はバックアップ時間)
	水切り時間	0~30分 1分単位の設定	0~30分 1分単位の設定
	ファン遅延時間	0~5分 1分単位の設定	0~5分 1分単位の設定
高効率制御	冷却運転	—	ナイトセットバック・冷し過ぎ防止・温度差自動シフト・デューティサイクル制御の選択
	除霜運転	—	除霜方式自動切換え・除霜周期自動シフト
警報 (高温・低温)	設定温度差	1~15℃ 1℃単位の設定	1~15℃ 1℃単位の設定
異常	遅延時間	0~150分 10分単位の設定 注) 通常は10分以上で設定してください。	0~150分 10分単位の設定 注) 通常は10分以上で設定してください。
	冷凍機異常	冷凍機の機器異常および異常停止 (H-LINK対応機種: 個別表示 其他: 一括表示)	冷凍機の機器異常および異常停止 (H-LINK対応機種: 個別表示 其他: 一括表示)
	コントローラー異常	サーミスター異常・伝送異常	サーミスター異常・伝送異常
	庫内温度異常	高温 庫内温度50℃で異常停止 低温 低温警報リトライ後異常停止	庫内温度50℃で異常停止 低温警報リトライ後異常停止
外部入力異常	冷蔵庫内監禁警報などの外部入力により異常停止	冷蔵庫内監禁警報などの外部入力により異常停止	
スケジュール運転制御		曜日の設定・運転開始/終了時刻の設定で1日および1週間のスケジュール運転	曜日の設定・運転開始/終了時刻の設定で1日および1週間のスケジュール運転
複数台制御 (単一リモコン)	運転制御	同時 —	同時 最大16システム
	除霜制御	個別 —	個別 最大3システム
ユニットクーラー制御台数 (単一コントローラー)	オフサイクル除霜	1~4台	1~4台
リモコン	電気ヒーター除霜	1~3台 (台数によりコントローラー機種変更)	1~3台 (台数によりコントローラー機種変更)
	操作機能	運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検	運転/停止・緊急停止・除霜・設定・異常リセット・警報リセット・スケジュール設定・点検
応用機能	表示機能	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定 (温度・時間)・時刻・曜日・異常・警報	運転ランプ・庫内温度・運転モード・設定 (温度・時間)・時刻・曜日・異常・警報
	外部出力信号	冷却・除霜・高低温警報・異常	冷却・除霜・高低温警報・異常
外部制御		遠方発停・外部サーモスタット制御・強制除霜	遠方発停・外部サーモスタット制御・強制除霜

●庫内温度範囲・除霜方式の設定


温度区分	除霜方法	コントローラー型式		標準設定		温度範囲拡大設定	
		標準型	高機能型	ディスプレイ (DSW2)	設定温度範囲	ディスプレイ (DSW3)	設定温度範囲
高温用 (H)	オフサイクル除霜	SCB-40N3	HSCB-40N3	ON OFF	3~15℃	ON OFF	-12~30℃
中温用 (M)	オフサイクル除霜	SCB-20H3 SCB-40HP3 SCB-40HT3	HSCB-20H3 HSCB-40HP3 HSCB-40HT3	ON OFF	-5~15℃	ON OFF DSW3のNo.4を「ON」に設定します。	-20~30℃
	電気ヒーター除霜			ON OFF			
	電気ヒーター除霜			ON OFF			
低温用 (L)	電気ヒーター除霜			ON OFF	-35~-5℃		-50~10℃

温度範囲拡大設定により、庫内温度の設定範囲は拡大できますが、冷凍機の蒸発温度使用範囲が拡大されるものではありません。必ず、冷凍機の蒸発温度使用範囲を遵守してください。

注) 超低温用は低温用 (L) の標準設定と温度範囲拡大設定の組合せとなります。

冷却運転制御

サーミスターで庫内温度を検出し、圧縮機の運転/停止により、庫内温度を制御します。圧縮機の運転/停止は、設定温度と温度差の値をマイコンで判断し行います。圧縮機の保護のための再運転遅延機能 (3分ガード機能) 設定の場合は圧縮機停止後から3分間は再運転しません。

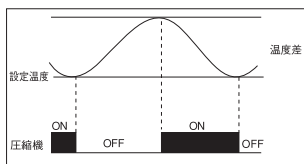

設定範囲			
設定項目	温度区分	設定範囲	設定単位
設定温度	H	3~15℃	0.5℃
	M	-5~15℃	
	L	-35~-5℃	
温度差	全タイプ	1~5℃	0.5℃

注 (1) 複数台同時制御の場合は、1つの設定温度に対して、各システムが個別に圧縮機の運転/停止を制御します。
(2) 庫内温度表示は、全接続システムの平均値を表示します。

除霜運転抑制


除霜運転方式には、オフサイクル除霜方式と電気ヒーター除霜方式があります。

(1) オフサイクル除霜方式

設定した除霜時間の間、圧縮機を停止し、蒸発器用送風機のみを運転して、除霜を行います。


設定範囲		
設定項目	設定範囲	設定単位
除霜周期	1~24時間	0.5時間
除霜時刻	9回/日	10分
除霜時間	0~60分	1分

注 (1) 除霜時間の設定を0分にすると、除霜に行いません。

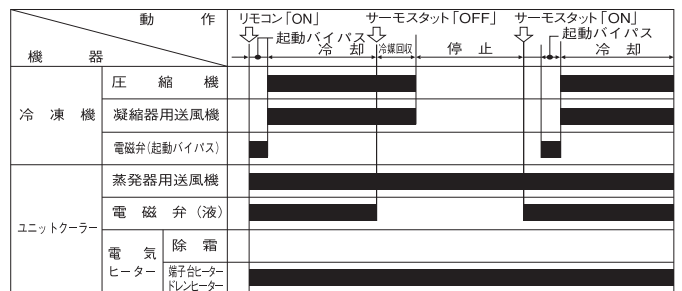

注 (1) 本図は空冷式冷凍機の場合を示します。 (2) ■印は「ON」を示します。

冷却運転中の各機器の動作

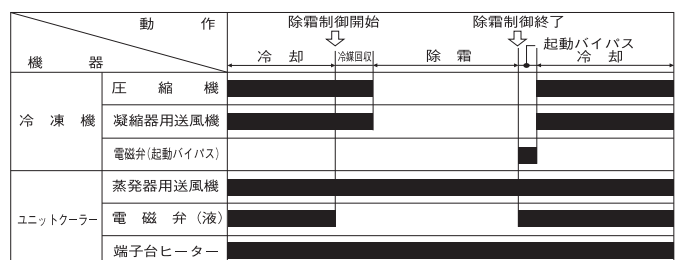

注 (1) 本図は空冷式冷凍機の場合を示します。 (2) ■印は「ON」を示します。

オフサイクル除霜中の各機器の動作

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A スクロール
クーリングシステムセット型

クーリングシステム
セレクト型

マイコン

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

運転制御

(2)電気ヒーター除霜方式


電気ヒーターによる除霜運転とファン遅延運転を行います。除霜は、除霜終了検出用サーモスタットもしくは設定時間で終了し、ファン遅延運転は、設定時間により運転します。

設定範囲

設定項目	設定範囲	設定単位
除霜周期	1~24時間	0.5時間
除霜時刻	9回/日	10分
除霜時間	0~60分	1分
水切り時間	0~30分	1分
ファン遅延時間	0~5分	1分

注(1)除霜時間・水切り時間・ファン遅延時間は0分に設定すると、その運転は行いません。またすべてを0分とすると、除霜に入らなくなります。

■電気ヒーター除霜中の各機器の動作

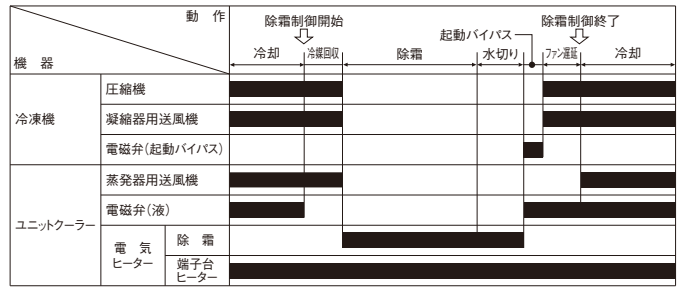


注(1)本図は空冷式冷凍機の場合を示します。(2)■印は「ON」を示します。

冷凍機とコントローラー間の伝送線接続要領 (インバータークーリングシステムの場合)

1. 冷凍機とコントローラー間の伝送線接続およびディップスイッチ設定

(1)冷凍機とコントローラー間の伝送線を以下のように接続してください。

- ①冷凍機・コントローラー間の伝送線 (DC5V) には、ツイストペア線 (0.75mm²) または別売延長ケーブルを使用してください。(配線総長1,000m以下)
- ②冷凍機・コントローラー間の伝送線は2芯線を使用してください。(3芯以上は使用しないでください。)

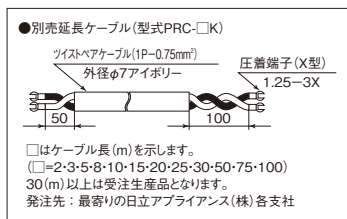


1. 注意

- 伝送線は0.75mm²~1.25mm²の2芯ケーブル (型式:VCTF・VCT・CVV・MVVS・CVVS・VVR・VVF) または2芯ツイストペアケーブル (型式:KPEV・KPEV-S相当品) してください。また、総配線長1,000m以下としてください。その他のケーブルを使用した場合、ノイズなどの影響による誤作動の原因になることがあります。
- 冷凍機とコントローラー間の伝送線は、電源配線と30cm以上離してください。
- 30cm以内に配線する場合は、ケーブルを鉄製の電線管に入れ電線管の片端をアースしてください。本処置をしない場合、電源ノイズの影響により、誤作動したり、故障が発生する場合があります。


〈操作回路連絡線 (伝送線) 接続要領

①シングルインバーター冷凍機 (3~15馬力)


●KX-N6~8AMV (-T) の場合

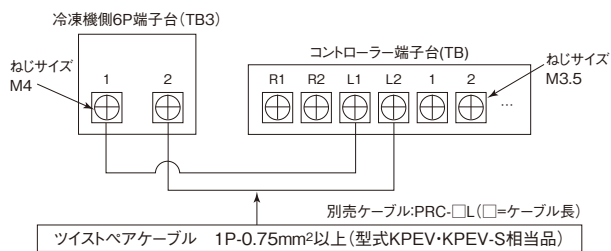


●KX-R6AV1・KX-R6CV1 の場合

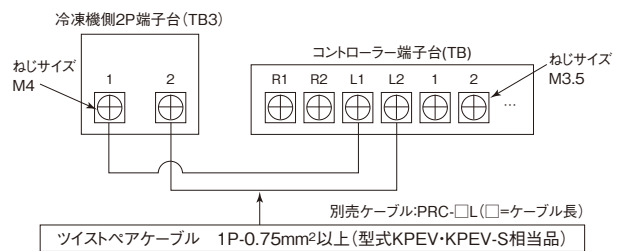


●KX-N2~5AVP の場合

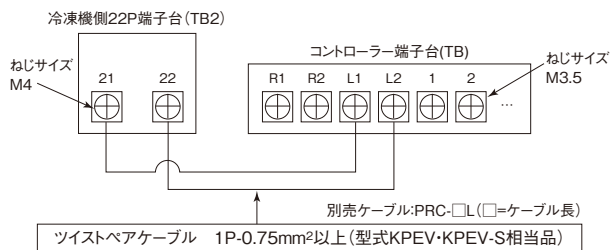

●KX-R (3・8・10) AV・KX-R (3・8・10) CV・KX-R6AMV1
KX-RD5~8AMV・KX-RD5~8CMV の場合

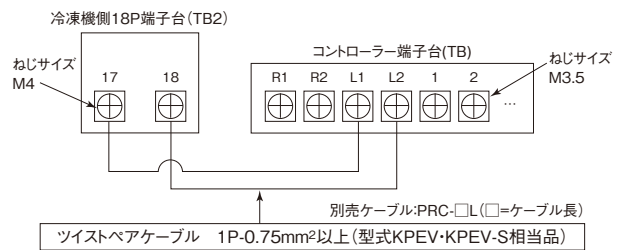

●KX-N6~15AVP・KX-N10~15CVP の場合

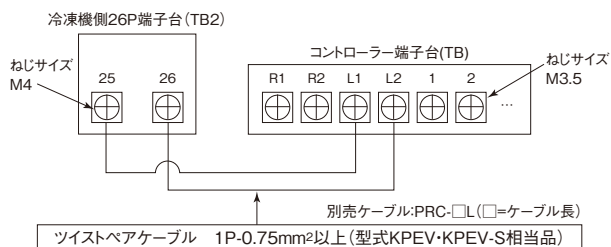

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A ユニコン


冷凍機とコントローラー間の伝送線接続要領 (インバータークーリングシステムの場合)

②インバーターマルチ冷凍機 (16~40馬力)


●KX-NM16~40AMPVの場合

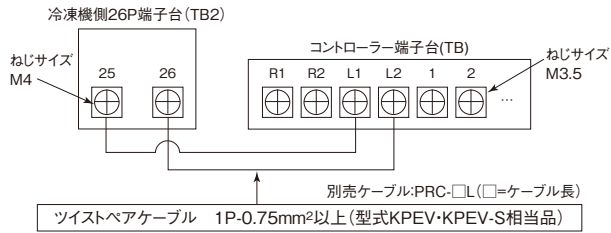

●R404A対応機の場合

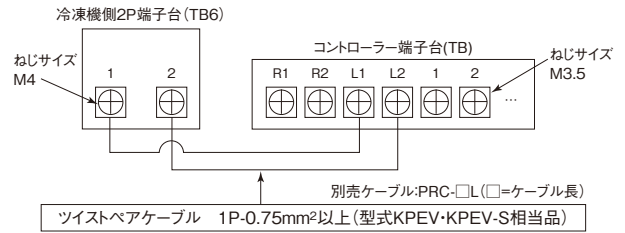

●KX-NM20~40AVP・KX-NM20~40CVPの場合

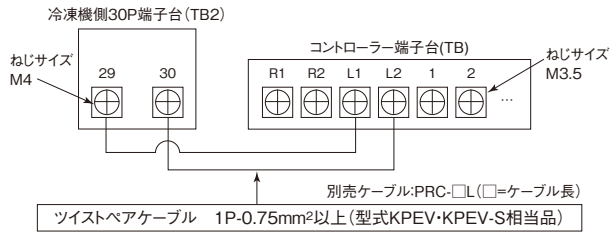

(2) 冷凍機とコントローラーの「伝送制御有」の設定

冷凍機とコントローラー間で伝送制御を行うため、ディップスイッチを下記のとおり設定してください。

① 冷凍機

● 伝送有設定

ディップスイッチ
DSW3


● 終端抵抗設定

ディップスイッチ	
R404A	R410A
10馬力以下: DSW6 16馬力以上: DSW11	15馬力以下: DSW8 16馬力以上: DSW10

② コントローラー

● 伝送有設定

ディップスイッチ
DSW1



(注) 複数の冷凍機を伝送線で接続する場合は、終端抵抗設定は1台のみONとしてください。

(3) 冷凍機とコントローラーの「冷媒系統アドレス」設定

複数台のシステムを同時に制御する場合は、各冷媒配管系統ごとに、コントローラーと冷凍機の冷媒系統アドレスを設定する必要があります。

(コントローラーと冷凍機が各1台ずつのみの場合は設定不要)

各コントローラープリント基板上と冷凍機プリント基板上のディップスイッチ (DSW5) とロータリースイッチ (RSW1) を下表のとおり設定してください。

(同一冷媒系統の冷凍機、コントローラーは同一の系統番号としてください。)

冷媒系統 アドレス	ディップスイッチ (DSW5) とロータリースイッチ (RSW1) の設定	
	コントローラーおよびR404A冷凍機	R410A冷凍機
0 (1)		
1 (2)		
2 (3)		
3 (4)		
4 (5)		
5 (6)		
6 (7)		
7 (8)		
8 (9)		

冷媒系統 アドレス	ディップスイッチ (DSW5) とロータリースイッチ (RSW1) の設定	
	コントローラーおよびR404A冷凍機	R410A冷凍機
9 (10)		
10 (11)		
11 (12)		
12 (13)		
13 (14)		
14 (15)		
15 (16)		

注1. アドレスの () 内の数字はリモコンの表示を示します。

注2. 工場出荷時の設定はアドレス0 (1号機) の設定です。

注3. ディップスイッチとロータリースイッチの設定変更は、コントローラーと冷凍機の電源が切れている状態で行ってください。

注意 集中管理システム接続時の号機アドレスと冷媒系統アドレスの設定は、集中管理システムの取扱説明書に従ってください。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

スクロール

設備設計 据付上のご注意

R410A 冷凍冷蔵
R404A コントローラー

冷凍機とコントローラー間の伝送線接続要領(インバータークーリングシステムの場合)

(4) その他の冷凍機の設定


冷凍機の運転周波数制御は従来どおり吸入圧力により制御しますので、冷凍機の取扱説明書に従い圧力設定値(PsU・PsD)を設定してください。
 なお、伝送制御有るときは省エネを目的に庫内温度によりインバーター圧縮機の運転上限周波数または圧縮機運転台数を下表のとおり制限することができます。
 上限周波数の制限はディップスイッチの設定変更により行えます。設定変更する場合は一旦電源を遮断した後設定してください。

■制御値

	シングル機			マルチ機		
	R410A機			2台マルチ	3台マルチ	4台マルチ
	R404A機	6~8馬力 (冷蔵用)	2~15馬力 (冷凍・冷蔵用)			
	運転上限周波数			圧縮機運転台数		
①	40Hz	50Hz	最大周波数×80%	1台のみ	2台以下	2台以下
②	60Hz	60Hz	最大周波数×90%	制限なし		3台以下
③	制限なし			制限なし		

■変更するディップスイッチ


シングル機	マルチ機	
R404A機	R410A機	16~40馬力
ディップスイッチ DSW4	ディップスイッチ DSW1	ディップスイッチ DSW1
ON 6	ON 8	ON 4



2. リモコンとコントローラー間の伝送線接続およびディップスイッチ設定

1個のリモコンで複数のシステム(最大16台システム)を同時に制御することができます。下記に渡り配線作業、コントローラー基板のディップスイッチおよびロータリースイッチの設定方法を示しますので正しい順序で実施してください。

注) 複数台のユニットクーラーを同室に設置する場合は、同時除霜方式を採用してください。
 各ユニットクーラーが個別に除霜を行うと除霜不良の原因になる場合があります。

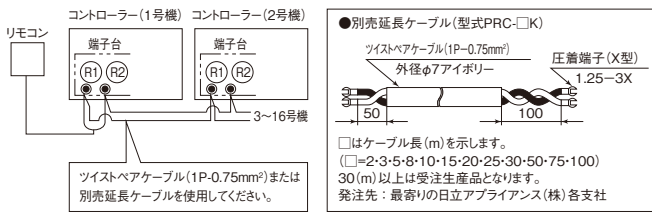

制御方式	ディップスイッチ (DSW3)	制御内容
運転制御	除霜制御	
同時制御	同時除霜	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 7 8 設定した除霜周期または除霜時刻に達した時点で全システムが同時に除霜を開始します。
	個別除霜	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 7 8 設定した除霜周期に達したシステムが個別に除霜を開始します。1システムが除霜中、他のシステムは冷却運転を行います。
個別制御	同時除霜	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 7 8 設定した除霜周期または除霜時刻に達した時点で全システムが同時に除霜を開始します。
	個別除霜	ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 7 8 システム毎に設定した除霜周期または除霜時刻に達した時点で個別に除霜を開始します。

注) 1. 接続した全コントローラーのディップスイッチは同一の除霜制御方式に設定してください。
 2. 工場出荷時の設定は同時除霜制御の設定です。

同室において個別除霜に設定した場合、除霜中に他のユニットクーラーの冷風が当たりやすくと除霜不良の原因になります。冷風の影響を受けないようにユニットクーラーを設置してください。

(1) リモコンと各コントローラー間の伝送線の接続。

1個のリモコンに対し、1個のコントローラーを接続する場合はコントローラー付属のケーブルをリモコンに接続するのみですが、複数台のコントローラーを接続する場合は、下図のとおりコントローラー間の配線を接続してください。

1. 注意

- ケーブルは0.3~0.75mm²のケーブルを使用し、総配線長30mまでとしてください。総配線長30mを超える場合は、ツイストペアケーブル(1P~0.75mm²)をご使用ください。(総配線長250mまで)。その他のケーブルを使用した場合、ノイズなどの影響による誤作動の原因になることがあります。
- リモコンケーブルおよびコントローラー間の渡り配線用ケーブルは、電源線と30cm以上離してください。
 30cm以内に配線する場合は、ケーブルを鉄製の電線管に入れ電線管の片端をアースしてください。本処置をしない場合、電源ノイズの影響により、誤作動したり、故障が発生する場合があります。
- リモコンケースのケーブル貫通部分に隙間がある場合は、ビニールテープなどで補修して隙間のないようにしてください。水滴や虫がリモコンケースに入り、故障の原因になることがあります。

(2) 「号機アドレス」の設定(コントローラー複数台接続した場合)

各コントローラープリント基板のロータリースイッチ(RSW1)を下記のとおり設定してください。


アドレス	0(1)	1(2)	2(3)	3(4)	4(5)	5(6)	6(7)	7(8)
ロータリースイッチ (RSW1) 設定								
アドレス	8(9)	9(10)	10(11)	11(12)	12(13)	13(14)	14(15)	15(16)
ロータリースイッチ (RSW1) 設定								

注) 1. アドレスの()内の数字はリモコンの表示を示します。
 2. 工場出荷時の設定はアドレス0(1号機)の設定です。
 3. 同一リモコンに接続されるコントローラーは号機を重複させないでください。

(3) 運転および除霜制御方式の設定(コントローラー複数台接続した場合)

ディップスイッチ(DSW3)のNo.6・7・8を下記の通り設定します。

運転制御方式	制御内容
同時制御	1個のリモコンで最大16台のシステムを同時に運転制御します。
個別制御	1個のリモコンで最大3台のシステムを同時に運転制御します。



(4) ユニットクーラー運転台数制御の設定

① 庫内温度低下時の制御

下表のディップスイッチ設定を行うことで、設定庫内温度が「設定温度+ON/OFF温度差」以下となった場合、ユニットクーラーの液電磁弁を順次OFFしていきます。なお、液電磁弁をOFFするのみで送風機の運転は継続します。また、設定温度に到達するまで1台のユニットクーラーは運転を継続します。

	ユニットクーラー2台接続時	ユニットクーラー3台接続時
DSW4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ON 5 6 7 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ON 5 6 7 8

② 圧縮機運転周波数および圧縮機運転台数低下時の制御

下表のディップスイッチ設定を行うことで、シングル機はインバーター圧縮機の運転周波数が低下した場合、マルチ機は圧縮機運転台数およびインバーター圧縮機の運転周波数が低下した場合、ユニットクーラーの液電磁弁を順次OFFしていきます。なお、液電磁弁をOFFするのみで送風機の運転は継続します。また、温度設定に到達するまで1台のユニットクーラーは運転を継続します。

	ユニットクーラー2台接続時	ユニットクーラー3台接続時
DSW4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ON 5 6 7 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ON 5 6 7 8

(注) ユニットクーラーの運転台数制御は、最大運転容量に対して約30%程度の運転容量となった時点で開始します。

(5) その他設定

同時制御の場合、同一のリモコンに接続されるコントローラーのディップスイッチ設定は「号機アドレス」「冷媒系統アドレス」を除き、すべて同じ設定してください。

R410A
 インバーターシステムセット型

R404A
 インバーターシステムセット型

R404A
 スクロール
 インバーターシステムセット型

クーリングシステム
 セット型

設備設計 据付上の注意

R410A
 R404A
 ユニ
 ア
 ー
 系
 統

3. 現地結線例

① R404A クーリングシステム<定速機>の場合

コントローラー～冷凍機間の現地結線図を下記に示します。

■コントローラー～冷凍機


適用機種 R404A	
定速シングル冷凍機	定速マルチ冷凍機
・KX-R2A2・R3A2・R4A2・R5A2・R6A1・R8A1・R10A1・R10AF1・R12A ・KX-R2C1・R3C1・R4C1・R5C1 ・KX-R2W・R3W・R4W・R5W・R8W・R10W ・KX-R3AU1・R4AU1・R5AU1・R6AU1・R8AU1・R10AU1	・KX-RM16A・RM16AM・RM20A・RM20AM ・KX-RM26A・RM26AM・RM30A・RM30AM ・KX-RM36A・RM36AM・RM40A・RM40AM ・KX-RM16AF1・RM20AF1 ・KX-RM16C・RM16CM・RM20C・RM20CM ・KX-RM26C・RM26CM・RM30C・RM30CM ・KX-RM36C・RM36CM・RM40C・RM40CM ・KX-RM16W・RM20W・RM30W
現地結線図 	現地結線図

- 注) 1. コントローラー端子台の()内はマルチ冷凍機の端子台No. に合わせた端子台No. です。
 2. 一部の冷凍機の端子台No. がコントローラー端子台No. と異なる場合があります。
 3. 上図の冷凍機の端子台の短絡線は必ず外してください。

② インバータークーリングシステムの場合

冷凍機とコントローラーを複数台接続した場合の伝送線の接続例と「冷媒系統」「号機アドレス」の設定例を下記に、また、冷凍機・ユニットクーラー・コントローラーの現地結線例を176～181ページに示します。

■複数台接続時の接続とディップスイッチ (DSW) 設定例

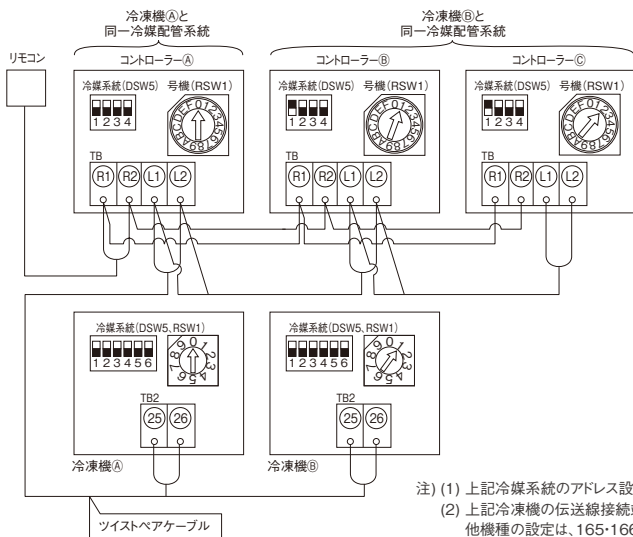

- 注) (1) 上記冷媒系統のアドレス設定は、R410A機の場合を示します。R404A機の設定は166ページを参照してください。
 (2) 上記冷凍機の伝送線接続端子台は、KX-N6～15AVP・KX-N10～15CVPの場合を示します。他機種の設定は、165・166ページを参照してください。

<設定手順>

- 176～181ページに従い、伝送線を接続します。
- 各冷媒配管ごとに冷媒系統アドレスを設定します。
上記の場合、冷凍機(A)とコントローラー(A)は同一設定、冷凍機(B)とコントローラー(B)・(C)を同一設定とします。
- 号機アドレスを重複しないように設定します。
上記の場合、1個のリモコンに対しコントローラーが3台接続されていますので、それぞれ重複しないよう設定します。
上記の場合、リモコンはコントローラー(A)を1号機、コントローラー(B)を2号機、コントローラー(C)を3号機と表示します。

注) コントローラー(B)はコントローラー(A)と別冷媒配管系統ですが、同じリモコンに接続されていますので必ず異なる号機設定にしてください。同一とした場合は35アラームとなります。

応用機能

本コントローラーには下表に示します応用機能があります。

応用機能		標準型	高機能型
複数台制御	運転制御	同時	○
		個別	—
	除霜制御	同時	○
		個別	○
遠方発停制御		○	○
外部サーモスタット制御		○	○
外部除霜制御		○	○
外部入力異常		○	○
運転信号の取り出し		○	○
送風機間欠運転制御		○	○
高効率制御		—	○
庫内温度設定範囲拡大		○	○
伝送(冷凍機運転状態表示)		○	○

ご注意
ディップスイッチの変更、追加配線を行う場合は必ず、全ての電源を遮断し実施してください。

1. コントローラーの複数台制御


1個のリモコンで複数台のシステムを運転制御することができます。複数台制御を行う場合の設定方法は166～168ページを参照ください。

2. 遠方発停制御

遠方から運転の開始および停止する場合に利用します。

① 外部信号の接続

プリント基板上のコネクタ「CN10」に右図のように接続します。

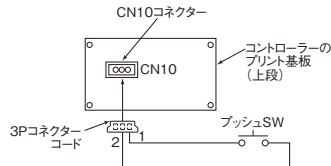

接続に必要なコネクタコードは次のオプション部品をご使用ください。

オプション部品

品名	3Pコネクタコード(5本セット)
型式	PCC-1A
品名コード	60199286

「注意」


- ① 外部信号はパルス信号(パルス幅200ms以上)としてください。
- ② スイッチを使用する場合はプッシュSWを使用してください。
- ③ 接点またはスイッチはDC24V約10mA負荷で問題なく開閉可能なものを選定してください。

3. 外部サーモスタット制御

外部のサーモスタットで庫内温度制御する場合に利用します。

① ディップスイッチの設定


ディップスイッチ(DSW3)の「1」のみをONします。それ以外のスイッチは絶対変更しないでください。



注(1) 外部サーモスタット接続機能を使用する場合は高効率運転制御は使用できなくなります。

② 外部サーモスタットの接続

プリント基板上のコネクタ「PCN8」に下図のように接続します。接続に必要なコネクタコードは次のオプション部品をご使用ください。

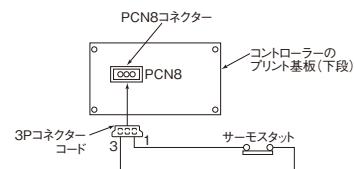

オプション部品

品名	3Pコネクタコード(5本セット)
型式	PCC-3
品名コード	60299550

「注意」


- (1) ディップスイッチの設定および配線接続は必ず電源をOFFにしてから実施してください。
- (2) サーモスタットのデフォルトがあまり小さいもの(2.0℃以上)は避けてください。圧縮機の発停頻度は6回/時間以下としてください。
- (3) サーモスタットはAC200V約1mA負荷にて問題なく開閉可能なものを選定してください。

4. 外部除霜制御

遠方から、手動除霜を開始する場合に利用します。

① 外部信号の接続

プリント基板上のコネクタ「CN10」に右図のように接続します。

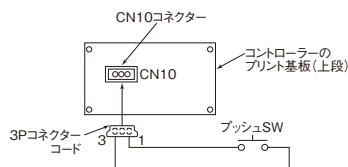

接続に必要なコネクタコードは次のオプション部品をご使用してください。

オプション部品

品名	3Pコネクタコード(5本セット)
型式	PCC-1A
品名コード	60199286

「注意」

- ① 外部信号はパルス信号(パルス幅200ms以上)としてください。
- ② スイッチを使用する場合はプッシュSWを使用してください。
- ③ 接点またはスイッチはDC24V約10mA負荷で問題なく開閉可能なものを選定してください。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

「注意」
設備設計 据付上の注意


R410A 冷凍冷蔵
R404A ニーニール

5. 外部入力異常

冷蔵庫監視警報など外部異常を検出したい場合に利用します。

① 外部信号の接続

プリント基板上的コネクタ「PCN9」に右図のように接続します。

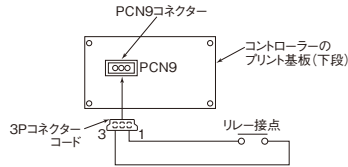

接続に必要なコネクタコードは次のオプション部品をご使用ください。

オプション部品


品名	3Pコネクタコード(5本セット)
型式	PCC-3
品名コード	60299550

6. 運転信号の取り出し

別設置の集中監視盤などに、システムの運転、警報および異常状態の信号を取り出す場合に利用します。


① 冷却運転信号

プリント基板上的コネクタ「CN6」に右図のように接続します。接続リレー(RY1)の接点は冷却運転中で閉となります。

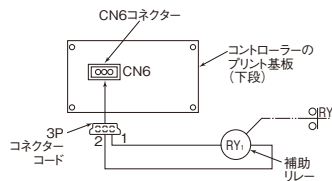


⑤ 冷凍機異常信号

プリント基板上的コネクタ「CN9」に右図のように接続します。接続リレー(RY5)の接点は異常状態で閉となります。

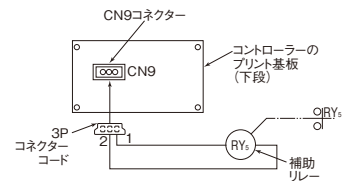


② 除霜運転信号

プリント基板上的コネクタ「CN6」に右図のように接続します。接続リレー(RY2)の接点は除霜運転中で閉となります。

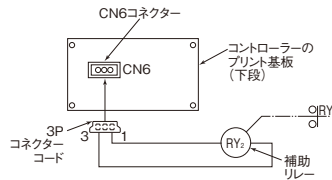


⑥ コントローラ異常信号

プリント基板上的コネクタ「CN9」に右図のように接続します。接続リレー(RY6)の接点は異常状態で閉となります。運転信号取り出しに必要な部品の仕様を下表に示します。

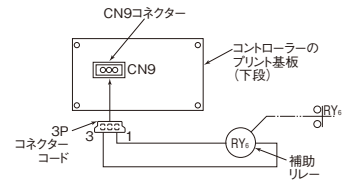


③ 高温警報信号

プリント基板上的コネクタ「CN8」に右図のように接続します。接続リレー(RY3)の接点は警報状態で閉となります。

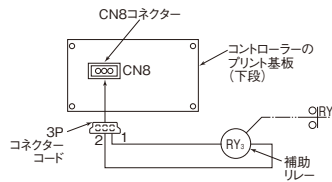

④ 低温警報信号

プリント基板上的コネクタ「CN8」に右図のように接続します。接続リレー(RY4)の接点は警報状態で閉となります。

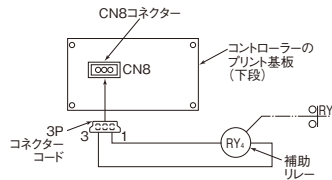

7. ユニットクーラー送風機間欠運転制御

冷却運転中、ユニットクーラーの送風機は通常、サーモスタットのON/OFF状態に係らず運転していますが、サーモスタットOFF中に送風機を運転/停止する間欠運転制御を行なうことができます。

① ディップスイッチの設定

ディップスイッチ(DSW4)のNo2~4を右表のとおり設定します。

制御	運転	間欠運転					停止
		10分	15分	20分	25分	30分	
ディップスイッチ(DSW4)	ON ■■■ 2 3 4	ON ■■■ 2 3 4	ON ■■■ 2 3 4	ON ■■■ 2 3 4	ON ■■■ 2 3 4	ON ■■■ 2 3 4	ON ■■■ 2 3 4

注) 1. 間欠運転の設定時間は運転/停止の時間です。
(10分設定の場合10分停止後10分運転を繰り返します)
2. 工場出荷時の設定は「運転」の設定です。

8. 高効率制御

高効率制御は高機能型コントローラーに適用します。標準型コントローラーでは制御できません。

① 高効率運転制御

以下に示す①~②の制御のうち1制御を選択し、高効率運転制御を行ないます。

① 冷やし過ぎ防止

庫内温度を設定温度範囲に確保しながら、冷やし過ぎを防止します。ディップスイッチ(DSW3)のNo1~3を下記のとおり設定します。



② ナイトセットバック

冷却負荷が少なくなる夜間に設定温度を自動的に高めに設定を変更します。本制御を行なう昼、夜間の切換えは時刻にて設定します。ディップスイッチ(DSW3)のNo1~3と設定温度のシフト量を設定するロータリースイッチ(RSW3)を下表のとおり設定します。



ロータリースイッチ(RSW3)	シフト量(°C)
0	制御なし
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

応用機能

③ON/OFF温度差自動シフト

中間期、冬期など外気温度の低い夜間には、昼間と同じ設定温度ではショートサイクル運転となるため、夜間にON/OFF温度差を自動的に変更します。本制御を行なう昼、夜間の切換えは時刻にて設定します。ディップスイッチ(DSW3)のNo1~3とON/OFF温度差のシフト量を設定するロータリースイッチ(RSW3)を下表のとおり設定します。

ディップスイッチ(DSW3)	ロータリースイッチ(RSW3)	シフト量(°C)
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3	0	制御なし
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5

② 高効率除霜

① 除霜方式自動シフト

中温(M)タイプの高湿域において、比較的着霜量が少ない場合、除霜方式を電気ヒーター除霜からオフサイクル除霜に自動的に変更します。ただし、庫内温度の設定が3°C以上の場合です。ディップスイッチ(DSW3)のNo5を下記のとおり設定します。

ディップスイッチ(DSW3)
ON <input type="checkbox"/> 5

9. 庫内温度設定範囲拡大

標準の温度区分の設定温度範囲を拡大したい場合に使用します。ディップスイッチ(DSW3)の「4」をONにすることにより温度範囲は拡大します。

温度区分	庫内温度設定範囲(°C)	
	標準	範囲拡大
高温(H)	3~15	-12~30
中温(M)	-5~15	-20~30
低温(L)	-35~-5	-50~10

10. スクロール冷凍機とのH-LINK対応

H-LINK対応のスクロール冷凍機の場合、冷凍機とコントローラー間を伝送線で接続することにより、冷凍機の運転データや異常などの運転状態をリモコンの点検モードで監視することができます。

④デューティーサイクル

冷却負荷が少なくなる夜間に強制停止時間を設定し、間欠運転を行ないます。本制御を行なう昼、夜間の切換えは時刻にて設定します。ディップスイッチ(DSW3)のNo1~3と強制停止する時の上限温度のシフト量を設定するロータリースイッチ(RSW3)を下表のとおり設定します。

ディップスイッチ(DSW3)	ロータリースイッチ(RSW3)	シフト量(°C)
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3	0	制御なし
	B	1
	C	2
	D	3
	E	4
	F	5

右表のロータリースイッチ(RSW3)の設定は強制停止時間は5時間の場合で強制停止後、庫内温度がシフト後の設定ON温度に達したら、強制停止を解除し、運転を再開します。

② 除霜周期自動シフト

庫内温度の変化により、最適な除霜周期に自動的に変更し、無駄除霜を防止します。なお、本制御は吹出サーミスター(オプション部品)を取付けることにより制御します。ロータリースイッチ(RSW4)を「1」に設定することにより除霜周期を自動的に変更する制御を行ないます。

〔必要部品〕

No.	部品名	部品番号	備考
1	吹出温度サーミスター	R4547	現地準備
2	クランプ	—	コントローラー付属
3	取り付けねじ	—	コントローラー付属

〔注意〕

庫内温度の設定範囲が拡大されますが、冷凍機の使用温度範囲が拡大することはありません。必ず、冷凍機の蒸発温度範囲を遵守してください。

ご注意

ディップスイッチの変更・追加配線を行う場合は必ず、全ての電源を遮断し実施してください。

〔監視機能〕

項目	内容
運転データ	吸入圧力・吐出圧力・吸込ガス温度・吐出ガス温度・運転電流
機器異常	相検出異常・高圧圧力遮断装置・圧縮機電流異常・吐出ガス過熱度不足・圧力センサー異常・吐出ガス温度サーミスター異常他

注) 1. 表示内容は機種により異なります。

オプション部品

① リモコンケーブル

コントローラーに付属のリモコンケーブルの長さは5mですが、これ以上の長さが必要な場合には、別売の延長リモコンケーブルを利用してください。


型式	長さ(m)	仕様
PRC-2K	2	
PRC-3K	3	
PRC-5K	5	
PRC-8K	8	
PRC-10K	10	
PRC-15K	15	
PRC-20K	20	
PRC-30K	30	
PRC-50K	50	
PRC-75K	75	
PRC-100K	100	

工事上のご注意



リモコンケーブル(DC12V)は、100~200Vの電源配線と併走させないでください。やむを得ず併走させる時は少なくとも**30cm以上**離して配線してください。また、分離できない場合はどちらかを鉄製配線管(片側アース)に入れ、分離させてください。なお、100~200V配線との直行交差はかまいません。

② コネクターコード

品名	3Pコネクターコード
型式	PCC-1A
備考	5本セット (コネクターは日本圧着端子製XARP-3)

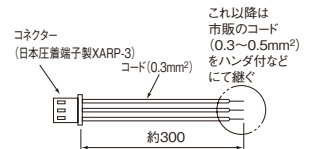

品名	3Pコネクターコード
型式	PCC-3
備考	5本セット (コネクターは日本圧着端子製VHR-3N)

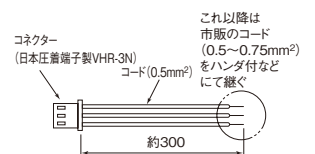

対応組合わせシステム例

制御方式	システム台数		組合わせシステム例	適用コントローラー型式	
	冷凍機	ユニットクーラー		標準型	高機能型
同時制御 (同室)	1	1		SCB-40N3 SCB-20H3	HSCB-40N3 HSCB-20H3
	1	2		SCB-40N3 SCB-40HP3	HSCB-40N3 HSCB-40HP3
	1	3		SCB-40N3 SCB-40HT3	HSCB-40N3 HSCB-40HT3
	N	N		SCB-40N3 SCB-20H3 SCB-40HP3 SCB-40HT3 (N:最大16)	HSCB-40N3 HSCB-20H3 HSCB-40HP3 HSCB-40HT3 (N:最大16)
個別制御 (異室)	1	3		—	HSCB-40N3 HSCB-20H3
	3	3		—	HSCB-40N3 HSCB-20H3
	3	9		—	HSCB-40N3 HSCB-40HT3

(注) 1. リモコン1台での組合わせシステム例を示します。
2. コントローラー1台に接続する冷凍機は1台までです。

R410A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型


セレクト型
クーリングシステム

モトキ
設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

設備設計・据付け上のご注意

機種選定の方法

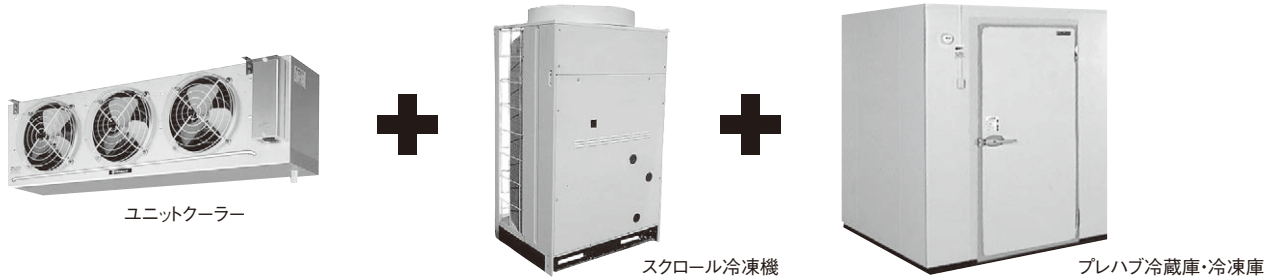

■庫内温度の設定

冷蔵庫内に収納する商品に合わせて適切な温度を設定してください。

■プレハブ冷凍冷蔵庫の選定

選定した庫内温度と商品の収容量に応じて、プレハブ冷凍冷蔵庫を選定ください。

■スクロール冷凍機の選定

負荷計算により冷凍能力を算出したうえで、冷凍能力とTDの選定により、適合するスクロール冷凍機を選定してください。

■ユニットクーラーの選定

●TDの設定

TDとは庫内温度(ユニットクーラー吸込空気温度)と蒸発温度の温度差のことで、TDにより冷蔵庫内の温度は変化します。一般的にTDを小さくすると湿度は高くなります。

TDは下表を目安として貯蔵物の種類により選定してください。

TDの設定目安

湿度条件	TD (庫内温度-蒸発温度)	貯蔵庫
一般 65~70%	10℃	冷凍食品・アイスクリーム・酪農品(チーズ)・牛乳・マーガリン・ビール
高湿度 90%	5℃	野菜類・花
高湿度 80%	5~7℃	果実・卵・精肉鮮魚・塩魚
低湿度 50~60%	12~15℃	薬品・種子・茶・書籍・燻製魚

(注)湿度は目安であり、運転状況により変化します。

●機種の選定

ユニットクーラーの冷凍能力は、TDによって表示しております。負荷計算により算出した冷凍能力に適合するスクロール冷凍機に合ったユニットクーラーを選定してください。なお、入庫商品の種類、冷蔵庫の扉の開閉ひん度などを考慮して機種を選定してください。

標準型	幅広い用途に利用できる標準タイプです。
低風量型	低風速で乾燥を避けたい精肉・青果・生花などの貯蔵に適しています。
広フィンピッチ型	出入庫が多いなど霜付きが多いと予想される用途に適しています。


●着霜による冷凍能力の補正

仕様表に表示の冷凍能力は冷却器が無着霜状態での値であり、実際には、着霜により冷凍能力は低下しますので庫内温度により冷凍能力を補正する必要があります。必ず表示の例と能力に下表の補正係数を乗じて、冷凍能力を補正してください。

庫内温度	冷凍能力補正係数
-20℃以下	0.5
-20~-10℃	0.5~0.7
-10~3℃	0.7
3~10℃	0.7~1

ユニットクーラーのオプション部品(受注生産品)

●除霜ダンパー(吸込フード付)



項目	型式	UD-1S	UD-2S	UD-3S	UD-4S	UD-5S	UD-6S	UD-8S1	UD-10S1	UD-13S	UD-16S	UD-20S	UD-3LP	UD-4LP	UD-5LP	UD-10MP
適用機種		U-R20M R20L	US-N2MH2 N3LH2 US-R2MH1 R2LH1 U-R30M R30L	US-N3MH2 N3LH2 US-R3MH1 R3LH1 U-R50M R50L	US-N4MH2 N4LH2 US-N3MHP2 R4LH1 US-R3MH1 U-R70M R70L	US-N5MH2 N5LH2 US-N4MHP2 R4LH1 US-R4MH1 U-R90M R90L	US-N6MH2 N6LH2 US-R6MH1 R6LH1	US-N8MH2 N8LH2 US-N5MHP2 R5LH1 US-R5MH1 U-R120M R120L	US-N10MH2 N10LH2 US-N8MHP2 R8LH1 US-R10MH1 U-R170M R170L	US-N13MH2 N13LH2 US-N8MHP2 R8LH1 US-R10MH1 U-R170M R170L	US-N16MH2 N16LH2 US-N10MHP2 R10LH1 US-R13MH1 U-R240M R240L	US-N20LH2 US-R20LH1	US-N3LHP2 US-R3LHP1	US-N4LHP2 US-R4LHP1	US-N5LHP2 US-R5LHP1	US-N10MHP2 US-R10MHP1
キャビネット	—	アルミニウム														
電源	—	単相200V														
ダンパーヒーター	kW	0.045	0.053	0.053	0.096	0.096	0.096	0.112	0.181	0.181	0.224	0.268	0.096	0.096	0.106	0.224
質量	kg	2.1	2.7	3.3	4.1	4.9	5.3	7.5	9.0	10.7	11.8	15.4	5.3	6.0	8.5	11.6
寸法	a mm	402														
	b mm	307														
	c mm	165														
	d mm	152														
	e mm	127														
	f mm	197														

(注1)ダンパーは電気ヒーター除霜専用です。(注2)同一庫内に複数台使用する場合は同時除霜を行ってください。

据付け・取り扱い注意事項

スクロールクーリングシステムを上手にご使用いただくために、次の事項にご注意ください。

■使用基準

本システムの使用範囲を右表に示します。この範囲内でご使用ください。

本システムの使用範囲と合わせ、冷凍機の使用基準内(下表)でご使用くださるよう試運転時に調整を行ってください。

項目(単位)		温度区分	高温用	中温用	低温用
庫内(蒸発器吸込空気)温度		℃	3~15	-5~15	-35~-5
外気(凝縮器吸込空気)温度		℃	-20~40		
配管長	最大相当長さ	m	100 ^(注3)		
電源電圧		V	200±10%		

●冷凍機使用基準

項目(単位)	製品区分	空冷式				空冷式			水冷式	
		シングル		マルチ		シングル		マルチ	シングル	マルチ
		冷凍・冷蔵用	冷蔵用	冷凍・冷蔵用	冷蔵用	冷凍・冷蔵用	冷蔵用	冷凍・冷蔵用	—	
冷媒	—	R410A				R404A				
蒸発温度	℃	-45~-5	-20~10	-45~-5	-20~-5	-45~-5	-20~-5	-45~-5(-10) ^(注1)	-45~-5	-45~-5
低压側圧力	MPa	0~0.58	0.30~0.98	0~0.58	0.30~0.58	0~0.42	0.2~0.42	0~0.42(0.33)	0~0.61	0~0.42
凝縮温度	℃	—				—			30~55	
吸入ガス温度	℃	18以下 ^(注1)				18以下 ^(注2)				
吐出ガス過熱度	K	10以上				10以上				
吐出ガス温度	℃	110以下 ^(注5)				120以下				
周囲温度	℃	-20~40				-20~40			0~40	
冷却水	入口温度	℃				—			32以下	
	管内流速	m/s				—			0.5~2.5	
	圧力	MPa				—			1.0以下	
電源電圧	—	三相 200V ±10%以内				三相 200Vの±10%以内				
電圧不平衡率	—	2%以内				2%以内				
最低始動電圧	—	170V以上				170V以上				
配管(有効長)	吸入・液配管	m				100以下 ^(注3)				
	リモートコンデンサー	m				45以下 ^(注4)				

(注1) KX-RM40A-RM40AMは蒸発温度-10℃が上限です。

(注2) 吸入ガス過熱度は通常10~40Kの範囲に入るよう調整してください。

(注3) KX-N6AMV(-T)・KX-N7AMV(-T)・KX-N8AMV(-T)・KX-R3AV・KX-RD7AMV・KX-RD8AMV・KX-R3CV・KX-RD7CMV・KX-RD8CVは50m以下。

KX-R6AMV1・KX-RD5AMV・KX-RD6AMV・KX-RD5CMV・KX-RD6CMVは30m以下。

配管長により冷凍能力補正が必要です。また、配管サイズのアップおよび冷凍機油の追加などが必要となる場合があります。

(注4) 空冷リモコン型のコンプレッサーユニットとリモートコンデンサー間の配管長を示します。

(注5) KX-N2AVP・KX-N3AVPは吐出ガス温度105℃以下です。

■ご使用上の注意

- 吸入配管には十分な断熱を施してください。保冷材の厚さは冷蔵用で50mm・冷凍用で75mmが概略の目安となりますが冷凍機の寿命と経済運転のためにも必ず適正な保冷を行ってください。
- R410A対応機種は液配管が周囲温度以下に低下することがありますので、液配管の断熱施工(推奨厚さ:冷凍用20mm・冷蔵用10mm)を実施してください。ただし高温用(蒸発温度0℃以上)では液配管への断熱は不要になります。
- 冷凍機の運転・停止の繰返しは1時間に6回以内・運転時間は5分間以上・停止時間は5分以上になるよう各機器を調整してください。
- 冷凍機の周囲は、規定のスペースを確保してください。
- 冷凍機から発生する運転音が近隣に迷惑がかからない場所に据え付けてください。
- 次のような場所には設置しないでください。冷凍機が故障する原因となります。
 - 油(機械油も含む)の飛沫・蒸気の多い場所
 - 温泉地など硫化ガスの多い場所
 - 可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所
 - 海岸地帯などの塩分の多い場所
 - 酸性またはアルカリ性の雰囲気のある場所
 - 風雨が侵入するような場所(屋内設置仕様:空冷リモコン型・水冷式の場合)
 - 排熱ができない場所(設置スペースが確保できない場所など)
- 電磁波を発生する機器の付近に据え付ける場合は、電磁波放射器の発信面が直接冷凍機本体の電気品箱に対向しない位置に据え付けてください。
- ノイズの空中伝搬の影響を避けるため、ラジオなどの受信機より冷凍機本体および電源線を3m以上離してください。
- スクロール冷凍機は国内向けの一般冷凍・冷蔵用のコンデンシングユニットです。血液・ワクチン・医療品など厳重な温度管理を必要とする用途に使用される場合、販売店または専門業者にお問い合わせください。
- 貯蔵物の解凍事故などへの拡大につながらないよう警報装置の設置および温度管理システムの確立をお願いします。
- 空冷リモコン型につきましては、必ず指定のコンプレッサーユニットとリモートコンデンサーの組み合わせでご使用くださいますようお願いいたします。
- 空冷リモコン型につきましては、据え付け基礎の周囲に必ず排水溝を設けてください。(吸入配管および機器に付着した霜が溶けて水滴となります。)

R410A
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

R404A
スクロール
クーリングシステム
セット型

セレクト型
クーリングシステム


リモコン型
クーリングシステム

設備設計・据付けのご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

据付け・取り扱い注意事項


据付工事は、各機器に付属します「据付点検要領書」「取扱説明書」をよくお読みの上行ってください。

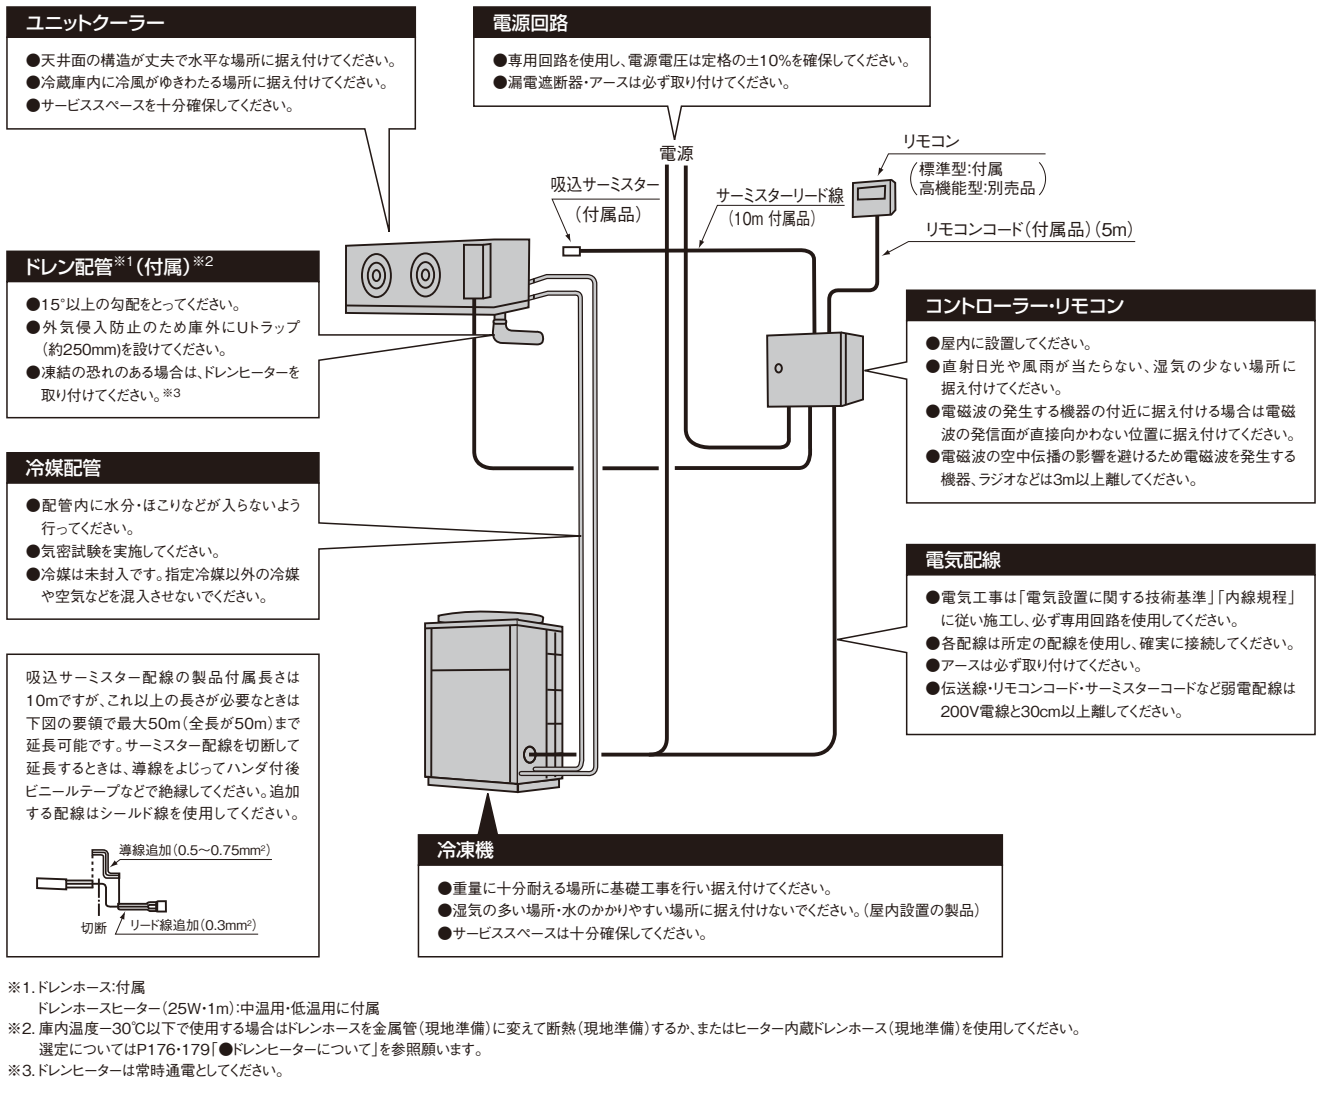

設置基準


(a)リモコン型シリーズ

リモートコンデンサーと圧縮機ユニットの高低差はリモートコンデンサーが圧縮機ユニットの上方に設置される場合は15m以内、下方に設置される場合は3m以内としてください。また、圧縮機ユニットとリモートコンデンサーを結ぶ配管の全長は45m以下としてください。また、低圧機器と本機との接続配管長は相当長100m^(注1)以内としてください。

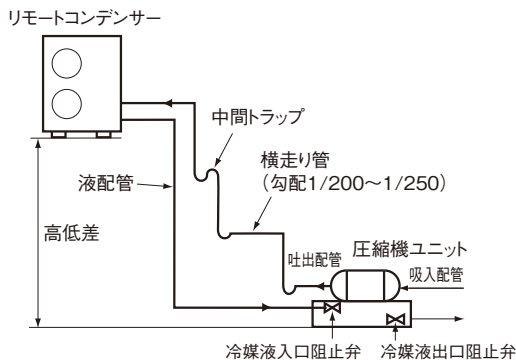


(b)屋外設置型シリーズ


低圧機器と本機の配管は、本機を下方にする場合の高低差は5m以内、本機を上方にする場合の高低差は20m以内としてください。また、ユニットクーラーと冷凍機との接続配管長は相当長100m^(注1)以内としてください。

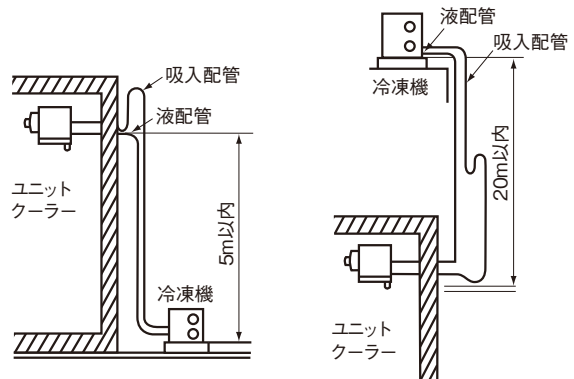

(注1) ユニットクーラーと冷凍機との接続配管長が異なる機種があります。下記機種についてはご注意願います。
KX-N6AMV(-T)・KX-N7AMV(-T)・KX-N8AMV(-T)・KX-R3AV・KX-RD7AMV・KX-RD8AMV・KX-R3CV・KX-RD7CMV・KX-RD8CMVは50m以下。
KX-R6AMV・KX-RD5AMV・KX-RD6AMV・KX-RD5CMV・KX-RD6CMVは30m以下。

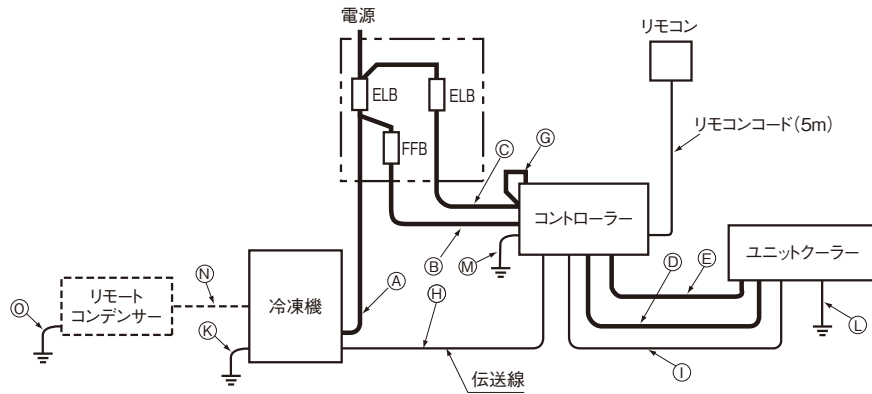

機外配線系統図(ユニットクーラー1台の場合)

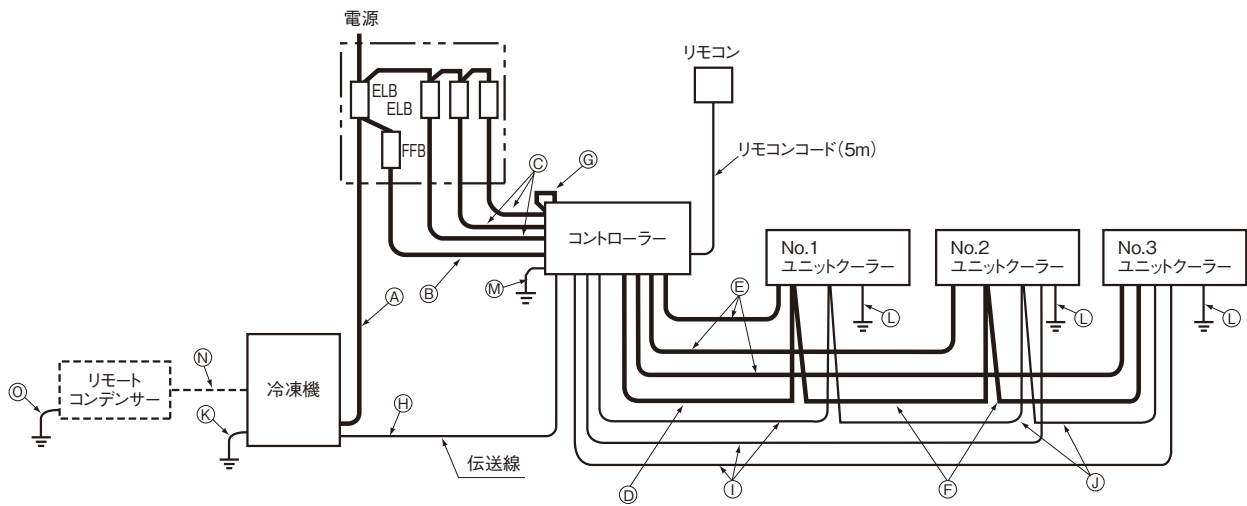

機外配線系統図(ユニットクーラー2・3台の場合)

■電気配線容量

コントローラー

項目	アース線 (mm ²)	
	Ⓜ	
型式	2.0	
全機種	2.0	

●ドレンヒーターについて

現地にてドレンヒーターまたは、ヒーター内蔵のドレンホースを選定する場合、ヒーターの運転電流・始動電流の合計が下表の最大負荷電流を超えないことをご確認ください。

中温タイプ

ユニットクーラータイプ	標準型	低風量型	広ヒンピッチ型
最大負荷電流	1.5A	0.5A	2.0A

低温タイプ

ユニットクーラータイプ	標準型	広ヒンピッチ型
最大負荷電流	1.0A	1.0A

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A スクロール
クーリングシステムセット型

クーリングシステム
セレクト型

リモコン

設備設計・据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

冷凍機

項目		配線太さ					漏電遮断器 (ELB)	
		動力線 (mm ²)		伝送線 (mm ²)	アース線 (mm ²)		定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)
		(A)	(N)	(H)	(K)	(O)		
相当馬力・型式								
6	KX-N6AMV	8.0	—	ツイストペアの 0.75mm ² 以上 総延長 1,000m以下	3.5	—	50	30 (動作時間0.1秒以内)
7	KX-N7AMV	8.0	—		3.5	—	50	
8	KX-N8AMV	8.0	—		3.5	—	50	
16	KX-NM16AMVP	22	—		5.5	—	100	100 (動作時間0.1秒以内)
20	KX-NM20AMVP	38	—		14	—	125	200以下 (動作時間0.1秒以内)
26	KX-NM26AMVP	60	—		14	—	150	
30	KX-NM30AMVP	60	—		14	—	175	
36	KX-NM36AMVP	60	—		14	—	200	
40	KX-NM40AMVP	100	—		22	—	225	
2	KX-N2AVP	2.0	—		2.0	—	20	30 (動作時間0.1秒以内)
3	KX-N3AVP	3.5	—		2.0	—	30	
4	KX-N4AVP	3.5	—		2.0	—	30	
5	KX-N5AVP	5.5	—		2.0	—	40	
6	KX-N6AVP	8.0	—		2.0	—	50	
7	KX-N8AVP	8.0	—		2.0	—	50	
10	KX-N10AVP	14	—		5.5	—	75	100 (動作時間0.1秒以内)
12	KX-N12AVP	14	—		5.5	—	75	
15	KX-N15AVP	14	—		5.5	—	75	
20	KX-NM20AVP	38	—		14	—	125	200以下 (動作時間0.1秒以内)
26	KX-NM26AVP	60	—		14	—	150	
30	KX-NM30AVP	60	—	14	—	150		
36	KX-NM36AVP	100	—	22	—	200		
40	KX-NM40AVP	100	—	22	—	200		
10	KX-N10CVP+RCR-N12F	14	2.0	5.5	2.0	75	100 (動作時間0.1秒以内)	
12	KX-N12CVP+RCR-N12F	14	2.0	5.5	2.0	75		
15	KX-N15CVP+RCR-N15F	14	2.0	5.5	2.0	75		
20	KX-NM20CVP+RCR-N20F	38	2.0	14	2.0	125	200以下 (動作時間0.1秒以内)	
26	KX-NM26CVP+RCR-N12F+RCR-N15F	60	2.0×2	14	2.0×2	150		
30	KX-NM30CVP+RCR-N15F×2	60	2.0×2	14	2.0×2	150		
36	KX-NM36CVP+RCR-N20F×2	100	2.0×2	22	2.0×2	200		
40	KX-NM40CVP+RCR-N20F×2	100	2.0×2	22	2.0×2	200		

- (注意) 1) 表内の漏電遮断器の容量・配線の太さは冷凍機の馬力相当のユニットクーラーを据え付けた場合を示します。
 2) 漏電遮断器の設置とアース線工事は必ず実施してください。実施されていざと感電および火災の原因になることがあります。
 3) 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流30、100mAは指定のものを取り付けてください。感度電流200mA以下は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 なお、高長波漏洩電流による誤動作防止のためインバーター対応型としてください。

R410A
インバーターシステムセット型

R404A
インバーターシステムセット型

R404A
スクロール

冷凍システム
セレクト型

コトラー

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
冷凍冷蔵
ユニット

ユニットクーラー

相当馬力・型式	項目	配線太さ				配線遮断器 (FFB) (送風機)	漏電遮断器 (ELB) (電気ヒーター)	
		電源・動力回路		制御回路 (mm ²)	アース線 (mm ²)		定格電流 (A)	定格電流 (A)
		送風機 (mm ²)	ヒーター (mm ²)					
		(B) (D) (F)	(C) (E)	(I) (J)	(L)			
2	US-N2H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N2MH2		2.0				10	30
	US-N2LH2		—				—	—
	US-N2HT2		—				—	—
	US-N2MHT2		2.0				10	30
3	US-N3H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N3MH2		2.0				10	30
	US-N3LH2		—				—	—
	US-N3HT2		—				—	—
	US-N3MHT2		—				—	—
	US-N3MHP2		3.5				15	30
	US-N3LHP2		—				—	—
4	US-N4H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N4MH2		3.5				15	30
	US-N4LH2		—				—	—
	US-N4HT2		—				—	—
	US-N4MHT2		—				—	—
	US-N4MHP2		3.5				20	30
	US-N4LHP2		15				15	30
5	US-N5H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N5MH2		3.5				15	30
	US-N5LH2		—				—	—
	US-N5HT2		—				—	—
	US-N5MHT2		—				—	—
	US-N5MHP2		3.5				15	30
	US-N5LHP2		20				20	30
6	US-N6H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N6MH2		3.5				15	30
	US-N6LH2		—				—	—
8	US-N8H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N8MH2		3.5				15	30
	US-N8LH2		—				—	—
	US-N8HT2		—				—	—
	US-N8MHT2		3.5				20	30
	US-N8MHP2		—				—	—
	US-N8LHP2		5.5				30	30
10	US-N10H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N10MH2		3.5				20	30
	US-N10LH2		—				—	—
	US-N10HT2		—		—		—	
	US-N10MHT2		5.5		30		30	
	US-N10MHP2		—		—		—	
	US-N10LHP2		8.0		10		10	30
13	US-N13H2	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-N13MH2		5.5				30	30
	US-N13LH2		—				—	—
16	US-N16H2	2.0	—	2.0	2.0	10	—	—
	US-N16MH2		8.0				30	30
	US-N16LH2		—		—		—	
20	US-N20LH2	2.0	8.0	2.0	3.5	10	50	30

- (注意) 1) 表内の漏電遮断器・配線遮断器の容量・配線の太さはユニットクーラー1台分を示します。
 2) オプション部品のドレンヒーターや除霜ダンパーを使用する場合は、必要に応じて漏電遮断器 (ELB) の容量を変更してください。
 3) 漏電遮断器の設置とアース線工事は必ず実施してください。実施されていざと感電および火災の原因になることがあります。
 4) 表内の漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、指定のものを取り付けてください。

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール


R404A
スクロール

セレクト型
スクロール


ユニット

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

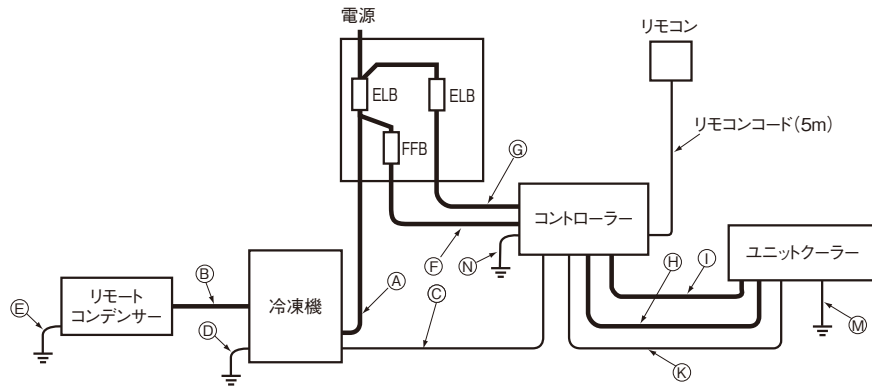

機外配線系統図(ユニットクーラー1台の場合)

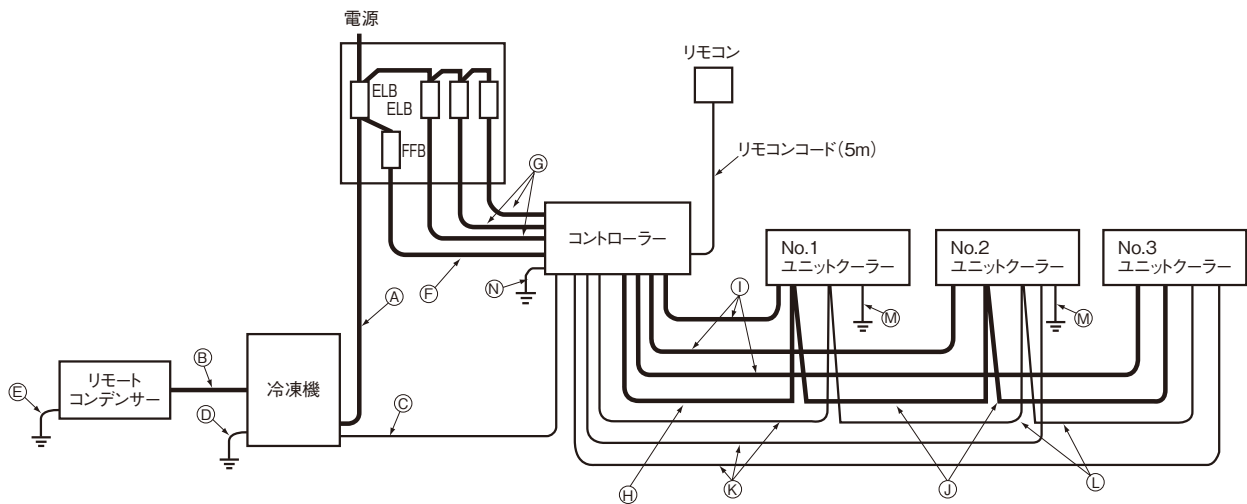

機外配線系統図(ユニットクーラー2・3台の場合)

■電気配線容量

コントローラー

項目	アース線 (mm ²)	
	④	
全機種	2.0	

●ドレンヒーターについて

現地にてドレンヒーターまたは、ヒーター内蔵のドレンホースを選定する場合、ヒーターの運転電流・始動電流の合計が冷凍機操作回路の最大負荷電流を超えないことをご確認ください。

冷凍機の定格馬力	2~12馬力	16~40馬力
最大負荷電流	1.8A	2.0A

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール

スクロール

設置設計書
据付上の注意

R410A
R404A
ユニットクーラー

冷凍機

相当馬力・型式	項目	配線太さ					漏電遮断器 (ELB)	
		電源・動力回線 (mm ²)		制御回路 (mm ²)	アース線 (mm ²)		定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		
2	KX-R2A2	—	—	—	—	—	20	30
	KX-R2C1+RCR-R2S	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
	KX-R2W	—	—	—	—	—		
3	KX-R3A2	—	—	—	—	—	30	30
	KX-R3C1+RCR-R3S	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0		
	KX-R3W	—	—	—	—	—		
4	KX-R4A2	—	—	—	—	—	30	30
	KX-R4C1+RCR-R4S	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0		
	KX-R4W	—	—	—	—	—		
5	KX-R5A2	—	—	—	—	—	40	30
	KX-R5C1+RCR-R5S	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0		
	KX-R5W	—	—	—	—	—		
6	KX-R6A1	—	—	—	—	—	50	30
	KX-R6C1+RCR-R6S	8	2.0	2.0	3.5	2.0		
8	KX-R8A1	—	—	—	—	—	60	100
	KX-R8C1+RCR-R8F	14	2.0	2.0	3.5	2.0		
	KX-R8W	—	—	—	—	—		
10	KX-R10A1	—	—	—	—	—	75	100
	KX-R10C1+RCR-R10F	14	2.0	2.0	5.5	2.0		
	KX-R10W	—	—	—	—	—		
KX-R12A	14	—	2.0	5.5	—	75	100	
16	KX-RM16A	—	—	—	—	—	100	100
	KX-RM16C+RCR-R16F	22	2.0	2.0	5.5	2.0		
20	KX-RM20A	—	—	—	—	—	125	200以下
	KX-RM20C+RCR-R20F	38	2.0	2.0	14	2.0		
26	KX-RM26A	—	—	—	—	—	150	200以下
	KX-RM26C+RCR-R26F	60	2.0	2.0	14	2.0		
30	KX-RM30A	—	—	—	—	—	175	200以下
	KX-RM30C+RCR-R30F	60	2.0	2.0	14	2.0		
36	KX-RM36A	—	—	—	—	—	200/225	200以下
	KX-RM36C+RCR-R20F×2	100	2.0×2	2.0	22	2.0×2		
40	KX-RM40A	—	—	—	—	—	225/250	200以下
	KX-RM40C+RCR-R20F×2	100	2.0×2	2.0	22	2.0×2		

- (注意) 1) 漏電遮断器の設置とアース線工事は必ず実施してください。実施されていざと感電および火災の原因になることがあります。
 2) 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。200mA以下の指定のものは上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取り付けてください。
 3) 表内の漏電遮断器の容量・配線の太さは冷凍機の馬力相当のユニットクーラーを据え付けた場合を示します。

R410A
スクリーンシステム
インバータースクロール

R404A
スクリーンシステム
インバータースクロール

R404A
スクロール
スクリーンシステム
セット型

スクリーンシステム
セット型

ユニット

設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

ユニットクーラー

相当馬力・型式	項目	配線太さ				配線遮断器 (FFB) (送風機)	漏電遮断器 (ELB) (電気ヒーター)	
		電源・動力回路		制御回路 (mm ²)	アース線 (mm ²)		定格電流 (A)	定格電流 (A)
		送風機 (mm ²)	ヒーター (mm ²)			(F) (H) (J)		
		(F) (H) (J)	(G) (I)	(K) (L)	(M)	定格電流 (A)	定格電流 (A)	定格感度電流 (A)
2	US-R2H1		—				—	—
	US-R2MH1	2.0	2.0	2.0	2.0	5	10	30
	US-R2LH1		—				—	
	US-R2HT1		2.0				10	30
US-R2MHT1								
3	US-R3H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R3MH1		2.0				10	30
	US-R3LH1		—				—	
	US-R3HT1		—				—	
	US-R3MHT1							
	US-R3MHP1		3.5				15	30
4	US-R4H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R4MH1		3.5				15	30
	US-R4LH1		—				—	
	US-R4HT1		—				—	
	US-R4MHT1						20	
	US-R4MHP1		3.5				15	30
	US-R4LHP1							
5	US-R5H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R5MH1		3.5				15	30
	US-R5LH1		—				—	
	US-R5HT1		—				—	
	US-R5MHT1						15	30
	US-R5MHP1		3.5				20	
6	US-R6H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R6MH1		3.5				15	30
	US-R6LH1							
	US-R6HT1							
8	US-R8H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R8MH1		3.5				15	30
	US-R8LH1		—				—	
	US-R8HT1		—				—	
	US-R8MHT1		3.5				20	
	US-R8MHP1						30	30
	US-R8LHP1		5.5					
10	US-R10H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R10MH1		3.5				20	30
	US-R10LH1		—				—	
	US-R10HT1		—		—			
	US-R10MHT1		5.5		30		30	
	US-R10MHP1							
US-R10LHP1	8.0							
13	US-R13H1	2.0	—	2.0	2.0	5	—	—
	US-R13MH1		5.5				30	30
	US-R13LH1							
16	US-R16H1	2.0	—	2.0	2.0	10	—	—
	US-R16MH1		8.0		3.5		30	30
	US-R16LH1							
20	US-R20LH1	2.0	8.0	2.0	3.5	10	50	30
10	US-R10FHPA1	2.0	2.0	2.0	2.0	5	10	30
	US-R10FHPB1		3.5				15	
16	US-R16FHP1	2.0	5.5	2.0	2.0	5	30	30
20	US-R20FHP1	2.0	5.5	2.0	2.0	5	30	30


(注意) 1) 漏電遮断器の設置とアース線工事は必ず実施してください。実施されていませんと感電および火災の原因になることがあります。
 2) 表内の漏電遮断器・配線遮断器の容量・配線の太さはユニットクーラー1台分を示します。
 3) 表内の漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。

R410A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 インバータスクロール
 R404A スクロール
 クーリングシステムセット型
 セレクツ型
 クーリングシステム
 ミリオン
 設備設計・据付上の注意
 R410A 冷凍冷蔵
 R404A ユニットクーラー

冷凍冷蔵ユニット 天井据え付け・一体型(R410A)(R404A)

天井据え付け・一体型は、現地での冷媒配管工事が不要なため、据え付け工事が容易です。また、プレハブ冷蔵庫の中(庫内側)から、ドレンパン清掃などのメンテナンスも容易に行えます。

※但し、0.4kW機種は除きます。

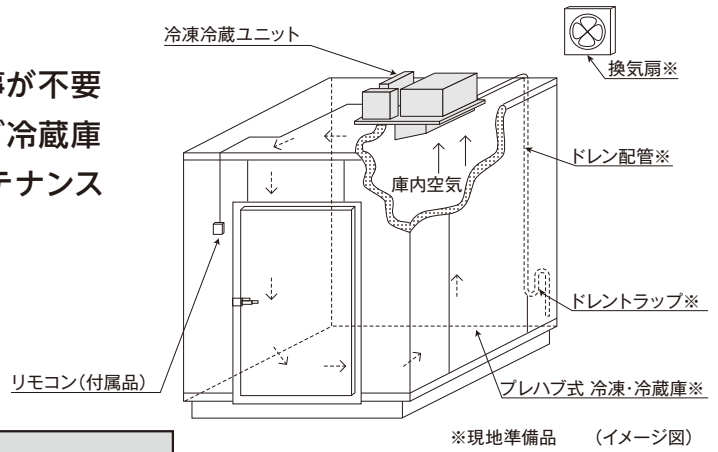

R410A インバーター機 機種一覧表

		呼称出力*(kW)		
		0.75(1)	1.1(1.5)	1.5(2)
タイプ	設定温度範囲(°C)	単相200V		
冷蔵用	-5~20°C	RU-N10MFV	RU-N15MFV	RU-N20MFV
冷凍用	-25~-5°C	RU-N10LFV	RU-N15LFV	RU-N20LFV

注)防食仕様も受注対応します。この場合型式末尾に(K)が付きます。※呼称出力の()は馬力表示です。

R404A 定速機 機種一覧表

		呼称出力*(kW)					
		0.4(0.5)		0.6(0.8)	0.75(1)	1.1(1.5)	1.5(2)
タイプ	設定温度範囲(°C)	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V
高温用	5~20°C	RU-R5HF1	RU-R5HTF1	RU-R8HF1	RU-R10HF1	RU-R15HF1	RU-R20HF1
中温用	-5~15°C	RU-R5MF1	RU-R5MTF1	RU-R8MF1	RU-R10MF1	RU-R15MF1	RU-R20MF1
低温用	-25~-5°C	—	—	—	RU-R10LF1	RU-R15LF1	RU-R20LF1

注)防食仕様も受注対応します。この場合型式末尾に(K)が付きます。※呼称出力の()は馬力表示です。

R410Aシリーズ 特長

環境負荷を低減

地球環境保護(温暖化抑制)に配慮した冷媒R410Aを採用


●オゾン層破壊係数 ゼロ、温暖化係数は2,090と、R404Aの約半分

省エネ性を向上

年間消費電力量を削減

●R410A DCインバータスクロール圧縮機を搭載、電子膨張弁の採用による高効率制御で高い省エネ性を実現

省エネ試算例

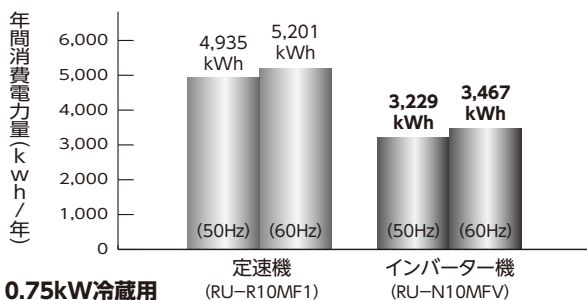

省エネ性の向上(年間消費電力量 kWh/年)

(50/60Hz)

項目	呼称出力	定速機	インバーター機	低減率(%)
冷蔵用	0.75kW	4,935/5,201	3,229/3,467	34/33
	1.1kW	6,359/6,916	4,422/4,835	30/30
	1.5kW	7,527/7,848	5,191/5,440	31/30
冷凍用	0.75kW	5,057/5,476	3,377/3,601	33/34
	1.1kW	5,947/5,968	3,824/3,993	35/33
	1.5kW	8,001/8,253	5,226/5,516	34/33

【試算条件】

- (1)プレハブ冷蔵庫: 0.75kW 冷蔵用 1.0坪 (2)庫内負荷: 0.75kW 冷蔵用 0.35kW
 1.1kW 冷蔵用 1.5坪 1.1kW 冷蔵用 0.57kW
 1.5kW 冷蔵用 2.0坪 1.5kW 冷蔵用 0.80kW
 0.75kW 冷凍用 0.5坪 0.75kW 冷凍用 0.12kW
 1.1kW 冷凍用 1.0坪 1.1kW 冷凍用 0.32kW
 1.5kW 冷凍用 1.5坪 1.5kW 冷凍用 0.52kW
- (3)庫内温度: 冷蔵用は庫内設定温度0°C、冷凍用は庫内設定温度-20°C、蒸発器が無着霜の場合を示します。
 (4)外気条件: 2010年度 気象庁公表 東京地区(50Hz)、大阪地区(60Hz)の気温データより算出しています。

※試算は当社試算によるもので、実際には地域や使用条件により変わります。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R410A スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

コトラー
設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

● 冷却能力を向上


最大冷却能力を向上

● 15～23%の冷却能力アップ(50Hzの場合)

冷却能力のアップにより、定速機と比べ一時的な貯蔵物の増加にも対応できます。
 設定温度までの到達時間を短縮するプルダウン(冷やし込み)性能が向上しました。

※60Hzの場合は、1～11%の冷却能力アップ。

※庫外温度が高い条件では、高圧圧力や運転電流の上昇防止や圧縮機の保護を目的に、運転周波数を下降させるため、一時的に冷却能力が低下する場合があります。

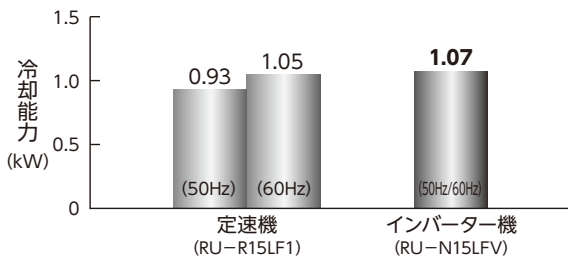

※測定条件 最大冷却能力は、冷蔵用は庫内設定温度0℃、冷凍用は庫内設定温度-20℃、庫外温度32℃で蒸発器が無着霜時、最大周波数で運転した場合を示します。

※測定条件はJRA4029-1992によります。

項目	最大冷却能力*			
	定速機	インバーター機	定速機比	
冷蔵用	0.75kW	1.39/1.57 kW	1.63 kW	117/103 %
	1.1kW	1.98/2.21 kW	2.32 kW	117/104 %
	1.5kW	2.32/2.67 kW	2.78 kW	119/104 %
冷凍用	0.75kW	0.64/0.76 kW	0.77 kW	120/101 %
	1.1kW	0.93/1.05 kW	1.07 kW	115/101 %
	1.5kW	1.26/1.39 kW	1.55 kW	123/111 %

● 運転範囲拡大


低い庫外温度にも対応

● 庫外温度範囲の下限を-5℃に拡大

圧縮機と凝縮器用送風機の回転数(容量)制御の採用により、庫外温度の下限を拡大しました。

※庫外温度が低い条件では、圧縮機の保護を目的に、運転周波数を上昇させるため、一時的に冷却能力が大きくなったり、運転音が大きくなる場合があります。

庫外温度範囲

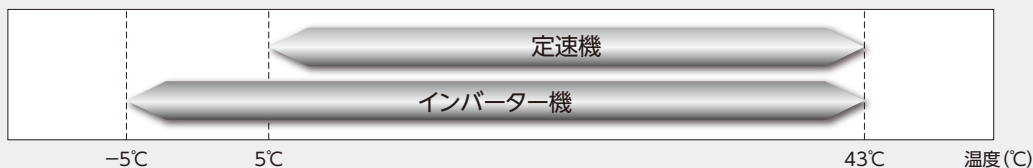


庫内温度範囲を拡大

● 冷蔵用の庫内温度範囲の上限を20℃に拡大

定速機の高温用 5～20℃、中温用 -5～15℃の冷蔵用2モデルを、1モデルで対応可能としました。

庫内温度範囲

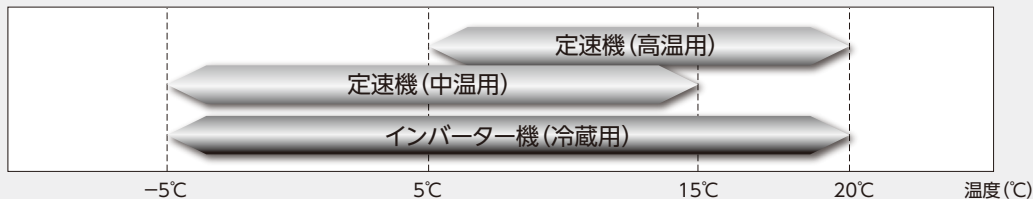

R410A
 クーリングシステムセット型
 インバータースクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 インバータースクロール

R404A
 クーリングシステムセット型
 スクロール

クーリングシステム
 セレクト型

コンパクト

設備設計 据付上のご注意

R410A
 R404A
 ユニット
 冷凍冷蔵

安定した庫内温度

圧縮機のON/OFF (発停) 頻度を抑制

● 負荷に応じて圧縮機の回転数を制御するインバーター制御

冷却負荷に応じて、圧縮機の回転数をインバーター制御することで、無駄な能力を抑制し安定した庫内温度を実現します。

防食

防食仕様

● 防食仕様機種も用意しています

防食仕様の機種型式は末尾に (K) が付きます。

運転音への配慮

ナイトシフトモード

凝縮器用送風機の回転数を抑える2種類のナイトシフトモード (応用機能) で、夜間などに運転音を抑制します。

ナイトシフト	庫外温度	型 式	
		RU-N10MFV・N10LFV・N15LFV	RU-N15MFV・N20MFV・N20LFV
モード1	30℃～注(1)	55dB(A) (急)	56dB(A) (急)
	20～30℃以下注(1)	50dB(A) (強)	53dB(A) (強)
	20℃以下	48dB(A) (弱)	50dB(A) (弱)
モード2	20℃～注(1)	50dB(A) (強)	53dB(A) (強)
	20℃以下	48dB(A) (弱)	50dB(A) (弱)

※運転音は、反響の少ない無響室などの部屋で正面1m、高さはユニット中心における値 (Aスケール) です。

※冷蔵用は庫内設定温度0℃、冷凍用は庫内設定温度-20℃
庫外温度32℃で蒸発器が無着霜の場合を示します。

※ナイトシフトモード2を設定した場合、庫外温度が30℃以上になると、冷却能力が抑制されます。

※測定条件はJRA4029-1992によります。

注(1) 運転音の切り換え温度は「30℃～」は30.1℃・「20℃～」は20.1℃にて切り換えになります。リモコン表示は小数点以下は表示できませんので、同じ温度表示状態でも運転音が切り換わることがあります。

サービス性

サービス性の向上

● 高・低圧側にサービスバルブを取り付け

点検する際の冷凍サイクルの状態確認が容易になりました。【定速機は低圧側のみ】

● 定速機と製品寸法が同一

抜き穴調整用のアタッチメントや、プレハブ冷蔵庫の穴開けや穴塞ぎなどの追加作業は不要です。

制 御

応用機能の向上 ※応用機能はリモコンより設定

●サーキュレーター

庫外温度が35℃を超えると、ユニットのサーモOFF時も凝縮器用送風機が運転し、天井スペースの空気循環を促し、熱がこもるのを抑制します。

※通常はサーモOFF時は停止します。

●圧縮機周波数固定

圧縮機の運転周波数を固定すると安定した冷却能力で運転することができます。

※運転状態によっては圧縮機の保護を目的に周波数が変化する場合があります。

●運転信号出力

ユニットのサーモON信号(圧縮機運転)に加え、運転信号(ユニット運転)の取り出しが可能です。
(現地にて配線工事が必要です)【定速機はサーモON信号のみ】

●換気扇運転信号出力

必要な時だけ換気扇(現地準備品)を運転するユニットからの運転・停止信号により、換気扇の無駄な運転を抑制します。(現地にて配線工事が必要です)

R410A・R404Aシリーズ 共通事項

標準リモコンを一新し、制御機能を向上

多様化する現地システムに対応するため制御機能の充実化を図りました。

●外部入力信号による運転制御

遠方発停信号(パルス/レベル信号 選択可)

外部サーモ(圧縮機のサーモON/OFF)・強制除霜信号

●外部出力信号(DC12V出力)

冷却(圧縮機のサーモON/OFF)信号・除霜信号

高温/低温/フィルター警報(温度・時間可変)

一括故障表示

●複数台同時制御

1個のリモコンで複数台の冷蔵ユニット(最大16台)を同時に制御することができます。

●除霜制御

従来の時間積算に加え、「着霜温度検知」による除霜運転制御を組み込みました。

また、オフサイクルとホットガス除霜方式の自動切り替え制御を組み込み、効率良い除霜を行います。

●点検モードで運転データやアラーム情報を確認できます。

●冷却器ファンの風量自動切り替え(0.75~1.5kW冷蔵用 高・中温用機種に採用)

冷却負荷の増減にあわせて、冷却器の風量を自動切り替え(Hi-Lo)し、効率良い冷却運転を行うとともに、風量を抑えることで、貯蔵品の乾燥を抑制できます。

●ナイトシフトモード・サーキュレーター・圧縮機周波数固定機能や運転信号・換気扇運転信号出力を組み込みました。(R410Aインバーター機に採用)



液晶リモコン(オプション部品)



特長

- スクロールクーリングシステム用リモコンと外観・操作性を統一しました。
- スケジュール運転・時刻除霜機能が利用できます。
(制御機能はP186参照ください)

- 注(1)本リモコンは、スクロールクーリングシステム・R410A インバーター機には使用できません。
(2)水切り時間の設定値は、付属の取扱説明書に沿って必ず変更してください。
(3)液晶リモコンは、ブザー音は鳴りません。
(4)液晶リモコンは、複数台同時制御に対応していません。

型式:PC-4HLS

リモコン制御機能

項目	R410A インバーター機 標準リモコン	R404A 定速機			
		標準リモコン	液晶リモコン(オプション)		
制御・機能	温度設定	○	○	○	
	温度差	○	○	○	
	除霜	周期	○	○	○
		時間	○	○	○
		方式自動切替	○	○	—
	水切り	○	○	○	
	ファン遅延時間	○	○	○	
	庫内温度補正	○	○	—	
	複数台同時制御	○	○	—	
	蒸発器ファン自動切替	○	○	○	
	ナイトシフト	○	—	—	
	サーキュレーター	○	—	—	
圧縮機周波数固定	○	—	—		
信号入力	遠方発停	○	○	○	
	外部サーモ	○	○	○	
	強制除霜	○	○	○	
信号出力	運転信号(サーモON)	○	○	○	
	警報信号	○	○	○	
	異常信号	○	○	○	
	運転信号(ユニット運転)	○	—	—	
	換気扇運転信号	○	—	—	
表示	電源	○	○	○	
	運転	○	○	○	
	除霜	○	○	○	
	庫内温度	○	○	○	
	警報	高温警報(Hi)	○	○	○
		低温警報(Lo)	○	○	○
		フィルター警報(FH)	—	○	—
	異常	保護装置(02)	○	○	○
		リモコン伝送(03)	○	—	—
		インバーター伝送異常(04)	○	—	—
		相検出(05)	—	○	○
		インバーター電圧(06)	○	—	—
		吐出ガス温度過昇(08)	○	○	○
		庫内サーミスター(11)	○	○	○
		除霜用サーミスター(13)	○	○	○
		高圧圧力センサー(21)	○	—	—
		庫外サーミスター(22)	○	—	—
		吐出ガスサーミスター(23)	○	○	○
	低圧圧力センサー(29)	○	—	—	
	保護装置検出回路(38)	○	○	○	
	インバーター過電流(52)	○	—	—	
	インバーターエラー(53)	○	—	—	

○:標準装備 —:該当なし

※R410Aインバーター機は液晶リモコン(PC-4HLS)は使用できません。

※複数台同時制御は、インバーター機と定速機を組み合わせることはできません。

サービスメンテナンス、施工性・据付け性を向上

サービスメンテナンスの向上。

プレハブ冷蔵庫の中(庫内側)からメンテナンスが可能(0.4kW品除く)


- 送風機や電動機などの部品交換、ドレンパンの清掃などメンテナンス作業が冷蔵庫の中からできるので、庫外(屋外)からクーラーボックスを取り外して作業する必要はありません。
- クーラーボックスを取り外す必要がないので、クーラーボックスからの空気漏れによる凍結や結露などの心配がありません。

施工性・据え付け性の向上。

- 横型スクロール圧縮機採用により、製品高さを従来機に比べ約50mm低くしました。(当社比)(0.75~1.5kW機種)

ドレンパイプ継手(透明)を標準装備。

- ドレン配管の施工性改善とドレン排水が確認できるよう、樹脂製の透明パイプ継手を全機種に標準装備しました。

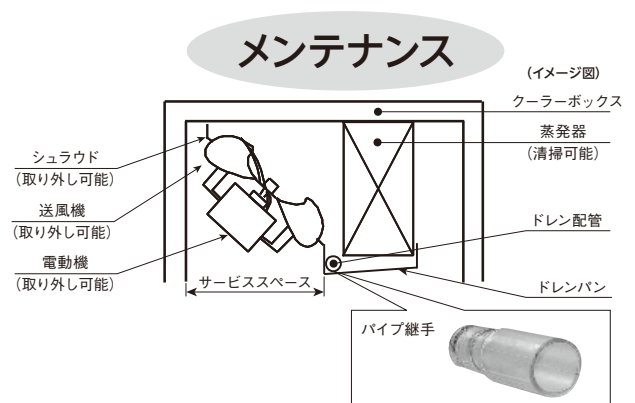

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール
システム
スクロール

セレクト型
クーリングシステム

ユニット

設備設計
据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍冷蔵

天井据え付け型・冷蔵用

冷蔵用 (庫内温度設定範囲: -5 ~ 20°C)

項目(単位)		型式	RU-N10MFV	RU-N15MFV	RU-N20MFV
			RU-N10MFV(K)	RU-N15MFV(K)	RU-N20MFV(K)
設置方法		天井据え付け式(屋内設置)			
冷蔵庫抜穴寸法	mm	478 × 513	478 × 673		
製品質量	kg	45	55	60	
電源		単相200V 50/60Hz			
外形寸法	幅	mm	1,050	1,100	
	奥行	mm	665	825	
	高さ	mm	330		380
性能	*冷却能力	kW	1.39(最大1.63)	1.98(最大2.32)	2.32(最大2.78)
	庫内温度範囲	°C	-5 ~ 20		
	凝縮器吸込空気(庫外)温度範囲	°C	-5 ~ 43		
	*消費電力	kW	0.91/0.95	1.20/1.26	1.73/1.79
	*運転電流	A	4.7/4.9	6.2/6.5	8.9/9.2
	始動電流	A	8.5/9.3	10.2/11.2	
	力率	%	97/97		
冷却装置	圧縮機	型式	全密閉型(インバーター)		
	出力(極数)	kW	0.75	1.1	1.5
	凝縮器送風装置	型式	クロスフィン式		
		送風機		φ250プロペラファン	φ250プロペラファン × 2
		風量	m³/min	8.0(弱)・13.5(強)・15.0(急)	16.0(弱)・27.0(強)・30.0(急)
	電動機出力	W	25	25 × 2	
	蒸発器送風装置	型式	クロスフィン式		
		送風機		φ250プロペラファン	φ250プロペラファン × 2
		風量	m³/min	6.0(弱)・12.0(急)	12.0(弱)・24.0(急)
	電動機出力	W	25	25 × 2	
冷媒	種類	HFC(R410A)			
	封入量	g	800	1,100	1,300
	冷凍機油	種類	POE(VG68)		
封入量		g	510	600	
冷媒制御方式		電子制御膨張弁			
除霜	方式	ホットガス除霜			
	ドレンパンヒーター	W	42	75	
運転調整装置		標準リモコン(マイコン式)			
保護装置		過電流継電器・高圧遮断装置・操作回路用ヒューズ・過熱防止用サーモスタット(ヒーター用)			
付属品		リモコン・吹出ダクト・仕切バッキン・ドレンパイプ継手・バンド			
運転音	dB(A)	50	53		
高圧ガス保安法区分		不要			

- 注(1) *印の性能表示条件は、庫内温度0°C・庫外温度32°Cで蒸発器が無着霜の場合を示します。
 (2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、ユニット正面1m・高さはユニット中心における値(Aスケール)を示します。
 なお、運転音は運転状態・据え付け状態および凝縮器正面では2dB程度表示値より大きくなる場合がありますので、据え付けにあたっては据え付け場所、周囲の環境に十分注意してください。
 (3) 防食仕様は型式末尾に(K)が付きます。
 (4) 付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。(取り付けないで運転しますとショートサーキットにより冷却不足となります。)
 (5) 漏電遮断器は、高調波対応品(インバーター対応型)の高速形(動作時間0.1秒以内)を選定してください。

冷却能力一覧表

[定格(最大)] (単位: kW)

型式	庫内温度					
	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C
RU-N10MFV	1.27(1.49)	1.39(1.63)	1.47(1.73)	1.52(1.78)	1.55(1.82)	1.57(1.84)
RU-N15MFV	1.69(2.02)	1.98(2.32)	2.21(2.56)	2.34(2.70)	2.40(2.76)	2.43(2.79)
RU-N20MFV	2.08(2.52)	2.32(2.78)	2.56(3.03)	2.81(3.29)	3.05(3.59)	3.23(3.74)

注) 冷却能力値は、庫外温度32°Cで蒸発器が無着霜の場合を示します。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍公認
R404A ユニット

天井据え付け型・冷凍用

冷凍用（庫内温度設定範囲：－25～－5℃）

項目(単位)		型 式			
		RU-N10LFV	RU-N15LFV		
		RU-N10LFV(K)	RU-N15LFV(K)	RU-N20LFV	
		RU-N20LFV(K)			
設置方法		天井据え付け式(屋内設置)			
冷蔵庫抜穴寸法	mm	478 × 513		478 × 673	
製品質量	kg	45	46	55	
電 源		単相200V 50/60Hz			
外形寸法	幅	1,050		1,100	
	奥行	665		825	
	高さ	330			
性能	*冷却能力	0.64(最大0.77)		0.93(最大1.07)	1.26(最大1.55)
	庫内温度範囲	－25～－5			
	凝縮器吸込空気(庫外)温度範囲	－5～43			
	*消費電力	0.72/0.74		1.10/1.12	1.33/1.39
	*運転電流	3.7/3.9		5.7/5.8	6.9/7.2
	始動電流	8.5/9.3		10.2/11.2	
	力 率	97/95		97/97	96/97
冷却装置	圧縮機	全密閉型(インバーター)			
	出力(極数)	0.75		1.1	1.5
	凝縮器	クロスフィン式			
	送風機	φ250プロペラファン		φ250プロペラファン × 2	
	風量	8.0(弱)・13.5(強)・15.0(急)		16.0(弱)・27.0(強)・30.3(急)	
	電動機出力	25		25 × 2	
	蒸発器	クロスフィン式			
	送風機	φ250プロペラファン		φ250プロペラファン × 2	
	風量	6.0(弱)・12.0(急)		12.0(弱)・24.0(急)	
	電動機出力	25		25 × 2	
冷媒	種類	HFC(R410A)			
	封入量	800		950	1,100
	冷凍機油	POE(VG68)			
冷媒制御方式	種類	電子制御膨張弁			
	封入量	510		600	
除霜	方式	ホットガス除霜			
ドレンパンヒーター	W	77		94	
運転調整装置	標準リモコン(マイコン式)				
保護装置	過電流継電器・高圧遮断装置・操作回路用ヒューズ・過熱防止用サーモスタット(ヒーター用)				
付属品	リモコン・吹出ダクト・仕切バッキン・ドレンパイプ継手・バンド				
運転音	dB(A)	50		53	
高圧ガス保安法区分	不 要				

- 注(1) *印の性能表示条件は、庫内温度－20℃・庫外温度32℃で蒸発器が無着霜の場合を示します。
 (2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、ユニット正面1m・高さはユニット中心における値(Aスケール)を示します。
 なお、運転音は運転状態・据え付け状態および凝縮器正面では2dB程度表示値より大きくなることがありますので、据え付けにあたっては据え付け場所、周囲の環境に十分注意してください。
 (3) 防食仕様は型式末尾に(K)が付きます。
 (4) 付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。(取り付けないで運転しますとショートサーキットにより冷却不足となります。)
 (5) 漏電遮断器は、高調波対応品(インバーター対応型)の高速形(動作時間0.1秒以内)を選定してください。

冷却能力一覧表

[定格(最大)] (単位: kW)

型 式	庫 内 温 度				
	－25℃	－20℃	－15℃	－10℃	－5℃
RU-N10LFV	0.54(0.66)	0.64(0.77)	0.73(0.86)	0.79(0.91)	0.82(0.94)
RU-N15LFV	0.80(0.94)	0.93(1.07)	1.05(1.19)	1.14(1.29)	1.21(1.35)
RU-N20LFV	1.12(1.39)	1.26(1.55)	1.38(1.70)	1.50(1.85)	1.60(1.97)

注)冷却能力値は、庫外温度32℃で蒸発器が無着霜の場合を示します。

R410A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

ユニット




設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公称蔵

R410A

インバーター機 外形寸法図

RU-N10MFV / RU-N10LFV / RU-N15LFV

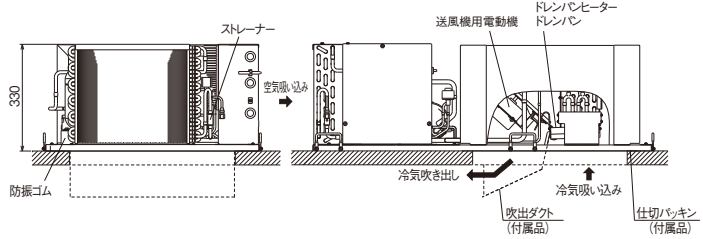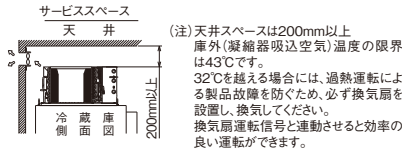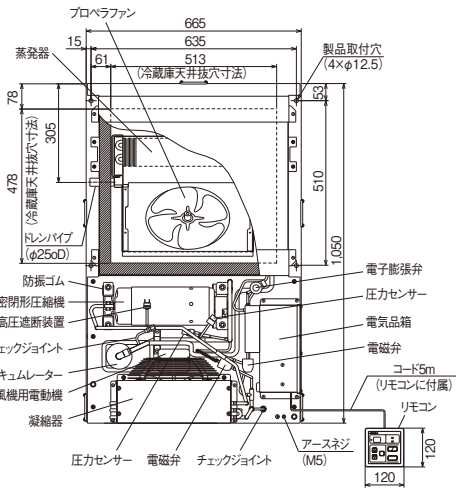

R410A
インバーターシステムセット型

R404A
インバーターシステムセット型




R404A
インバーターシステムセット型

インバーター




設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット

RU-N15MFV / RU-N20LFV

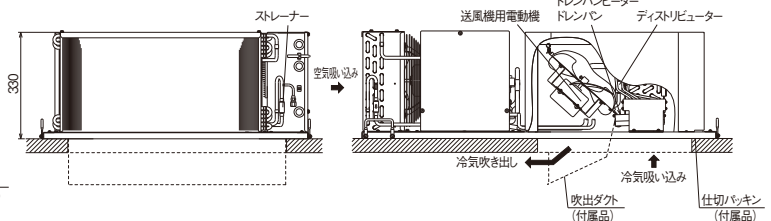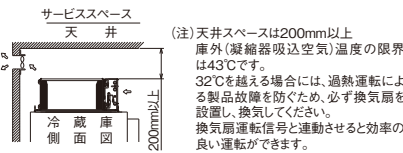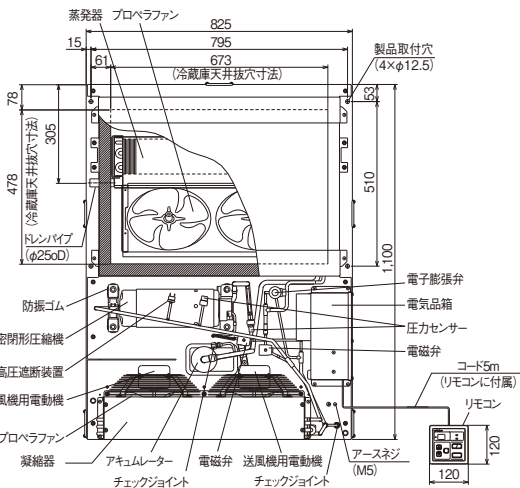

RU-N20MFV

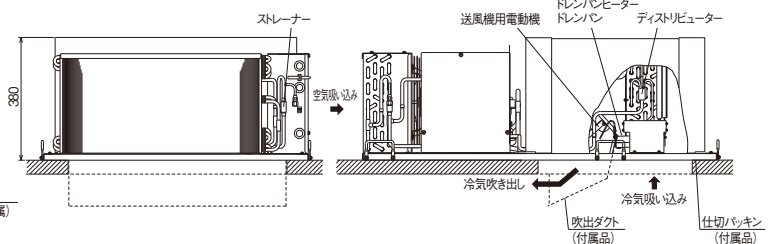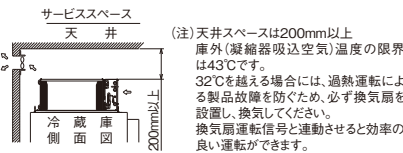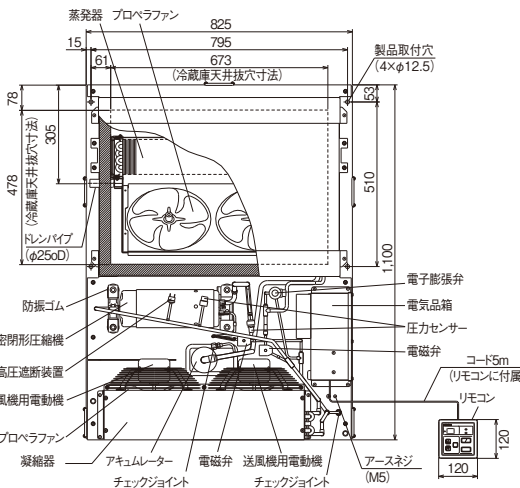

R404A

定速機 標準仕様表

天井据え付け型・高温用

高温用 (庫内温度設定範囲: 5 ~ 20℃)

(50/60Hz)

項目 (単位)		型 式		RU-R5HF1	RU-R5HTF1	RU-R8HF1	RU-R10HF1	RU-R15HF1	RU-R20HF1	
		RU-R5HF1 (K)	RU-R5HTF1 (K)	RU-R8HF1 (K)	RU-R10HF1 (K)	RU-R15HF1 (K)	RU-R20HF1 (K)			
設置方法		天井据え付け式 (屋内設置)								
冷蔵庫抜穴寸法	mm	290 × 340			478 × 513		478 × 673			
製品質量	kg	38			41	42	52	68		
電源		単相 100V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz					
外形寸法	幅	mm	870			1,050		1,100	1,150	
	奥行	mm	585			665		825		
	高さ	mm				330			380	
性能	*冷却能力	kW	0.63/0.70		1.03/1.16	1.47/1.66	2.21/2.44	2.56/2.91		
	庫内温度範囲	℃	5 ~ 20							
	凝縮器吸込空気 (庫外) 温度範囲	℃	5 ~ 43							
	*消費電力	kW	0.52/0.57		0.78/0.86	0.86/0.98	1.24/1.48	1.82/2.21		
	*運転電流	A	5.8/6.5	2.3/2.2	9.4/9.6	3.2/3.3	4.2/4.7	7.2/7.9		
	始動電流	A	34.3/31.4	20.5/19.4	42.9/42.3	21.1/20.0	32.1/30.3	52.2/46.1		
	力率	%	90/88	65/75	83/90	77/86	85/91	73/81		
	圧縮機	型 式	全密閉型 (スクロール)							
	出力 (極数)	kW		0.4 (2)	0.6 (2)	0.75 (2)	1.1 (2)	1.5 (2)		
冷却装置	凝縮器	型 式	クロスフィン式							
	送風装置	送風機	φ 250 プロペラファン				φ 250 プロペラファン × 2			
		風量	m ³ /min				27.0/30.0			
		電動機出力	W				25 × 2			
蒸発器	型 式	クロスフィン式								
	送風装置	送風機	φ 200 プロペラファン		φ 250 プロペラファン		φ 250 プロペラファン × 2			
		風量	m ³ /min		8.5/10.0		10.8/12.0		21.6/24.0	
		電動機出力	W		25		25 × 2			
冷媒	種類	HFC (R404A)								
	封入量	g	500		750	900	1,000	1,300		
	種類	HAF68D1								
	封入量	g	550				650		850	
除霜	冷媒制御方式	キャピラリーチューブ								
	方 式	オフサイクル除霜								
	ドレンパンヒーター	不付								
運転調整装置	標準リモコン (マイコン式)									
保護装置	過電流継電器・高圧遮断装置・逆相リレー (RU-R5HF1 (K)・R8HF1 (K) は除く)・操作回路用ヒューズ									
付属品	標準リモコン・吹出ダクト・仕切パッキン・ドレンパイプ継手・バンド									
運転音	dB (A)	52/54			53/55		55/57	57/59		
高圧ガス保安法区分	不 要									

注 (1) *印の性能表示条件は、庫内温度 5℃・庫外温度 32℃で冷却器が無着霜の場合を示します。

(2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、正面 1m・高さはユニット中心における値 (A スケール) を示します。

なお、運転音は運転状態・据え付け状態および凝縮器正面では 2dB 程度表示値より大きくなる場合がありますので、据え付けにあたっては据え付け場所、周囲の環境に十分注意してください。

(3) 防食仕様は型式末尾に (K) が付きます。

冷却能力一覧表

(50/60Hz) (単位: kW)

型 式	庫 内 温 度			
	5℃	10℃	15℃	20℃
RU-R5HF1・RU-5HTF1	0.63/0.70	0.67/0.74	0.70/0.77	0.72/0.79
RU-R8HF1	1.03/1.16	1.06/1.20	1.09/1.23	1.10/1.24
RU-R10HF1	1.47/1.66	1.52/1.71	1.55/1.75	1.57/1.77
RU-R15HF1	2.21/2.44	2.34/2.57	2.40/2.63	2.43/2.66
RU-R20HF1	2.56/2.91	2.81/3.16	3.05/3.42	3.23/3.60

注) 冷却能力値は、庫外温度 32℃で冷却器が無着霜の場合を示します。

R410A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

コトラー

設備設計据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公称

天井据え付け型・中温用

中温用（庫内温度設定範囲：－5～15℃）

(50/60Hz)

項目(単位)		型 式		RU-R5MF1	RU-R5MTF1	RU-R8MF1	RU-R10MF1	RU-R15MF1	RU-R20MF1		
				RU-R5MF1 (K)	RU-R5MTF1(K)	RU-R8MF1 (K)	RU-R10MF1 (K)	RU-R15MF1 (K)	RU-R20MF1(K)		
設置方法		天井据え付け式(屋内設置)									
冷蔵庫抜穴寸法	mm	290×340			478×513			478×673			
製品質量	kg	39			42		43		53	69	
電源		単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz		単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz			
外形寸法	幅	870			1,050			1,100		1,150	
	奥行	585			665			825			
	高さ				330					380	
性能	*冷却能力	0.58/0.65			0.97/1.10		1.39/1.57		1.98/2.21	2.32/2.67	
	庫内温度範囲	－5～15									
	凝縮器吸込空気(庫外)温度範囲	5～43									
	*消費電力	0.51/0.60			0.76/0.90		0.84/0.96		1.20/1.43	1.79/2.10	
	*運転電流	5.7/6.4		2.2/2.1		9.2/9.5		3.1/3.2		4.1/4.6	7.1/7.7
	始動電流	34.3/31.4		20.5/19.4		42.9/42.3		21.1/20.0		32.1/30.3	52.2/46.1
力率	89/94		67/82		83/95		79/88		84/90	73/79	
冷却装置	圧縮機	全密閉型(スクロール)									
	出力(極数)	0.4(2)			0.6(2)		0.75(2)		1.1(2)	1.5(2)	
	凝縮器	クロスフィン式									
	送風装置	送風機				φ250プロペラファン				φ250プロペラファン×2	
	送風量	m³/min				13.5/15.0				27.0/30.0	
	電動機出力	W				25				25×2	
	蒸発器	クロスフィン式									
	送風装置	送風機				φ200プロペラファン		φ250プロペラファン		φ250プロペラファン×2	
	送風量	m³/min				8.5/10.0		10.8/12.0		21.6/24.0	
	電動機出力	W				25				25×2	
冷媒	種類	HFC(R404A)									
	封入量	500			750		900		1,000	1,300	
	種類	HAF68D1									
	封入量	550				650		850			
冷媒制御方式	キャピラリーチューブ										
除霜	方式	ホットガス除霜									
	ドレンパンヒーター	20			42			75			
運転調整装置	標準リモコン(マイコン式)										
保護装置	過電流継電器・高圧遮断装置・逆相リレー(RU-R5MF1(K)・R8MF1(K)は除く)・操作回路用ヒューズ・過熱防止用サーモスタット(ヒーター用)										
付属品	標準リモコン・吹出ダクト・仕切パッキン・ドレンパイプ継手・バンド										
運転音	dB(A)	52/54			53/55			55/57		57/59	
高圧ガス保安法区分	不 要										

- 注 (1) *印の性能表示条件は、庫内温度0℃・庫外温度32℃で冷却器が無着霜の場合を示します。
 (2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、正面1m・高さはユニット中心における値(Aスケール)を示します。
 なお、運転音は運転状態・据え付け状態および凝縮器正面では2dB程度表示値より大きくなる場合がありますので、据え付けにあたっては据え付け場所、周囲の環境に十分注意してください。
 (3) 防食仕様は型式末尾に(K)が付きます。

冷却能力一覧表

(50/60Hz) (単位: kW)

型 式	庫 内 温 度				
	－5℃	0℃	5℃	10℃	15℃
RU-R5MF1・RU-5MTF1	0.51/0.58	0.58/0.65	0.63/0.70	0.67/0.74	0.70/0.77
RU-R8MF1	0.89/1.00	0.97/1.10	1.03/1.16	1.06/1.20	1.09/1.23
RU-R10MF1	1.27/1.43	1.39/1.57	1.47/1.66	1.52/1.71	1.55/1.75
RU-R15MF1	1.69/1.92	1.98/2.21	2.21/2.44	2.34/2.57	2.40/2.63
RU-R20MF1	2.08/2.42	2.32/2.67	2.56/2.91	2.81/3.16	3.05/3.42

注) 冷却能力値は、庫外温度32℃で冷却器が無着霜の場合を示します。

天井据え付け型・低温用

低温用 (庫内温度設定範囲: -25 ~ -5℃)

(50/60Hz)

項目 (単位)		型 式		
		RU-R10LF1 RU-R10LF1 (K)	RU-R15LF1 RU-R15LF1 (K)	RU-R20LF1 RU-R20LF1 (K)
設 置 方 法		天井据え付け式 (屋内設置)		
冷 蔵 庫 抜 穴 寸 法	mm	478 × 513		478 × 673
製 品 質 量	kg	42	43	64
電 源		三相 200V 50/60Hz		
外 形 寸 法	幅	1,050		1,150
	奥 行	665		825
	高 さ	330		
性 能	* 冷 却 能 力	0.64/0.76	0.93/1.05	1.26/1.39
	庫 内 温 度 範 围	-25 ~ -5		
	凝 縮 器 吸 込 空 気 (庫 外) 温 度 範 围	5 ~ 43		
	* 消 費 電 力	0.80/0.88	1.01/1.20	1.33/1.53
	* 運 転 電 流	3.0/3.1	3.7/4.2	5.3/5.6
	始 動 電 流	21.1/20.0	32.1/30.3	52.2/46.1
	力 率	77/82	79/82	72/79
	冷 却 装 置	圧 縮 機 型 式	全密閉型 (スクロール)	
出 力 (極 数)		0.75 (2)	1.1 (2)	1.5 (2)
凝 縮 器 型 式		クロスフィン式		
送 風 機		φ 250 プロペラファン		φ 250 プロペラファン × 2
送 風 量		13.5/15.0		27.0/30.0
電 動 機 出 力		25		25 × 2
蒸 発 器 型 式		クロスフィン式		
送 風 機		φ 250 プロペラファン		φ 250 プロペラファン × 2
送 風 量		10.8/12.0		21.6/24.0
電 動 機 出 力		25		25 × 2
冷 媒	種 類	HFC (R404A)		
	封 入 量	650	850	1,250
	種 類	HAF68D1		
	封 入 量	550	650	850
冷 凍 機 油	HAF68D1			
冷 媒 制 御 方 式	キャピラリーチューブ			
除 霜	方 式	ホットガス除霜		
	ドレンパンヒーター	77		94
運 転 調 整 装 置	標準リモコン (マイコン式)			
保 護 装 置	過電流継電器・高圧遮断装置・逆相リレー・操作回路用ヒューズ・過熱防止用サーモスタット (ヒーター用)			
付 属 品	標準リモコン・吹出ダクト・仕切パッキン・ドレンパイプ継手・バンド			
運 転 音	dB (A)	53/55		57/59
高 圧 ガ ス 保 安 法 区 分	不 要			

注 (1) *印の性能表示条件は、庫内温度 -20℃・庫外温度 32℃で冷却器が無着霜の場合を示します。

(2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、正面 1m・高さはユニット中心における値 (A スケール) を示します。

なお、運転音は運転状態・据え付け状態および凝縮器正面では 2dB 程度表示値より大きくなる場合がありますので、据え付けにあたっては据え付け場所、周囲の環境に十分注意してください。

(3) 防食仕様は型式末尾に (K) が付きます。

冷却能力一覧表

(50/60Hz) (単位: kW)

型 式	庫 内 温 度				
	-25℃	-20℃	-15℃	-10℃	-5℃
RU-R10LF1	0.54/0.65	0.64/0.76	0.73/0.84	0.79/0.90	0.82/0.93
RU-R15LF1	0.80/0.92	0.93/1.05	1.05/1.17	1.14/1.26	1.21/1.32
RU-R20LF1	1.12/1.24	1.26/1.39	1.38/1.52	1.50/1.65	1.60/1.76

注) 冷却能力値は、庫外温度 32℃で冷却器が無着霜の場合を示します。

R410A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
インバータースクロール
クーリングシステムセット型

R404A
スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

コトラー


設備設計据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公称


R404A

定速機 外形寸法図


RU-R5HF1/RU-R5HTF1

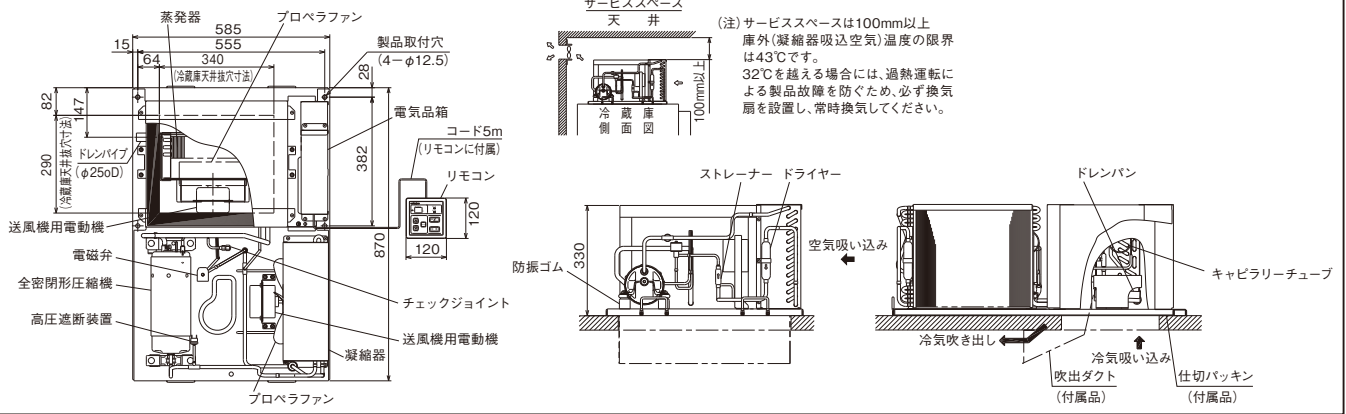


RU-R8HF1/RU-R10HF1

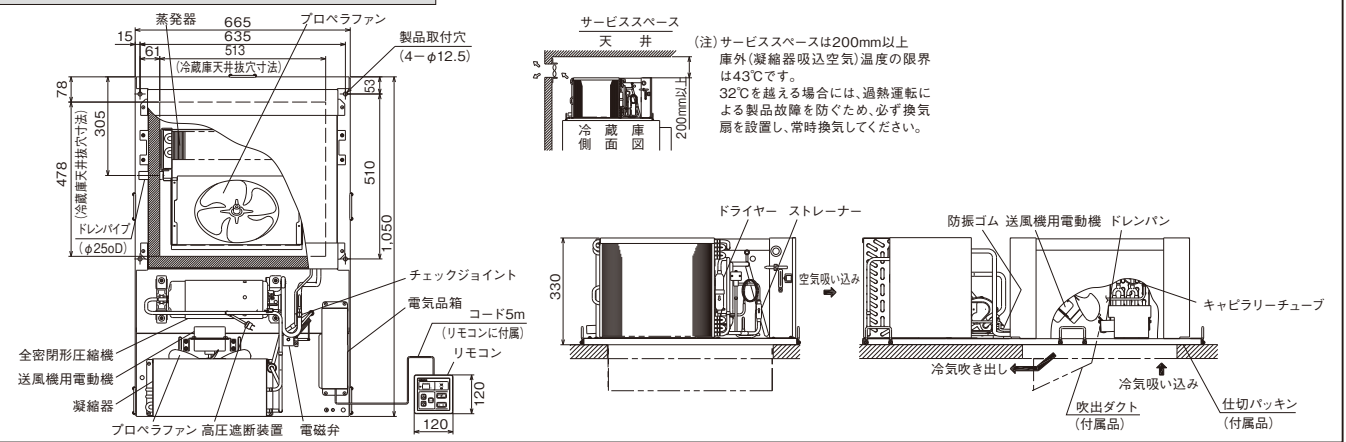

RU-R15HF1

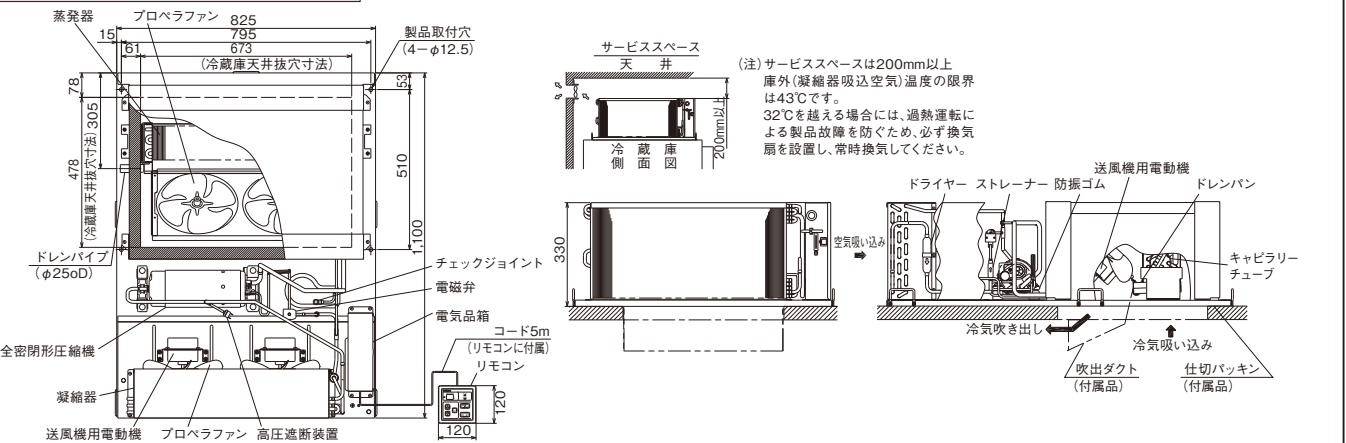

RU-R20HF1

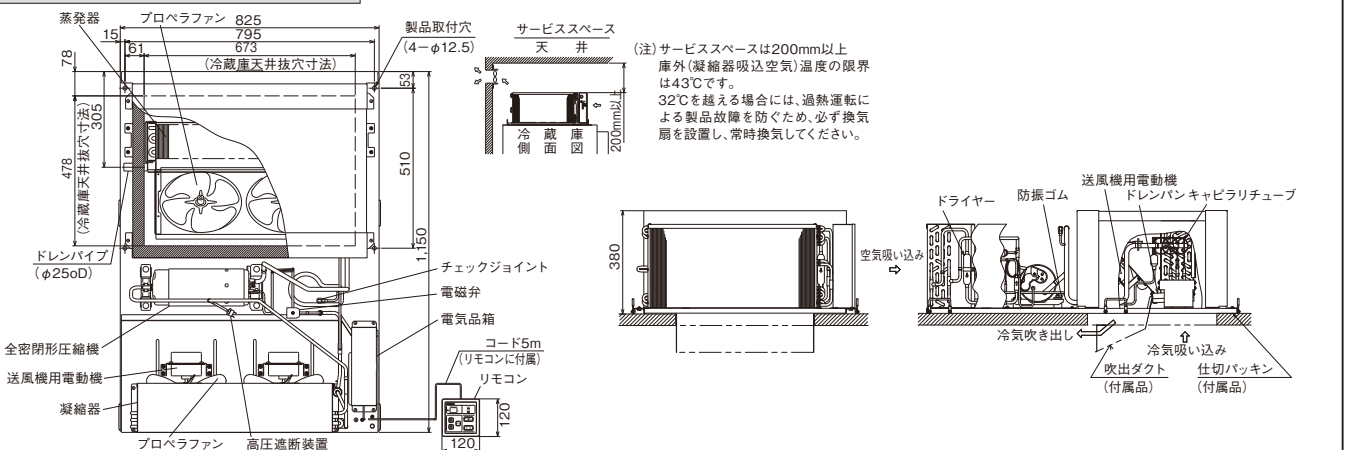

R410A
フリーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A
フリーリングシステムセット型
インバータースクロール



R404A
フリーリングシステムセット型
スクロール

フリーリングシステム
スクロール型


ミニター
設備設計・据付上の注意

R410A
R404A
ミニター
冷凍公認



RU-R5MF1/RU-R5MTF1

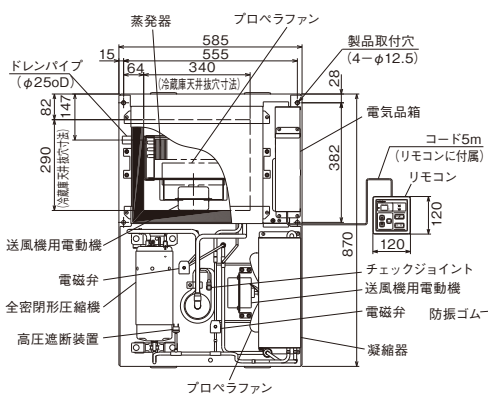


(注) サービススペースは100mm以上
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界
は43℃です。
32℃を超える場合には、過熱運転に
よる製品故障を防ぐため、必ず換気
扇を設置し、常時換気してください。

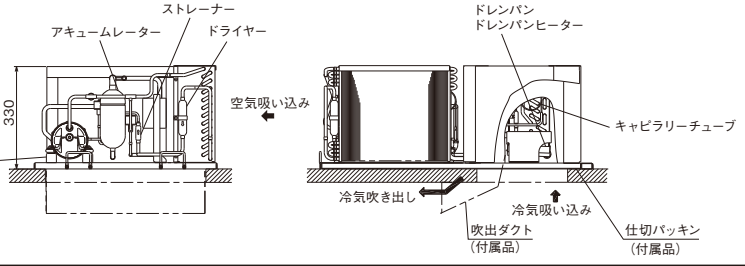



RU-R8MF1/RU-R10MF1

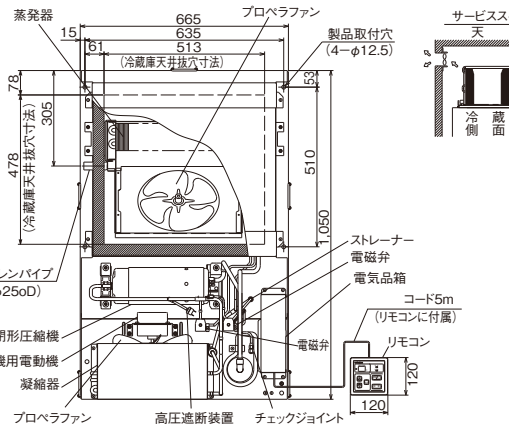


(注) サービススペースは200mm以上
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界
は43℃です。
32℃を超える場合には、過熱運転に
よる製品故障を防ぐため、必ず換気
扇を設置し、常時換気してください。

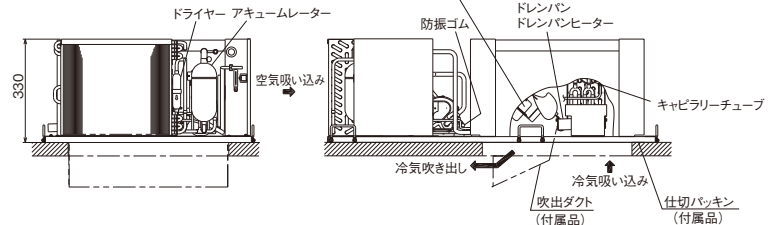



RU-R15MF1

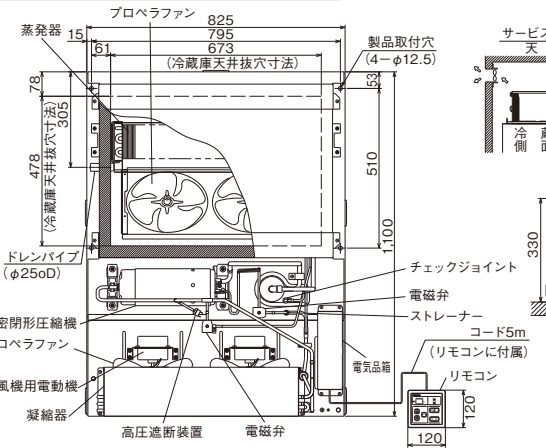


(注) サービススペースは200mm以上
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界
は43℃です。
32℃を超える場合には、過熱運転に
よる製品故障を防ぐため、必ず換気
扇を設置し、常時換気してください。

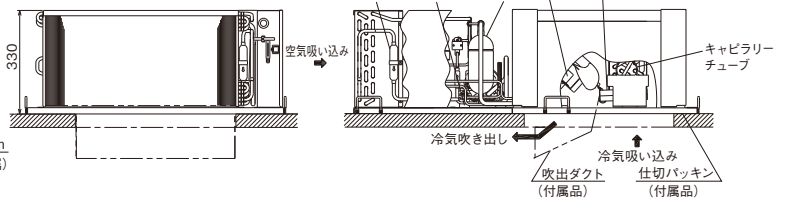

RU-R20MF1

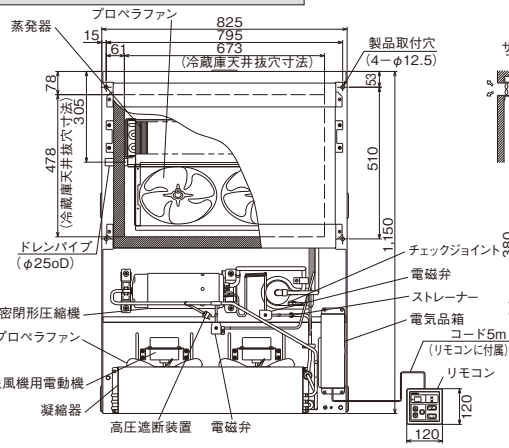

(注) サービススペースは200mm以上
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界
は43℃です。
32℃を超える場合には、過熱運転に
よる製品故障を防ぐため、必ず換気
扇を設置し、常時換気してください。

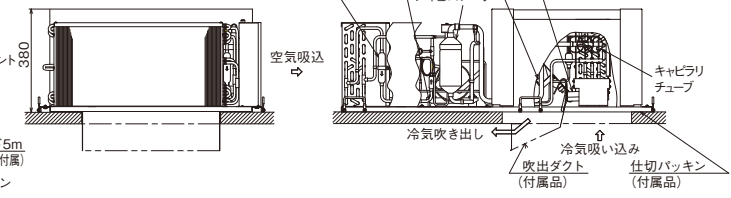

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール

セレクト型
インバーターシステム

マイクロ


設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公蔵


R404A

定速機 外形寸法図


RU-R10LF1

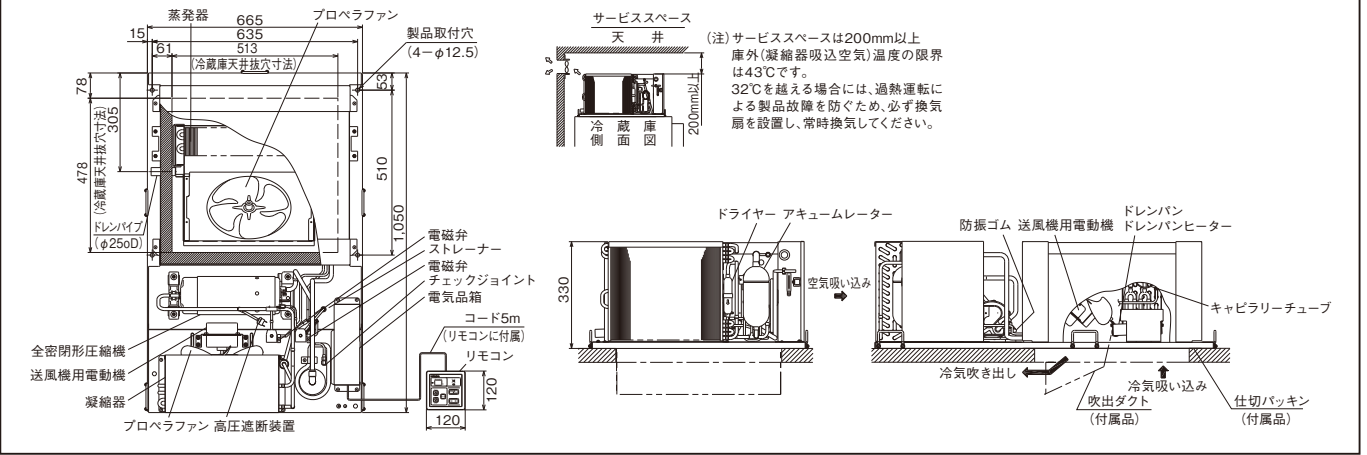

RU-R15LF1

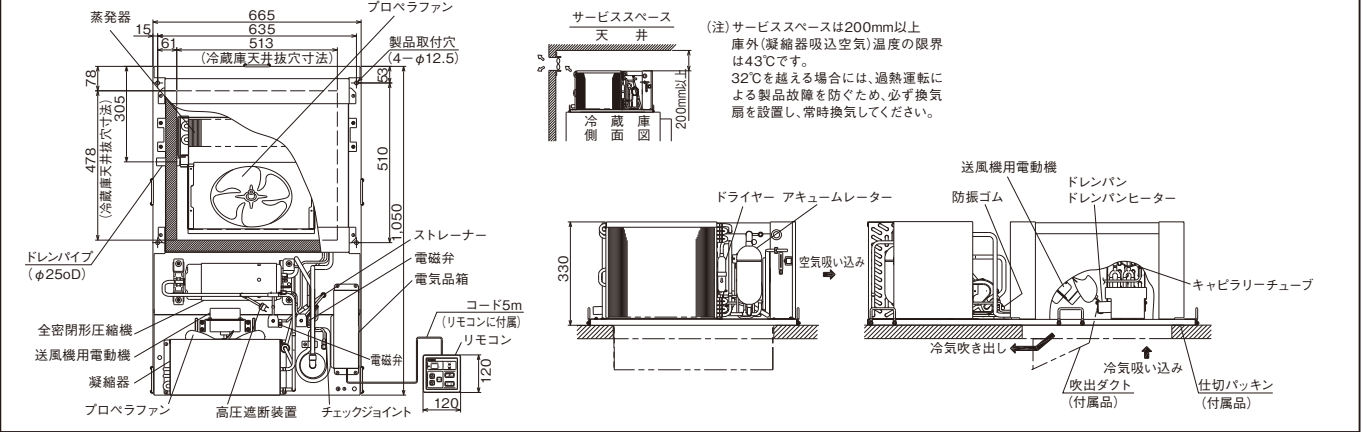

RU-R20LF1

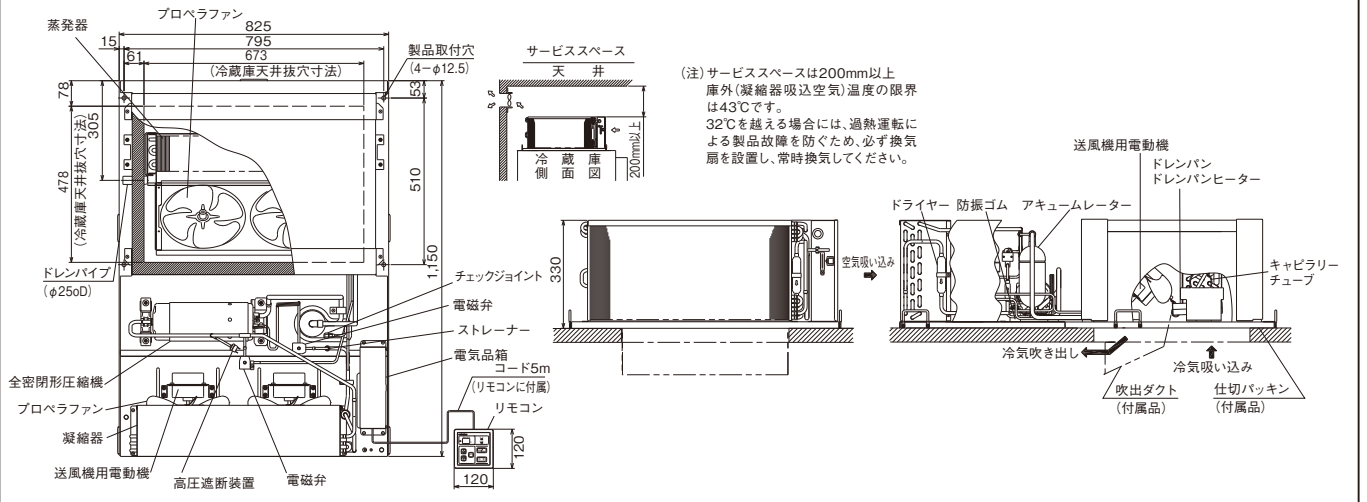

R410A
フリージングシステム
インバーター
スクロール

R404A
フリージングシステム
インバーター
スクロール

R404A
フリージングシステム
スクロール

フリージングシステム
セレクトタイプ

リモコン

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
冷凍
ユニット

標準リモコン機能

デジタル表示部

庫内温度を表示します。
 設定温度を表示します。
 温度差を表示します。
 除霜周期を表示します。
 除霜時間を表示します。
 異常コードを表示します。
 高温警報(Hi)を表示します。
 低温警報(Lo)を表示します。
 フィルター警報(FH)を表示します。
 除霜運転中(dF)を表示します。

△・▽スイッチ


各温度と時間の設定に使用します。スイッチの▲部あるいは▼部を押すと変化します。
 ▲スイッチを押すと警報(高温・低温・フィルター警報)表示をリセットします。

運転ランプ(赤色)

運転/停止スイッチを押すと、運転ランプが点灯(運転中)します。再度スイッチを押すと消えます(停止中)。
 異常の場合、ランプが点滅表示します。

除霜ランプ(赤色)

除霜運転中に除霜ランプが点灯します。
 除霜準備運転中*、ランプが点滅表示します。
*除霜運転開始までの間、約1分間

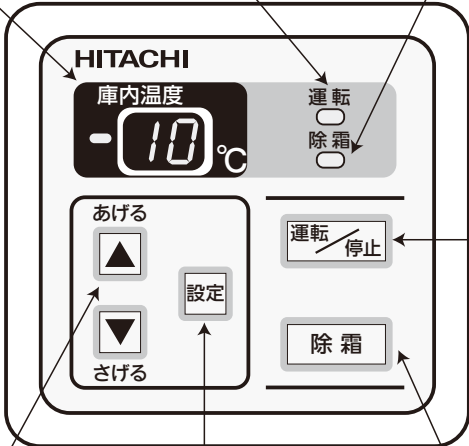

運転/停止スイッチ

運転/停止スイッチを押すと、運転を開始します。再度スイッチを押すと停止します。
 異常停止状態と異常表示をリセットします。

設定スイッチ

設定温度を変更するときや設定温度の確認の表示切り替えに使用します。

手動除霜スイッチ

除霜スイッチを押すと、除霜ランプが点滅または点灯し、除霜運転を開始します。除霜運転後、自動的に冷却運転に戻ります。

注) 警報: 警報(高温・低温・フィルター警報)が発生すると、庫内温度と警報コードを交互表示しながら、運転を継続します。
 異常: 保護装置作動などの異常が発生すると、異常コードを表示し、直ちに運転を停止します。
 フィルター警報はR404A定速機のための警報コードとなります。

オプション部品

①凝縮器用フィルター
 汚れのひどい場所に設置する場合にご利用ください。

型式	適用機種
F-R10M	RU-N10MFV/RU-N10LFV/RU-N15LFV RU-R5H(T)F1/RU-R5M(T)F1 RU-R8HF1/RU-R8MF1/RU-R10HF1 RU-R10MF1/RU-R10LF1/RU-R15LF1
F-R15M	RU-N15MFV/RU-N20MFV/RU-N20LFV RU-R15HF1/RU-R15MF1 RU-R20HF1/RU-R20MF1/RU-R20LF1

②コネクター・コード
 運転信号や遠方発停機能などの入出力信号による応用機能を使用する場合にご利用ください。

型式	適用機種	備考
PCC-1A	全機種共通	3Pコネクター(5本セット)
U-CC4		4Pコネクター(5本セット)

③延長ケーブル(受注生産品)
 標準リモコンのケーブルを長くする場合にご利用ください。

型式	適用機種
PRC-2K~100K	全機種共通

●別売延長ケーブル(型式PRC-□K)
 フリストベアケーブル(1P-0.75mm²)
 外径φ7アイボリー
 圧着端子(X型) 1.25-3X

□はケーブル長(m)を示します。
 □=2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100

*必要に応じて長さを選定ください

④抜穴アタッチメント
 ドロップ型から現行機へ乗せ換える場合

型式	R410A機 適用機種	R404A機 適用機種	旧型機種
DA-R5M	—	RU-R5HF1/RU-R5HTF1 RU-R5MF1/RU-R5MTF1	—
DA-R10M	RU-N10MFV	RU-R10HF1/RU-R10MF1	RU-10H(E)(1)/RU-10M(E) RU-109CAH/RU-109CAM
DA-R15M	RU-N15MFV	RU-R15HF1/RU-R15MF1	RU-15H(E)(1)/RU-15M(E) RU-150CAH/RU-150CAM
DA-R20M	RU-N20MFV	RU-R20HF1/RU-R20MF1	RU-20H(E)(1)/RU-20M(E) RU-200CAH/RU-200CAM
DA-10L	RU-N10LFV RU-N15LFV	RU-R10LF1/RU-R15LF1	RU-10L(E)/RU-15L(E) RU-101CAL/RU-152CAL
DA-20L	RU-N20LFV	RU-R20LF1	RU-20L(E)/RU-201CAL

R22フラット型から現行機へ乗せ換える場合

型式	R410A機 適用機種	R404A機 適用機種	旧型機種
DA-R10M1	RU-N10MFV	RU-R10HF1 RU-R10MF1	RU-10HF2(3) RU-10MF2(3)
DA-R15M1	RU-N15MFV	RU-R15HF1 RU-R15MF1	RU-15HF2(3) RU-15MF2(3)
DA-R20M1	RU-N20MFV	RU-R20HF1 RU-R20MF1	RU-20HF2(3) RU-20MF2(3)

*抜穴アタッチメントを使用した場合、抜穴の間口が小さくなるため、プレハブ冷蔵庫の中(庫内側)からのメンテナンスはできません。

R410A クーリングシステムセット型
 インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
 インバータースクロール

R404A スクロール
 クーリングシステムセット型

セレクト型
 クーリングシステム

マイクロ

設備設計・据付上のご注意

R410A
 R404A
 ユニッツ
 冷凍食品

防食仕様


※防食仕様には型式末尾に (K) が付きます。

区分	素材	仕様	
		標準仕様	防食仕様
蒸発器(熱交換器)	フィン	アルミニウム	—
	冷却管	銅管	
	配管	銅管	
	側板類	ステンレス	
ドレンパン		ステンレス	—
外板カバー		ステンレス	—
シュラウド		アルミニウム	—
送風機	羽根	アルミニウム	—
	モータークランプ	メッキ銅板	メッキ処理
	電動機	亜鉛メッキ銅板	—
冷凍サイクル配管	銅管ろう付け部	リン銅ろう	—
	銅管外表面	銅管	

※防食仕様は、クーラーボックス内のみです。

【腐食性ガスが発生しやすい貯蔵物の例】

- 寿司・惣菜・パン生地など酢酸やイースト菌を含んだ食品
- 納豆・豆腐・おからなどの豆類およびあんことその加工品
- ゆで卵・玉子焼きなどの卵加工品およびキャベツ・ねぎ・たまねぎなどの野菜
- 漬物類・塩干物およびしょうゆなど塩分を多く含む食品
- 鮮魚・肉類・ハム・燻製および練り製品など

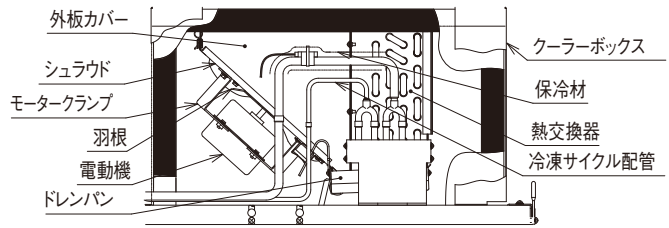

標準リモコン運転制御

●制御機能


		R410A インバーター機	R404A 定速機
庫内温度制御	設定温度	冷蔵用: -5~20℃ 冷凍用: -25~-5℃ 1℃単位の設定	高温用(H): 5~20℃ 中温用(M): -5~15℃ 低温用(L): -25~-5℃ 1℃単位の設定
	ON/OFF 温度差	1~5℃ 1℃単位の設定	
除霜制御	除霜方式	冷蔵用: ホットガス方式+ドレンパンヒーター 冷凍用: ホットガス方式+ドレンパンヒーター	高温用: オフサイクル方式 中・低温用: ホットガス方式+ドレンパンヒーター
	除霜間隔	0~12時間 1時間単位の設定 (圧縮機の運転積算時間をカウント) または、サイクル温度を検出し、着霜過多の時に除霜開始	
	周期時間	5~60分 5分単位の設定	
	水切り時間	3~30分 1分単位の設定	
高効率制御	ファン遅延時間	1~5分 1分単位の設定	
	冷却運転 除霜運転	冷却器ファン風量自動切替 除霜方式自動切替	
警報	高温警報	庫内温度 ≥ 設定温度 + 高温警報温度差の状態が 遅延時間以上経過した場合に表示 (運転は継続)	
	低温警報	庫内温度 ≤ 設定温度 - 低温警報温度差の状態が 遅延時間以上経過した場合に表示 (運転は継続)	
	フィルター警報	—	吐出ガス温度 ≥ フィルター警報温度の状態が 遅延時間以上経過した場合に表示 (運転は継続)
異常	保護装置作動・相検出異常・サーミスター異常・保護装置検出回路異常		
複数台制御	同時制御	最大16台 (1台リモコン制御)	

※遅延時間: 警報領域に達してから警報発生を遅らせる時間

冷却運転制御

サーミスターで庫内温度を検出し、圧縮機の運転/停止や回転数制御(インバーター機)することにより、庫内温度を制御します。圧縮機の運転/停止は、設定温度-1℃と温度差の値をマイコンで判断し行います。圧縮機保護のため再運転遅延機能(3分オフガード)と停止遅延機能(3分オンガード)の強制運転/停止制御を採用しています。

したがって、冬期などで負荷が極めて小さい場合には、庫内温度が設定温度より冷える場合がありますので、ご注意ください。

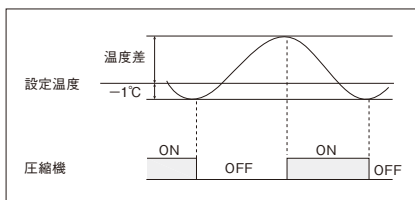

- 注 (1) 液インジェクション制御は、吐出ガス温度によって自動的に電磁弁の開閉を制御します。
 (2) 複数台同時制御の場合は、1つの設定温度に対して、各ユニットが個別に圧縮機の運転/停止を制御します。
 (3) 庫内温度は、全接続ユニットの吸込温度平均値を表示します。

各機器の動作

機器	動作	リモコン[ON]	サーミスター[OFF]	サーミスター[ON]
圧縮機	ON	■	■	■
凝縮器用送風機	ON	■	■	■
電磁弁(液インジェクション)	ON	■	■	■
蒸発器用送風機	ON	■	■	■

注 (1) ■印は「ON」を示します。

除霜運転制御

除霜方式には、オフサイクル方式とホットガス方式+ドレンパンヒーターの除霜方式があります。

(1) オフサイクル方式 (定速機・高温タイプ)

設定した除霜時間の間、圧縮機を停止し、蒸発器用送風機のみを運転して、除霜を行います。

各機器の動作

機 器	動 作			
	冷 却	除霜開始	除 霜	除霜終了
圧 縮 機	■			■
凝縮器用送風機	■			■
電磁弁(液インジェクション)	■			■
蒸発器用送風機		■	■	

注) (1) ■印は「ON」を示します。

(2) ホットガス方式 (インバーター機・定速機・中・低温タイプ)
 ホットガスによる霜取運転およびドレンパンヒーターでドレンパンを温める運転と水切り・ファン遅延運転を行います。
 除霜は、除霜周期または着霜過多時に開始し、除霜終了検出用サーミスターもしくは設定した除霜時間で終了します。
 さらに、水切り運転は設定時間で、蒸発器用ファン遅延運転は2分の固定時間で、運転します。

注 (1) 水切り時間を0分に設定すると、水切り運転はしません。

各機器の動作

機 器	動 作				
	冷 却	除霜開始	本 除 霜	水切り	遅延
圧 縮 機	■				■
凝縮器用送風機	■				■
電磁弁(液インジェクション)	■				■
蒸発器用送風機		■	■		
電磁弁(除霜用)			■		
ドレンパンヒーター			■	■	


注) (1) ■印は「ON」を示します。

標準リモコン応用機能

●複数台同時制御


1個のリモコンで複数台のユニット(最大16台)を注同時制御することができます。以下に配線作業およびロータリースイッチの設定方法を示しますので、正しい順序で実施してください。

注) (1) 設定した除霜周期に達した時点で全ユニットが同時に除霜を開始します。
 (2) 液晶リモコンは複数台同時制御に対応していません。

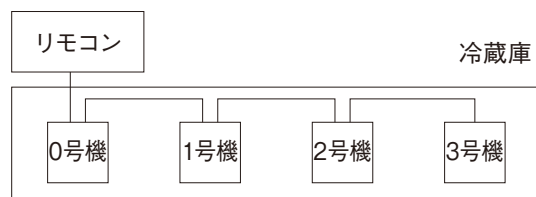

(1) ロータリースイッチによる号機設定
 ロータリースイッチ (RDS2) の設定を次の通り変更し、各ユニットの“号機番号”を決定します。


注) 工場出荷時は“0”に設定してあります。

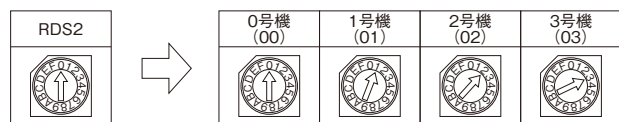

(2) 配線の接続方法

リモコンと各ユニット間の配線は下図の通りに行ってください。



注) 複数台接続時の号機設定は、アドレスが重複しないようご注意ください。

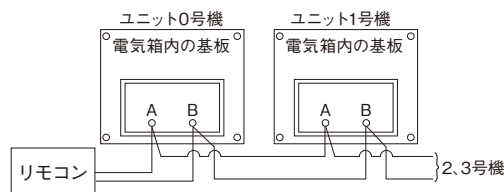

注) 0号機以外のユニットは、リモコンを必ず取り外してください。

●遠方発停機能

遠方制御装置からユニットを自動的に運転・停止させる機能であり、信号の種類により次の2種類を選択できます。シーケンスを下図に、主要な必要部品を下表に示します。

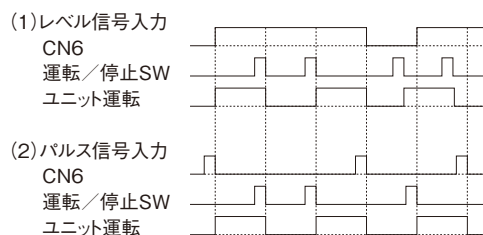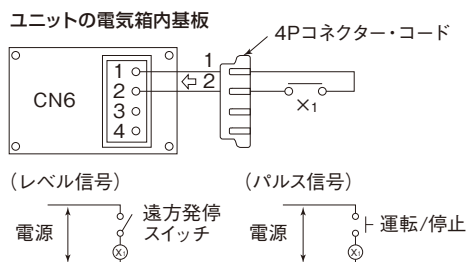

オプション部品

品 名	4P コネクター・コード (5本セット)
型 式	U-CC4

注) 配線の接続は付属の接続子をご利用ください。接続部より水が入らないようにビニールテープなどにより処置してください。

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール
システム
セット型

セレクト型
システム

マイクロ


設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公称

標準リモコン応用機能

●外部サーモスタット制御

吸込サーミスターの代わりに、市販のサーモスタットなどの接点により圧縮機を運転／停止させる機能です。シーケンスを下図に、主要な必要部品を下表に示します。

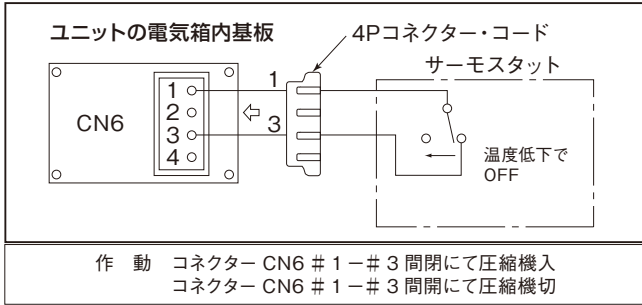

オプション部品

品 名	4P コネクタ・コード (5 本セット)
型 式	U-CC4

- 注 (1) サーモスタットは DC12V 約 10mA 負荷にて問題なく開閉可能なものを選択してください。
 (2) サーモスタットのディファレンシャルは 2.0K 以上のものを使用してください。圧縮機の発停頻度は 7 回/時間以下としてください。
 (3) サーモスタットはユニットの吸込空気温度を正しく検知する位置に取り付けてください。誤作動の原因となりますので、吹出風が直接当たるような場所には取り付けないでください。
 (4) 配線の接続は付属の接続子をご利用ください。接続部より水が入らないようにビニールテープなどにより処置してください。
 (5) サーモスタットは現地準備品です。


●外部手動除霜制御

遠方または別設置の集中監視盤などから、手動除霜を開始することができます。なお、本機能はリモコンの“除霜”スイッチと同様な除霜運転を行います。シーケンスを右図に、主要な必要部品を下表に示します。

オプション部品


品 名	4P コネクタ・コード (5 本セット)
型 式	U-CC4

- 注 (1) 外部信号 (無電圧接点) が“開→閉”で手動除霜を開始します。但し、停止中・除霜運転中・異常中・除霜開始条件を満足していない場合は、手動除霜を開始しません。
 (2) パルス信号幅は 200ms 以上としてください。
 (3) スイッチを使用する場合は、プッシュスイッチを使用してください。
 (4) 液晶リモコンの場合は、レベル信号のみの対応となります。

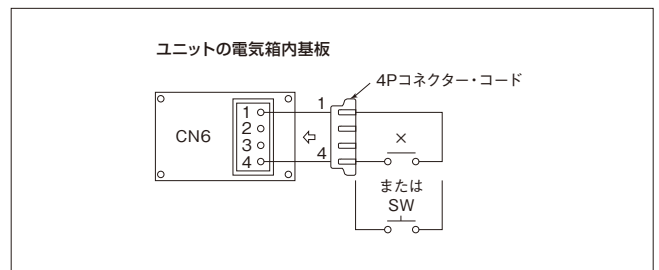


●運転信号の取り出し (R404A 定速機)


- (1) 冷却運転信号
 冷却運転中のサーモオン信号を取り出す場合に利用します。接続リレーの接点 (RY1) は冷却運転 (サーモオン) で閉となります。

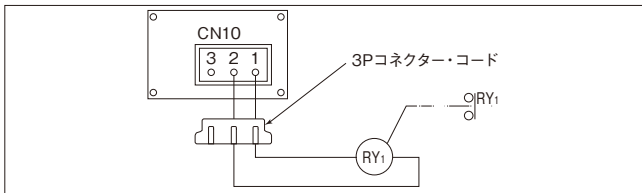


- (2) 除霜運転信号
 除霜運転中の信号を取り出す場合に利用します。接続リレーの接点 (RY2) は除霜運転で閉となります。

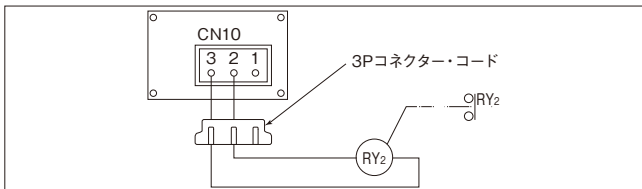


- (3) 警報信号
 高温・低温・フィルター警報の信号を取り出す場合に利用します。接続リレーの接点 (RY3) は警報状態で閉となります。

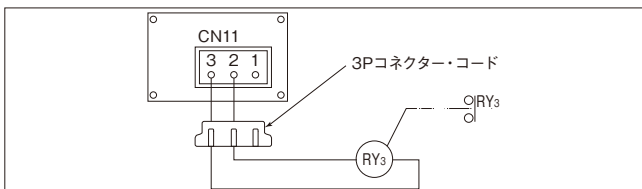

- (4) 異常信号
 保護装置作動などの異常停止状態の信号を取り出す場合に利用します。接続リレーの接点 (RY4) は異常停止状態で閉となります。

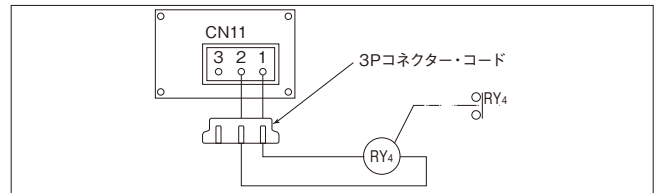

- (5) 警報・異常表示
 保護装置作動・高温・低温・フィルター警報の信号をブザーでお知らせする場合に利用します。(3) (4) に示す配線を行った後、RY3・RY4 の接点を下図に示すように配線してください。

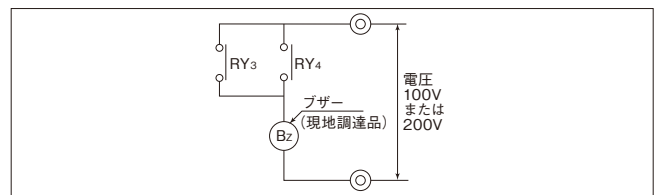

- 注 (1) 電源は別電源となります。
 (2) ブザーは電源に合ったものを選択してください。
 (3) 液晶リモコンの場合は、フィルター警報信号出力はありません。

オプション部品

品 名	3P コネクタ・コード (5 本セット)
型 式	PCC-1A

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

ヒトラー


設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍会社
R404A ユニツト

●運転信号の取り出し (R410A インバーター機)


(1) 冷却運転信号

冷却運転中のサーモオン信号を取り出す場合に利用します。
接続リレーの接点 (RY1) は冷却運転 (サーモオン) で閉となります。

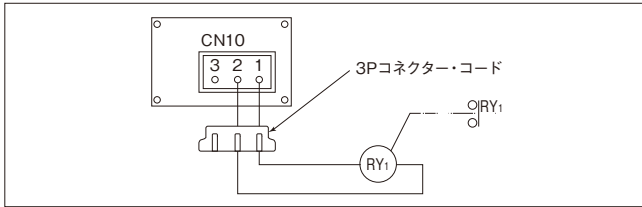


(2) 運転信号

ユニットの運転信号を取り出す場合に利用します。
接続リレーの接点 (RY2) はユニット運転で閉となります。
注) リモコンからの応用機能設定が必要です

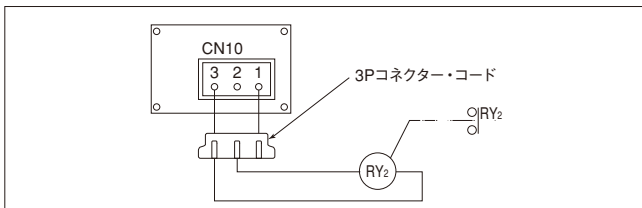


(3) 除霜運転信号

除霜運転中の信号を取り出す場合に利用します。
接続リレーの接点 (RY3) は除霜運転で閉となります。
注) リモコンからの応用機能設定が必要です

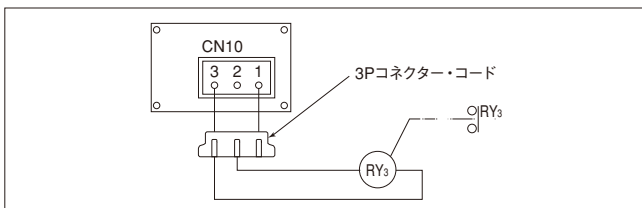


(4) 警報信号

高温・低温警報の信号を取り出す場合に利用します。
接続リレーの接点 (RY4) は警報状態で閉となります。

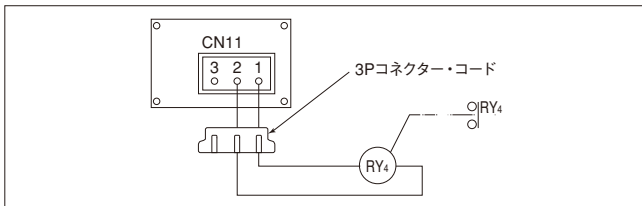


(5) 異常信号

保護装置作動などの異常停止状態の信号を取り出す場合に利用します。接続リレーの接点 (RY5) は異常停止状態で閉となります。

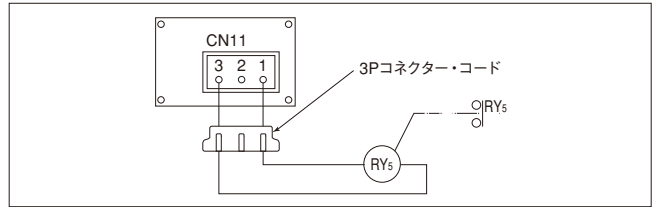


(6) 換気扇運転信号

換気扇 (現地準備品) をユニットからの信号により運転停止させる場合に利用します。
接続リレーの接点 (RY6) は換気扇 (現地準備品) の運転が必要な場合に閉となります。
注) リモコンからの応用機能設定が必要です

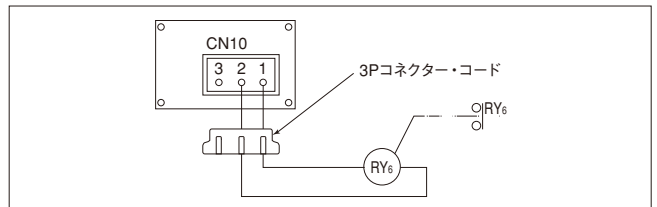

(7) 警報・異常表示

保護装置作動・高温・低温警報の信号をブザーでお知らせする場合に利用します。(4) (5) に示す配線を行った後、RY4・RY5 の接点を下図に示すように配線してください。

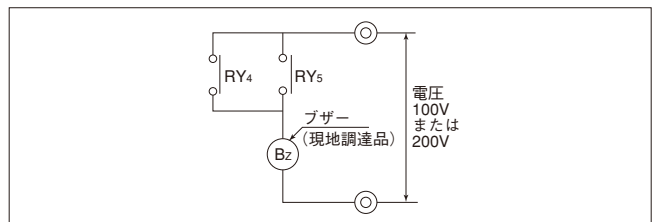

- 注 (1) 電源は別電源となります。
(2) ブザーは電源に合ったものを選定してください。
(3) 液晶リモコンの場合は、フィルター警報信号出力はありません。

オプション部品

品名	3P コネクター・コード (5 本セット)
型式	PCC-1A

据え付け・取り扱い注意事項

●使用基準

項目 (単位)	温度区分	インバーター機		定速機			
		冷蔵用	冷凍用	高温用		中温用	低温用
		単相 200V		単相 100V	三相 200V	単相 100V	三相 200V
庫内 (蒸発器吸込空気) 温度	℃	-5 ~ 20	-25 ~ -5	5 ~ 20		-5 ~ 15	-25 ~ 5
庫外 (凝縮器吸込空気) 温度	℃	-5 ~ 43		5 ~ 43			
電源電圧	V	定格電圧 ± 10%					


注) 庫外温度の上限は 43℃ですが、32℃を超える場合は、必ず換気扇を取り付け常時換気してください。

●据え付け場所の選定

- 本製品は屋内設置型です。
- 天井スペースの十分にとれる場所。
ユニットの天井スペースを下図に示します。
- 冷蔵庫内に冷風が行き渡る場所。
(冷蔵庫ドア近傍への設置は避けてください。)
- 冷蔵庫の天井構造が丈夫で、天井面が水平な場所。
- 吸込空気・吹出空気の流れの邪魔となるものが近くにない場所。
- 電気配線が便利な場所。
- ドレンが排水できる場所。
- 直接風雨のかからない場所。
- 日光や熱源から直接輻射熱を受けない場所
- ユニットから発生する運転音が近隣に迷惑をかけない場所。
- 凝縮器吸込口の汚れがひどい場所に設置される場合はフィルターを取り付けてください。また、過熱運転による機器の故障を防ぐため、フィルターの清掃は、1回/週を目安に行なってください。
- ほこりや紙くずなどが熱交換器に吸い込まれない場所。


[天井スペース]

型式	寸法 (mm)	A
RU-R5HF1(K) / RU-R5HTF1(K) RU-R5MF1(K) / RU-R5MTF1(K)		100
RU-N10MFV(K) / RU-N15MFV(K) / RU-N20MFV(K) RU-N10LFV(K) / RU-N15LFV(K) / RU-N20LFV(K) RU-R8HF1(K) / RU-R8MF1(K) RU-R10HF1(K) / RU-R10MF1(K) / RU-R10LF1(K) RU-R15HF1(K) / RU-R15MF1(K) / RU-R15LF1(K) RU-R20HF1(K) / RU-R20MF1(K) / RU-R20LF1(K)		200

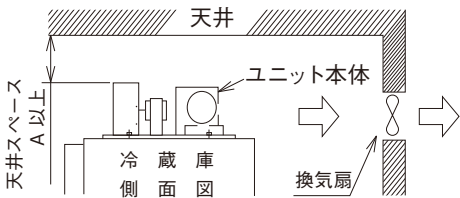

注) 天井スペースは Amm 以上、庫外 (凝縮器吸込空気) 温度の限界は 43℃です。32℃を超える場合は必ず換気扇を設置し、常時換気してください。また、夜間運転される場合にも換気扇の自動運転 (サーモスタット) などを行い、庫外温度が 43℃以上にならないよう処置してください。また、凝縮器吸込空気 (庫外) 温度が 5℃以下になると、除霜性能が悪くなる恐れがあるので、常時 5℃以下の連続運転にならないようにしてください。

●取付寸法と天井抜穴寸法


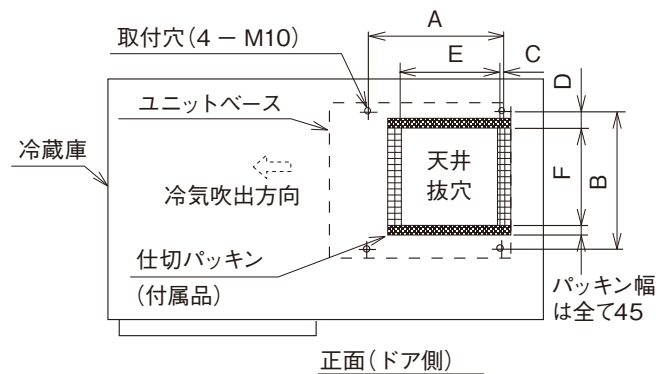


項目 (単位)	取付寸法 (mm)				天井抜穴寸法 (mm)	
	A	B	C	D	E	F
RU-R5HF1(K) / RU-R5HTF1(K) RU-R5MF1(K) / RU-R5MTF1(K)	382	555	54	64	290	340
RU-N10MFV(K) / RU-N10LFV(K) RU-N15LFV(K) RU-R8HF1(K) / RU-R10HF1(K) RU-R8MF1(K) / RU-R10MF1(K) RU-R10LF1(K) / RU-R15LF1(K)	510	635	25	61	478	513
RU-N15MFV(K) / RU-N20MFV(K) RU-N20LFV(K) RU-R15HF1(K) / RU-R15MF1(K) RU-R20HF1(K) / RU-R20MF1(K) RU-R20LF1(K)		795				673

注) 付属の仕切パッキン (4 枚) を天井抜穴周囲に貼り付けてください。また、隙間を生じた場合にはシール剤を塗布し、空気もれがないようにしてください。結露・凍結・冷却不良の原因となります。

●吹出ダクトの取り付け

冷気吹出部に付属品のダクト固定板および吹出ダクトを付属のねじで取り付けてください。吹出ダクトを取り付けずに運転したり、塞ぎパッキンを貼り付けずに使用するとショートサーキットによる結露や能力低下の原因となります。

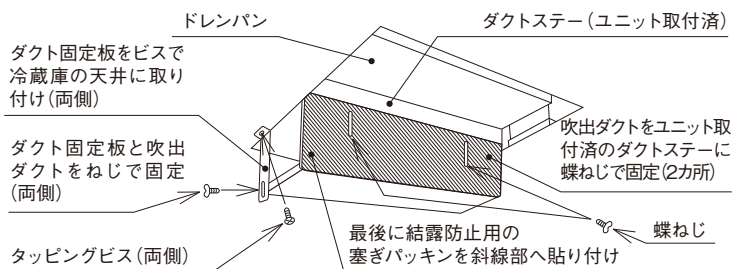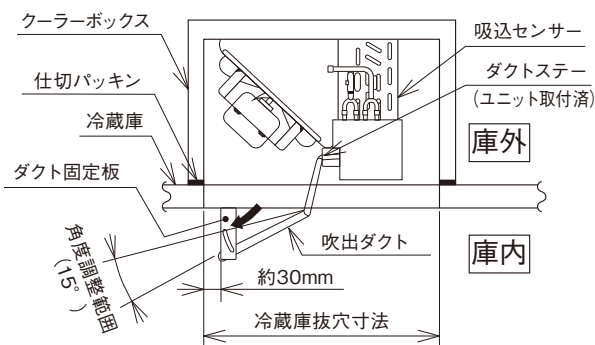


[ご注意]

結露しやすい条件や場所で使用される場合や結露水落下によるトラブルが発生しやすいものを貯蔵する場合は、あらかじめ断熱材の追加貼り付けや蒸発器の下面へ二次ドレンパンを取り付けるなどの処置を現地で実施してください。


●ドレン配管取り付け

- (1) ドレン継手（付属品）をユニットのドレンパイプに挿入後、ホースバンド（付属品）で締め付けてください。
- (2) ドレン継手にドレン配管（現地準備品）を接続してください。接続するとき次の点にご注意ください。
ドレン配管は硬質塩ビ管 VP25 を接続してください。
ドレンパン排水口の接続部は 10° 以上（下り勾配 1/6）の傾斜を設けてください。
ドレンパイプの Uトラップは外気の侵入を防ぐため、必ず設けてください。
（能力不足・異臭発生・ドレン排水不良の原因となります。）
- (3) 排水および水漏れ確認
ドレン水が流れているか、ドレンパンに水を注ぎ、ドレン配管先端から水が排出されているか、またはドレン配管接続部の透明部を水が流れているか確認し、ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。

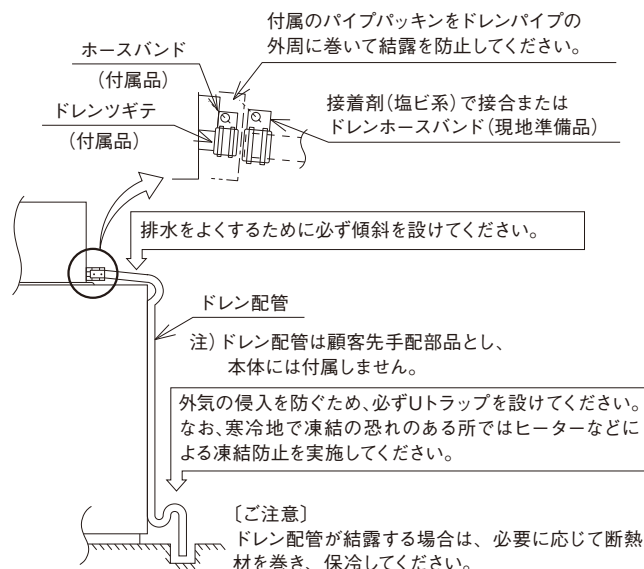

●扉位置による据え付け場所選定

下図を参考に、ユニットの冷氣吸込口は扉開閉による外気侵入の影響が少ないところで冷氣が庫内全体に行き渡る場所に据え付けてください。

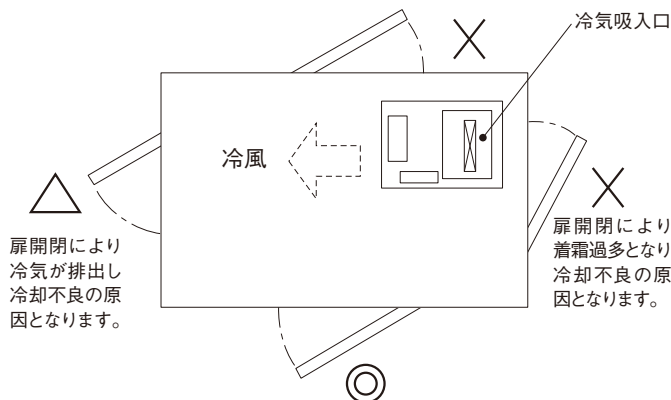

●複数台設置の場合

扉開閉による外気侵入の影響が少ない位置に据え付けるとともに、下記に注意してください。
ユニット相互で冷氣がショートサーキットしない位置へ据え付けてください。
ユニット相互で凝縮器の熱風がショートサーキットしない位置へ据え付けてください。
排気により、庫外雰囲気温度が高くならないよう、換気扇を設置し常時換気してください。

●配線工事

「電気工事に関する技術基準を定める経済産業省：省令」「内線規定」および事前に各電力会社の指導に従ってください。
配線工事は電気工事士の方が行ってください。
配線容量は下表によってください。

型 式	項 目	電 源	最小電源配線太さ	漏電遮断器(ELB)		手元開閉器		アース線太 さ	操作回路ヒューズ容量
				定格電流	ヒューズ容量	スイッチ容量	ヒューズ容量		
RU-N10MFV(K)・RU-N10LFV(K)・RU-N15LFV(K)	単相 200V	50/60Hz	2.0mm ²	15A ※1	20A	20A	2.0mm ²	5A	
RU-N15MFV(K)・RU-N20MFV(K)・RU-N20LFV(K)			3.5mm ²	30A ※1	30A	30A			
RU-R5HF1(K)・RU-R5MF1(K)	単相 100V	50/60Hz	2.0mm ²	20A ※2	20A	15A			
RU-R8HF1(K)・RU-R8MF1(K)						30A			
RU-R5HTF1(K)・RU-R5MTF1(K)	三相 200V	50/60Hz		15A ※2	15A	15A			
RU-R10HF1(K)・RU-R10MF1(K)・RU-R10LF1(K)				20A ※2	20A	30A			
RU-R15HF1(K)・RU-R15MF1(K)・RU-R15LF1(K)									
RU-R20HF1(K)・RU-R20MF1(K)・RU-R20LF1(K)									

注 (1) 配線容量は小型冷凍・冷蔵ユニットの使用範囲を考慮して、内線規定により決めたものです。
電源配線が長い場合、電圧降下が過度となりますので、この表に示した太さの配線より太い配線が必要となる場合があります。
(2) ※2 漏電遮断器 (ELB) の感度電流は 100mA としてください。
(3) ※1 漏電遮断器 (ELB) の感度電流は 30mA としてください。
なお、漏電遮断器 (ELB) は高調波対応品 (インバーター対応型) の高速形 (動作時間 0.1 秒以内) を選定してください。

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール
システム
スクロール

セレクト型
システム


マイクロ

設備設計
据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公成

冷凍冷蔵ユニット セパレート型 (R410A)(R404A)

セパレート型は、室内ユニット・室外ユニットなどの機器を
プレハブ冷蔵・冷凍庫の庫内・庫外に設置するタイプです。
そのため、冷蔵・冷凍庫の天井裏スペースが不要で、
メンテナンスが容易です

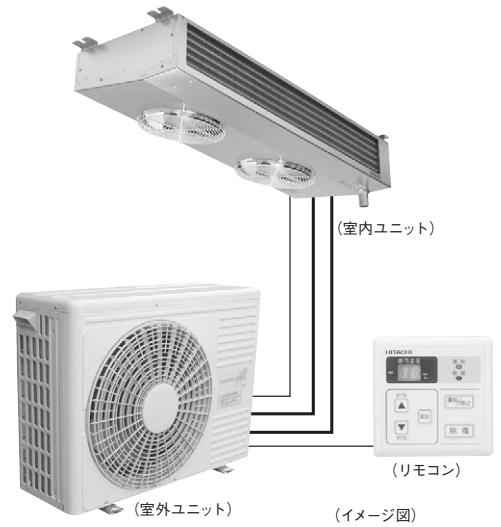

R410A インバーター機 機種一覧表

		呼称出力* (kW)	
		0.75 (1)	1.5 (2)
タイプ	設定温度範囲 (°C)	三相200V	
冷蔵用	-5~20°C	RU-N10SMV	RU-N20SMV

注) 防食仕様 (室内ユニット)、耐塩害仕様 (室外ユニット) も受注対応します。
型式末尾に、防食仕様の場合は (K)、耐塩害仕様の場合は (E) が付きます。
※呼称出力の () は馬力表示です。

R404A 定速機 機種一覧表

		呼称出力* (kW)		
		0.75 (1)	1.1 (1.5)	1.5 (2)
タイプ	設定温度範囲 (°C)	三相200V		
中温用	-5~15°C	RU-R10SMT3	RU-R15SMT3	RU-R20SMT3
低温用	-25~-5°C	RU-R10SLT3	RU-R15SLT3	RU-R20SLT3

注) 防食仕様 (室内ユニット)、耐塩害仕様 (室外ユニット) も受注対応します。
型式末尾に、防食仕様の場合は (K)、耐塩害仕様の場合は (E) が付きます。
※呼称出力の () は馬力表示です。

R410Aシリーズ 特長

環境負荷を低減

地球環境保護 (温暖化抑制) に配慮した冷媒R410Aを採用


● オゾン層破壊係数 ゼロ、温暖化係数は2,090と、R404Aの約半分

省エネ性を向上

年間消費電力量を削減

● インバーター圧縮機を搭載し、省エネ性を向上

省エネ試算例

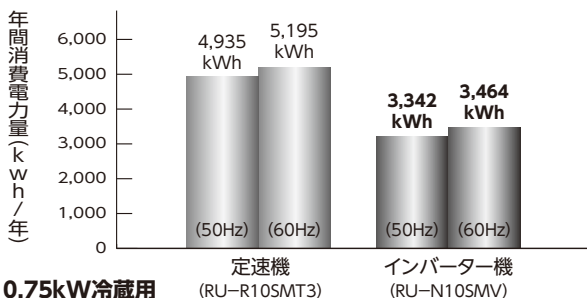

省エネ性の向上 (年間消費電力量 kWh/年)

(50/60Hz)

項目	呼称出力	定速機	インバーター機	低減率 (%)
冷蔵用	0.75kW	4,935/5,195	3,342/3,464	32/33
	1.5kW	9,725/11,290	6,303/6,879	35/39

【試算条件】

- プレハブ冷蔵庫: 0.75kW 冷蔵用 1.0坪 1.5kW 冷蔵用 2.0坪
- 庫内温度: 庫内設定温度0°C、蒸発器が無着霜の場合を示します。
- 庫内負荷: 0.75kW 冷蔵用 0.35kW 1.5kW 冷蔵用 0.65kW
- 外気条件: 2013年度 気象庁公表 東京地区 (50Hz)、大阪地区 (60Hz) の気温データより算出しています。

※試算は当社試算によるもので、実際には地域や使用条件により変わります。

安定した庫内温度

圧縮機のON/OFF (発停) 頻度を抑制

● 負荷に応じて圧縮機の回転数を制御するインバーター制御

冷却負荷に応じて、圧縮機の回転数をインバーター制御することで、無駄な能力を抑制し安定した庫内温度を実現します。

制御

機能の向上

● 庫内温度範囲の拡大

庫内温度範囲を-5～20℃まで拡大しました。

● 運転信号出力

ユニットのサーモON信号 (圧縮機運転) に加え、運転信号 (ユニット運転) の取り出しが可能です。

※現地にて配線工事が必要です。

● 室内ユニットファン制御

室内ユニットファンの連続運転、ON/OFF制御 (サーモON/OFFと同期化) の選択が可能です。

サーモOFF時に室内ユニットファンを停止することができます。

※出荷時はファン連続運転になっていますので、現地用途に合わせて設定してください。

R410A・R404Aシリーズ 共通事項

標準リモコンを一新し、制御機能を向上

多様化する現地システムに対応するため制御機能の充実化を図りました。

● 外部入力信号による運転制御

遠方発停信号 (パルス/レベル信号 選択可)

外部サーモ (圧縮機のサーモON/OFF)・強制除霜信号

● 外部出力信号 (DC12V出力)


冷却 (圧縮機のサーモON/OFF) 信号・除霜信号

高温/低温警報 (温度・時間可変)

一括故障表示

● 複数台同時制御

1個のリモコンで複数台の冷蔵ユニット (最大16台) を同時に制御することができます。

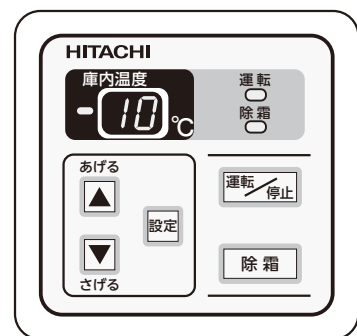

液晶リモコン(オプション部品)

※本リモコンは、スクロールクーリングシステム・R410A インバーター機には使用できません。



型式:PC-4HLS

特長

- スクロールクーリングシステム用リモコンと外観・操作性を統一しました。
- スケジュール運転・時刻除霜機能が利用できます。
(制御機能は下表を参照ください)

- 注 (1) 水切り時間の設定値は、付属の取扱説明書に沿って必ず変更してください。
 (2) 液晶リモコンは、ブザー音は鳴りません。
 (3) 液晶リモコンは、複数台同時制御に対応していません。

リモコン制御機能

	項目	R410A インバーター機 標準リモコン	R404A 定速機		
			標準リモコン	液晶リモコン(オプション)	
制御・機能	温度設定	○	○	○	
	温度差	○	○	○	
	除霜	周期	○	○	○
		時間	○	○	○
	水切り	○	○	○	
	ファン遅延時間	○	○	○	
	庫内温度補正	○	○	—	
	複数台同時制御	○	○	—	
	故障診断	○	○	○	
	スケジュール運転	—	—	○	
	時刻除霜	—	—	○	
圧縮機周波数固定	○	—	—		
信号入力	遠方発停	○	○	○	
	外部サーモ	○	○	○	
	強制除霜	○	○	○	
信号出力	運転信号(サーモON)	○	○	○	
	除霜信号	○	○	○	
	警報信号	○	○	○	
	異常信号	○	○	○	
表示	運転信号(ユニット運転)	○	—	—	
	電源	○	○	○	
	運転	○	○	○	
	除霜	○	○	○	
	庫内温度	○	○	○	
	警報	高温警報(Hi)	○	○	○
		低温警報(Lo)	○	○	○
	異常	保護装置(02)	○	○	○
		リモコン伝送(03)	○	—	—
		インバーター伝送(04)	○	—	—
		相検出(05)	—	○	○
		インバーター電圧・欠相(06)	○	—	—
		吐出ガス温度過昇・ 圧縮機温度過昇(08)	○	—	—
		庫内サーミスター(11)	○	○	○
		除霜用サーミスター(13)	○	○	○
		OHサーミスター(20)	○	—	—
		高圧圧力センサー(21)	○	—	—
		吐出ガスサーミスター(23)	○	—	—
		低圧圧力センサー(29)	○	—	—
		保護装置検出回路(38)	○	○	○
インバーター過電流(52)	○	—	—		
インバーターエラー(53)	○	—	—		

○:標準装備 —:該当なし

※R410Aインバーター機は液晶リモコン(PC-4HLS)は使用できません。

※複数台同時制御は、インバーター機と定速機を組み合わせて使用することはできません。

R410A
スクロールクーリングシステムセット型

R404A
スクロールクーリングシステムセット型

R404A
スクロールクーリングシステムセット型

スクロールクーリングシステム


ユニット

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット

接続コード

本体制御基板を室外ユニットに設置し、各接続コードは下記の通りになります。

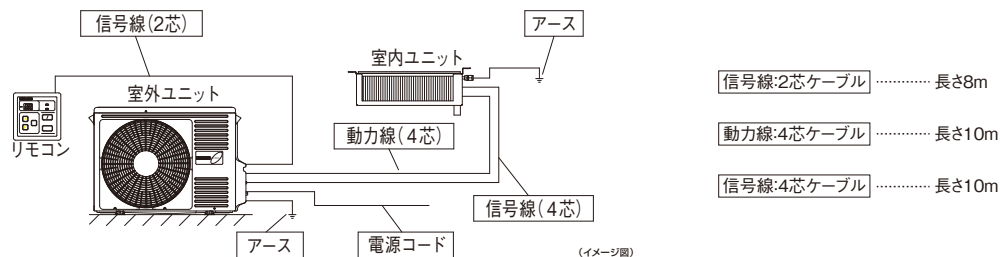

サービス性

冷媒チャージレス

工場出荷時に規定量(配管長10m以内)の冷媒を封入していますので、現地冷媒封入作業が不要です。

※配管長10mを超える場合は、現地での冷媒追加封入が必要です。

R410A

クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A

クーリングシステム
インバータスクロール
セット型

R404A

スクロール
クーリングシステム
セット型

クーリングシステム
セレクト型

ミトラ

設備設計・据付上のご注意

R410A

R404A

冷凍公称
ユニット

セパレート型・冷蔵用

冷蔵用(庫内温度設定範囲: -5 ~ 20℃)

(50/60Hz)

項目(単位)		セット型式	RU-N10SMV	RU-N20SMV	
庫内温度範囲		℃	-5~20		
電源			三相200V 50/60Hz		
性能	※冷却能力	kW	1.43	2.56	
	※消費電力	kW	0.87/0.89	1.46/1.48	
	※運転電流	A	3.0/2.9	4.6/4.6	
	※力率	%	84/89	91/92	
制御方法			センサーによるマイコン制御		
外気温度範囲		℃	-15~40		
配管長		m	5(最長20)	5(最長30)	
型式			RU-N10SMDV	RU-N20SMDV	
外装(マンセル記号)			Tベージュ(5Y 7/2)	ナチュラルグレー(2.9Y 7.8/1)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	850×340×600	868×340×629	
室外ユニット	冷却装置	圧縮機	全密閉型(インバーター)		
		出力	0.75	1.50	
	凝縮器	種類	POE(VG68)		
		種類	クロスフィンパイプ式		
	送風装置	送風	R410A		
		ファン径×個数	φ400×1	φ450×1	
	モーター	出力(極数)	コンデンサーラン型ファンモーター×1		
		出力(極数)	20(6)		
	保護装置			高圧遮断装置・電源ヒューズ・OHサーミスター	
	配管	ガス配管	mm	φ12.7	
液配管		mm	φ6.35	φ9.52	
運転音		dB(A)	45/45	48/48	
製品質量		kg	46	52	
型式			RU-N10SMCDV	RU-N20SMCDV	
外装			アルミニウム板		
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	580×410×205	1,160×410×215	
室内ユニット	冷却装置	蒸発器	クロスフィンパイプ式		
		種類	R410A		
	送風装置	送風	R410A		
		ファン径×個数	φ250×1	φ250×2	
モーター	出力(極数)	コンデンサーラン型ファンモーター×1			
	出力(極数)	コンデンサーラン型ファンモーター×2			
除霜装置	除霜方式	逆サイクル方式			
	ドレンパンヒーター	ホットパイプ方式			
ドレンホースヒーター		W	23		
保護装置			温度ヒューズ(モーター・ドレンヒーター)		
配管	ガス配管	mm	φ12.7		
	液配管	mm	φ6.35	φ9.52	
ドレン	ドレン	mm	φ35(OD)		
	製品質量	kg	10	16	
付属部品		室内機	標準リモコン(ケーブル付き:8m)・接続ケーブル(2種類:10m)・ドレンホース・ドレンヒーター		
高圧ガス保安法区分			届出不要		

- 注(1) ※は、定格電源・外気温度32℃・庫内温度0℃・接続配管長5m・無着霜時の値を示します。
 (2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、製品正面1m・高さ上面より1mの位置における値(Aスケール)を示します。(※条件時)
 (3) 標準リモコン接続ケーブルは8mを使用しておりますが、約1m程機器内部に入るため、有効長さは7m程度となります。
 (4) 標準リモコン接続ケーブル: 室外ユニット~リモコン(信号線)
 (5) 接続ケーブル: 室外ユニット~室内ユニット(動力線)、室外ユニット~室内ユニット(信号線)

冷却能力一覧表

[定格(最大)](単位:kW)

	庫内温度					
	-5℃	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃
RU-N10SMV	1.22(1.40)	1.43(1.65)	1.64(1.81)	1.83(2.04)	2.05(2.26)	2.25(2.46)
RU-N20SMV	2.27(2.58)	2.56(2.88)	3.01(3.33)	3.56(3.80)	4.15(4.42)	4.75(5.00)

注) 冷却能力値は外気温度32℃・接続配管長5m・蒸発器が無着霜の値を示します。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コトナ

設備設計 据付上の注意

R410A R404A ユニット
冷凍冷蔵

R410A



インバーター機 外形寸法図

(単位:mm)

(単位:mm)

室内ユニット RU-N10SMCDV

室内ユニット RU-N20SMCDV

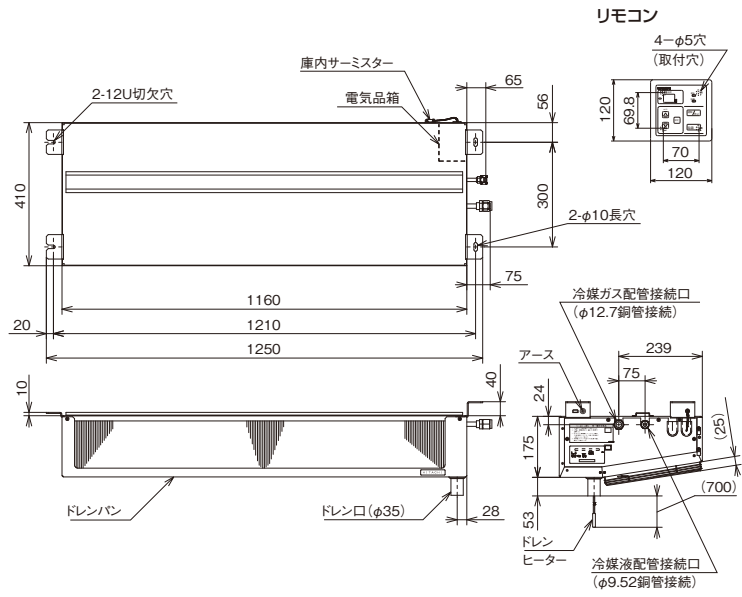
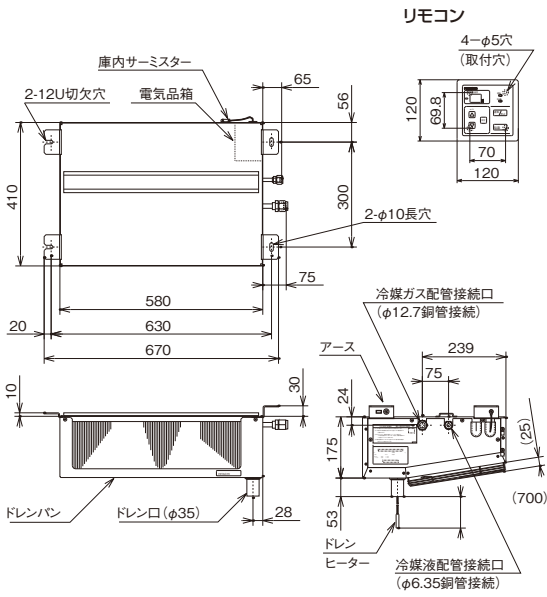


(単位:mm)

(単位:mm)

室外ユニット RU-N10SMDV

室外ユニット RU-N20SMDV

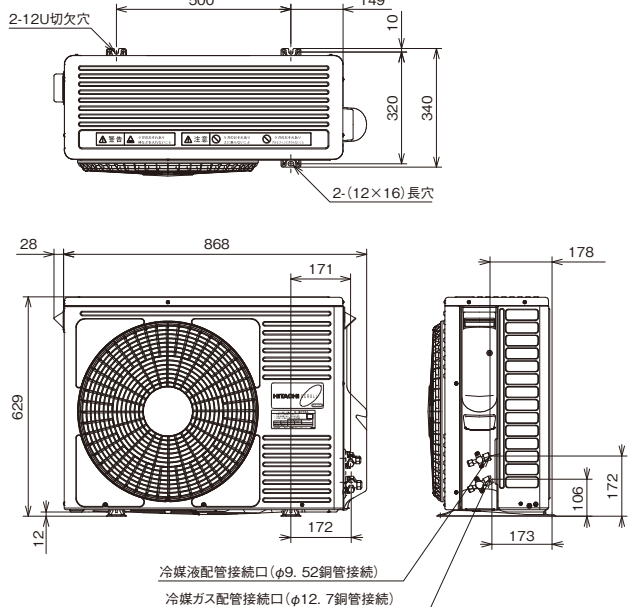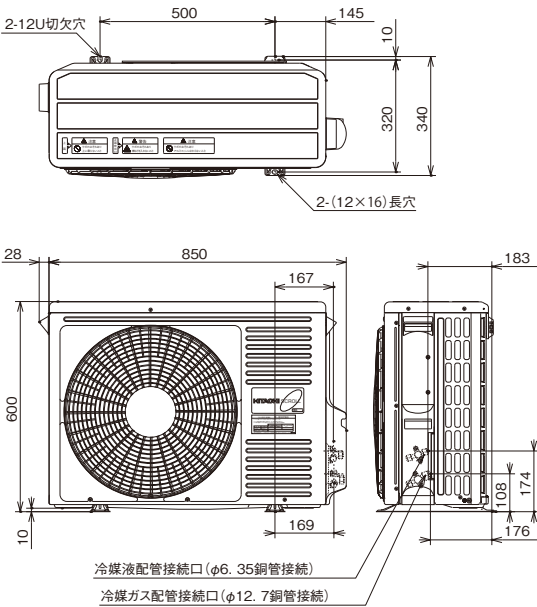

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール
インバーターシステム
スクロール

セレクト型
スクロール

スクロール

設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公称

R404A

定速機 標準仕様表

セパレート型・中温用

中温用 (庫内温度設定範囲: -5 ~ 15℃)

(50/60Hz)

項目(単位)		セット型式	RU-R10SMT3	RU-R15SMT3	RU-R20SMT3		
庫内温度範囲		℃	-5~15				
電源			三相200V 50/60Hz				
性能	※ 冷却能力	kW	1.40/1.57	1.83/2.05	2.56/2.88		
		※ 消費電力	kW	0.95/1.03	1.20/1.40	2.05/2.46	
	電気特性	冷却運転時	運転電流	A	3.5/3.6	5.3/5.4	7.5/8.2
		除霜時	始動電流	A	22/21	35/33	55/52
	制御方法	力率	%	78/83	65/75	79/87	
		消費電力	kW	1.30/1.37	1.05/1.10	2.40/2.81	
	外気温度範囲	℃		-15~40			
		配管長	m	5(最長20)		5(最長30)	
	室外ユニット	型	式	RU-R10SMD3	RU-R13SMD3	RU-R20SMD3	
		外装(マンセル記号)		Tベージュ(5Y 7/2)			
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	850×340×600		940×390×832		
冷却装置		圧縮機	型式	全密閉型(スクロール)			
		出力(極数)	kW	0.75(2)	1.10(2)	1.50(2)	
凝縮器		種類		HAF68D1			
		冷媒	種類	R404A			
送風装置		ファン径×個数		φ400×1			
		風量	m³/min	32.0/33.0		18.0/17.5	
室内ユニット		保護装置	モーター	タイプ×個数	コンデンサーラン型ファンモーター×1		
	出力(極数)		W	20(6)			
	冷媒配管	ガス配管	mm	φ12.7		φ15.88	
		液配管	mm	φ6.35	φ9.52		
	運転音	dB(A)	45/45		47/48		
	製品質量	kg	38	45	75		
	型	式	RU-R10SMCD3	RU-R15SMCD3	RU-R20SMCD3		
	外装		アルミニウム板				
	外形寸法(幅×奥行×高さ)	mm	580×410×205	800×410×205	1160×410×215		
	冷却装置	蒸発器	種類	クロスフィンパイプ式			
冷媒		種類	R404A				
送風装置	ファン径×個数		φ250×1		φ250×2		
	風量	m³/min	10.1/11.2	14.7/16.4	22.1/24.6		
除霜装置	モーター	タイプ×個数	コンデンサーラン型ファンモーター×1		コンデンサーラン型ファンモーター×2		
	出力(極数)	W	10(4)				
保護装置	除霜方式		逆サイクル方式				
	ドレンパンヒーター		ホットパイプ方式				
配管	ドレン	mm	φ35(OD)				
	製品質量	kg	10	13	16		
付属部品	室内機		標準リモコン(ケーブル付き:8m)・接続ケーブル(2種類:10m)・ドレンホース・ドレンヒーター				
高圧ガス保安法区分			届出不要				

- 注(1) ※は、定格電源・外気温度32℃・庫内温度0℃・接続配管長5m・無着霜時の値を示します。
 (2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、製品正面1m・高さ上面より1mの位置における値(Aスケール)を示します。(※条件時)
 (3) 標準リモコン接続ケーブルは8mを使用しておりますが、約1m程機器内部に入るため、有効長さは7m程度となります。
 (4) 標準リモコン接続ケーブル: 室外ユニット~リモコン(信号線)
 (5) 接続ケーブル: 室外ユニット~室内ユニット(動力線)、室外ユニット~室内ユニット(信号線)

冷却能力一覧表

(50/60Hz) (単位: kW)

	庫内温度				
	-5℃	0℃	5℃	10℃	15℃
RU-R10SMT3	1.20 / 1.35	1.40 / 1.57	1.66 / 1.85	1.98 / 2.20	2.22 / 2.50
RU-R15SMT3	1.52 / 1.67	1.83 / 2.05	2.10 / 2.34	2.34 / 2.59	2.58 / 2.82
RU-R20SMT3	2.27 / 2.58	2.56 / 2.88	3.05 / 3.43	3.65 / 4.10	4.10 / 4.58

注) 冷却能力値は、定格電源・外気温度32℃・接続配管長:5m・無着霜時の値を示します。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型

コトラー

設備設計 据付上の注意

R410A 冷凍公認
R404A ユニット

セパレート型・低温用

低温用 (庫内温度設定範囲: -25 ~ -5℃)

(50/60Hz)

項目(単位)		セット型式	RU-R10SLT3	RU-R15SLT3	RU-R20SLT3			
庫内温度範囲		℃	-25~-5					
電源			三相200V 50 / 60Hz					
性能	電気特性	※ 冷却能力	kW		0.62/0.69	0.84/0.94	1.37/1.50	
		※ 消費電力	kW		0.92/1.0	1.03/1.14	1.86/2.25	
		冷却運転時	運転電流	A		3.4/3.5	4.8/4.9	7.3/8.0
		始動電流	A		22/21	35/33	55/52	
		力率	%		78/82	62/67	74/81	
		除霜時	消費電力	kW		1.26/1.34	1.08/1.14	2.22/2.59
	除霜時	運転電流	A		4.9/5.0	5.0/5.1	8.9/9.6	
	制御方法			センサーによるマイコン制御				
	外気温度範囲		℃	-15~40				
	配管長		m	5(最長20)		5(最長30)		
型式			RU-R10SLD3	RU-R13SLD3	RU-R20SLD3			
外装(マンセル記号)			Tベージュ(5Y 7/2)					
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	850×340×600		940×390×832			
室外ユニット	冷却装置	型式	全密閉型(スクロール)					
		出力(極数)	kW		0.75(2)	1.10(2)	1.50(2)	
		冷凍機油	HAF68D1			α68HES		
		凝縮器	クロスフィンパイプ式					
	冷媒	種類	R404A					
		封入量(出荷時)	kg	1.6	2.0	2.5		
	送風装置	送風ファン径×個数	φ400×1					
		風量	m³/min		32.0/33.0	18.0/17.5		
		タイプ×個数	コンデンサーラン型ファンモーター×1					
	出力(極数)		W		20(6)			
保護装置		高圧遮断装置・OHR・OLR						
冷配管	ガス配管	mm		φ12.7	φ15.88			
	液配管	mm		φ6.35	φ9.52			
運転音		dB(A)		45/45	47/48			
製品質量		kg		38	45	75		
型式		RU-R10SLCD3		RU-R15SLCD3	RU-R20SLCD3			
外装		アルミニウム板						
外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	430×410×205	710×410×205	1160×410×215			
室内ユニット	冷却装置	蒸発器	クロスフィンパイプ式					
		種類	R404A					
	冷媒	封入量(出荷時)	kg		0(ヘリウムガス封入)			
	冷媒制御装置	温度式自動膨張弁						
送風装置	送風ファン径×個数	φ250×1		φ250×2				
	風量	m³/min		7.0/7.7	12.8/14.3	22.1/24.6		
	タイプ×個数	コンデンサーラン型ファンモーター×1			コンデンサーラン型ファンモーター×2			
出力(極数)		W		10(4)				
除霜装置	除霜方式		逆サイクル方式					
	ドレンパンヒーター		ホットパイプ方式					
	ドレンホースヒーター		W		23			
保護装置		温度ヒューズ(モーター・ホースヒーター)						
冷配管	ガス配管	mm		φ12.7	φ15.88			
	液配管	mm		φ6.35	φ9.52			
ドレン		mm		φ35(OD)				
製品質量		kg		9	10	16		
付属部品		室内機						
高圧ガス保安法区分		標準リモコン(ケーブル付き:8m)・接続ケーブル(2種類:10m)・ドレンホース・ドレンヒーター 届出不要						

- 注(1) ※は、定格電源・外気温度32℃・庫内温度-20℃・接続配管長5m・無着霜時の値を示します。
 (2) 運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、製品正面1m・高さ上面より1mの位置における値(Aスケール)を示します。(※条件時)
 (3) 標準リモコン接続ケーブルは8mを使用しておりますが、約1m程機器内部に入るため、有効長さは7m程度となります。
 (4) 標準リモコン接続ケーブル: 室外ユニット~リモコン(信号線)
 (5) 接続ケーブル: 室外ユニット~室内ユニット(動力線)、室外ユニット~室内ユニット(信号線)

冷却能力一覧表

(50/60Hz) (単位: kW)

	庫内温度				
	-25℃	-20℃	-15℃	-10℃	-5℃
RU-R10SLT3	0.55 / 0.60	0.62 / 0.69	0.71 / 0.80	0.84 / 0.94	0.97 / 1.09
RU-R15SLT3	0.64 / 0.69	0.84 / 0.94	1.07 / 1.19	1.31 / 1.43	1.55 / 1.67
RU-R20SLT3	1.17 / 1.27	1.37 / 1.50	1.61 / 1.79	1.90 / 2.10	2.18 / 2.43

注) 冷却能力値は、定格電源・外気温度32℃・接続配管長:5m・無着霜時の値を示します。

R410A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータスクロール

R404A スクロール
クーリングシステムセット型

セレクト型
クーリングシステム

リモコン

設備設計 据付上のご注意

R410A R404A
ユニット
冷凍公称

R404A



定速機 外形寸法図

(単位: mm)

(単位: mm)

室内ユニット RU-R10SMCD3・RU-R15SMCD3・RU-R20SMCD3

室内ユニット RU-R10SLCD3・RU-R15SLCD3・RU-R20SLCD3

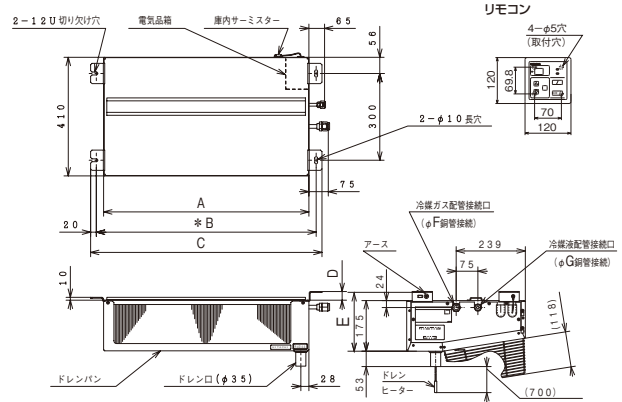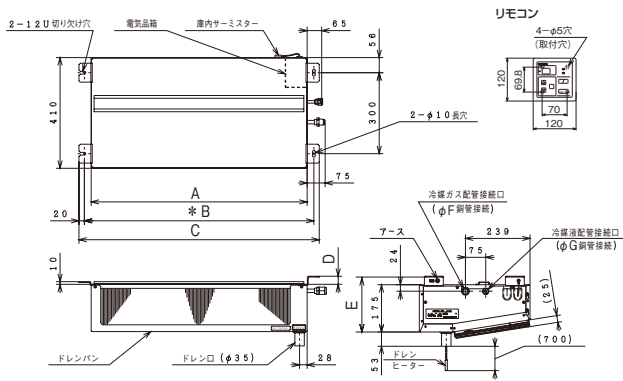

寸法表

寸法	型式	RU-R10SMCD3	RU-R15SMCD3	RU-R20SMCD3
A		580	800	1160
B		630	850	1210
C		670	890	1250
D		30	30	40
E		205	205	215
F		φ 12.7	φ 12.7	φ 15.88
G		φ 6.35	φ 9.52	φ 9.52

※は吊りボルト取付穴ピッチ寸法

寸法表

寸法	型式	RU-R10SLCD3	RU-R15SLCD3	RU-R20SLCD3
A		430	710	1160
B		480	760	1210
C		520	800	1250
D		30	30	40
E		205	205	215
F		φ 12.7	φ 12.7	φ 15.88
G		φ 6.35	φ 9.52	φ 9.52



※は吊りボルト取付穴ピッチ寸法

(単位: mm)

(単位: mm)

室外ユニット RU-R10SMD3・RU-R10SLD3・RU-R13SMD3・RU-R13SLD3

室外ユニット RU-R20SMD3・RU-R20SLD3

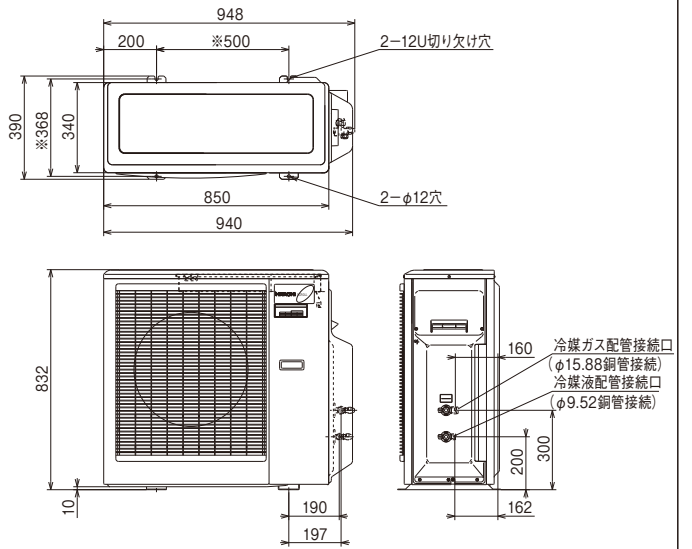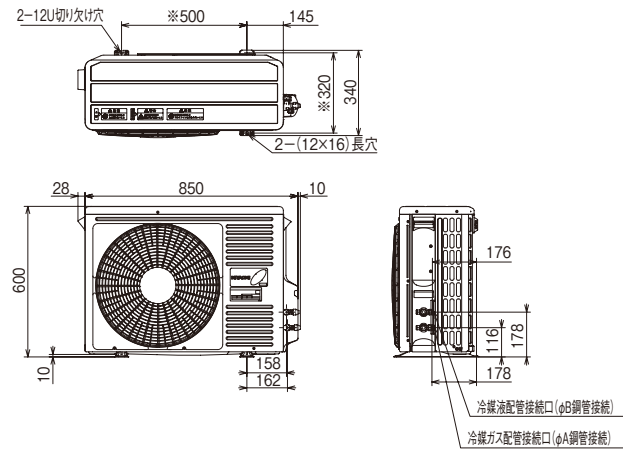

寸法	型式	RU-R10SMD3 RU-R10SLD3	RU-R13SMD3 RU-R13SLD3
A		φ 12.7	φ 12.7
B		φ 6.35	φ 9.52

※はアンカーボルト取付穴ピッチ寸法

※はアンカーボルト取付穴ピッチ寸法

R410A
クリーニングシステム
セット型
インパースクロール

R404A
クリーニングシステム
セット型
インパースクロール

R404A
スクロール
クリーニングシステム
セット型

クリーニングシステム
セット型

ミッド

設備設計 据付上の注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍公認

標準リモコン機能

デジタル表示部

庫内温度を表示します。
 設定温度を表示します。
 温度差を表示します。
 除霜周期を表示します。
 除霜時間を表示します。
 異常コードを表示します。
 高温警報 (Hi) を表示します。
 低温警報 (Lo) を表示します。
 除霜運転中 (dF) を表示します。

△・▽スイッチ

各温度と時間の設定に使用します。スイッチの▲部あるいは▼部を押すと変化します。
 ▲スイッチを押すと警報 (高温・低温) 表示をリセットします。

運転ランプ (赤色)

運転/停止スイッチを押すと、運転ランプが点灯 (運転中) します。再度スイッチを押すと消えます (停止中)。
 異常の場合、ランプが点滅表示します。

除霜ランプ (赤色)


除霜運転中に除霜ランプが点灯します。
 除霜準備運転中※、ランプが点滅表示します。
※除霜運転開始までの間、約1分間

運転/停止スイッチ

運転/停止スイッチを押すと、運転を開始します。再度スイッチを押すと停止します。
 異常停止状態と異常表示をリセットします。

手動除霜スイッチ

除霜スイッチを押すと、除霜ランプが点滅または点灯し、除霜運転を開始します。除霜運転後、自動的に冷却運転に戻ります。

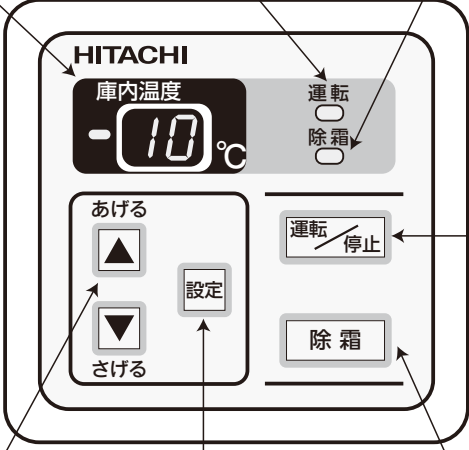

設定スイッチ

設定温度を変更するときや設定温度の確認の表示切り替えに使用します。

注) 警報: 警報 (高温・低温) が発生すると、庫内温度と警報コードを交互表示しながら、運転を継続します。
 異常: 保護装置作動などの異常が発生すると、異常コードを表示し、直ちに運転を停止します。


オプション部品 (別売品)

① 延長ケーブル

標準リモコンのケーブルを長くする場合にご利用ください。

(1) 信号線: 2芯コード (標準リモコン・室外ユニット間接続)

型式	適用機種
PRC-2K~100K	全機種共通

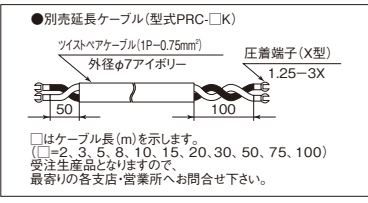

※必要に応じて長さを選定ください

(2) 信号線: 4芯コード (室内ユニット・室外ユニット間接続)

型式	適用機種	長さ (m)
JC-15H-B	全機種共通	15
JC-20H-B		20
JC-30H-B		30

(3) 動力線: 4芯コード (室内ユニット・室外ユニット間接続)

型式	適用機種	長さ (m)
JC-15H-C	全機種共通	15
JC-20H-C		20
JC-30H-C		30

② コネクター・コード

運転信号や遠方発停機能などの入出力信号による応用機能を使用する場合にご利用ください。

型式	適用機種	備考
PCC-1A	全機種共通	3Pコネクター (5本セット)
U-CC4		4Pコネクター (5本セット)

R410A クーリングシステムセット型
 インバータースクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 インバータースクロール
 R404A クーリングシステムセット型
 スクロール
 セレクト型
 クーリングシステム
 ミラテ
 設備設計・据付上のご注意
 R410A
 R404A
 ユニット
 冷凍・冷蔵

室内ユニット防食仕様について(受注対応品)

室内ユニット防食仕様を受注対応いたします。

※防食仕様には型式末尾に(K)がつきます。

[室内ユニット(防食仕様)]

部品名	素材	標準仕様	防食仕様
ドレンパン	アルミニウム	表面処理:無し	同 左
熱交換器	フィン	アルミニウム	表面処理:カチオン電着塗装(黒色)
	端板	ステンレス	
	配管	リン脱酸銅	
ファンモーター	クロムフリー鋼板	表面処理:無し	表面処理:エポキシ樹脂塗装(無色)
ファン	アルミニウム	表面処理:無し	同 左
配管口ウ付け部	リン銅ロウ	表面処理:無し	表面処理:エポキシ樹脂塗装(無色)

防食仕様品のご注意

- (1) 本仕様の室内ユニットでも冷凍庫内の貯蔵物を保証するものではありません。
- (2) 本仕様の室内ユニットでも腐食に対して万全ではありませんので、設置場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。
- (3) 貯蔵物による腐食性ガスの種類や濃度あるいは使用環境などによっては、ガス漏れなどの故障が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- (4) ご使用状況や周囲の雰囲気によって耐久性が変わりやすいため耐年数は明言できません。あらかじめご了承ください。

【腐食性ガスが発生しやすい貯蔵物の例】

- 寿司・惣菜・パン生地など酢酸やイースト菌を含んだ食品
- 納豆・豆腐・おからなどの豆類およびあんことその加工品
- ゆで卵・玉子焼きなどの卵加工品およびキャベツ・ねぎ・たまねぎなどの野菜
- 漬物類・塩干物およびしょうゆなど塩分を多く含む食品
- 鮮魚・肉類・ハム・燻製および練り製品など

室外ユニット耐塩害仕様について(受注対応品)

室外ユニット耐塩害仕様を受注対応いたします。

※耐塩害仕様には型式末尾に(E)がつきます。

[室外ユニット(耐塩害仕様)]

部品名	素材	標準仕様	耐塩害仕様
外装カバー	鋼板	表面処理: アクリル系樹脂焼付塗装	同 左
熱交換器	フィン	表面処理:無し	表面処理:ポリウレタン樹脂塗装 (ストロンエース#8ブルー)
	配管		
ファンモーター	クロムフリー鋼板	表面処理:無し	表面処理:アクリル系クリア塗装
ファン	樹脂	表面処理:無し	同 左
配管口ウ付け部	リン銅ロウ	表面処理:無し	表面処理:アクリル系クリア塗装

耐塩害仕様品のご注意

- 本仕様は、JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」内の耐塩害仕様に基づいていますが、本仕様品を使用した場合でも下記のような配慮が必要です。
- (1) 海水飛まつおよび潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(波しぶきなどが直接かかる場所への設置は避けてください。)
 - (2) 外装カバーに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。(例えば、日除けなどを取り付けない。)
 - (3) 海岸地帯への据え付け品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
 - (4) 据え付け、メンテナンスなどで付いた傷は、補修してください。
 - (5) 室外ユニット底ベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底ベース内の水抜け性を損なわないように、傾きなどに注意してください。
 - (6) 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください。)
 - (7) 基礎部品の排水性を確保してください。

標準リモコン運転制御

●制御機能

		R410A インバーター機	R404A 定速機
庫内温度制御	設定温度	冷蔵用: -5~20℃ 冷凍用: -25~-5℃ 1℃単位の設定	中温用(M): -5~15℃ 低温用(L): -25~-5℃ 1℃単位の設定
	ON/OFF 温度差	1~5℃ 1℃単位の設定	
除霜制御	除霜方式	逆サイクル方式 (設定温度5℃以上: オフサイクル方式(冷蔵用))	逆サイクル方式
	除霜間隔	0*1~12時間 1時間単位の設定(圧縮機の運転積算時間をカウント)	
	周期時間	5~60分 5分単位の設定	
	水切り時間	3~30分 1分単位の設定	
	ファン遅延時間	1~5分 1分単位の設定	
警報	高温警報	庫内温度 ≥ 設定温度 + 高温警報温度差の状態が遅延時間*2以上経過した場合に表示(運転は継続)	
	低温警報	庫内温度 ≤ 設定温度 - 低温警報温度差の状態が遅延時間*2以上経過した場合に表示(運転は継続)	
異常	保護装置作動・相検出異常・サーミスター異常・保護装置検出回路異常		
複数台制御	同時制御	最大16台(1台リモコン制御)	


*1.0時間: 自動除霜無し ※2.遅延時間: 警報領域に達してから警報発生を遅らせる時間

冷却運転制御

サーミスターで庫内温度を検出し、圧縮機の運転／停止や回転数制御（インバーター機）することにより、庫内温度を制御します。圧縮機の運転／停止は、設定温度 -1°C と温度差の値をマイコンで判断し行います。

圧縮機保護のため再運転遅延機能（3分オフガード）と停止遅延機能（3分オンガード）の強制運転／停止制御を採用しています。したがって、冬期などで負荷が極めて小さい場合には、庫内温度が設定温度より冷える場合がありますので、ご注意ください。

各機器の動作

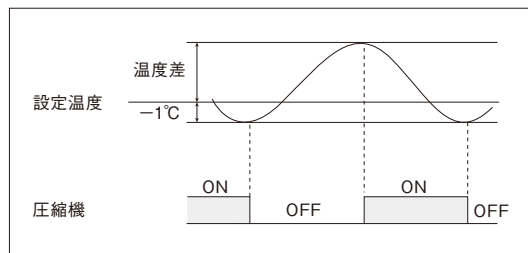

動作	リモコン「ON」	サーモスタート「OFF」	サーモスタート「ON」
圧縮機	■		■
凝縮器用送風機	■		■
液インジェクション電磁弁 ^(注1)	■		■
蒸発器用送風機	■		■

※ ■印は「ON」を示します。

- 注(1) インバーター機は、吐出ガス温度によって液インジェクション用電磁弁の開閉を制御します。
 (2) 複数台同時制御の場合は、1つの設定温度に対して、各ユニットが個別に圧縮機の運転／停止を制御します。
 (3) 複数台同時制御の場合は、全接続ユニットの庫内サーミスター検出温度平均値を表示します。

除霜運転制御

除霜方式には、逆サイクル方式とオフサイクル方式（インバーター機）があります。

(1) 逆サイクル方式

逆サイクルによる霜取運転と水切り、ファン遅延、冷却準備運転を行います。

除霜は、除霜周期または手動除霜により開始し、除霜サーミスター検出温度または設定した除霜運転時間で終了します。

また、水切りおよびファン遅延運転は設定時間、冷却準備は3分固定で運転します。

各機器の動作

動作	除霜開始	除霜終了	冷却
機器	← 冷却	← 「dF」表示 本除霜	← 水切り ファン遅延 冷却準備 冷却
圧縮機	■	■	■
凝縮器用送風機	■	■	■
液インジェクション電磁弁 ^(注1)	■	■	■
蒸発器用送風機	■	■	■
四方弁 ^(注2)		■	
ドレンホースヒーター	■	■	■

※ ■印は「ON」を示します。

- 注(1) インバーター機は、吐出ガス温度によって液インジェクション用電磁弁の開閉を制御します。
 (2) インバーター機は、圧縮機停止1分後に四方弁が「OFF」になります。

(2) オフサイクル方式（冷蔵用インバーター機のみ）

冷蔵用インバーター機において、庫内設定温度 5°C 以上の場合、自動的にオフサイクル除霜に切り換わります。

除霜時間の間、圧縮機を停止し、蒸発器用送風機のみを運転して除霜を行います。

除霜は、除霜周期または手動除霜により開始し、除霜サーミスター検出温度または設定した除霜運転時間で終了します。

また、冷却準備は3分固定で運転します。

各機器の動作

動作	除霜開始	除霜終了	冷却
機器	← 冷却	← 「dF」表示 本除霜	← 冷却準備 冷却
圧縮機	■	■	■
凝縮器用送風機	■	■	■
液インジェクション電磁弁 ^(注1)	■	■	■
蒸発器用送風機	■	■	■
四方弁			
ドレンホースヒーター	■	■	■

※ ■印は「ON」を示します。


- 注(1) インバーター機は、吐出ガス温度によって液インジェクション用電磁弁の開閉を制御します。

応用機能 (R410A・R404A共通)

複数台同時制御

1個のリモコンで複数台のユニット(最大16台)を^{*}同時制御することができます。以下に配線作業およびロータリースイッチの設定方法を示しますので、正しい順序で実施してください。


- 注) (1) 全ユニットが同一の設定温度で冷却運転します。
 (2) 庫内温度表示は全ユニットの平均値を示します。
 (3) 圧縮機のON/OFF制御は各ユニットで検出した庫内吸込空気温度により制御します。
 (4) 設定した除霜周期に達した時点で全ユニットが同時に除霜を開始します。
 (5) 手動除霜はユニットごとに指定することができます。
 (6) 警報およびアラーム(異常)はユニットごとに表示します。
 (7) 液晶リモコン(PC-4HLS)は複数台同時制御に対応していません。

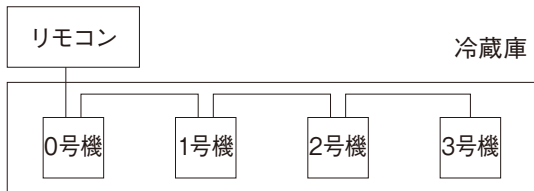

(2) 配線の接続方法

リモコンと各ユニット間の配線は下図の通りに行ってください。


- 注) (1) 全ての電源を遮断してから行ってください。
 (2) 0号機以外のユニットは、リモコンを必ず取り外してください。
 (3) 漏電遮断器(ELB)および手元開閉器は、必ず各ユニットごとに取り付けてください。
 (4) 各ユニット間の伝送線は、別売の延長ケーブルまたは0.75mmの2芯ツイステドペアケーブル(型式:KPEV、KPEV-S相当品)を使用してください。(総配線長100mまで)

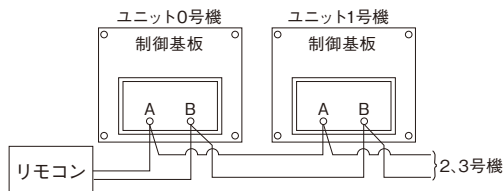

(1) ロータリースイッチによる号機設定

ロータリースイッチ(RDS2)の設定を次の通り変更し、各ユニットの“号機番号”を決定します。

- 注) (1) 工場出荷時は“0”に設定してあります。
 (2) 号機番号が重複していないことを確認してください。



遠方発停機能

遠方制御装置からユニットを自動的に運転/停止させる機能であり、信号の種類により次の2種類を選択できます。シーケンスを下図に、主要な必要部品を下表に示します。

ユニットの制御基板

4Pコネクタ・コード

CN6 (黒)

(レベル信号) (パルス信号)

電源 遠方発停スイッチ 電源 運転/停止

(1) レベル信号入力
CN6
運転/停止SW
ユニット運転

(2) パルス信号入力
CN6
運転/停止SW
ユニット運転

オプション部品

品名	4Pコネクタ・コード(5本セット)
型式	U-CC4

- 注) (1) レベル信号の場合は運転中にHi信号、停止中にLo信号を入力しても無効となります。
 (2) パルス信号幅は200ms以上としてください。
 (3) 出荷時の設定はレベル信号となります。
 (4) 最大ケーブル長は50mです。
 (5) 液晶リモコン(PC-4HLS)の場合は、レベル信号のみの対応となります。
 (6) 配線の接続は付属の接続子をご利用ください。接続部より水が入らないようにビニールテープなどにより処置してください。

R410A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
インバータースクロール

R404A クーリングシステムセット型
スクロール

クーリングシステム
セレクト型


コ占チ

設備設計 据付上のご注意

R410A R404A 冷凍/冷蔵
ユニット

外部サーモスタット制御

庫内サーミスターの代わりに、市販のサーモスタットなどの接点により圧縮機を運転／停止させる機能です。
シーケンスを下図に、主要な必要部品を下表に示します。

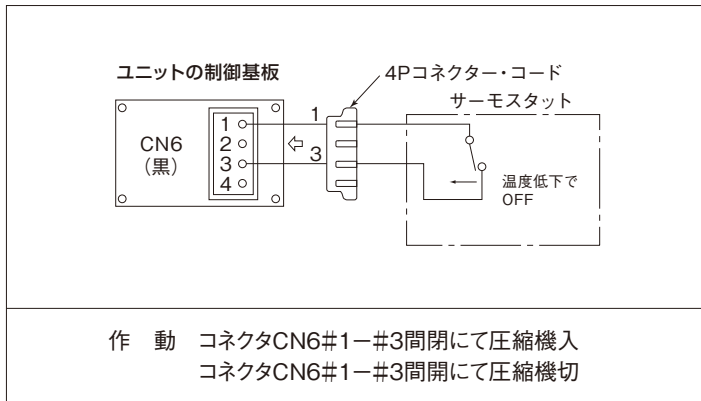


オプション部品

品 名	4Pコネクタ・コード(5本セット)
型 式	U-CC4

- 注) (1)サーモスタットはDC12V 約10mA負荷にて問題なく開閉可能なものを選択してください。
(2)サーモスタットのディファレンシャルは2.0K以上のものを使用して下さい。圧縮機の発停頻度は7回／時間以下としてください。
(3)サーモスタットは室内ユニットの吸込空気を正しく検知する位置に取り付けてください。
誤作動の原因となりますので、吹出風が直接当たるような場所には取り付けないでください。
(4)配線の接続は付属の接続子をご利用ください。接続部より水が入らないようにビニールテープなどにより処置してください。
(5)サーモスタットは現地準備品です。

外部手動除霜制御

遠方または別設置の集中監視盤などから、手動除霜を開始することができます。
なお、本機能はリモコンの“除霜”スイッチと同様な除霜運転を行います。
シーケンスを下図に、主要な必要部品を下表に示します。

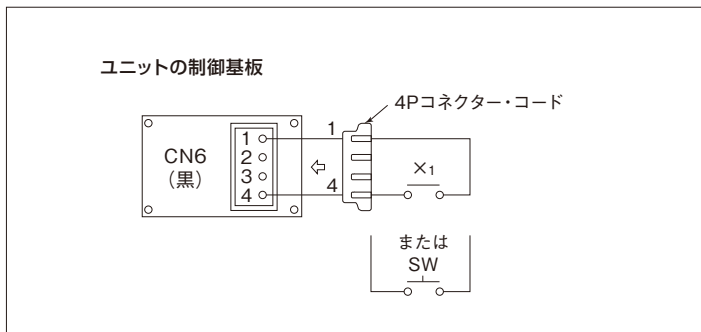

オプション部品

品 名	4Pコネクタ・コード(5本セット)
型 式	U-CC4


- 注) (1)外部信号(無電圧接点)が“開→閉”で手動除霜を開始します。
但し、停止中、除霜運転中、異常中、除霜開始条件を満足していない場合は、手動除霜を開始しません。
(2)パルス信号幅は200ms以上としてください。
(3)出荷時の設定はパルス信号となります。
(4)最大ケーブル長は50mです。
(5)液晶リモコン(PC-4HLS)の場合は、レベル信号のみの対応となります。
(6)配線の接続は付属の接続子をご利用ください。接続部より水が入らないようにビニールテープなどにより処置してください。

応用機能 (R410A)

運転信号の取り出し


(1) 冷却運転信号

冷却運転(サーモオン)時、コネクタ CN10に冷却運転信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY1)は冷却運転(サーモオン)で閉となります。

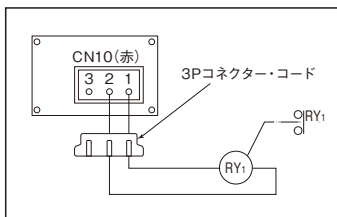


(4) 警報信号

高温・低温警報時、コネクタ CN11に警報信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY4)は警報状態で閉となります。

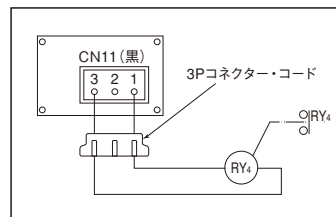


(2) 運転信号

運転(リモコンオン)時、コネクタ CN10に運転信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY2)は運転中で閉となります。
注)リモコンからの応用機能設定が必要です。

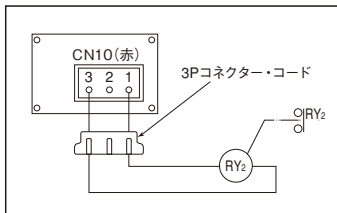


(5) 異常信号

異常時、コネクタ CN11に異常信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY5)は異常停止状態で閉となります。

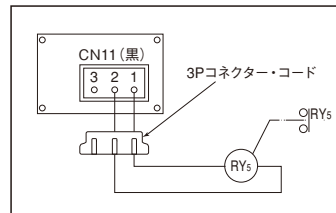


(3) 除霜運転信号

除霜運転時、コネクタ CN10に除霜運転信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY3)は除霜運転で閉となります。
注)リモコンからの応用機能設定が必要です。

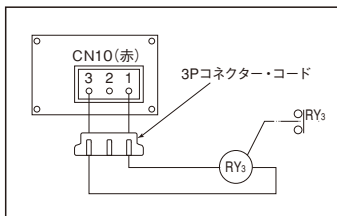

(6) 警報・異常表示

警報・異常信号をブザーでお知らせする場合に利用します。
(4)(5)に示す配線を行った後、RY4・RY5の接点を右図に示すように配線してください。

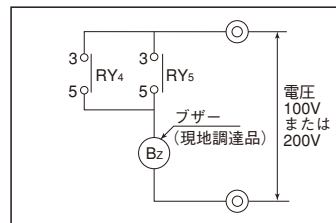

注) (1)電源は別電源となります。
(2)ブザーは電源に合ったものを選んでください。

オプション部品


品名	3Pコネクタ・コード(5本セット)
型式	PCC-1A

応用機能 (R404A)

運転信号の取り出し


(1) 冷却運転信号

冷却運転(サーモオン)時、コネクタ CN10に冷却運転信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY1)は冷却運転(サーモオン)で閉となります。

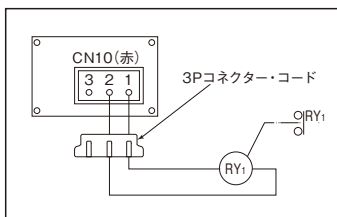


(4) 異常信号

異常時、コネクタ CN11に異常信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY4)は異常停止状態で閉となります。

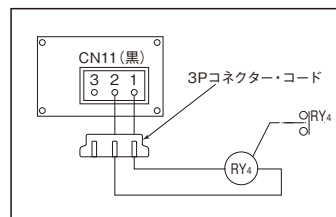


(2) 除霜運転信号

除霜運転時、コネクタ CN10に除霜運転信号(DC12V)を出力します。接続リレーの接点(RY2)は除霜運転で閉となります。

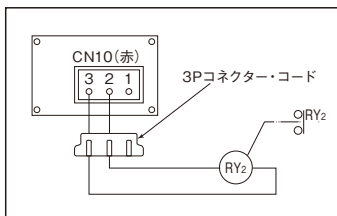

(5) 警報・異常表示

警報・異常信号をブザーでお知らせする場合に利用します。
(3)(4)に示す配線を行った後、RY3・RY4の接点を右図に示すように配線してください。

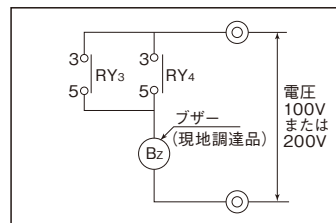

注) (1)電源は別電源となります。
(2)ブザーは電源に合ったものを選んでください。

オプション部品

品名	3Pコネクタ・コード(5本セット)
型式	PCC-1A

R410A
インバーター
スクロール
冷凍システム
セット型

R404A
インバーター
スクロール
冷凍システム
セット型

R404A
スクロール
冷凍システム
セット型

冷凍システム
セット型

設備設計
据付上の注意

R410A
R404A
ユニテック
冷凍空調

据え付け・取り扱い注意事項

使用基準

項目	温度区分	インバーター機		定速機	
		冷蔵用	冷凍用	中温用	低温用
三相200V					
庫内温度範囲	℃	-5 ~ 20	-25 ~ -5	-5 ~ 15	-25 ~ -5
外気(凝縮器吸込空気)温度範囲	℃	-15 ~ 40			
電源電圧	V	定格電圧±10%			

据え付け


詳細につきましては、商品に同梱の「据付点検要領書」を参照してください。

ご注意

- 油・塩分(海岸地方)・硫化ガス(温泉地方)などが多い場所は避けてください(このような特殊な場所で使用しますと故障のもとになります。このような場所では特殊な保守が必要です。)
- 電磁波を発生する機器の付近に据え付ける場合は、電磁波放射器の発信面が直接ユニット本体の電気品箱に対向しない位置に据え付けてください。
- ノイズの空中伝播の影響を避けるため、電磁波を発信する機器との距離を3m以上離してください。またラジオなどの受信機の場合には雑音が入る可能性がありますので、距離は少なくとも3m以上離してください。
- ユニットの近くに蒸気が発生するような設備の配置は避けてください。

据え付け場所の選定(室内ユニット)


- サービススペースの十分にとれる場所。室内ユニットのサービススペースを下図に示します。
- 背面の壁に配置・ドレンホースを通すための穴が開けられる場所。
- 冷蔵庫内に冷風が行き渡る場所。
- 天井構造が丈夫で、天井面が水平な場所。
- 吸込空気・吹出空気の流れの邪魔となるものが近くにない場所。
- 冷媒配管や電気配線が便利な場所。
- ドレン水が排水出来る場所。

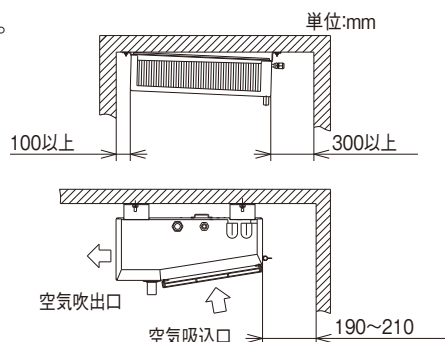


据え付け工事(室内ユニット)

天井への取り付けは次の要領で行ってください。

- 天井の取付位置に取付穴(φ10mm、4カ所)をあけます。取付穴寸法を下図に示します。

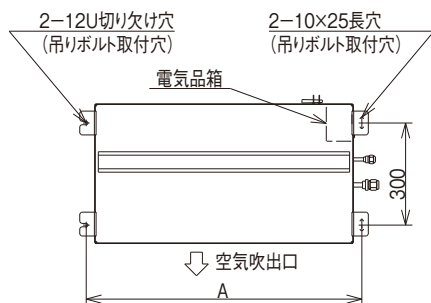

- M8通しボルトを上部より通して本体の取付足をあてがい、ナットでしっかりと締めて固定します。(庫内天井が弱い場合、座金と天井の間に補強金具を入れてください。)取付要領を下図に示します。

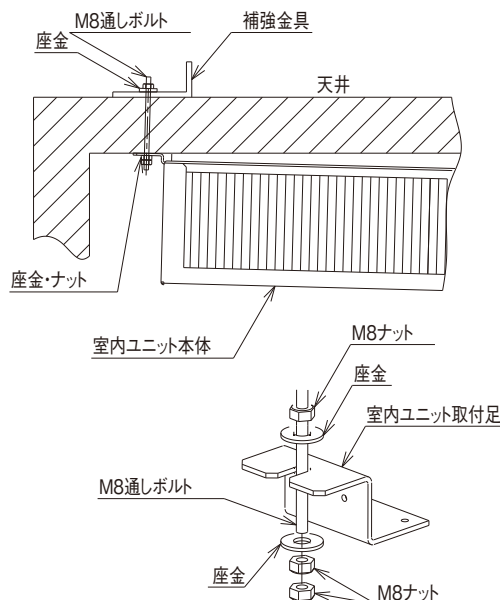

用途	型式	寸法	
		A (mm)	重量 (kg)
インバーター機	冷蔵用	RU-N10SMCDV	630 10
		RU-N20SMCDV	1,210 16
定速機	中温用	RU-R10SMCD3	630 10
		RU-R15SMCD3	850 13
		RU-R20SMCD3	1,210 16
	低温用	RU-R10SLCD3	480 9
		RU-R15SLCD3	760 10
		RU-R20SLCD3	1,210 16

R410A
インバーターシステム
スクロール

R404A
インバーターシステム
スクロール

R404A
スクロール

セレクト型
スクロールシステム


ミラテ

設備設計 据付上のご注意

R410A
R404A
ユニット
冷凍・冷蔵



据え付け場所の選定(室外ユニット)

- (1) 空気が再循環しない乾燥した風通しのよい場所。
- (2) 日光や熱源から直接輻射熱を受けないところ、やむを得ず直射日光を受ける場合には日除けなどで日光が当たるのを防いでください。
- (3) ユニートから発生する運転音が近隣に迷惑をかけないところ。
- (4) 吹出空気が観葉植物や隣家の窓に吹き付けない場所。
- (5) 強度が十分で安定した平らな場所。
- (6) ほこりや紙くずなどが熱交換器に吸い込まれないような場所。
- (7) 降雪地帯では雪除けの屋根および囲い・防雪フードなどを必ず取り付けてください。
- (8) できるだけ逆風(プロペラファンに向かって吹く風)のない場所。
屋上や周囲に建物などがなく、強い風がユニットにあたるのが予想される場合には、ユニットの吹出口に強い風が当たらないようにしてください。

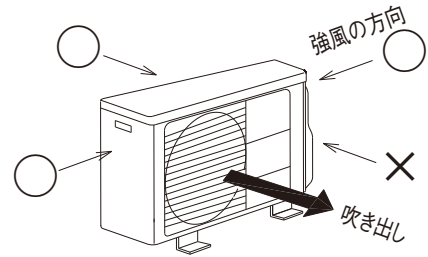

《サービススペース》


室外ユニットの周囲には、下図のサービススペースおよび通風スペースを確保してください。
(室外ユニットの周囲は、2方向以上開放してください)

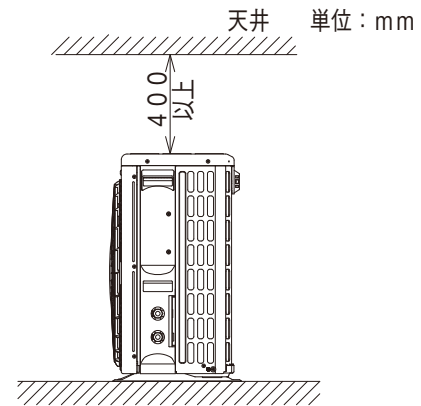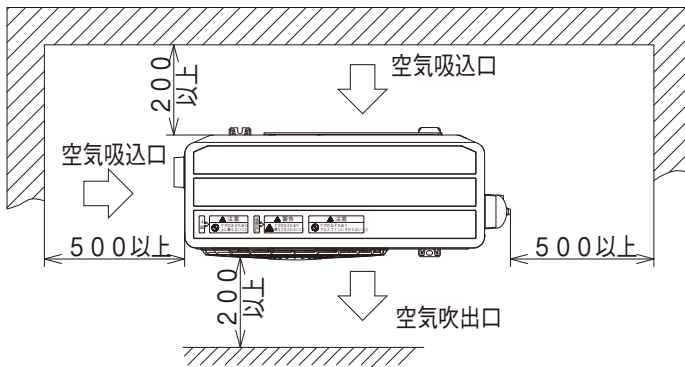


据え付け工事(室外ユニット)

室外ユニットが傾いたり、騒音が出たり、あるいは突風や地震などで倒れないよう基礎工事を十分にを行い、しっかり固定してください。

(1) アンカーボルトによる固定例

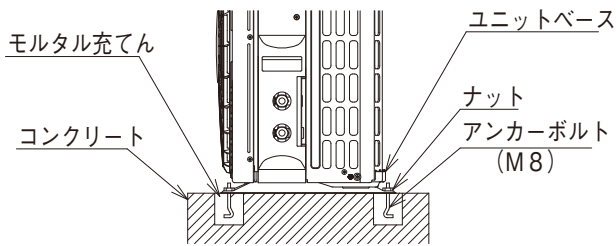


(2) アンカーボルト取付寸法(※寸法)

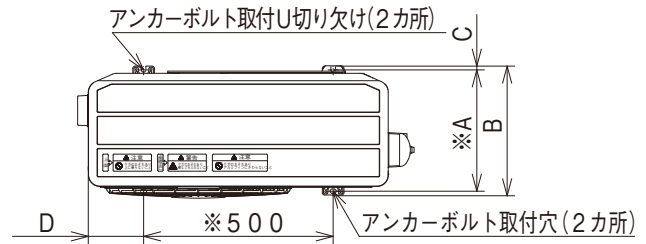

	型式	寸法(mm)			
		A	B	C	D
インバーター機	RU-N10SMDV	320	340	10	148
	RU-N20SMDV	320	340	10	151
定速機	RU-R10SMD3/SLD3	320	340	10	148
	RU-R15SMD3/SLD3	320	340	10	148
	RU-R20SMD3/SLD3	368	390	11	200

(3) 取付用部材を使用したドレン水の排水設置例


ユニットのベースから、水がたれる場合があります。
水はけの良いところを選ぶか、排水溝を設けて排出してください。
ユニットのベースには、水を排出する穴が設けられており、ドレンパイプを付けることができます。
詳しくはお買い上げの販売店へお問い合わせください。

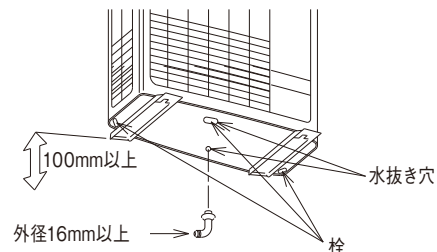

冷媒配管工事

- (1) 冷媒配管は現地にて調達してください。
- (2) 配管径、配管肉厚は各ユニット指定のものを使用してください。
- (3) 冷媒配管長さは下表に従ってください。

	セット型式	冷媒配管長さ	立上げ高さ
インバーター機	RU-N10SMV	20m以内	上下5m以内
	RU-N20SMV	30m以内	
定速機	RU-R10SMT3/SLT3	20m以内	
	RU-R15SMT3/SLT3	30m以内	
	RU-R20SMT3/SLT3		

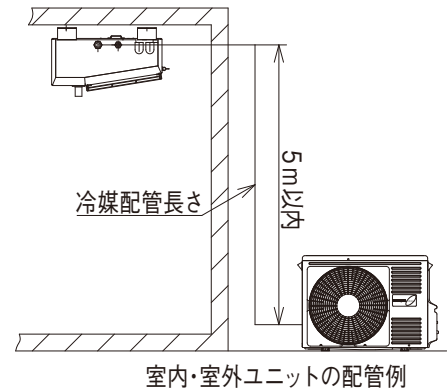

冷媒封入について

室外ユニットには工場出荷時に規定量の冷媒が封入されています。
冷媒配管長が10m以下の場合、現地での冷媒封入作業は不要です。冷媒配管長が10mを超える場合は下表に示す量を追加封入してください。


	セット型式	冷媒種類	工場出荷時の冷媒封入量 (g)	冷媒配管長さによる冷媒封入量 (追加量と合計量) (g)			
				10m以下	10mを超えた場合	20m	30m
インバーター機	RU-N10SMV	R410A	1,600	追加:0g 合計:1,600g	冷媒配管長さ1m当たり 冷媒20gを追加封入	追加:200g 合計:1,800g	—
	RU-N20SMV			追加:0g 合計:2,000g	冷媒配管長さ1m当たり 冷媒50gを追加封入	追加:500g 合計:2,500g	追加:1,000g 合計:3,000g
定速機	RU-R10SMT3 RU-R10SLT3	R404A	1,600	追加:0g 合計:1,600g	冷媒配管長さ1m当たり 冷媒20gを追加封入	追加:200g 合計:1,800g	—
	RU-R15SMT3 RU-R15SLT3			追加:0g 合計:2,000g	冷媒配管長さ1m当たり 冷媒50gを追加封入	追加:500g 合計:2,500g	—
	RU-R20SMT3 RU-R20SLT3			追加:0g 合計:2,500g		追加:500g 合計:3,000g	追加:1,000g 合計:3,500g

ドレン配管工事

ドレンホースからの外気の侵入を防ぐためドレントラップを必ず設けてください。
ドレン配管完了後、ドレンパンに水を注ぎ完全に排水されるか、またドレン配管に水漏れがないか確認してください。

〔接続方法〕

- ユニット組み込みのホースヒーターをドレンホース内に挿入します。
- ホースヒーターの先端部がドレンホースの端より約100mmの位置になるまで静かに引いてください。

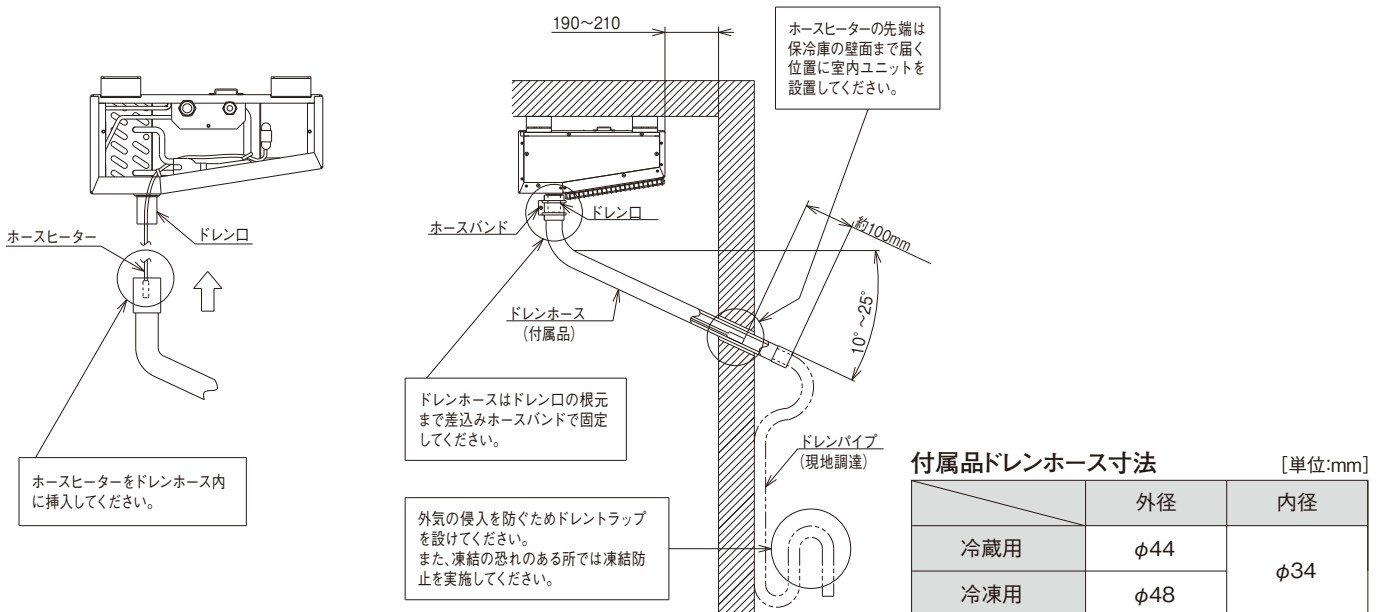

注)ドレンホースは付属品を使用して下さい。やむをえず、ドレンホースとドレンパイプの接続が冷蔵庫内になってしまう場合は、必ずドレンパイプに凍結防止を施してください。凍結し、水漏れの原因となります。

配線工事

電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および事前に各電力会社の指導に従ってください。
配線工事は電気工事士の資格を持った業者の方が行ってください。

	セット型式	電源	最小電源配線太さ (3芯Fケーブル)	漏電遮断器 (ELB)	手元開閉器仕様		アース線太さ	操作回路 ヒューズ容量
				定格電流	スイッチ容量	ヒューズ容量		
インバーター機	RU-N10SMV	三相200V 50/60Hz	1.6mm	15A	20A	20A	2.0mm ²	5A
	RU-N20SMV		2.0mm	20A	30A	20A		
定速機	RU-R10SMT3 RU-R10SLT3		1.6mm	20A	20A	20A		
	RU-R15SMT3 RU-R15SLT3		2.0mm					
	RU-R20SMT3 RU-R20SLT3							

- 注) (1) 配線容量はユニットの使用範囲を考慮して内線規程により決めたものです。
長い配線の場合、電圧降下が大きくなりますので、上記に示した太さより太い配線を必要とする場合があります。
(2) 最小電源配線太さは、金属管・樹脂管・フロアダクトおよびケーブル配線の場合を示します。
(3) 漏電遮断器 (ELB) の感度電流は30mAとしてください。
(4) インバーター機は高調波対応品 (インバーター対応型) の高速型 (動作時間0.1秒以内) を選定して下さい。

漏電遮断器を取り付けてください。

万一の漏電による感電事故を防止するため、漏電遮断器・配線遮断器を設置することが法規で義務づけられています。
注) アース工事をしないと漏電遮断器は作動しないので必ず行ってください。(D種接地工事)

お買い求めに際して

酸性またはアルカリ性雰囲気でのご使用

酸性またはアルカリ性雰囲気(温泉地帯の硫化ガスの多い場所、海岸地帯などの塩分の多い場所)など、一般の雰囲気と異なる場合には熱交換器などに腐食を起こす恐れがありますので設置は避けてください。

高温湿度でのご使用

庫外43℃・相対湿度80%を超える高温高湿度の雰囲気では長時間運転されずと、製品本体への結露や露が落下する場合があります。また、梅雨時期は天井が高湿となり、結露が生じやすくなりますので、製品表面に断熱材の追加などが必要です。(一体型)

警報システムの設置について

冷凍設備には電気機能品ならびに配線、また工用配線と多くのトラブルの要素を含んでいます。万一、漏電遮断器や保護回路が作動した場合に警報システムや、温度管理システムが十分でないとき長時間にわたり冷凍機の運転が停止したままになり、物損の拡大につながります。適切な処置ができるように、警報装置の設置や、温度管理システムの確立を計画時点でご配慮くださるようお願いいたします。

油雰囲気でのご使用

油(機械油も含む)の飛散・蒸気の多い場所でご使用されますと、熱交換器の腐食・断熱材の剥離などを引き起こすことがあります。また、プラスチック部品は変形・破損することがありますので設置は避けてください。

防食使用の選定について

発生する腐食ガスが製品本体を傷め、機器寿命を大幅に縮めることがあります。このような環境でご使用される場合は、耐久性が高いカチオン電着塗装仕様(特注対応)をご使用ください。
※防食仕様といえども腐食や発錆に対して万全ではありません。設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。

運転音について

運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で測定した定格運転時の値(Aスケール)を示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通ですので据え付けの時には十分ご注意ください。

〈産業用中温エアコンのご紹介〉

中温エアコン

冷暖房時の室内運転温度範囲

10~30℃※まで拡大。 ※ゆかおきを除く

全シリーズ(50~280型)

インバーターでラインアップ。



50・80型

112・140型

224・280型

豊富な室内ユニットラインアップ

てんかせ4方向



てんかせ2方向



てんうめ



てんつり




ゆかおき



厨房用てんつり



●生産・加工・保管に対応する中温エアコンの環境製造室温度

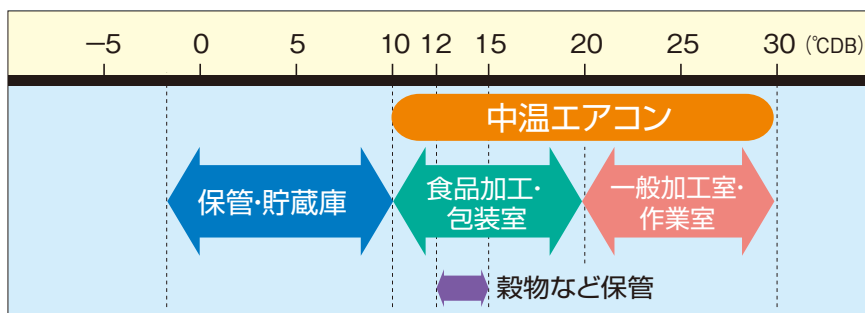

■産業用中温エアコンシリーズ R410A インバーター

製品区分			使用温度範囲				型名(相当馬力)						
			冷房運転		暖房運転		50型 (2)	80型 (3)	112型 (4)	140型 (5)	224型 (8)	280型 (10)	
			室内吸込空気	外気	室内吸込空気	外気							
空冷	冷暖房兼用型	てんかせ4方向	シングル	WB8~22℃ (DB10~30℃)	DB-5[-15]~43℃ ※	DB10~30℃	WB-20~15℃	○	○	○	○		
			ツイン										
		てんかせ2方向	シングル										
			ツイン										
		てんうめ	シングル										
			ツイン										
		てんつり	シングル										
	ツイン												
	ゆかおき	シングル											
	厨房用てんつり	シングル											
		ツイン											
空冷	冷房専用型	てんかせ4方向	シングル	WB8~22℃ (DB10~30℃)	DB-5[-15]~43℃ ※	-	-	○	○	○	○		
			ツイン										
		てんかせ2方向	シングル										
			ツイン										
		てんうめ	シングル										
			ツイン										
		てんつり	シングル										
	ツイン												
	ゆかおき	シングル											
	厨房用てんつり	シングル											
		ツイン											

※ []は年間冷房設定時です。その場合、室内設定温度範囲は10~20.5℃WB(14~30℃CDB)となります。

警報システムの設置について

冷凍設備には電気機能品ならびに配線、また工事前配線と多くのトラブルの要素を含んでいます。万一漏電ブレーカーや保護回路が作動した場合に警報システムや、温度管理システムが十分でないと長時間にわたり、冷凍機の運転が停止したままになり、実損の拡大につながります。適切な処置ができるように、警報装置の設置や、温度管理システムの確立を計画時点でご検討くださるようお願いいたします。



安全に関するご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- (1) 据え付けは、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼してください。ご自分で据え付け工事をされ、不備があると施工不良・感電・火災の原因になります。
- (2) 据え付けは、強度が十分で平らな所に水平になるように設置してください。床面が軟弱であったり、傾斜・凹凸があると、本体の傾きや、転倒・水漏れの原因になります。
- (3) 屋内仕様を屋外で使用されますと、倒壊・漏電・感電事故の原因になります。また、法的な規制もありますので専門業者にご相談ください。
- (4) 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて本体の周囲に溜ると火災の原因になることがあります。
- (5) 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および、据付説明書に従って施工し、必ず専用回路にし、D種接地工事を実施してください。
- (6) 漏電遮断器の設置とアース配線工事が必要です。正しく行わないと、感電・火災の原因となる場合があります。
- (7) 揮発性・引火性のある薬品および類似品(たとえばベンジン・エーテル・接着剤・LPGなど)は絶対に庫内に入れないでください。引火・爆発する危険があります。
- (8) パネルの移設または、増設はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると施工不良・感電・火災などの原因になります。
- (9) 冷凍庫にはビンやカン類を入れないでください。中身が凍って割れ、ケガの原因になります。

ご使用上の注意

- このカタログに掲載の商品は、食品保存用冷凍冷蔵庫のシステム製品です。それ以外の用途(血液・医療品・動植物など)に使用される場合は、販売店または専門業者にご相談ください。
- 貯蔵品には以下に例示しますように特に強い腐食性ガスを発生させる品物があります。これらは必ず密閉容器または食品用ラップフィルムに包んで保管ください。冷却器が腐食しガス漏れが起こる場合があります。またこれ以外の食品についても同様に密閉して保管ください。
 - ・硫黄系ガス ……………(例)たまねぎ 卵焼き ゆで卵
 - ・塩分(塩水)関係 ……(例)漬物類 塩干物 しょうゆ
 - ・酸関係 ……………(例)パン生地 納豆 おから キノコ栽培
- 生ゴミは非常に強い腐食性ガスを発生させますので貯蔵しないでください。
- 冷凍用は、あくまでも冷凍された品物の保管庫用です。凍結用としては使用しないでください。
- 冷蔵庫の扉の開閉頻度が高く、また時間が長いと冷却器に異常着霜し、冷却および除霜不良の原因となります。冷蔵庫の扉の開け放しはしないでください。
- 冷蔵庫に扉のない通用口を設けたり、あるいは冷蔵庫内の冷気を取り出して、冷蔵庫外の品物を冷やすようなことをしないでください。
- 次のような場所への設置はしないでください。機器が故障する原因となります。
 - ・油(機械油も含む)の飛沫・蒸気の多い場所
 - ・可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所
 - ・海岸地帯などの塩分の多い場所
 - ・排熱が出来ない場所(設置スペースの確保が出来ないなど)
 - ・温泉地など硫化ガスの多い場所
 - ・風雨が侵入するような場所(屋内設置仕様の機器)
 - ・酸性またはアルカリ性の雰囲気のある場所

冷媒回収について

- 冷凍機(冷凍サイクル)を廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロン回収・運搬・破壊費用が必要です。

- スクロールクーリングシステムと小型冷凍冷蔵ユニット(天井据え付け一体型)の技術的なお問い合わせは下記へどうぞ。

- 修理のご依頼は、お買い上げ店へご依頼ください。
- お買い上げ店が不明な場合などは、下記へご依頼ください。

技術相談センター

 TEL:0120-578-011 (携帯電話からも可)
受付時間/平日 9:00~19:00、土日祝日・弊社休日 9:00~17:00

 FAX:0120-578-012 (365日・24時間受付)

空調修理コールセンター

 TEL:0120-649-020 (携帯電話からも可)
受付時間 / 365日・24時間受付

 FAX:0120-649-021 (365日・24時間受付)

お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売元 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

●ご購入のお問い合わせは下記へどうぞ。

北海道営業所 050-3142-0621 中部支店 (052) 251-0373
北日本支店 (022) 266-1321 関西支店 050-3181-8205
福島営業所 (024) 921-5550 中四国支店 (082) 240-6154
関東・広域支店 050-3154-3973 四国営業所 (087) 833-8701
北陸支店 (076) 429-4051 九州支店 050-3142-0629

信用と行きとどいたサービスの当社へ

製造元 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号