
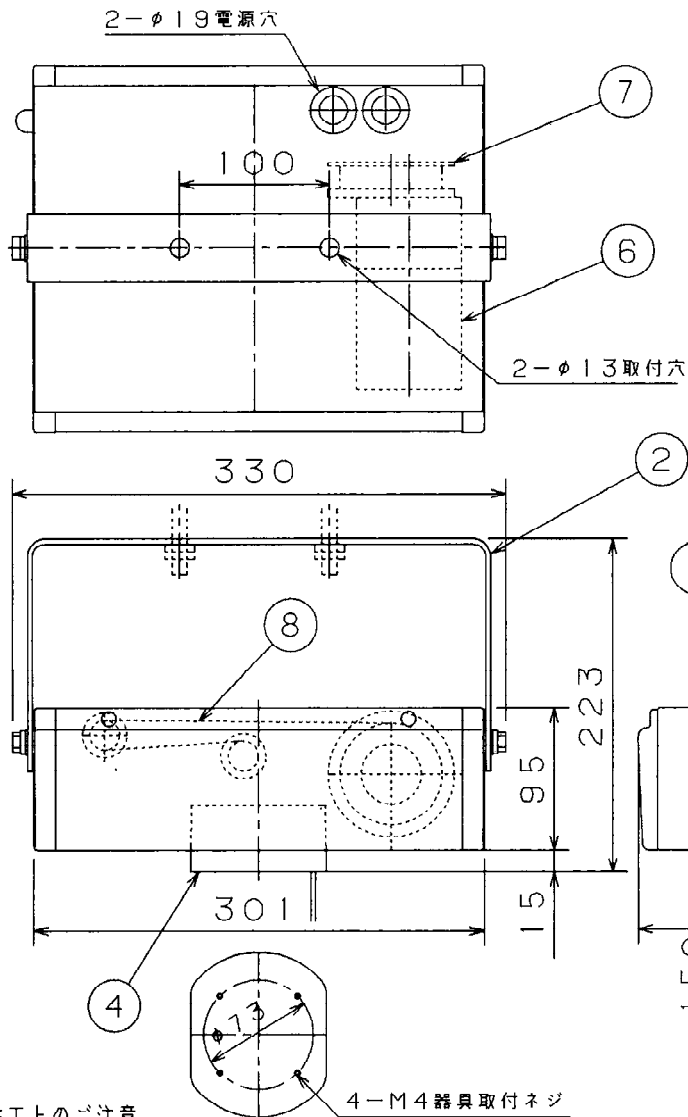


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用装置です。雨や風の当たる場所、高温・高湿、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガスの発生する場所等では使用しないで下さい。落下、絶縁不良の原因となります。
- ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や器具が揺れたり、回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し落下の原因となります。
- ・30分以上の連続昇降は行わないで下さい。焼損、火災の原因となります。
- ・ランプ交換や保守の際は、必ずランプ電源を切って下さい。感電、焼損の原因となります。

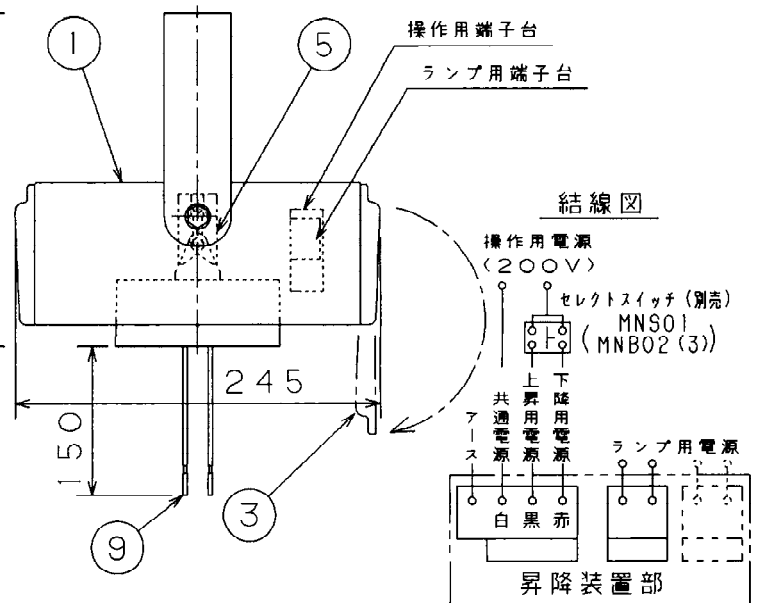

施工上のご注意

1. 必ず足場を取る前に動作確認を行って下さい。
2. 誤配線をされますと、装置が損傷する恐れがありますので配線は確実に行って下さい。
3. 操作用電線とランプ用電線は別々に配線し、ブレーカを設けて下さい。
4. 取付は天井面にM10吊りボルトを施工し、ダブルナットで固定して下さい。
5. 昇降装置の取付は水平(±2°以内)にして下さい。
6. 1kwメタルハライドランプM(F)1000B-SCタイプは使用できません。

使用上のご注意

1. 運転中は灯具を揺らしたり、回転させたりしないで下さい。
2. ワイヤーを引き出したり、たるませたりしないで下さい。又器具を床面に到着した位置より横へずらさないで下さい。
3. 下降中に任意の位置で灯具を手で支えると停止し、手を離してもそのままの位置で停止します。

仕様

形式	MNC07	MNC08
ランプ回路数	2接点1回路	4接点2回路
モーター	単相200V15W	50/60Hz
許容取付荷重	0~12kg	
昇降可能高さ	15m	
昇降速度	1.0~1.5m/分	
傾斜取付範囲	0°~45°	
接点容量	300V 15A/1回路	
操作部定格電流	0.23A	
始動電流	0.35A	
使用周囲温度	0℃~40℃	

9	電源リード線		
8	ワイヤー	SUS304	φ1.1
7	ワイヤードラム	ADC	
6	モーター		単相200V15W50/60Hz
5	ロック爪	SUS	
4	昇降部	ZDC	
3	カバー	SPC	ナチュラルホワイト
2	取付金具	SPC	黒色
1	本体	SPC	t1.6 亜鉛メッキ鋼板
	品番	部 品 名	材 質
			備 考

特記事項

形式	電動昇降装置	沢田 赤沢 赤沢	200		数量	3	2	1	品番	部 品 名	材 質	備 考
			先方記号	電圧 (V)								
	MNC07・08		7.0kg									
			器具重量	適合ランプ	W・数							