


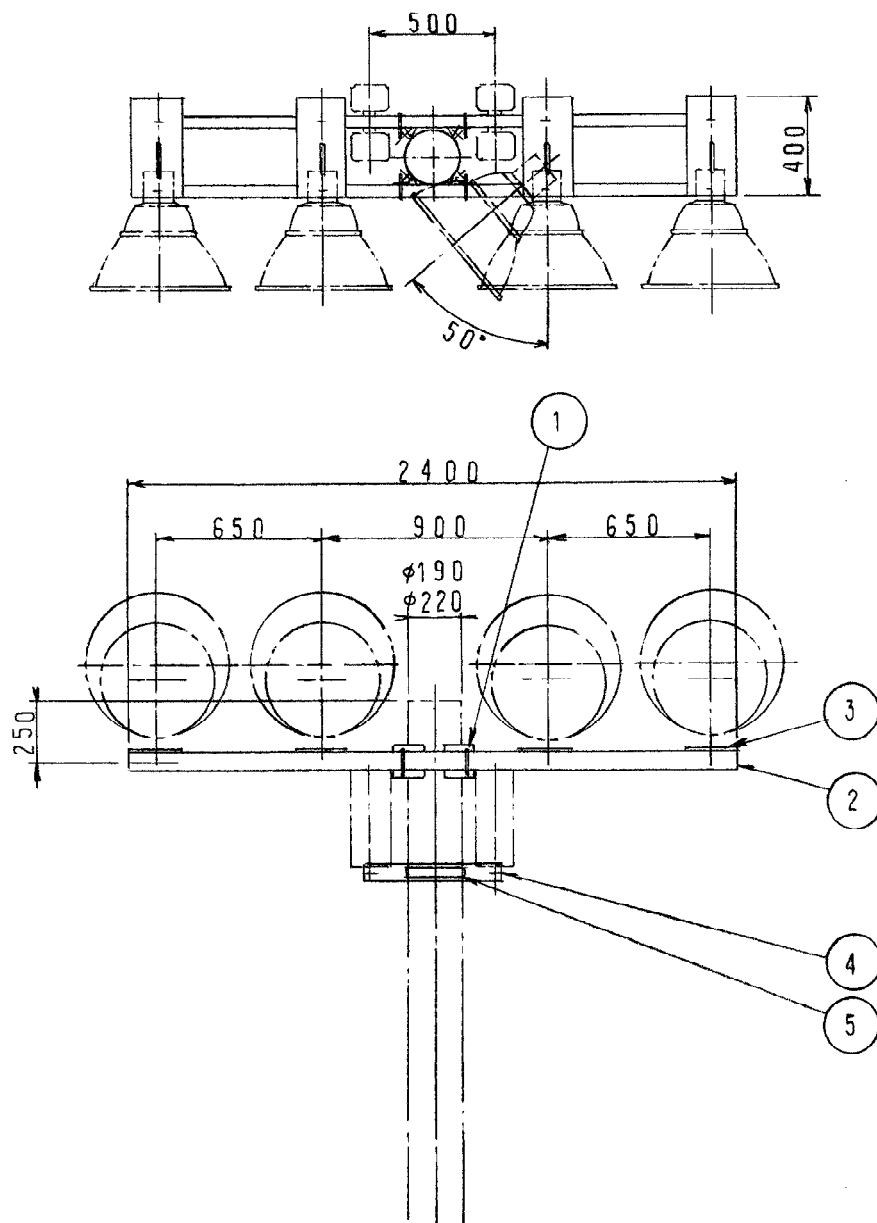

ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)はφ190～φ235まで、(MTB-LA24)はφ235～φ280まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)はφ250まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)はφ170～φ265まで、(MTB-BD23)はφ230～φ325まで取付可能です。
7. 1000W用投光器をご使用になる場合はコンクリートポール末口径220mmを使用して下さい。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表(NT84649)をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図(NT85339)をご参照下さい。

適合投光器

200W ～400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ～1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶融亜鉛メッキ仕上

特記事項	先方記号	電圧(V)	数	量	5	MTB-BT308			1
					4	MTB-C4	STKR	075X45	1
形式 投光器取付架台 4灯用・一般形 MTB40	42.4 Kg				3	MTB-P1	SS	t4.5	4
					2	MTB-A4	STKR	075X45	2本組x1
					1	MTB-LA19			1
	器具重量	適合ランプ	W	数	品番	部品名	材質	備考	数量