


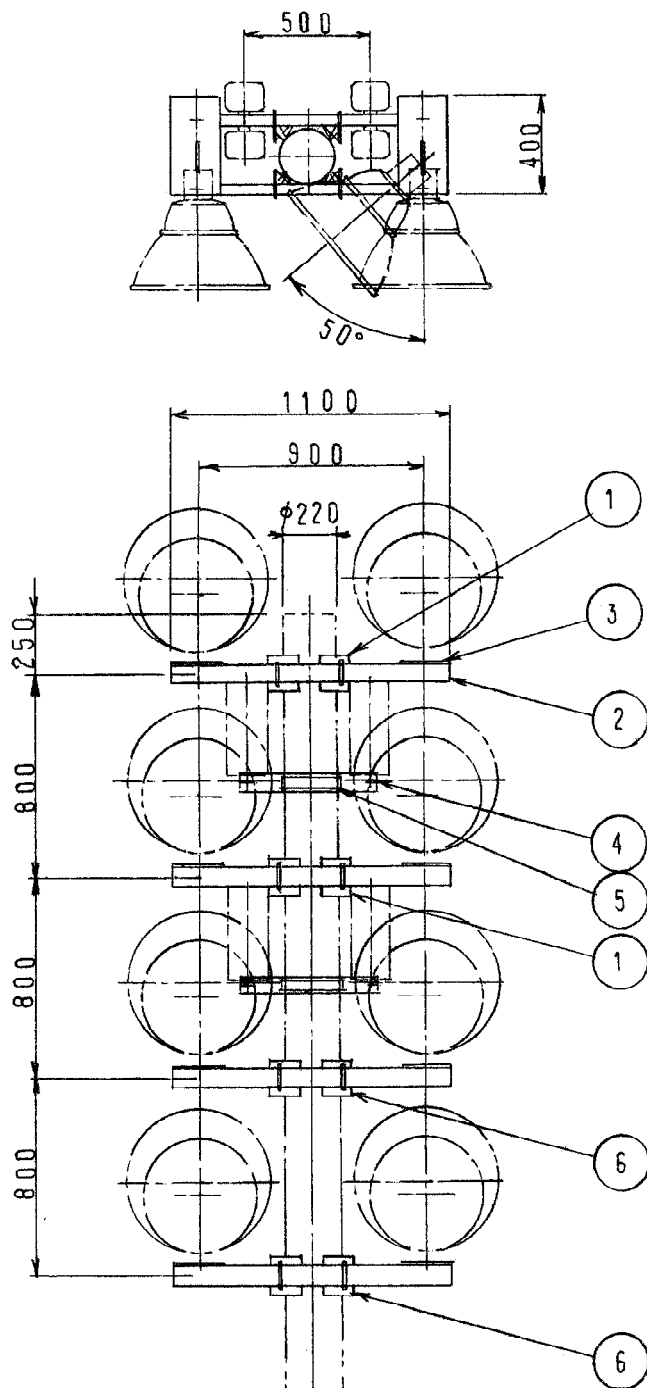

ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)はφ190～φ235まで、(MTB-LA24)はφ235～φ280まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)はφ250まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)はφ170～φ265まで、(MTB-BD23)はφ230～φ325まで取付可能です。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表(NT84649)をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図(NT85339)をご参照下さい。

適合投光器

200W ～400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ～1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶融亜鉛メッキ仕上

特記事項				6	MTB-LA24			2				
				5	MTB-BT308			2				
				4	MTB-C4	STKR	□75×45	2				
	先方記号	電 圧(V)	数 量	3	MTB-P1	SS	t4.5	8				
形式 投光器取付架台 8×T用・一般形 MTB81	福井 百瀬 赤澤	86.9Kg	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	2	MTB-A2	STKR	□75×45	2本1組	4
							1	MTB-LA19			2	