





安全上の注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

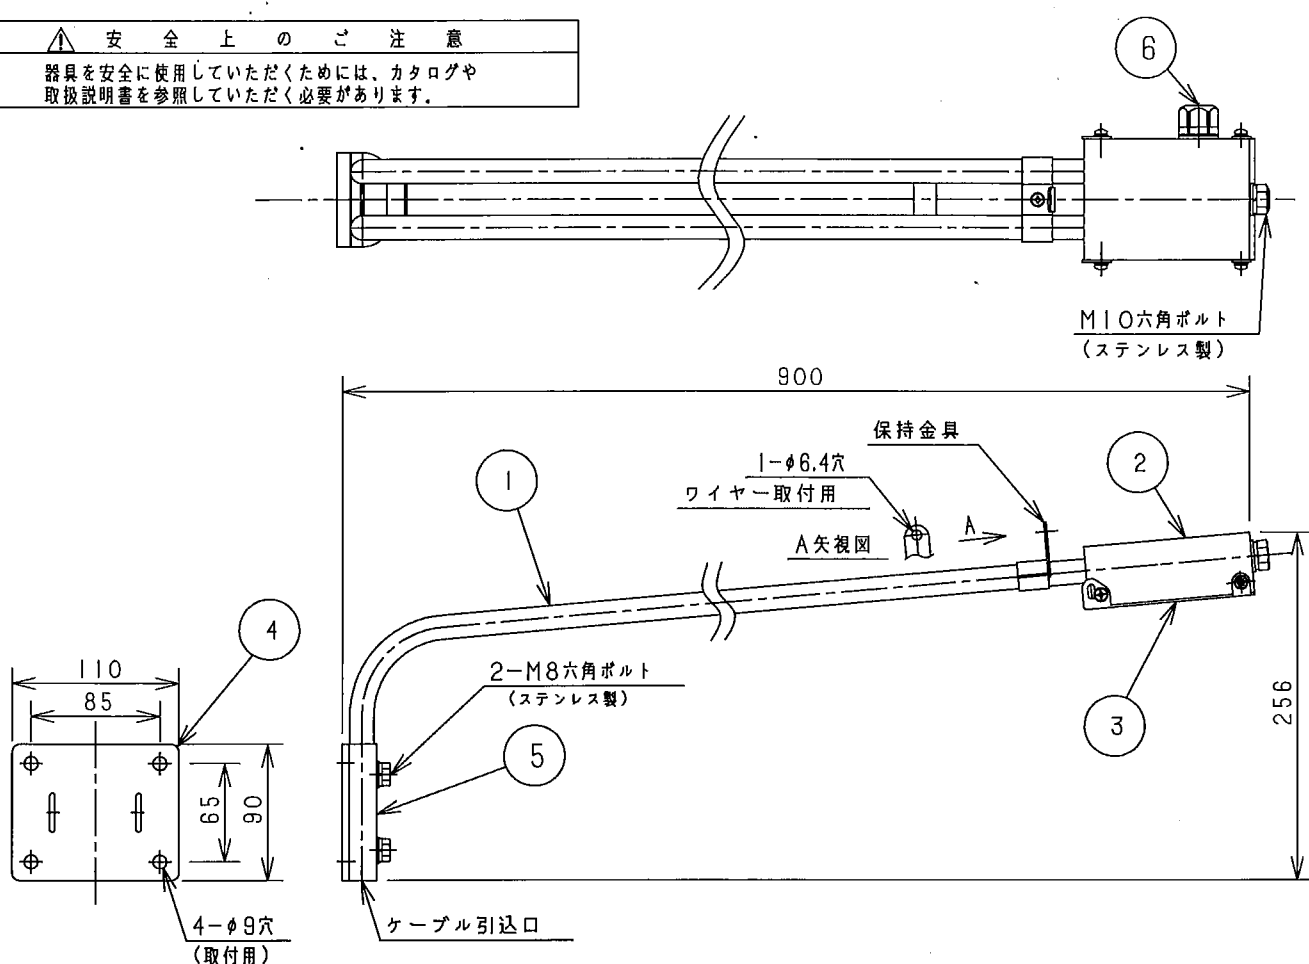


取付可能範囲

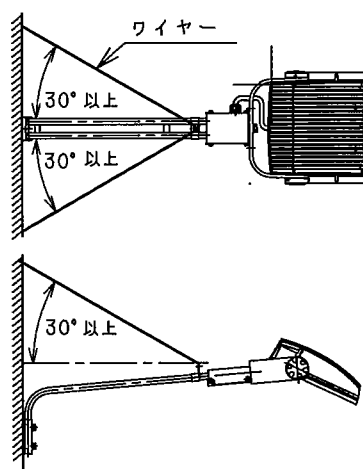

ワイヤーの施工方法

注)

1. 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
2. 保持金具のワイヤー取付用穴を利用して、必ずステンレスワイヤー径φ2～φ3で両側から保持してください。
3. 振動や衝撃の激しい所では使用しないでください。
4. 適合器具以外の器具では使用しないでください。
5. 設置方法は (a) 図もしくは (b) 図のように行い、決して (c) 図のような方法で設置しないでください。浸水による火災・感電、また落下の恐れがあります。

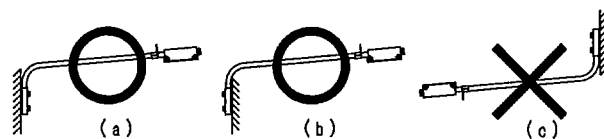

仕上色	LTEA52DG	ダークグレイ (半艶) (マンセル N3)
	LTEA52W	ホワイト (半艶) (マンセル N9.5)

適合器具	LTE0881NDG (NW)～0884NDG (NW) LTE1081NDG (NW)～1084NDG (NW) LTE1377NDG (NW)
------	---

特記事項

形式	投光器用アーム900mmタイプ	岩田 福井 福井	先方記号	電圧 (V)	数量	6	5	4	3	2	1	品番	部品名	材質	備考
						締付グランド	カバー	フィティング	カバー	ジョイント	パイプ				
LTEA52DG LTEA52W			2.4kg												

日立アプライアンス株式会社

NT800580