
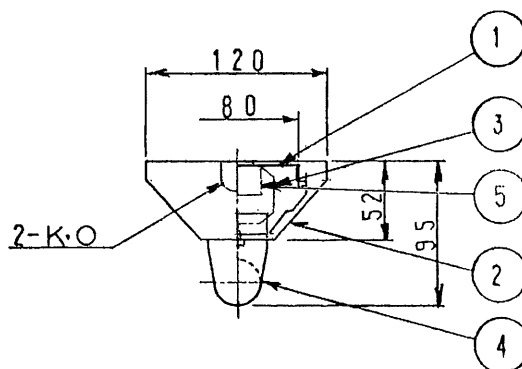


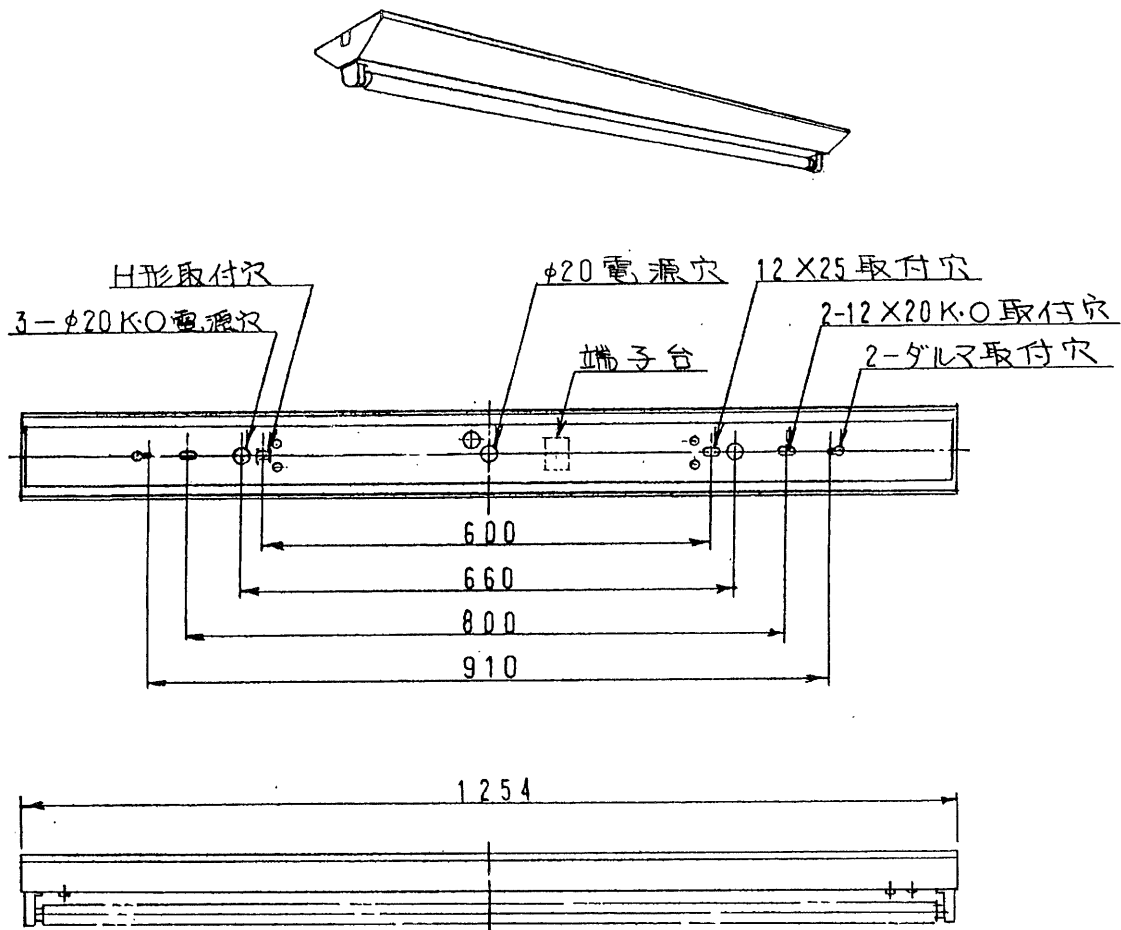

注意事項

- 1) 必ず、器具アースを取って下さい。
- 2) ランプはFL-40SS・EX/37-Gをご使用下さい。
- 3) ランプを交換する場合には、古いランプを外し、1～2分後に新しいランプと交換して下さい。

端子台付

特記事項

生産終了品

形式	逆富士形	福井 長谷川 米山	2.4Kg	100	数	5	電子スタータ	ES-405A(50Hz) ES-405B(60Hz)
				先方記号	電圧(V)	4	リセット	T106
NM4.102-EG				蛍光ランプ	40W×1	3	安定器	
						2	反射板	SPC t0.4 オモテ:白色 ウラ:透明
				器具重量	適合ランプ	1	本体	SPC t0.5 亜鉛メッキ鋼板
				W・数	品番		部品名	材質 備考

日立ライティング株式会社

NT85920