



A級(40形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAK131-3280

公共施設形

SHI-F6F20-A STI-F6F22-A
SHI-FBF20-A STI-FBF22-A

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。

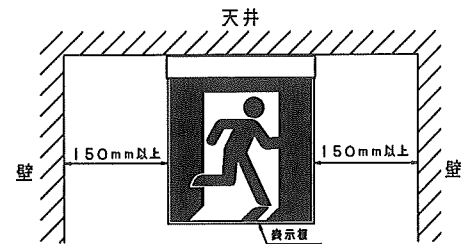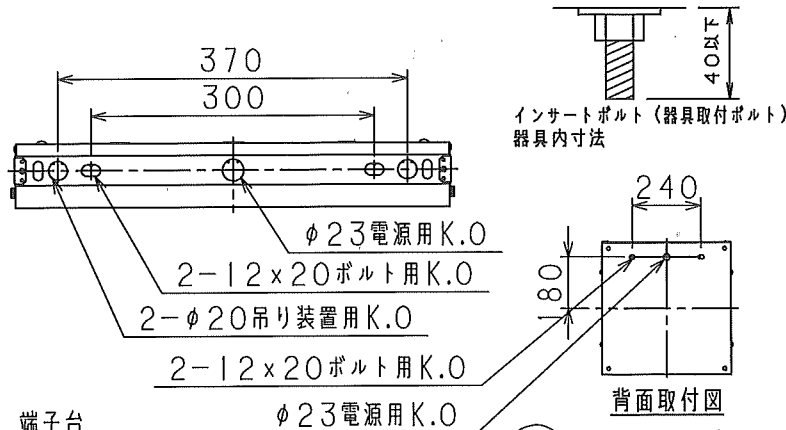

注) 表示板取りはずしのため150mm以上の余裕を設けてください。


個別制御方式自動点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(IRT1813T:別売)をご使用ください。


誘導灯の区分	A級	
表示面の寸法(m)	たて	よこ
	0.41	0.41
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口	56以上
	通路	64以上
蓄電池の容量	20分間	

使用上のご注意

1. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 調光器との併用はできません。
3. 強い風の吹く場所でのご使用の場合にはご相談ください。
4. 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
5. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないとき非常点灯しません。

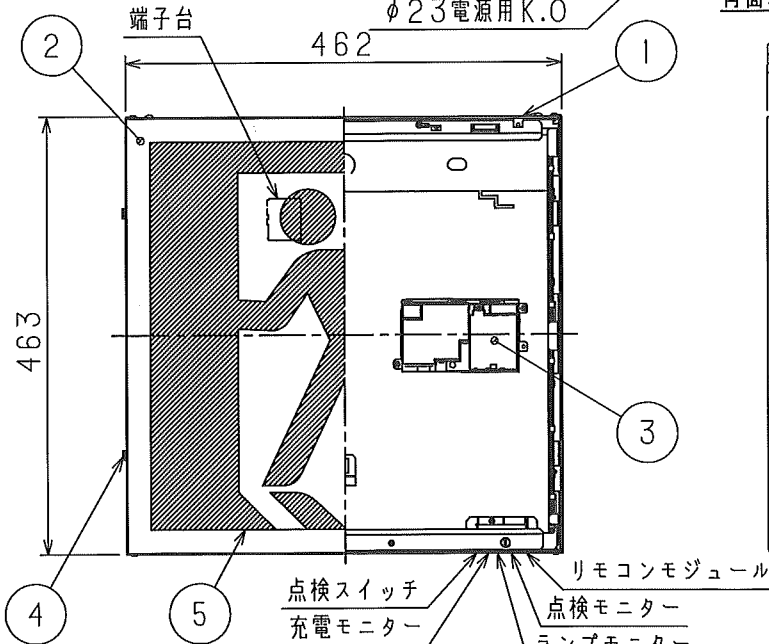


避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIAS-502)		通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIAS-502)	
	ET44601H		ET44603H
	ET44602H		ET44604H
	ET44605H		ET44613H
			ET44614H
			ET44615H

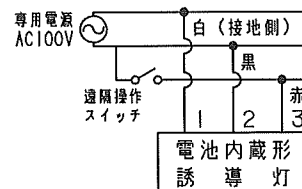

遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、所轄消防署の事前承認を得てください。 }

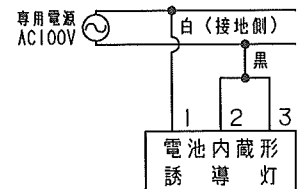

遠隔操作を使用しない結線

特記事項		100	5	表示板	アクリル	左表(別売)
		先方記号	電圧(V)	数量	4	化粧ねじ
					3	蓄電池
					2	化粧枠
					1	本体
					品番	部品名
					材質	備考

形式 LED誘導灯(片面)

A級(40形) 避難口・通路誘導灯 天井・壁直付形

YEN44601B-EN

浅野

小野

中澤

(表示板を含む)

8.5kg

器具質量

LEDモジュール

LEN-024012(W)-SI

適合ランプ

2W×4

W・数

品番

2HR-AE-TN

SPC

t1.0 オフホワイト

2HR-AE-TN

SPC

t1.0 オフホワイト

2HR-AE-TN

SPC

t1.0 オフホワイト

2HR-AE-TN

SPC

t1.0 オフホワイト

2HR-AE-TN

SPC

t1.0 オフホワイト

2HR-AE-TN

SPC

t1.0 オフホワイト