


集中制御

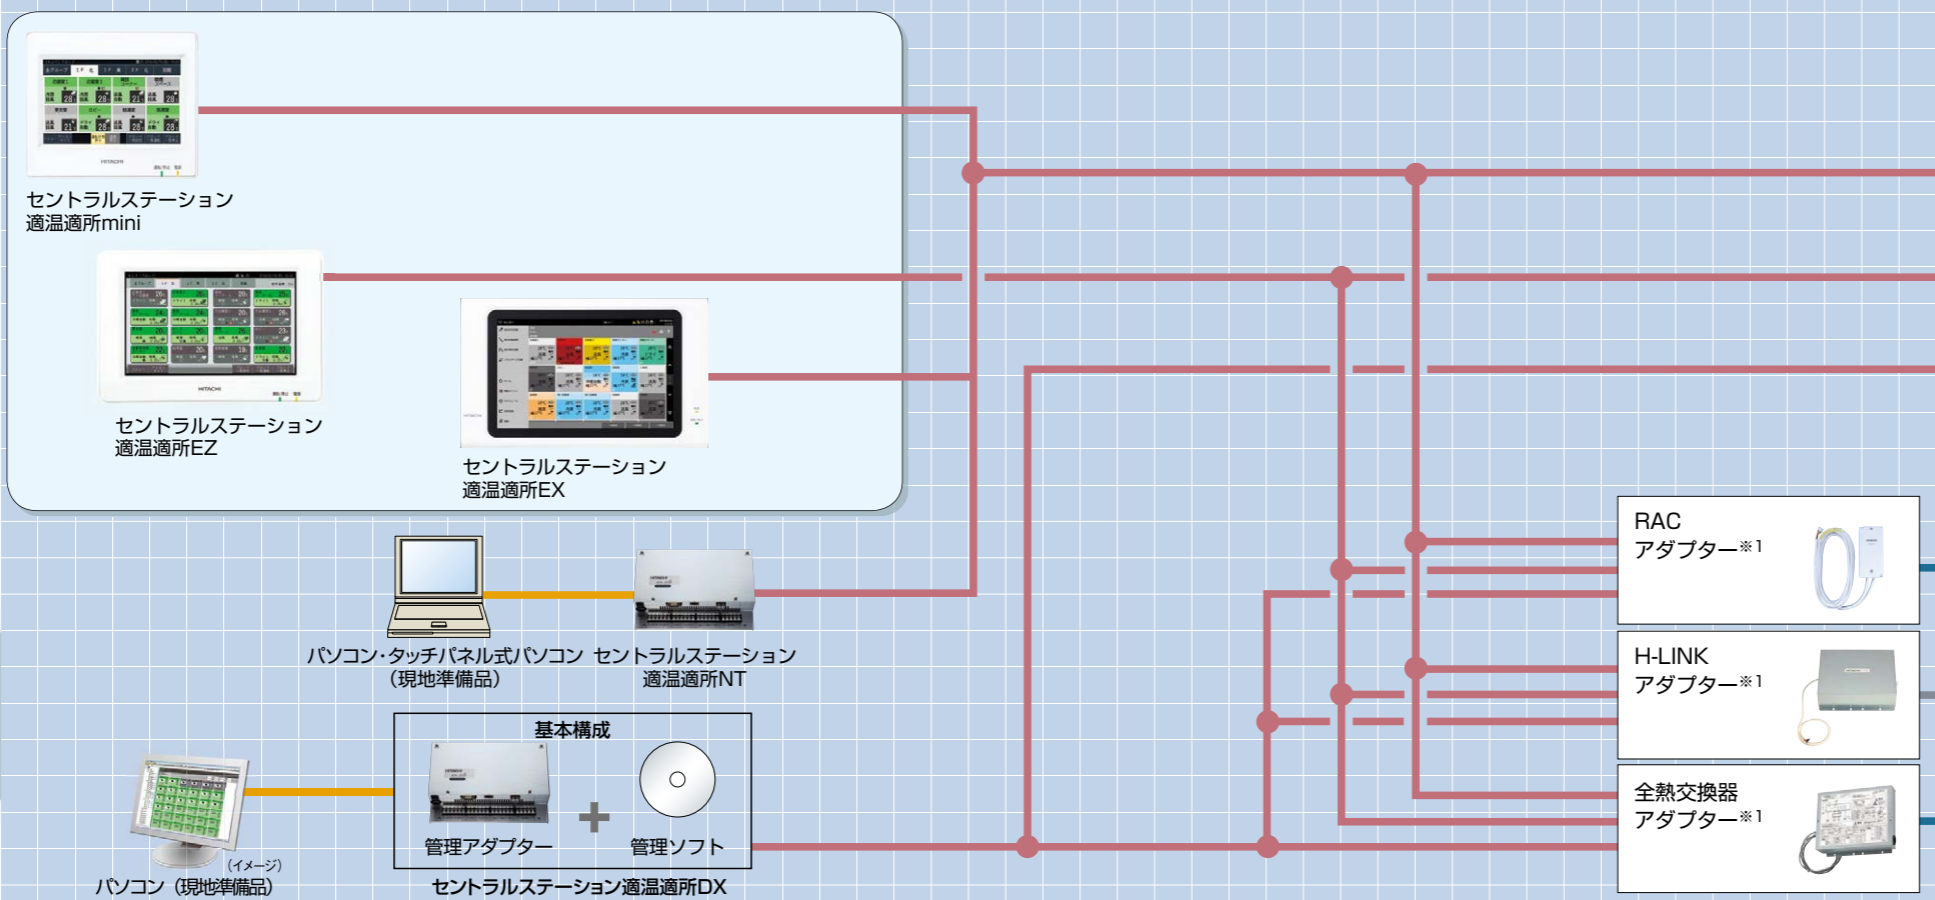

- ◆凡例
- LAN (Yellow line)
 - H-LINK (Red line)
 - 専用制御線 (Blue line)
 - RS-232C (Green line)
 - 接点渡し他 (Grey line)

◆空調機器など

ビル用マルチエアコン 店舗・オフィス用エアコン

室内ユニット

日立製ルームエアコン


※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

HA対応ルームエアコンなどの他設備機器

※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

全熱交換器*1

ビル空調
管理システム

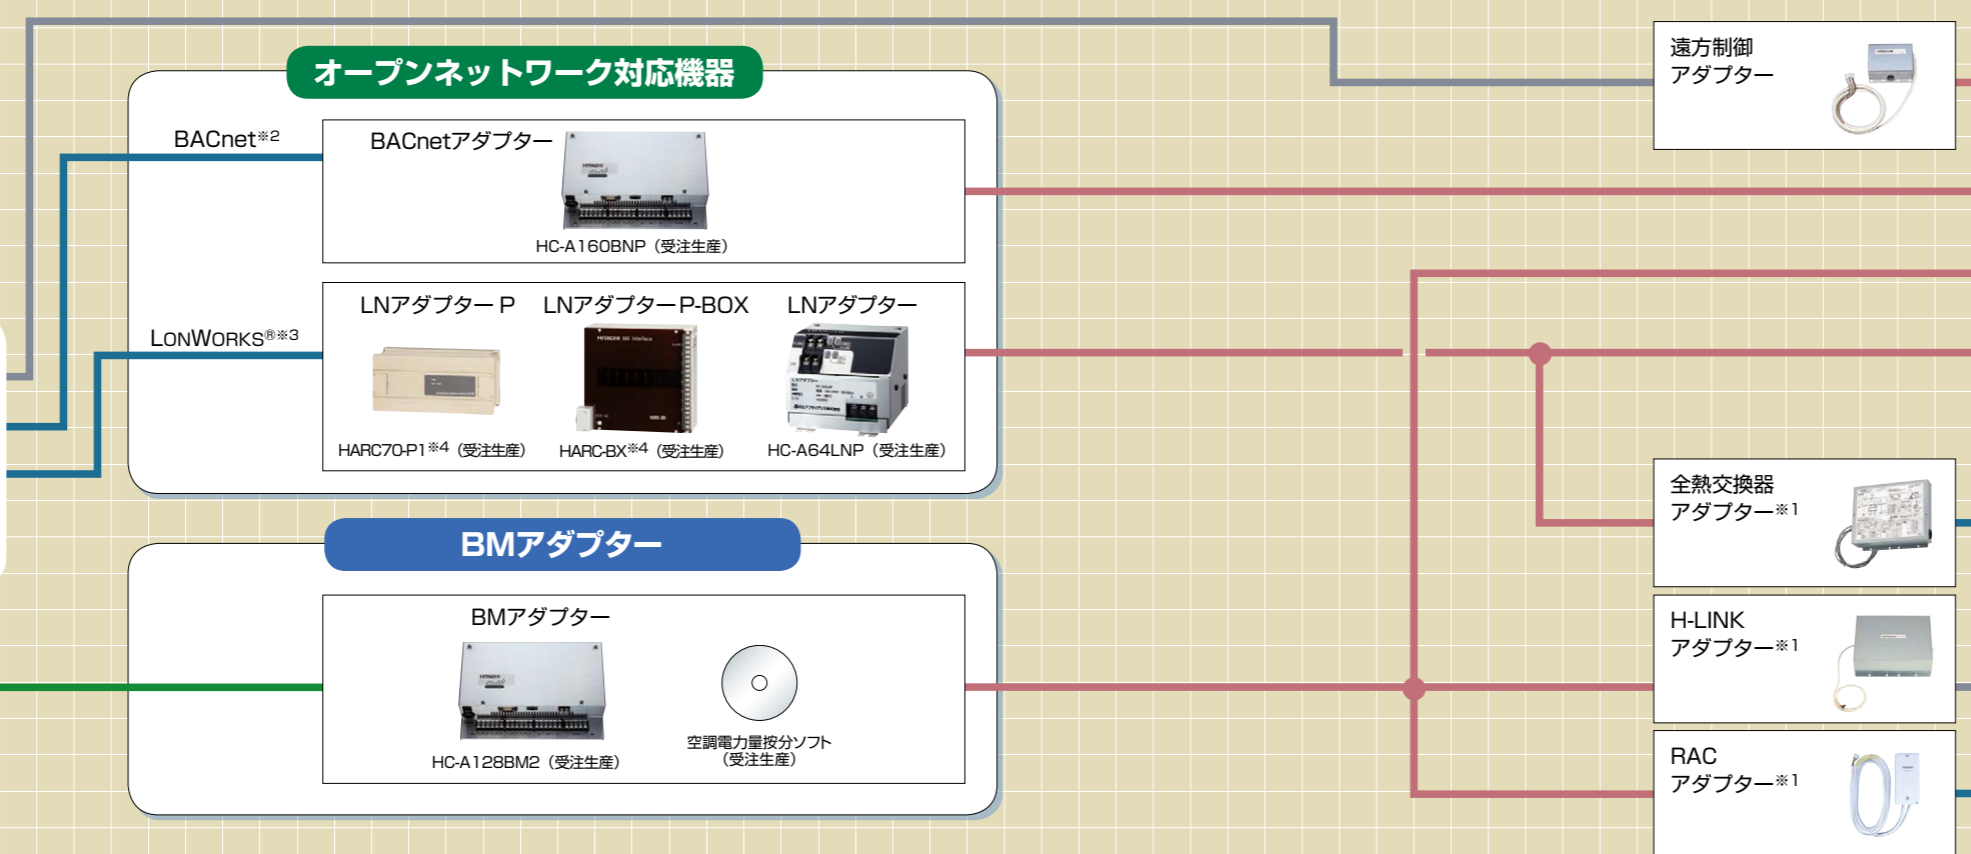

◆空調機器など

ビル用マルチエアコン 店舗・オフィス用エアコン

室内ユニット

全熱交換器*1

HA対応ルームエアコンなどの他設備機器

※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

日立製ルームエアコン

※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

※1.全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器、RACアダプター接続機器の料金計算は、弊社営業窓口までお問い合わせください。
 ※2.BACnet: 米国暖房冷凍空調学会 (ASHRAE) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 一般社団法人電気設備学会 BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003-2000アテンダム」IEIEJ/G-0006-2006 または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠

※3.LonWorks®: フィールドLANのひとつ、Echelon社の登録商標です。
 ※4.HARC:HITACHI Airconditioner Remote Controller
 (注意)集中制御機器からは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。
 また適温適所DX・適温適所EZ以外の集中制御機器からは、てんかせ4方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめ・てんつり・かべかけおよび厨房用てんつりの「H急風」設定はできません。