# システム総合系統図

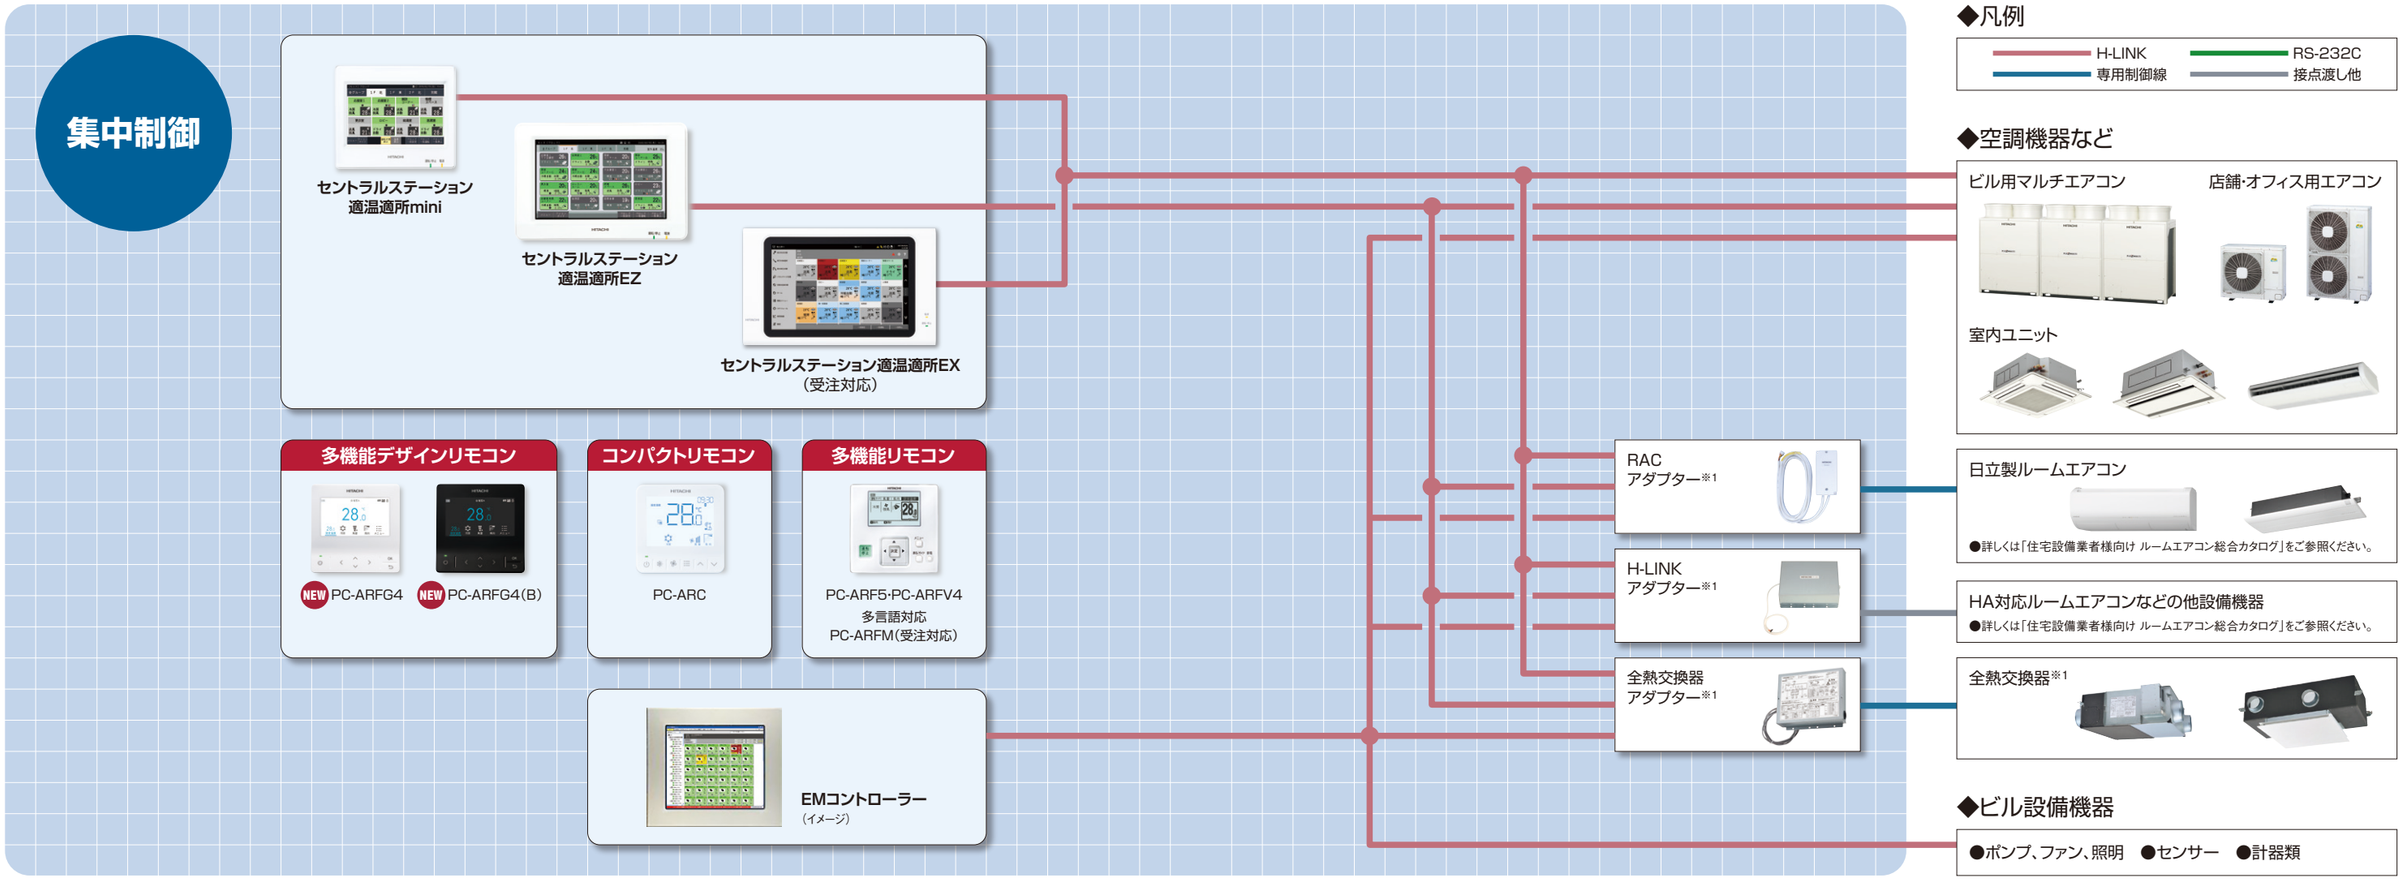


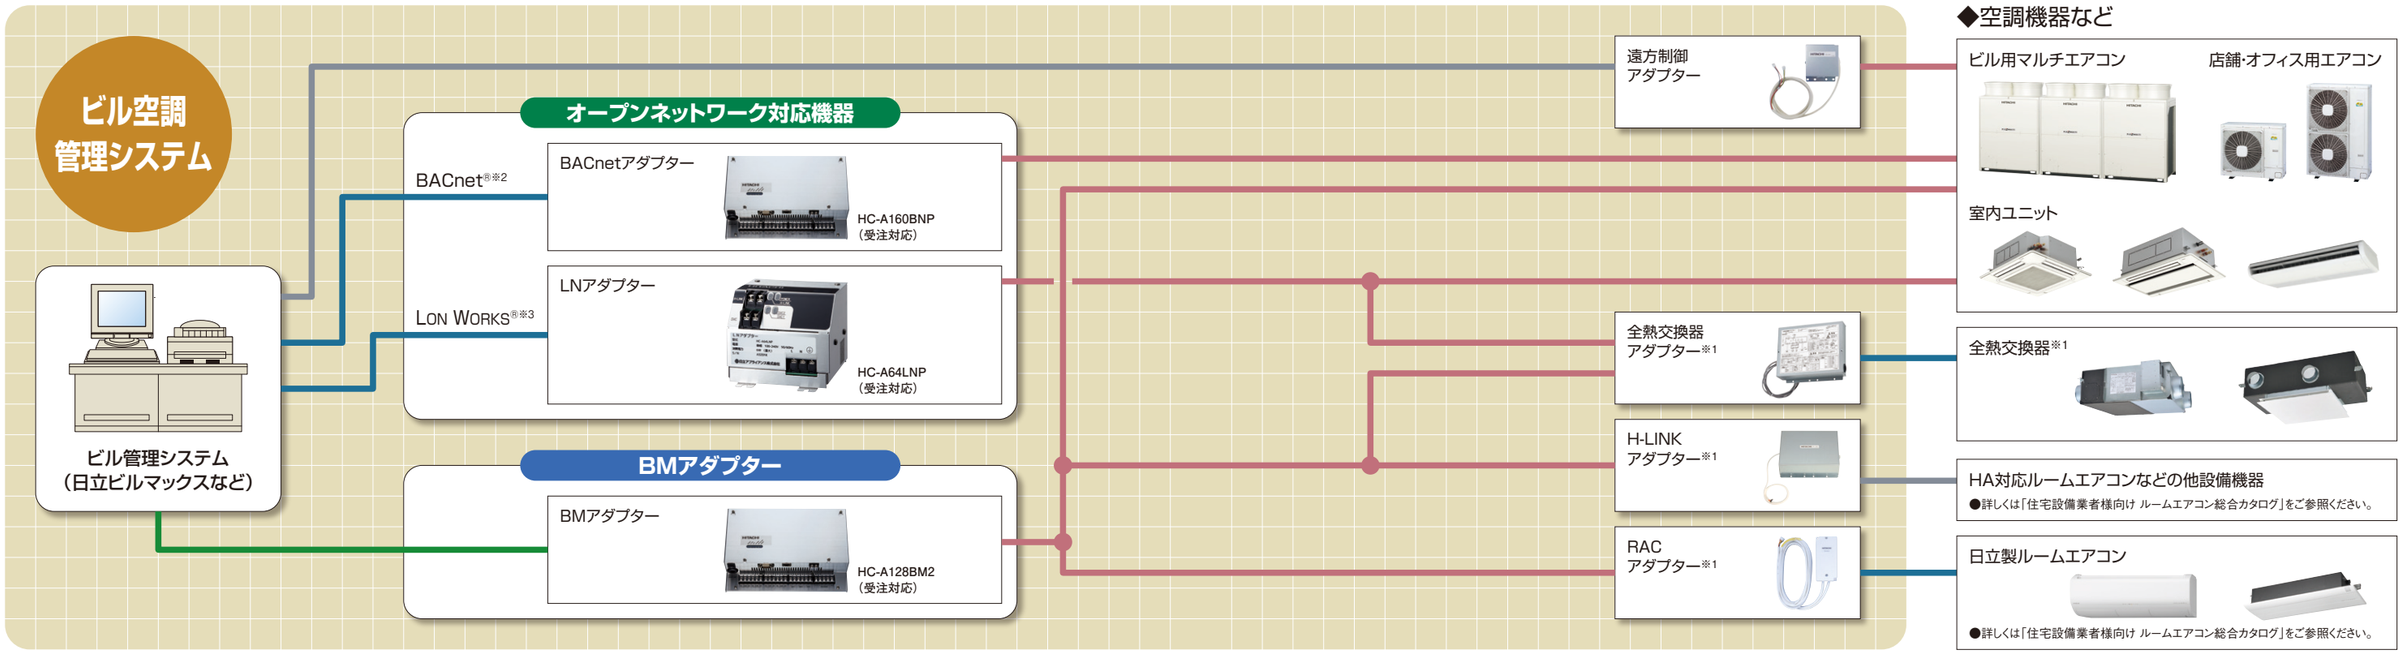


※1. 全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器･RACアダプター接続機器の料金計算は当社営業窓口までお問い合わせください。
※2. BACnet®:A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network ASHRAEの登録商標です。
一般社団法人電気設備学会 BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003:2000 アデンダムa」「IEIEJ/G-0006:2006」または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠

※3. LONWORKS®：フィールドLANのひとつ、Echelon社の登録商標です。

（注意）集中コントローラーからは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。


空調管理システム