




集中制御




◆凡例

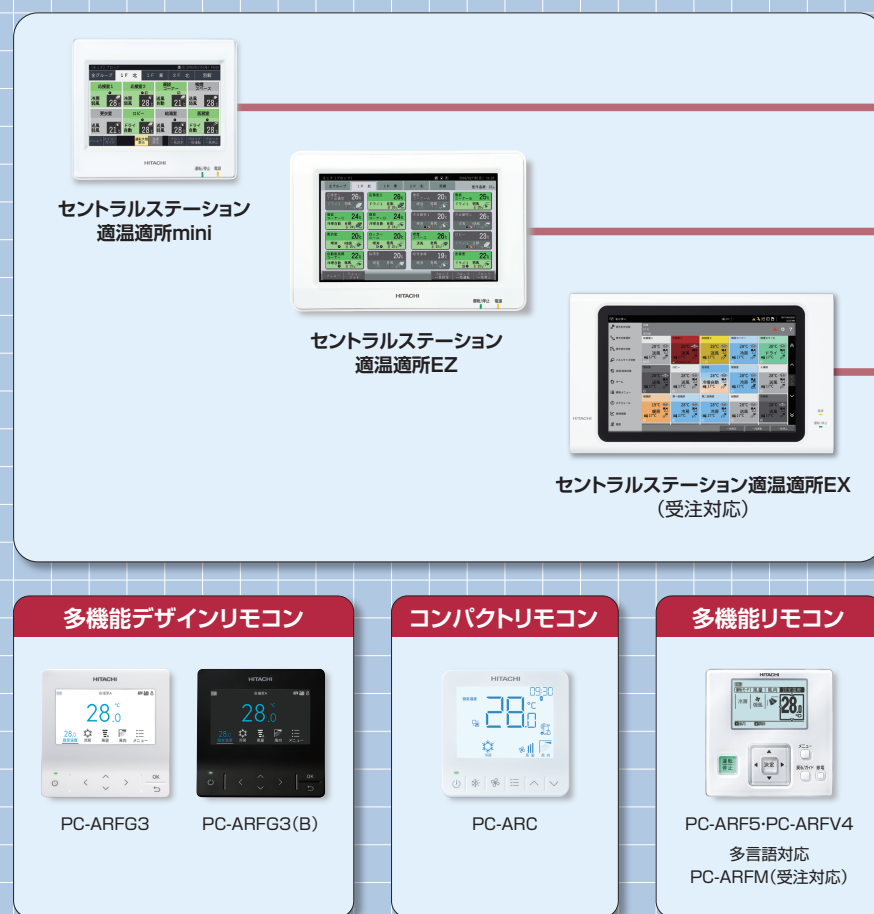



◆空調機器など

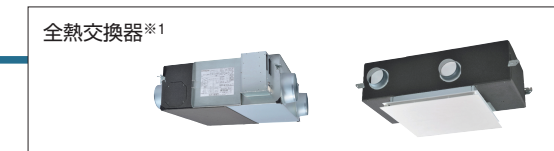

ビル空調  
管理システム

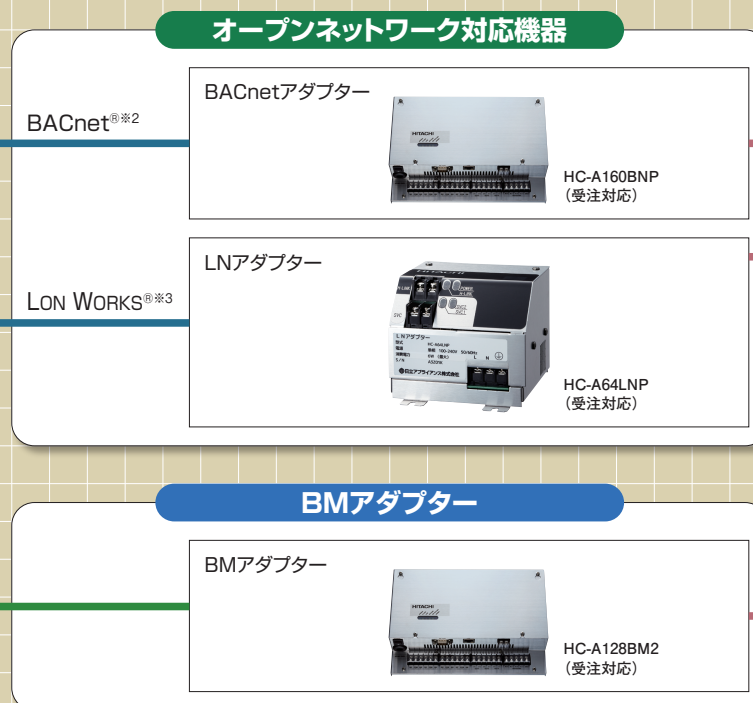

◆空調機器など

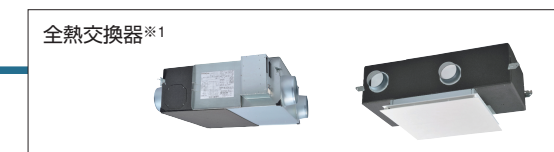


※1. 全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器・RACアダプター接続機器の料金計算は弊社営業窓口までお問い合わせください。  
※2. BACnet®: A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network ASHRAEの登録商標です。  
一般社団法人電気設備学会 BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003:2000 アデンダムa」「IEIEJ/G-0006:2006」または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠

※3. LONWORKS®: フィールドLANのひとつ、Echelon社の登録商標です。

(注意)集中コントローラーからは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。



集中制御

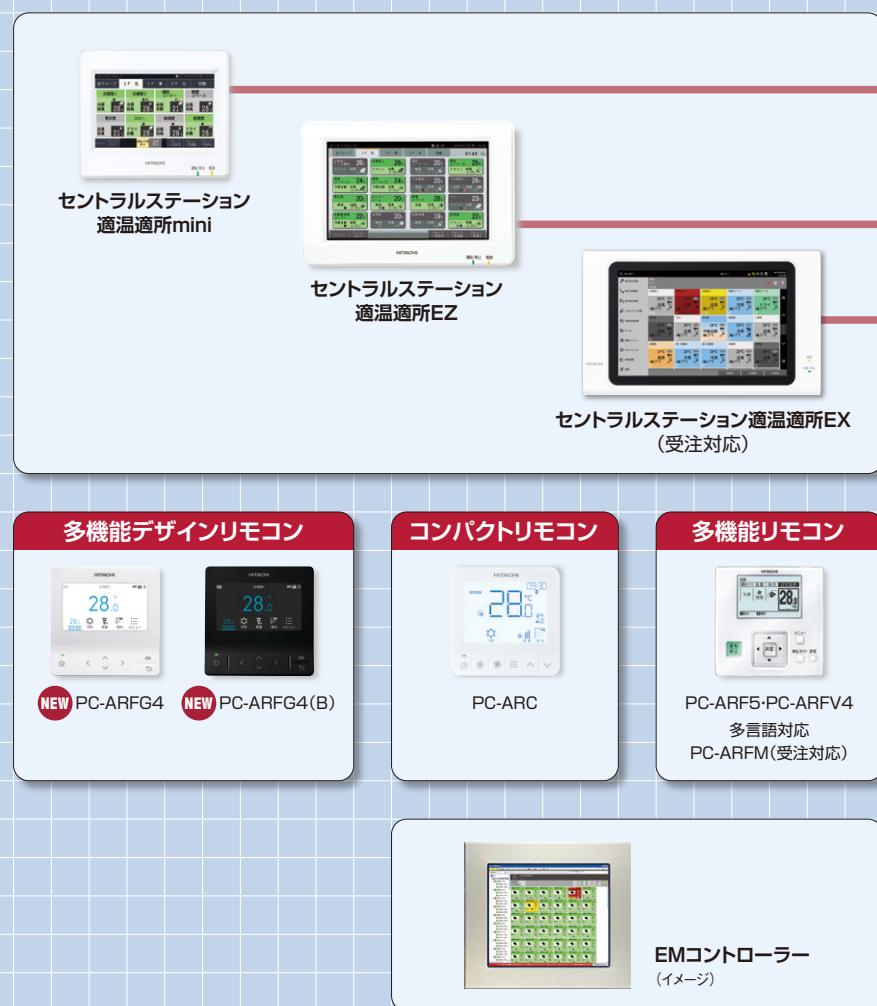

◆凡例




◆空調機器など

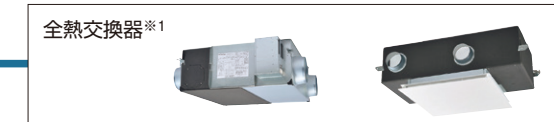



◆ビル設備機器

●ポンプ、ファン、照明 ●センサー ●計器類

ビル空調  
管理システム

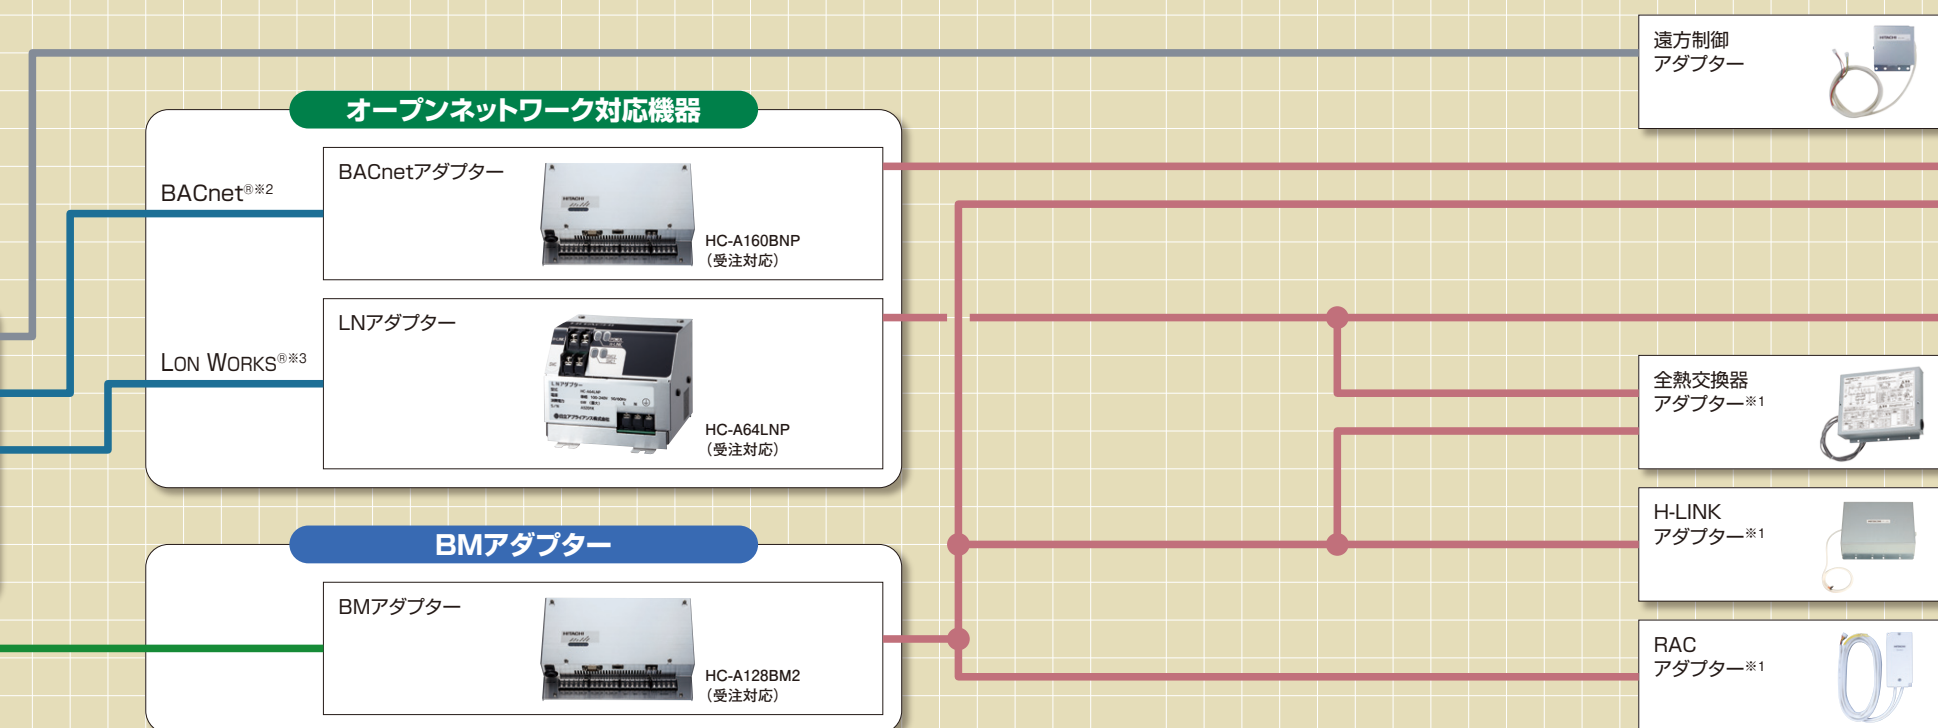

◆空調機器など



※1. 全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器・RACアダプター接続機器の料金計算は弊社営業窓口までお問い合わせください。

※2. BACnet™: A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network ASHRAEの登録商標です。

一般社団法人電気設備学会 BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003:2000 アデンダムa」「IEIEJ/G-0006:2006」または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠

※3. LONWORKS®: フィールドLANのひとつ、Echelon社の登録商標です。

(注意)集中コントローラーからは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。