


集中制御




◆凡例

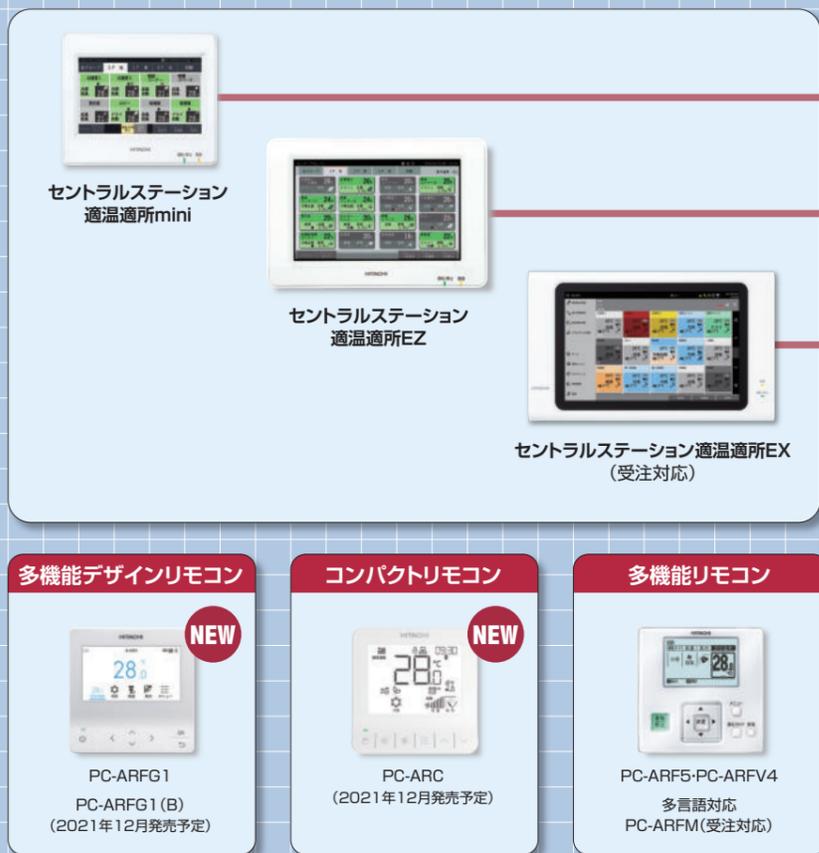

◆空調機器など



ビル空調
管理システム

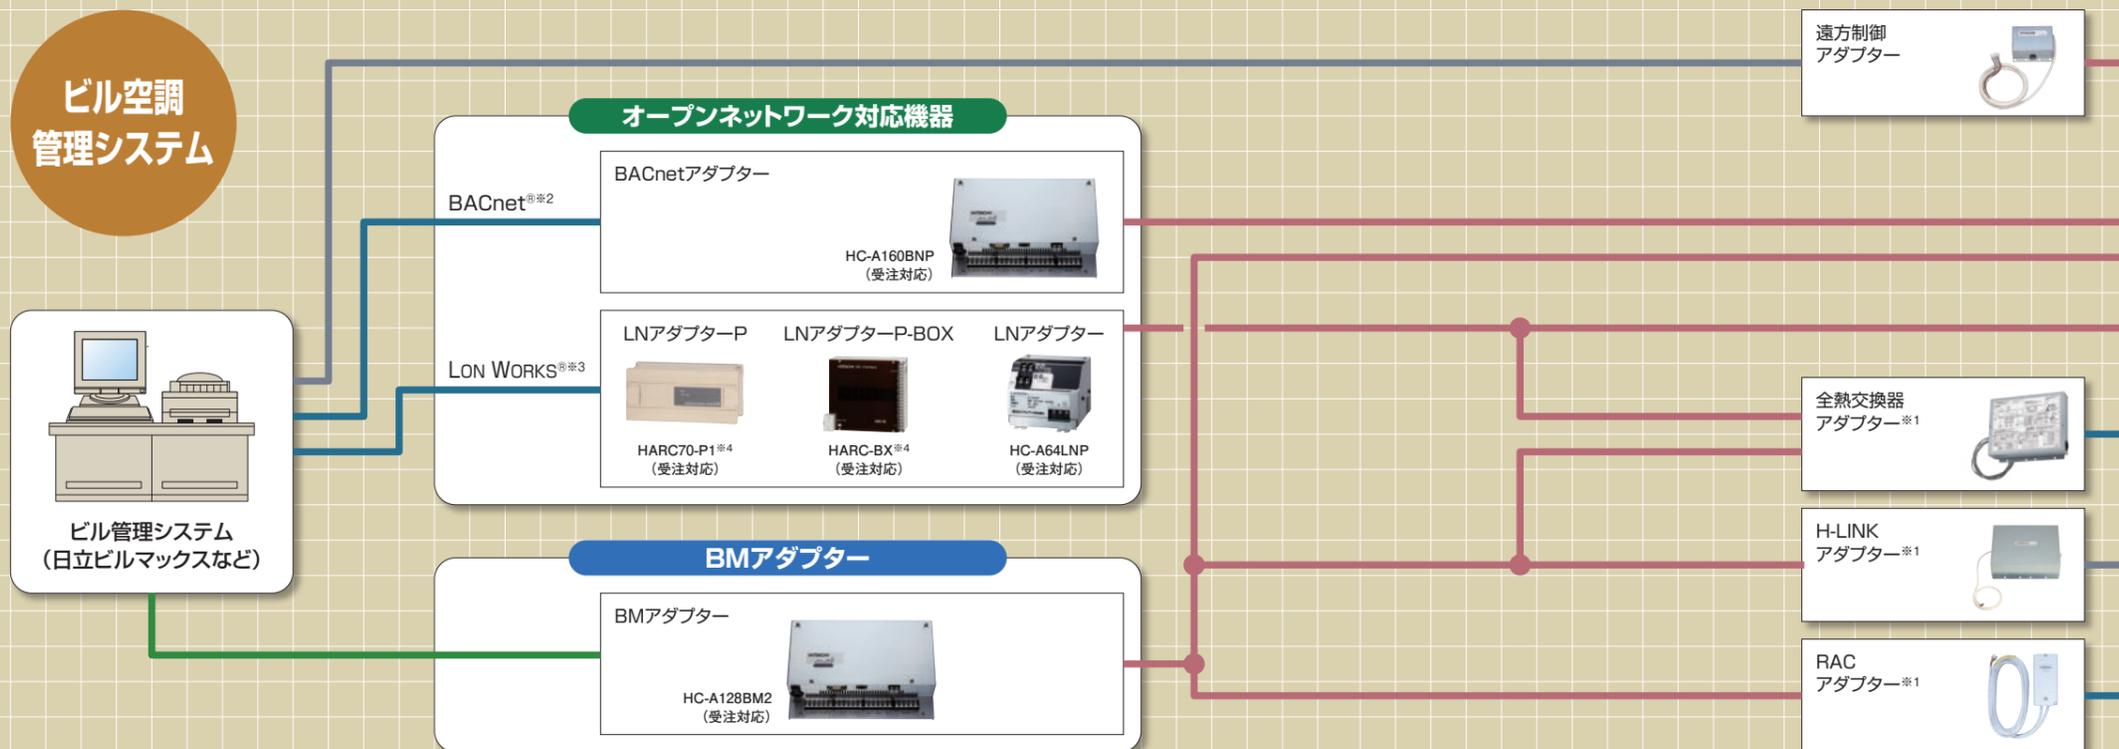

◆空調機器など



※1. 全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器-RACアダプター接続機器の料金計算は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※2. BACnet: A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network ASHRAEの登録商標です。
一般社団法人電気設備学会 BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003:2000アテンダムa」「IEIEJ/G-0006-2006」または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠

※3. LonWorks: フィールドLANのひとつ、Echelon社の登録商標です。
※4. HARC: HITACHI Airconditioner Remote Controller

(注意)集中コントローラからは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。