

機能一覧表

●:可 ×:不可 △:他製品との組み合わせにより可能。□:設定により可能または制限あり。

機能	操作単位						設定機能						監視機能						スケジュール機能						その他の機能																
	一括	レイアウトごと	エリアごと	ブロックごと	グループごと	リモコングループごと	室内ユニットごと	運転/停止	運転モード切替※1	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可/禁止※9	フィルターサインリセット	室外ユニット能力制御※8	室外ユニット運転音低減制御※8	運転/停止	運転モード	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可/禁止	アラームコード	フィルターサイン	週間スケジュール	1日の設定回数	消し忘れ防止	特異日設定	休日設定	年間スケジュール	異なるスケジュール	グループごとに	信号入力時の動作	信号出力の条件	空調料金按分						
多機能デザインリモコン (PC-ARFG3) (PC-ARFG3(B))	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□※14	×	×	×	×	×	×	×	×					
コンパクトリモコン (PC-ARC)	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	1回	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
多機能リモコン (PC-ARF5) 音声ガイド付き多機能リモコン (PC-ARFV4)	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□※4	×	×	×	×	×	×	×						
多言語対応多機能リモコン (PC-ARFM)	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□※4	×	×	×	×	×	×	×						
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	□※12	×	△※3※13	3回※3	△※3	×	△※3	×	△※3	□一括のみ	●	×	□一括のみ	□一括のみ	×					
セントラルステーション適温適所mini (PSC-A32MN2)	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	●	●	□一括・個別	●	●	□一括のみ	□一括のみ	×			
セントラルステーション適温適所EZ (PSC-A64GT4) (PSC-A64GTD3)	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	●	●	□一括のみ	●	□一括のみ	□一括のみ	×				
セントラルステーション適温適所EX (PSC-A128EX5)	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	□一括・個別	●	●	□一括・個別	□一括・個別	△

- ※1.冷暖自動設定する場合はリモコンでオプション設定が必要です。(PSC-A64GT4・PSC-A64GTD3・PSC-A32MN2の場合は、PSC-A64GT4・PSC-A64GTD3・PSC-A32MN2個も設定が必要です。)
- ※2.全項目リモコン禁止設定にした場合でも、セントラルステーションから運転操作を行った場合はリモコンから停止操作ができます。またこの場合、リモコンから再運転できます。ただし、この場合の停止操作はあくまでも緊急停止操作であり、通常停止操作として行わないでください。
- ※3.コントロールタイマーとの接続により可能となります。
- ※4.設定日から1週間以内の特定の曜日に、スケジュール運転を行わないようにする機能です。
- ※5.CS-NETより全室内ユニットに全項目リモコン禁止設定および停止指令を送信します。ただし、直前の室内ユニットの運転状態とオプション(加湿器など)取付状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。
- ※6.室内ユニットごとに運転/停止の設定は可能ですが、実際の動作は当該室内ユニットを含むリモコングループごととなります。アラームコードなどの監視機能や機能選択については、ユニットごとに設定可能です。
- ※7.外部入力時の動作内容で、停止・設定温度ソフト・運転モードソフト・室外ユニット能力制御などを選択した場合に機能します。
- ※8.対応する室外ユニットについては弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※9.システム構成により本機能は利用できない場合があります。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※10.H-LINK II対応の室内ユニット(型式:○○○-GP○○○、○○○-AP○○○)、多機能デザインリモコン(PC-ARFG3・PC-ARFG3(B))、コンパクトリモコン(PC-ARC)、多機能リモコン(PC-ARF5・PC-ARFV4・PC-ARFM)との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※11.0.5℃単位での温度設定には対応していません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※12.アラームコードは表示できません。アラーム発生中は運転ランプが点滅します。
- ※13.コントロールタイマーとの接続により、2種類の週間スケジュールが設定できます。ただし、グループごとに異なるスケジュールを設定している場合は、ウィークリーパターンは1種類になります。
- ※14.設定日翌日から6日間以内の特定の日にちに、スケジュール運転を行わないようにする機能です。

接続可能機種一覧表

●:対応 △:一部制限あり ×:非対応


製品名	ビル用マルチエアコン	店舗・オフィス用エアコン	RACアダプター (ルームエアコン接続用アダプター)	H-LINKアダプター (他社空調機接続用アダプター)	全熱交換器アダプター	設備用パッケージエアコン
リモコン (多機能デザインリモコン:PC-ARFG3・PC-ARFG3(B)) (コンパクトリモコン:PC-ARC) (多機能リモコン:PC-ARF5) (音声ガイド機能付き多機能リモコン:PC-ARFV4) (多言語対応多機能リモコン:PC-ARFM)	●	●	-	-	-	△※4
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)	●	●	●	●	△※6	●
セントラルステーション適温適所mini (PSC-A32MN2)	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EZ (PSC-A64GT4) (PSC-A64GTD3)	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EX (PSC-A128EX5)	●※5	●	●	●	●	△※1※2※4

- ※1.電算機専用型・床置リモコン型 空冷 定速・床置型 水冷 1000型以下は除きます。
- ※2.監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
- ※3.機能に一部制限があります。
- ※4.接続可否については弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※5.外気処理エアコン・エコフレッシュについては、監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
- ※6.24時間換気は非対応です。

CS-NETのご採用にあたって

- CS-NETをご採用いただく際には事前の検討が必要ですので、弊社営業窓口までご相談ください。
- CS-NETは本体価格および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。

CS-NETで使用する言葉の定義

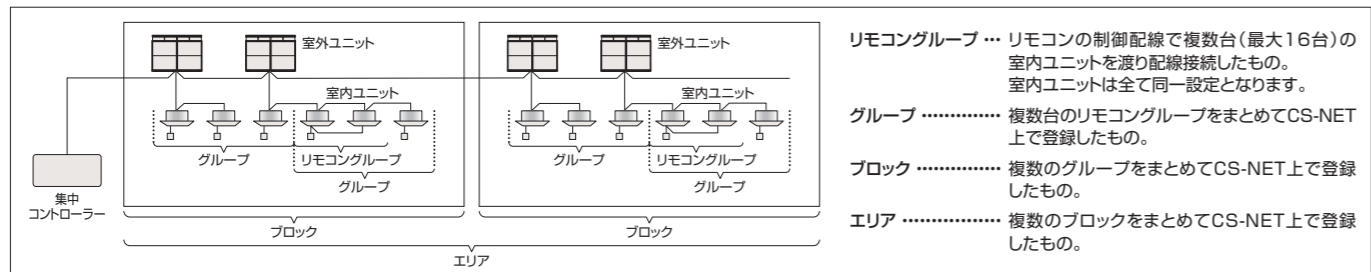

機能一覧表

●:可 ×:不可 △:他製品との組み合わせにより可能。□:設定により可能または制限あり。

機能	操作単位						設定機能						監視機能						スケジュール機能						その他の機能																
	一括	レイアウトごと	エリアごと	ブロックごと	グループごと	リモコングループごと	室内ユニットごと	運転/停止	運転モード切替※1	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可/禁止※9	フィルターサインリセット	室外ユニット能力制御※8	室外ユニット運転音低減制御※8	運転/停止	運転モード	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可/禁止	アラームコード	フィルターサイン	週間スケジュール	1日の設定回数	消し忘れ防止	特異日設定	休日設定	年間スケジュール	異なるスケジュール	グループごと	信号入力時の動作	信号出力の条件	空調料金按分						
リモコン	NEW 多機能デザインリモコン (PC-ARFG4) (PC-ARFG4(B))	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□※14	×	×	×	×	×	×	×	×				
	コンパクトリモコン (PC-ARC)	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	1回	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
	多機能リモコン (PC-ARF5) 音声ガイド付き多機能リモコン (PC-ARFV4)	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□※4	×	×	×	×	×	×	×	×					
	多言語対応多機能リモコン (PC-ARFM)	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	5回	●	×	□※4	×	×	×	×	×	×	×	×					
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	□※12	×	△※3※13	3回※3	△※3	×	△※3	×	△※3	□一括のみ	●	×	□一括のみ	□一括のみ	×						
セントラルステーション適温適所mini (PSC-A32MN2)	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	●	●	□一括・個別	●	●	□一括のみ	□一括のみ	×				
セントラルステーション適温適所EZ (PSC-A64GT4) (PSC-A64GTD3)	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	●	●	□一括のみ	□一括のみ	□一括のみ	□一括のみ	×					
セントラルステーション適温適所EX (PSC-A128EX5)	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△一括・個別	●	●	△一括・個別	△一括・個別	△

- ※1.冷暖自動設定する場合はリモコンでオプション設定が必要です。(PSC-A64GT4・PSC-A64GTD3・PSC-A32MN2の場合は、PSC-A64GT4・PSC-A64GTD3・PSC-A32MN2個も設定が必要です。)
- ※2.全項目リモコン禁止設定にした場合でも、セントラルステーションから運転操作を行った場合はリモコンから停止操作ができます。またこの場合、リモコンから再運転できます。ただし、この場合の停止操作はあくまでも緊急停止操作であり、通常停止操作として行わないでください。
- ※3.コントロールタイマーとの接続により可能となります。
- ※4.設定日から1週間以内の特定の曜日に、スケジュール運転を行わないようにする機能です。
- ※5.CS-NETより全室内ユニットに全項目リモコン禁止設定および停止指令を送信します。ただし、直前の室内ユニットの運転状態とオプション(加湿器など)取付状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。
- ※6.室内ユニットごとに運転/停止の設定は可能ですが、実際の動作は当該室内ユニットを含むリモコングループごととなります。アラームコードなどの監視機能や機能選択については、ユニットごとに設定可能です。
- ※7.外部入力時の動作内容で、停止・設定温度ソフト・運転モードソフト・室外ユニット能力制御などを選択した場合に機能します。
- ※8.対応する室外ユニットについては弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※9.システム構成により本機能は利用できない場合があります。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※10.H-LINK II対応の室内ユニット(型式:○○○-GP○○○、○○○-AP○○○)、多機能デザインリモコン(PC-ARFG4・PC-ARFG4(B))、コンパクトリモコン(PC-ARC)、多機能リモコン(PC-ARF5・PC-ARFV4・PC-ARFM)との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※11.0.5℃単位での温度設定には対応していません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※12.アラームコードは表示できません。アラーム発生中は運転ランプが点滅します。
- ※13.コントロールタイマーとの接続により、2種類の週間スケジュールが設定できます。ただし、グループごとに異なるスケジュールを設定している場合は、ウィークリーパターンは1種類になります。
- ※14.設定日翌日から6日間以内の特定の日にちに、スケジュール運転を行わないようにする機能です。

接続可能機種一覧表

●:対応 △:一部制限あり ×:非対応


製品名	ビル用マルチエアコン	店舗・オフィス用エアコン	RACアダプター (ルームエアコン接続用アダプター)	H-LINKアダプター (他社空調機接続用アダプター)	全熱交換器アダプター	設備用パッケージエアコン
リモコン (多機能デザインリモコン:PC-ARFG4・PC-ARFG4(B)) (コンパクトリモコン:PC-ARC) (多機能リモコン:PC-ARF5) (音声ガイド機能付き多機能リモコン:PC-ARFV4) (多言語対応多機能リモコン:PC-ARFM)	●	●	-	-	-	△※4
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)	●	●	●	●	△※6	●
セントラルステーション適温適所mini (PSC-A32MN2)	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EZ (PSC-A64GT4) (PSC-A64GTD3)	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EX (PSC-A128EX5)	●※5	●	●	●	●	△※1※2※4

- ※1.電算機専用型・床置リモコン型 空冷 定速・床置型 水冷 1000型以下は除きます。
- ※2.監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
- ※3.機能に一部制限があります。
- ※4.接続可否については弊社営業窓口までお問い合わせください。
- ※5.外気処理エアコン・エコフレッシュについては、監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
- ※6.24時間換気は非対応です。

CS-NETのご採用にあたって

- CS-NETをご採用いただく際には事前の検討が必要ですので、弊社営業窓口までご相談ください。
- CS-NETは本体価格および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。

CS-NETで使用する言葉の定義

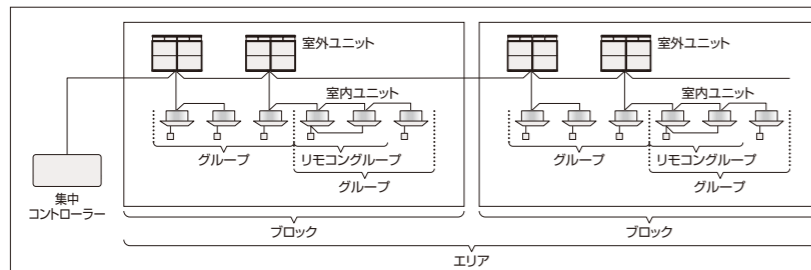

- リモコングループ … リモコンの制御配線で複数台(最大16台)の室内ユニットを渡り配線接続したものを。室内ユニットは全て同一設定となります。
- グループ … 複数台のリモコングループをまとめてCS-NET上で登録したもの。
- ブロック … 複数のグループをまとめてCS-NET上で登録したもの。
- エリア … 複数のブロックをまとめてCS-NET上で登録したもの。